

Zapytanie ofertowe
(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.:

Budowa oświetlenia drogowego w m. Myślniew okolice pos. 10 st. 30389 PZ7602, Parzynów okolice pos. 73a st.30628 PZ7603, gm. Kobyla Góra,

w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Szymona Kubiaka, tel. 62 598 52 72 lub 696 110 490

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „**Formularz ofertowy – roboty budowlane**” dostępnym na stronie internetowej <http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania>.Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „**OFERTA – zapytanie nr WT/T2/ SzK/.....²⁸⁴...../2024” dot. robót budowlanych w m. Myślniew, 30389, Parzynów, 30628 gm. Kobyla Góra,****Oferty należy składać do dnia 22.02.2024r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki) w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00 lub wysłać na adres Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 KaliszInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie www.oid.pl.Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wzór umowy znajduje się na stronie www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

WAŻNE:

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego. Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,
- świadectw kwalifikacyjnych,
- orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Prezes Zarządu: Maciej Witczak, Członek Zarządu: Dorota Kisiela-Augustyniak
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004, REGON: 250680024, Kapitał zakładowy: 128.244.000 zł, NIP: 618-16-07-268
Konta bankowe: Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001
Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie 17 2490 0005 0000 4530 6002 0466

Budowa oświetlenia (montaż opraw + montaż szafek OUiD)
m. Myślniew okolice pos. 10 (st. 30389 PZ7602), Parzynów okolice pos. 73a (st. 30628 PZ7603)
na terenie gm. Kobyla Góra

Zakres rzeczowy zadania:

1. Parzynów okolice pos. 73a stacja 30628 PZ7603 (rys.1)

1.1 Montaż opraw ośw. typu **BGP282 T25 1 xLED74-4S/740 DM12 LW10 prod. Signify** o strumieniu świetlnym lampy 7400 lm, wyposażonej w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat (wysięgnik zgodnie ze schematem)– **1 szt.**

1.2 Montaż napowietrznej szafki oświetlenia 1faz 1 obw. zgodnie ze specyfikacją– **1 kpl.**

2. Myślniew okolice pos. 10 stacja 30389 PZ7602 (rys.2)

2.1 Montaż opraw ośw. typu **BGP282 T25 1 xLED74-4S/740 DM12 LW10 prod. Signify** o strumieniu świetlnym lampy 7400 lm, wyposażonej w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat (wysięgnik zgodnie ze schematem)– **1 szt.**

2.3 Montaż napowietrznej szafki oświetlenia 1faz 1 obw. zgodnie ze specyfikacją– **1 kpl.**

Specyfikacja dotycząca szafki oświetlenia ulicznego

Montowane szafki ma być prod. Emiter, ZPUE EOP sp. z o.o. lub INCOBEX sp. z o.o. (kompletna z wyposażeniem przygotowanym przez jednego ze wskazanych producentów) – wyposażenie ma być zgodnie z załączonym schematem. Jako zegar sterujący należy zastosować **zegar prod. ASTmidi z zewnętrzną anteną GPS**. W celu zasilenia opraw oraz szafek zastosować rury osłonowe BE 32 lub BE50 prod. Arot, montując ją na całej konstrukcji słupa. Rurę BE 32 zakańczać na górze rurą karbowaną ICTA wykonując tzw. „fajkę” natomiast rurę BE 50 zakończyć na górze kolaniem FA 50. Połączenie rury z zamontowaną w dolnej ścianie szafki dławnicą wykonać za pomocą karbowanej giętkiej rury typu ICTA 3422 TINB Anty UV o średnicy zewnętrznej 40mm prod. Janoplast S.A. Zasilenie opraw i szafki wykonać przewodem AsXSn 2x25 mm² lub AsXSn 4x25 mm². W celu uzyskania szczelnych połączeń miejsca łączeń należy zabezpieczyć termokurczliwym wężem RPK 50/20.

Na szafce oświetleniowej należy zamontować tabliczkę informacyjną „**NIE DOTYKAĆ! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE**” o wymiarach 148x210mm (szer. x wys.) oraz tabliczkę informacyjną wykonaną z aluminium w kolorze żółtym z czarną ramką oraz tłoczonymi napisami w kolorze czarnym. Wymiary tabliczki około 120x100mm (szer. x wys.). Zakup tabliczek leży po stronie wykonawcy.

Uwaga: na tabliczce należy umieścić nr stacji 30389 oraz nr PZ7602, nr stacji 30628 oraz nr PZ7603

Szafka/złącze oświetleniowa winna posiadać certyfikat zgodności wydany producentowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi przez jednostkę certyfikującą posiadającą odpowiedni zakres akredytacji wydanej przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający, że szafka oświetlenia ulicznego spełnia wymagania norm:

- PN-EN 62208 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne.
- PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1 : Postanowienia ogólne.
- PN-EN 61439-5:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 5 : Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych oraz zgodnie z dyrektywą niskonapięciową LVD 2014/35/2014 deklarację zgodności (wystawioną przez producenta lub upoważnionego dystrybutora) z w/w normami.

Ze zgłoszeniem do odbioru należy dostarczyć następujące dokumenty:

- potwierdzenia opłaty za abonament CityTouch od dostawcy systemu z podaniem okresu na jaki został wykupiony

Wzory protokołów dostępne na stronie internetowej Spółki.

Opracował:

KIEROWNIK SEKCJI
Obsługa II

Szymon Kubiak

Kościół
Narodzenia
Najświętszej
Marii Panny

Legenda:

○⊙ Oprawa do zamontowania na istn. słupie


□ Montaż szafki OUiD

PIERWSZY ZNAK - TYP OPRAWY DO MONTAŻU/WYMIANY:

1 BGP282 T25 1xLED74-4S/740 DM12 z systemem sterowania CityTouch z abonamentem na 10 lat

DRUGI ZNAK - TYP WYSIĘGNIKA DO MONTAŻU/WYMIANY:


W Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 1,0 m, kącie 5 st.



1W



II/3

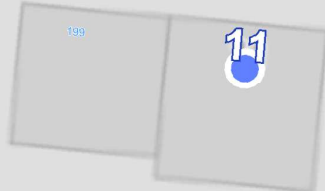


OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.


Obiekt: Oświetlenie drogowe Opracował: Szymon Kubiak

Adres: Gm. Kobyla Góra m. Myślniew
okolice pos. 10
stacja 30389 Rysunek: Budowa oświetlenia drogowego

Inwestor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz Data: Styczeń
2024 Format: A3 Nr rys.: 2

Legenda:

 Oprawa do zamontowania na istr. słupie


 Montaż szafki OUI

PIERWSZY ZNAK - TYP OPRAWY DO MONTAŻU/WYMIANY:

1 BGP282 T25 1xLED74-4S/740 DN10 z systemem sterowania CityTouch z abonamentem na 10 lat

DRUGI ZNAK - TYP WYSIĘGNIKA DO MONTAŻU/WYMIANY:

W Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 1,0 m, kącie 5 st.

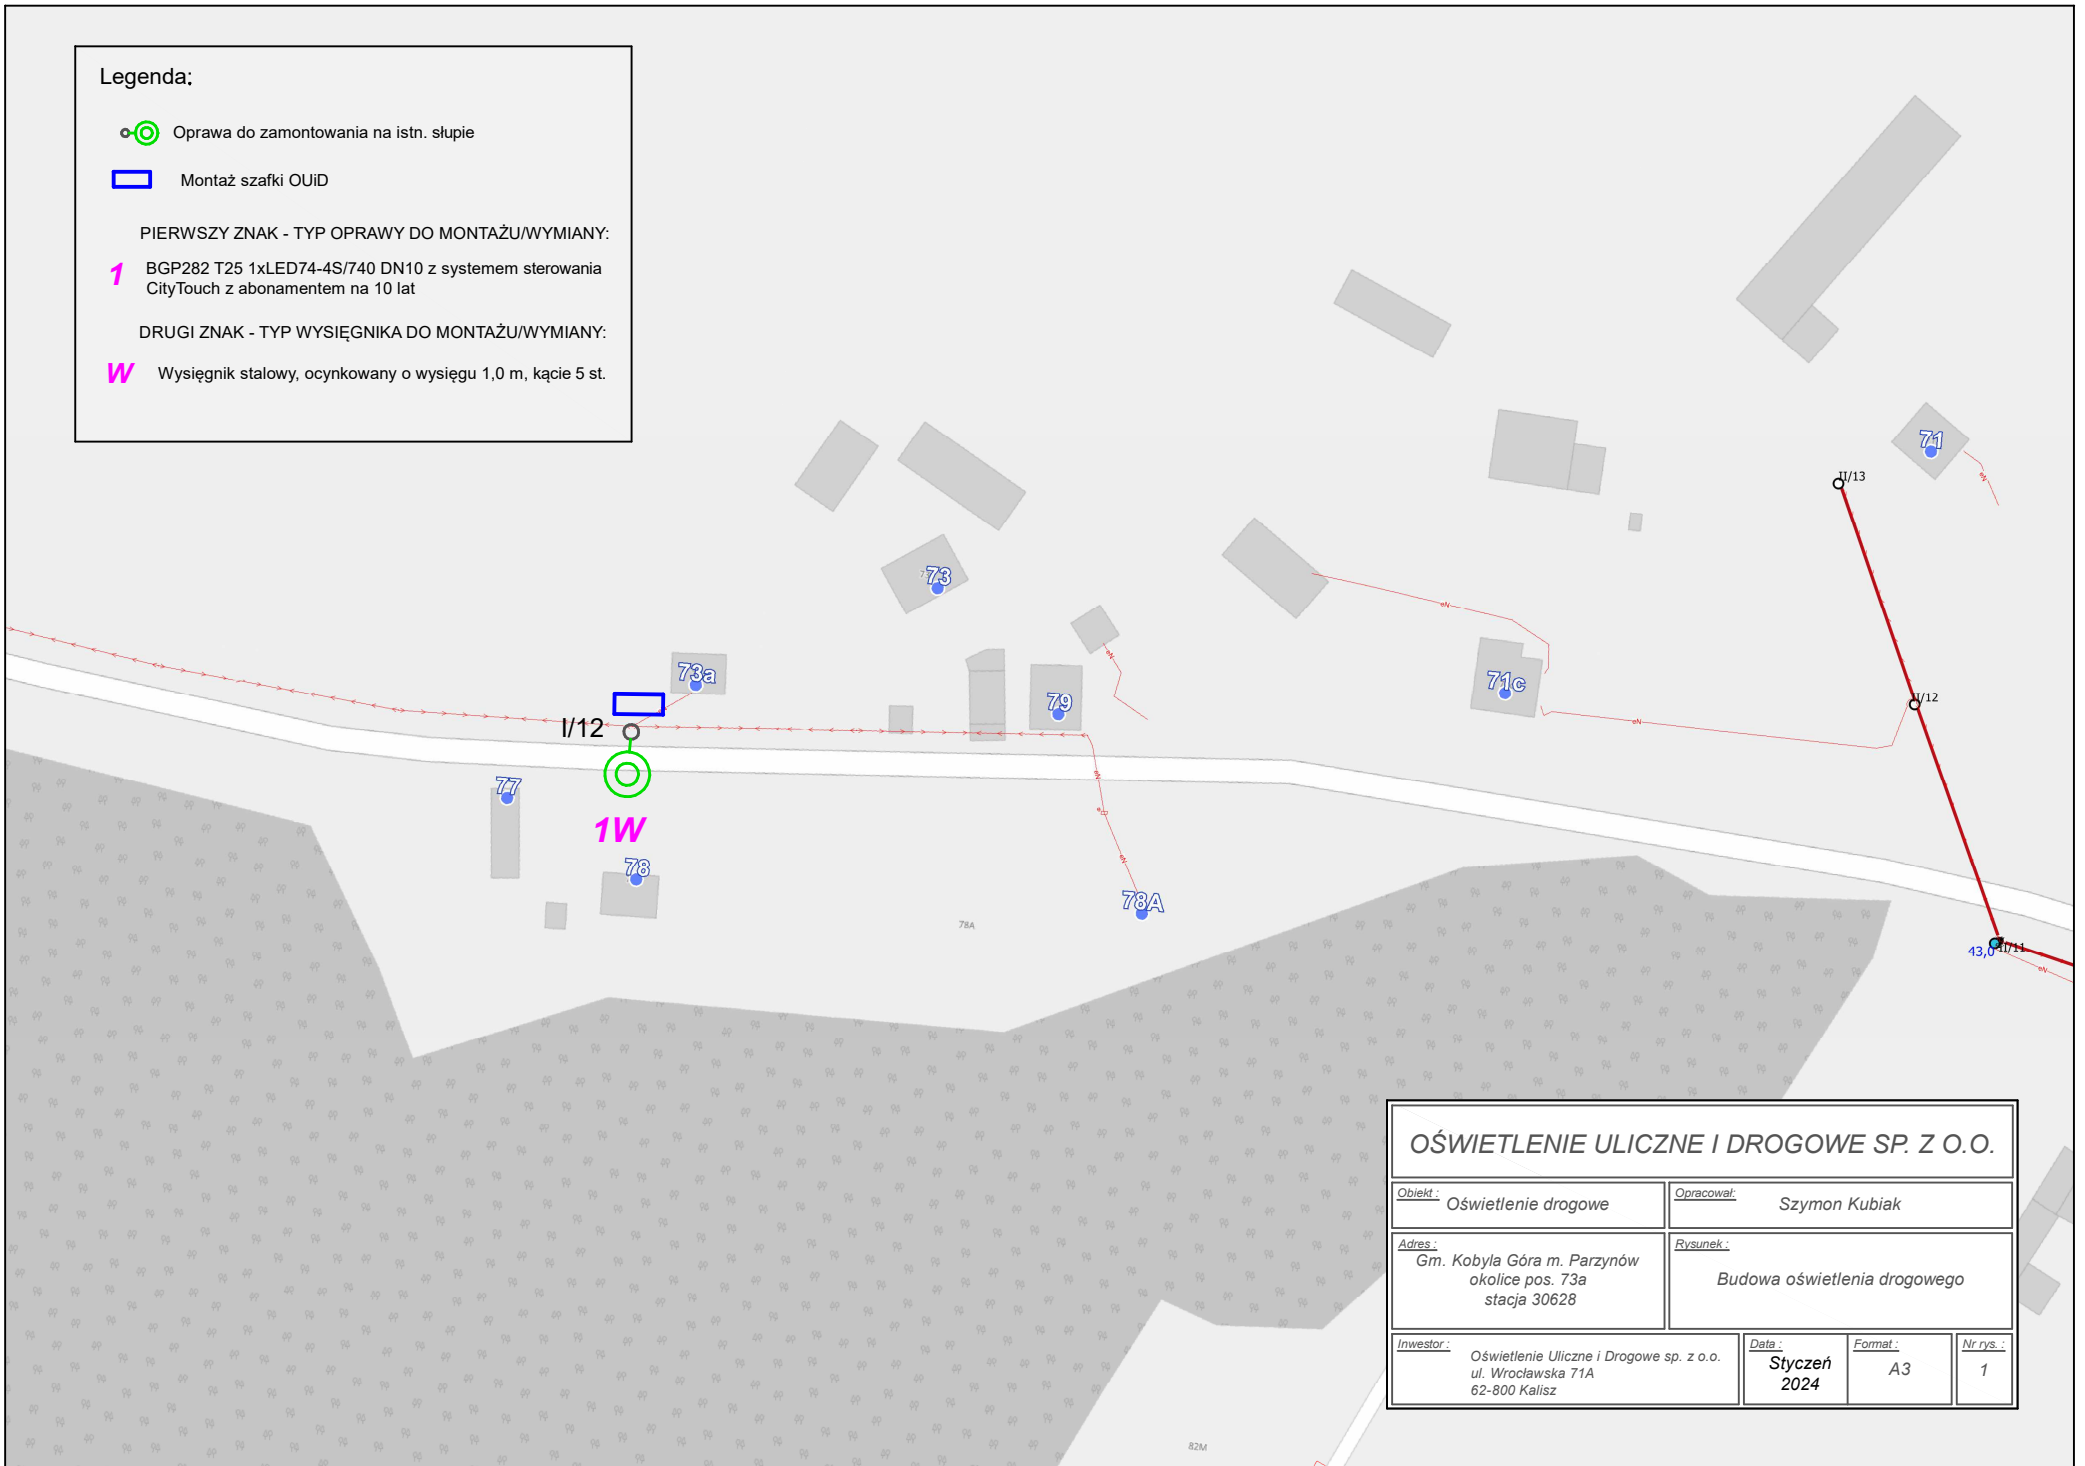

OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

Obiekt : Oświetlenie drogowe	Opracował : Szymon Kubiak		
Adres : Gm. Kobyła Góra m. Parzynów okolice pos. 73a stacja 30628	Rysunek : Budowa oświetlenia drogowego		
Inwestor : Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	Data : Styczeń 2024	Format : A3	Nr rys. : 1

Myślniew stacja 30389 gm. Kobyla Góra

Tabliczka na szafę oświetleniową - PZ

~ 120x100mm (szer x wys)



Tabliczka na PZ „Nie dotykać! Urządzenie elektryczne”

148x210mm (szer x wys)



Parzynów stacja 30628 gm. Kobyła Góra

Tabliczka na szafę oświetleniową - PZ

~ 120x100mm (szer x wys)



Tabliczka na PZ „Nie dotykać! Urządzenie elektryczne”

148x210mm (szer x wys)



Do **Oświetlenie Uliczne i Drogowe**
SP. Z O.O.
Ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz

Znak **EOP/KD/4/2024/01/04873**

Dot.

**Uzgodnienia w zakresie montażu nowych(kolejnych) lub
przebudowy urządzeń Najemcy na urządzeniach
Wynajmującego.**

Kępno, 09.02.2024

W odpowiedzi na pismo WT/T 2/Szk/160/2024 (L. Dz. EOP/KP/4/2024/01/0057313 z dnia 25.01.2024 r.) w sprawie uzgodnienia z zakresu montażu nowych(kolejnych) lub przebudowy urządzeń Najemcy na urządzeniach wynajmującego, Rejon Dystrybucji w Kępnie informuje, że **wyraża zgodę** na umieszczenie urządzeń na infrastrukturze wymienionej we wniosku oraz ujętej poniżej, pod warunkiem dotrzymania wszystkich postanowień zawartych w Umowie Najmu nr **KJ05618/23** z dnia **16.01.2024 r.** wraz z załącznikami.

Dla zakresu obejmującego wymianę gołego przewodu elektroenergetycznego na izolowany lub budowy linii kablowej należy dostarczyć dokumentację powykonawczą, zawierającą oświadczenie, iż ww. zakres został wykonany zgodnie z normami branżowymi, przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto narzucamy obowiązek oznakowania kabli należących do Spółki Oświetlenia Ulicznego i Drogowego w Kaliszu stosownymi tabliczkami informacyjnymi, z których będzie wynikało do kogo należy infrastruktura elektroenergetyczna.

Nr kolejnych inwestycji	Określenie dokładnej lokalizacji inwestycji		Numery stanowisk słupowych (<u>Wcześniej nie dzierżawionych</u>), na których przewiduje się montaż urządzenia najemcy	Numery stanowisk słupowych (dzierżawionych), na których przewiduje się montaż lub wymianę urządzeń Najemcy
1	Miejscowość	Mąkoszyce	01/12 – montaż szafki OUIID, montaż oprawy	-
	Ulica/Ulice	-		
	Nr obwodu	01		
	Nr stacji zasilającej dany obwód	30188		
	Planowana data realizacji zadania	III kw. 2024		
2	Miejscowość	Mysłńiew	02/3 – montaż szafki OUIID, montaż oprawy	-
	Ulica/Ulice	-		
	Nr obwodu	02		
	Nr stacji zasilającej dany obwód	30389		
	Planowana data realizacji zadania	III kw. 2024		

3	Miejscowość	Mąkoszyce	01/4 – montaż szafki OUiD, montaż oprawy, montaż przewodu 01/5 – montaż przewodu 01/6 – montaż oprawy, montaż przewodu 01/7 – montaż przewodu 01/8 – montaż przewodu 01/9 – montaż przewodu 01/10 – montaż przewodu 01/11 – montaż oprawy, montaż przewodu	-
	Ulica/Ulice	-		
	Nr obwodu	01		
	Nr stacji zasilającej dany obwód	30603		
	Planowana data realizacji zadania	III kw. 2024		
4	Miejscowość	Myślniew	01/5 – montaż przewodu 01/4 – montaż oprawy, montaż przewodu 01/4/1 – montaż szafki OUiD, montaż oprawy, montaż przewodu 01/4/2 – montaż oprawy, montaż przewodu 01/4/3 – montaż przewodu 01/4/4 – montaż przewodu	-
	Ulica/Ulice	-		
	Nr obwodu	01		
	Nr stacji zasilającej dany obwód	30467		
	Planowana data realizacji zadania	III kw. 2024		

Niniejsze uzgodnienie jest ważne dwa lata od daty umieszczonej na pierwszej stronie pisma. Po upływie tego okresu należy zwrócić się o ponowne uzgodnienie koncepcji projektowej.

Z poważaniem