



# OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 71A

tel. (062) 598 52 70, fax (062) 598 52 74, e-mail : zarzad@ouid.pl

DT/TK/.....1383...../2014

Kalisz, 2014-05-09

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Odtworzenie uszkodzonej latarni w m. Ostrów Wielkopolski, Park Miejski przy Al. Powstańców Wielkopolskich, stacja nr 20026**, w zakresie zgodnym z zakresem prac stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Szymona Kubiaka tel. 62 598 52 82 lub 696 110 490.

**Zleceniobiorca** zobowiązany będzie do:

- a) zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- b) skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
- c) uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej,
- d) poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
- e) zagospodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
- f) demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- g) zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, [www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl) w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
- h) przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

**Zleceniodawca:**

- a) udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- b) dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym poinformuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
- c) zastrzeże sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
- d) ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej [www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl) w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 7:00-15:00.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: **„OFERTA – odtworzenie uszkodzonej latarni w m. Ostrów Wielkopolski, Park Miejski przy Al. Powstańców Wielkopolskich, stacja nr 20026 – zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/TK/...1.383...../2014”** w terminie do dnia **19.05.2014r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE Sp. z o.o.  
PREZYS ZARZĄDU

Grzegorz Nawrocki

Prezes Zarządu: Grzegorz Nawrocki



Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004

REGON: 250680024

Kapitał zakładowy : 48 627 000 zł

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001  
Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740

Przebudowa oświetlenia -odtworzenie latarni w m. Ostrów Wielkopolski  
Park Miejski przy Al. Powstańców Wielkopolskich  
stacja 20026 na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

1. Zakres rzeczowy:


- wymiana (odtworzenie) istn. słupa latarni typu SAL-5 (kolor oliwkowy anodowany) prod. ROSA (1 szt)
- wymiana (odtworzenie) istn. oprawy na latarni typu OPA-1 klosz Auris (daszek malowany na czarno) +źródło HPL 125W (1kpl)

2. Opis techniczny:

Na istniejącej wydzielonej linii kablowej oświetlenia ulicznego należy dokonać wymiany odtworzenia istn. słupa latarni wraz z oprawą. W latarniach do zasilania opraw zastosować przewód **YDY 750V 2x2,5mm<sup>2</sup>**. W razie potrzeby przewidzieć zmurowanie kabla jeśli okaże się on za krótki do tabliczki słupowej (IZK). Kable w słupie łączyć za pomocą izolowanych złączy kablowych **IZK (komplet)**. Oprawy zabezpieczyć wkładką **DO1 4A**. Montowane słupy latarni połączyć z przewodem PEN. Załączone schematy stanowią integralną część zadania.

KOORDYNATOR  
ds. eksploatacji oświetlenia

*Szymon Kubiak*

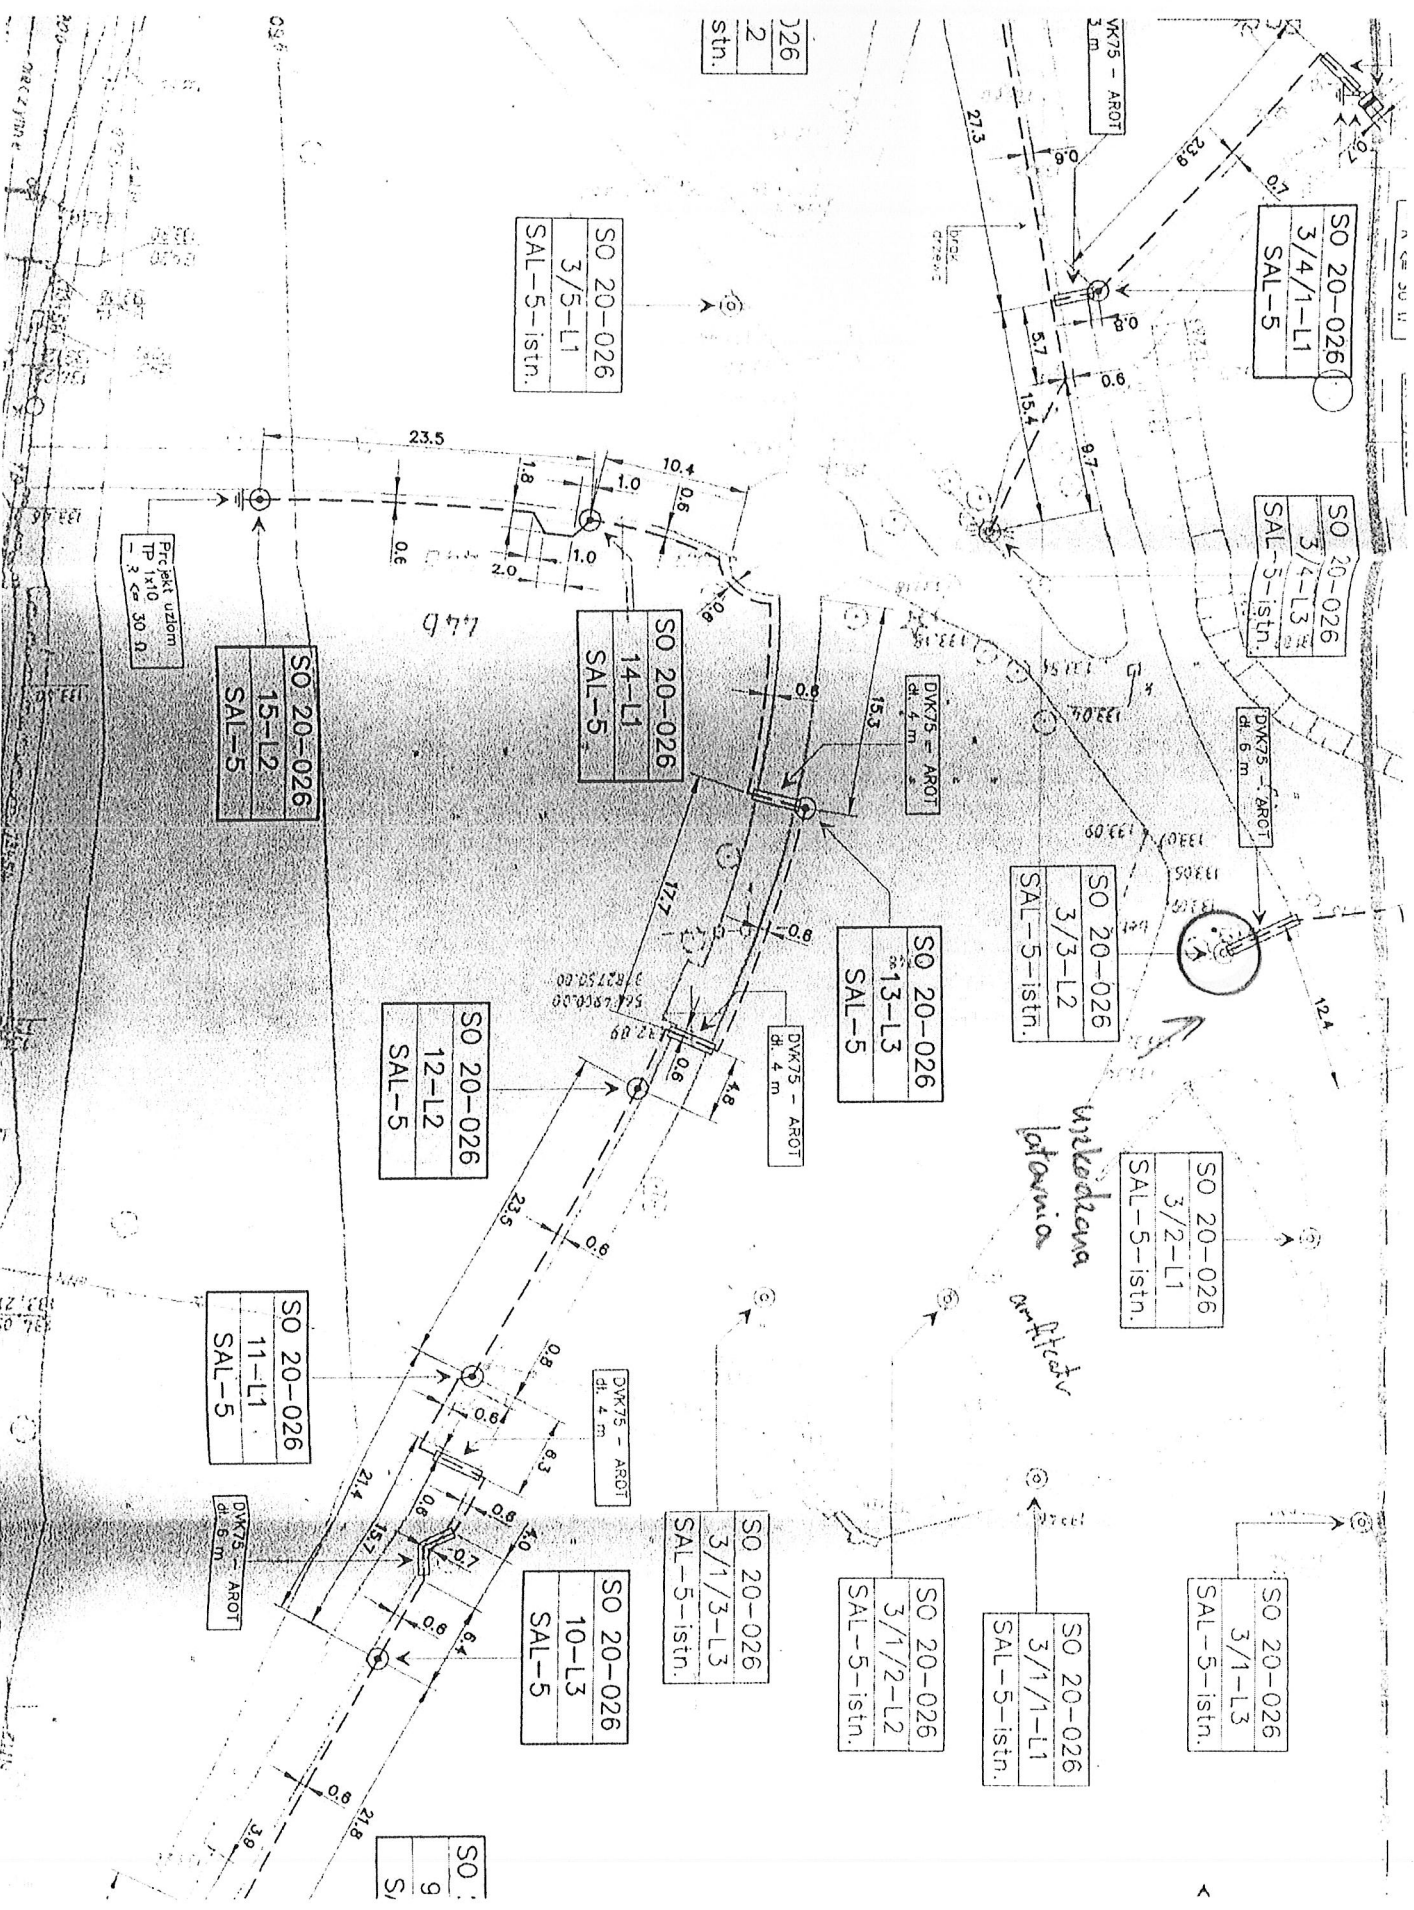

226  
2  
stn.

SO 20-026  
3/5-L1  
SAL-5-istn.

SO 20-026  
3/4-1-L1  
SAL-5

SO 20-026  
3/4-L3  
SAL-5-istn.

SO 20-026  
14-L1  
SAL-5

SO 20-026  
15-L2  
SAL-5

SO 20-026  
3/3-L2  
SAL-5-istn.

SO 20-026  
3/3-L2  
SAL-5-istn.

SO 20-026  
12-L2  
SAL-5

SO 20-026  
3/2-L1  
SAL-5-istn.

SO 20-026  
11-L1  
SAL-5

SO 20-026  
3/1-3-L3  
SAL-5-istn.

SO 20-026  
3/1-2-L2  
SAL-5-istn.

SO 20-026  
3/1-1-L1  
SAL-5-istn.

SO 20-026  
3/1-L3  
SAL-5-istn.

SO 20-026  
10-L3  
SAL-5

SO  
9  
S

Prejekt uzom  
TP 1x10 30 0.0

444

vntedava  
Ar-Robot