



OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 71A

tel. (062) 598 52 70, fax (062) 598 52 74, e-mail : zarzad@ouid.pl

DT/TK/.....26.27...../2014

Kalisz, 2014-09-15

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Odtworzenie uszkodzonej latarni ulicznej w m. Kalisz przy skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego – ul. Majkowska**, w zakresie zgodnym z zakresem prac stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Dawida Świątka tel. 62 598 64 21.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej,
- poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
- zagospodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym poinformuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
- zastrzega sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 7:00-15:00.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: **„OFERTA – odtworzenie uszkodzonej latarni ulicznej w m. Kalisz przy skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego – ul. Majkowska – zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/TK/.....26.27...../2014”** w terminie do dnia **03.10.2014r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Nawrocki

Prezes Zarządu: Grzegorz Nawrocki



Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004

REGON: 250680024

Kapitał zakładowy : 48 627 000 zł

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001
Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740

Zakres rzeczowy zadania:

Odtworzenie uszkodzonej latarni: Kalisz al. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Majkowską

- W miejscu zdemontowanego słupa na istniejącym fundamencie należy postawić nowy słup oświetleniowy typu SAL 10 anodowany na kolor naturalny z nowym wysięgnikiem (łukowym) Wł 1/2,5/3,7/5° produkcji Rosa.
- Należy wykonać montaż nowej oprawy typu SC 100/150W prod. Siteco na wysięgniku, wyposażonej w nowe źródło światła typu Master SON-T Pia Plus o mocy 150W prod. Philips.
- Należy dokonać pionowania zamontowanej latarni.

Opis techniczny:

Oprawę zasilić nowym przewodem typu YDYżo 3x2,5mm². Kable w latarni połączyć za pomocą izolowanych złączy kablowych typu IZK, stosując dla zabezpieczenia oprawy wkładkę bezpiecznikową typu DO1 gG/gL o prądzie znamionowym 6A.

W przypadku niewystarczającej długości kabli dla wymienianej latarni, kable te należy przedłużyć (łącząc za pomocą muf) kablami tego samego typu jak istniejące. Podczas wykonywania prac szczególną uwagę zwrócić na istniejące kable zasilające.

Teren i nawierzchnie w miejscach prowadzonych robót należy doprowadzić do stanu z przed ich rozpoczęcia. Należy także bezwzględnie przełożyć i utrzymać istniejące oznakowania drogowe oraz reklamy.

W przypadku konieczności wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody zajęcia pasa drogowego. Wykonawca ma obowiązek uzyskania stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy przez konserwatora sieci, tj. „Elmont” s.c. Andrzej Malewski, Arkadiusz Łańduch.

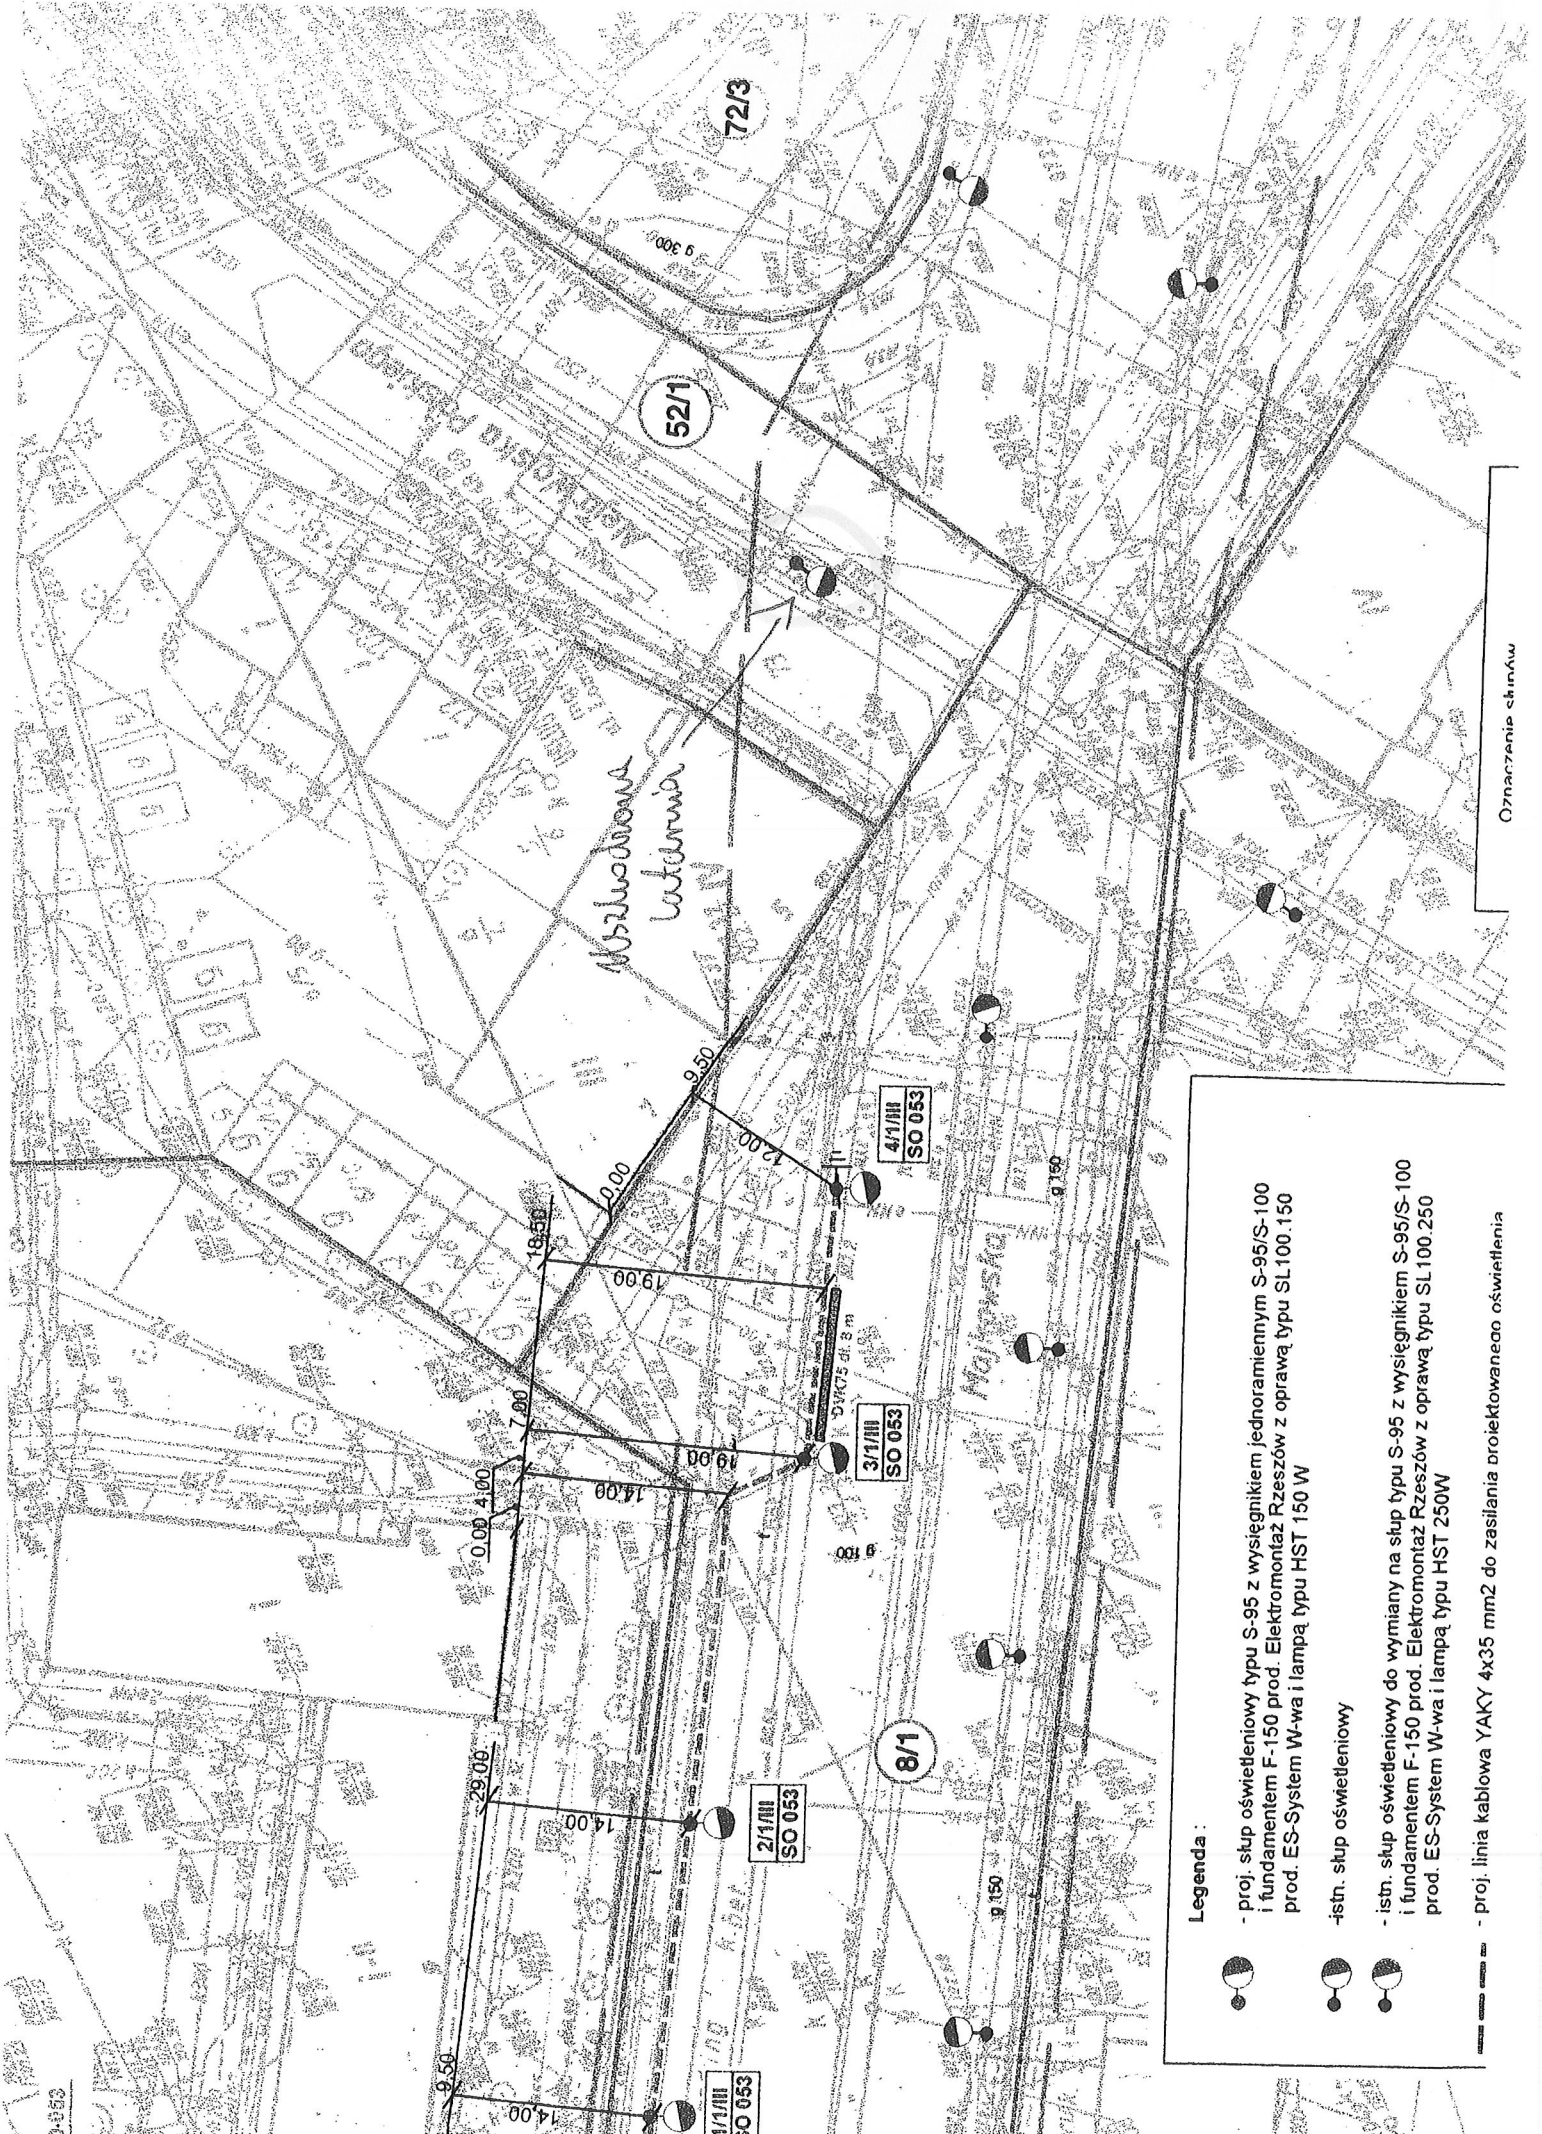
Wykonawca ma obowiązek poinformować Spółkę OUiD w Kaliszu o planowanym rozpoczęciu robót związanych z odtworzeniem latarni.

Do pisma zgłaszającego zakończenie prac i gotowość do odbioru technicznego, należy załączyć:





- protokoły z pomiarów elektrycznych sporządzone na drukach dostępnych na stronie Spółki.

Opracował

REFERENT
ds. regulacji oświetlenia
David Świątek



Legenda :

-  - proj. słup oświetleniowy typu S-95 z wysięgnikiem jednoramiennym S-95/S-100 i fundamentem F-150 prod. Elektromontaż Rzeszów z oprawą typu SL100.150 prod. ES-System W-wa i lampą typu HST 150 W
-  - istn. słup oświetleniowy
-  - istn. słup oświetleniowy do wymiany na słup typu S-95 z wysięgnikiem S-95/S-100 i fundamentem F-150 prod. Elektromontaż Rzeszów z oprawą typu SL100.250 prod. ES-System W-wa i lampą typu HST 250W
-  - proj. linia kablowa YAKY 4x35 mm² do zasilania brojektowanego oświetlenia

Oznaczenia sznurów