



DT/TK/2520/2015

Kalisz, 2015-09-16

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Odtworzenie uszkodzonej latarni w m. Śliwniki ul. Parkowa 3-5, stacja 12509 gm. Nowe Skalmierzyce** w zakresie zgodnym z zakresem prac stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Dawida Światka tel. 62 598 64 21 lub 535 500 841.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- a) zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- b) skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
- c) uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej,
- d) poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
- e) zagospodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
- f) demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- g) zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
- h) przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- a) udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- b) dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym poinformuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
- c) zastrzega sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
- d) ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 7:00-15:00.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „**OFERTA – odtworzenie uszkodzonej latarni w m. Śliwniki ul. Parkowa 3-5, stacja 12509 gm. Nowe Skalmierzyce** – zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/TK/2520/2015” w terminie do dnia 28.09.2015r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

DYREKTOR
ds. Technicznych
Jakub Krzyżda

Prezes Zarządu: Maciej Wiltczak



Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004

REGON: 250680024

Kapitał zakładowy : 50 938 000 zł

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001

Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740

Zakres rzeczowy zadania:

Odtworzenie latarni:

Śliwniki ul. Parkowa 3-5 st. 12509 gm. Nowe Skalmierzyce

- Istniejący fundament należy zdemontować i ponownie posadzić względem istniejącej niwelety gruntu
- Pozostałości na istniejącym fundamencie należy usunąć a następnie posadzić na nim nowy słup ośmiokątny typu Star P 7 prod. Valmont Polska.
- Należy wykonać montaż nowej oprawy typu LEDA NEW ST2 PMMA 100 W firmy ELGO, wyposażonej w źródło światła typu Master SON-T Pia Plus o mocy 100W prod. Philips Lighting Poland S.A.

Opis techniczny:

Oprawę zasilić nowym przewodem typu YDY 2x2,5mm². Kable w latarni połączyć za pomocą nowych izolowanych złączy kablowych typu IZK, stosując dla zabezpieczenia oprawy wkładkę bezpiecznikową typu DO1 gG/gL o prądzie znamionowym 4A. W przypadku niewystarczającej długości kabli dla wymienianej latarni, kable te należy przedłużyć (łączyć za pomocą muf) kablami tego samego typu jak istniejące. Wykopy związane z odtworzeniem latarni prowadzić ręcznie.

Podczas wykonywania prac szczególną uwagę zwrócić na istniejące kable zasilające.

Teren i nawierzchnie w miejscach prowadzonych robót należy doprowadzić do stanu z przed ich rozpoczęcia.

W przypadku konieczności wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody zajęcia pasa drogowego. Wykonawca ma obowiązek uzyskania stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy przez konserwatora sieci, tj. KRM Rafał Podkocki Pruszków 68, 62-800 Kalisz.

Wykonawca ma obowiązek poinformować Spółkę OUiD w Kaliszu o planowanym rozpoczęciu robót związanych z odtworzeniem latarni.


Do pisma zgłaszającego zakończenie prac i gotowość do odbioru technicznego, należy załączyć:

- protokoły z pomiarów elektrycznych sporządzone na drukach dostępnych na stronie Spółki

Opracował

SPECJALISTA
ds. Elektroenergetyki

Dawid Świątek

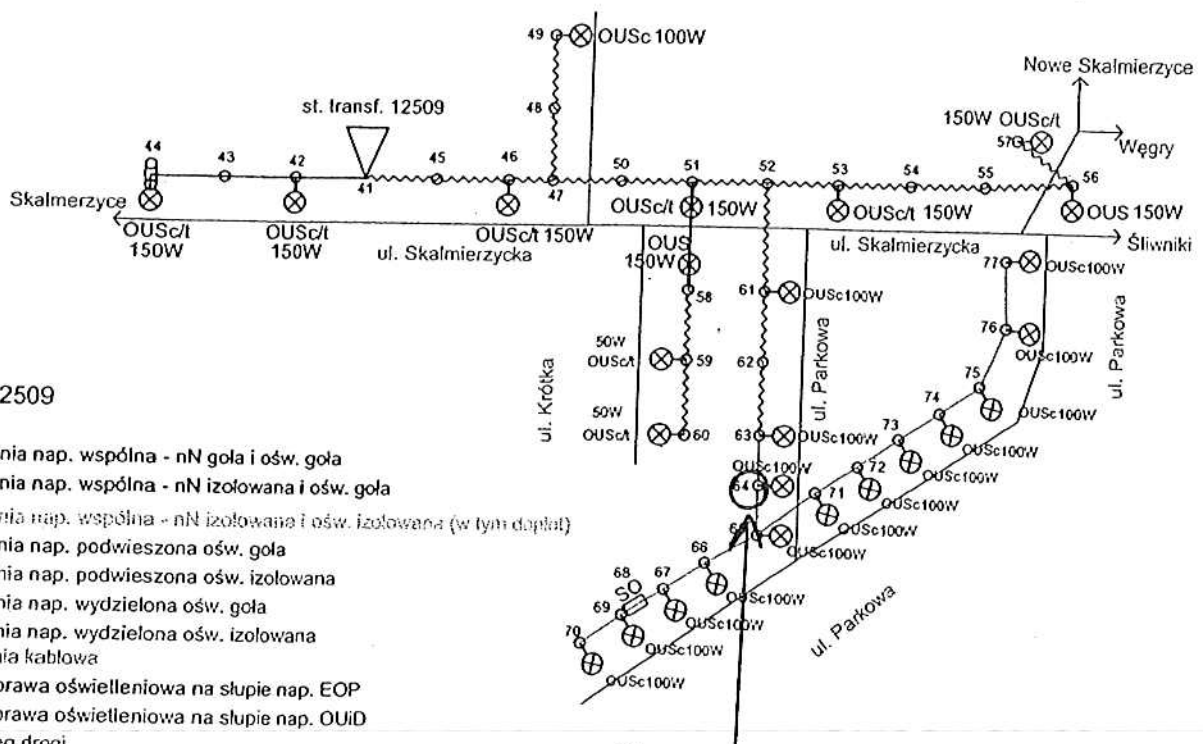

Śliwniki 12509

Legenda:

- istn. linia nap. wspólna - nN goła i ośw. goła
- ~ istn. linia nap. wspólna - nN izolowana i ośw. goła
- istn. linia nap. wspólna - nN izolowana i ośw. izolowana (w tym dopłat)
- istn. linia nap. podwieszona ośw. goła
- istn. linia nap. podwieszona ośw. izolowana
- istn. linia nap. wydzielona ośw. goła
- ~ istn. linia nap. wydzielona ośw. izolowana
- istn. linia kablowa
- ⊗ istn. oprawa oświetleniowa na słupie nap. EOP
- ⊗ istn. oprawa oświetleniowa na słupie nap. OUiD
- przebieg drogi

Wschodowa Calornia