



„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Odtworzenie uszkodzonego słupa latarni w m. Jarocin ul. Niepodległości, stacja 41128**, w zakresie zgodnym z zakresem prac stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Mariusza Wasilewskiego tel. 62 598 52 81, 606 130 082.

**Zleceniobiorca** zobowiązany będzie do:

- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej,
- poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
- zagospodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, [www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl) w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

**Zleceniodawca:**

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym poinformuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
- zastrzega sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej [www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl) w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 7:00-15:00.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: **„OFERTA – odtworzenie uszkodzonego słupa latarni w m. Jarocin ul. Niepodległości, stacja 41128 – zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/TK/...../2015”** w terminie do dnia **04.12.2015r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

DYREKTOR  
ds. Technicznych  
*Jakub Krzyżoda*



Przebudowa oświetlenia –odtworzenie słupa latarni w m. Jarocin  
ul. Niepodległości  
stacja 41128 na terenie Gminy Jarocin.


1. Zakres rzeczowy:

- 1.1. Montaż słupa latarni typu ŻN - 10.
- 1.2. Montaż oprawy oświetleniowej wraz ze źródłem światła Master SONT- PIA PLUS 150 W. ( oprawa wraz z wysięgnikiem, zabezpieczeniem, oraz uchwytami mocującymi do odebrania w siedzibie Konserwatora)

2. Opis techniczny:

Na istniejącej wydzielonej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego należy dokonać wymiany odtworzenia istn. słupa latarni ŻN - 10 wraz z oprawą. Oprawa oświetleniowa wraz z zabezpieczeniem, wysięgnikiem oraz uchwytami mocującymi znajduje się do odebrania u konserwatora sieci oświetleniowej. Załączony schemat stanowi integralną część zadania.

KOORDYNATOR  
dz. eksploatacji i konserwacji  
Waldemar Frankowski

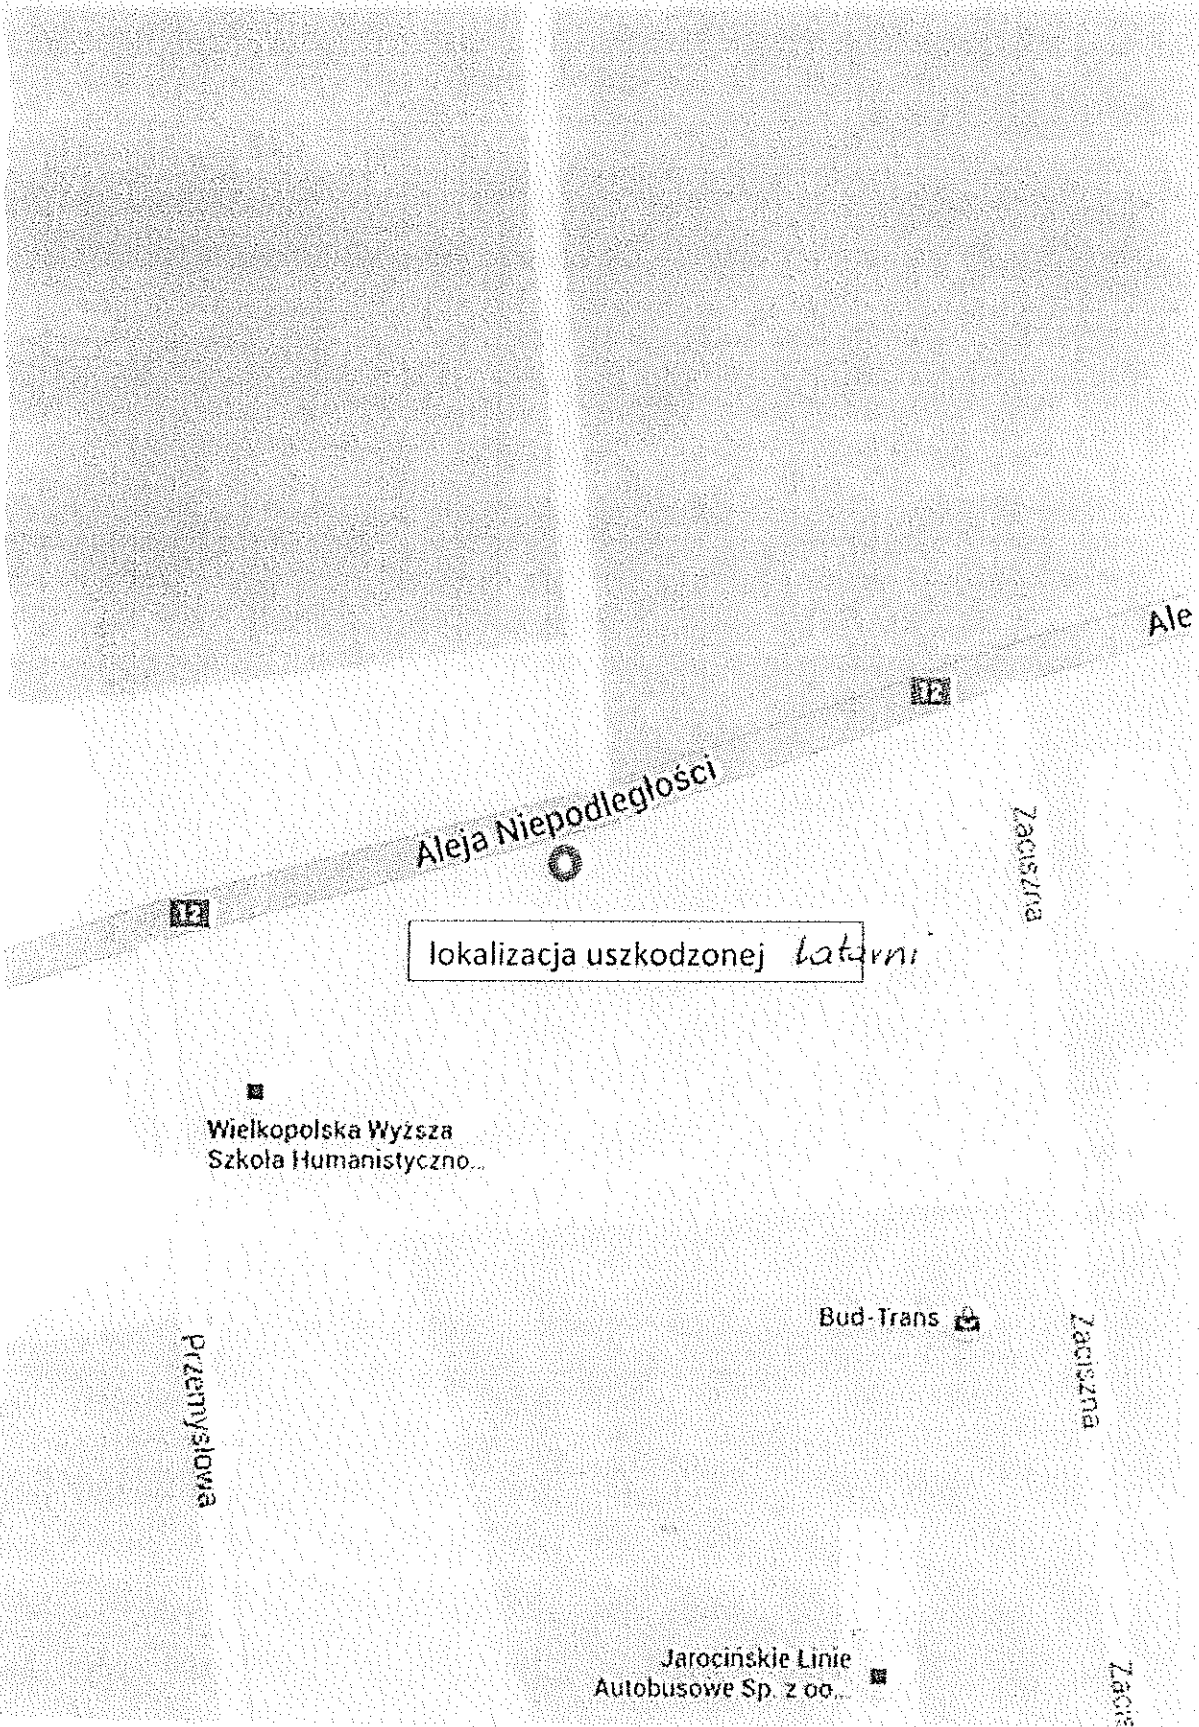

Ale

Aleja Niepodległości

Zaciszna

lokalizacja uszkodzonej latarni

Wielkopolska Wyższa  
Szkoła Humanistyczno...

Bud-Trans

Zaciszna

Przemysłowa

Jarocińskie Linie  
Autobusowe Sp. z oo...

Zacis