



DT/TK/...2200.../2015

Kalisz, 2015-11-12

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Odtworzenie uszkodzonej latarni w m. Konin ul. Wyzwolenia na odcinku pomiędzy ulicą Sosnową a ulicą Wyszyńskiego** w zakresie zgodnym z zakresem prac stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Rafała Bobrowskiego tel. 62 598 64 26, 604 413 932.

**Zleceniobiorca** zobowiązany będzie do:

- a) zakupu wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- b) skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
- c) uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej,
- d) poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
- e) zagospodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
- f) demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- g) zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, [www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl) w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
- h) przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

**Zleceniodawca:**

- a) udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- b) dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym poinformuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
- c) zastrzega sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
- d) ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej [www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl) w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 7:00-15:00.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „**OFERTA – odtworzenie uszkodzonej latarni w m. Konin ul. Wyzwolenia na odcinku pomiędzy ulicą Sosnową a ulicą Wyszyńskiego – zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/TK/...../2015**” w terminie do dnia **27.11.2015r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

DYREKTOR  
ds. Technicznych  
*Jakub Krzywicki*

Prezes Zarządu: Maciej Witczak



Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004

REGON: 25068024

Kapitał zakładowy : 50 938 000 zł

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001  
Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740

Odtworzenie oświetlenia w miejscowości Konin ul. Wyzwolenia.

Odtworzenie uszkodzonej w wyniku kolizji drogowej latarni przy ulicy Wyzwolenia na odcinku pomiędzy ulicą Sosnową a ulicą Wyszyńskiego.

1. Zakres rzeczowy:


- 1.1. Montaż słupa latarni typu SR 8 -F z fundamentem B - 120 – prod. ELMONTER – 1kpl.,
- 1.2. Montaż nowego wysięgnika typu W 16/1/1/1,5 – 60/5 – prod. ELMONTER – 1szt.,
- 1.3. Montaż nowej oprawy typu SGP – 340 PC 100 W, wraz ze źródłem światła Master SONT – PIA PLUS 100 W prod. PHILIPS – 1kpl.,
- 1.4. Montaż przewodu YDY 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> - 11m.
- 1.5. Montaż złącza kablowego IZK - 1 kpl.

2. Opis techniczny:

Pozostałości po słupie typu WZ zdemontować. W tym celu należy ręcznie odkopać pozostałość po słupie i dokonać demontażu. W miejscu instalacji uszkodzonej należy zamontować nową latarnie. Typ słupa, oraz pozostałych urządzeń podany jest w zakresie rzeczowym zadania. W latarni do zasilenia oprawy zastosować przewód YDY 750 V 2x2,5 mm<sup>2</sup>. Kable w słupie łączyć za pomocą izolowanych złączy kablowych IZK ( komplet ). Oprawę zabezpieczyć wkładką DO1 4A. Nawierzchnię należy przywrócić do stanu pierwotnego. Obowiązek zajęcia pasa drogowego, projekt organizacji ruchu, uzgodnienie z właściwym operatorem sieci oświetleniowej, zakup wszystkich materiałów należy do Wykonawcy. Instalowana aparatura, osprzęt, przewody winny posiadać atesty dopuszczające do zastosowania na terenie kraju. Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe. W przypadku zbyt krótkich istniejących kabli zasilających latarnie, kable te należy połączyć za pomocą tulejek i muf termokureczliwych JLP-CX4 16-35 z dwoma nowymi odcinkami kabla o długości 2m. i takim samym przekroju. Po wykonaniu zapasu kabla, prace zanikające podlegają odbiorowi przez pracownika Spółki (w godzinach od 7:30 do 14:30 w dni robocze). Słup połączyć żółto – zieloną linką Lgy 1x16mm<sup>2</sup> ze złączem zerowym w słupie. Załączony schemat stanowi integralną część zadania.

SPECIALISTA  
ds. eksploatacji oświetlenia

*Rafał Bobrowski*

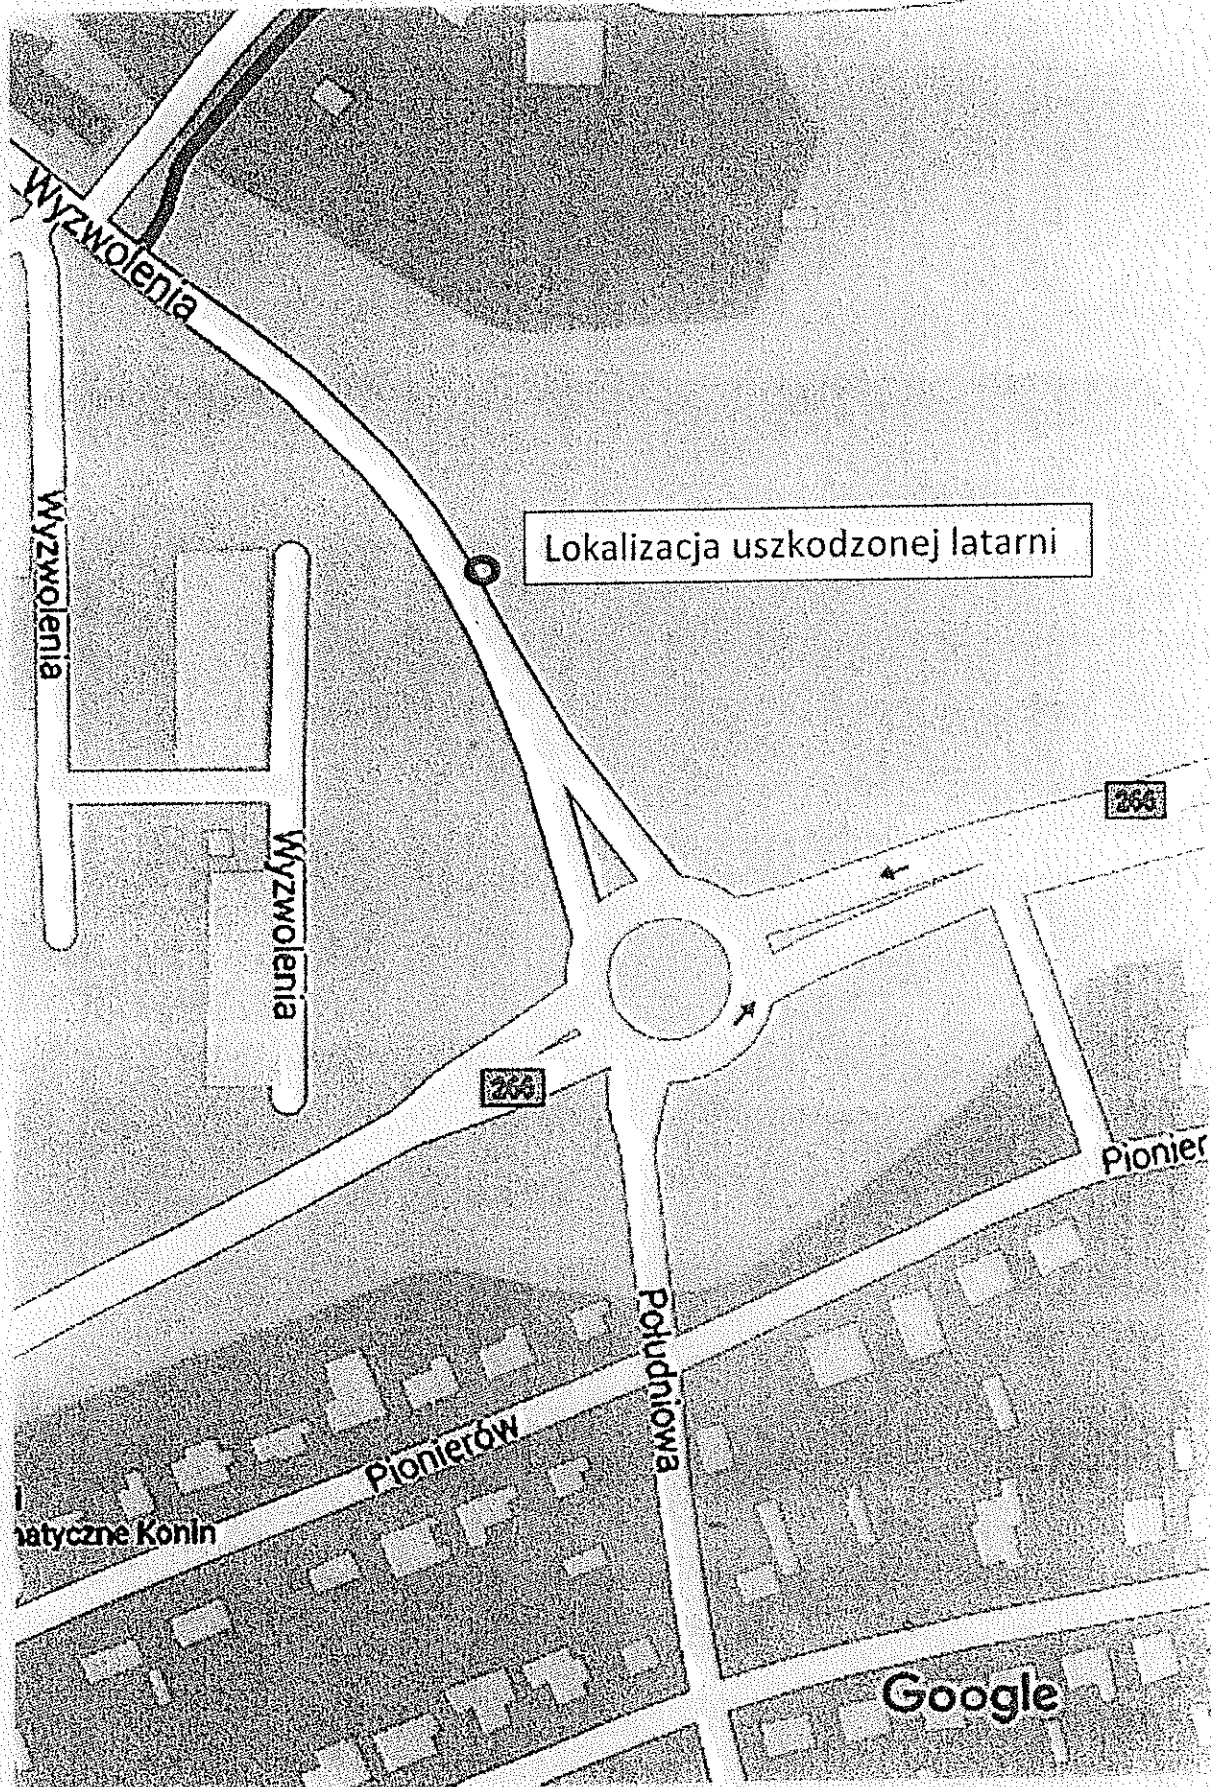

Lokalizacja uszkodzonej latarni

Wyzwolenia

Wyzwolenia

Wyzwolenia

263

263

Wiatyeczne Konin

Pionierów

Północna

Pionier

Google