



DT/TK/...3338.../2015

Kalisz, 2015-11-17

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Wymiana uszkodzonej latarni w m. Kalisz ul. Spacerowa (dziewiąta latarnia od ul. Żołnierskiej)**, w zakresie zgodnym z zakresem prac stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Dawida Światka tel. 62 598 64 21 lub 535 500 841.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej,
- poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
- zagoszczowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym poinformuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
- zastrzega sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 7:00-15:00.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „**OFERTA – wymiana uszkodzonej latarni w m. Kalisz ul. Spacerowa (dziewiąta latarnia od ul. Żołnierskiej) – zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/TK/...3338.../2015**” w terminie do dnia **04.12.2015r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

DYREKTOR
ds. Technicznych

Jakub Krzyżda

Prezes Zarządu: Maciej Witczak



Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004

REGON: 250680024

Kapitał zakładowy : 50 938 000 zł

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001
Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740

Zakres rzeczowy zadania:

Wymiana uszkodzonej latarni: Kalisz ul. Spacerowa (dziewiąta latarnia od ulicy Żołnierskiej)

- Istniejącą pozostałość po latarni należy usunąć,
- W miejscu zdemontowanej latarni należy posadzić nowy słup jednoelementowy stalowy, bez wysięgnika o przekroju kołowym zbieżnym (stożkowym), średnicy wierzchołka 60mm, wysokości montażu oprawy 5m, bez fundamentu przystosowany do wkopania, z dwoma otworami kablowymi, wysokość od podłoża do wnęki słupowej 500mm, wielkość wnęki słupowej min. 75mm/350mm, pokrywa wnęki słupowej licująca ze słupem (tworząca jednolitą powierzchnię).
- Słup oświetleniowy należy osłonić rurą termokurczliwą z klejem na długości od wnęki kablowej do wysokości drzwiczek. Słup montować tak, aby wnęka słupowa znajdowała się od strony chodnika.
- Należy wykonać montaż nowej oprawy typu OCP-70B-PC/II prod. ES-SYSTEM WILKASY z kloszem przezroczystym oraz daszkiem koloru czarnego o średnicy 65cm. Oprawę wyposażać w nowe źródło światła typu Master SON-T Pia Plus o mocy 70W prod. Philips Lighting Poland S.A.
- Do montażu oprawy na wierzchołku słupa należy zastosować reduktor średnicy masztu 60/48.

Opis techniczny:

Oprawę zasilić przewodem typu YDY 2x2,5mm². Kable w latarni połączyć za pomocą izolowanych złączy kablowych typu IZK, stosując dla zabezpieczenia oprawy wkładkę bezpiecznikową typu DO1 gG/gL o prądzie znamionowym 4A.

W przypadku niewystarczającej długości kabli dla wymienianej latarni, kable te należy przedłużyć (łączyć za pomocą muf) kablami tego samego typu jak istniejące.

Wykopy związane z wymianą latarni prowadzić ręcznie.

Podczas wykonywania prac szczególną uwagę zwrócić na istniejące kable zasilające.

Teren i nawierzchnie w miejscach prowadzonych robót należy doprowadzić do stanu z przed ich rozpoczęcia.

W przypadku konieczności wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody zajęcia pasa drogowego. Wykonawca ma obowiązek uzyskania stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy przez konserwatora sieci, tj. „Elmont” s.c. Andrzej Malewski, Arkadiusz Łańduch. Wykonawca ma obowiązek poinformować Spółkę OUiD w Kaliszu o planowanym rozpoczęciu robót związanych z wymianą latarni.

Do pisma zgłaszającego zakończenie prac i gotowość do odbioru technicznego, należy załączyć:

- protokoły z pomiarów elektrycznych sporządzone na drukach dostępnych na stronie Spółki.

Opracował

SPECJALISTA
ds. Eksploatacji Oświetlenia
Dawid Świątek

Juliusza Osie

Pracownia
Geograficzna


Zobacz

Pracownia

Zobacz

Ma

Makowa

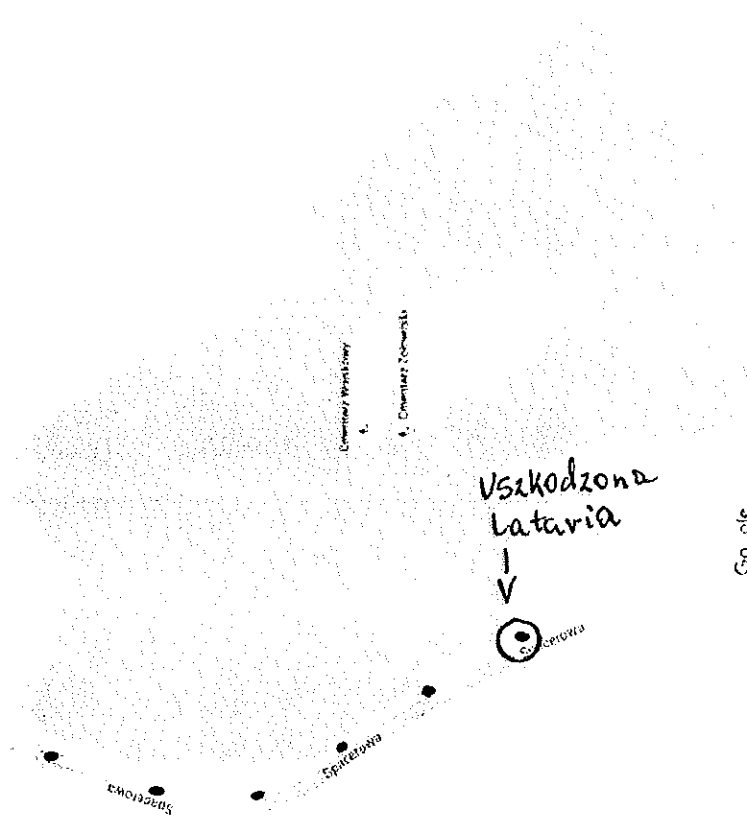

Uszkodzona
lataria



Go g/c

Spitalowa

Spitalowa

Cmentarz Wojskowy

Cmentarz Żołnierski

obcy