



„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Wymiana opraw w m. Kuźnica Grabowska gm. Kraszewice, zasilanie ze stacji 22530,22807”, w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Szymona Kubiaka, tel. 062 598 52 82 lub 696 110 490.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- a) zakupu wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- b) skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
- c) uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej,
- d) poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
- e) zagospodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
- f) demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- g) zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
- h) przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- a) udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- b) dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym poinformuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
- c) zastrzega sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
- d) ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 7:00-15:00.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „OFERTA – Wymiana opraw w m. Kuźnica Grabowska gm. Kraszewice, zasilanie ze stacji 22530,22807 – zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/T II/.....293...../2016” w terminie do dnia 08.02.2016 r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

DYREKTOR
ds. Technicznych
Jakub Krzywicki



**Wymiana opraw w m. Kuźnica Grabowska Gm. Kraszewice.
Zasilanie ze stacji 22530, 22807.**

1. Zakres rzeczowy

a) m. Kuźnica Grabowska gm. Kraszewice stacja 22807

- wymiana istn. opraw na oprawy typu OU-05 100W kl. II prod. arealamp ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem (2 kpl)

b) m. Kuźnica Grabowska gm. Kraszewice stacja 22530

- wymiana istn. opraw na oprawy typu OUSc/t Leda2 100W PMMA lub LEDA NEW ST2 100W PMMA ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem (8 kpl)

2. Opis techniczny:

2.1. Wymiana opraw

Na istniejących słupach linii napowietrznej nN należy dokonać wymiany istn. opraw oraz dokonać wymiany wysięgników (zgodnie ze schematem). Montaż wysięgników dokonać za pomocą uchwytów UWP dot. słupów ŻN oraz ALA oraz w przypadku słupów wirowanych typu E oraz drewnianych należy zastosować uchwyty UW10 mocowane za pomocą taśmy COT-37, klamerki COT-36. Montowane oprawy zabezpieczyć bezpiecznikowymi łączami do lamp oświetlenia ulicznego montowanymi bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-03 w przypadku linii izolowanej i typu BZO-04 w przypadku linii gołej, z wkładkami bezpiecznikowymi typu Bi-Wts 4A dla opraw 100W i 6A dla opraw 150W. Oprawy należy zasilić przewodem YDY 2x2,5mm² 450/750V pozostawiając podwójną izolację na długości min. 10cm po wyjściu przewodu z wysięgnika oraz wykonując zapas pojedynczych żył o długości min. 2m zwijając je w postaci sprężyny w celu umożliwienia swobodnego podłączenia oprawy do linii zasilającej. Do podłączenia żyły ochronno-neutralnej PEN przewodu zasilającego oprawę należy użyć zacisków izolowanych przebijających izolację typu SLIP 12.05, SLIP 22.1 lub SL 11.118 prod. Ensto w przypadku linii izolowanej i zacisków typu SM 2.11 prod. Ensto w przypadku linii gołej. Oprawy należy montować nad przewodami roboczymi linii.


Do pisma zgłaszającego gotowość do odbioru załączyć:

- schemat powykonawczy (należy oznaczyć typy opraw i przewodów linii zasilającej);

Opracował:



SPECJALISTA
ds. eksploatacji oświetlenia
Szymon Kubiak

Gmina Kraszewice
m. Kuźnica Grabowska
stacja 22807

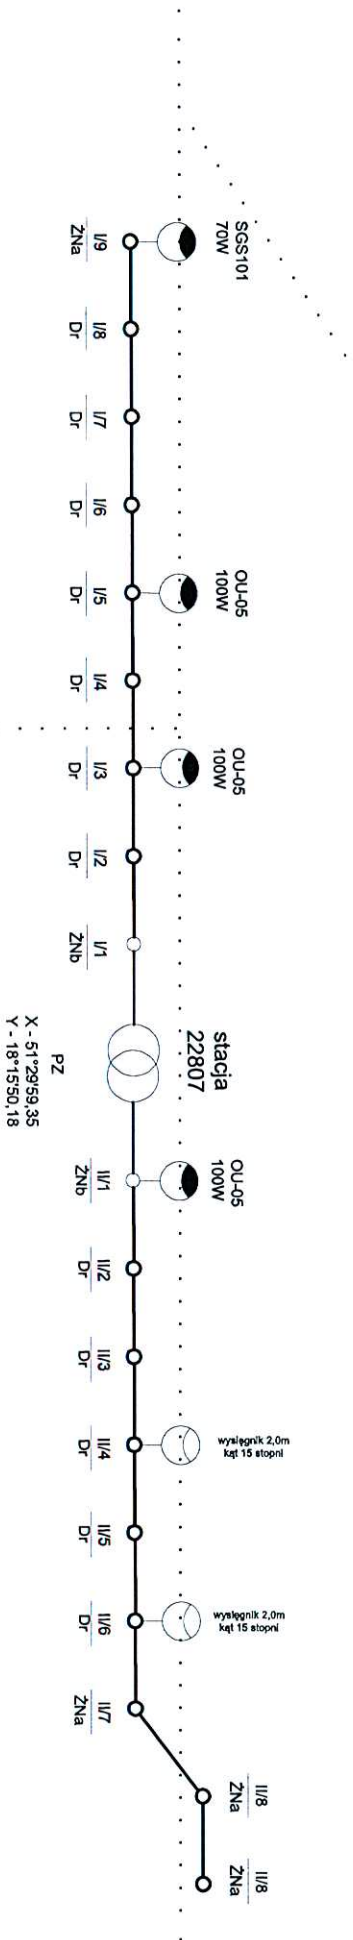

Legenda:

- istn. linia napowietrzna Al 1x25mm²
(na wspólnych konstrukcjach wsporczych)
- istn. oprawa oświetleniowa
- wymiana opraw na oprawy typu OU - 05 100W Kl. II prod. arealamp
ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik
- ... drogi

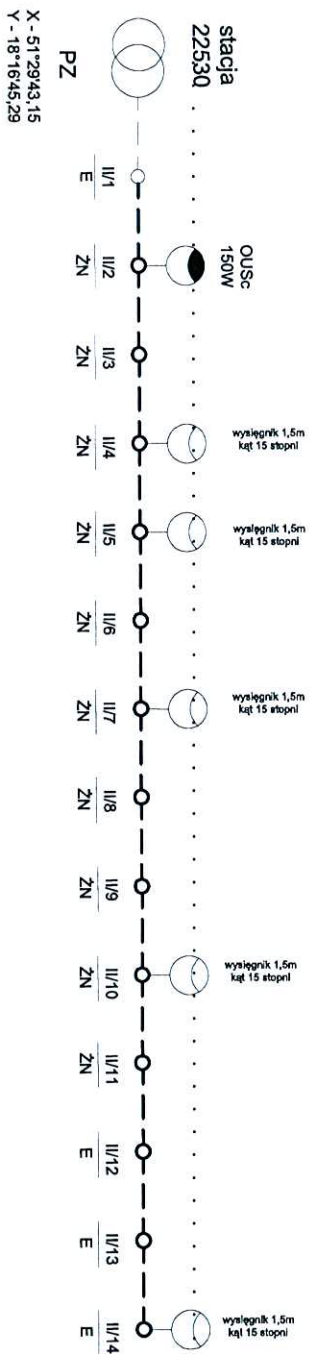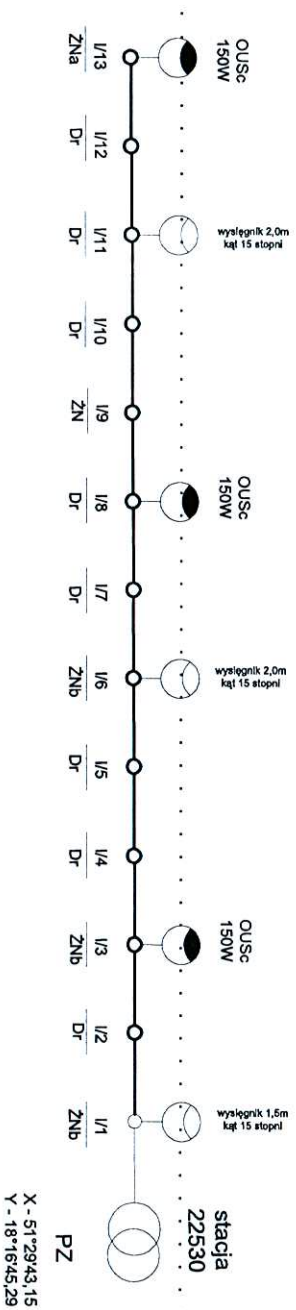

LEGENDA:

Linia napowietrzna wspólna Al 1x25mm²
(na wspólnej konstrukcji wsporczej)

Linia napowietrzna wspólna AsXSn 2x25mm²
(na wspólnej konstrukcji wsporczej)

Istn. oprawa oświetleniowa

wymiana istn. opraw na oprawy OUSc/t Ledaz2 100W PMMA lub LEDA
NEW ST2 100W PMMA ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W +
wysięgnik zgodnie ze schematem

Gmina Kraszewice
m. Kuźnica Grabowska
stacja 22530

