



DT/T II/K/1020/2016

Kalisz, 2016-03-23

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Odtworzenie uszkodzonego słupa latarni drogowej w m. Lipowiec 31 na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski.**

w zakresie zgodnym z zakresem prac stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Rafała Bednarka 625986419, 602535294

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- a) zakupu wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- b) skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
- c) uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej,
- d) poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
- e) zagospodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
- f) demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- g) zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, [www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl) w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
- h) przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- a) udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- b) dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym poinformuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
- c) zastrzega sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
- d) ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej [www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl) w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 7:00-15:00.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „**OFERTA – odtworzenie uszkodzonego słupa latarni drogowej w m. Lipowiec 31 na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski** – zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/T II/K/1020/2016” w terminie do dnia 04.04.2016r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

DYREKTOR  
ds. Technicznych  
*Jakub Kozłowski*  
Jakub Kozłowski



Odtworzenie latarni w miejscowości  
Lipowiec na wysokości posesji 31  
Gmina Miasto Koźmin Wielkopolski.  
(zasilanie ze stacji 42768).

1. Zakres rzeczowy

1.1. Montaż odtworzenie słupa latarni typu ŻN-10 (1szt)

1.2. Montaż wysięgnika stalowego ocynkowanego o wysięgu 1m ką 15st. (1szt)

1.3. Montaż oprawy OU-05 100W kl.II ze źródłem Master SON-T PIA Plus 100W (1 kpl)


1.4. Montaż 100mb przewodu AsXSn 2x25mm<sup>2</sup>

2. Opis techniczny

W miejscu zdemontowanego słupa należy zamontować nowy słup typu ŻN-10. Na nowym słupie należy dokonać montażu wysięgnika stalowego ocynkowanego o wysięgu 1m ką 15st. Na zamontowanym wysięgniku należy dokonać montażu oprawy OU-05 100W kl.II ze źródłem Master SON-T PIA Plus 100W. Montaż wysięgnika dokonać za pomocą uchwytów UWP. Oprawę zasilić przewodem YDY 750V 2x2,5mm<sup>2</sup>, pozostawiając podwójną izolację przewodu na długości minimum 10 cm po wyjściu przewodu z wysięgnika. Przewód fazowy łączyć za pomocą zacisku SLIP 12.05 (linia izolowana). Przewód PEN łączyć za pomocą zacisku SLIP 12.05 (linia izolowana). Montowaną oprawę zabezpieczyć bezpiecznikowym łączem do lamp oświetlenia ulicznego montowanym bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-03 w przypadku linii izolowanej z wkładką bezpiecznikową typu Bi Wts 4A dla opraw do 100W. Odtworzyć 100mb przewodu AsXSn 2x25mm<sup>2</sup> między odtwarzanym słupem a istniejącymi.


SPECJALISTA  
ds. eksploatacji oświetlenia  
*Szymon Kubiak*

Lipowiec 42768

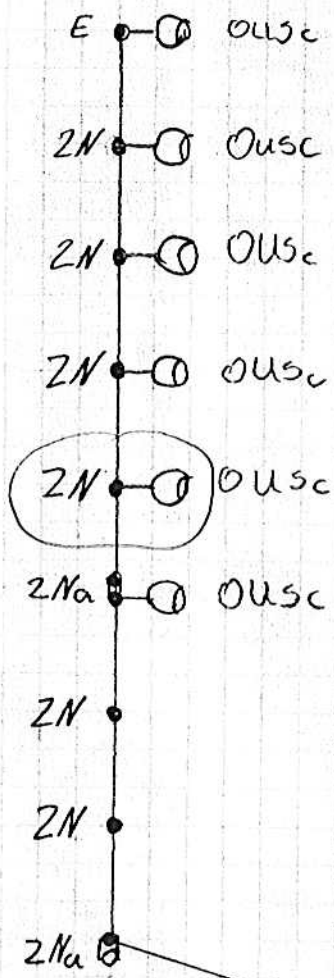

← Odtworzenie słupa latarni

Kierunek  
Kozmin Wlk.

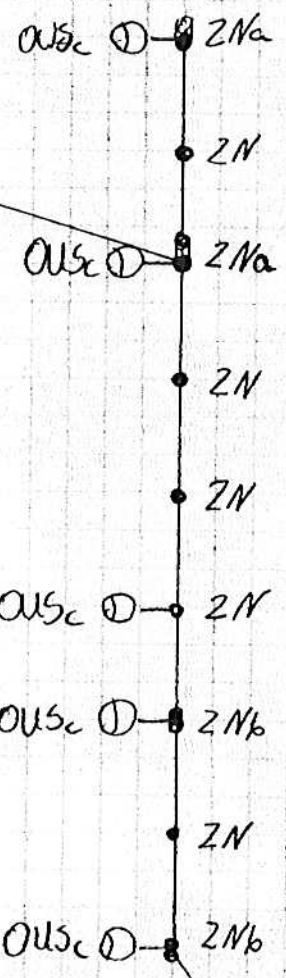

Kierunek  
Krotoszyn

42768