



DT/T II/.....¹⁸³⁷...../2016

Kalisz, 2016-06-03

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Montaż opraw oświetlenia ulicznego w m. Topola Osiedle (stacje 22742, 22741, 22012) Wysocko Małe (stacja 22686) na terenie gm. Przygodzice**, w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Szymona Kubiaka tel. 062 598 52 82 lub 696 110 490

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej,
- poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
- zagospodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym poinformuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
- zastrzega sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 7:00-15:00.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „**OFERTA – Montaż opraw oświetlenia ulicznego w m. Topola Osiedle (stacje 22742, 22741, 22012) Wysocko Małe (stacja 22686) na terenie gm. Przygodzice – zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/T II/.....¹⁸³⁷...../2016**” w terminie do dnia **14.06.2016r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

DYREKTOR
ds. Technicznych
Jakub Krzywicki

Prezes Zarządu: Maciej Witczak



Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004

REGON: 250680024

Kapitał zakładowy : 52 300 000 zł

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001

Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740

**Montaż opraw oświetlenia ulicznego w m. Topola Osiedle
(stacje 22742,22741,22012) Wysocko Małe (stacja 22686)
na terenie Gm. Przygodzice.**

1. Zakres rzeczowy

a) m. Wysocko Małe gm. Przygodzice stacja 22686

- montaż opraw typu OU-05 100W kl. II prod. arealamp
ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem (2 kpl)

b) m. Topola Osiedle gm. Przygodzice stacja 22742

- montaż opraw typu OU-05 100W kl. II prod. arealamp
ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem (2 kpl)

c) m. Topola Osiedle gm. Przygodzice stacja 22741

- montaż oprawy typu OU-05 100W kl. II prod. arealamp
ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem (1 kpl)

d) m. Topola Osiedle gm. Przygodzice stacja 22012

- montaż oprawy typu OU-05 100W kl. II prod. arealamp
ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem (1 kpl)

2. Opis techniczny:

2.1. Montaż opraw

Na istniejących słupach linii napowietrznej nN należy dokonać montażu opraw typu OU-05 100W kl. II prod. arealamp ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W wraz z wysięgnikami. Montaż wysięgników dokonać za pomocą uchwytów UWP dot. słupów ŻN oraz ALA oraz w przypadku słupów wirowanych typu E oraz drewnianych należy zastosować uchwyty UW10 mocowane za pomocą taśmy COT-37, klamerki COT-36. Montowane oprawy zabezpieczyć bezpiecznikowymi złączami do lamp oświetlenia ulicznego montowanymi bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-03 w przypadku linii izolowanej i typu BZO-04 w przypadku linii gołej, z wkładkami bezpiecznikowymi typu Bi-Wts 4A dla opraw 100W i 6A dla opraw 150W. Oprawy należy zasilic przewodem YDY 2x2,5mm² 450/750V pozostawiając podwójną izolację na długości min. 10cm po wyjściu przewodu z wysięgnika oraz wykonując zapas pojedynczych żył o długości min. 2m zwijając je w postaci sprężyny w celu umożliwienia swobodnego podłączenia oprawy do linii zasilającej. Do podłączenia żyły ochronno-neutralnej PEN przewodu zasilającego oprawę należy użyć zacisków izolowanych przebijających izolację typu SLIP 12.05, SLIP 22.1 lub SL 11.118 lub SLIW52 prod. Ensto w przypadku linii izolowanej i zacisków typu SM 2.11 prod. Ensto w przypadku linii gołej. Oprawy należy montować nad przewodami roboczymi linii.


Do pisma zgłaszającego gotowość do odbioru załączyć:

- schemat powykonawczy (należy oznaczyć typy opraw i przewodów linii zasilającej);





Opracował:

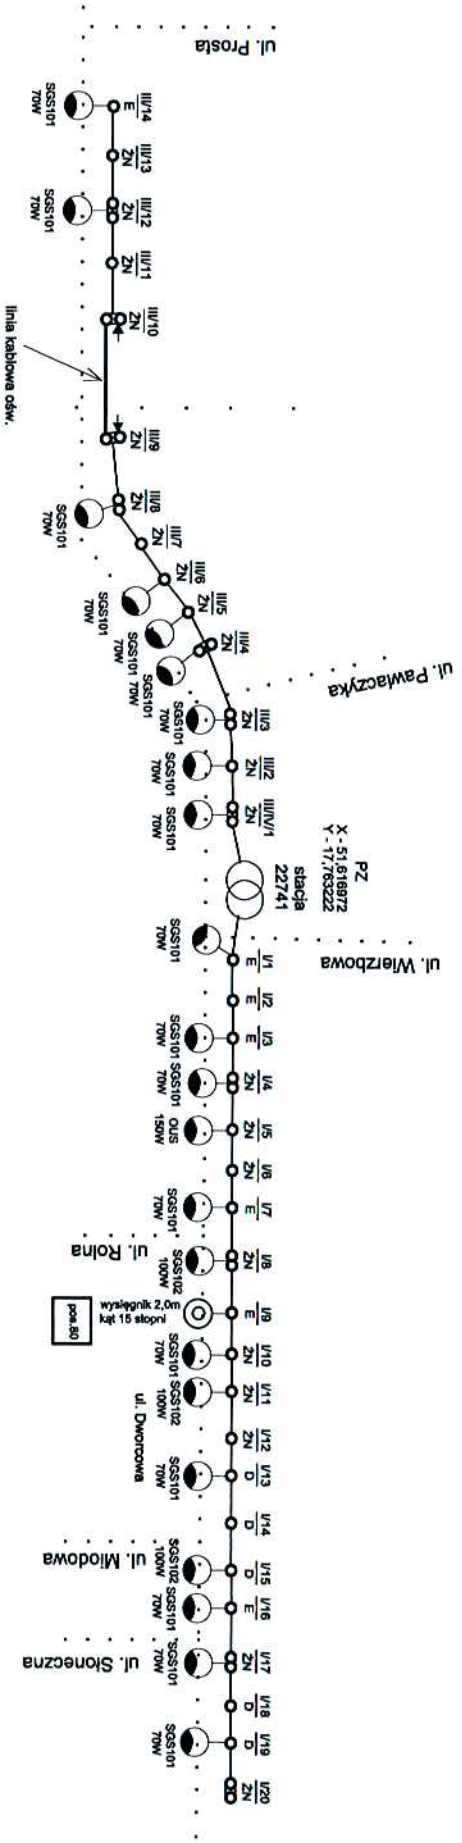SPECJALISTA
ds. eksploatacji oświetlenia
Szymon Kubiak

Gmina Przygodzice
 m. Topola Osiedle
 stacja 22741




Legenda:

-  istn. linia napowietrzna wspólna Al 1x25mm²
 (na wspólnej konstrukcji wsporczej)
-  istn. oprawy
-  montaż oprawy typu OU-05 100W K.II + źródło Master
 SON-T Pia Plus 100W+wysięgnik
-  droga

Gmina Przygodzice
m. Topola Osiedle
stacja 22742

stacja
22742

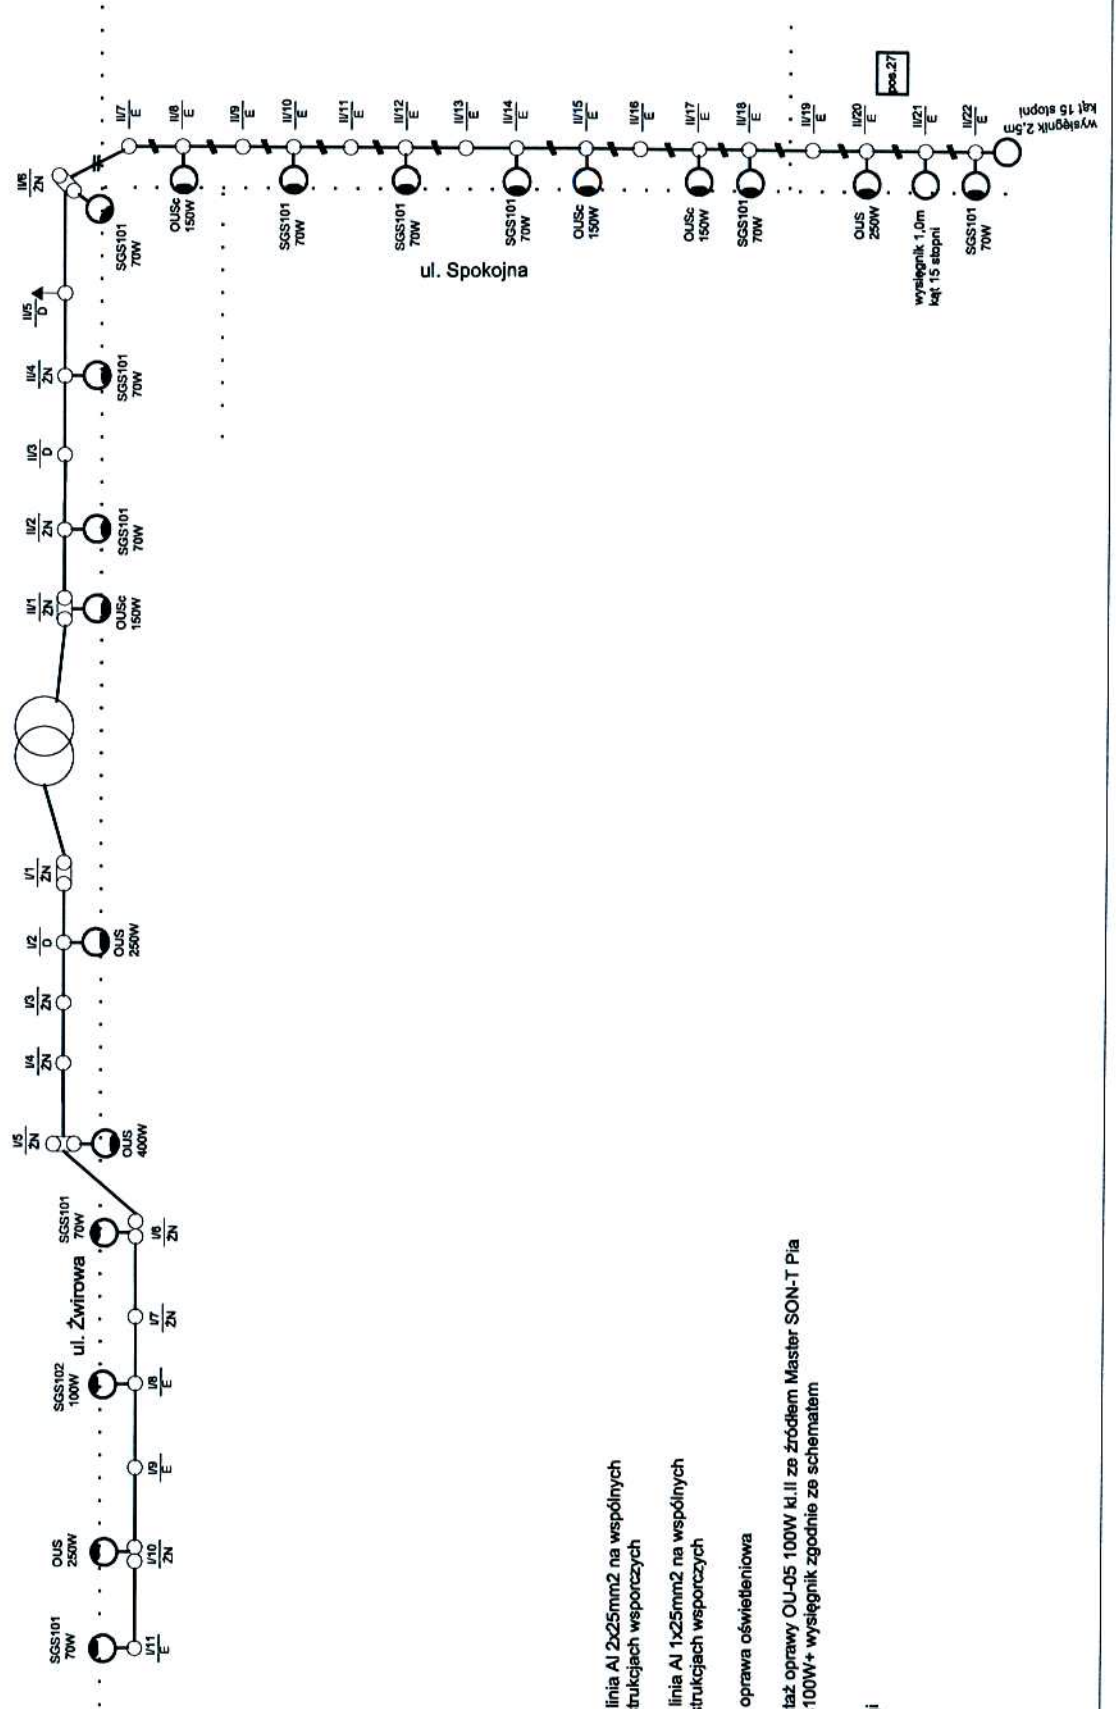

Legenda:

—/— istn. linia Al 2x25mm² na wspólnych konstrukcjach wsporczych


— istn. linia Al 1x25mm² na wspólnych konstrukcjach wsporczych

○ istn. oprawa oświetleniowa

○ Montaż oprawy OU-05 100W kl.II ze źródłem Master SON-T Plus 100W+ wysięgnik zgodnie ze schematem

... drogi

Gmina Przygodzice
 m. Wysocko Małe
 stacja 22686

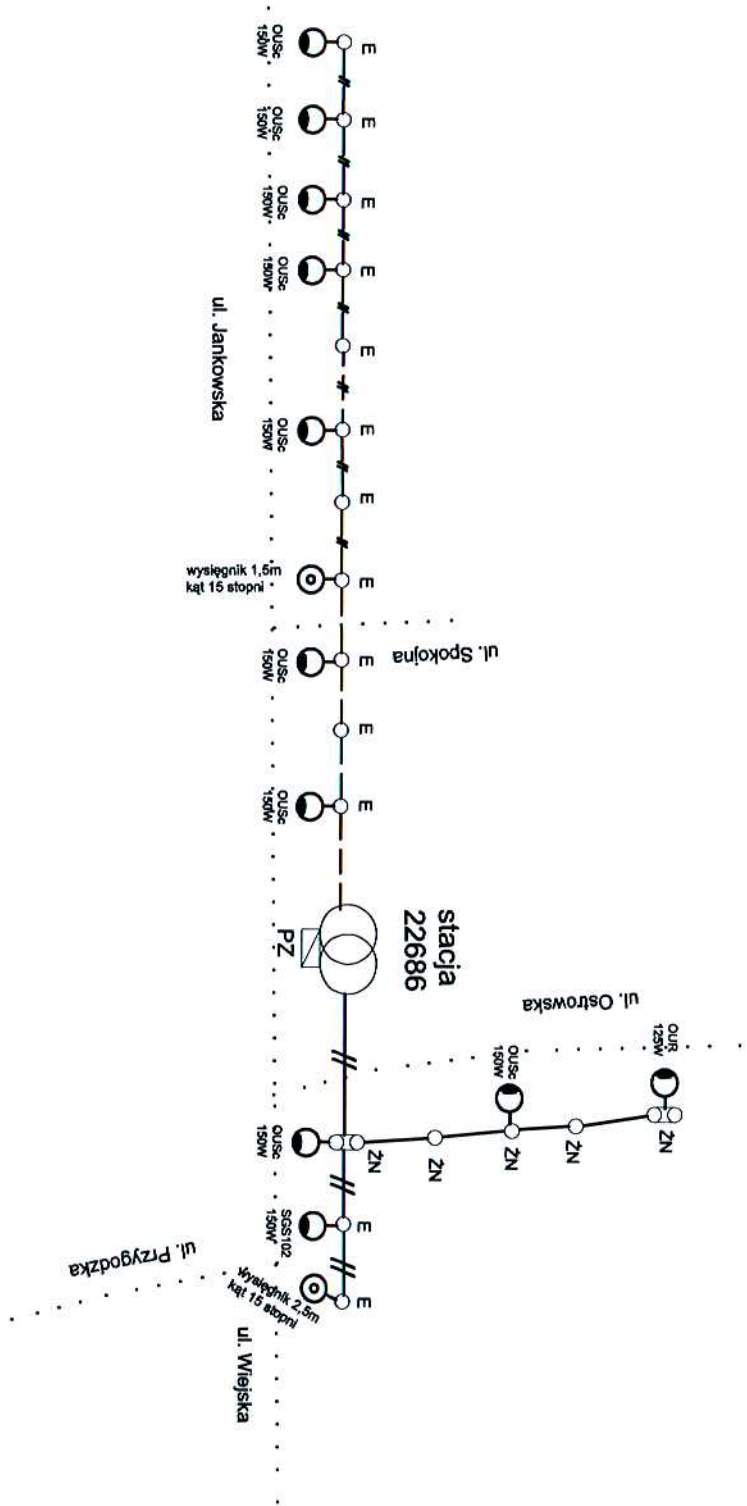


Legenda:

- Linia napowietrzna wspólna Al 1x25mm²
(na wspólnej konstrukcji wsporczej)
- Linia napowietrzna wspólna Al 2x25mm²
(na wspólnej konstrukcji wsporczej)
- Linia napowietrzna wspólna AsXSn 2x25mm²
(na wspólnej konstrukcji wsporczej)
- Linia napowietrzna wspólna AsXSn 4x25mm²
(na wspólnej konstrukcji wsporczej)
- Istn. oprawa oświetleniowa
- Montaż opraw typu OU-05 100W kl.II ze źródłem Master SON-T
Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem
- drogi



Istniejąca szafka oświetleniowa

Gmina Przygodzice
 m. Topola-Osiedle
 stacja 22012

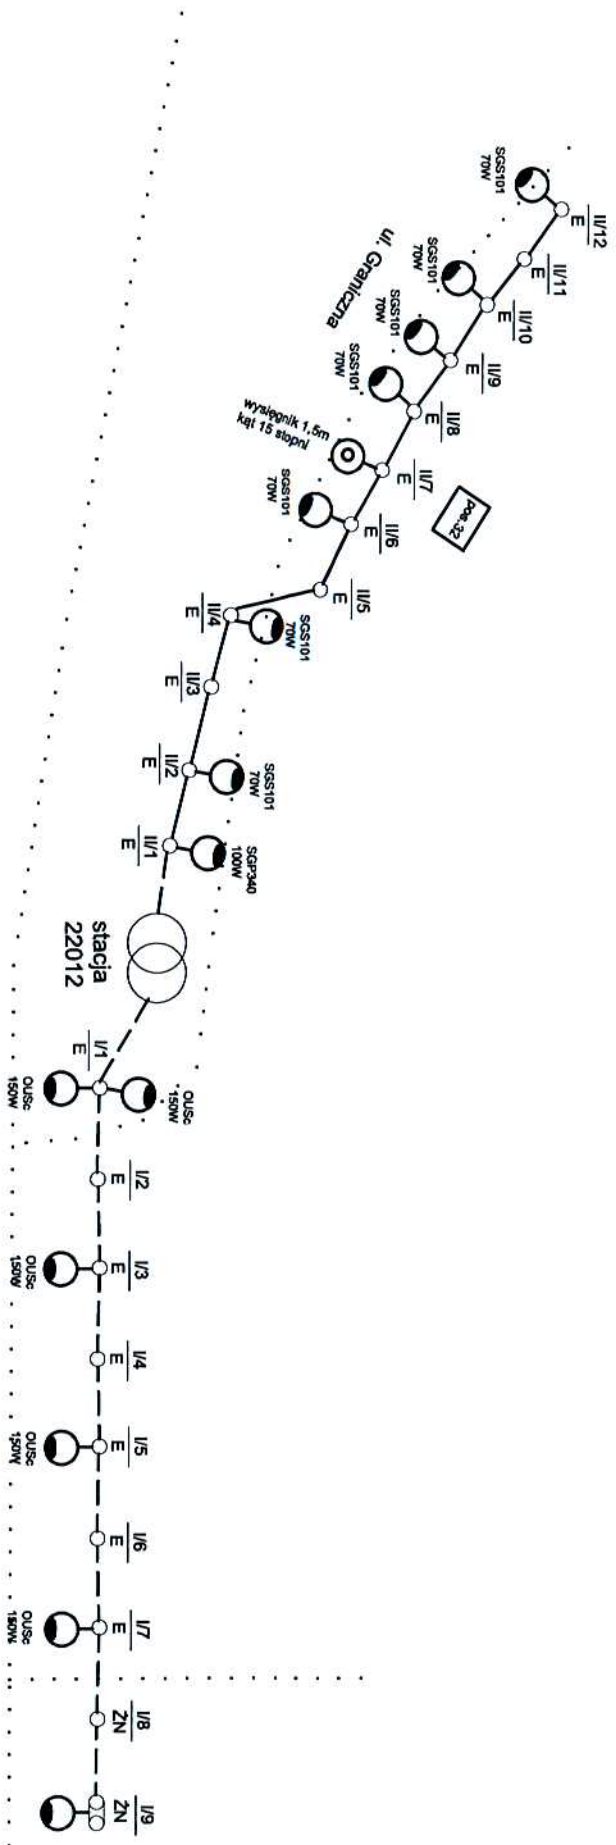

Legenda:

- Linia napowietrzna wspólna Al 2x25mm²
 (na wspólnej konstrukcji wsporczej)
- - - Linia napowietrzna wspólna AsXSn 2x25mm²
 (na wspólnej konstrukcji wsporczej)
- Istn. oprawa oświetleniowa
- Montaż oprawy OU-05 100W kl. II ze źródłem master SON-T Pia
 Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem
- drogi



Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz

Ostrów Wielkopolski, 24 luty 2016 roku

Znak EOP-42-001369-2016

Dot. Uzgodnienie zakresu przebudowy oświetlenia.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 23.02.2016 roku w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wysocko Małe przy ul. Jankowskiej oraz Wiejskiej informujemy, że **wyrażamy zgodę** na montaż dwóch opraw oświetleniowych na dwóch słupach należących do ENERGA-Operator SA Oddział w Kaliszu.

W przypadku budowy, przebudowy lub remontu Państwa urządzeń, zainstalowanych na urządzeniach ENERGA-OPERATOR SA, należy każdorazowo powiadamiać Rejon Dystrybucji, z wyprzedzeniem min. 7 dni, przed planowanym terminem rozpoczęcia prac (decyduje data otrzymania korespondencji pisemnej lub elektronicznej przez Rejon Dystrybucji). Dodatkowo po zakończeniu przedmiotowych prac, nie dłużej jednak, niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, a przed rozpoczęciem eksploatacji Państwa urządzeń, należy dokonać (przy współudziale przedstawiciela Rejonu Dystrybucji) odbioru technicznego. W tym celu należy skutecznie zawiadomić Rejon Dystrybucji o planowanym terminie odbioru technicznego, z wyprzedzeniem min. 7 dni roboczych, dołączając do rzeczonożego zawiadomienia dokumentację powykonawczą na zakres realizowanych prac

Specyfikacja ilościowa i lokalizacyjna urządzeń elektroenergetycznych będących przedmiotem udzielonej zgody:

- ilość słupów ENERGA - OPERATOR SA będących przedmiotem zgody z uwzględnieniem wszystkich stanowisk słupowych, na których przewiduje się montaż elementów proj. infrastruktury oświetleniowej Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. – 0 szt.
- obwód 0,4 kV nr. 1, 2 zasilane ze stacji transformatorowej SN/nn nr 22686.
- obszar ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim, teren gminy Przygodzice.

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa zgoda nie jest równoznaczna z wydaniem warunków przyłączenia do sieci oraz uzgodnieniem dokumentacji projektowej.

Z poważaniem

Kierownik
Działu Przyłączeń

Marek Niełacny

K/o:

- Wydział Dokumentacji Energetycznej Oddziału w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
- 42MMD – w/m



Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz

Ostrów Wielkopolski, 24 luty 2016 roku

Znak EOP-42-001373-2016

Dot. Uzgodnienie zakresu przebudowy oświetlenia.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 23.02.2016 roku w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Topola Osiedle informujemy, że **wyrażamy zgodę** montaż jednej oprawy oświetleniowych na jednym słupie należącym do ENERGA-Operator SA Oddział w Kaliszu.

W przypadku budowy, przebudowy lub remontu Państwa urządzeń, zainstalowanych na urządzeniach ENERGA-OPERATOR SA, należy każdorazowo powiadamiać Rejon Dystrybucji, z wyprzedzeniem min. 7 dni, przed planowanym terminem rozpoczęcia prac (decyduje data otrzymania korespondencji pisemnej lub elektronicznej przez Rejon Dystrybucji). Dodatkowo po zakończeniu przedmiotowych prac, nie dłużej jednak, niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, a przed rozpoczęciem eksploatacji Państwa urządzeń, należy dokonać (przy współudziale przedstawiciela Rejonu Dystrybucji) odbioru technicznego. W tym celu należy skutecznie zawiadomić Rejon Dystrybucji o planowanym terminie odbioru technicznego, z wyprzedzeniem min. 7 dni roboczych, dołączając do rzeczonożego zawiadomienia dokumentację powykonawczą na zakres realizowanych prac

Specyfikacja ilościowa i lokalizacyjna urządzeń elektroenergetycznych będących przedmiotem udzielonej zgody:

- ilość słupów ENERGA - OPERATOR SA będących przedmiotem zgody z uwzględnieniem wszystkich stanowisk słupowych, na których przewiduje się montaż elementów proj. infrastruktury oświetleniowej Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. – 0 szt.
- obwód 0,4 kV nr. 1 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nn nr 22741.
- obszar ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim, teren gminy Przygodzice.

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa zgoda nie jest równoznaczna z wydaniem warunków przyłączenia do sieci oraz uzgodnieniem dokumentacji projektowej.

Z poważaniem

Kierownik
Działu Przyłączeń

Marek Nietacny

kto:

- Wydział Dokumentacji Energetycznej Oddziału w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
- 42MMD – w/m



Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz

Ostrów Wielkopolski, 24 luty 2016 roku

Znak EOP-42-001367-2016

Dot. Uzgodnienie zakresu przebudowy oświetlenia.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 23.02.2016 roku w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Topola Osiedle informujemy, że **wyrażamy zgodę** montaż dwóch opraw oświetleniowych na dwóch słupach należących do ENERGA-Operator SA Oddział w Kaliszu.

W przypadku budowy, przebudowy lub remontu Państwa urządzeń, zainstalowanych na urządzeniach ENERGA-OPERATOR SA, należy każdorazowo powiadamiać Rejon Dystrybucji, z wyprzedzeniem min. 7 dni, przed planowanym terminem rozpoczęcia prac (decyduje data otrzymania korespondencji pisemnej lub elektronicznej przez Rejon Dystrybucji). Dodatkowo po zakończeniu przedmiotowych prac, nie dłużej jednak, niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, a przed rozpoczęciem eksploatacji Państwa urządzeń, należy dokonać (przy współudziale przedstawiciela Rejonu Dystrybucji) odbioru technicznego. W tym celu należy skutecznie zawiadomić Rejon Dystrybucji o planowanym terminie odbioru technicznego, z wyprzedzeniem min. 7 dni roboczych, dołączając do rzeczonożego zawiadomienia dokumentację powykonawczą na zakres realizowanych prac

Specyfikacja ilościowa i lokalizacyjna urządzeń elektroenergetycznych będących przedmiotem udzielonej zgody:

- ilość słupów ENERGA - OPERATOR SA będących przedmiotem zgody z uwzględnieniem wszystkich stanowisk słupowych, na których przewiduje się montaż elementów proj. infrastruktury oświetleniowej Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. – 0 szt.
- obwód 0,4 kV nr. 2 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nn nr 22742.
- obszar ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim, teren gminy Przygodzice.

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa zgoda nie jest równoznaczna z wydaniem warunków przyłączenia do sieci oraz uzgodnieniem dokumentacji projektowej.

Z poważaniem

k/o:

- Wydział Dokumentacji Energetycznej Oddziału w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
- 42MMD – w/m

Kierownik
Działu Przyłączeń

Marek Nielacny



Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz

Ostrów Wielkopolski, 24 luty 2016 roku

Znak EOP-42-001371-2016

Dot. Uzgodnienie zakresu przebudowy oświetlenia.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 23.02.2016 roku w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Topola Osiedle informujemy, że **wyrażamy zgodę** montaż jednej oprawy oświetleniowej na jednym słupie należącym do ENERGA-Operator SA Oddział w Kaliszu.

W przypadku budowy, przebudowy lub remontu Państwa urządzeń, zainstalowanych na urządzeniach ENERGA-OPERATOR SA, należy każdorazowo powiadamiać Rejon Dystrybucji, z wyprzedzeniem min. 7 dni, przed planowanym terminem rozpoczęcia prac (decyduje data otrzymania korespondencji pisemnej lub elektronicznej przez Rejon Dystrybucji). Dodatkowo po zakończeniu przedmiotowych prac, nie dłużej jednak, niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, a przed rozpoczęciem eksploatacji Państwa urządzeń, należy dokonać (przy współudziale przedstawiciela Rejonu Dystrybucji) odbioru technicznego. W tym celu należy skutecznie zawiadomić Rejon Dystrybucji o planowanym terminie odbioru technicznego, z wyprzedzeniem min. 7 dni roboczych, dołączając do rzeczonożego zawiadomienia dokumentację powykonawczą na zakres realizowanych prac

Specyfikacja ilościowa i lokalizacyjna urządzeń elektroenergetycznych będących przedmiotem udzielonej zgody:

- ilość słupów ENERGA - OPERATOR SA będących przedmiotem zgody z uwzględnieniem wszystkich stanowisk słupowych, na których przewiduje się montaż elementów proj. infrastruktury oświetleniowej Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. – 0 szt.
- obwód 0,4 kV nr. 1 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nn nr 22012.
- obszar ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim, teren gminy Przygodzice.

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa zgoda nie jest równoznaczna z wydaniem warunków przyłączenia do sieci oraz uzgodnieniem dokumentacji projektowej.

Z poważaniem

k/o:

- Wydział Dokumentacji Energetycznej Oddziału w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
- 42MMD – w/m

Kierownik
Działu Przyłączeń

Marek Niełacny