



DT/T II/.....<sup>242</sup>...../2016

Kalisz, 2016-07-27

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Montaż opraw oświetlenia ulicznego w m. Olszyna ul. Zachodnia st. 22477, 22475, Niedźwiedz st. 22481 na terenie Gm. Ostrzeszów (termin realizacji do 30.09.2016)** w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania. Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Szymon Kubiak tel. 062 598 52 82 lub 696 110 490.

**Zleceniobiorca** zobowiązany będzie do:

- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej,
- poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
- zagospodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, [www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl) w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

**Zleceniodawca:**

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym poinformuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
- zastrzega sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
- ureguje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej [www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl) w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 7:00-15:00.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: **„OFERTA – Montaż opraw oświetlenia ulicznego w m. Olszyna ul. Zachodnia st. 22477, 22475, Niedźwiedz st. 22481 na terenie Gm. Ostrzeszów (termin realizacji do 30.09.2016) – zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/T II/...<sup>242</sup>...../2016”** w terminie do dnia **05.08.2016r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

DYREKTOR  
ds. Technicznych  
*Jakub Krzywicki*

Prezes Zarządu: Maciej Witczak



Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004

REGON: 250680024

Kapitał zakładowy : 52 300 000 zł

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001

Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740

18

# Montaż opraw oświetlenia ulicznego w m. Olszyna ul. Zachodnia stacja 22477,22475, Niedźwiedź stacja 22481 na terenie Gm. Ostrzeszów.

## 1. Zakres rzeczowy

### a) m. Olszyna ul. Zachodnia stacja 22477,22475

- montaż opraw typu OU-05 100W kl. II prod. arealamp ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem (5 kpl)

### b) m. Niedźwiedź

- montaż opraw typu SGP340 SON-T 150W KII PC ze źródłem Master SON-T Pia Plus 150W + wysięgnik zgodnie ze schematem (2 kpl)

## 2. Opis techniczny:

### 2.1. Montaż opraw

Na istniejących słupach linii napowietrznej nN należy dokonać montażu opraw typu OU-05 100W kl. II prod. arealamp oraz SGP340 SON-T 150W KII PC prod. Philips ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W oraz 150W wraz z wysięgnikami. Montaż wysięgników dokonać za pomocą uchwytów UWP dot. słupów ŻN oraz ALA oraz w przypadku słupów wirowanych typu E oraz drewnianych należy zastosować uchwyty UW10 mocowane za pomocą taśmy COT-37, klamerki COT-36. Montowane oprawy zabezpieczyć bezpiecznikowymi łączami do lamp oświetlenia ulicznego montowanymi bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-03 w przypadku linii izolowanej i typu BZO-04 w przypadku linii gołej, z wkładkami bezpiecznikowymi typu Bi-Wts 4A dla opraw 100W i 6A dla opraw 150W. Oprawy należy zasilć przewodem YDY 2x2,5mm<sup>2</sup> 450/750V pozostawiając podwójną izolację na długości min. 10cm po wyjściu przewodu z wysięgnika oraz wykonując zapas pojedynczych żył o długości min. 2m zwijając je w postaci sprężyny w celu umożliwienia swobodnego podłączenia oprawy do linii zasilającej. Do podłączenia żyły ochronno-neutralnej PEN przewodu zasilającego oprawę należy użyć zacisków izolowanych przebijających izolację typu SLIP 12.05, SLIP 22.1 lub SL 11.118 lub SLIW52 prod. Ensto w przypadku linii izolowanej i zacisków typu SM 2.11 prod. Ensto w przypadku linii gołej. Oprawy należy montować nad przewodami roboczymi linii.


Do pisma zgłaszającego gotowość do odbioru załączyć:

- schemat powykonawczy (należy oznaczyć typy opraw i przewodów linii zasilającej);

Opracował:

SPECJALISTA  
ds. eksploatacji oświetlenia  
*Szymon Kubiak*

Gmina Ostrzeszów  
 m. Niedźwiedź  
 stacja 22481

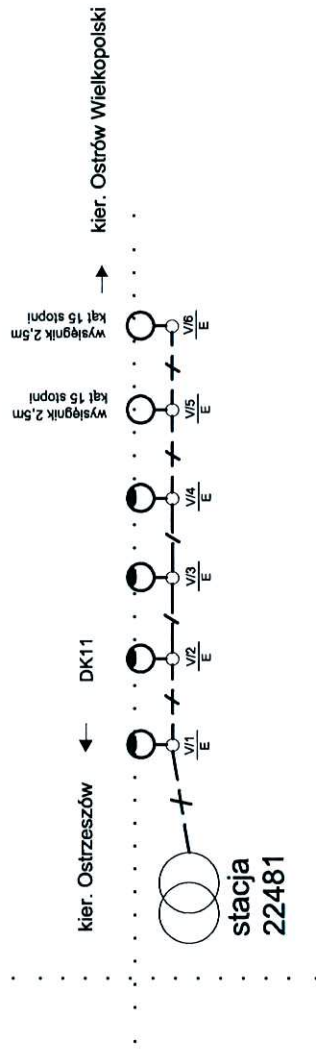

Legenda:


— / — istn. linia AsXSn 1x25mm<sup>2</sup> (doplot)  
 (na wspólnych konstrukcjach wsporczych)

○ istn. oprawy oświetleniowe

○ montaż opraw typu SCP340 SON-T 150W KII PC  
 ze źródłem MASTER SON-T Pia Plus 150W + wysięgnik

· · · · · drogi

Gmina Ostrzeszów  
 m. Olszyna ul. Zachodnia  
 stacja 22477, 22475

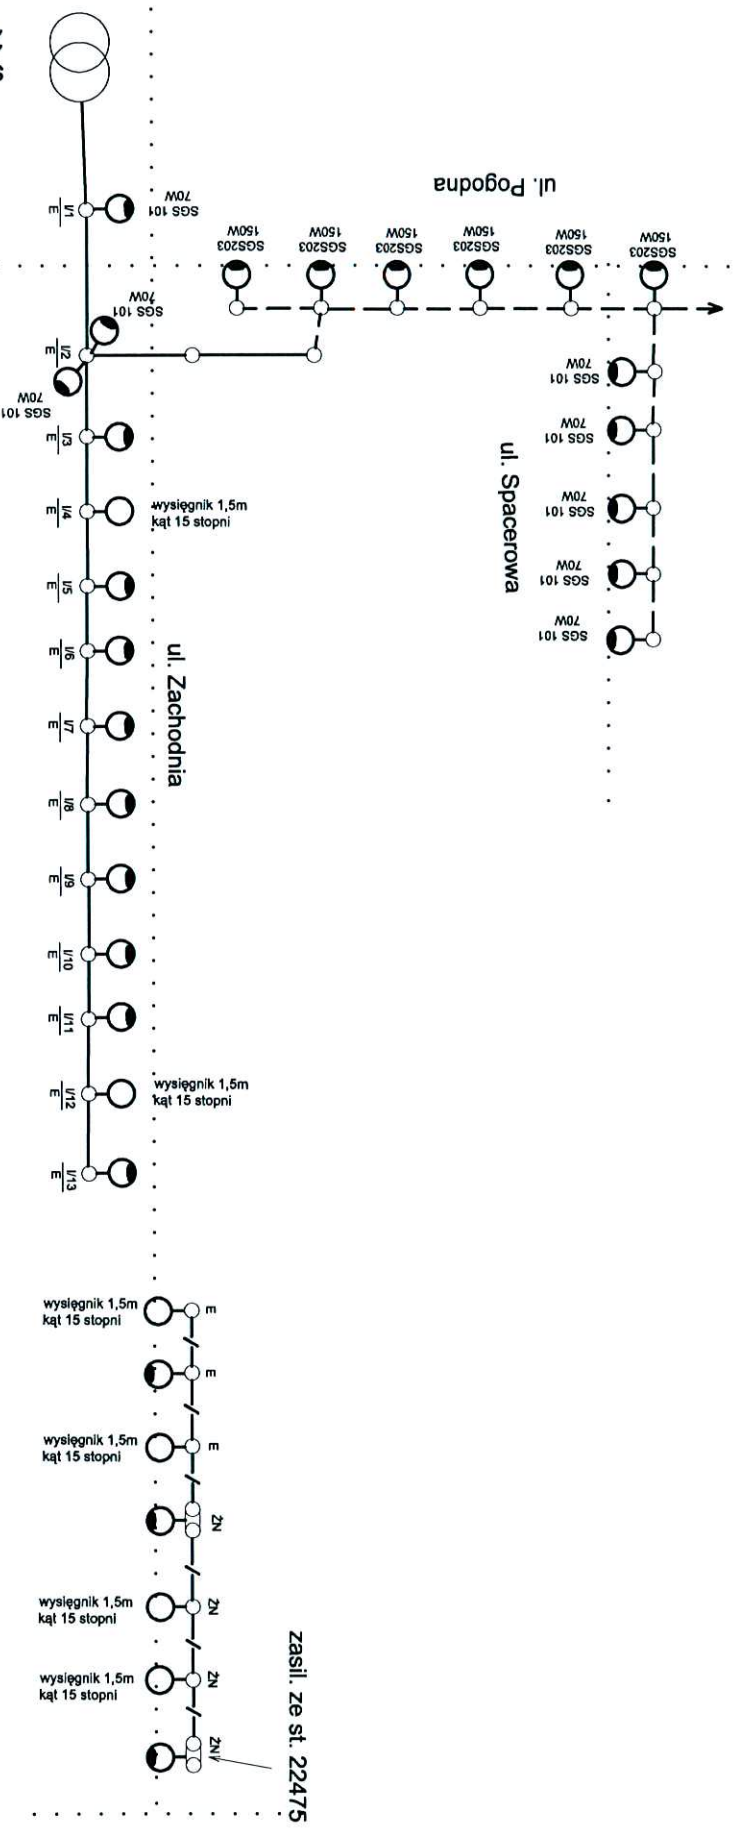

Legenda:

- Linia napowietrzna wspólna AsXSn 4x25mm<sup>2</sup>  
(na wspólnej konstrukcji wsporczej)
- Linia kablowa YAKY 4x25mm<sup>2</sup>
- Linia napowietrzna wspólna AsXSn 4x25mm<sup>2</sup>  
(na wspólnej konstrukcji wsporczej)
- Istn. oprawa oświetleniowa
- montaż opraw OU-05 100W K.II.1 ze źródłem Master SON-T P1a Plus 100W + wysięgnik
- ... drogi



Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.  
ul. Wrocławska 71A  
62-800 Kalisz

Ostrów Wielkopolski, 12-05-2016 roku

Znak EOP-42MMD-003532-2016

Dot. Uzgodnienie zakresu przebudowy oświetlenia.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 04.05.2016 roku w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedźwiedź informujemy, że **wyrażamy zgodę** na montaż dwóch opraw oświetleniowych na dwóch słupach należących do ENERGA-Operator SA Oddział w Kaliszu.

W przypadku budowy, przebudowy lub remontu Państwa urządzeń, zainstalowanych na urządzeniach ENERGA-OPERATOR SA, należy każdorazowo powiadamiać Rejon Dystrybucji, z wyprzedzeniem min. 7 dni, przed planowanym terminem rozpoczęcia prac (decyduje data otrzymania korespondencji pisemnej lub elektronicznej przez Rejon Dystrybucji). Podczas prowadzenia prac związanych z rozbudową oświetlenia należy zachować szczególną ostrożność ze względu na wspólny przebieg linii niskiego napięcia oraz średniego napięcia na słupach objętych zakresem inwestycji.

Wszelkie prace realizowane przy urządzeniach Najemcy i zainstalowanych urządzeniach Wynajmującego mogą być prowadzone tylko i wyłącznie za zgodą i wiedzą koordynującego sieć dyspozytora Regionalnej Dyspozycji Mocy zlokalizowanej w Kaliszu. Przedmiotowych zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy pod numerem telefonu: (58) 888 83 42, (62) 590 21 02

Po zakończeniu prac budowlanych związanych z rozbudową oświetlenia ulicznego, nie dłużej jednak, niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, a przed rozpoczęciem eksploatacji Państwa urządzeń, należy dokonać (przy współdziałaniu przedstawiciela Rejonu Dystrybucji) odbioru technicznego. W tym celu należy skutecznie zawiadomić Rejon Dystrybucji o planowanym terminie odbioru technicznego, z wyprzedzeniem min. 7 dni roboczych, **dołączając do rzonego zawiadomienia dokumentację powykonawczą na zakres realizowanych prac.**

Pragniemy także poinformować, iż zapis o terminie dokonania uzgodnienia w ciągu siedmiu dni roboczych przestał obowiązywać od dnia 31.12.2015 wraz z wygaśnięciem umowy 01/U/26/DT/2011/2012. W związku z powyższym prosimy nie powoływać się na niego w przyszłości.

Specyfikacja ilościowa i lokalizacyjna urządzeń elektroenergetycznych będących przedmiotem udzielonej zgody:

- ilość słupów ENERGA - OPERATOR SA będących przedmiotem zgody z uwzględnieniem wszystkich stanowisk słupowych, na których przewiduje się montaż elementów proj.



**Energa**  
operator

- infrastruktury oświetleniowej Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. – 0 szt.
- obwód 0,4 kV nr. 5 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nn nr 22481.
- obszar ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim, teren gminy Ostrzeszów.

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa zgoda nie jest równoznaczna z wydaniem warunków przyłączenia do sieci oraz uzgodnieniem dokumentacji projektowej.

Z poważaniem

Dyrektor  
Rejonu Dystrybucji  
w Ostrowie Wielkopolskim  
Marcin Andrzejewski

k/o:

- Adresat
- Wydział Dokumentacji Energetycznej Oddziału w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
- 42MMD – a/a



**Energa**  
operator



Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.  
ul. Wrocławska 71A  
62-800 Kalisz

Ostrów Wielkopolski, 12-05-2016 roku

Znak EOP-42MMD-003534-2016

Dot. Uzgodnienie zakresu przebudowy oświetlenia.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 04.05.2016 roku w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyna ul Zachodnia informujemy, że **wyrażamy zgodę** na montaż sześciu opraw oświetleniowych na sześciu słupach należących do ENERGA-Operator SA Oddział w Kaliszu.

W przypadku budowy, przebudowy lub remontu Państwa urządzeń, zainstalowanych na urządzeniach ENERGA-OPERATOR SA, należy każdorazowo powiadamiać Rejon Dystrybucji, z wyprzedzeniem min. 7 dni, przed planowanym terminem rozpoczęcia prac (decyduje data otrzymania korespondencji pisemnej lub elektronicznej przez Rejon Dystrybucji).

Wszelkie prace realizowane przy urządzeniach Najemcy i zainstalowanych urządzeniach Wynajmującego mogą być prowadzone tylko i wyłącznie za zgodą i wiedzą koordynującego sieć dyspozytora Regionalnej Dyspozycji Mocy zlokalizowanej w Kaliszu. Przedmiotowych zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy pod numerem telefonu: (58) 888 83 42, (62) 590 21 02

Po zakończeniu prac budowlanych związanych z rozbudową oświetlenia ulicznego, nie dłużej jednak, niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, a przed rozpoczęciem eksploatacji Państwa urządzeń, należy dokonać (przy współudziale przedstawiciela Rejonu Dystrybucji) odbioru technicznego. W tym celu należy skutecznie zawiadomić Rejon Dystrybucji o planowanym terminie odbioru technicznego, z wyprzedzeniem min. 7 dni roboczych, **dołączając do rzeczonożego zawiadomienia dokumentację powykonawczą na zakres realizowanych prac.**

Pragniemy także poinformować, iż zapis o terminie dokonania uzgodnienia w ciągu siedmiu dni roboczych przestał obowiązywać od dnia 31.12.2015 wraz z wygaśnięciem umowy 01/U/26/DT/2011/2012. W związku z powyższym prosimy nie powoływać się na niego w przyszłości.

Specyfikacja ilościowa i lokalizacyjna urządzeń elektroenergetycznych będących przedmiotem udzielonej zgody:

- ilość słupów ENERGA - OPERATOR SA będących przedmiotem zgody z uwzględnieniem wszystkich stanowisk słupowych, na których przewiduje się montaż elementów proj. infrastruktury oświetleniowej Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. – 0 szt.
- obwód 0,4 kV nr. 1 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nn nr 22477, obwód 0,4 kV nr. 1

T +48 62 500 22 10  
F +48 62 500 22 00

Regon 190275904-00043  
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA  
Oddział w Kaliszu  
al. Wolności 8, 62-800 Kalisz

operator.kalisz@energa.pl  
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  
VII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS 0000033455

nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117  
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł



- oraz 2 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nn nr 21177.
- obszar ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim, teren gminy Ostrzeszów.

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa zgoda nie jest równoznaczna z wydaniem warunków przyłączenia do sieci oraz uzgodnieniem dokumentacji projektowej.

Z poważaniem

Dyrektor  
Rejonu Dystrybucji  
w Ostrowie Wielkopolskim  
**Marcin Andrzejewski**

k/o:

- Adresat
- Wydział Dokumentacji Energetycznej Oddziału w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
- 42MMD – a/a