



DT/T II/.....³⁰⁹⁹...../2016

Kalisz, 2016-11-29

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Żurawiniec (st. 30439) gm. Baranów** w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania. Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Jana Hojki tel. 062 598 64 24 lub 606 130 080.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej,
- poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
- zagospodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym poinformuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
- zastrzega sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 7:00-15:00.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „**OFERTA – Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Żurawiniec (st. 30439) gm. Baranów – zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/T II/.....³⁰⁹⁹...../2016**”

w terminie do dnia **07.12.2016r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

DYREKTOR
ds. Technicznych
Jakub Krzywicki
Jakub Krzywicki

Prezes Zarządu: Maciej Witczak



Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004

REGON: 250680024

Kapitał zakładowy : 52 300 000 zł

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001
Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740

Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żurawiniec - st. 30439 na terenie gminy Baranów.

Zakres rzeczowy zadania:

Żurawiniec st. 30439 - sieć napowietrzna, wspólna

- st. **30439** montaż nowej oprawy z kloszem ze szkła , posiadającą II klasę ochronności, typu OU-05 firmy Arealamp wyposażona w źródło światła typu MASTER SON-T PIA Plus firmy Philips o mocy 100W, zastosować wysięgnik o wysięgu 1,5m i kącie gięcia 15° na słupie I/7 – 1kpl.
- st. **30439** wymiana istniejących opraw na nowe oprawy z kloszem ze szkła , posiadającą II klasę ochronności, typu OU-05 firmy Arealamp wyposażona w źródło światła typu MASTER SON-T PIA Plus firmy Philips o mocy 100W, zastosować wysięgniki o wysięgu 1,5m i kącie gięcia 15° na słupach I/10 i I/12 – 2kpl.

Opis techniczny:

Na istniejących słupach linii nN st. 30439 m. Żurawiniec dokonać montażu 1-nej nowej i wymianę 2-uch istniejących opraw. Oprawy zamontować nad linią energetyczną nN prostopadle do jezdni. Wysięgniki montować za pomocą śrub wysięgnika (tzw. „laski”) na słupach żelbetowych, a na słupach drewnianych i wirowych za pomocą uchwytów wysięgnika UW10 mocowanych taśmą stalową COT 37 i klamerkami COT 36 prod. ENSTO. Zastosować wysięgniki o średnicy zewnętrznej ok. 49mm. Oprawy zasilić przewodami typu YDY 2x2,5mm² 450/750V, pozostawiając podwójną izolację na długości min. 10cm po wyjściu przewodu z wysięgnika oraz wykonując zapas pojedynczych żył o długości ok. 2m zwijając je w postać sprężyny, w celu umożliwienia swobodnego podłączenia oprawy do linii zasilającej. Montowane oprawy zabezpieczyć bezpiecznikowymi złączami do lamp oświetlenia ulicznego montowanymi bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-03 w przypadku linii izolowanej i typu BZO-04 w przypadku linii gołej, z wkładkami bezpiecznikowymi typu DO1 4A dla opraw 100W. Do podłączenia żyły ochronno-neutralnej PEN przewodu zasilającego oprawę należy użyć zacisków izolowanych przebijających izolację typu SLIP 12.05, SLIP 22.1 lub SL 11.118 prod. Ensto w przypadku linii izolowanej i zacisków typu SM 2.11 prod. Ensto w przypadku linii gołej. Jako źródła światła zastosować wysokoprężne lampy sodowe typu MASTER SON-T PIA Plus prod. Philips o mocy zgodnej z mocą opraw. Podczas montażu, należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wprowadzenie przewodu zasilającego oprawę oraz jej zamknięcie, w celu zapewnienia wymaganej szczelności..Do montażu urządzeń oświetleniowych zastosować odrębny osprzęt i konstrukcje. Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe.

Prace należy wykonywać w technologii PPN zgodnie z zakresem i schematem.

Do pisma zgłaszającego gotowość do odbioru załączyć:

- schematy powykonawcze (należy oznaczyć typy opraw i przewodów linii zasilającej),

Opracował

SPECJALISTA
ds. Eksploatacji Oświetlenia
Jan Hajka



Od ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddział w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Kępnie
ul. Młyńska 10
63-600 Kępno

Do **OŚWIETLENIE ULICZNE
i DROGOWE sp. z o.o.**
ul. Wrocławska 71 A
62-800 Kalisz

Tel. 625002232

Znak EOP-43MMD-000603-2016

Dot. *Uzgodnienie w zakresie montażu oprawy oświetlenia*

Kępno, 21 listopada 2016 roku

ulicznego w miejscowości Żurawiniec w gminie Baranów

W odpowiedzi na Państwa pismo znak **DT/T II/JH/3689/2016** z dnia **10.11.2016r.** roku (L. Dz. EOP-43-008931-2016 z dnia 17.11.2016r.) w sprawie montażu oprawy oświetlenia ulicznego na słupie nr 7 na napowietrznej linii nN zasilanej ze stacji 15/0,4kV nr **30439 Żurawiniec**, obwód nr 1, będącej na majątku ENERGA - OPERATOR SA informujemy, że **wyrażamy zgodę** na powyższe, pod warunkiem zachowania przez Inwestora pozostałych postanowień zawartych w Umowie dzierżawy **KJ00983/12** z dnia 20.04.2012 roku.

Specyfikacja ilościowa i lokalizacyjna urządzeń elektroenergetycznych będących przedmiotem udzielonej zgody:

- ilość słupów ENERGA - OPERATOR SA będących przedmiotem dzierżawy z uwzględnieniem wszystkich stanowisk słupowych, na których przewiduje się montaż projektowanych elementów infrastruktury oświetleniowej Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. - **0 szt.**
- obwód 0,4 kV nr **1** zasilany ze stacji transformatorowej SN/nn nr **30439 Żurawiniec** obszar ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Rejon Dystrybucji w **Kępnie**, teren gminy **Baranów**.

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa zgoda nie jest równoznaczna z wydaniem warunków przyłączenia do sieci oraz uzgodnieniem dokumentacji projektowej.

Z poważaniem

Kontakt:

Piotr Pruchnicki

tel. 625002487

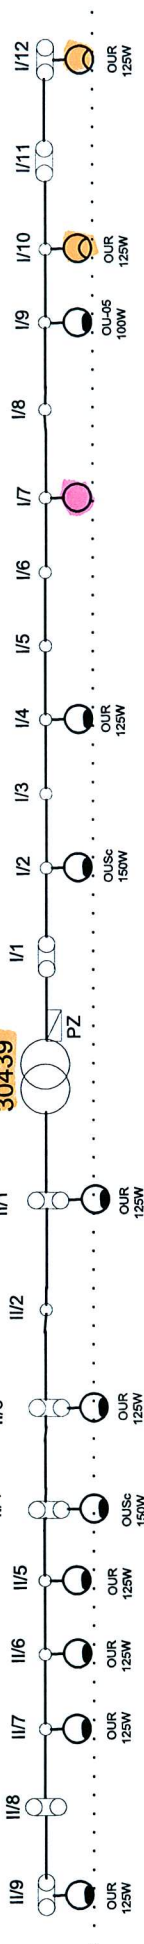
Dyrektor
Rejonu Dystrybucji w Kępnie
Ignacy Dymacz
Ignacy Dymacz









Gmina Baranów
m. Żurawiniec
30439

Y - 17,923749
X - 51,225831

stacja
30439



Legenda:

-  Linia napowietrzna wspólna AI 1x25mm2
(na wspólnej konstrukcji wsporczej)
-  PZ
-  Istn. oprawa oświetleniowa
-  montaż nowej oprawy
-  Wymiana istniejącej oprawy
-  drogi