



DT/T II/...../2017

Kalisz, dnia 09.01.2017

Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Budowa oświetlenia ulicznego polegająca na montażu nowych opraw, w m. Feliksów (st.30348), m. Mroczeń (st. 30216) na terenie gminy Baranów.**

w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Rafała Bednarka, tel. 062 598 64 19 lub 602535294.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.*,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.*,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.*,
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z *Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.*,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 7:00-15:00.

Do oferty należy dołączyć kopię uprawnień do pracy pod napięciem (PPN) oraz kopii świadectw kwalifikacyjnych dla pracowników, którzy będą wykonywali ww. zadanie.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: **„OFERTA – Budowa oświetlenia ulicznego polegająca na montażu nowych opraw, w m. Feliksów (st.30348), m. Mroczeń (st. 30216) na terenie gminy Baranów.**

– zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/T II/...../2017” w terminie do dnia 20.01.2017 r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

DYREKTOR
ds. Technicznych
Jakub Krzyżda



Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Feliksów - st. 30348 i Mroczeń – st. 30216 na terenie gminy Baranów.

Zakres rzeczowy zadania:

Feliksów st. 30348 - sieć napowietrzna, wspólna

- st. **30348** montaż nowej oprawy typu OU-05 100W kl II ze źródłem MASTER SON-T PIA Plus 100W, zastosować wysięgnik o wysięgu 2,0m i kącie gięcia 15° – 1kpl. na słupie nr III/1

Mroczeń st. 30216 - sieć napowietrzna, wspólna

- st. **30216** montaż nowej oprawy typu OU-05 100W kl II ze źródłem MASTER SON-T PIA Plus 100W, zastosować wysięgnik o wysięgu 2,0m i kącie gięcia 15° – 1kpl. na słupie nr I/4
- wymiana istniejącej oprawy na nową oprawę typu OU-05 100W kl. II ze źródłem MASTER SON-T PIA Plus 100W, z wysięgnikiem o wysięgu 2,0m i kącie gięcia 15° na słupie nr I/4 – 1kpl.

Opis techniczny:

Zgodnie z uzgodnieniem przez EOP RD Kępno na st. 30348 Feliksów i 30216 Mroczeń, należy dokonać montażu nowych opraw i wymianę istniejącej zgodnie z zakresem. Oprawy montować nad linią energetyczną nN prostopadle do jezdni. Wysięgniki mocować za pomocą śrub wysięgnika (tzw. „laski”) na słupach żelbetowych, a na słupach drewnianych i wirowych za pomocą uchwytów wysięgnika UW10 mocowanych taśmą stalową COT 37 i klamkami COT 36 prod. ENSTO. Zastosować wysięgniki o średnicy zewnętrznej ok. 49mm. Oprawy zasilic przewodami typu YDY 2x2,5mm² 450/750V, pozostawiając podwójną izolacją na długości min. 10cm po wyjściu przewodu z wysięgnika oraz wykonując zapas pojedynczych żył o długości ok. 2m zwijając je w postać sprężyny, w celu umożliwienia swobodnego podłączenia oprawy do linii zasilającej. Montowane oprawy zabezpieczyć bezpiecznikowymi złączami do lamp oświetlenia ulicznego montowanymi bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-03 w przypadku linii izolowanej i typu BZO-04 w przypadku linii gołej, z wkładkami bezpiecznikowymi typu DO1 4A dla opraw 100W. Do podłączenia żyły ochronno-neutralnej PEN przewodu zasilającego oprawę należy użyć zacisków izolowanych przebijających izolację typu SLIP 12.05, SLIP 22.1 lub SL 11.118 prod. Ensto w przypadku linii izolowanej i zacisków typu SM 2.11 prod. Ensto w przypadku linii gołej. Jako źródła światła zastosować wysokoprężne lampy sodowe typu MASTER SON-T PIA Plus prod. Philips o mocy zgodnej z mocą opraw. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wprowadzenie przewodu zasilającego oprawę oraz jej zamknięcie, w celu zapewnienia wymaganej szczelności. Do montażu urządzeń oświetleniowych zastosować odrębny osprzęt i konstrukcje. Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe.

Prace należy wykonywać w technologii PPN zgodnie z zakresem i schematami.


Do pisma zgłaszającego gotowość do odbioru załączyć:

- schematy powykonawcze (należy oznaczyć typy opraw i przewodów linii zasilającej),

Opracował

SPECJALISTA
ds. Eksploatacji Oświetlenia
Jan Hujka

Gmina Baranów
m. Mroczeń
30216

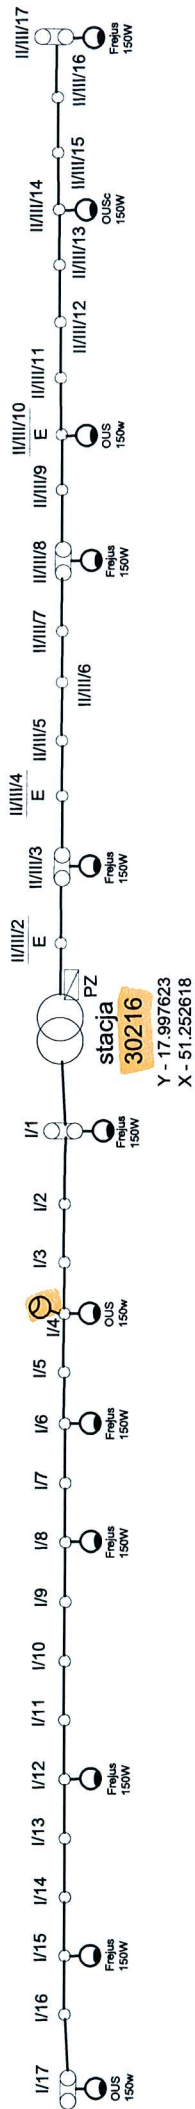

Legenda:

—○— Linia napowietrzna wspólna Al 1x25mm²
(na wspólnej konstrukcji wsporczej)



Istrn. oprawa oświetleniowa



montaż oprawy OU-05 100W kl. II + źródło Master SON-T Pia Plus
100W + wysięgnik



Istniejąca szafka oświetleniowa




drogi

SPECJALISTA
ds. Eksploatacji Oświetlenia



Gmina Baranów
m. Feliksów
30348

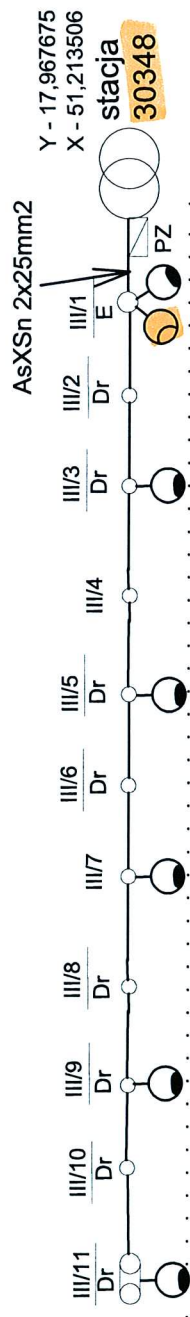

Legenda:

—○— Linia napowietrzna wspólna Al 1x25mm2
(na wspólnej konstrukcji wsporczej)

▧ PZ Istniejąca szafka oświetleniowa

◐ Istn. oprawa oświetleniowa SGB 340/100W

◑ montaż oprawy OU-05 100W kl. II + źródło Master SON-T Pia Plus
100W + wysięgnik

..... drogi

SPECJALISTA
ds. Eksploatacji Oświetlenia



Jan Hojka