



DT/T II/.....191...../2017

Kalisz, dnia 2017-01-16

Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Przebudowa i budowa oświetlenia w m. Huta (st. 22748,22747,22746,22041), Biadaszki (st. 22371) gm. Odolanów**, w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Dawida Świątki, tel. 062 598 64 21 lub 535 500 841.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 7:30-14:00.

Do oferty należy dołączyć dla wszystkich osób, które będą wykonywały prace kopie zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem (PPN) z określonymi numerami technologii obowiązującymi w Energa-Operator SA, kopie świadectw kwalifikacyjnych, oraz kopie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Wszystkie kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „**OFERTA – Przebudowa i budowa oświetlenia w m. Huta (st. 22748,22747,22746,22041), Biadaszki (st. 22371) gm. Odolanów** – zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/T II/.....191...../2017” w terminie do dnia 25.01.2017 r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

DYREKTOR
ds. Technicznych
Jakub Krzywicki

Prezes Zarządu: Maciej Witczak



Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004

REGON: 250680024

Kapitał zakładowy : 52 300 000 zł

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001

Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740

**Przebudowa i budowa oświetlenia w m. Huta (st. 22748,22747,22746,22041)
Biadaszki (st. 22371) na terenie Gm. Odolanów**

1. Zakres rzeczowy

a) m. Huta stacja 22748

- wymiana wyścięgników przy istniejących oprawach na wyścięgnik zgodnie ze schematem (2 kpl)
- wymiana istn. oprawy na oprawę z kloszem ze szkła posiadającą II klasę ochronności typu OU-05 firmy Arealamp wyposażoną w źródło światła typu MASTER SON-T PIA Plus firmy Philips o mocy 150W + wyścięgnik zgodnie ze schematem (1 kpl)
- wymiana istniejących opraw na oprawy typu OU-05 prod. Arealamp z kloszem ze szkła posiadające II klasę ochronności wyposażone w źródło światła typu MASTER SON-T PIA Plus firmy Philips o mocy 100W + wyścięgnik zgodnie ze schematem (6 kpl)

b) m. Huta stacja 22747

- montaż oprawy SGS102 100W zdemontowanej ze słupa I/6 (stacja 22746) + wyścięgnik zgodnie ze schematem (1 kpl)
- wymiana istniejących opraw na oprawy typu OU-05 prod. Arealamp z kloszem ze szkła posiadające II klasę ochronności wyposażone w źródło światła typu MASTER SON-T PIA Plus firmy Philips o mocy 100W + wyścięgnik zgodnie ze schematem (7 kpl)

c) m. Huta stacja 22746

- wymiana istniejącej oprawy SGS102 na oprawę Streetlight 20 mini LED 56W ST1.0a temperatura barwowa 3000K + wyścięgnik zgodnie ze schematem (1kpl) (zdemontowaną oprawę SGS102 zamontować na słupie II/10 stacja 22747)
- wymiana istniejących opraw na oprawy Streetlight 20 mini LED 56W ST1.0a temperatura barwowa 3000K + wyścięgnik zgodnie ze schematem (4 kpl)

d) m. Huta stacja 22041

- wymiana istn. oprawy znajdującej się na słupie I/4 na oprawę zdemontowaną ze słupa II/10 + wyścięgnik zgodnie ze schematem (1kpl)
- wymiana istniejących opraw na oprawy Streetlight 20 mini LED 56W ST1.0a temperatura barwowa 3000K + wyścięgnik zgodnie ze schematem (10 kpl)
- montaż oprawy Streetlight 20 mini LED 56W ST1.0a temperatura barwowa 3000K + wyścięgnik zgodnie ze schematem (1 kpl)
- montaż oprawy typu OU-05 prod. Arealamp z kloszem ze szkła posiadającą II klasę ochronności wyposażoną w źródło światła typu MASTER SON-T PIA Plus firmy Philips o mocy 70W + wyścięgnik zgodnie ze schematem (1 kpl)

- wymiana istniejących opraw na oprawy typu OU-05 prod. Arealamp z kloszem ze szkła posiadające II klasę ochronności wyposażone w źródło światła typu MASTER SON-T PIA Plus firmy Philips o mocy 70W + wysięgnik zgodnie ze schematem (3 kpl)

e) m. Biadaszki stacja 22371

- montaż (odtworzenie) fragmentu linii napowietrznej przewodem AsXSn 2x25mm² (50m)
- montaż (odtworzenie) oprawy oprawą typu OU-05 prod. Arealamp z kloszem ze szkła posiadającą II klasę ochronności wyposażoną w źródło światła typu MASTER SON-T PIA Plus firmy Philips o mocy 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem (1 kpl)
- wymiana istniejących opraw na oprawy typu OU-05 prod. Arealamp z kloszem ze szkła posiadające II klasę ochronności wyposażone w źródło światła typu MASTER SON-T PIA Plus firmy Philips o mocy 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem (3 kpl)

2. Opis techniczny:

2.1. Wymiana, montaż i zmiana lokalizacji opraw


Na istniejącej linii napowietrznej nN należy dokonać wymiany istn. opraw na oprawy typu zgodnego z zakresem i schematem (długość wysięgników zgodna ze schematem) oraz montażu nowych opraw zgodnie z zakresem i demontażu istn. opraw żarowych. Montaż wysięgników dokonać za pomocą uchwytów UWP dot. słupów ŻN oraz ALA oraz w przypadku słupów wirowanych typu E jak również drewnianych należy zastosować uchwyty UW10 mocowane za pomocą taśmy COT-37, klamerki COT-36. Montowane oprawy zabezpieczyć bezpiecznikowymi złączami do lamp oświetlenia ulicznego montowanymi bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-03 w przypadku linii izolowanej oraz typu BZO-04 w przypadku linii gołej z wkładkami bezpiecznikowymi typu Bi Wts 4A dla opraw do 100W i 6A dla opraw 150W. Oprawy należy zasilić przewodem YDY 2x2,5mm² 750V pozostawiając podwójną izolację na długości min. 10cm po wyjściu przewodu z wysięgnika oraz wykonując zapas pojedynczych żył o długości min. 2m zwijając je w postaci sprężyny w celu umożliwienia swobodnego podłączenia oprawy do linii zasilającej. Do podłączenia żyły ochronno-neutralnej PEN przewodu zasilającego oprawę należy użyć zacisków izolowanych przebijających izolację typu SLIP 12.05, SLIP 22.1 lub SLIW52 prod. Ensto w przypadku linii izolowanej i zacisków typu SM 2.11 prod. Ensto w przypadku linii gołej. Oprawy należy zamontować nad przewodami roboczymi linii nN. Załączone schematy stanowią integralną część zadawania określając szczegółowo lokalizację czynności objętych zakresem rzeczowym.

Do pisma zgłaszającego gotowość do odbioru załączyć:

- schemat powykonawczy (należy oznaczyć typy opraw i przewodów linii zasilającej);

SPECJALISTA
ds. eksploatacji oświetlenia
Szymon Kubiak

Gmina Odolanów
m. Biadaszki
stacja 22371

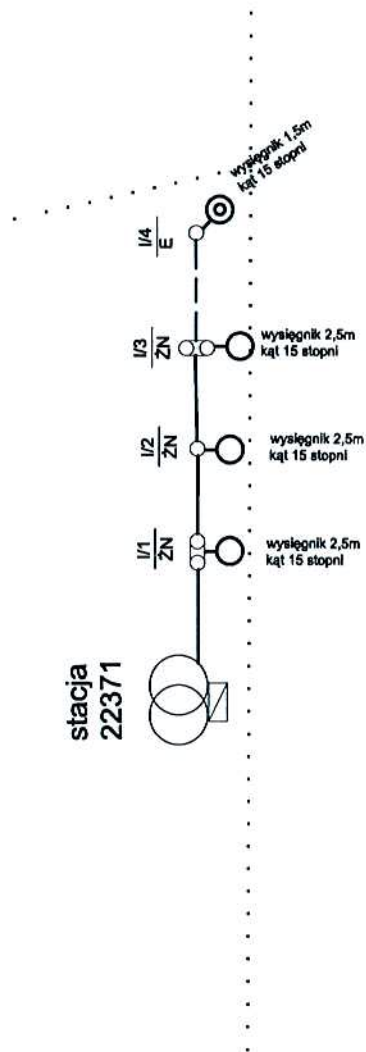

Legenda:

— Linia napowietrzna wspólna Al 1x25mm²
(na wspólnej konstrukcji wsporczej)


— — — — — montaż (odtworzenie) linii przewodem AsXSn 2x25mm²
(na wspólnej konstrukcji wsporczej)

○ wymiana istn. opraw na oprawy typu OU-05 100W w drugiej klasie
ochronności (klosz szyba)+ źródło Master SON-T Pia Plus 100W +
wysięgnik zgodnie ze schematem

⊙ montaż (odtworzenie) oprawy typu OU-05 100W w drugiej klasie
ochronności (klosz szyba)+ źródło Master SON-T Pia Plus 100W +
wysięgnik zgodnie ze schematem

. drogi

Gmina Odolanów
m. Huta
stacja 22041

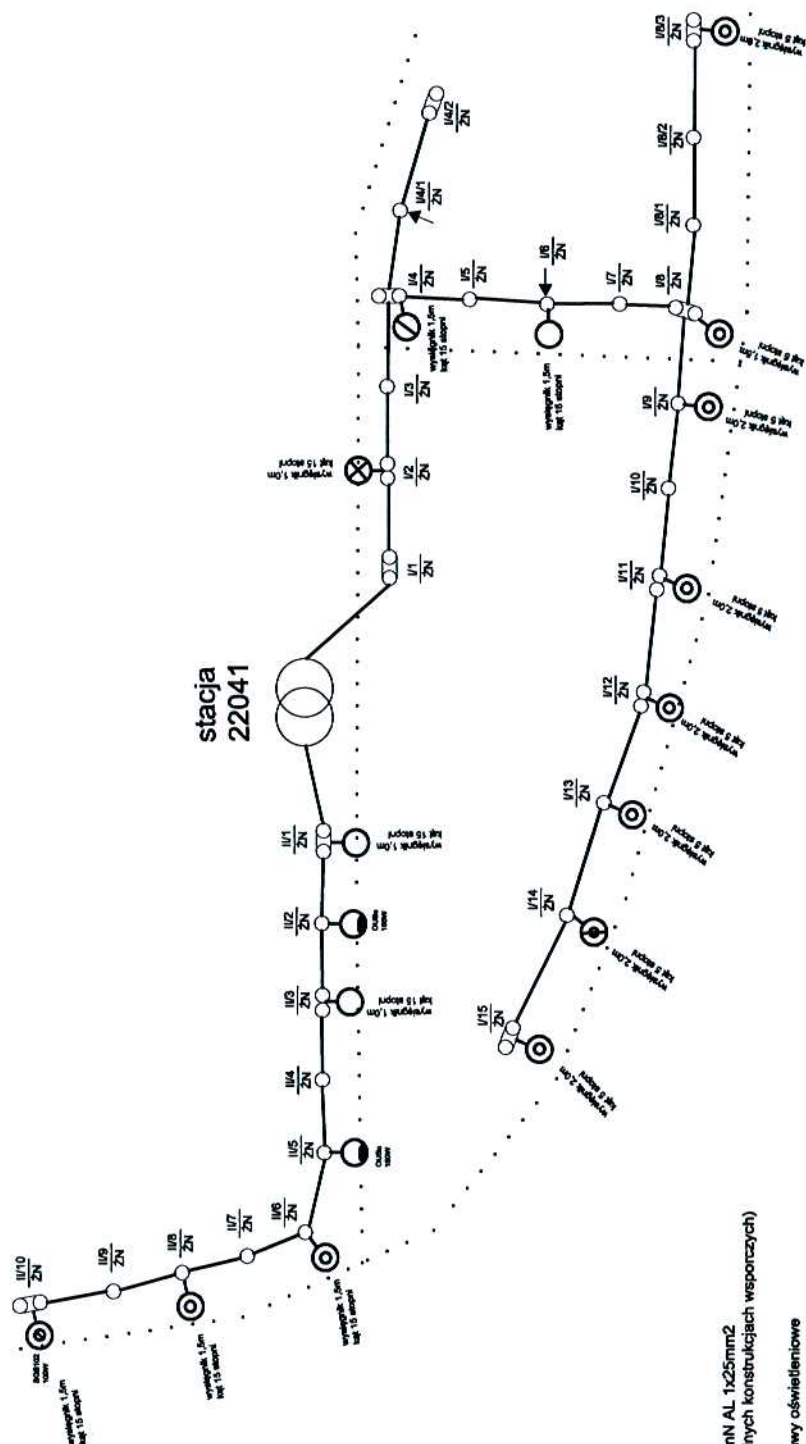

Legenda:

— istn. linia nN AL 1x25mm²
(na wspólnych konstrukcjach wsporczych)

— istn. oprawy oświetleniowe

— wymiana istn. oprawy na oprawę SGS102 100W zdemontowaną ze skupa nr II/10 + wysięgnik zgodnie ze schematem

— wymiana istn. oprawy na oprawę Streetlight 20 mini LED 56W ST1.0a temperatura barwowa 3000K + wysięgnik zgodnie ze schematem

— wymiana istn. oprawy na oprawę Streetlight 20 mini LED 56W ST1.0a temperatura barwowa 3000K + wysięgnik zgodnie ze schematem


— montaż oprawy Streetlight 20 mini LED 56W ST1.0a temperatura barwowa 3000K + wysięgnik zgodnie ze schematem

— montaż oprawy typu OU-05 70W kl.II + źródło Master SON-T Plus 70W + wysięgnik zgodnie ze schematem

— wymiana istn. oprawy na oprawę typu OU-05 70W kl.II + źródło Master SON-T Plus 70W + wysięgnik zgodnie ze schematem

... drogi

Gmina Odolanów
m. Huta
stacja 22746

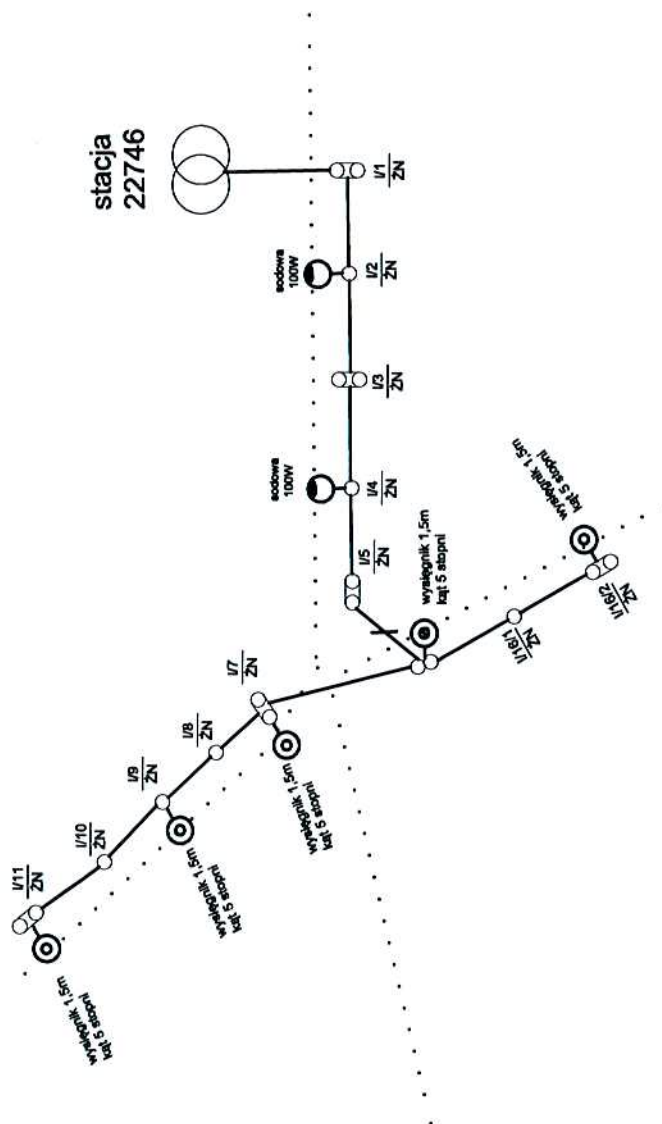

Legenda:

— istn. linia nN AL 1x25mm²
(na wspólnych konstrukcjach wsporczych)


— istn. oprawy oświetleniowe

— wymiana istn. oprawy na oprawę Streetlight 20 mini LED 56W ST1.0a
temperatura barwowa 3000K + wyświetlnik zgodnie ze schematem
(zdemontowaną oprawę SGS102 100W zamontować na słupie II/10
stacja 22747)

— wymiana istn. opraw na oprawy Streetlight 20 mini LED 56W ST1.0a
temperatura barwowa 3000K + wyświetlnik zgodnie ze schematem

... drogi

Gmina Odolanów
m. Huta
stacja 22748

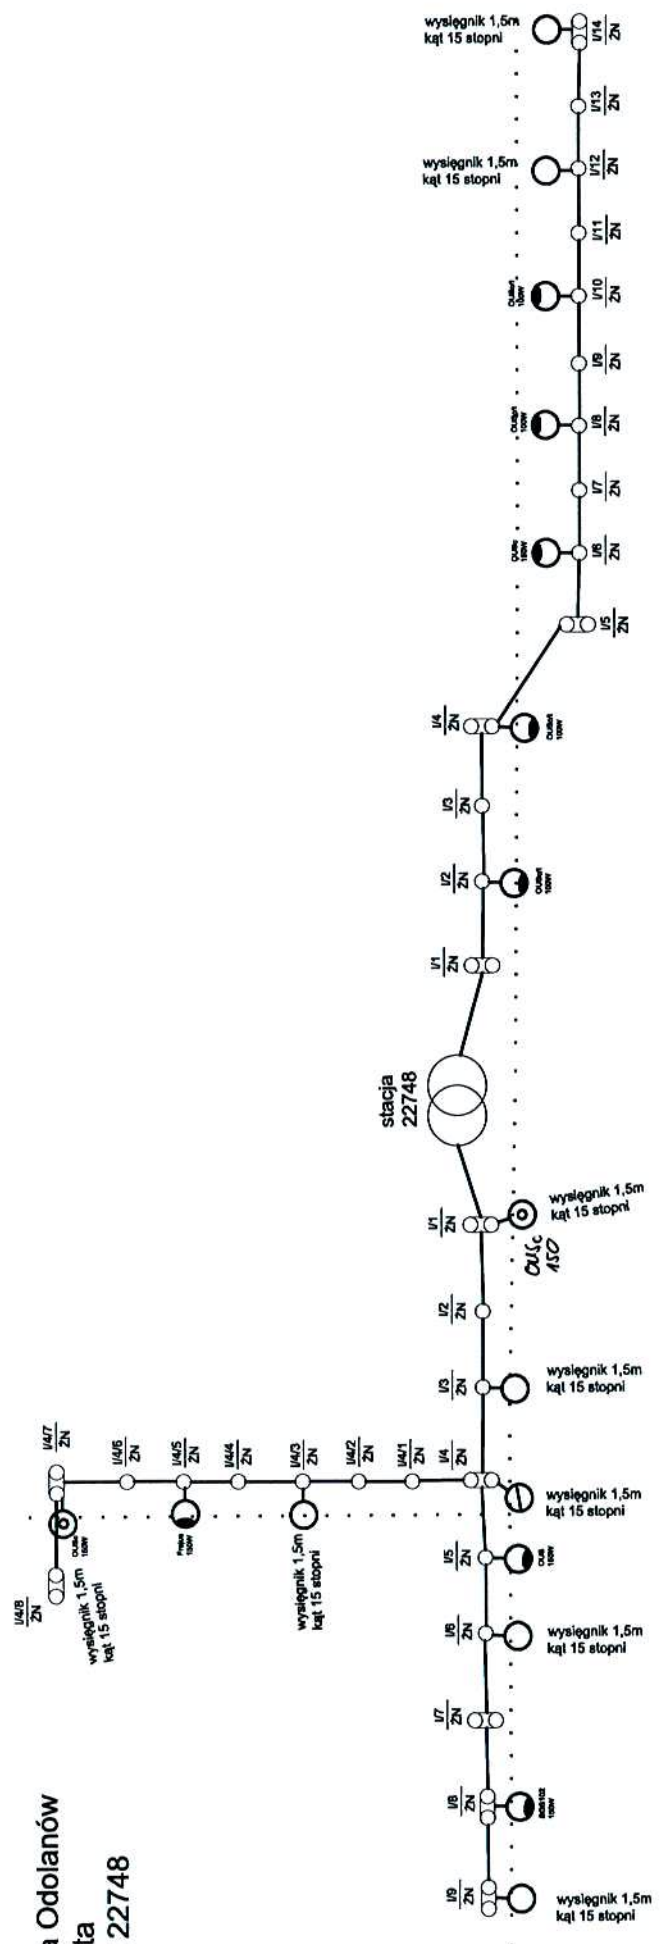

Legenda:

- istn. linia nN AL 1x25mm2
(na wspólnych konstrukcjach wsporczych)
- istn. oprawy oświetleniowe
- ⊙ wymiana wysięgników przy istniejących oprawach na wysięgnik zgodnie ze schematem + wymiana przewodów zasilających oprawy, ponowny montaż oprawy nad przewodami linii nN
- ⊘ wymiana istn. opraw na oprawy typu OUC-05 150W kl.II + źródło Master SON-T Pia Plus 150W + wysięgnik zgodnie ze schematem
- wymiana istn. opraw na oprawy typu OUC-05 100W kl.II + źródło Master SON-T Pia Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem
- ... drogi