



OŚWIECENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 71A

tel. (062) 598 52 70, fax (062) 598 52 74, e-mail : zarzad@ouid.pl

DT/T II/.....195...../2017

Kalisz, dnia 2017-01-19

Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Montaż opraw w m. Ostrzeszów (st.22315,21208), Rogaszyce (st.22192), Ostrzeszów Pustkowie ul. Mikorska (st.21192) na terenie Gm. Ostrzeszów**, w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Szymon Kubiak, tel. 062 598 52 82 lub 696 110 490.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.*,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.*,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.*,
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z *Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.*,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 7:30-14:00.

Do oferty należy dołączyć dla wszystkich osób, które będą wykonywały prace kopie zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem (PPN) z określonymi numerami technologii obowiązującymi w Energa-Operator SA, kopie świadectw kwalifikacyjnych, oraz kopie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Wszystkie kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „OFERTA – Montaż opraw w m. Ostrzeszów (st.22315,21208), Rogaszyce (st.22192), Ostrzeszów Pustkowie ul. Mikorska (st.21192) na terenie Gm. Ostrzeszów – zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/T II/.....195...../2017” w terminie do dnia 27.01.2017 r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

DYREKTOR
ds. Technicznych
Jakub Krzywicki

Prezes Zarządu: Maciej Witczak



Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004

REGON: 250680024

Kapitał zakładowy : 52 300 000 zł

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001
Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740

**Montaż opraw w m. Ostrzeszów (st.22315,21208), Rogaszyce (st.22192),
Ostrzeszów-Pustkowie ul. Mikorska (21192) Gm. Ostrzeszów.**

1. Zakres rzeczowy

a) m. Rogaszyce gm. Ostrzeszów stacja 22192

- montaż oprawy typu z kloszem ze szkła posiadającą II klasę ochronności typu OU-05 firmy Arealamp wyposażoną w źródło światła typu MASTER SON-T PIA Plus firmy Philips o mocy 100W+ wysięgnik zgodnie ze schematem (2 kpl)

b) m. Ostrzeszów stacja 22315

- montaż oprawy typu z kloszem ze szkła posiadającą II klasę ochronności typu OU-05 firmy Arealamp wyposażoną w źródło światła typu MASTER SON-T PIA Plus firmy Philips o mocy 100W+ wysięgnik zgodnie ze schematem (4 kpl)

c) m. Ostrzeszów Pustkowie ul. Mikorska stacja 21192

- montaż oprawy typu z kloszem ze szkła posiadającą II klasę ochronności typu OU-05 firmy Arealamp wyposażoną w źródło światła typu MASTER SON-T PIA Plus firmy Philips o mocy 100W+ wysięgnik zgodnie ze schematem (1 kpl)

d) m. Ostrzeszów ul. Kościuszki stacja 21208

- montaż oprawy typu z kloszem ze szkła posiadającą II klasę ochronności typu OU-05 firmy Arealamp wyposażoną w źródło światła typu MASTER SON-T PIA Plus firmy Philips o mocy 150W+ wysięgnik zgodnie ze schematem (6 kpl)

2. Opis techniczny:

2.1. Montaż opraw

Na istniejących słupach linii napowietrznej nN należy dokonać montażu opraw typu zgodnym z zakresem rzeczowym prod. arealamp ze źródłem Master SON-T Pia Plus oraz dokonać montażu nowych wysięgników. Montaż wysięgników dokonać za pomocą uchwytów UWP dot. słupów ŻN oraz ALA oraz w przypadku słupów wirowanych typu E oraz drewnianych należy zastosować uchwyty UW10 mocowane za pomocą taśmy COT-37, klamerki COT-36. Montowane oprawy zabezpieczyć bezpiecznikowymi złączami do lamp oświetlenia ulicznego montowanymi bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-03 w przypadku linii izolowanej i typu BZO-04 w przypadku linii gołej, z wkładkami bezpiecznikowymi typu Bi-Wts 4A dla opraw 100W i 6A dla opraw 150W. Oprawy należy zasilić przewodem YDY 2x2,5mm² 450/750V pozostawiając podwójną izolację na długości min. 10cm po wyjściu przewodu z wysięgnika oraz wykonując zapas pojedynczych żył o długości min. 2m zwijając je w postaci sprężyny w celu umożliwienia swobodnego podłączenia oprawy do linii zasilającej. Do podłączenia żyły ochronno-neutralnej PEN przewodu zasilającego oprawę należy użyć zacisków izolowanych przebijających izolację typu SLIP 12.05, SLIP 22.1 lub SL 11.118 prod. Ensto w przypadku linii izolowanej i zacisków typu SM 2.11 prod. Ensto w przypadku linii gołej. Oprawy należy montować nad przewodami roboczymi linii.

Do pisma zgłaszającego gotowość do odbioru załączyć:


- schemat powykonawczy (należy oznaczyć typy opraw i przewodów linii zasilającej);

SPECJALISTA
ds. eksploatacji oświetlenia

Szymon Kubiak



Energa
operator

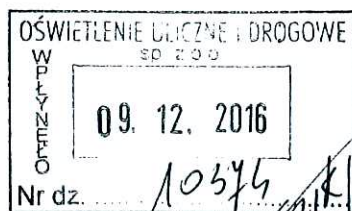

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz

Ostrów Wielkopolski, 06-12-2016 roku

Znak EOP-42MMD-009732-2016

Dot. Uzgodnienie zakresu przebudowy oświetlenia.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18.11.2016 roku, które wpłynęło do Rejonu Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim dnia 23.11.2016 roku w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogaszyce informujemy, że **wyrażamy zgodę** na montaż dwóch opraw oświetleniowych na dwóch słupach należących do ENERGA-Operator SA Oddział w Kaliszu, pod warunkiem zachowania przez Inwestora postanowień zamieszczonych w Umowie Dzierżawy nr KJ04797/2016 z dnia 19.10.2016 roku.

W przypadku budowy, przebudowy lub remontu Państwa urządzeń, zainstalowanych na urządzeniach ENERGA-OPERATOR SA, należy każdorazowo powiadamiać Rejon Dystrybucji, z wyprzedzeniem min. 7 dni, przed planowanym terminem rozpoczęcia prac (decyduje data otrzymania korespondencji pisemnej lub elektronicznej przez Rejon Dystrybucji).

Wszelkie prace przy urządzeniach ENERGA-Operator S.A Oddział w Kaliszu należy prowadzić w technologii PPN przez odpowiednio przeszkolonych i uprawnionych pracowników Wykonawcy. W tym celu OUI D Sp. z o.o. zobowiązane jest dostarczyć wykaz pracowników Wykonawców delegowanych do prac w technologii PPN wraz ze stosownymi uprawnieniami.

Wszelkie prace realizowane przy urządzeniach Najemcy i zainstalowanych urządzeniach Wynajmującego mogą być prowadzone tylko i wyłącznie za zgodą i wiedzą koordynującego sieć dyspozytora Regionalnej Dyspozycji Mocy zlokalizowanej w Kaliszu. Przedmiotowych zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy pod numerem telefonu: (58) 888 83 42, (62) 590 21 21.

Po zakończeniu prac budowlanych związanych z rozbudową oświetlenia ulicznego, nie dłużej jednak, niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, a przed rozpoczęciem eksploatacji Państwa urządzeń, należy dokonać (przy współudziale przedstawiciela Rejonu Dystrybucji) odbioru technicznego. W tym celu należy skutecznie zawiadomić Rejon Dystrybucji o planowanym terminie odbioru technicznego, z wyprzedzeniem min. 7 dni roboczych, **dołączając do rzeczzonego zawiadomienia dokumentację powykonawczą na zakres realizowanych prac.**

T +48 62 500 22 10
F +48 62 500 22 00

Regon 190275904-00043
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Kaliszu
al. Wolności 8, 62-800 Kalisz

operator.kalisz@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł



Specyfikacja ilościowa i lokalizacyjna urządzeń elektroenergetycznych będących przedmiotem udzielonej zgody:

- ilość słupów ENERGA - OPERATOR SA będących przedmiotem zgody z uwzględnieniem wszystkich stanowisk słupowych, na których przewiduje się montaż elementów proj. infrastruktury oświetleniowej Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. – 0 szt.
- obwód 0,4 kV nr. 4 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nn nr 22192.
- obszar ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim, teren gminy Ostrzeszów.

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa zgoda nie jest równoznaczna z wydaniem warunków przyłączenia do sieci oraz uzgodnieniem dokumentacji projektowej.

k/o:

- Adresat
- Wydział Dokumentacji Energetycznej Oddziału w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
- 42MMD – a/a

Z poważaniem

Dyrektor
Rejonu Dystrybucji
w Ostrowie Wielkopolskim
Marek Podrzejewski



Energa
operator



Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz

Ostrów Wielkopolski, 06-12-2016 roku

Znak EOP-42MMD-009730-2016

Dot. Uzgodnienie zakresu przebudowy oświetlenia.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18.11.2016 roku, które wpłynęło do Rejonu Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim dnia 23.11.2016 roku w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrzeszów przy ul. Kościuszki informujemy, że **wyrażamy zgodę** na montaż sześciu opraw oświetleniowych na sześciu słupach należących do ENERGA-Operator SA Oddział w Kaliszu, pod warunkiem zachowania przez Inwestora postanowień zamieszczonych w Umowie Dzierżawy nr KJ04797/2016 z dnia 19.10.2016 roku.

W przypadku budowy, przebudowy lub remontu Państwa urządzeń, zainstalowanych na urządzeniach ENERGA-OPERATOR SA, należy każdorazowo powiadamiać Rejon Dystrybucji, z wyprzedzeniem min. 7 dni, przed planowanym terminem rozpoczęcia prac (decyduje data otrzymania korespondencji pisemnej lub elektronicznej przez Rejon Dystrybucji).

Wszelkie prace przy urządzeniach ENERGA-Operator S.A Oddział w Kaliszu należy prowadzić w technologii PPN przez odpowiednio przeszkolonych i uprawnionych pracowników Wykonawcy. W tym celu OUiD Sp. z o.o. zobowiązane jest dostarczyć wykaz pracowników Wykonawców delegowanych do prac w technologii PPN wraz ze stosownymi uprawnieniami.

Wszelkie prace realizowane przy urządzeniach Najemcy i zainstalowanych urządzeniach Wynajmującego mogą być prowadzone tylko i wyłącznie za zgodą i wiedzą koordynującego sieć dyspozytora Regionalnej Dyspozycji Mocy zlokalizowanej w Kaliszu. Przedmiotowych zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy pod numerem telefonu: (58) 888 83 42, (62) 590 21 21.

Po zakończeniu prac budowlanych związanych z rozbudową oświetlenia ulicznego, nie dłużej jednak, niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, a przed rozpoczęciem eksploatacji Państwa urządzeń, należy dokonać (przy współudziale przedstawiciela Rejonu Dystrybucji) odbioru technicznego. W tym celu należy skutecznie zawiadomić Rejon Dystrybucji o planowanym terminie odbioru technicznego, z wyprzedzeniem min. 7 dni roboczych, **dołączając do rzeczonożego zawiadomienia dokumentację powykonawczą na zakres realizowanych prac.**

T +48 62 500 22 10
F +48 62 500 22 00

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Kaliszu
al. Wolności 8, 62-800 Kalisz

operator.kalisz@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł



Regon 190275904-00043
NIP 583-000-11-90



Specyfikacja ilościowa i lokalizacyjna urządzeń elektroenergetycznych będących przedmiotem udzielonej zgody:

- ilość słupów ENERGA - OPERATOR SA będących przedmiotem zgody z uwzględnieniem wszystkich stanowisk słupowych, na których przewiduje się montaż elementów proj. infrastruktury oświetleniowej Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. – 0 szt.
- obwód 0,4 kV nr. 1 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nn nr 21208.
- obszar ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim, teren gminy Ostrzeszów.

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa zgoda nie jest równoznaczna z wydaniem warunków przyłączenia do sieci oraz uzgodnieniem dokumentacji projektowej.

k/o:

- Adresat
- Wydział Dokumentacji Energetycznej Oddziału w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
- 42MMD – a/a

Z poważaniem

Dyrektor
Rejonu Dystrybucji
w Ostrowie Wielkopolskim


Marcin Andrzejewski



Energa
operator



Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz

Ostrów Wielkopolski, 06-12-2016 roku

Znak EOP-42MMD-009728-2016

Dot. Uzgodnienie zakresu przebudowy oświetlenia.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18.11.2016 roku, które wpłynęło do Rejonu Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim dnia 23.11.2016 roku w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrzeszów-Pustkowie przy ul. Mikorskiej informujemy, że **wyrażamy zgodę** na montaż jednej oprawy oświetleniowej na jednym słupie należącym do ENERGA-Operator SA Oddział w Kaliszu, pod warunkiem zachowania przez Inwestora postanowień zamieszczonych w Umowie Dzierżawy nr KJ04797/2016 z dnia 19.10.2016 roku.

W przypadku budowy, przebudowy lub remontu Państwa urządzeń, zainstalowanych na urządzeniach ENERGA-OPERATOR SA, należy każdorazowo powiadamiać Rejon Dystrybucji, z wyprzedzeniem min. 7 dni, przed planowanym terminem rozpoczęcia prac (decyduje data otrzymania korespondencji pisemnej lub elektronicznej przez Rejon Dystrybucji).

Wszelkie prace przy urządzeniach ENERGA-Operator S.A Oddział w Kaliszu należy prowadzić w technologii PPN przez odpowiednio przeszkolonych i uprawnionych pracowników Wykonawcy. W tym celu OUiD Sp. z o.o. zobowiązane jest dostarczyć wykaz pracowników Wykonawców delegowanych do prac w technologii PPN wraz ze stosownymi uprawnieniami.

Wszelkie prace realizowane przy urządzeniach Najemcy i zainstalowanych urządzeniach Wynajmującego mogą być prowadzone tylko i wyłącznie za zgodą i wiedzą koordynującego sieć dyspozytora Regionalnej Dyspozycji Mocy zlokalizowanej w Kaliszu. Przedmiotowych zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy pod numerem telefonu: (58) 888 83 42, (62) 590 21 21.

Po zakończeniu prac budowlanych związanych z rozbudową oświetlenia ulicznego, nie dłużej jednak, niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, a przed rozpoczęciem eksploatacji Państwa urządzeń, należy dokonać (przy współudziale przedstawiciela Rejonu Dystrybucji) odbioru technicznego. W tym celu należy skutecznie zawiadomić Rejon Dystrybucji o planowanym terminie odbioru technicznego, z wyprzedzeniem min. 7 dni roboczych, **dołączając do rzeczonożego zawiadomienia dokumentację powykonawczą na zakres realizowanych prac.**

T +48 62 500 22 10
F +48 62 500 22 00

Regon 190275904-00043
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Kaliszu
al. Wolności 8, 62-800 Kalisz

operator.kalisz@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł





Specyfikacja ilościowa i lokalizacyjna urządzeń elektroenergetycznych będących przedmiotem udzielonej zgody:

- ilość słupów ENERGA - OPERATOR SA będących przedmiotem zgody z uwzględnieniem wszystkich stanowisk słupowych, na których przewiduje się montaż elementów proj. infrastruktury oświetleniowej Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. – 0 szt.
- obwód 0,4 kV nr. 1 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nn nr 21192.
- obszar ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim, teren gminy Ostrzeszów.

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa zgoda nie jest równoznaczna z wydaniem warunków przyłączenia do sieci oraz uzgodnieniem dokumentacji projektowej.


Z poważaniem
Dyrektor
Rejonu Dystrybucji
w Ostrowie Wielkopolskim
Marcin Andrzejewski

k/o:

- Adresat
- Wydział Dokumentacji Energetycznej Oddziału w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
- 42MMD – a/a



Energa
operator

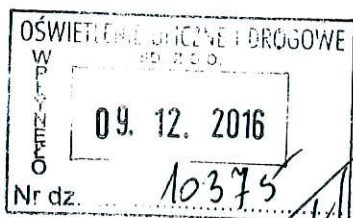

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz

Ostrów Wielkopolski, 06-12-2016 roku

Znak EOP-42MMD-009726-2016

Dot. Uzgodnienie zakresu przebudowy oświetlenia.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18.11.2016 roku, które wpłynęło do Rejonu Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim dnia 23.11.2016 roku w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrzeszów informujemy, że **wyrażamy zgodę** na montaż czterech opraw oświetleniowych na czterech słupach należących do ENERGA-Operator SA Oddział w Kaliszu, pod warunkiem zachowania przez Inwestora postanowień zamieszczonych w Umowie Dzierżawy nr KJ04797/2016 z dnia 19.10.2016 roku.

W przypadku budowy, przebudowy lub remontu Państwa urządzeń, zainstalowanych na urządzeniach ENERGA-OPERATOR SA, należy każdorazowo powiadamiać Rejon Dystrybucji, z wyprzedzeniem min. 7 dni, przed planowanym terminem rozpoczęcia prac (decyduje data otrzymania korespondencji pisemnej lub elektronicznej przez Rejon Dystrybucji).

Wszelkie prace przy urządzeniach ENERGA-Operator S.A Oddział w Kaliszu należy prowadzić w technologii PPN przez odpowiednio przeszkolonych i uprawnionych pracowników Wykonawcy. W tym celu OUI D Sp. z o.o. zobowiązane jest dostarczyć wykaz pracowników Wykonawców delegowanych do prac w technologii PPN wraz ze stosownymi uprawnieniami.

Wszelkie prace realizowane przy urządzeniach Najemcy i zainstalowanych urządzeniach Wynajmującego mogą być prowadzone tylko i wyłącznie za zgodą i wiedzą koordynującego sieć dyspozytora Regionalnej Dyspozycji Mocy zlokalizowanej w Kaliszu. Przedmiotowych zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy pod numerem telefonu: (58) 888 83 42, (62) 590 21 21.

Po zakończeniu prac budowlanych związanych z rozbudową oświetlenia ulicznego, nie dłużej jednak, niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, a przed rozpoczęciem eksploatacji Państwa urządzeń, należy dokonać (przy współudziale przedstawiciela Rejonu Dystrybucji) odbioru technicznego. W tym celu należy skutecznie zawiadomić Rejon Dystrybucji o planowanym terminie odbioru technicznego, z wyprzedzeniem min. 7 dni roboczych, **dołączając do rzeczzonego zawiadomienia dokumentację wykonawczą na zakres realizowanych prac.**

Podczas analizy przedmiotowej sprawy stwierdzono, że obwody będące własnością ENERGA-Operator S.A Oddział w Kaliszu na których prowadzone będą prace związane z rozbudową oświetlenia ulicznego zasilane są ze stacji 22315 oraz 22587 podczas gdy obwód oświetleniowy podlegający rozbudowie zasilany jest wyłącznie ze stacji 22315. **Ze względów bezpieczeństwa należy bezwzględnie dostosować podziały sieci oświetleniowej do podziałów sieci elektroenergetycznej ENERGA-Operator S.A Oddział w Kaliszu.** W tym celu należy rozciąć

T +48 62 500 22 10
F +48 62 500 22 00

Regon 190275904-00043
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Kaliszu
al. Wolności 8, 62-800 Kalisz

operator.kalisz@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł





istniejący obwód oświetleniowy na słupie 7/10(5/2) zlokalizowanym na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego, Chmielnej oraz Plac Borek, pozostałą część obwodu oświetleniowego w kierunku ul. Łaziebnej oraz Targowej należy dostosować do zasilania ze stacji 22587. W związku z powyższym Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. powinno wystąpić do ENERGA-Operator SA Oddział w Kaliszu RD Ostrów Wlkp. ul. Zamenhofs 2 63-400 Ostrów Wlkp. z wnioskiem o wydanie stosownych warunków przyłączenia do sieci. Niezgodność podziałów sieci powinna zostać fizycznie i skutecznie usunięta w terminie nie późniejszym, niż 1 miesiąc licząc od daty otrzymania przez OUiD Sp. z o.o. informacji o dokonany odbiorze technicznym przyłącza energetycznego.

Specyfikacja ilościowa i lokalizacyjna urządzeń elektroenergetycznych będących przedmiotem udzielonej zgody:

- ilość słupów ENERGA - OPERATOR SA będących przedmiotem zgody z uwzględnieniem wszystkich stanowisk słupowych, na których przewiduje się montaż elementów proj. infrastruktury oświetleniowej Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. – 0 szt.
- obwód 0,4 kV nr. 8 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nn nr 22315.
- obwód 0,4 kV nr. 5 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nn nr 22587.
- obszar ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim, teren gminy Ostrzeszów.

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa zgoda nie jest równoznaczna z wydaniem warunków przyłączenia do sieci oraz uzgodnieniem dokumentacji projektowej.

k/o:


- Adresat
- Wydział Dokumentacji Energetycznej Oddziału w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
- 42MMD – a/a

Z poważaniem

Dyrektor
Rejonu Dystrybucji
w Ostrowie Wielkopolskim

Marcin Andrzejewski

Gmina Ostreszów
m. Rogaszyce
stacja 22192

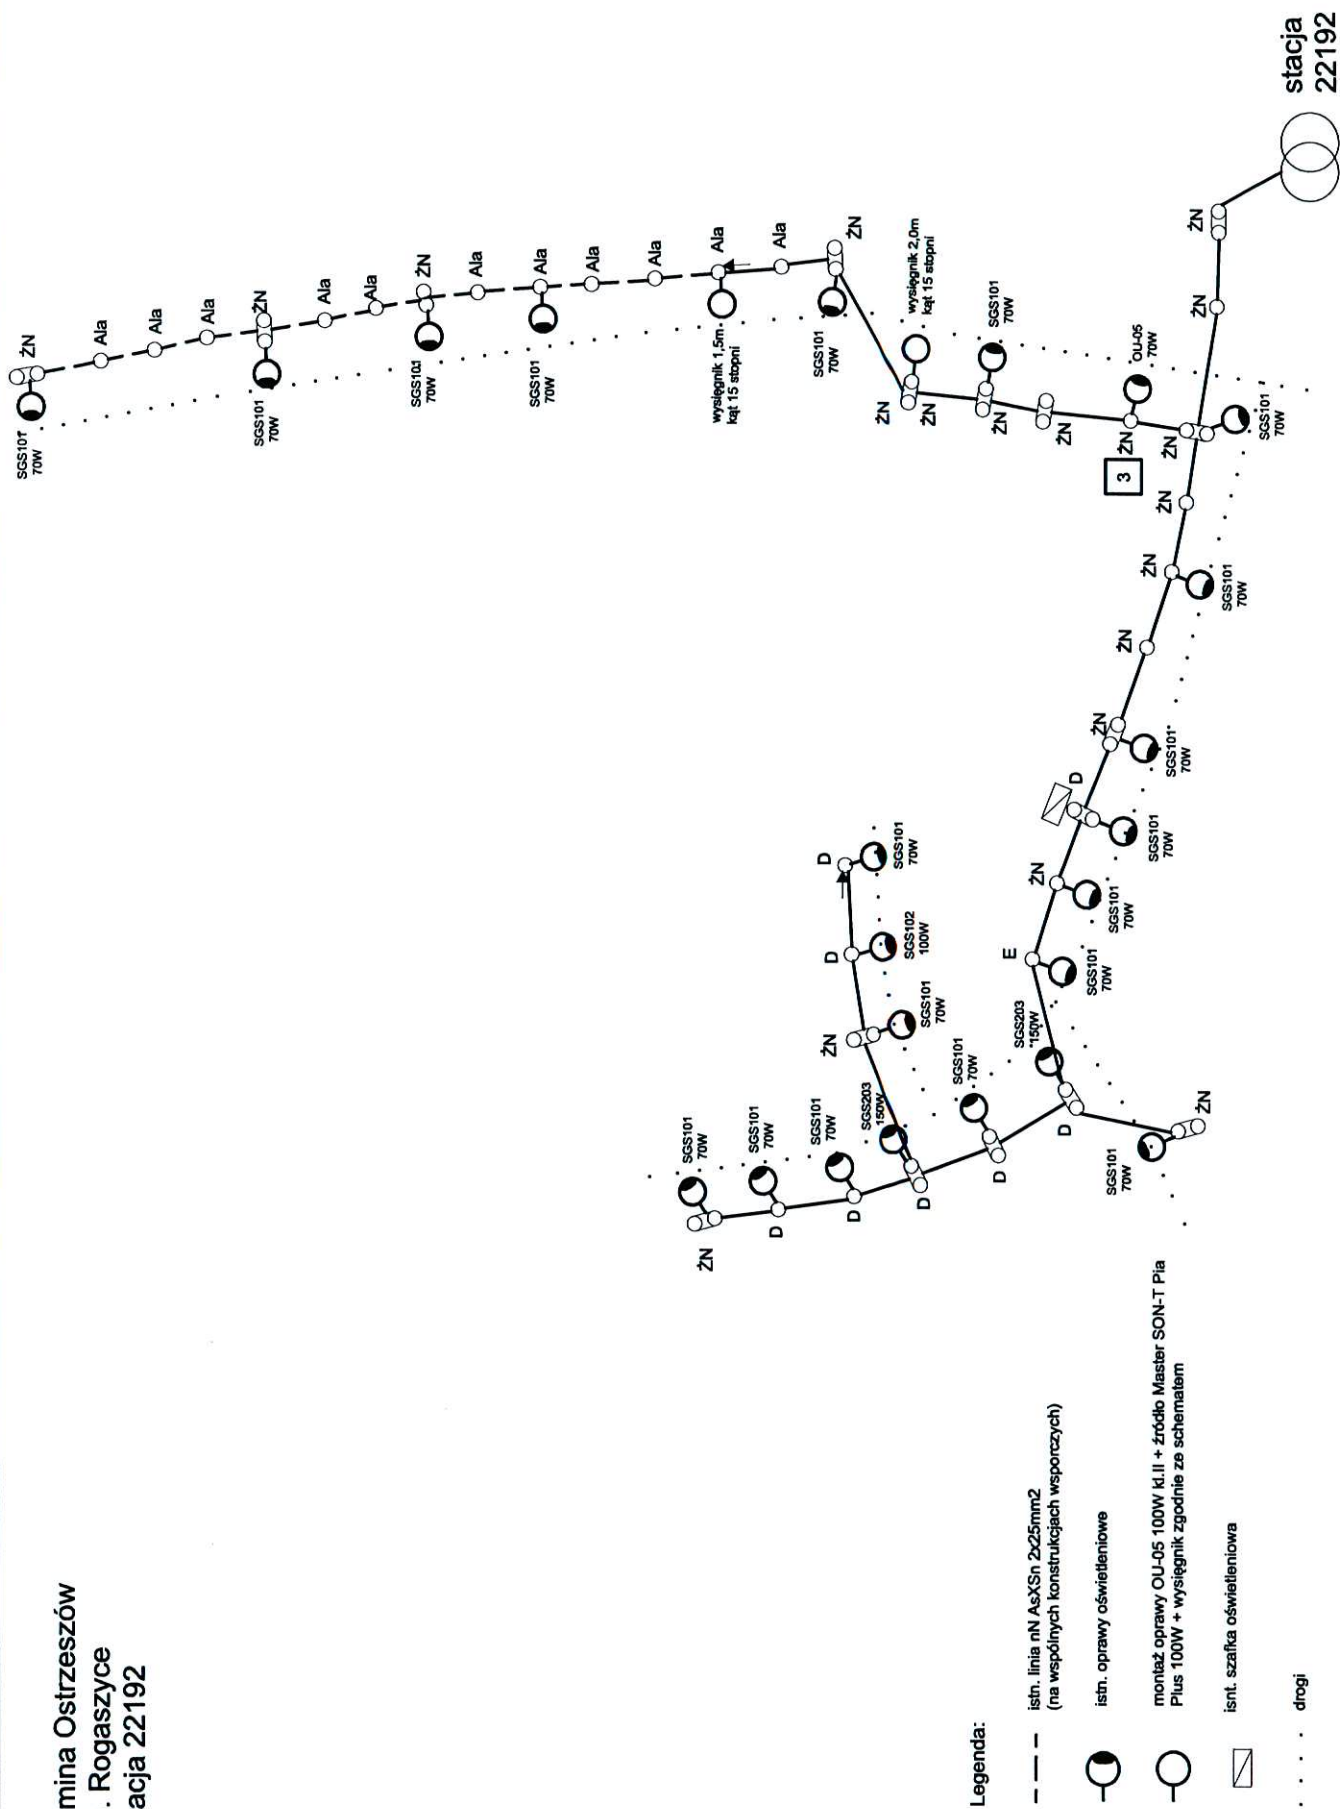

Legenda:

--- istn. linia nN AxSn 2x25mm²
(na wspólnych konstrukcjach wsporzecznych)

— istn. oprawy oświetleniowe

— montaż oprawy OU-05 100W kl.II + źródło Master SON-T Pla
Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem

▢ istn. szafka oświetleniowa

... drogi

Gmina Ostrzeszów

m. Ostrzeszów-Pustkowie ul. Mikorska

stacja 21192



ul. Mikorska

Legenda:

- istn. linia nN AsXSn 2x25mm2
(na wspólnych konstrukcjach wsporczych)

- istn. linia nN AsXSn 1x25mm2 dopłot
(na wspólnych konstrukcjach wsporczych)

-
- istn. oprawy oświetleniowe


- montaż oprawy OU-05 100W kl.II + źródło światła SON-T Plus 100W + wysięgnik zgodnie ze schematem

- ☐
- isnt. szafka oświetleniowa

- • • drogi

	istn. linia nN AL 1x25mm ² (na wspólnych konstrukcjach wsporczych)
	istn. oprawy oświetleniowe
	montaż oprawy OU-05 150W KLI + źródło Master SON-T Pia Plus 150W + wysięgnik zgodnie ze schematem
	drogi

Gmina Ostrzeszów
m. Ostrzeszów
stacja 22315

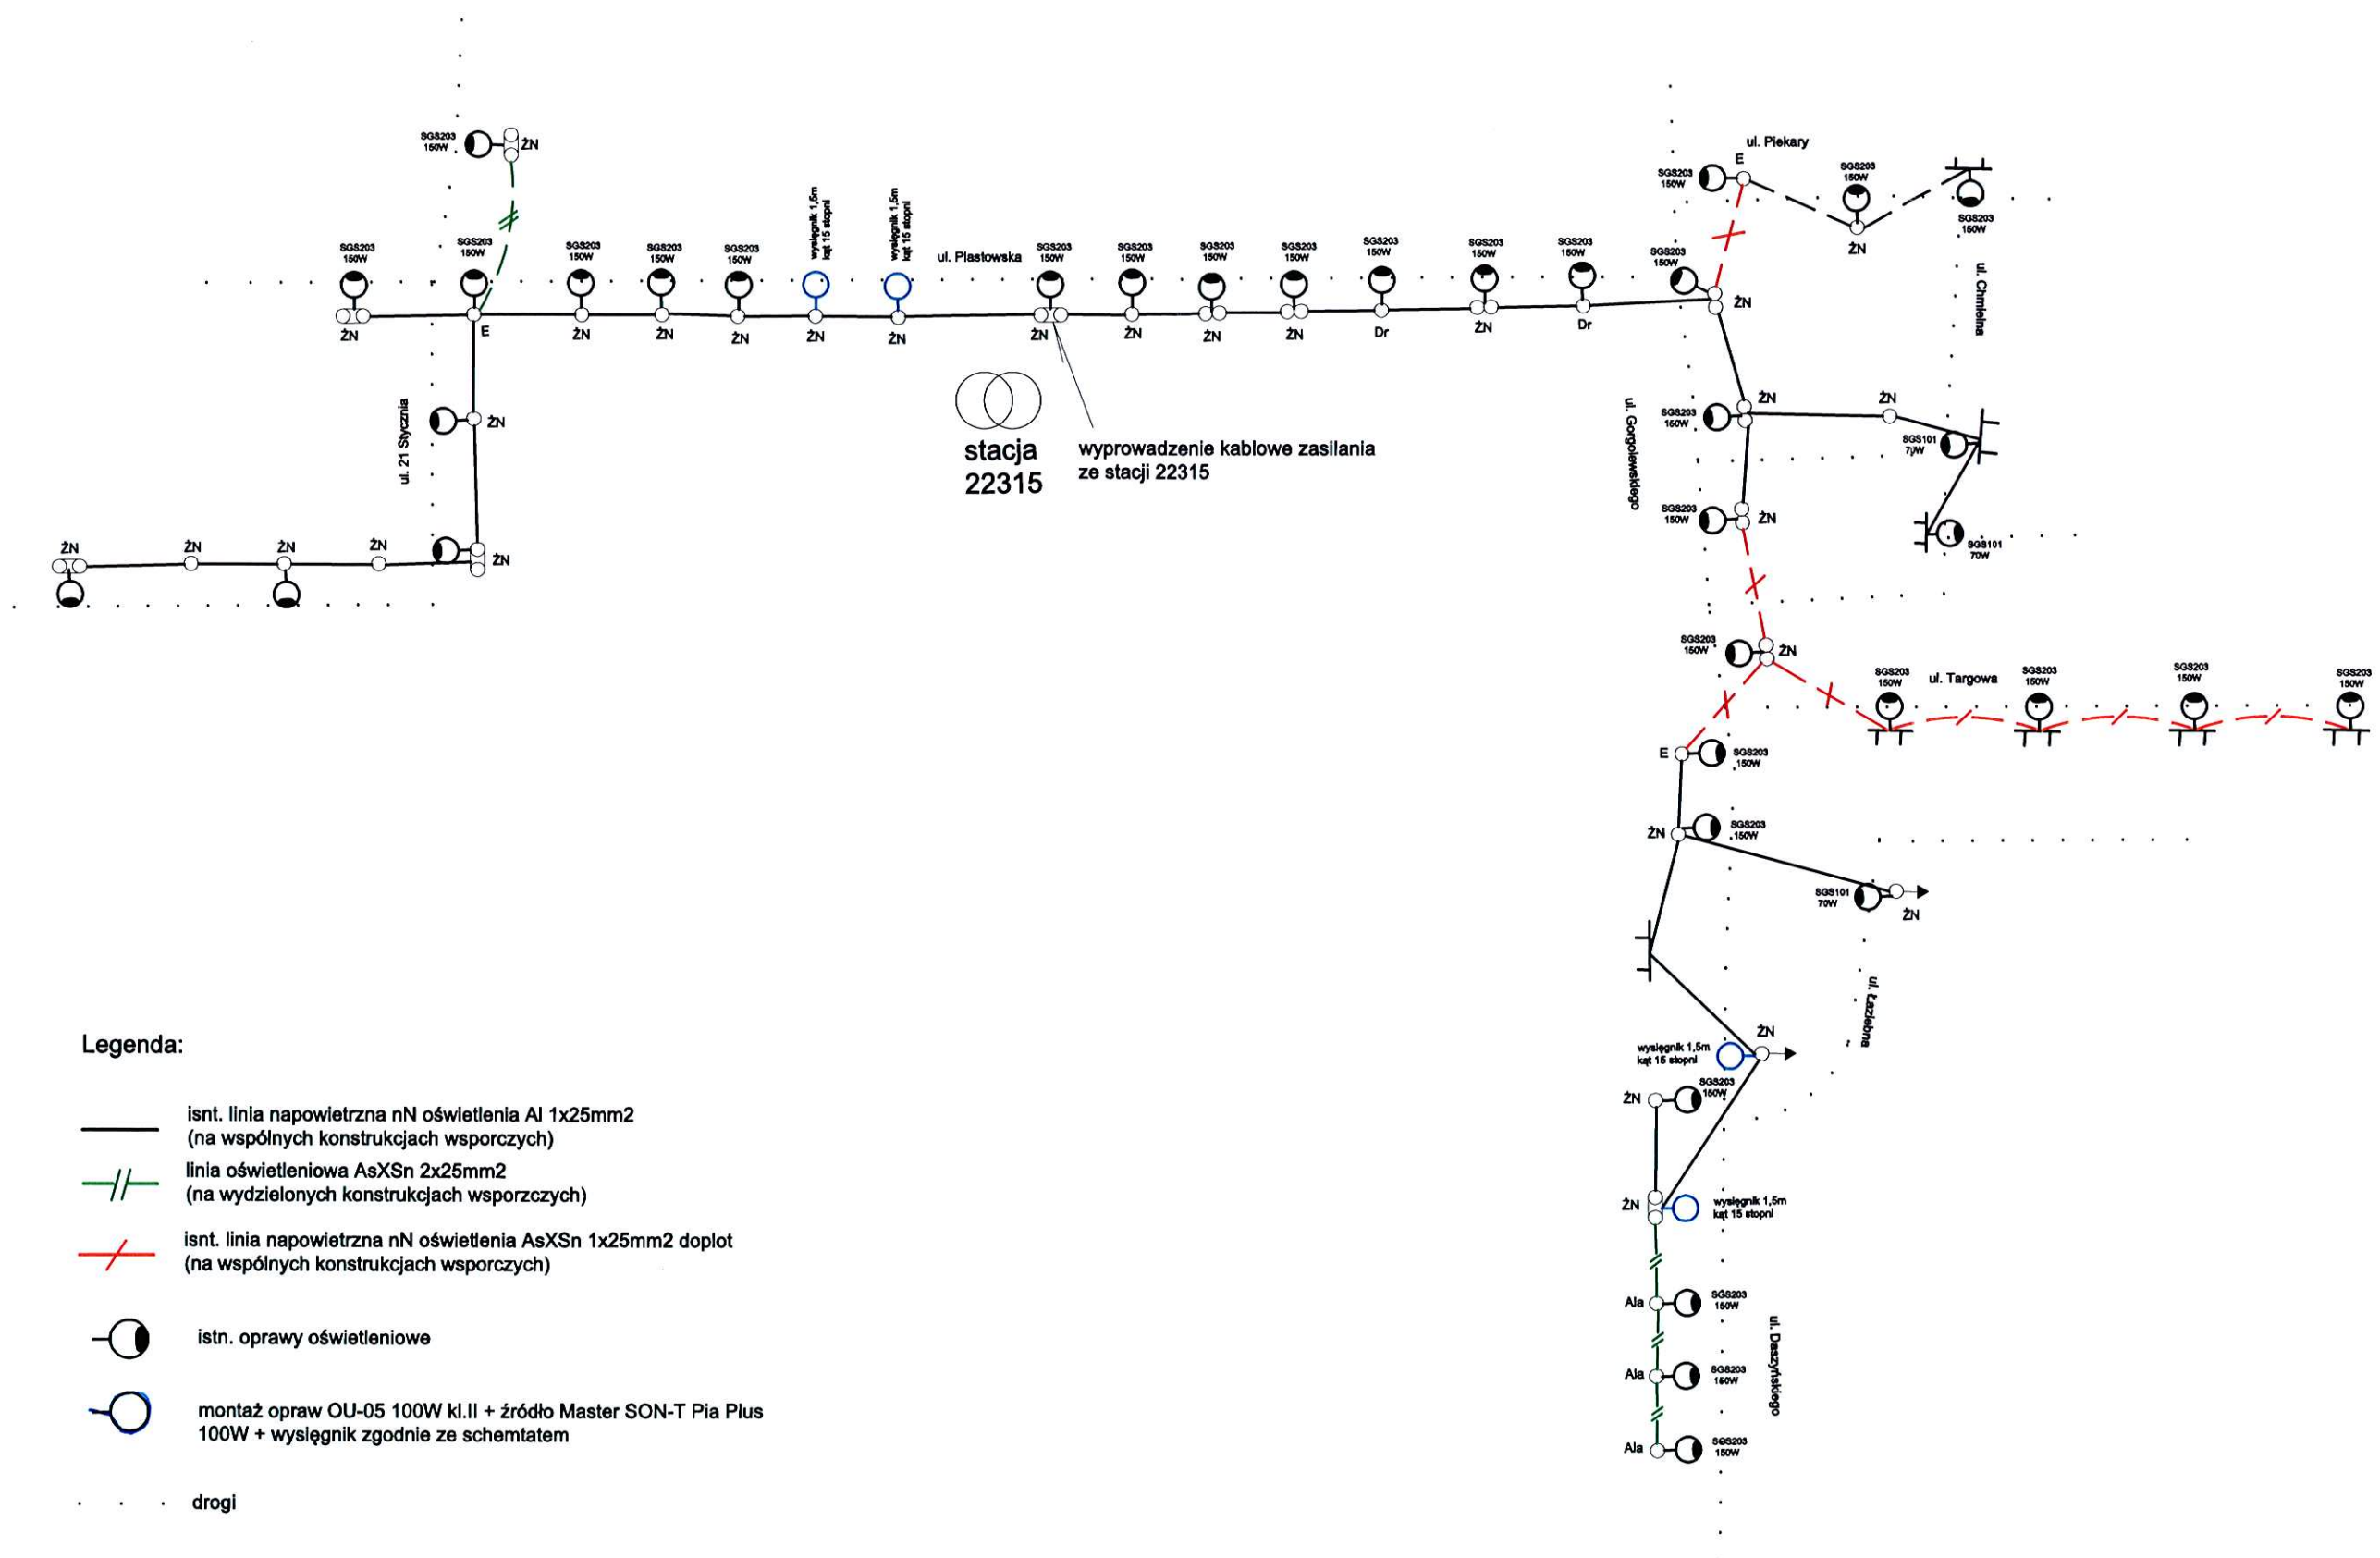

Legenda:

- isnt. linia napowietrzna nN oświetlenia Al 1x25mm2
(na wspólnych konstrukcjach wsporczych)
- //— linia oświetleniowa AsXSn 2x25mm2
(na wydzielonych konstrukcjach wsporczych)
- /— isnt. linia napowietrzna nN oświetlenia AsXSn 1x25mm2 doplot
(na wspólnych konstrukcjach wsporczych)
- istn. oprawy oświetleniowe
- montaż opraw OU-05 100W kl.II + źródło Master SON-T Pia Plus
100W + wysięgnik zgodnie ze schemattem
- ... drogi