



DT/T II/.....²⁶⁴...../2017

Kalisz, dnia 2017-01-25

Oświeślenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Przeudowa oświeślenia ulicznego polegająca na wymianie istniejących opraw na nowe, w m. Joanka Mroczeńska (st.30113, 30589,30590), Mroczeń (st. 30406) na terenie gminy Baranów w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.**

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Jana Hojki, tel. 062 598 64 24 lub 606 1300 80.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświeślenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.*,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświeślenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.*,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświeślenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.*,
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświeśleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświeśleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z *Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświeślenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.*,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: „Oświeślenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego. Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,
- świadectw kwalifikacyjnych,
- orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „OFERTA – Przeudowa oświeślenia ulicznego polegająca na wymianie istniejących opraw na nowe, w m. Joanka Mroczeńska (st.30113, 30589,30590), Mroczeń (st. 30406) na terenie gminy Baranów zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/T II/.....²⁶⁴...../2017” w terminie do dnia 03.02.2017 r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

DYREKTOR
ds. Technicznych
Jakub Krzywicki

Prezes Zarządu: Maciej Witczak



Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004

REGON: 250680024

Kapitał zakładowy : 52 300 000 zł

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001

Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740

Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Joanka Mroczeńska - st. 30113, 30589, 30590, Mroczeń – st. 30406 na terenie gminy Baranów.

Zakres rzeczowy zadania:

Joanka Mroczeńska st. 30113, 30589, 30590 - sieć napowietrzna, wspólna

- st. **30113** wymiana istniejącej oprawy na nową oprawę z kloszem ze szkła , posiadającą II klasę ochronności, typu OU-05 firmy Arealamp wyposażoną w źródło światła typu MASTER SON-T PIA Plus firmy Philips o mocy 100W, zastosować wysięgnik o wysięgu 2,0m i kącie gięcia 15° na słupie I/3 – 1kpl.
- st. **30589** wymiana istniejących opraw na nowe oprawy z kloszem ze szkła , posiadającą II klasę ochronności, typu OU-05 firmy Arealamp wyposażone w źródło światła typu MASTER SON-T PIA Plus firmy Philips o mocy 100W, zastosować wysięgnik o wysięgu 2,0m i kącie gięcia 15° - 1kpl. na słupie nr II/4 oraz wysięgniki o wysięgu 1,0m i kącie gięcia 15° - 3kpl. na słupach nr I/1, I/3, I/5.
- st. **30590** wymiana istniejących opraw na nowe oprawy z kloszem ze szkła , posiadającą II klasę ochronności, typu OU-05 firmy Arealamp wyposażone w źródło światła typu MASTER SON-T PIA Plus firmy Philips o mocy 100W, zastosować wysięgniki o wysięgu 2,0m i kącie gięcia 15° - 1kpl. na słupie nr I/5 oraz wysięgnik o wysięgu 1,5m i kącie gięcia 15° - 1kpl. na słupie nr II/1, natomiast na słupach nr I/2 i II/4 zastosować wysięgniki o wysięgu 1,0m i kącie gięcia 15° - 2kpl. **Na Słupie nr I/6 wymienić tylko wysięgnik o wysięgu 1,0m i kącie gięcia 15° i wynieść istniejącą oprawę OUSc nad przewody.**

Mroczeń st. 30406 - sieć napowietrzna, wspólna

- st. **30406** wymiana istniejących opraw na nowe oprawy z kloszem ze szkła , posiadającą II klasę ochronności, typu OU-05 firmy Arealamp wyposażone w źródło światła typu MASTER SON-T PIA Plus firmy Philips o mocy 100W, zastosować wysięgniki o wysięgu 2,0m i kącie gięcia 15° - 6kpl

Opis techniczny:

Na istniejących słupach linii nN st. 30113, 30589, 30590 m. Joanka Mroczeńska, st. 30406 Mroczeń dokonać demontażu istniejących opraw wraz z wysięgnikami zgodnie z zakresem. Następnie, należy dokonać montażu nowych opraw nad linią energetyczną nN prostopadłe do jezdni. Wysięgniki montować za pomocą śrub wysięgnika (tzw. „laski”) na słupach żelbetowych, a na słupach drewnianych i wirowych za pomocą uchwytów wysięgnika UW10 mocowanych taśmą stalową COT 37 i klamerkami COT 36 prod. ENSTO. Zastosować wysięgniki o średnicy zewnętrznej ok. 49mm. Oprawy zasilć przewodami typu YDY 2x2,5mm² 450/750V, pozostawiając podwójną izolację na długości min. 10cm po wyjściu przewodu z wysięgnika oraz wykonując zapas pojedynczych żył o długości ok. 2m zwijając je w postać sprężyny, w celu umożliwienia swobodnego podłączenia oprawy do linii zasilającej. Montowane oprawy zabezpieczyć bezpiecznikowymi złączami do lamp oświetlenia ulicznego montowanymi bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-03 w przypadku linii izolowanej i typu BZO-04 w przypadku linii gołej, z wkładkami bezpiecznikowymi typu DO1 4A dla opraw 100W. Do podłączenia żyły ochronno-neutralnej PEN przewodu zasilającego oprawę należy użyć zacisków izolowanych przebijających izolację typu SLIP 12.05, SLIP 22.1 lub SL 11.118 prod. Ensto w przypadku linii izolowanej i zacisków typu SM 2.11 prod. Ensto w przypadku linii gołej. Jako źródła światła zastosować wysokoprężne lampy sodowe typu MASTER SON-T PIA Plus prod. Philips o mocy zgodnej z mocą opraw. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wprowadzenie przewodu zasilającego oprawę oraz jej zamknięcie, w celu zapewnienia wymaganej szczelności..Do montażu urządzeń oświetleniowych zastosować odrębny osprzęt i konstrukcje. Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe.

Prace należy wykonywać w technologii PPN zgodnie z zakresem i schematami.

Do pisma zgłaszającego gotowość do odbioru załączyć:


- schematy powykonawcze (należy oznaczyć typy opraw i przewodów linii zasilającej),

Opracował

SPECJALISTA
ds. Eksploatacji Oświetlenia

Jan Łojka

Gmina Baranów
m. Joanka Mroczeńska
30113

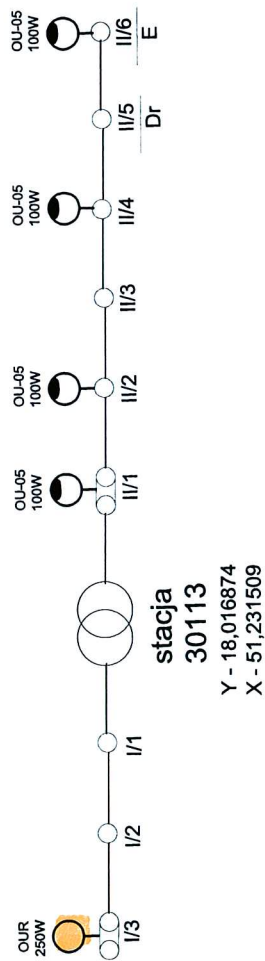

Legenda:

—○— Linia napowietrzna wspólna AI 1x25mm2
(na wspólnej konstrukcji wsporczej)

● Istn. oprawa oświetleniowa

● Wymiana ist. oprawy na oprawy OU-05 100W kl. II + źródło Master
SON-T Pia Plus 100W


... drogi

SPECJALISTA
ds. Eksploatacji Oświetlenia
Jan Kojka

Gmina Baranów
m. Joanka Mroczeńska
30589

Y - 18,008756
X - 51,230931

stacja
30589

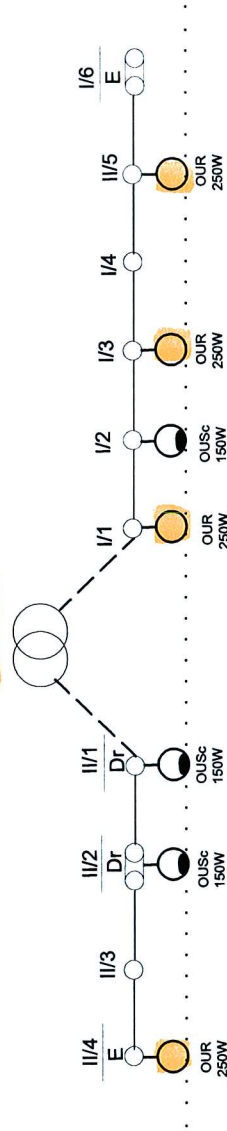

Legenda:

---○--- Istn. linia kablowa

—○— Linia napowietrzna wspólna AI 1x25mm2
(na wspólnej konstrukcji wsporczej)

○ Istn. oprawa oświetleniowa


○ Wymiana ist. oprawy na oprawy OU-05 100W kl. II + źródło Master
SON-T Pia Plus 100W

... drogi

SPECJALISTA
ds. Eksploatacji oświetlenia

Jan ~~Adamski~~

Gmina Baranów
m. Joanka Mroczeńska
30590

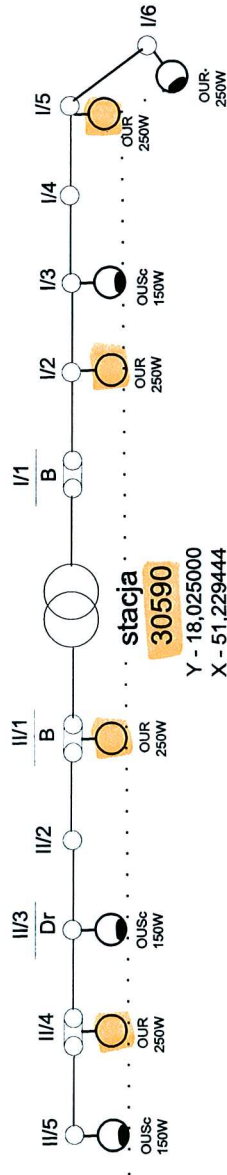

Legenda:

Linia napowietrzna wspólna AI 1x25mm2
(na wspólnej konstrukcji wsporczej)


Istn. oprawa oświetleniowa

Wymiana ist. oprawy na oprawy OU-05 100W kl. II + źródło Master
SON-T Pia Plus 100W

drogi

SPECJALISTA
ds. Eksploatacji Oświetlenia
Jan Hryška

Gmina Baranów
m. Mroczeń
30406

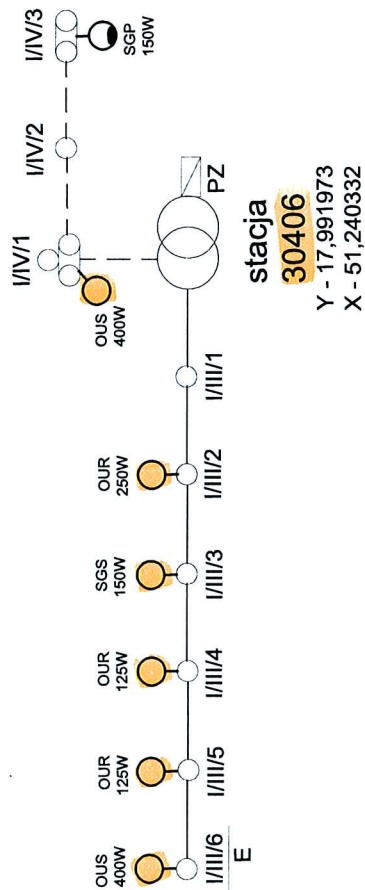

Legenda:

—○— Linia napowietrzna wspólna AsXSn 2x25mm2
(na wspólnej konstrukcji wsporczej)

—○ Linia napowietrzna wspólna Al 1x25mm2
(na wspólnej konstrukcji wsporczej)

○ Istn. oprawa oświetleniowa

Wymiana ist. oprawy na oprawy OU-05 100W kl. II + źródło Master
SON-T Pia Plus 100W

... drogi

□ Istniejąca szafka oświetleniowa,
PZ

SPECJALISTA
ds. Eksploatacji Oświetlenia
Jan Hojka