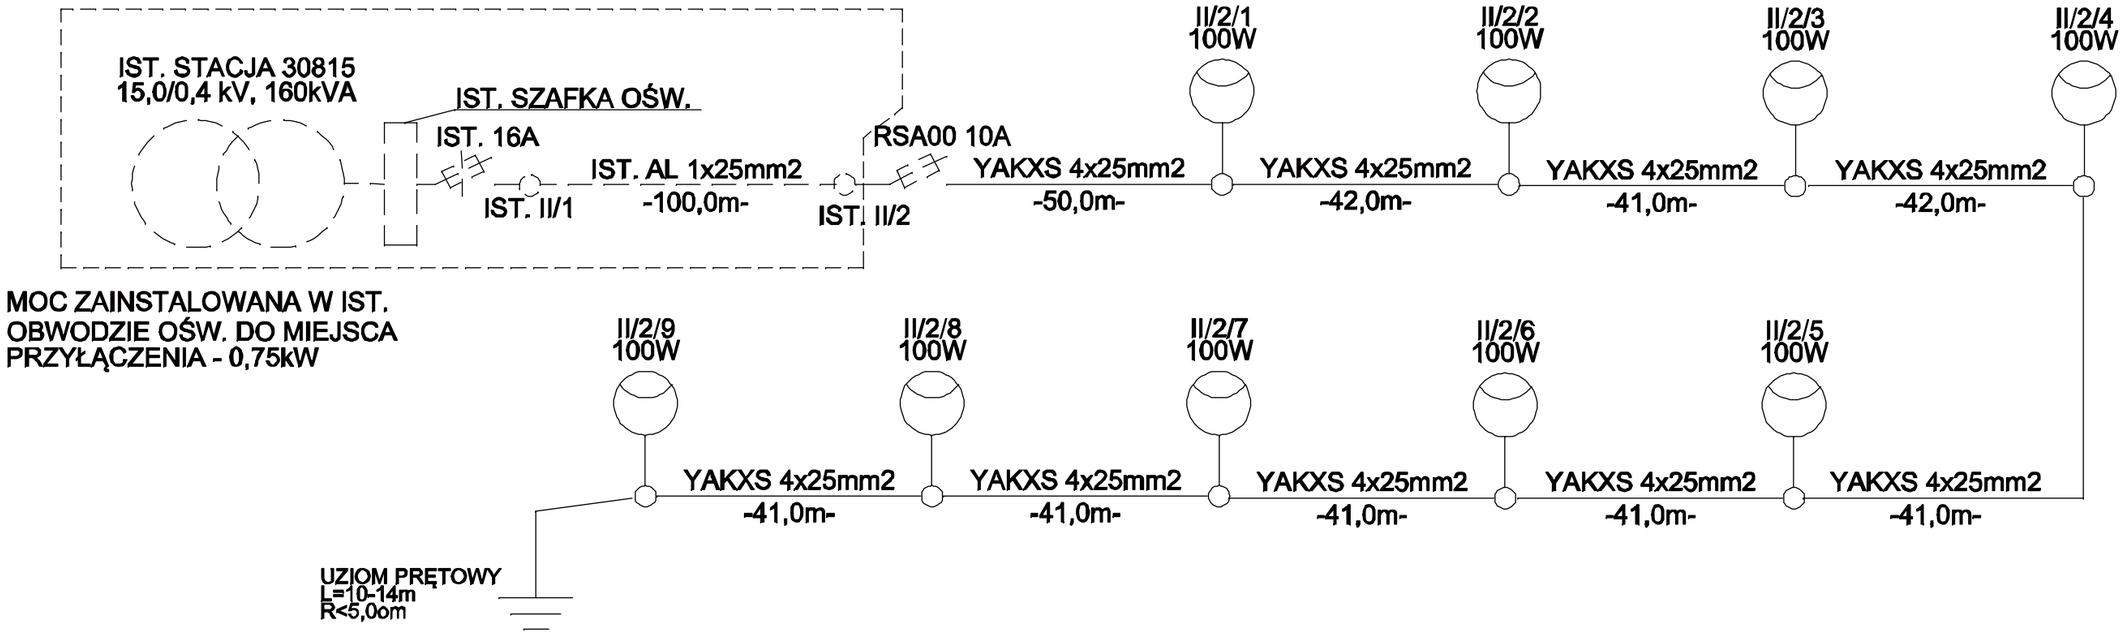

OPRAWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PROD. AREALAMP TYPU OU-05 Z SZYBĄ, II KLASA OCHRONNOŚCI, ŻARÓWKA SON-T PIA PLUS 100W, WYSOKOŚĆ MONTAŻU OPRAWY - 8m, NA SŁUPIE STALOWYM OCYNKOWANYM O PRZEKROJU KOŁOWYM ZBEŻNYM, BEZ WYSIĘGNIKA (KĄT NACHYLENIA NA OPRAWIE - 5 ST), ŚREDNICA WIERZCHOŁKA 60MM, BEZ FUNDAMENTU (WERSJA DO WKOPU), OSŁONIĘTY NA WYSOKOŚCI OD OTWORU KABLOWEGO DO DOLNEJ KRAWĘDZI DRZWICZEK RURĄ TERMOKURCZLIWĄ Z KLEJEM, Z DWOMA OTWORAMI DO WPROWADZENIA KABLI, Z WNĘKĄ SŁUPOWĄ O WYMIARACH MINIMALNYCH 85MM x 400MM ZNAJDUJACĄ SIĘ NA WYSOKOŚCI OD 500 DO 600MM OD POZIOMU GRUNTU, POKRYWA WNĘKI LICUJĄCA ZE SŁUPEM, NP. SŁUP C8/3/60/W,

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE
UKŁAD SIECI: TN-C

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY "WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 TEL. 065 529-90-93 TEL.KOM. 601-763-997, e-mail: wis@wis.net.pl		
Obiekt	Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w miejscowości Komorów ul. Leszczynowa, gm. Syców, zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS II/6/2016 z dnia 14.01.2016r.			
Adres	dz. nr 65/1, 81/2, 29, 279, j. ew. 021407_5, ob. ew. 0005 Syców ul. Leszczynowa, Komorów 56-500 Syców			
Inwestor	OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o. o. 62-800 Kalisz ul. Wrocławska 71A			
Treść rysunku	SCHEMAT ZASILANIA	Data	Skala	Nr. rysunku
		01.09.16		2
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst. inż.		
Sprawdzający	inż. Kazimierz Pawlicki	upr. 820/86/Lo WKP/IE/3807/01 spec. inst. inż.		