



DT/T II/K...*961*...../2017

Kalisz, 2017-03-30

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Odtworzenie latarni oświetlenia ulicznego w m. Ostrzeszów ciąg pieszo rowerowy przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z Al. Wolności na terenie Gm. Ostrzeszów**, w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Szymon Kubiak tel. 062 598 52 82 lub 696 110 490.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej,
- poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
- zagospodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym poinformuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
- zastrzega sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „**OFERTA – Odtworzenie latarni oświetlenia ulicznego w m. Ostrzeszów ciąg pieszo rowerowy przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z Al. Wolności na terenie Gm. Ostrzeszów DT/T II/K...*961*...../2017**” w terminie do dnia **10.04.2017 r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

DYREKTOR
ds. Technicznych
Jakub Krzywicki

Prezes Zarządu: Maciej Witzczak



Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004

REGON: 250680024

Kapitał zakładowy : 57 363 000 zł

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001

Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740

Odtworzenie słupa latarni wraz z oprawą m. Ostrzeszów
skrzyżowanie Al. Wojska Polskiego z Al. Wolności
zasilanie ze stacji 22315
na terenie Gminy Ostrzeszów

1. Zakres rzeczowy:

- 1.1. Montaż słupa latarni typu LS 5 (czarny) fundament BLS 80 prod. Elmonter (1kpl)
- 1.2. Montaż oprawy ELBA MH-70W (klosz przezroczysty z rastrem przeciwoślepieniowy) ze źródłem Master CityWhite CDO-TT 70W (1kpl)

2. Opis techniczny:

Na istniejącej wydzielonej linii kablowej oświetlenia ulicznego należy dokonać wymiany odtworzenia istn. słupa latarni wraz z ponownym montażem istniejącej oprawy. W latarni do zasilania oprawy zastosować przewód **YDY 750V 2x2,5mm²**. W razie potrzeby przewidzieć zmurowanie kabla jeśli okaże się on za krótki do tabliczki słupowej (IZK). Kable w słupie łączyć za pomocą izolowanych złączy kablowych **IZK (komplet)**. Oprawy zabezpieczyć wkładką **DO1 4A**. Montowane słupy latarni połączyć z przewodem PEN. Załączone schematy stanowią integralną część zadania.

SPECJALISTA
ds. eksploatacji oświetlenia

Szymon Kubiak

9

OSTRZESZÓW

Aleja Wojska
Polskiego



Aleja Wolności




Odtworzenie uszkodzonej
latarni


OŚWIETLENIE PARKOWE / OPRAWY PARKOWE

OPRAWA ELBA

- stopień ochrony: IP65
- klasa izolacji: II
- materiał:
 - korpus – wysokociśnieniowy odlew aluminiowy, osłona osprzętu elektrycznego – poliwęgiel, klosz – polimetakrylan metylu (PMMA) w wersji mroźzonej i przezroczystej, cylindryczny Ø200 mm, daszek – ukształtowana blacha aluminiowa
- kolor: czarny (możliwość malowania na inne kolory – proszkowe farby poliestrowe)
- sposób montażu: tylko w górę
- montaż: na słupach, wysięgnikach, kinkietach aluminiowych i stalowych z zakończeniem Ø60 mm o długości 50 mm

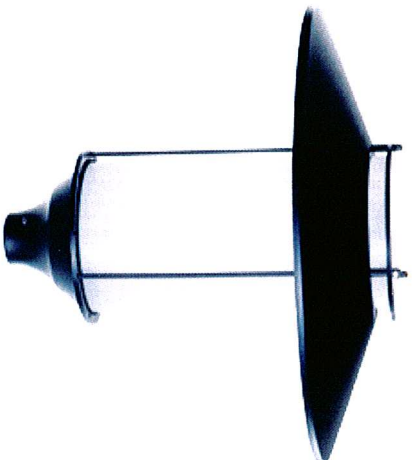

Oprawa ELBA
z kloszem mroźonym

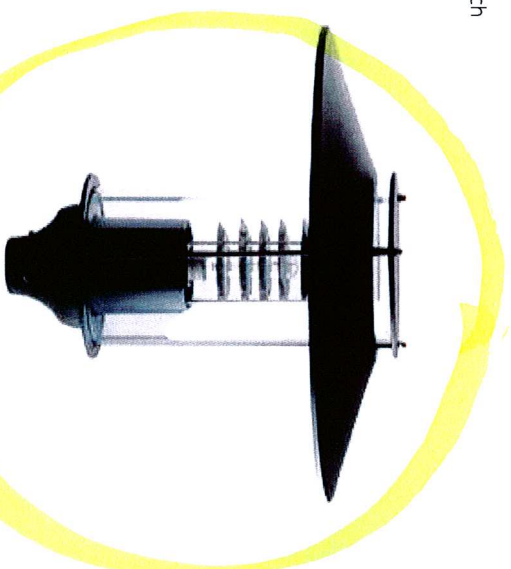

Oprawa ELBA
z kloszem przezroczystym

Nazwa	Klosz	Kod	Źródło światła	Moc [W]	Waga [kg]
ELBA S-70W	mroźony	2134002	Sodowe E-27	70	6,3
	przezroczysty	213602			6,5
ELBA S-100W	mroźony	2134003	Sodowe E-40	100	6,7
	przezroczysty	213603			6,9
ELBA MH-70W	mroźony	2134007	Metalohalogenkowe E-27	70	6,3
	przezroczysty	213607			6,5
ELBA MH-100W	mroźony	2134008	Metalohalogenkowe E-27	100	6,7
	przezroczysty	213608			6,9
ELBA E/Z	mroźony	2134015	Źródła energoszczędne E-27	23	5
	przezroczysty	213615			5,2

