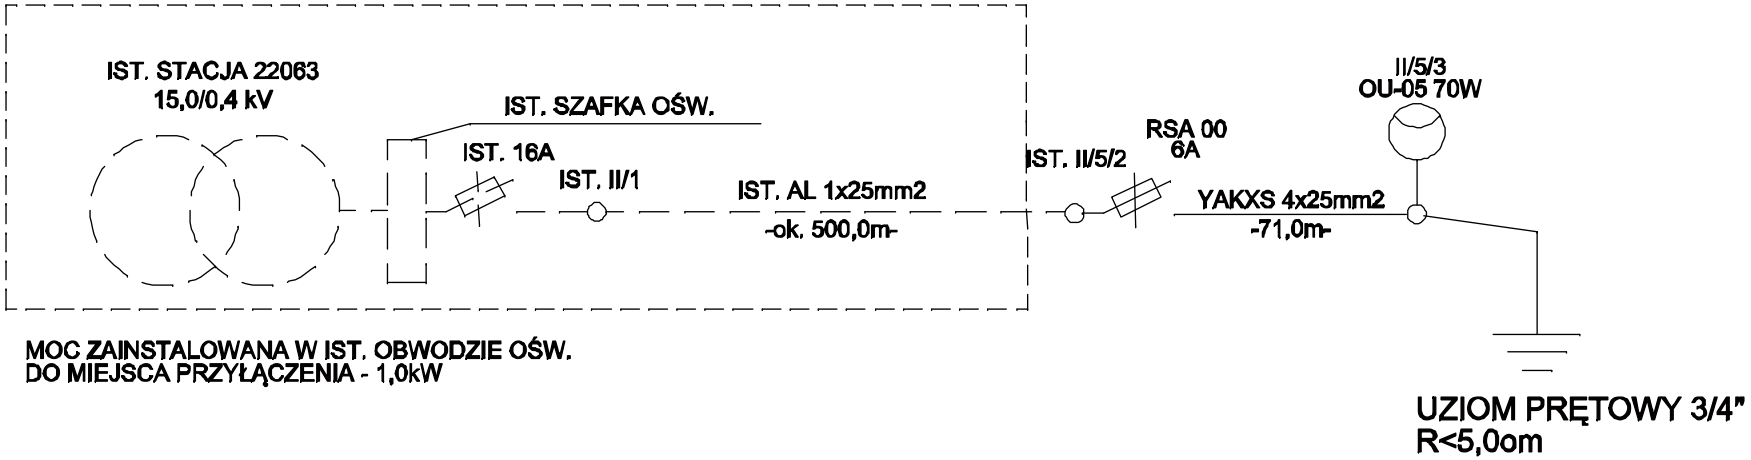

MOC ZAINSTALOWANA W IST. OBWODZIE OŚW.
DO MIEJSCA PRZYŁĄCZENIA - 1,0kW

OPRAWA ULICZNA SODOWA Z SZYBĄ, W II KLASIE OCHRONNOŚCI TYPU OU-05 PROD. AREALAMP, WYPOSAŻONA W ŹRÓDŁO ŚWIATŁA TYPU MASTER SON-T PIA PLUS PROD. PHILIPS 70W, SŁUP ALUMINIOWY (ANODOWANY NA KOLOR NATURALNY) TYPU SAL-80K dz WERSJA DO WKOPU ZABEZPIECZONA ELASTOMETREM, BEZ WYSIĘGNIKA, PROD. FIRMY ROSA.

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE
UKŁAD SIECI: TN-C

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY "WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 TEL. 065 529-90-93 TEL.KOM. 601-763-997, e-mail: wis@wis.net.pl		
Obiekt	Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Pogrzybów od pos. nr 9 do pos. nr 10A gm. Raszków, zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS 19/II/2016 z dnia 19.08.2016r.			
Adres	m. Pogrzybów, gm. Raszków, pow. ostrowski dz. nr ewid. 173/22 ob. ew. 0015 Pogrzybów, j. ew. 301706_5 Raszków			
Inwestor	OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o. o. 62-800 Kalisz ul. Wrocławska 71A			
Treść rysunku	SCHEMAT ZASILANIA	Data	Skala	Nr. rysunku
		28.03.2017		2
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst. inż.		
Asystenci:	inż. Marek Ratajczak mgr inż. Jacek Krajewski			
Sprawdzający	inż. Kazimierz Pawlicki	upr. 820/86/Lo WKP/IE/3807/01 spec. inst. inż.		