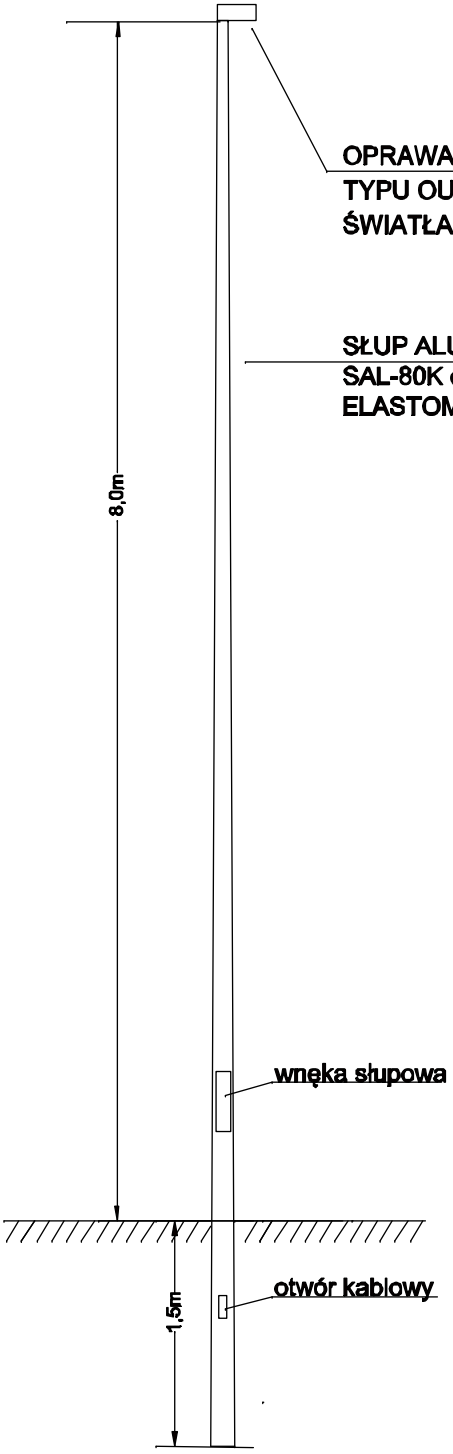


SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE
UKŁAD SIECI : TN-C

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY "WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA | | 64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61<br>TEL. 065 529-90-93<br>TEL.KOM. 601-763-997,<br>e-mail: wis@wis.net.pl | | |
| Obiekt | Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Pogrzybów od pos. nr 9 do pos. nr 10A gm. Raszków, zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS 19/II/2016 z dnia 19.08.2016r. | | | |
| Adres | m. Pogrzybów, gm. Raszków, pow. ostrowski<br>dz. nr ewid. 173/22 ob. ew. 0015 Pogrzybów, j. ew. 301706_5 Raszków | | | |
| Inwestor | OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o. o.<br>62-800 Kalisz ul. Wrocławska 71A | | | |
| Treść rysunku | słup SAL-80k dz, powiązanie z podłożem | Data | Skala | Nr. rysunku |
| | | 28.03.2017 | 1:50 | 3 |
| Branża | elektryczna | | | |
| Projektant | mgr inż. Jerzy Woźniak | upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst. inż. | | |
| Asystenci: | inż. Marek Ratajczak<br>mgr inż. Jacek Krajewski | | | |
| Sprawdzający | inż. Kazimierz Pawlicki | upr. 820/86/Lo WKP/IE/3807/01 spec. inst. inż. | | |