



DT/T II/.....²⁰⁰⁹...../2017

Kalisz, 2017-07-27

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu pn.: **Rozudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Osiny gm. Kępno w zakresie:** zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS 47/II/2017 z dnia 03.07.2017 r. oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „Formularz ofertowy – wykonanie projektu” dostępnym na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „DO POBRANIA”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać do dnia 04.08.2017 r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki) Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „OFERTA – Wykonanie dokumentacji projektowej dot. Rozudowy oświetlenia ulicznego w m. Olszowa gm. Kępno – zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/T II/.....²⁰⁰⁹...../2017”.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zawiadomi oferenta drogą mailową. Podpisanie umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania nastąpi w siedzibie zamawiającego, w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 71A, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Jana Hojki, tel. 062 598 64 24 lub 606 130 080.

KIEROWNIK
Sekcji Obszaru I

Wł. Jacek Witczak

Prezes Zarządu: Maciej Witczak



Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004

REGON: 250680024

Kapitał zakładowy : 57 363 000 zł

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001
Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740

Warunki techniczne

do wykonania projektu rozbudowy zalicznikowej instalacji oświetleniowej
Osiny gm. Kępno, na odcinku ok. 150 m.

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. określa techniczne warunki na rozbudowę ww. instalacji oświetleniowej zasilanej ze stacji transformatorowej 30375.


1. Zaprojektować napowietrzną wspólną linię oświetleniową na długości około 100m od słupa nr I/11 do słupa nr I/11/2 i wydzieloną około 50m od słupa nr I/11/2 do I/11/2/1
2. Projektowaną linię napowietrzną oświetlenia, należy wykonać przewodem typu AsXSn o przekroju zgodnym z obliczeniami, lecz nie mniejszych niż 2x25mm² i zasilić z istniejącego słupa linii nN nr I/11.
3. Zaprojektować słup E- 10/4,3 z wysięgnikiem o wysięgu 1,5m i kącie gięcia 15°.
4. Zaprojektować oprawę uliczną sodową z kloszem ze szkła, posiadającą II klasę ochronności, korpus aluminiowy, klasę szczelności IP 66 np.: oprawa typu OU-05 produkcji Arealamp sp. z o.o., o mocy źródeł światła nie większej niż 100W.
5. Zaprojektować układ sieci typu TN-C.
6. Zaprojektowane i wykonane oświetlenie winno spełniać obowiązujące przepisy oraz normy w szczególności normę PN-EN 13201.
7. Zastosować system ochrony od porażen zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.
8. Instalowana aparatura, osprzęt, przewody i kable winny posiadać atesty dopuszczające do zastosowania na terenie kraju.
9. **Ze względu na projektowanie urządzeń oświetleniowych na konstrukcjach wsporczych (słupach) będących własnością Energa-Operator SA, dokumentację należy bezwzględnie uzgodnić z właściwym terytorialnie Rejonem Dystrybucji.**
10. **Projektowane urządzenia oświetlenia drogowego w miarę możliwości projektować w pasie drogowym lub na innych terenach publicznych.**

Opracowywana dokumentacja projektowa podlega następującym sprawdzeniom przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu:

- a) wstępnemu, gdzie do uzgodnienia na początku prac projektowych należy przedłożyć:
 - w wersji papierowej w 2 egz.: wykonane obliczenia oświetleniowe, mapę z potwierdzoną lokalizacją latarni przez UG Syców, wykaz właścicieli działek objętych inwestycją,
 - w wersji elektronicznej: plik w formacie dlx wykonanych obliczeń oświetleniowych.
- b) końcowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych, należy przedłożyć:
 - w wersji papierowej w 2 egz.: kompletny w rozumieniu Prawa Budowlanego projekt budowlano-wykonawczy oraz kosztorys inwestorski.

D Y R E K T O R
ds. Technicznych
Jakub Krzywicki

Gmina Kępno
m. Osiny
30375

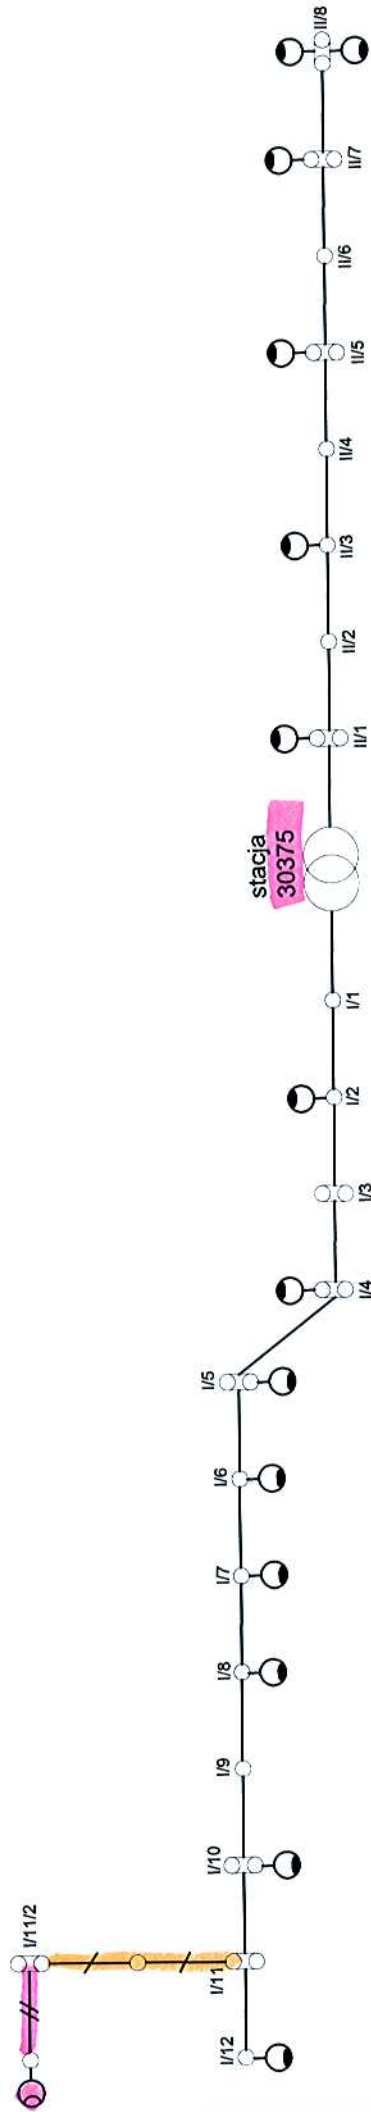

Legenda:

—○— Linia napowietrzna wspólna

—■— Podwieszenie linii napowietrznej AsXSsn 2x25mm2

—■— Montaż (podwieszenie) linii napowietrznej wydzielonej AsXSsn 2x25mm2
montaż oprawy OU-05 100W kl. II + źródło Master SON-T Pia Plus
100W

—○— Istn. oprawa oświetleniowa

—○— Istn. oprawa oświetleniowa