

Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Przebudowa oświetlenia w m. Koźmin Wielkopolski ul. Chełkowskiego, Dworcowa, Jana Pawła II, Krotoszyńska, Synoradzkiego, Tysiąclecia, Wawrzyńczaka, Wiatraczna, st 42213, 42316, 42366, 42760,42534. na terenie gm. Koźmin Wielkopolski.** w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „Formularz ofertowy – roboty budowlane” dostępnym na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „DO POBRANIA”, na adres:

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz
lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki **w dni robocze w godz. 8:00-14:00.**

Oferty należy składać do dnia 23.03.2018 r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: **„OFERTA – Przebudowa oświetlenia w m. Koźmin Wielkopolski ul. Chełkowskiego, Dworcowa, Jana Pawła II, Krotoszyńska, Synoradzkiego, Tysiąclecia, Wawrzyńczaka, Wiatraczna, st 42213, 42316, 42366, 42760,42534. na terenie gm. Koźmin Wielkopolski.**

O wyborze najkorzystniejszej oferty Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zawiadomi oferenta drogą mailową.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 71A, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

WAŻNE:

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego.

Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki

należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,
- świadectw kwalifikacyjnych,
- orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. p. Rafała Bednarka, tel. 62 5986419 lub 602535294

DYREKTOR
ds. Technicznych

Jakub Krzywicki

Prezes Zarządu: Maciej Witczak

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy : 57.363.000 zł NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001 Bank Pekao S.A. I O / Kalisz 7412402946111000028733740

OŚWIETLENIE
ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.
ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Tel. 62 598 52 70
Fax 62 598 52 74
E-mail: zarzad@oid.pl

www.oswietlenie.kalisz.pl

Przebudowa oświetlenia w m. Koźmin Wielkopolski
ul. Chełkowskiego, Dworcowa, Jana Pawła II, Krotoszyńska, Synoradzkiego, Tysiąclecia,
Wawrzyńczaka, Wiatraczna, st 42213, 42316, 42366, 42760,42534.
na terenie Koźmin Wielkopolski.

1. Zakres rzeczowy:

1.1. Koźmin Wielkopolski ul. Dworcowa, Jana Pawła II, Tysiąclecia, Wawrzyńczaka st 42366, 42760, 42534 :

- wymiana starych słupów oznaczonych na schemacie jako typ A na słupy latarni typ SAL-80K z fundamentem B-70 i wysięgnikiem WR-2/1 anodowany na kolor czarny C35 zabezpieczony elastomerem prod. ROSA – **33 kpl.**

1.2. Koźmin Wielkopolski ul. Krotoszyńska, Jana Pawła II, Tysiąclecia st 42213, 42760, 42534

- wymiana starych słupów oznaczonych na schemacie jako typ B na słupy latarni typ SAL-80K z fundamentem B-70 i wysięgnikiem WR-2/2 kąt między ramionami 180 stopni anodowany na kolor czarny C 35 zabezpieczony elastomerem prod. ROSA – **10 kpl.**
- montaż opraw BGP760 T25 1 xLED120-4S/740 DX10 LW10 DDF2 PDG, 12000lm, 84W prod Philips zgodnie ze schematem - **2 szt.**

1.3. Koźmin Wielkopolski ul. Krotoszyńska, st 42213:

- demontaż istniejących słupów latarni wraz z oprawami zgodnie z załączoną mapą
- montaż słupów latarni typ SAL-80K z fundamentem B-70 i wysięgnikiem WR-2/2 kąt między ramionami 180 stopni anodowany na kolor czarny C 35 zabezpieczony elastomerem prod. ROSA z oprawami TEOLED1 48LED 82 W prod. AREALAMP – **5 kpl. (10 szt. opraw)**

1.4. Koźmin Wielkopolski ul. Chełkowskiego, Synoradzkiego, Wiatraczna st 42316:


- montaż zdemontowanych słupów latarni z ul Krotoszyńskiej w lokalizacjach zgodnych z mapą wymagające rozcięcia i w razie potrzeby przedłużenia istniejących kabli **5 kpl.**

2. Opis techniczny:

Na istniejącej wydzielonej linii kablowej oświetlenia ulicznego należy dokonać wymiany montażu oraz demontażu istniejących słupów latarni wraz z oprawami. W latarniach do zasilania opraw zastosować przewód **YDY 750V 2x2,5mm²**. W razie potrzeby przewidzieć zmufowanie kabla jeśli okaże się on za krótki do tabliczki słupowej (IZK). Kable w słupie łączyć za pomocą izolowanych złączy kablowych **IZK (komplet)**. Oprawy 150W zabezpieczyć wkładką **DO1 6A** a oprawy do 100W zabezpieczyć wkładką **DO1 4A**. Montowane słupy latarni połączyć z przewodem PEN. Załączone schematy stanowią integralną część zadania.

Do pisma zgłaszającego gotowość do odbioru należy załączyć:

- protokół z badania skuteczności ochrony przeciw porażeniowej;
- do pozycji 1.4. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą

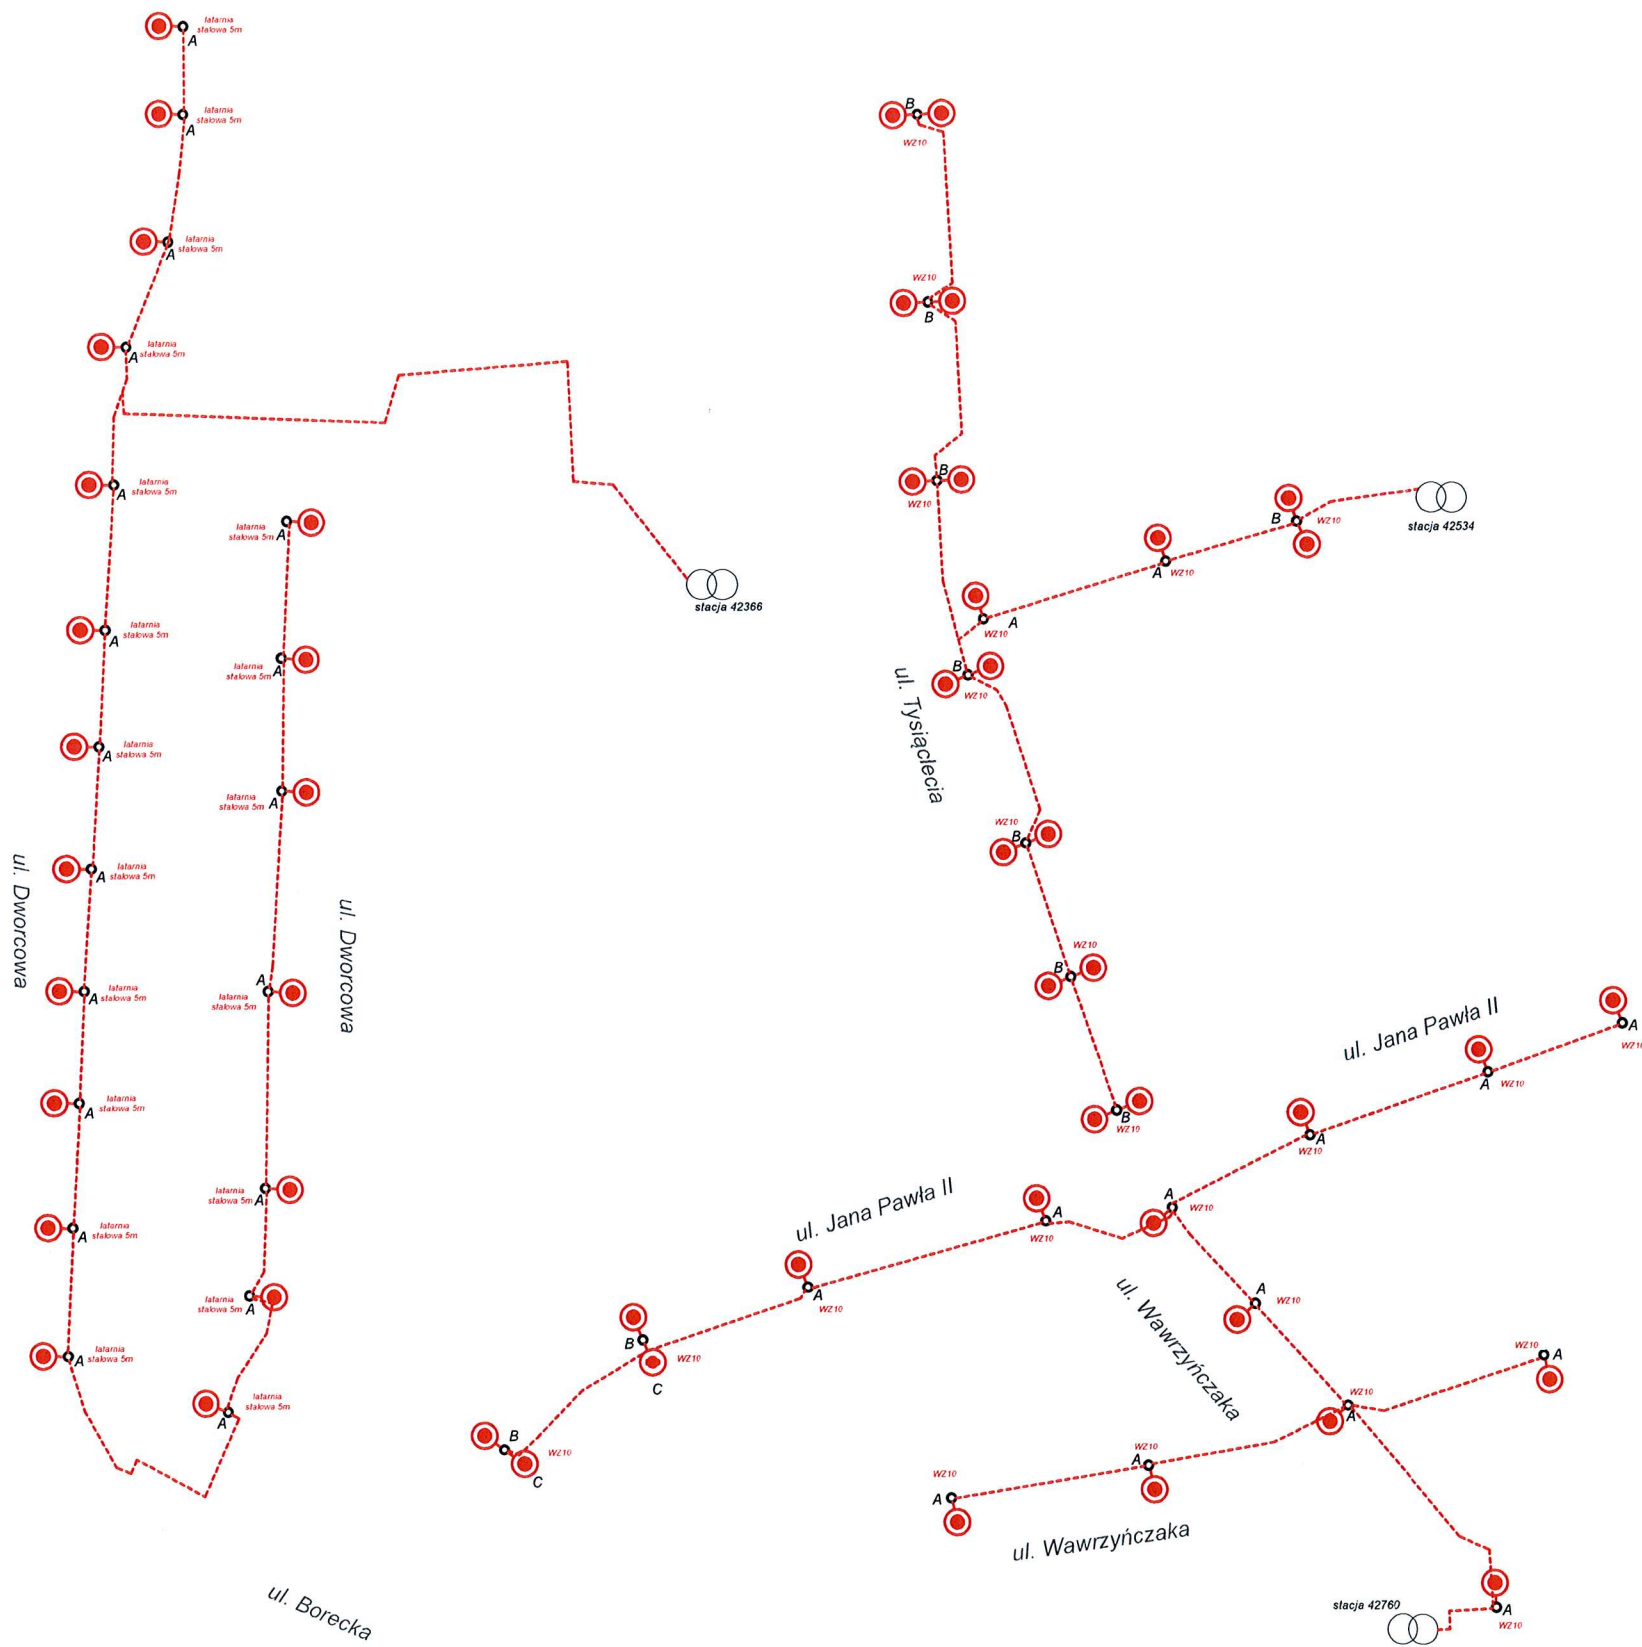

LEGENDA:

- Linia kablowa
- Droga / ulica
- ☐ szafka/złącze oświetleniowe
- ⊗ stacja transformatorowa
- A Słup z pojedynczym wysięgnikiem
- B Słup z podwójnym wysięgnikiem
- C Montaż opraw zgodnie z opisem technicznym

Opis: Zalicznikowa instalacja oświetlenia drogowego		Dopracował: Rafał Bednarek	
Adres: Gmina Koźmin Wielkopolski m. Koźmin Wielkopolski zasil. st. 42366,42534,42760		Rysunek: Wymiana i montaż opraw oświetlenia drogowego	
Investor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	Data: 2017-04-02	Nr rys.: 1	

