

Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Odtworzenie uszkodzonej latarni w m. Kępno ul. Wrocławska 27 na terenie Gm. Kępno (zasilanie stacja 30456)** zgodnie z zakresem prac stanowiącym integralną część zapytania. Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Grzegorza Wiernego, tel.: 62 598 64 24/ kom. 606 130 080

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- a) zakupu wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- b) skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
- c) uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej,
- d) poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
- e) zagospodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
- f) demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- g) zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
- h) przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- a) udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- b) dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym poinformuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
- c) zastrzega sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
- d) ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:

„OFERTA – Odtworzenie uszkodzonej latarni w m. Kępno ul. Wrocławska 27 na terenie Gm. Kępno (zasilanie stacja 30456) – zgodnie z zapytaniem ofertowym TT/TII/K/2213/2019” w terminie do dnia **18.10.2019 r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych
Jacek Witczak

Prezes Zarządu: *Maciej Witczak*

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy : 77.373.000 zł NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe Santander Bank Polska SA. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001 Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 7412402946111000028733740

OŚWIETLENIE

ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Tel. 62 598 52 70

Fax 62 598 52 74

E-mail: zarzad@ouid.pl

www.oswietlenie.kalisz.pl

Odtworzenie uszkodzonej latarni lokalizacja w m. Kępno
ul. Wrocławska 27 na terenie gminy Kępno
Zasilanie ze stacji 30456

- 1) Montaż słupa latarni typu SAL 10 Wł 1/1,5/3,7/5 anodowany na kolor naturalny – (prod. Rosa), - 1 szt.
- 2) Przewód 1 x YDY 2 x 2,5mm² - 12 m
- 3) Montaż oprawy Unistreet BGP282 T25 xLED100-4S/740 DM12 10000 lm 4000K 61W z systemem CityTouch (abonament na 10 lat) (prod. Signify -Philips Lighting)- 1 kpl.
- 4) Wymiana tabliczki słupowej typu IZK (IZK-4-01, IZK4-02, IZK4-03) wraz z wkładką bezpiecznikową DO1 o wartości dobranej do mocy oprawy - 1 kpl.


1. Opis techniczny:

Pozostałość po uszkodzonej latarni w wyniku kolizji drogowej należy zdemontować. Po demontażu uszkodzonych urządzeń w sieci oświetleniowej, należy dokonać przesunięcia latarni z oprawą do nowej lokalizacji zgodnie z załączoną mapą. Typ słupa do odtworzenia oraz pozostałych urządzeń podany jest w zakresie rzeczowym zadania. Nawierzchnię należy przywrócić do stanu pierwotnego. Zakup wszystkich materiałów należy do Wykonawcy. Instalowana aparatura, osprzęt, przewody winny posiadać atesty dopuszczające do zastosowania na terenie kraju. W przypadku zbyt krótkich kabli zasilających latarnię (tabliczka słupowa IZK), należy zmuflować kabel i wykonać zapas kabla minimum 1,5m. Po wykonaniu zapasu kabla, prace zanikające podlegają odbiorowi przez pracownika Spółki, oddział w Kaliszu.

Ze zgłoszeniem do odbioru należy dostarczyć następujące dokumenty:

- protokoły z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
- protokoły z pomiarów rezystancji izolacji kabli jeżeli zostały przedłużone

Wzory protokołów dostępne na stronie internetowej Spółki;

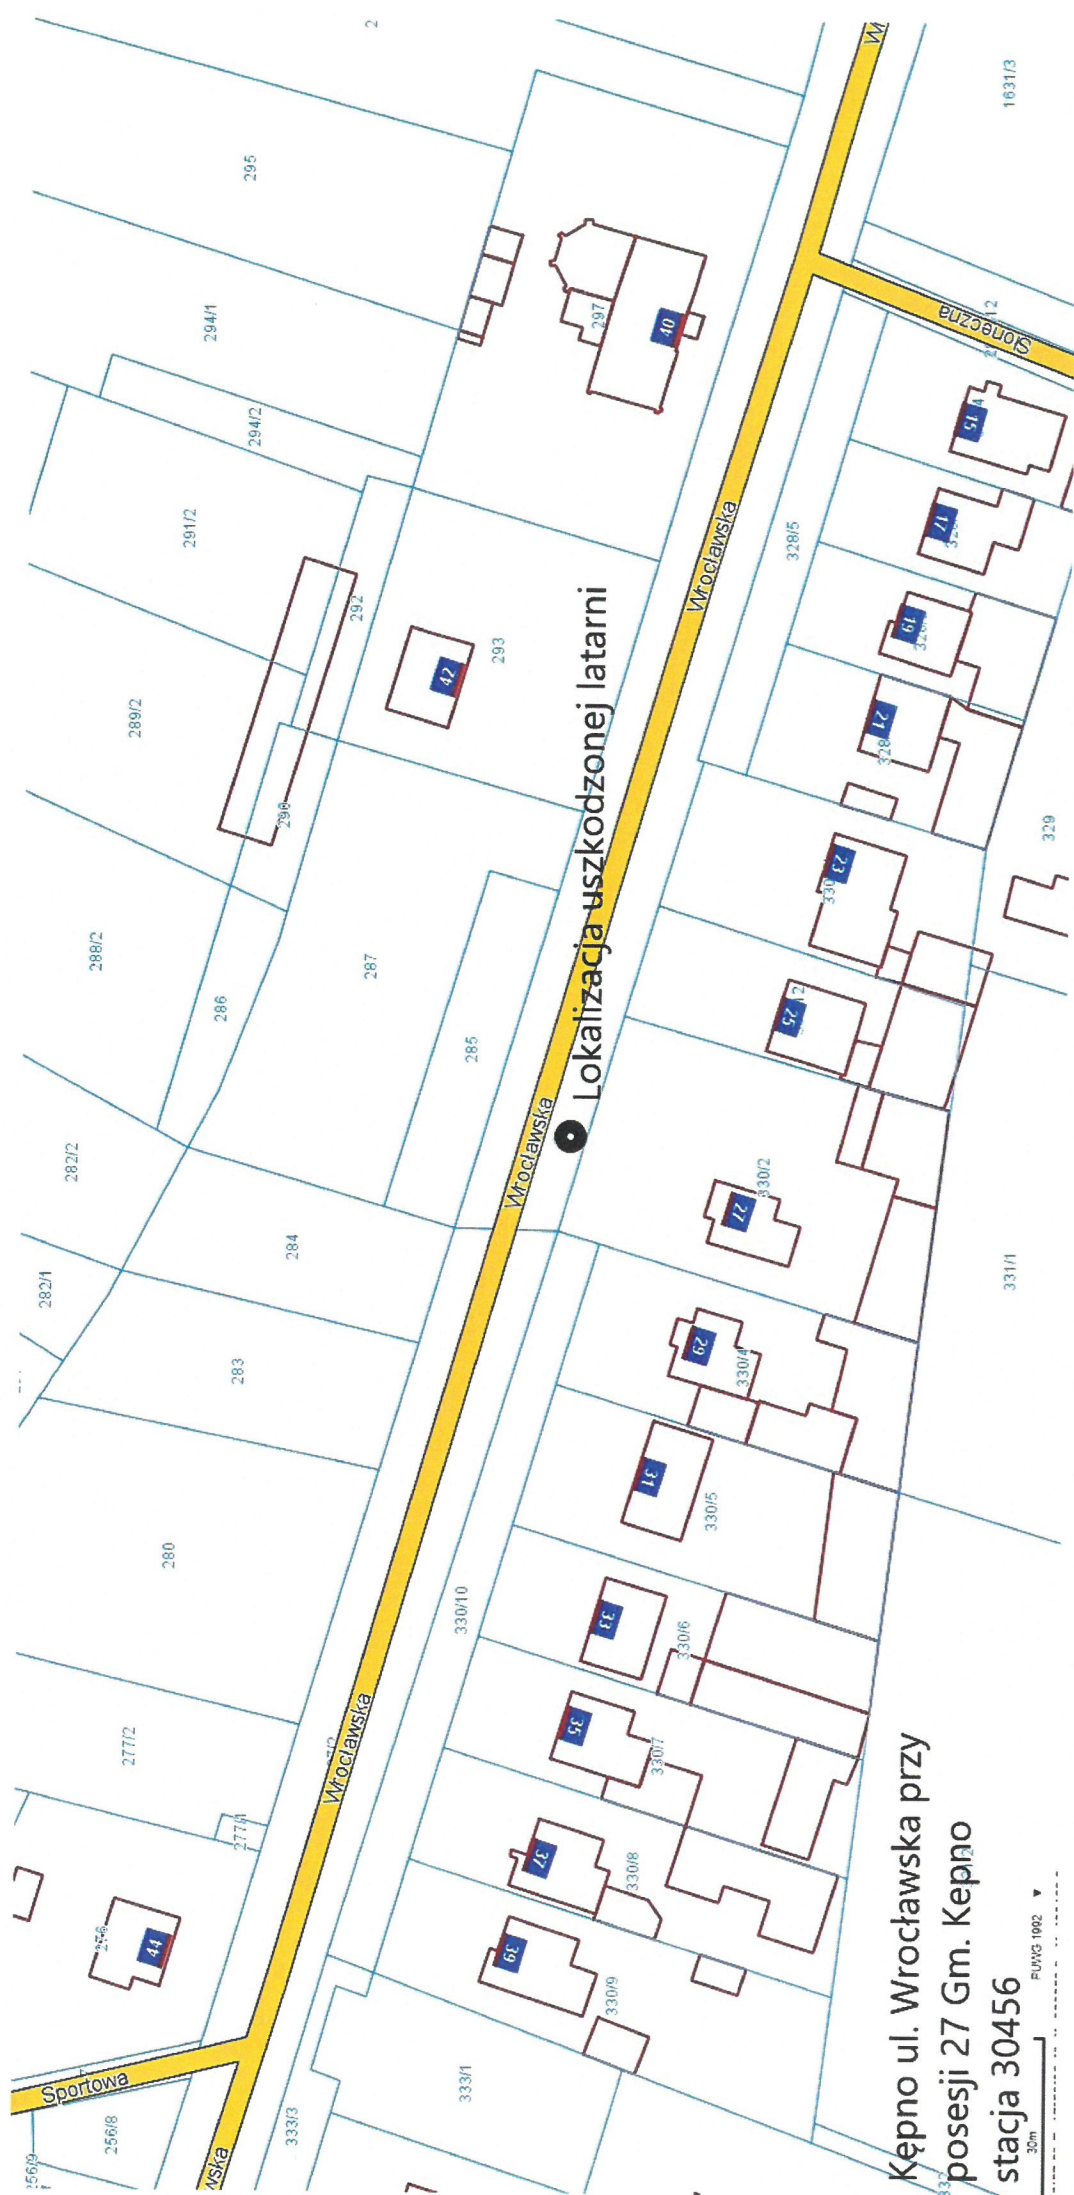

Kepno ul. Wrocławska przy
posesji 27 Gm. Kepno
stacja 30456

30m

PUWG 1002

1631/3

329

331/1

333

2

1