

Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Odtworzenie uszkodzonej latarni w m. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka 138 na terenie Gm. Miasto Ostrów wielkopolski (zasilanie stacja 20234)** zgodnie z zakresem prac stanowiącym integralną część zapytania. Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Grzegorza Wiernego, tel.: 62 598 64 24/ kom. 606 130 080

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- a) zakupu wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- b) skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
- c) uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej,
- d) poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
- e) zagospodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
- f) demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- g) zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
- h) przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- a) udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- b) dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym poinformuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
- c) zastrzega sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
- d) ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:

„OFERTA – Odtworzenie uszkodzonej latarni w m. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka 138 na terenie Gm. Miasto Ostrów wielkopolski (zasilanie stacja 20234 – zgodnie z zapytaniem ofertowym TT/TII/K/...2356/2019” w terminie do dnia **06.11.2019 r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

DYREKTOR
ds. Technicznych
Jakub Przytycki

Prezes Zarządu: Maciej Witczak

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy: 77.373.000 zł NIP: 618-16-07-268

Konta bankowe Santander Bank Polska SA. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001 Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74124029461111000028733740

OŚWIETLENIE
ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.
ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Tel. 62 598 52 70
Fax 62 598 52 74
E-mail: zarzad@ouid.pl

www.oswietlenie.kalisz.pl

9

Odtworzenie uszkodzonej latarni lokalizacja w m. Ostrów Wielkopolski
ul. Staroprzygodzka przy posesji nr 138 na terenie gminy
Miasto Ostrów Wielkopolski
Zasilanie ze stacji 20234

1. Zakres rzeczowy

- 1) Montaż słupa latarni typu ZETA C7/3/60/F250 stalowy ocynkowany, – (prod. Elmonter), - 1 szt.
- 2) Przewód 1 x YDY 2 x 2,5mm² – 10m
- 3) Montaż oprawy (wysięgnik z oprawą do odbioru u Konserwatora) –1 kpl.
- 4) Wymiana tabliczki słupowej typu IZK (IZK-4-01, IZK4-02, IZK4-03) wraz z wkładką bezpiecznikową DO1 o wartości dobranej do mocy oprawy – 1 kpl.

2. Opis techniczny:

Pozostałość po uszkodzonej latarni w wyniku kolizji drogowej należy zdemontować. Po demontażu uszkodzonych urządzeń w sieci oświetleniowej, należy w ich miejsce zamontować nową latarnię słup z oprawą. Typ słupa do odtworzenia oraz pozostałych urządzeń podany jest w zakresie rzeczowym zadania. Nawierzchnie należy przywrócić do stanu pierwotnego. Zakup wszystkich materiałów należy do Wykonawcy. Instalowana aparatura, osprzęt, przewody winny posiadać atesty dopuszczające do zastosowania na terenie kraju. W przypadku zbyt krótkich kabli zasilających latarnię (tabliczka słupowa IZK), należy zmuflować kabel i wykonać zapas kabla minimum 1,5m. Po wykonaniu zapasu kabla, prace zanikające podlegają odbiorowi przez pracownika Spółki, oddział w Kaliszu.

Ze zgłoszeniem do odbioru należy dostarczyć następujące dokumenty:


- protokoły z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
- protokoły z pomiarów rezystancji izolacji kabli jeżeli zostały przedłużone

Wzory protokołów dostępne na stronie internetowej Spółki);

SPECJALISTA
ds. Eksploatacji Oświetlenia
Grzegorz Wierny

Lokalizacja latarni do odtworzenia

Kamiennogórska
Specjalna
Strefa
Ekonomiczna.
Podstrefa
Ostrów
Wlkp.

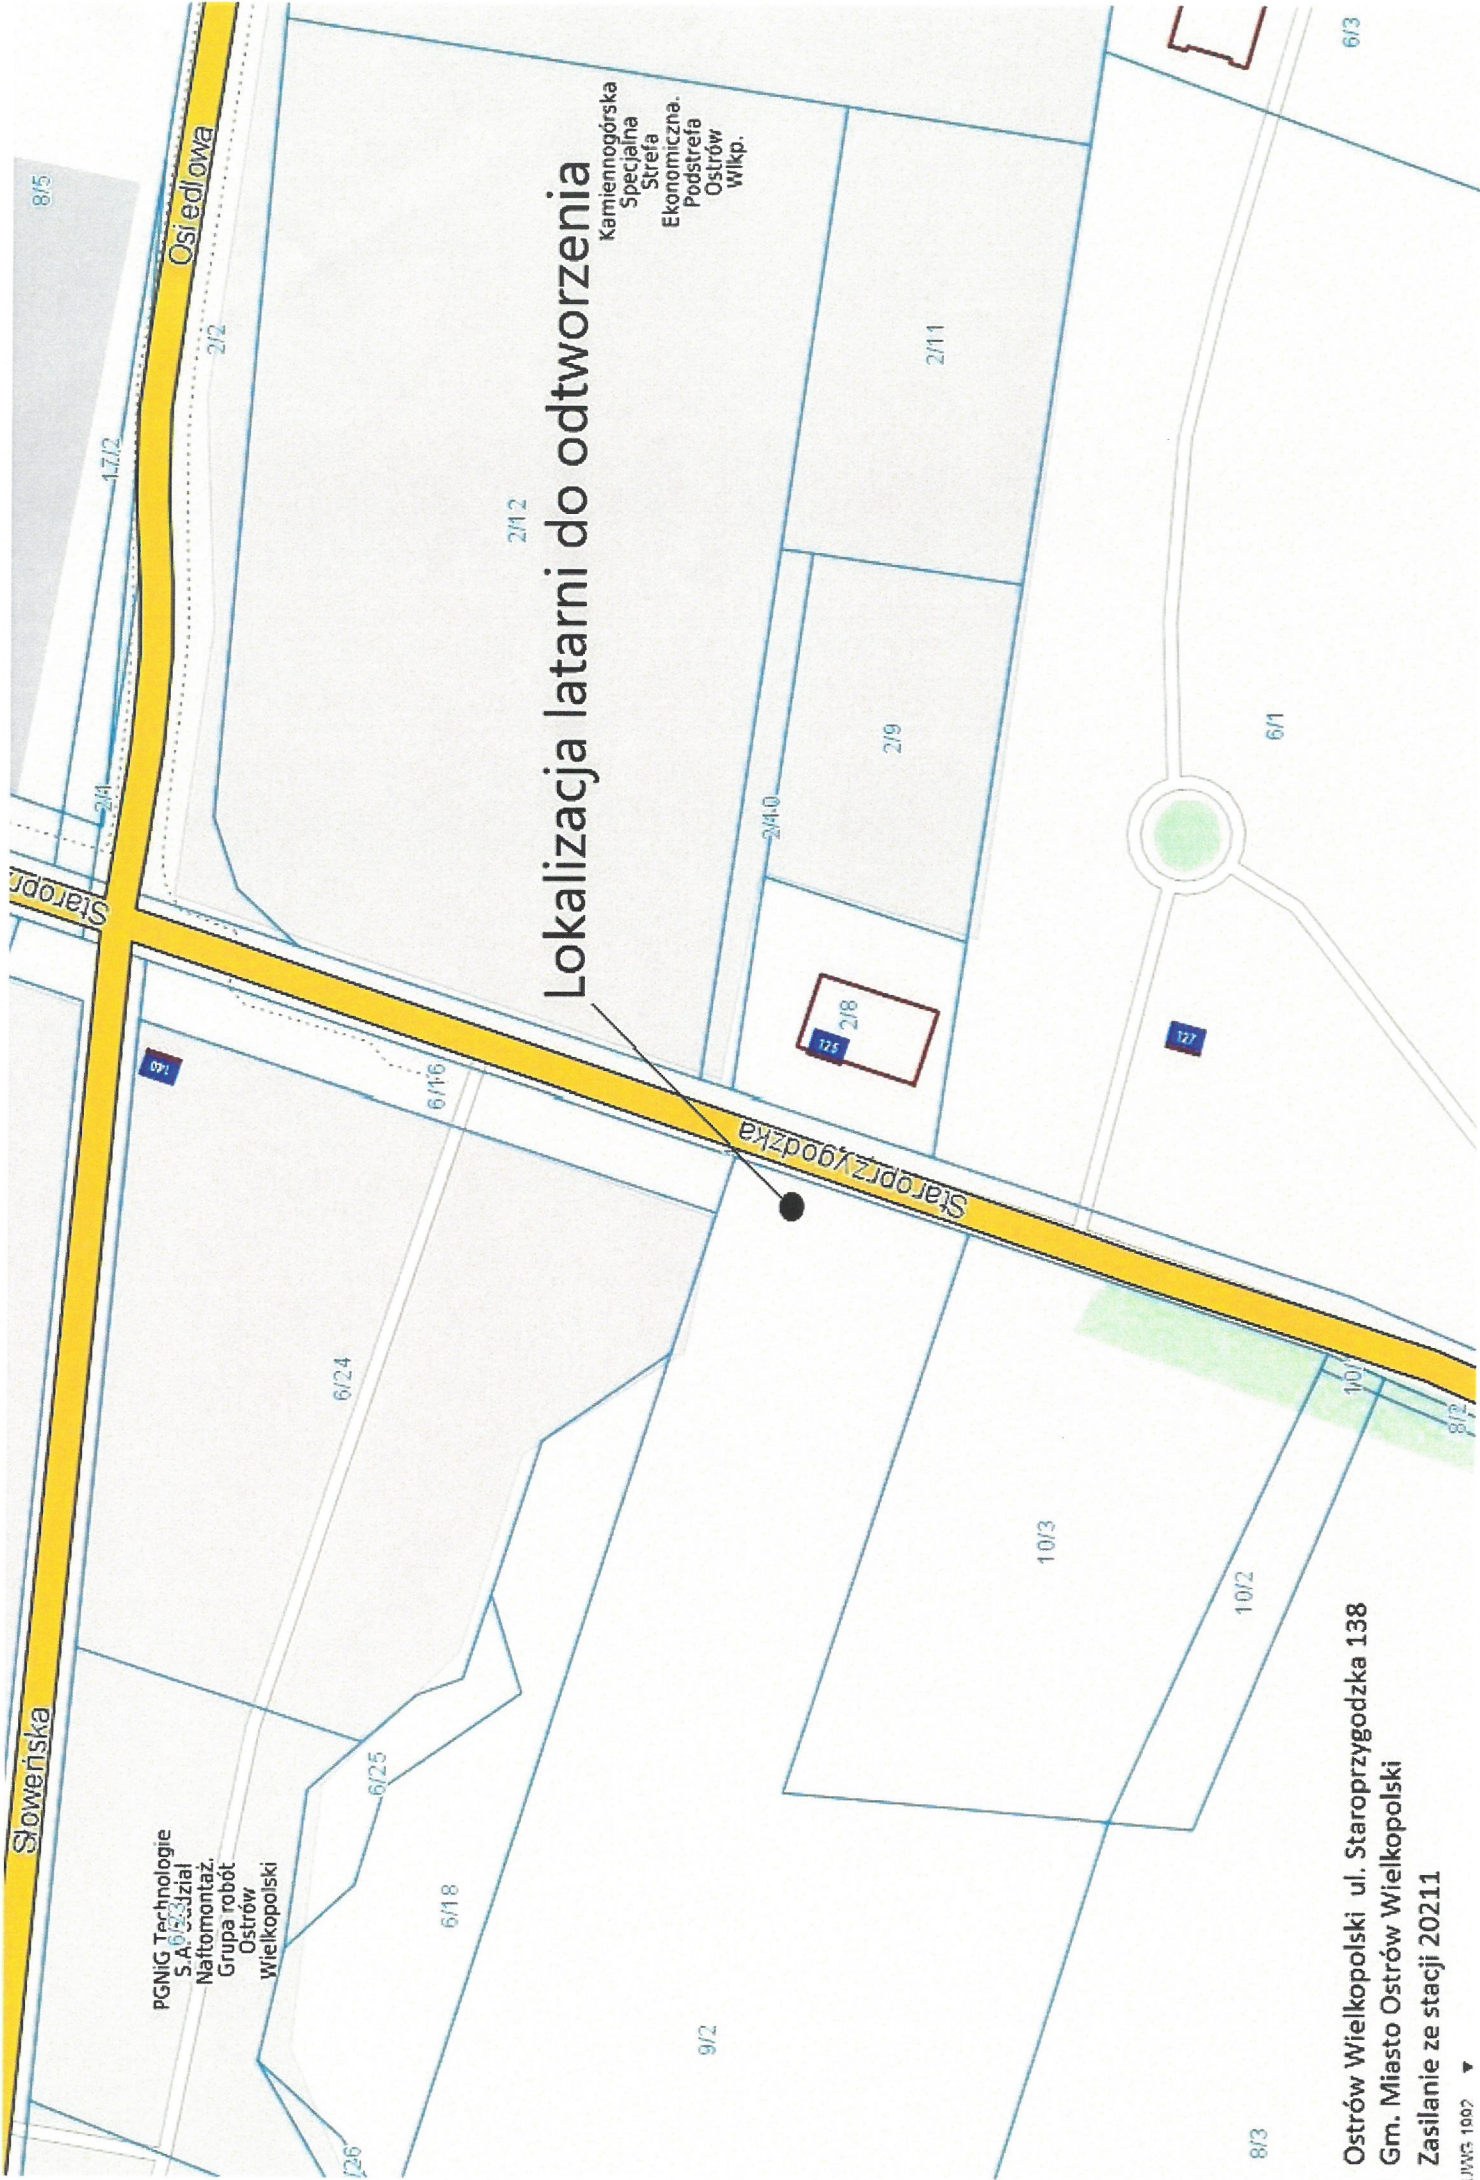

PGNIG Technologie
S.A. Dział
Nadmontaż,
Grupa robót
Ostrów
Wielkopolski

Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka 138
Gm. Miasto Ostrów Wielkopolski
Zasilanie ze stacji 20211