

Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Odtworzenie słupa latarni w m. Kępno ul. Al. Marcinkowskiego 11 (przy skrzyżowaniu z ul. Lipową), zasilanie stacja 30313** zgodnie z zakresem prac stanowiącym integralną część zapytania. Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Mikołaja Kuncmana, tel.: 62 598 64 19/ kom. 696 122 575

**Zleceniobiorca** zobowiązany będzie do:

- a) zakupu wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- b) skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
- c) uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej,
- d) poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
- e) zagospodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
- f) demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- g) zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, [www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl) w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
- h) przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

**Zleceniodawca:**

- a) udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- b) dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym poinformuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
- c) zastrzega sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
- d) ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej [www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl) w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:

**„OFERTA – Odtworzenie słupa latarni w m. Kępno ul. Al. Marcinkowskiego 11 (przy skrzyżowaniu z ul. Lipową), zasilanie stacja 30313 – zgodnie z zapytaniem ofertowym TT/T II/K /2471/2019”** w terminie do dnia **20.11.2019 r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

Zastępca Dyrektora  
ds. Technicznych  
  
Jacek Witczak

Prezes Zarządu: Maciej Witczak

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy: 77.373.000 zł NIP: 618-16-07-268

Konta bankowe Santander Bank Polska SA. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 7412402946111000028733740

Odtworzenie uszkodzonej latarni lokalizacja w m. Kępno  
ul. Al. Marcinkowskiego 11 (przy skrzyżowaniu z ul. Lipową) na terenie gminy  
Kępno  
Zasilanie ze stacji 30313.

**1. Zakres rzeczowy**

- 1) Montaż słupa latarni typu SAL 10dz Wł 1-1,5-4,7-5 A anodowany na kolor naturalny, przystosowany do wkopu, zabezpieczony elastomerem – (prod. Rosa, - 1 szt.
- 2) Przewód 1 x YDY 2 x 2,5mm<sup>2</sup> 10m
- 3) Montaż oprawy zdemontowanej przez konserwatora sieci oświetleniowej - 1 kpl.
- 4) Wymienić tabliczkę słupową typu IZK (IZK-4-01, IZK4-02, IZK4-03) wraz z wkładką bezpiecznikową DO1 o wartości dobranej do mocy oprawy - 1 kpl.


**2. Opis techniczny:**

Pozostałość po uszkodzonej latarni w wyniku kolizji drogowej należy zdemontować. Po demontażu uszkodzonych urządzeń w sieci oświetleniowej, należy w ich miejsce zamontować nowy słup oświetleniowy oraz oprawę, którą należy odebrać od konserwatora sieci oświetleniowej tj. „Elektroinstal” Zakład Usługowy Marian Przybylski ul. Powstania Listopadowego 11 63-400 Ostrów Wielkopolski. Typ słupa do odtworzenia oraz pozostałych urządzeń podany jest w zakresie rzeczowym zadania. Nawierzchnię należy przywrócić do stanu pierwotnego. Zakup wszystkich materiałów należy do Wykonawcy. Instalowana aparatura, osprzęt, przewody winny posiadać atesty dopuszczające do zastosowania na terenie kraju. W przypadku zbyt krótkich kabli zasilających latarnię (tabliczka słupowa IZK), należy zmuflować kabel i wykonać zapas kabla minimum 1,5m. Po wykonaniu zapasu kabla, prace zanikające podlegają odbiorowi przez pracownika Spółki, oddział w Kaliszu.


Ze zgłoszeniem do odbioru należy dostarczyć następujące dokumenty:

- protokoły z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
- protokoły z pomiarów rezystancji izolacji kabli jeżeli zostały przedłużone

Wzory protokołów dostępne na stronie internetowej Spółki);

Specjalista ds. eksploatacji  
  
Mikolaj Kuneman

Lokalizacja słupa  
oświetleniowego do  
odtworzenia

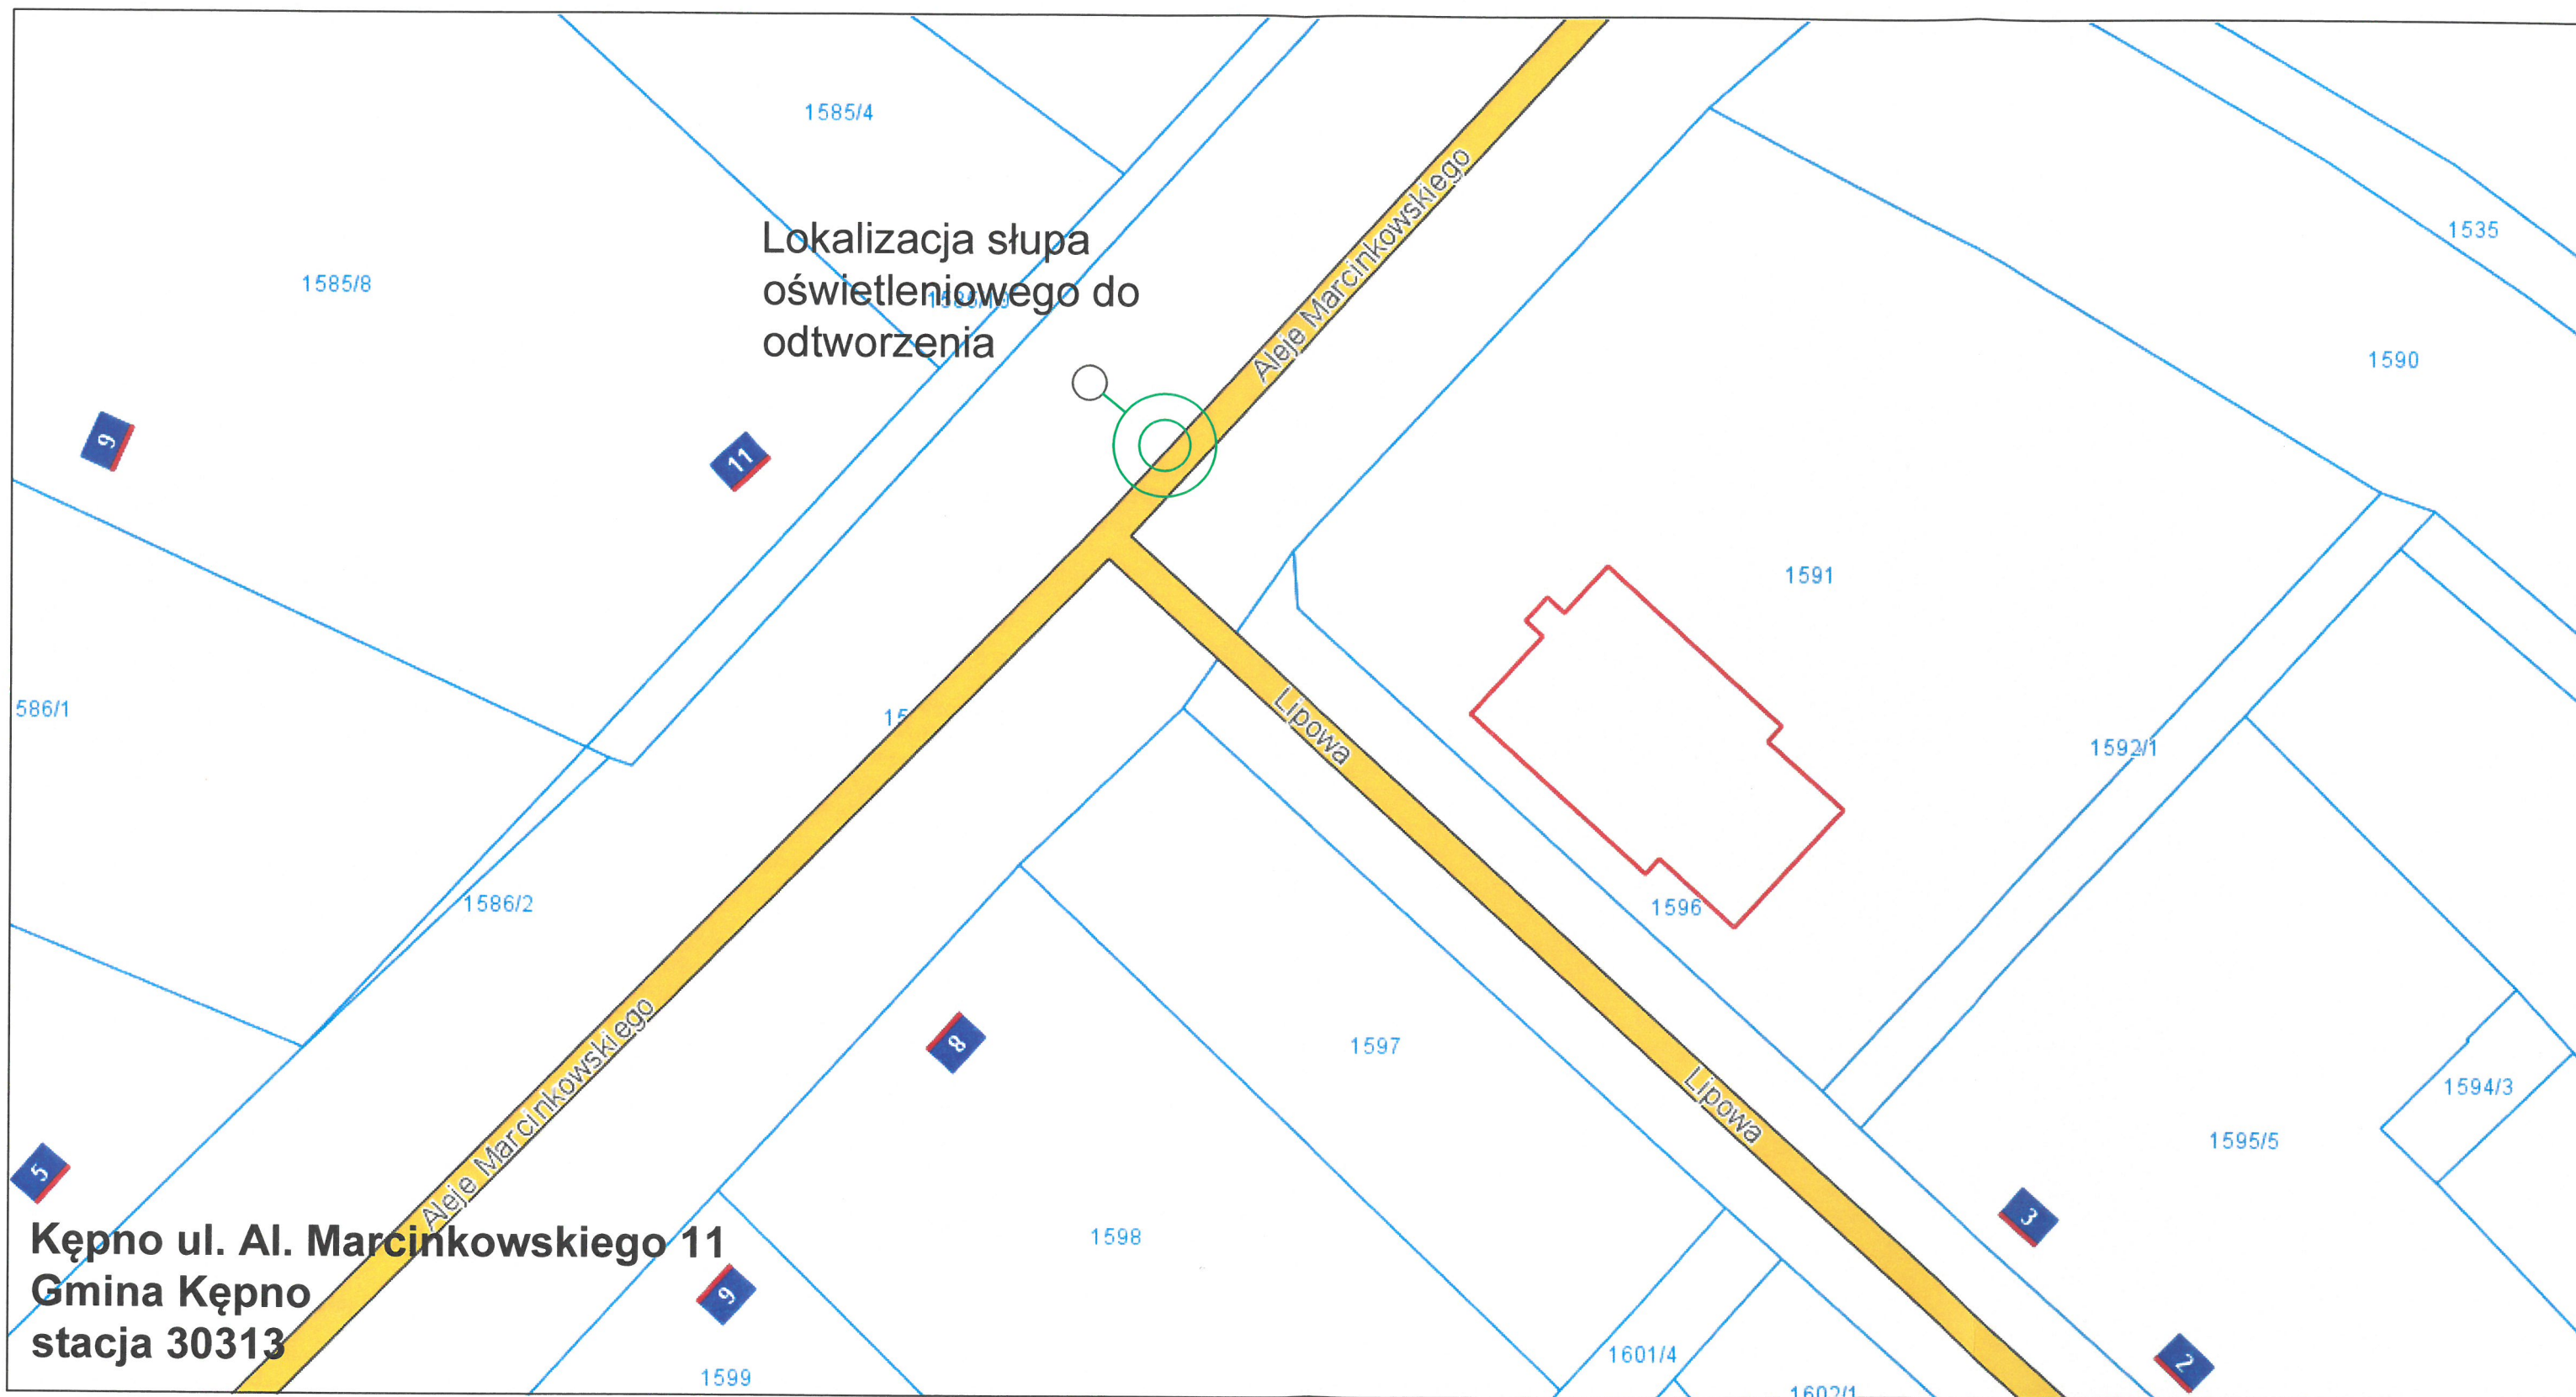

**Kępno ul. Al. Marcinkowskiego 11**  
**Gmina Kępno**  
**stacja 30313**

S  
O  
w  
Oś  
Sp  
Ofe  
zad  
„OF  
ul. L  
ermi

es Zar.  
Rejon  
i bank

ETLE  
NE I L  
yctaw