

Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Przebudowa oświetlenia w m. Ostrów Wielkopolski Osiedle przy ul. Harcerskiej stacja 20054 (PZ5200) na terenie Gm. Miasto Ostrów Wielkopolski** w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.*,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.*,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.*,
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z *Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.*,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „Formularz ofertowy – roboty budowlane” dostępnym na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „DO POBRANIA”, na adres:

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać do dnia 23.01.2020 r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „OFERTA – Przebudowa oświetlenia – Przebudowa oświetlenia w m. Ostrów Wielkopolski Osiedle przy ul. Harcerskiej stacja 20054 (PZ5200) na terenie Gm. Miasto Ostrów Wielkopolski. – zgodnie z zapytaniem ofertowym TT/T II/.....⁹²...../2020”

O wyborze najkorzystniejszej oferty Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zawiadomi oferenta drogą mailową. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 71A, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Grzegorza Wiernego, tel. 62 598 64 24 lub kom. 606130080

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych
Jacek Witczak

Prezes Zarządu: Maciej Witczak

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy : 77.373.000 zł NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001 Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74124029461111000028733740

OŚWIETLENIE
ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.
ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Tel. 62 598 52 70
Fax 62 598 52 74
E-mail: zarzad@ouid.pl

www.oswietlenie.kalisz.pl

**Przebudowa oświetlenia w m. Ostrów Wielkopolski
Osiedle przy ul. Harcerskiej zasilanie stacja 20054
na terenie Gm. Miasto Ostrów Wielkopolski**

1. Zakres rzeczowy

- a) M. Ostrów Wielkopolski Osiedle przy ul. Harcerskiej stacja 20054
- demontaż i ponowny montaż istn. opraw LED DigiStreet Micro 36W 4000K 5000lm DM12 (14 szt.)
 - wymiana istniejących słupów latarni na słupy SAL 80K dz wersja do wkopu zabezpieczona elastomerem w kolorze słupa (słupy anodowane i wyblyszczane na kolor CI-63W) (3 kpl.)
 - wymiana istniejących słupów latarni na słupy SAL8,5 dz WŁ1-1,5-3,2-5 zabezpieczone elastomerem w kolorze słupa (słupy anodowane i wyblyszczane na kolor CI-63W) (11 kpl.)

Uwaga: Słupy należy oznaczyć tabliczkami wg wzoru.

2. Opis techniczny:

Wykonać prace zgodnie z zakresem rzeczowym. Nawierzchnię należy przywrócić do stanu pierwotnego. Zakup wszystkich materiałów należy do Wykonawcy. Instalowana aparatura, osprzęt, przewody winny posiadać atesty dopuszczające do zastosowania na terenie kraju. W przypadku zbyt krótkich kabli zasilających latarnię (tabliczka słupowa IZK), należy zmurować kabel i wykonać zapas kabla minimum 1,5m. Po wykonaniu zapasu kabla, prace zanikające podlegają odbiorowi przez pracownika Spółki.

Ze zgłoszeniem do odbioru należy dostarczyć następujące dokumenty:

- protokoły z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
- protokoły z pomiarów rezystancji izolacji kabli jeżeli zostały przedłużone


Wzory protokołów dostępne na stronie internetowej Spółki;

PRACOWNIK SEKCJI
Kubiac

Tabliczka na słup

~ 12x7 cm (szer x wys)

PZ5200
I/1

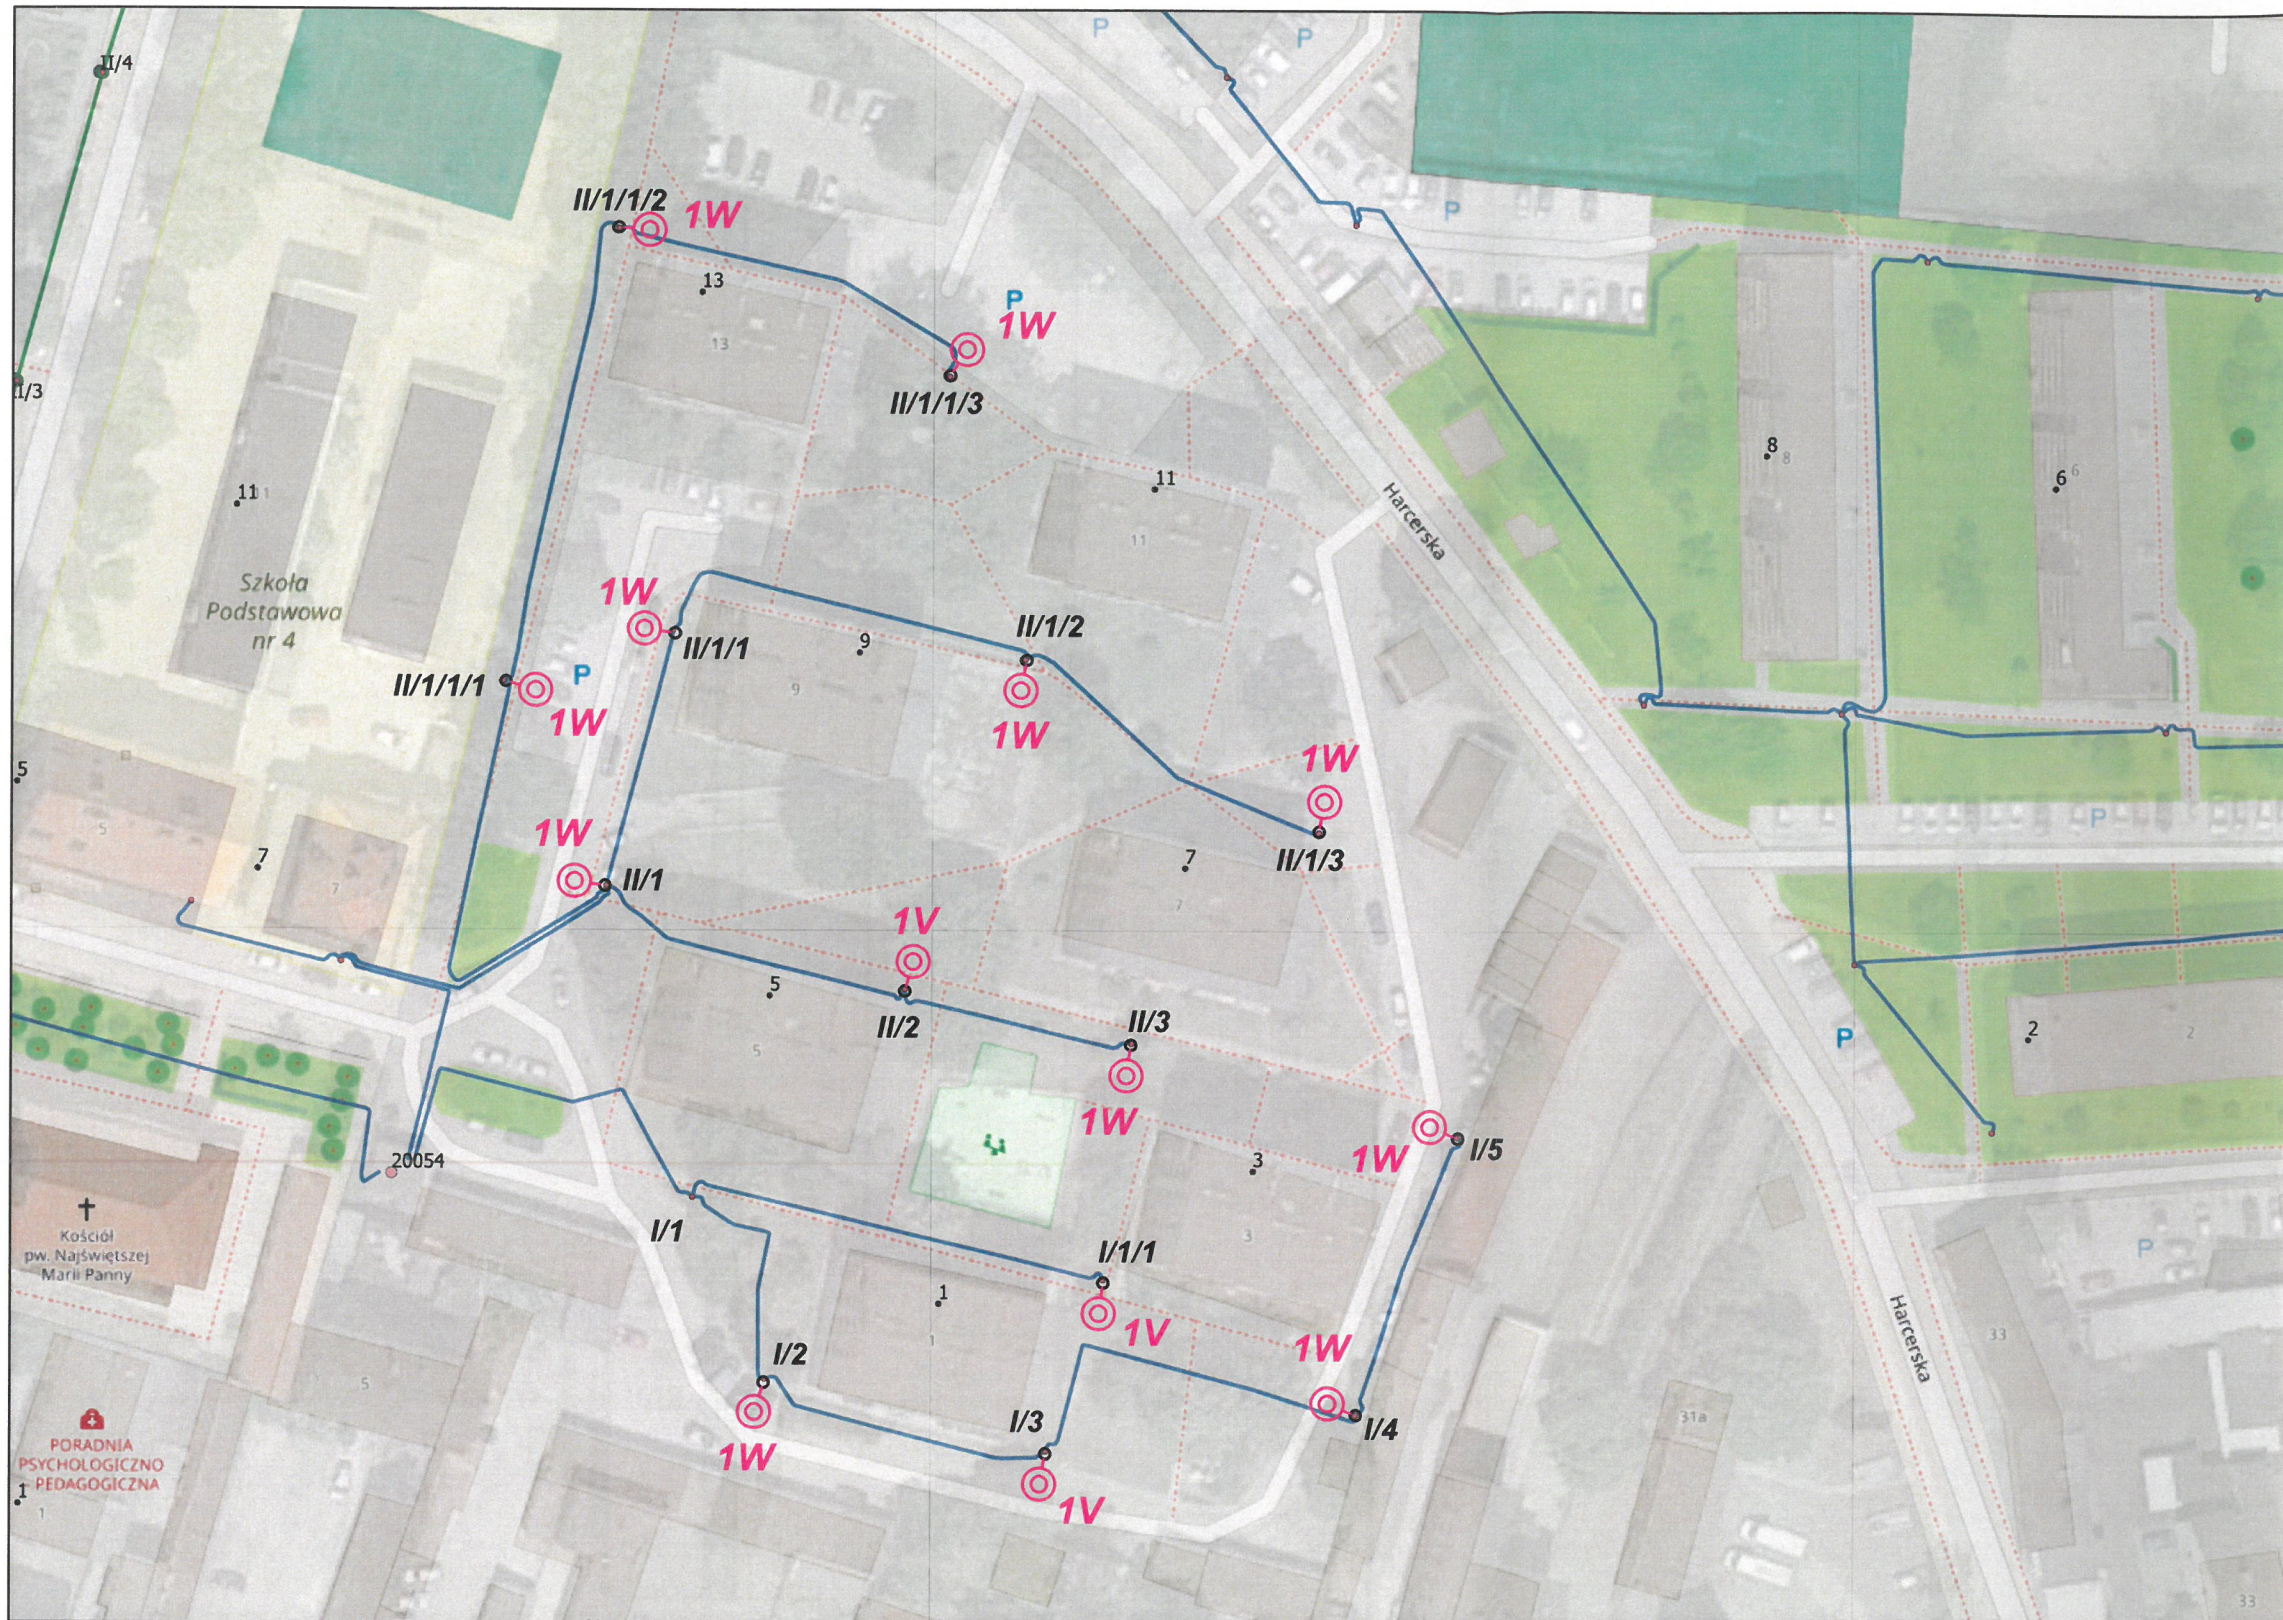

LEGENDA:

- ⊙ wymiana istniejących słupów latarni wraz z przełożeniem istniejących opraw LED
- Linia nap. wspólna - nn + ośw. AsXS_n 2x25mm²
- Linia nap. wspólna - nn + ośw. AL 1x25mm²
- Linia nap. wydzielona - ośw. AL 2x25 mm²
- Linia nap. wydzielona - ośw. AsXS_n 2x25 mm²
- Linia kablowa

PIERWSZY ZNAK typ oprawy do montażu/wymiany:

- 1 demontaż i ponowny montaż istniejących opraw typu DigiStreet Micro 36W 4000K 5000lm DM12 (przy demontażu i montażu istniejących opraw zwrócić uwagę by oprawy były montowane w tych samych lokalizacjach w których będą demontowane)

DRUGI ZNAK - TYP SŁUPA/WYSIĘGNIKA:

- V wymiana istniejących słupów latarni typu WZ na słupy SAL 80K dz wersja do wkopu zabezpieczone elastomerem w kolorze słupa (słupy anodowane i wyblyszczane na kolor CI-63W)
- W wymiana istniejących słupów latarni typu WZ na słupy SAL8,5 dz WŁ 1-1,5-3,2-5 zabezpieczone elastomerem w kolorze słupa (słupy anodowane i wyblyszczane na kolor CI-63W)

OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

Obiekt: Oświetlenie drogowe	Opracował: Szymon Kubiak		
Adres: M. Ostrów Wielkopolski Osiedle przy ul. Harcerskiej stacja 20054	Rysunek: Przebudowa oświetlenia		
Inwestor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	Data: 2020-01-13	Format: A3	Nr rys.: 1