


dotyczy zapytania ofertowego nr DT/1263/2020, pn: **„Zaprojektowanie, montaż i zasilenie ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Kaliszu i Rychwale”**

W związku z nadesłanymi pytaniami dotyczącymi ww. zapytania ofertowego, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Proszę o podanie dokładnej lokalizacji złącz kablowo-pomiarowych jakie ustalono z Energa dla obu lokalizacji

Odp. 1.

Do zasilania stacji ładowania pojazdów mają zostać wykorzystane złącza zaznaczone na czerwono: w Kaliszu:

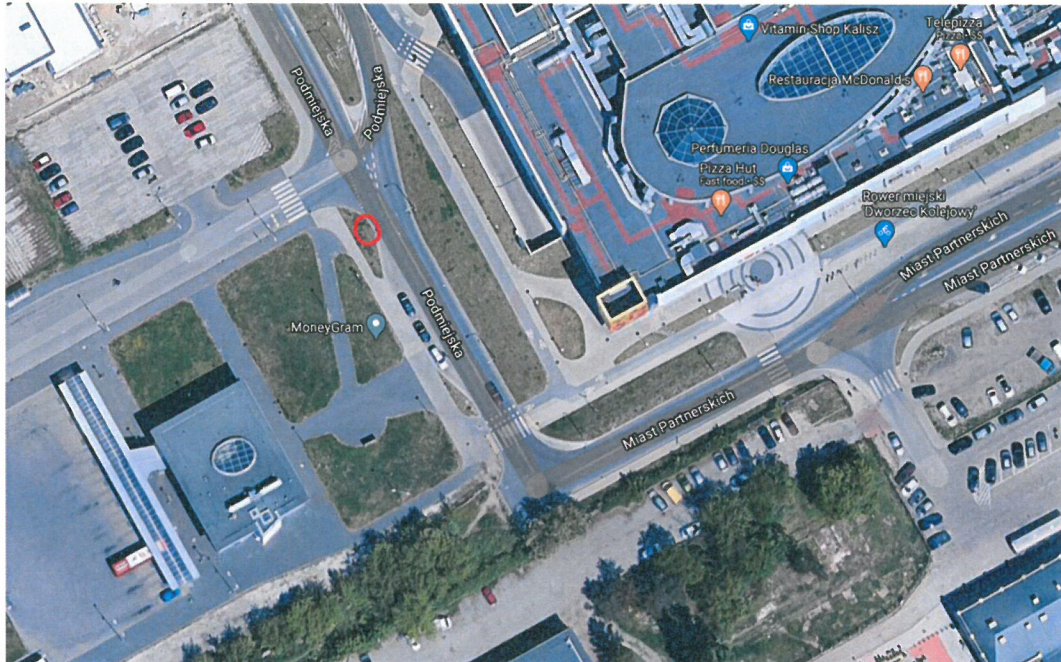

Prezes Zarządu: Maciej Witczak

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy: 88.614.000 zł NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao S.A. | O/Kalisz 74124029461111000028733740

w Rychwale możliwe 2 lokalizacje:



2. Proszę o podanie jaka konkretnie będzie moc instalowanych ładowarek.

Odp. 2.

Maksymalna moc ładowarek, zgodnie z danymi producenta zostanie programowo ograniczona do 38kW (2x19kW).

3. W zapytaniu nie ma uwzględnionego odbioru przed UDT w celu upublicznienia stacji ale sądząc po lokalizacjach będzie to konieczne, proszę o potwierdzenie.

Odp. 3.

Tak, w zakresie prac należy ująć proces odbiorowy UDT. Ewentualne opłaty jakie będzie naliczał UDT będzie pokrywał Zamawiający.

4. Czy wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna po instalacji stacji ładowania?

Odp. 4.

Tak, wymagana będzie kompletna dokumentacja powykonawcza, łącznie z pomiarami elektrycznymi oraz inwentaryzacją geodezyjną, powykonawczą.

DYREKTOR
ds. Technicznych
Jakub Krzywicki

Prezes Zarządu: Maciej Witczak

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy: 88.614.000 zł NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74124029461111000028733740