

Zapytanie ofertowe

(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.: **Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Ostrów Wielkopolski ul. Henryka Dembińskiego od posesji nr 10 do posesji nr 16 st. 20101, gm. Miasto Ostrów Wielkopolski**, w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. . **Grzegorza Wiernego**, tel. 62 598 64 24 lub kom. 606130080

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z *Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „**Formularz ofertowy – roboty budowlane**” dostępnym na stronie internetowej www.oid.pl w zakładce „DO POBRANIA”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać do dnia 08.06.2020r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:

„**OFERTA – dot. m. Ostrów Wielkopolski ul. Henryka Dembińskiego od posesji nr 10 do posesji nr 16, 20101, gm. Miasto Ostrów Wielkopolski, zapytanie nr TT/TII/.....1254/2020**”

UWAGA: OFERTY MOGA BYĆ SKŁADANE WYŁĄCZNIE DROGA POCZTOWĄ LUB W SKRZYŃCE PODAWCZEJ PRZY WEJŚCIU DO SPÓŁKI.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie www.oid.pl.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wzór umowy znajduje się na stronie www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

WAŻNE:

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego.

Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki

należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,
- świadectw kwalifikacyjnych,
- orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych
Jacek Witzak

Prezes Zarządu: **Maciej Witzak**

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy: 88.614.000 zł NIP: 618-16-07-268

Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 7412402946111000028733740

**OŚWIETLENIE
ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.**
ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Tel. 62 598 52 70
Fax 62 598 52 74
e-mail: zarzad@oid.pl

www.oswietlenie.kalisz.pl

4

Przebudowa oświetlenia w m. Ostrów Wielkopolski
ul. Henryka Dembińskiego od posesji nr 10 do nr16 zasilanie stacja 20101
na terenie Gm. Miasto Ostrów Wielkopolski

1. Zakres rzeczowy

- a) M. Ostrów Wielkopolski ul. Dembińskiego przy ul. Harcerskiej stacja 20101
- wymiana istniejących opraw na oprawy LED DigiStreet BGP760 T25 1xLED60-4S/740 DM12 39W 4000K 6000lm, w kolorze RAL 7035, oprawy mają być wyposażone w system sterowania City Touch z abonamentem na 10 lat (8 szt.)
 - wymiana istniejących słupów latarni na słupy SAL8,5 dz Wł1-1,5-3,2-5 zabezpieczone elastomerem w kolorze słupa (słupy anodowane i wytłuszczane na kolor CI-63W) (8 szt.)

Uwaga: Słupy należy oznaczyć tabliczkami wg wzoru.

2. Opis techniczny:

Wykonać prace zgodnie z zakresem rzeczowym. Nawierzchnię należy przywrócić do stanu pierwotnego. Zakup wszystkich materiałów należy do Wykonawcy. Instalowana aparatura, osprzęt, przewody winny posiadać atesty dopuszczające do zastosowania na terenie kraju. W przypadku zbyt krótkich kabli zasilających latarnię (tabliczka słupowa IZK), należy zmufować kabel i wykonać zapas kabla minimum 1,5m. Po wykonaniu zapasu kabla, prace zanikające podlegają odbiorowi przez pracownika Spółki.

Ze zgłoszeniem do odbioru należy dostarczyć następujące dokumenty:

- protokoły z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
- protokoły z pomiarów rezystancji izolacji kabli jeżeli zostały przedłużone
- potwierdzenia opłaty za abonament CityTouch od dostawcy systemu z podaniem okresu na jaki został wykupiony

Wzory protokołów dostępne na stronie internetowej Spółki;

Tabliczka na słup

~ 12x7 cm (szer x wys)

PZ5527

I/1

Luminaire : BGP760 T25 1 xLED60-4S/740 DM12_740
 Total Lamp Flux : 6000 lm
 Light Output Ratio : 0.91
 Luminous Flux : 5460 lm
 Power : 39 W
 LxBxH : 0.63x0.24x0.10 m
 Ballast : -





BGP760 T25 1 xLED60-4S/740 DM12_740

L.O.R.= 0.91


1 x 6000 lm

Polar intensity diagram

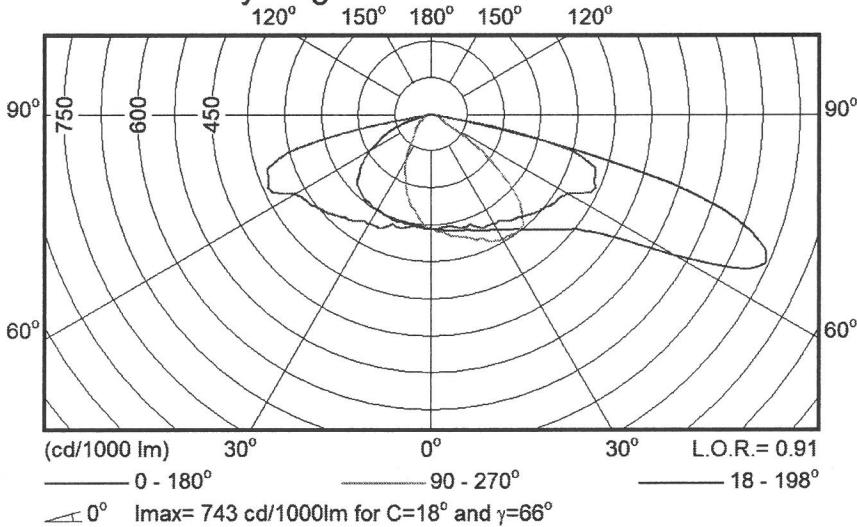

Luminous Intensity Class: G*3

Value	Limit
774	NA
92	100
0	20
0	NA
0	NA

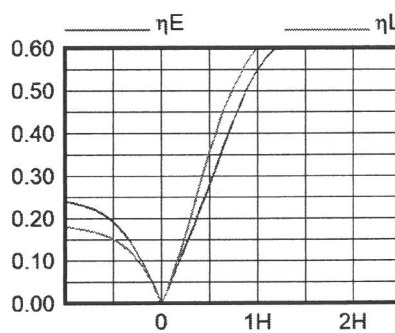

LVE1691200

2020-05-14




© 2018 Signify
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Signify or their respective owners.

www.lighting.philips.com

data subject to change

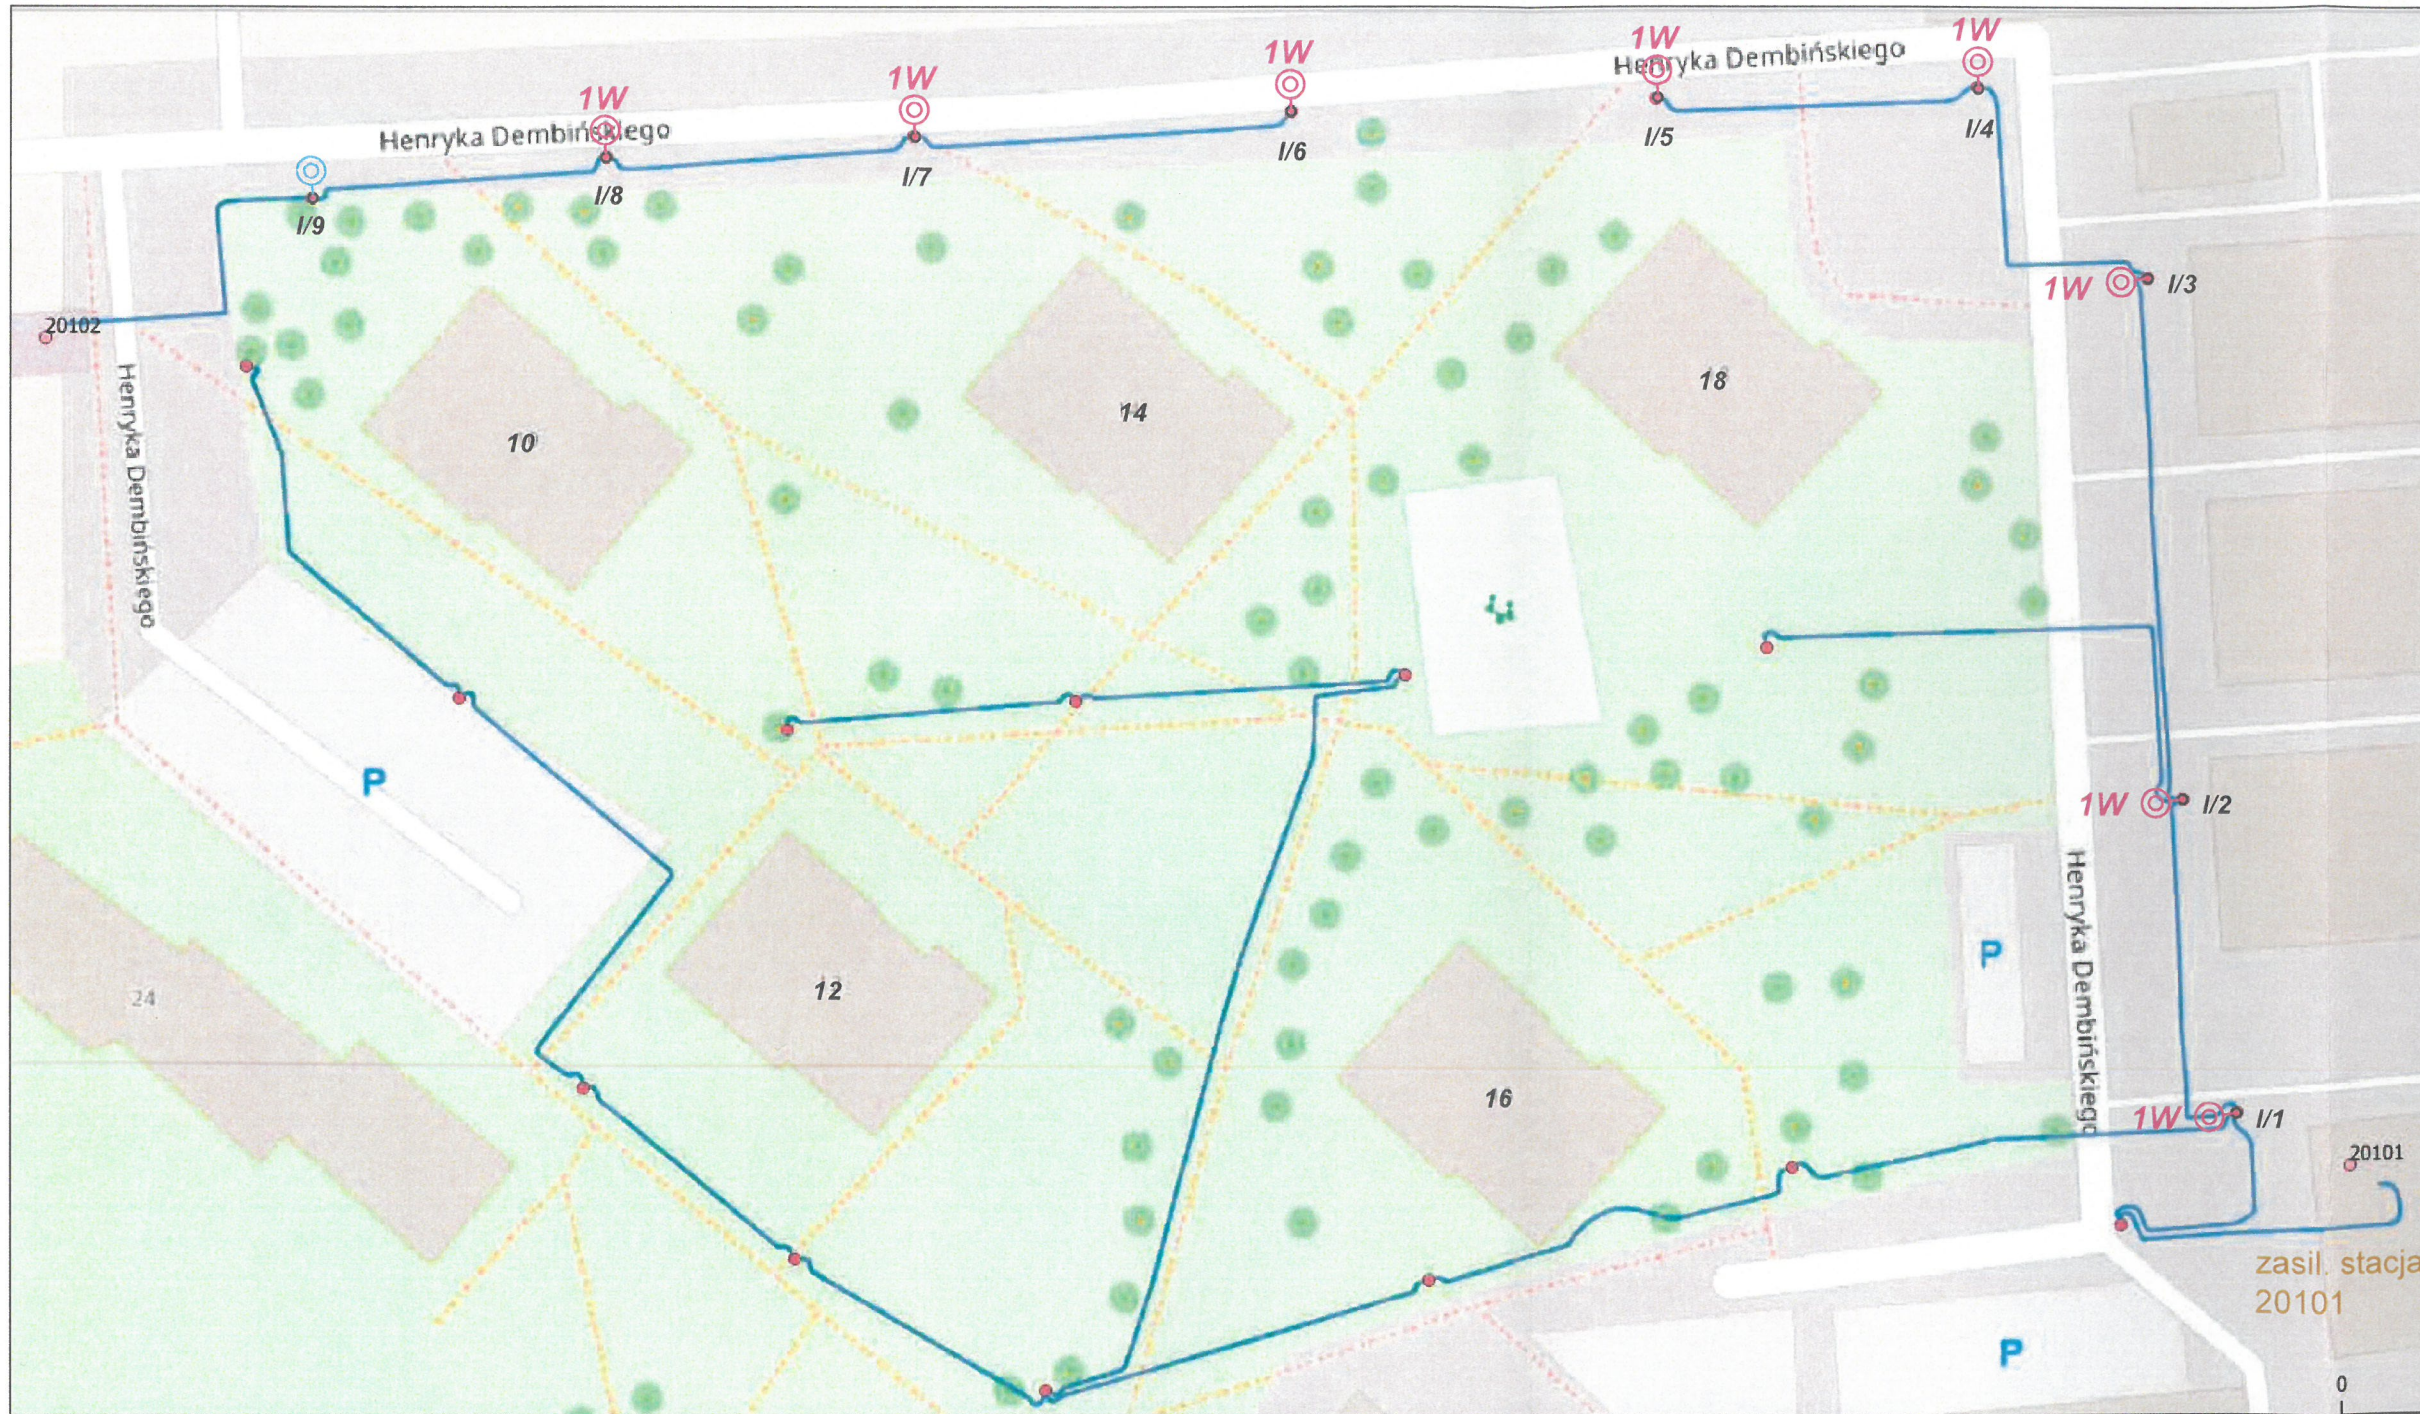

LEGENDA:

- ⊙ wymiana istniejących słupów latarni wraz z wymianą istniejących opraw na oprawy LED
- ⊙ Słup latarni nie podlegający przebudowie
- Linia nap. wspólna - nn + ośw. AsXSn 2x25mm²
- Linia nap. wspólna - nn + ośw. AL 1x25mm²
- Linia nap. wydzielona - ośw. AL 2x25 mm²
- Linia nap. wydzielona - ośw. AsXSn 2x25 mm²
- Linia kablowa

PIERWSZY ZNAK typ oprawy do montażu/wymiany:

1 wymiana istniejących opraw na oprawy typu DigiStreet BGP760 T25 1xLED60-4S/740 DM12 39W 4000K 6000lm z systemem sterowania City Touch z abonamentem na 10 lat

DRUGI ZNAK - TYP SŁUPA/WYSIĘGNIKA:

W wymiana istniejącego słupa latarni typu WZ na słup SAL8,5 dz WŁ1-1,5-3,2-5 zabezpieczone elastomerem w kolorze słupa (słupy anodowane i wyblyszczane na kolor CI-63W)

OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

Obiekt:	Oświetlenie drogowe	Opracował:	Grzegorz Wierny
Adres:	M. Ostrów Wielkopolski ul. Henryka Dembińskiego od posejki nr 10 do nr 16 stacja 20101	Rysunek:	Przebudowa oświetlenia
Investor:	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	Data:	2020-05-25
		Format:	A3
		Nr rys:	1