

## Zapytanie ofertowe

(zaprojektuj i wybuduj)

na wykonanie zadania pn.: **Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Biskupice Ołoboczne ul. Parcele, st. 12615 gm. Nowe Skalmierzyce**, w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Dawida Świątko, tel. 062 598 64 21 lub 535 500 841

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na [www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na [www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na [www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na [www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „**Formularz ofertowy – zaprojektuj i wybuduj**” dostępnym na stronie internetowej [www.oid.pl](http://www.oid.pl) w zakładce „DO POBRANIA”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać do dnia ~~02 07 2020r.~~ (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:

„OFERTA – dot. m. Biskupice Ołoboczne ul. Parcele, 12615, gm. Nowe Skalmierzyce, zapytanie nr TT/T I/.....<sup>1605</sup>...../2020”

**UWGA: OFERTY MOGA BYĆ SKŁADANE WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB W SKRZYŃCE PODAWCZEJ PRZY WEJŚCIU DO SPÓŁKI.**

**Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia uprawnień budowlanych oraz aktualnego zaświadczenia z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.**

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie [www.oid.pl](http://www.oid.pl).

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wzór umowy znajduje się na stronie [www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html)

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

### WAŻNE:

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego.

Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki

należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,
- świadectw kwalifikacyjnych,
- orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Zastępca Dyrektora  
ds. Technicznych  
  
Jacek Witczak

Prezes Zarządu: Maciej Witczak

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy : 88.614.000 zł NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 7412402946111000028733740

- 30 -

KIEROWNIK SEKCJI  
Obszaru I

*Dorota Szkuclarek*

SPECJALISTA  
ds. Administracyjnych

*Paweł Sobczak*

### Warunki techniczne

do wykonania dokumentacji wykonawczej rozbudowy zalicznikowej instalacji oświetleniowej zasilanej ze stacji 12615 w m. Biskupice Ołoboczne, gm. Nowe Skalmierzyce

1. Zaprojektować napowietrzną linię oświetleniową podwieszoną na konstrukcjach wsporczych Energa-Operator SA (dł. ok. 330m zgodnie ze schematem poglądowym).
2. Projektowaną linię wykonać przewodem typu AsXSn o przekroju zgodnym z obliczeniami, lecz nie mniejszym niż 2x25mm<sup>2</sup> i zasilic z istniejącego słupa linii napowietrznej wspólnej nr I/9.
3. Na szafie oświetleniowej zlokalizowanej na stacji 12615 należy zamontować tabliczkę z numerem PZ4360 (wzór w załączeniu)
4. Zaprojektować oprawy uliczne sodowe typu OU-05 Arealamp posiadające II klasę ochrony przeciwporażeniową, o mocy 100W wyposażone w źródła światła typu Master SON-T PIA Plus.
5. Zastosować wysięgniki ocynkowane, umożliwiające montaż opraw nad przewodami linii. Długości i kąty gięcia wysięgników zgodnie z opisem zawartym na załączonym schemacie poglądowym.
6. W wysięgnikach do zasilania opraw zaprojektować przewody typu YDY 2x2,5mm<sup>2</sup> 450/750V.
7. Projektowane oprawy zabezpieczyć izolowanymi gniazdami/złączami bezpiecznikowymi montowanymi na przewodzie linii napowietrznej.
8. Zaprojektować układ zasilania typu TN-C.
9. Opracowana dokumentacja techniczna winna zawierać minimum:
  - schemat jednokreskowy całego obiektu
  - opis techniczny,
  - pozytywne uzgodnienie dokumentacji przez RD w Kaliszu,
  - dokumenty, o których mowa w piśmie ENERGA-OPERATOR SA znak EOP-41MMD-000646-2020 z dnia 08.06.2020 roku, którego kopia stanowi integralną część niniejszych warunków,
10. Projektowana aparatura, osprzęt, przewody i kable winny posiadać atesty dopuszczające do zastosowania na terenie kraju.
11. Zaprojektowane oświetlenie winno spełniać obowiązujące przepisy oraz normy.

**Opracowana dokumentacja wykonawcza (2 egz.) podlega sprawdzeniu przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu.**

DYREKTOR  
ds. Technicznych  
*Jakub Krzywicki*

Prezes Zarządu: Maciej Witczak

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy : 88.614.000 zł NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001 Bank Pekao S.A. I O / Kalisz 74124029461111000028733740




# 12615 Biskupice Ołoboczne

Punkt zapalania - SO na słupie stacyjnym  
 Zasilanie - 1 fazowe - 2 obwodowe  
 Zegar - CPA 5rc GPS  
 29.05.2020

- nap. wspólna - nn + 1x25 (AL)
- ~ nap. wspólna - nn + 2x25 (AsXSn)
- ~ nap. wspólna - nn + 1x25 (AsXSn - doplot)
- nap. wydzielona - 2x25 (AL)
- ~ nap. wydzielona - 2x25 (AsXSn)
- - - kablowa- YAKY
- nap. - pojedyncze linki (AL)

- Słupy:
- A - ala
  - D - drewno
  - E - wirowe
  - pozostałe - ŻN

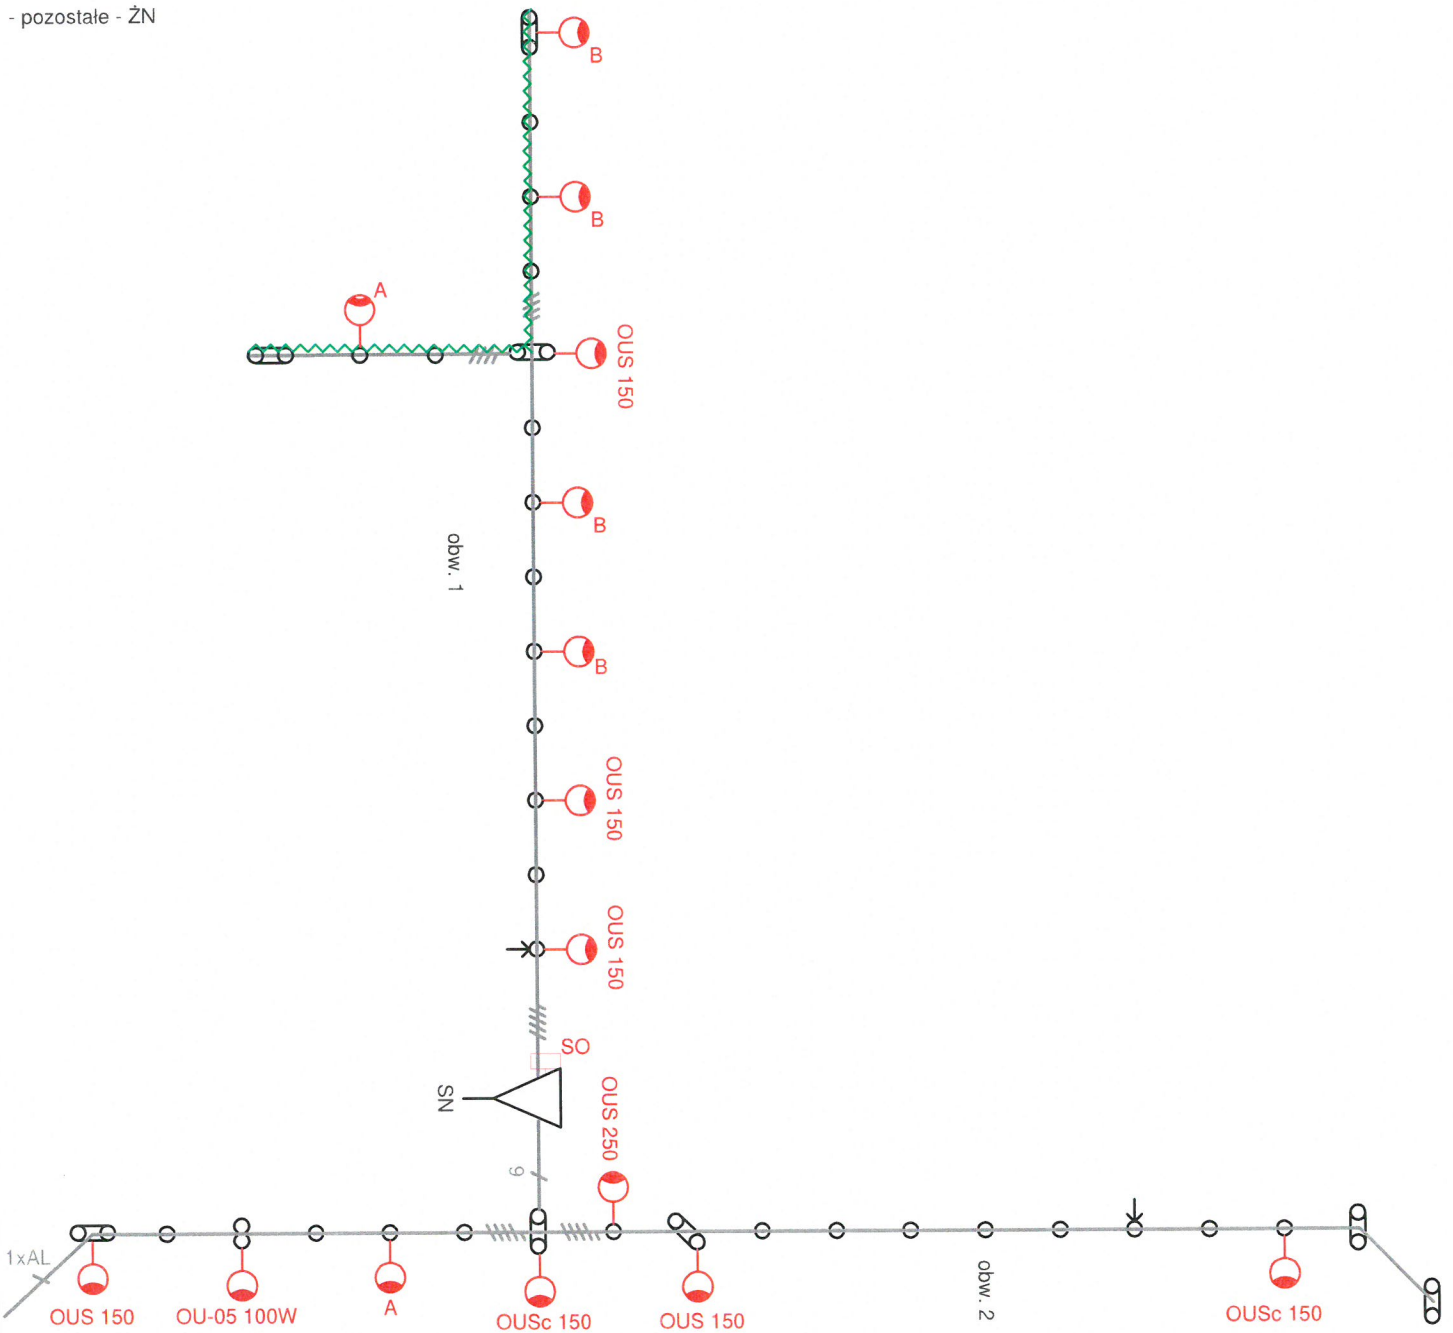

A - montaż oprawy typu OU-05 100W II kl. prod. Arealamp z wysięgnikiem o wysięgu 1.0m i kącie gięcia 15 stopni


B - montaż oprawy typu OU-05 100W II kl. prod. Arealamp z wysięgnikiem o wysięgu 1.5m i kącie gięcia 15 stopni

~ - projektowany przewód oświetleniowy AsXSn 2x25mm<sup>2</sup> podwieszony pod linią energetyczną nn 4xAL

— ~~1xAL~~ - demontaż przewodu oświetleniowego 1xAL, przepięcie zasilania oprawy pod przewód AsXSn 2x25mm<sup>2</sup>



**Energa**  
operator

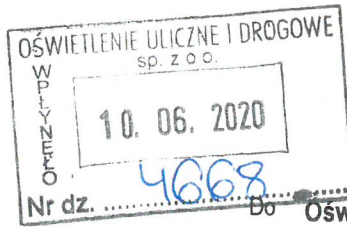

15 CZE, 2020

p. D. Świątek

Do Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o.

ul. Wrocławska 71A  
62-800 Kalisz

Znak EOP-41MMD-000646-2020

Kalisz, 08 czerwca 2020 roku

Dot. Dobudowy elementów oświetlenia ulicznego (drogowego).

W odpowiedzi na Wasze pismo nr TT/TI/DŚ/1332/2020 otrzymane w dniu 05-06-2020 roku w sprawie dobudowy projektowanej infrastruktury oświetleniowej nN dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. na istniejącej linii napowietrznej nN będącej na majątku ENERGA - OPERATOR SA w m. Biskupice Otoboczne ul. **Parcele** informujemy, że **wyrażamy zgodę** na powyższe\*, pod warunkiem zachowania przez Inwestora przedmiotowego zadania wszystkich postanowień zawartych w umowie najmu nr KJ07188/19 w sprawie udostępnienia słupów energetycznych, zawartej w dniu 06-12-2019 r.

Specyfikacja ilościowa i lokalizacyjna urządzeń elektroenerg. będących przedmiotem udzielonej zgody:

- ilość słupów ENERGA - OPERATOR SA będących przedmiotem zgody z uwzględnieniem wszystkich stanowisk słupowych, na których przewiduje się montaż elementów proj. infrastruktury oświetleniowej Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. – **7 szt.**
  - ilość słupów, na których nastąpi montaż dodatkowych opraw – **3 szt.**
  - ilość słupów, na których nastąpi demontaż istniejących opraw – **0 szt.**
  - ilość słupów, na których nastąpi wymiana istniejących opraw – **0 szt.**
- **Biskupice Otoboczne ul. Parcele obwód nr 1, 2 ze stacji transf. nr 12615 – 3 dodatkowe oprawy słup I/5, I/7, II/1/2 oraz dobudowa 7 przęseł na istniejącej linii napowietrznej pomiędzy słupami - od I/9/1 do od I/9/3 oraz I/10 – I/13.**

W tych ww. przypadkach, w których występuje dobudowa sieci oświetleniowej istniejącej linii napowietrznej, należy opracować dokumentację techniczną.

- Do dokumentacji dołączyć obliczenia mechaniczne słupów mocnych oraz profile poprzeczne dla dwóch najdłuższych przęseł oraz wszystkich przęseł przebiegających nad drogami publicznymi lub innymi obiektami, we wszystkich przypadkach z naniesioną odległością przewodu oświetleniowego od ziemi oraz obiektów krzyżujących.
- Istniejące słupy, w razie konieczności, dostosować do nowej funkcji.
- Przed rozpoczęciem prac związanych z przebudową linii oświetleniowej ww. dokumentację należy dostarczyć do RD w Kaliszu celem uzgodnienia.
- „Przewód oświetleniowy podwiesić pod istniejącymi przewodami linii napowietrznej nN” (przedmiotowy zapis winien znaleźć się w opracowanej dokumentacji).

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa zgoda nie jest równoznaczna z wydaniem warunków przyłączenia do sieci oraz uzgodnieniem dokumentacji projektowej.

**Zgodnie §4 pkt. 7 umowy najmu nr KJ07188/19 z dnia 06.12.2019 r. istniejące obwody oświetleniowe winny być tożsame z istniejącymi obwodami niskiego napięcia.**

T 801 – 404 – 404  
+48 58 767-43-50  
(opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora)  
Regon 190275904-00043  
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA  
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk  
Oddział w Kaliszu  
al. Wolności 8, 62-800 Kalisz  
operator.kalisz@energa.pl  
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  
VII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS 0000033455

nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117  
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł



Przypominamy, iż wszelkie prace należy prowadzić na warunkach zawartych w umowie najmu nr KJ07188/19 w sprawie udostępnienia słupów energetycznych, zawartej w dniu 06.12.2019 r., a wszystkie nowo pobudowane lub zmodernizowane (przebudowane) elementy oświetlenia ulicznego (drogowego), zgodnie z zapisami ww. umowy, należy zgłaszać do **odbioru technicznego**.

W tym celu należy skutecznie zawiadomić Rejon Dystrybucji w Kaliszu o planowanym terminie odbioru technicznego, zgodnie z zapisami umowy, **dołączając do rzeczonożego zawiadomienia dokumentację powykonawczą na zakres realizowanych prac**.

Sprawę prowadzi: RD w Kaliszu, Iwona Skórcz, tel. 625002434

k/0:

– 4MMD, 41MZE – infos.net



Kierownik  
Działu Dokumentacji Energetycznej  
Marek Tomczak



**Tabliczka na szafkę oświetleniową - aluminiowa, kolor żółty z tłoczonymi, czarnymi literami i tłoczoną czarną ramką o rozmiarze czcionki 20mm, wymiar tabliczki około 12x10 cm (szer x wys), bez otworów (do przynitowania na miejscu przy pomocy nitów)**

