

Zapytanie ofertowe

(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.: **Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego w m. Rzgów, 80681, 80682 Gmina Rzgów**, w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Waldemara Frankowskiego, tel. 062 598 27 21 lub 606367775

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „Formularz ofertowy – roboty budowlane” dostępnym na stronie internetowej www.ouid.pl w zakładce „DO POBRANIA”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać do dnia 31.12.2020r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:

„OFERTA – dot. m. Rzgów, 80681, 80682, gm. Jarocin, zapytanie nr TT/TIII/3081/2020”

UWAGA: OFERTY MOGĄ BYĆ SKŁADANE WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB W SKRZYŃCE PODAWCZEJ PRZY WEJŚCIU DO SPÓŁKI.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie www.ouid.pl.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wzór umowy znajduje się na stronie www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

WAŻNE:

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego. Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,
- świadectw kwalifikacyjnych,
- orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych
Jacek Witczak

Prezes Zarządu: Maciej Witczak
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy: 91.496.000 zł NIP: 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74124029461111000028733740

dr
OŚWIETLENIE
ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.
ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Tel. 62 598 52 70
Fax 62 598 52 74
e-mail: zarzad@ouid.pl

www.oswietlenie.kalisz.pl

**Rozbudowa i przebudowa oświetlenia na terenie m.
Rzgów Gmina Rzgów st. 80681, 80682,**

Zakres rzeczowy:

1. Rzgów ul. Konińska, Osiedle zasilanie ze stacji 80681.
 - ul. Konińska montaż opraw oświetleniowych typu BGP282 T25 1xLED119-4S/740 DN10 z systemem zarządzania City Touch i 10 letnim abonamentem wraz z wysięgnikami 1,5 m. 1 kpl. na słupie 3/3, 2/4 - zgodnie z załączoną tabelką i rys. nr 1
 - ul. Konińska montaż opraw oświetleniowych typu BGP282 T25 1xLED130-4S/740 DN10 z systemem zarządzania City Touch i 10 letnim abonamentem wraz z wysięgnikami 2,5 m. 4 kpl. na słupach 2/11, 2/12, 2/13, 2/14 - zgodnie z załączoną tabelką i rys. nr 1
 - ul. Konińska wymiana istniejących opraw na oprawy typu BGP282 T25 1xLED119-4S/740 DN10 z systemem zarządzania City Touch i 10 letnim abonamentem wraz z wysięgnikami 1,5 m. 15 kpl. na słupach - zgodnie z załączoną tabelką i rys. nr 1
 - Osiedle ul. Żeromskiego, Sienkiewicza, Asnyka wymiana istniejących opraw na oprawy typu BGP282 T25 1xLED70-4S/740 DN10 z systemem zarządzania City Touch i 10 letnim abonamentem wraz z wysięgnikami 1,5 m. 11 kpl. na słupach - zgodnie z załączoną tabelką i rys. nr 1

2. Rzgów ul. Targowa zasilanie ze stacji 80682.
 - ul. Targowa wymiana istniejących opraw na oprawy typu BGP282 T25 1xLED70-4S/740 DN10 z systemem zarządzania City Touch i 10 letnim abonamentem wraz z wysięgnikami 1,5 m. 16 kpl. na słupach - zgodnie z załączoną tabelką i rys. nr 2
 - ul. Targowa montaż opraw oświetleniowych typu BGP282 T25 1xLED70-4S/740 DN10 z systemem zarządzania City Touch i 10 letnim abonamentem wraz z wysięgnikami 1,5 m. 8 kpl. na słupach - zgodnie z załączoną tabelką i rys. nr 2

TABELA MIEJSCA LOKALIZACJI OPRAW PRZEZNACZONYCH DO WYMIANY

Lp.	Miejscowość	Nr: stacji	Nr: słupa	Ilość opraw szt.	Długość wysięgnika	Uwagi
1.	Rzgów ul. Konińska	80681	3/3, 2/4	2	1,5 m.	montaż nowej oprawy typu BGP282 T25 1xLED119-4S/740 DN10 z systemem zarządzania City Touch i 10 letnim abonamentem
2.	Rzgów ul. Konińska	80681	2/11 ,2/12 ,2/13, 2/14	4	2,5 m.	montaż nowych opraw typu BGP282 T25 1xLED130-4S/740 DN10 z systemem zarządzania City Touch i 10 letnim abonamentem

3.	Rzgów ul. Konińska	80681	3/7, 3/6, 3/5 (2 szt.), 3/4, 3/1, 1/2/1, 1/2/2, 2/3, 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 2/9	14	1,5 m.	wymiana istniejących opraw na oprawy typu BGP282 T25 1xLED119-4S/740 DN10 z systemem zarządzania City Touch i 10 letnim abonamentem
4.	Rzgów Osiedle ul. Żeromskiego, Sienkiewicza, Asnyka	80681	1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 (2 szt.), 1/8, 1/9, 1/4/1, 1/4/2, 1/4/3	11	1,5 m.	wymiana istniejących opraw na oprawy typu BGP282 T25 1xLED70-4S/740 DN10 z systemem zarządzania City Touch i 10 letnim abonamentem
5.	Rzgów ul. Targowa	80682	1/2/2, 1/2/1, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 1/4, 1/3, 1/1, 2/1, 2/3, 2/5, 5/2	16 szt.	1,5 m.	wymiana istniejących opraw na oprawy typu BGP282 T25 1xLED70-4S/740 DN10 z systemem zarządzania City Touch i 10 letnim abonamentem
6.	Rzgów ul. Targowa	80682	1/5, 1/2, 2/2, 2/4, 2/6, 2/7/5/1, 5/3, 5/4	8 szt.	1,5 m.	Montaż nowych opraw typu BGP282 T25 1xLED70-4S/740 DN10 z systemem zarządzania City Touch i 10 letnim abonamentem

Opis techniczny:

Na istniejących słupach linii nN (zgodnie z zakresem, rys. 1 i 2 oraz załączoną tabelą) należy dokonać demontażu, oraz montażu nowych opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami i zabezpieczeniami zgodnie z zakresem. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wprowadzenie przewodu zasilającego oprawę oraz na jej zamknięcie, w celu zapewnienia wymaganej szczelności. Oprawy zasilic przewodem YDY 750V 2x2,5mm², pozostawiając podwójną izolację na długości ok. 10 cm po wyjściu przewodu z wysięgnika, oraz wykonując zapas pojedynczych żył o długości ok. 2 m zwijając je w postać sprężyny w celu umożliwienia swobodnego podłączenia oprawy do linii zasilającej. Montaż wszystkich wysięgników dokonać za pomocą uchwytów typu UWP-I i UWP-II dot. słupów typu ŻN. W przypadku słupów wirowanych (E) oraz słupów drewnianych, należy zastosować uchwyty UW-10 mocowane przy użyciu taśmy COT 37, oraz klamerek COT 36 prod. ENSTO. Zastosować wysięgniki stalowe, ocynkowane o wysięgu zgodnym z tabelką i kącie gięcia 10 stopni. Montowane oprawy zabezpieczyć bezpiecznikowymi łącznikami do lamp oświetlenia ulicznego montowanymi bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-03 w przypadku linii izolowanej i typu BZO-04 w przypadku linii gołej, z wkładkami bezpiecznikowymi typu Bi-Wts 4A. Do podłączenia żyły ochronno-neutralnej PEN przewodu zasilającego oprawę należy użyć zacisków izolowanych przebijających izolację typu SLIP 12.05, SLIP 22.1 lub SL 11.118 prod. Ensto w przypadku linii izolowanej i zacisków typu SM 2.11 prod. Ensto w przypadku linii gołej.

Oprawy należy montować nad przewodami roboczymi. Należy zwrócić uwagę na prawidłowy kąt nachylenia oprawy względem jezdni.

Wykonanie prac w technologii PPN, zajęcie pasa drogowego, projekt organizacji ruchu, uzgodnienie z właściwym operatorem sieci oświetleniowej oraz zakup wszystkich materiałów należy do Wykonawcy. Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe.

Ze zgłoszeniem do odbioru końcowego zadania należy załączyć:- schemat powykonawczy (należy oznaczyć typy opraw i przewodów linii zasilającej wszystkich urządzeń zasilanych ze stacji wymienionej w zakresie rzeczowym zadania) odzwierciedlający uwarunkowania geograficzne (ulice, skrzyżowania, budynki użyteczności publicznej itp.),

Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe. Załączona tabelka, stanowi integralną część zadania.

Prace należy wykonywać w technologii PPN


Ze zgłoszeniem do odbioru końcowego zadania należy załączyć:

- **schemat powykonawczy (należy oznaczyć typy opraw i przewodów linii zasilającej wszystkich urządzeń zasilanych ze stacji wymienionych w zakresie rzeczowym zadania) odzwierciedlający uwarunkowania geograficzne (ulice, skrzyżowania, budynki użyteczności publicznej itp.),**
- **atesty i certyfikaty zabudowanych materiałów, dla których nie podano typu.**

SPECJALISTA
ds. eksploatacji oświetlenia
Waldemar Frankowski



1:3700

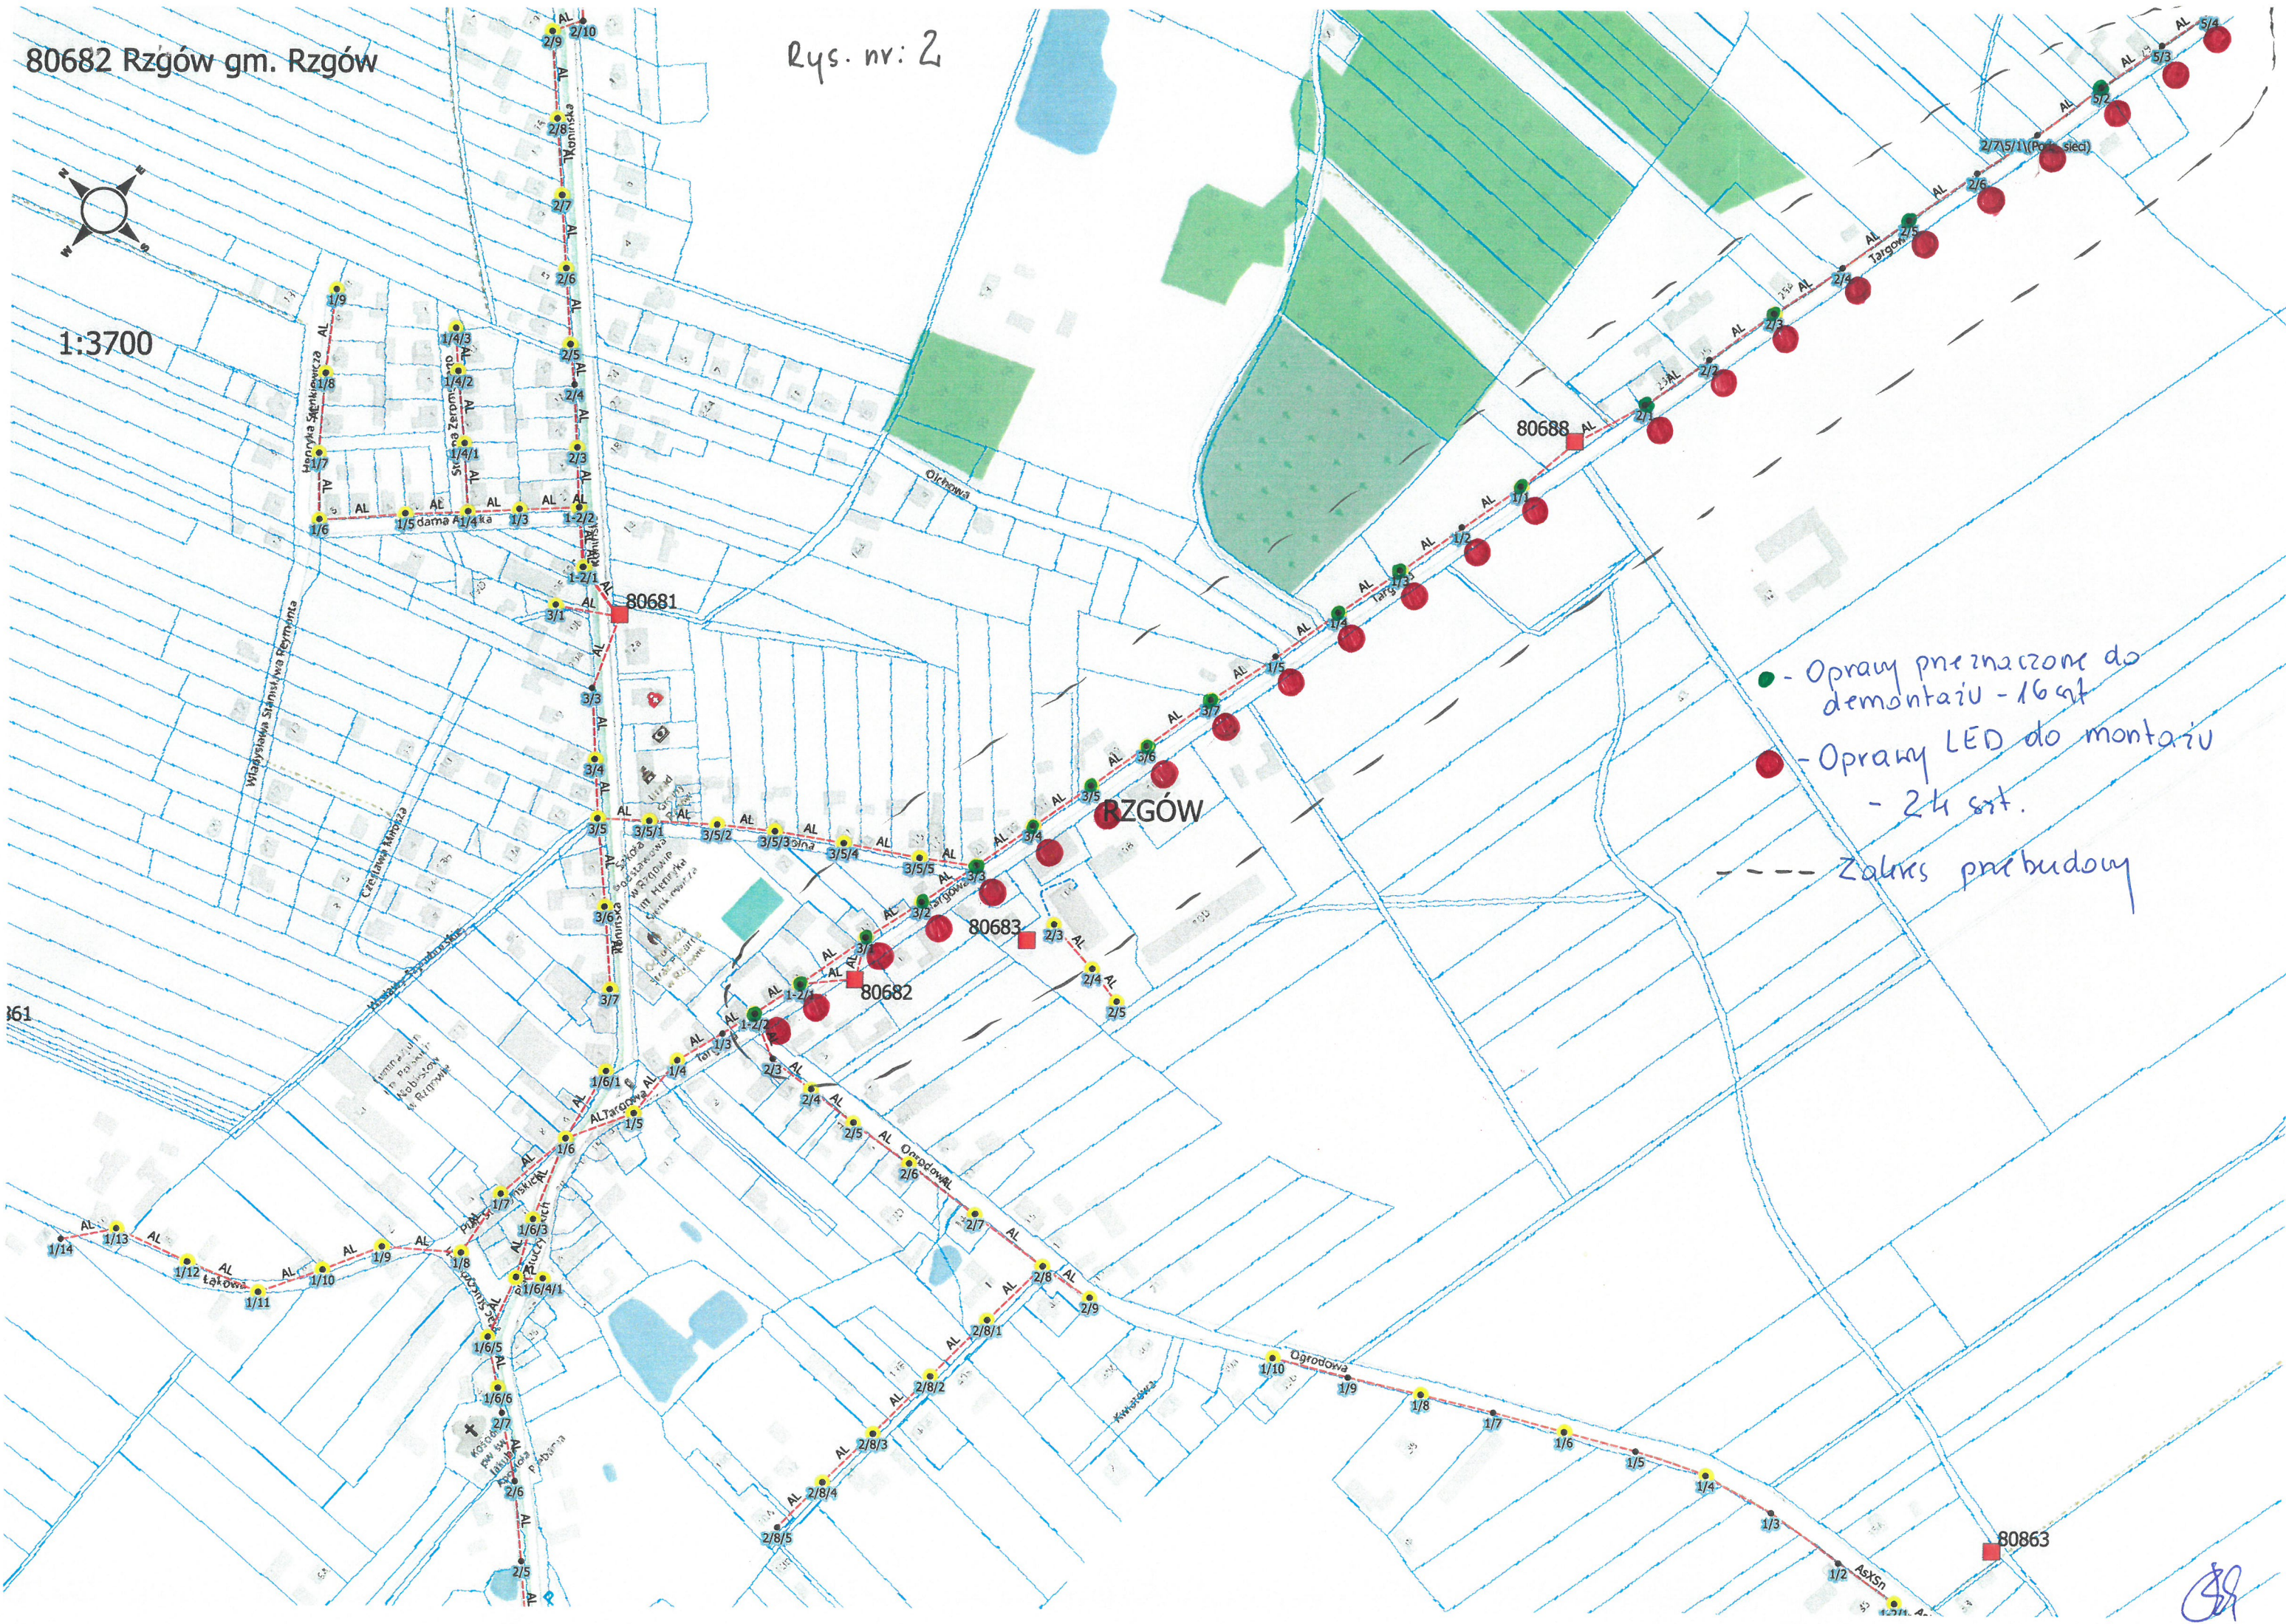

- - Oprawy przeznaczone do demontażu - 16 szt.
- - Oprawy LED do montażu - 24 szt.
- - - Zakres przebudowy

2787