

Zapytanie ofertowe

(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.: **Przebudowa oświetlenia (wymiana opraw) w m. Ostrów Wielkopolski ul. Strzelecka -teren SM ul. Strzelecka 118 (st. 20165) na terenie gm. Miasta Ostrów Wielkopolski**, w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. **Grzegorza Wiernego**, tel. 062 598 64 24 lub 606 130 080

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z *Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „**Formularz ofertowy – roboty budowlane**” dostępnym na stronie internetowej www.oid.pl w zakładce „DO POBRANIA”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać do dnia 28.01.2021r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:

„**OFERTA – dot. m. Ostrów Wielkopolski ul. Strzelecka – teren SM ul. Strzelecka 118, 20165, gm. Miasto Ostrów Wielkopolski, zapytanie nr TT/TII/.....⁹⁴...../2021**”

UWAGA: OFERTY MOGĄ BYĆ SKŁADANE WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB W SKRZYŃCE PODAWCZEJ PRZY WEJŚCIU DO SPÓŁKI.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie www.oid.pl.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wzór umowy znajduje się na stronie www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

WAŻNE:

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego.

Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki

należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

– zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,

– świadectw kwalifikacyjnych,

– orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

DYREKTOR
ds. Technicznych

Jakub Krzywicki

Prezes Zarządu: Maciej Witczak

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy: 91.496.000 zł NIP: 618-16-07-268

Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao S.A. I O /Kalisz 7412402946111000028733740

**OŚWIETLENIE
ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.**
ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Tel. **62 598 52 70**
Fax **62 598 52 74**
e-mail: **zarzad@oid.pl**

www.oswietlenie.kalisz.pl

4

**Przebudowa oświetlenia w m. Ostrów Wielkopolski
na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Strzelecka 118 zasilanie stacja 20165
na terenie Gm. Miasto Ostrów Wielkopolski**

1. Zakres rzeczowy

a) M. Ostrów Wielkopolski Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Strzelecka 118 stacja 20165 (PZ6072)

- wymiana istniejących opraw na latarniach na oprawy LED UniStreet BGP282 T25 1xLED84-4S/740 DN10 53W 4000K 8400lm, oprawy mają być wyposażone w system sterowania City Touch z abonamentem na 10 lat, zdemontowane oprawy sodowe typu SGS101 i SGP340 przekazać konserwatorowi sieci oświetleniowej na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego (35 szt.)

- wymiana istniejących opraw na latarniach na oprawy LED UniStreet BGP282 T25 1xLED84-4S/740 DW10 53W 4000K 8400lm, oprawy mają być wyposażone w system sterowania City Touch z abonamentem na 10 lat, zdemontowane oprawy typu SGS101 i SGP340 przekazać konserwatorowi sieci oświetleniowej na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego (3 szt.)

- wymiana istniejących opraw na latarniach na oprawy LED UniStreet BGP282 T25 1xLED84-4S/740 DX10 53W 4000K 8400lm, oprawy mają być wyposażone w system sterowania City Touch z abonamentem na 10 lat, zdemontowane oprawy sodowe typu SGP340 przekazać konserwatorowi sieci oświetleniowej na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego (2 szt.)

- wymiana wysięgnika na latarni na wysięgnik W16/1/1/1,5-60/10, wymiana istniejących opraw na oprawę LED UniStreet BGP282 T25 1xLED84-4S/740 DN10 53W 4000K 8400lm, oprawa ma być wyposażona w system sterowania City Touch z abonamentem na 10 lat, zdemontowane oprawy typu SGP340 przekazać konserwatorowi sieci oświetleniowej na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego (1 szt.)

Uwaga: Słupy należy oznaczyć tabliczkami wg wzoru.

2. Opis techniczny:

Wykonać prace zgodnie z zakresem rzeczowym. Zakup wszystkich materiałów należy do Wykonawcy. Instalowana aparatura, osprzęt, przewody winny posiadać atesty dopuszczające do zastosowania na terenie kraju. Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe. Prace należy skoordynować z konserwatorem sieci oświetleniowej tj. „ELEKTROINSTAL” Marian Przybylski, ul. Powstania Listopadowego 11, 63-400 Ostrów, a Spółkę OUiD powiadomić pisemnie o terminie rozpoczęcia przebudowy.

Ze zgłoszeniem do odbioru należy dostarczyć następujące dokumenty:

- protokoły z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
- protokoły z pomiarów rezystancji izolacji kabli jeżeli zostały przedłużone
- potwierdzenia opłaty za abonament CityTouch od dostawcy systemu z podaniem okresu na jaki został wykupiony

Wzory protokołów dostępne na stronie internetowej Spółki;

KIEROWNIK SEKCJI
Obszaru II
Szymon Kubiak

Tabliczka na słup

~ 12x7 cm (szer x wys)



Opracował:

SPECJALISTA
ds. Eksploatacji Oświetlenia
Grzegorz Wierny

Legenda:

○ (with red circle) Oprawa do wymiany na istn. słupie latarni

○ (with black circle) Oprawa do demontażu


PIERWSZY ZNAK - TYP OPRAWY DO MONTAŻU/WYMIANY:
1 Oprawa Philips BGP282 T25 1 xLED84-4S/740 DN10 8400 lm wyposażona w system CityTouch z abonamentem 10 lat

2 Oprawa Philips BGP282 T25 1 xLED84-4S/740 DW10 8400 lm wyposażona w system CityTouch z abonamentem 10 lat

3 Oprawa Philips BGP282 T25 1 xLED84-4S/740 DX11 8400 lm wyposażona w system CityTouch z abonamentem 10 lat

DRUGI ZNAK - TYP WYSIĘGNIKA DO MONTAŻU/WYMIANY:

W Wysięgnik stalowy, W16/1/1/1,5-60/10

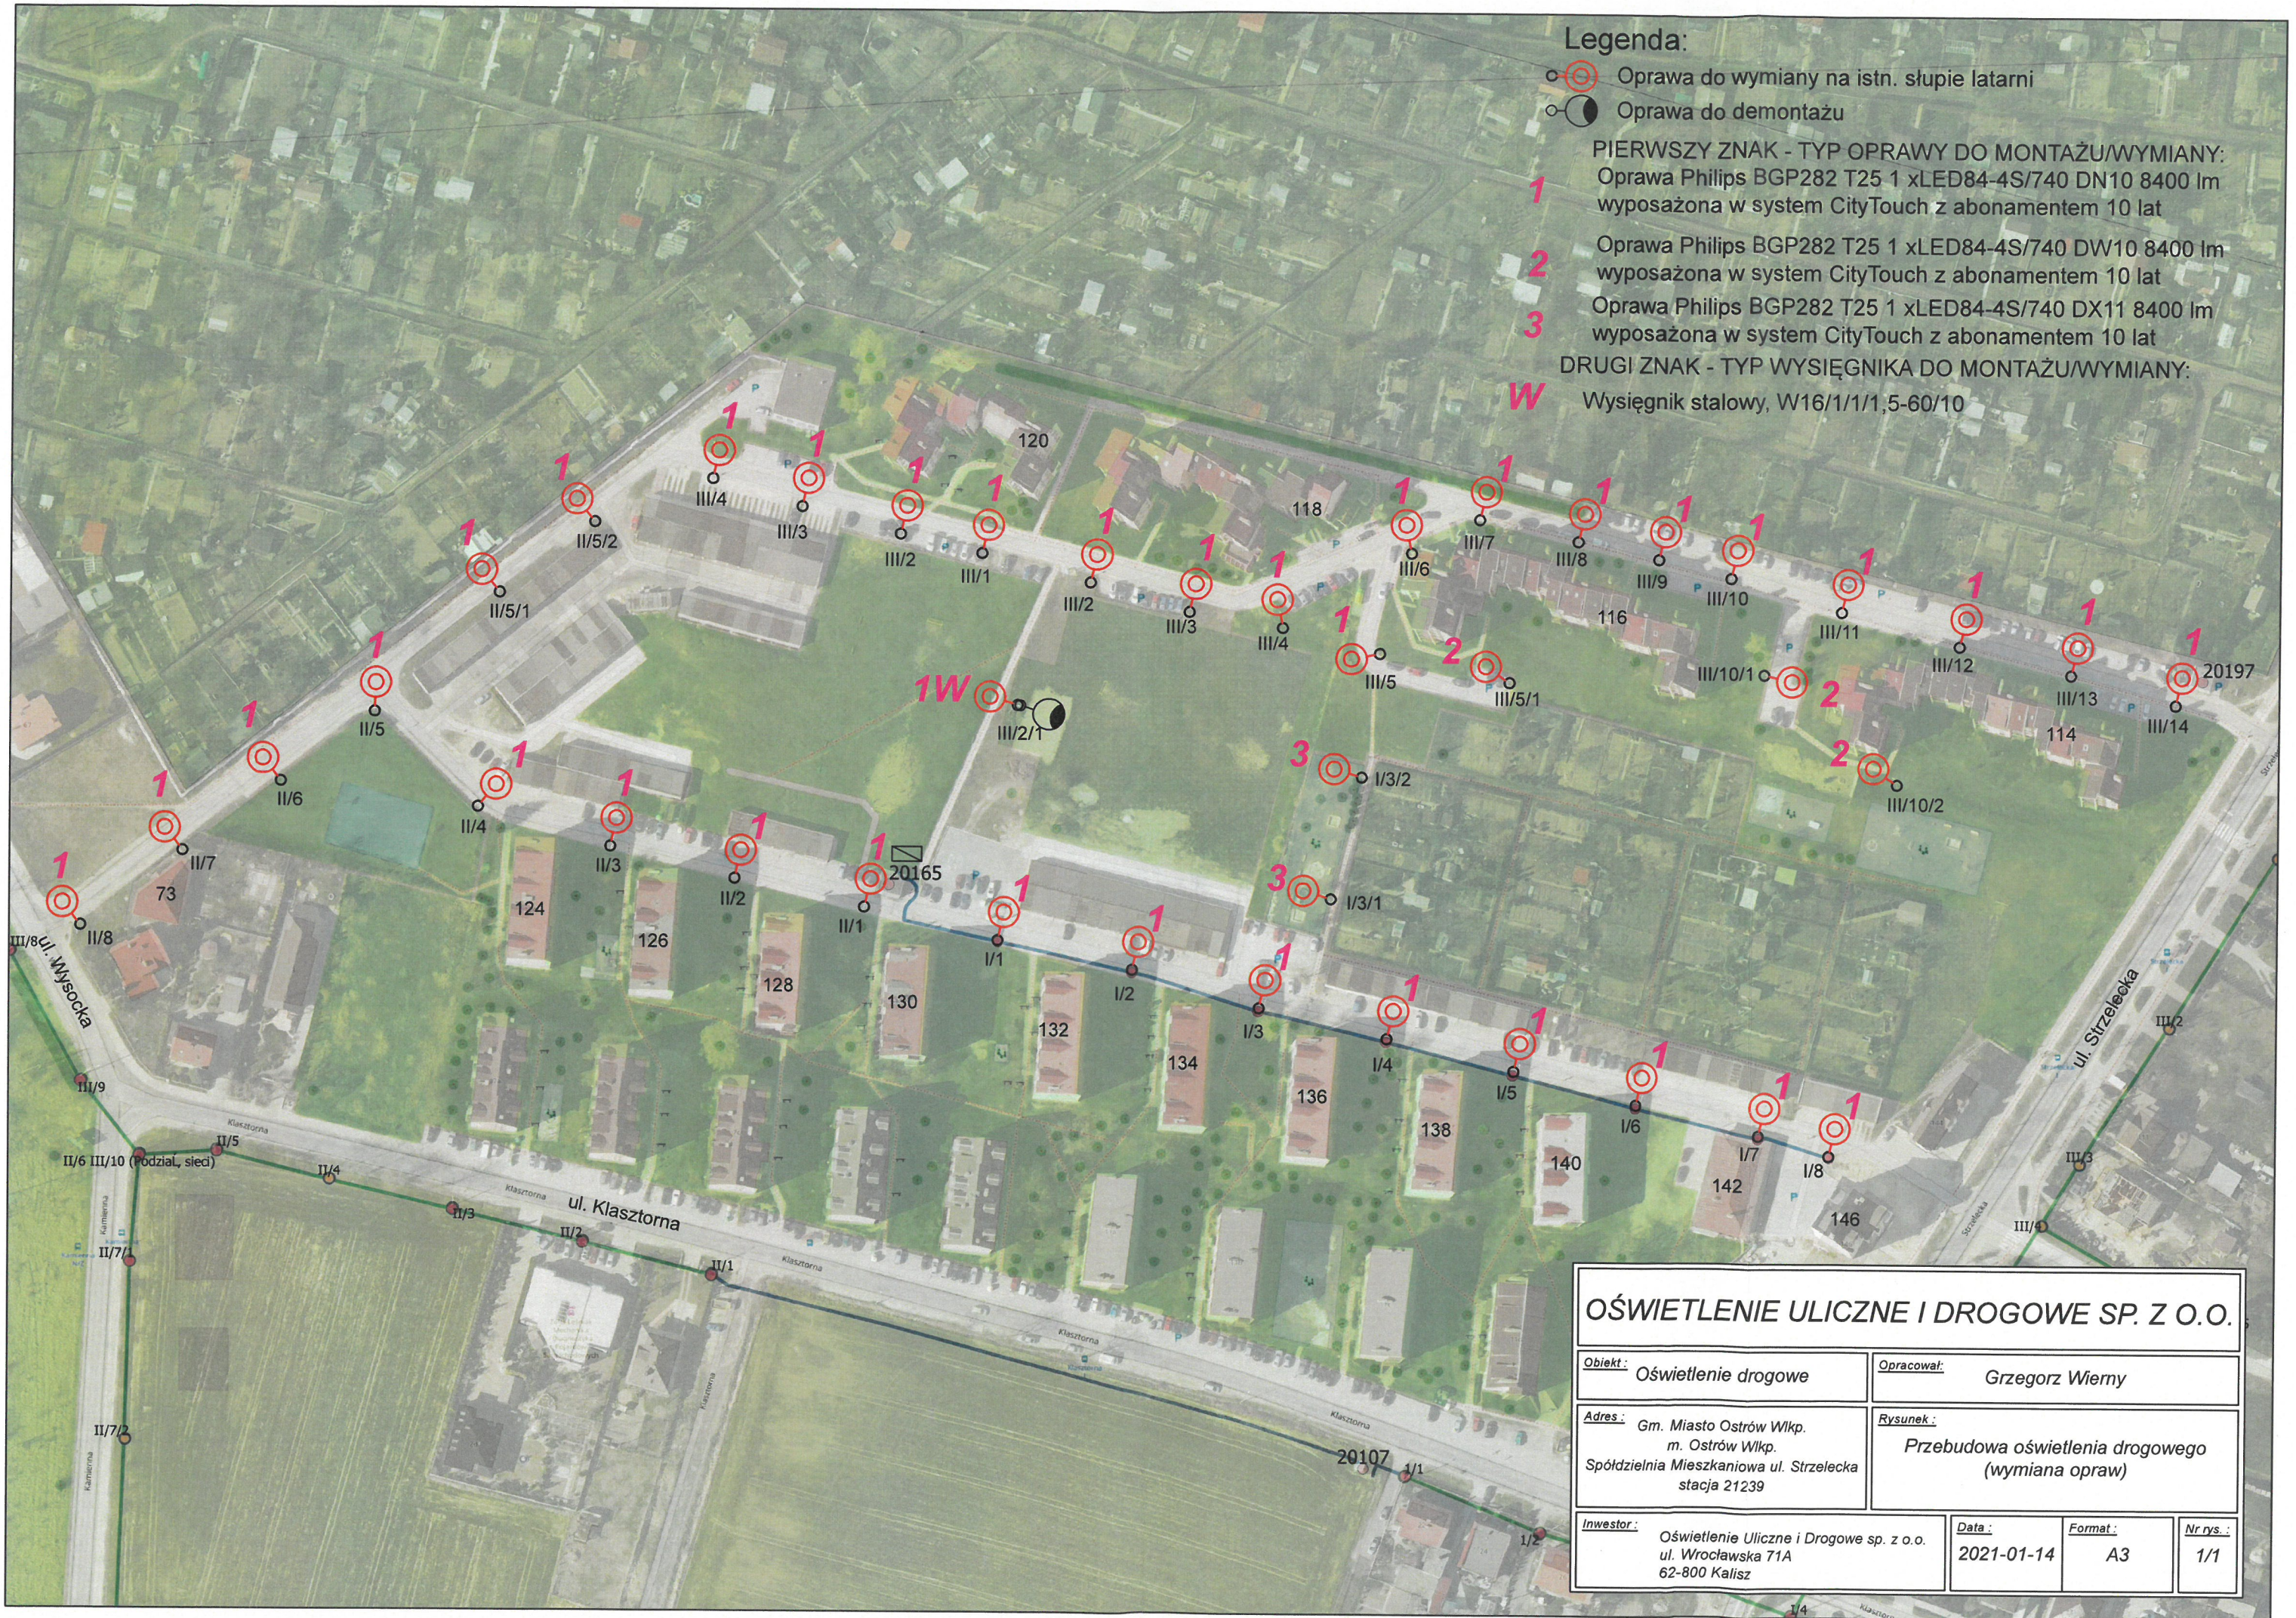

OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

Obiekt: Oświetlenie drogowe

Opracował: Grzegorz Wiemy

Adres: Gm. Miasto Ostrów Wlkp.
m. Ostrów Wlkp.
Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Strzelecka
stacja 21239

Rysunek:
Przebudowa oświetlenia drogowego
(wymiana opraw)

Inwestor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz

Data:
2021-01-14

Format:
A3

Nr rys.:
1/1