

**Zapytanie ofertowe**

(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.: **Przebudowa oświetlenia (wymiana opraw) w m. Koźmin Wielkopolski ul. Krotoszyńska****(st. 42213), m. Lipowiec (st. 42768) na terenie gm. Koźmin Wielkopolski**, w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. **Grzegorza Wiernego**, tel. 062 598 64 24 lub 606 130 080**Zleceniobiorca** zobowiązany będzie do:

- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na [www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na [www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na [www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

**Zleceniodawca:**

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z *Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na [www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „**Formularz ofertowy – roboty budowlane**” dostępnym na stronie internetowej [www.ouid.pl](http://www.ouid.pl) w zakładce „DO POBRANIA”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

**Oferty należy składać do dnia 15.02.2021r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:

**„OFERTA – dot. m. Koźmin Wielkopolski ul. Krotoszyńska, Lipowiec, 42213, 42768, gm. Koźmin Wielkopolski, zapytanie nr TT/TII/...../2021”****UWAGA: OFERTY MOGĄ BYĆ SKŁADANE WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB W SKRZYNCIE PODAWCZEJ PRZY WEJŚCIU DO SPÓŁKI.**Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie [www.ouid.pl](http://www.ouid.pl).

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wzór umowy znajduje się na stronie [www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html)

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

**WAŻNE:**

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego.

Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki

należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,
- świadectw kwalifikacyjnych,
- orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Zastępca Dyrektora  
ds. Technicznych  
*Jacek Witczak*

Prezes Zarządu: *Maciej Witczak*

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy: 91 496 000 zł NIP: 618-16-07-268

Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 7412402946111000028733740

**OŚWIETLENIE  
ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.**  
ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Tel. **62 598 52 70**  
Fax **62 598 52 74**  
e-mail: [zarzad@ouid.pl](mailto:zarzad@ouid.pl)

[www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl)

**Przebudowa oświetlenia w m. Koźmin Wielkopolski ul. Krotoszyńska, m. Lipowiec  
(stacje 42213, 42768) na terenie gm. Koźmin Wielkopolski**

**Zakres rzeczowy zadania:**

**1. Koźmin Wielkopolski ul. Krotoszyńska stacja 42213 (Rys.1)**

- Wymiana istn. opraw na oprawy typu BGP762 T25 1xLED110-4S/740 DN52 strumień świetlny lampy 11000 lm oprawa wyposażona w system sterowania CityTouch z abonamentem na 10 lat, wysięgnik zgodnie ze schematem – 2 kpl.

**2. Lipowiec stacja 42768 (Rys.2)**

- Wymiana istn. oprawy na oprawę typu TEOLED zdemontowanej z ul. Krotoszyńskiej w m.Koźmin Wielkopolski, wysięgnik zgodnie ze schematem – 2 kpl.

**Opis techniczny:**

Wymiany i montażu opraw należy dokonać w lokalizacjach zgodnych z załączonym schematem. Oprawy montować nad linią energetyczną prostopadle do jezdni. Wysięgniki montować za pomocą śrub wysięgnika (tzw. „laski”) na słupach ŻN, a na słupach drewnianych i wirowych za pomocą uchwytów wysięgnika mocowanych taśmą stalową COT 37 i klamerkami COT 36 prod. ENSTO. Oprawy zasilic przewodami typu YDY 2x2,5mm<sup>2</sup> 450/750V (okrągły), pozostawiając podwójną izolacją na długości min. 10cm po wyjściu przewodu z wysięgnika oraz wykonując zapas pojedynczych żył o długości ok. 2m zwijając je w postać sprężyny, w celu umożliwienia swobodnego podłączenia oprawy do linii zasilającej. Montowane oprawy zabezpieczyć bezpiecznikowymi złączami do lamp oświetlenia ulicznego montowanymi bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-03 w przypadku linii izolowanej i typu BZO-04 w przypadku linii gołej, z wkładkami bezpiecznikowymi typu Bi 4A. Do podłączenia żyły ochronno-neutralnej PEN przewodu zasilającego oprawę należy użyć zacisków izolowanych przebijających izolację typu SLIP 12.05, SLIP 22.1 lub SL 11.118 prod. Ensto w przypadku linii izolowanej i zacisków typu SM 2.11 prod. Ensto w przypadku linii gołej. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wprowadzenie przewodu zasilającego oprawę oraz jej zamknięcie, w celu zapewnienia wymaganej szczelności. Do montażu urządzeń oświetleniowych zastosować odrębny osprzęt i konstrukcje. Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe. Za wyjątkiem punktów z zapisem o przełożeniu istniejącego osprzętu, przewodu i wysięgników, należy wszędzie zastosować nowe urządzenia.


Prace należy skoordynować z konserwatorem sieci oświetleniowej tj. „ELEKTROINSTAL” Marian Przybylski Zakład Usługowy ul. Powstania Listopadowego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski a Spółkę OUiD powiadomić pisemnie o terminie rozpoczęcia przebudowy.

Ze zgłoszeniem do odbioru należy dostarczyć następujące dokumenty:

- Certyfikat potwierdzający opłatę za abonament CityTouch od dostawcy system z podaniem okresu na jaki został wykupiony

Opracował:

**SPECJALISTA**  
ds. Eksploatacji Oświetlenia  
Grzegorz Wierny

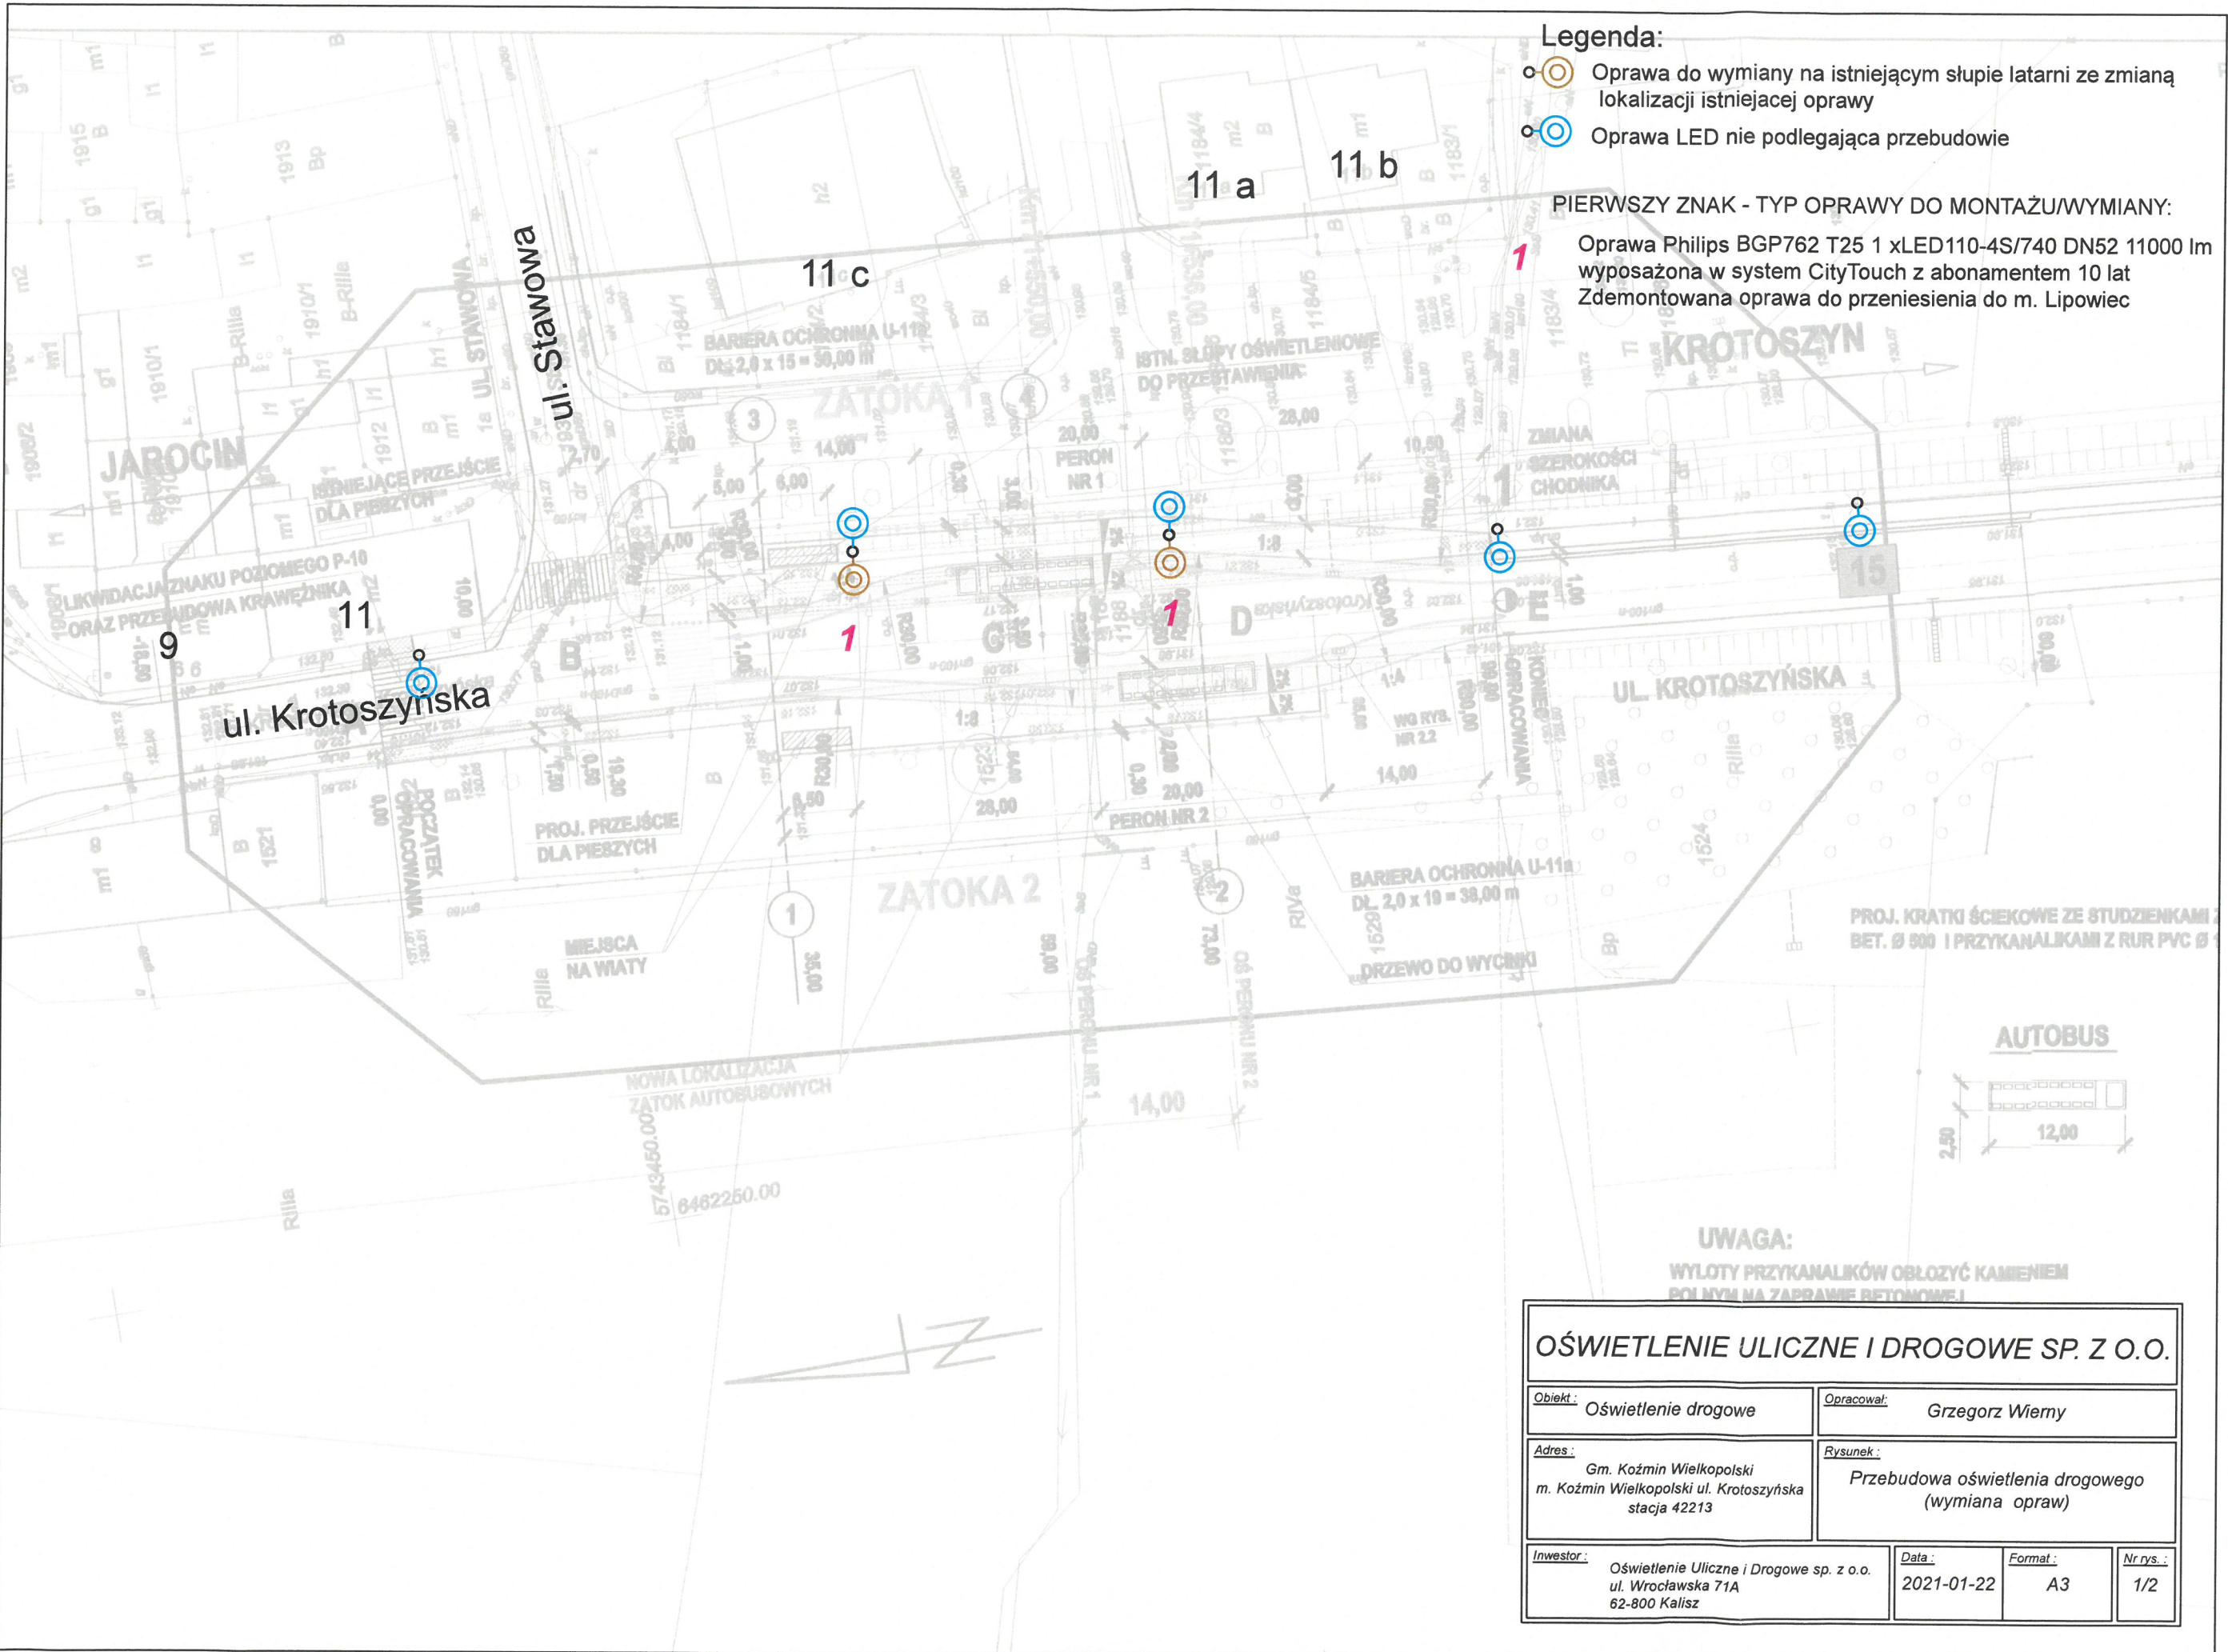

**Legenda:**

- (orange) Oprawa do wymiany na istniejącym słupie latarni ze zmianą lokalizacji istniejącej oprawy
- (blue) Oprawa LED nie podlegająca przebudowie

**PIERWSZY ZNAK - TYP OPRAWY DO MONTAŻU/WYMIANY:**

Oprawa Philips BGP762 T25 1 xLED110-4S/740 DN52 11000 lm wyposażona w system CityTouch z abonamentem 10 lat  
Zdemontowana oprawa do przeniesienia do m. Lipowiec

**UWAGA:**

WYLOTY PRZYKANALIKÓW OBŁOŻYĆ KAMIENIEM POLNYM NA ZAPRAWIE BETONOWEJ

<b>OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.</b>			
<b>Obiekt:</b> Oświetlenie drogowe		<b>Opracował:</b> Grzegorz Wierny	
<b>Adres:</b> Gm. Koźmin Wielkopolski m. Koźmin Wielkopolski ul. Krotoszyńska stacja 42213		<b>Rysunek:</b> Przebudowa oświetlenia drogowego (wymiana opraw)	
<b>Investor:</b> Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	<b>Data:</b> 2021-01-22	<b>Format:</b> A3	<b>Nr rys.:</b> 1/2



**Legenda:**

o-⊙ Oprawa do wymiany na istniejącym słupie

**PIERWSZY ZNAK - TYP OPRAWY DO MONTAŻU/WYMIANY:**

**2** Wymiana istniejącej oprawy na opawę LED zdemontowaną z ul. Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim

**DRUGI ZNAK - TYP WYSIĘGNIKA DO MONTAŻU/WYMIANY:**

**X** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysokości 1,5 m, kącie 5 st.

**OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.**

<b>Opis:</b> Oświetlenie drogowe	<b>Opracował:</b> Grzegorz Wierny
<b>Adres:</b> Gm. Koźmin Wielkopolski m. Lipowiec stacja 42768	<b>Rysunek:</b> Przebudowa oświetlenia drogowego (wymiana opraw)
<b>Investor:</b> Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	<b>Data:</b> 2021-01-22
	<b>Format:</b> A3
	<b>Nr rys.:</b> 2/2