

## Zapytanie ofertowe

(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.: **Przebudowa oświetlenia (wymiana słupów i opraw oraz montaż opraw) w m. Ostrzeszów ul. księdza Sobierajskiego (st. 20744) na terenie gm. Ostrzeszów**, w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. **Grzegorza Wiernego**, tel. 062 598 64 24 lub 606 130 080

**Zleceniobiorca** zobowiązany będzie do:

- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na [www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na [www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na [www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

**Zleceniodawca:**

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z *Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na [www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „**Formularz ofertowy – roboty budowlane**” dostępnym na stronie internetowej [www.oid.pl](http://www.oid.pl) w zakładce „DO POBRANIA”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

**Oferty należy składać do dnia 03.03.2021r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:

„**OFERTA – dot. m. Ostrzeszów ul. Księdza Sobierajskiego, 20744, gm. Ostrzeszów, zapytanie nr TT/TII/...<sup>318</sup>.../2021**”

**UWGA: OFERTY MOGĄ BYĆ SKŁADANE WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB W SKRZYŃCE PODAWCZEJ PRZY WEJŚCIU DO SPÓŁKI.**

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie [www.oid.pl](http://www.oid.pl).

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wzór umowy znajduje się na stronie [www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html)

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

**WAŻNE:**

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego.

Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki

należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

– zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,

– świadectw kwalifikacyjnych,

– orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Zastępca Dyrektora  
ds. Technicznych

Jacek Witczak

Prezes Zarządu: Maciej Witczak

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy: 91.496.000 zł NIP: 618-16-07-268

Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 7412402946111000028733740

**OŚWIETLENIE  
ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.**  
ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Tel. **62 598 52 70**  
Fax **62 598 52 74**  
e-mail: [zarzad@oid.pl](mailto:zarzad@oid.pl)

[www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl)

9

# Przebudowa oświetlenia w m. Ostrzeszów ul. ks. Sobierajskiego zasilanie stacja 22744 na terenie gm. Ostrzeszów

## 1. Zakres rzeczowy

a) m. Ostrzeszów ul. Ks. Sobierajskiego stacja 22744

- wymiana istniejących słupów latarni na słupy SAL-80K zabezpieczone elastomerem w kolorze słupa z wysięgnikami WR-2/2/0,95/5 słupa (słupy i wysięgniki anodowane na kolor C- 35) (3 kpl.)

- montaż odbojnicy parkingowej na słup oświetleniowy w kolorze RAL 9005 do zabetonowania/wkopu np. CM.OPKOF Laccery City Metal (3 kpl.)

- wymiana istniejących opraw na oprawy LED DigiStreet BGP761 T25 1xLED74-4S/740 DN10 39W 4000K 6000lm, oprawy mają być wyposażone w system sterowania City Touch z abonamentem na 10 lat (3 szt.)

- wymiana istniejących opraw na oprawy LED DigiStreet BGP761 T25 1xLED94-4S/740 DX50 57W 4000K 9400lm, oprawy mają być wyposażone w system sterowania City Touch z abonamentem na 10 lat (2 szt.)

- montaż oprawy LED DigiStreet BGP761 T25 1xLED94-4S/740 DX50 57W 4000K 9400lm, oprawy mają być wyposażone w system sterowania City Touch z abonamentem na 10 lat (1 szt.)

**Uwaga: Słupy należy oznaczyć tabliczkami wg wzoru.**

## 2. Opis techniczny:

Wykonać prace zgodnie z zakresem rzeczowym. Nawierzchnię należy przywrócić do stanu pierwotnego. Zakup wszystkich materiałów należy do Wykonawcy. Instalowana aparatura, osprzęt, przewody winny posiadać atesty dopuszczające do zastosowania na terenie kraju. W przypadku zbyt krótkich kabli zasilających latarnię (tabliczka słupowa IZK), należy zmuflować kabel i wykonać zapas kabla minimum 1,5m. Po wykonaniu zapasu kabla, prace zanikające podlegają odbiorowi przez pracownika Spółki.

Ze zgłoszeniem do odbioru należy dostarczyć następujące dokumenty:

- protokoły z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
- protokoły z pomiarów rezystancji izolacji kabli jeżeli zostały przedłużone
- potwierdzenia opłaty za abonament CityTouch od dostawcy systemu z podaniem okresu na jaki został wykupiony

Wzory protokołów dostępne na stronie internetowej Spółki;

SPECJALISTA  
ds. Eksploatacji Oświetlenia  
Grzegorz Wierny




Tabliczka na słup

~ 12x7 cm (szer x wys)



SPECJALISTA  
ds. Eksploatacji Oświetlenia  
*Grzegorz Wierny*



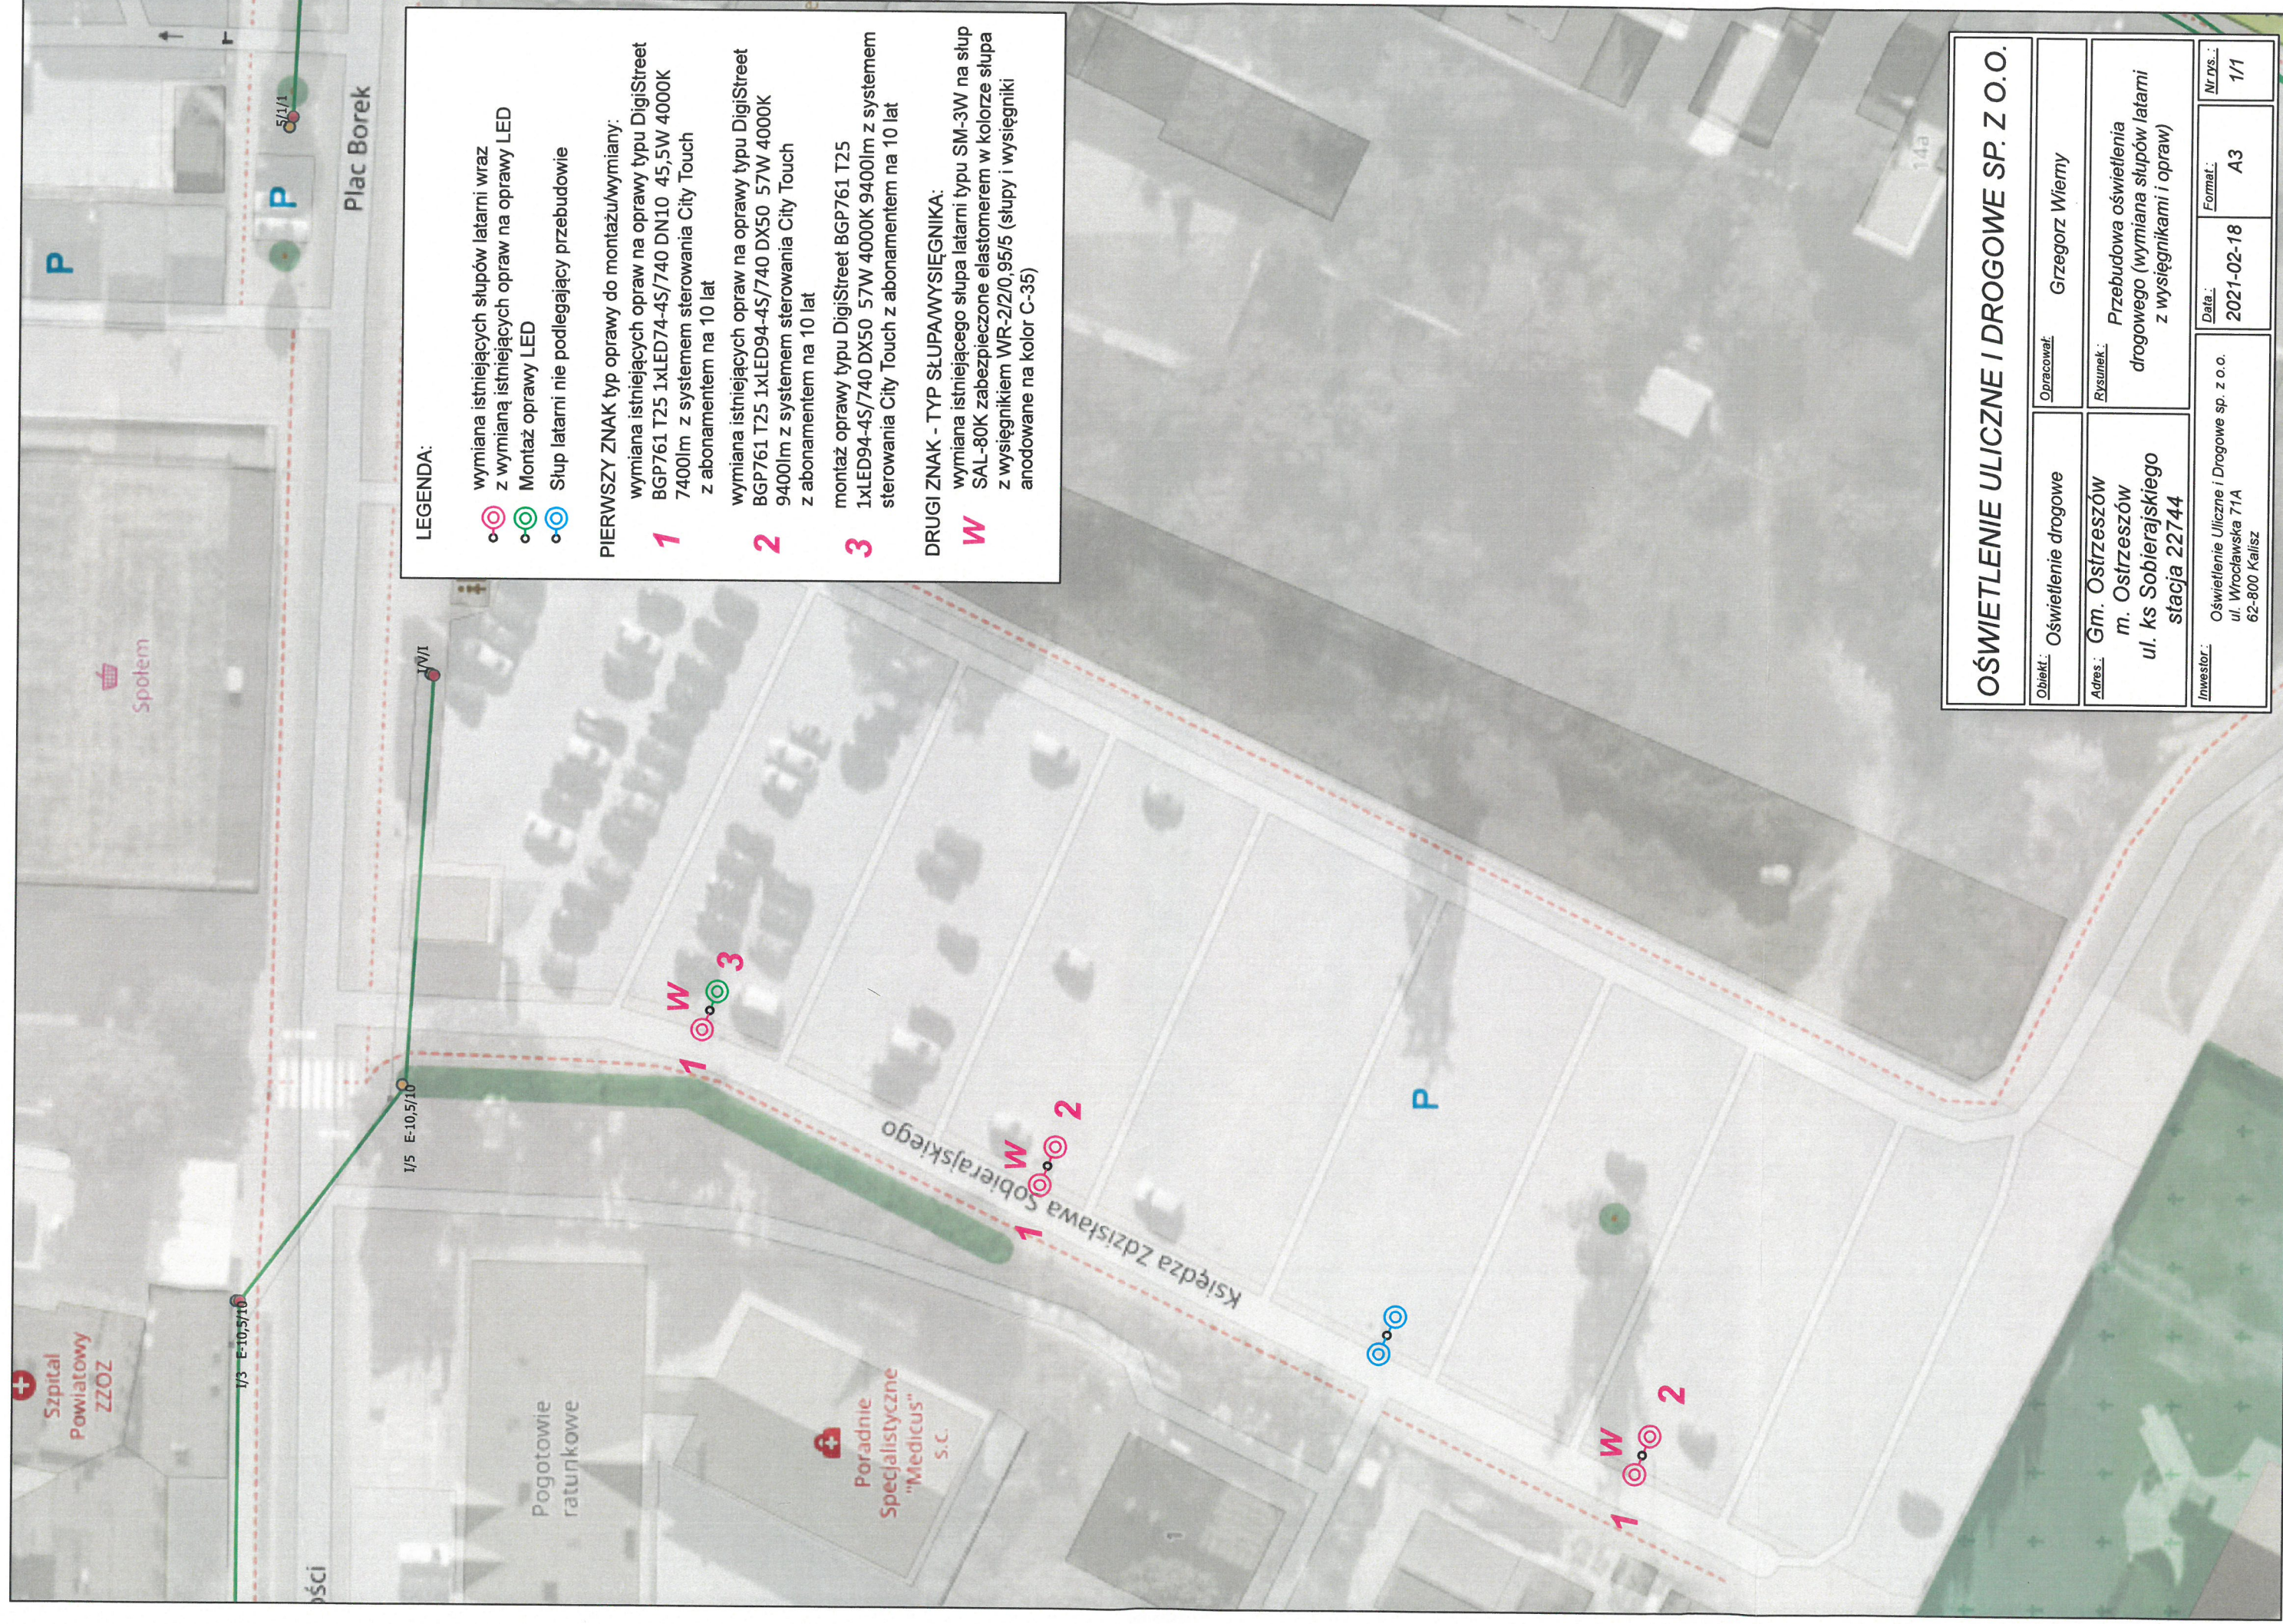

**LEGENDA:**

-  wymiana istniejących słupów latarni wraz z wymianą istniejących opraw na oprawy LED
-  Montaż oprawy LED
-  Słup latarni nie podlegający przebudowie

**PIERWSZY ZNAK** typ oprawy do montażu/wymiany:

- 1** wymiana istniejących opraw na oprawy typu DigiStreet BGP761 T25 1xLED74-4S/740 DN10 45,5W 4000K 7400lm z systemem sterowania City Touch z abonamentem na 10 lat
- 2** wymiana istniejących opraw na oprawy typu DigiStreet BGP761 T25 1xLED94-4S/740 DX50 57W 4000K 9400lm z systemem sterowania City Touch z abonamentem na 10 lat
- 3** montaż oprawy typu DigiStreet BGP761 T25 1xLED94-4S/740 DX50 57W 4000K 9400lm z systemem sterowania City Touch z abonamentem na 10 lat

**DRUGI ZNAK** - TYP SŁUPA/WYSIĘGNIKA:

- W** wymiana istniejącego słupa latarni typu SM-3W na słup SAL-80K zabezpieczone elastomerem w kolorze słupa z wysięgnikiem WR-2/2/0,95/5 (słupy i wysięgniki anodowane na kolor C-35)

**OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.**

<b>Obiekt:</b> Oświetlenie drogowe	<b>Opracował:</b> Grzegorz Wierny
<b>Adres:</b> Gm. Ostrzeszów m. Ostrzeszów ul. ks Sobierajskiego stacja 22744	<b>Rysunek:</b> Przebudowa oświetlenia drogowego (wymiana słupów latarni z wysięgnikami i opraw)
<b>Inwestor:</b> Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	<b>Data:</b> 2021-02-18 <b>Format:</b> A3
	<b>Nr rys.:</b> 1/1