

## Zapytanie ofertowe

(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.: **Przebudowa oświetlenia (wymiana i montaż opraw) w m. Parcice ul. Dworska, Piaskowa (st. 30851, 30859, 31003, 31136) na terenie gm. Czastary**, w zakresie zgodnym z załącznikami stanowiącymi integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. **Patryka Kopczyńskiego**, tel. 062 598 52 82 lub 606 130 081

**Zleceniobiorca** zobowiązany będzie do:

- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na [www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na [www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na [www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

**Zleceniodawca:**

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z *Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na [www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „**Formularz ofertowy – roboty budowlane**” dostępnym na stronie internetowej [www.ouid.pl](http://www.ouid.pl) w zakładce „DO POBRANIA”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

**Oferty należy składać do dnia 14.04.2021r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „**OFERTA – dot. m. Parcice, 30851, 30859, 31003, 31136, gm. Czastary, zapytanie nr TT/TII/...../2021**”

**UWAGA: OFERTY MOGĄ BYĆ SKŁADANE WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB W SKRZYŃCE PODAWCZEJ PRZY WEJŚCIU DO SPÓŁKI.**

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie [www.ouid.pl](http://www.ouid.pl).

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wzór umowy znajduje się na stronie [www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html)

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

### WAŻNE:

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego.

Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki

należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

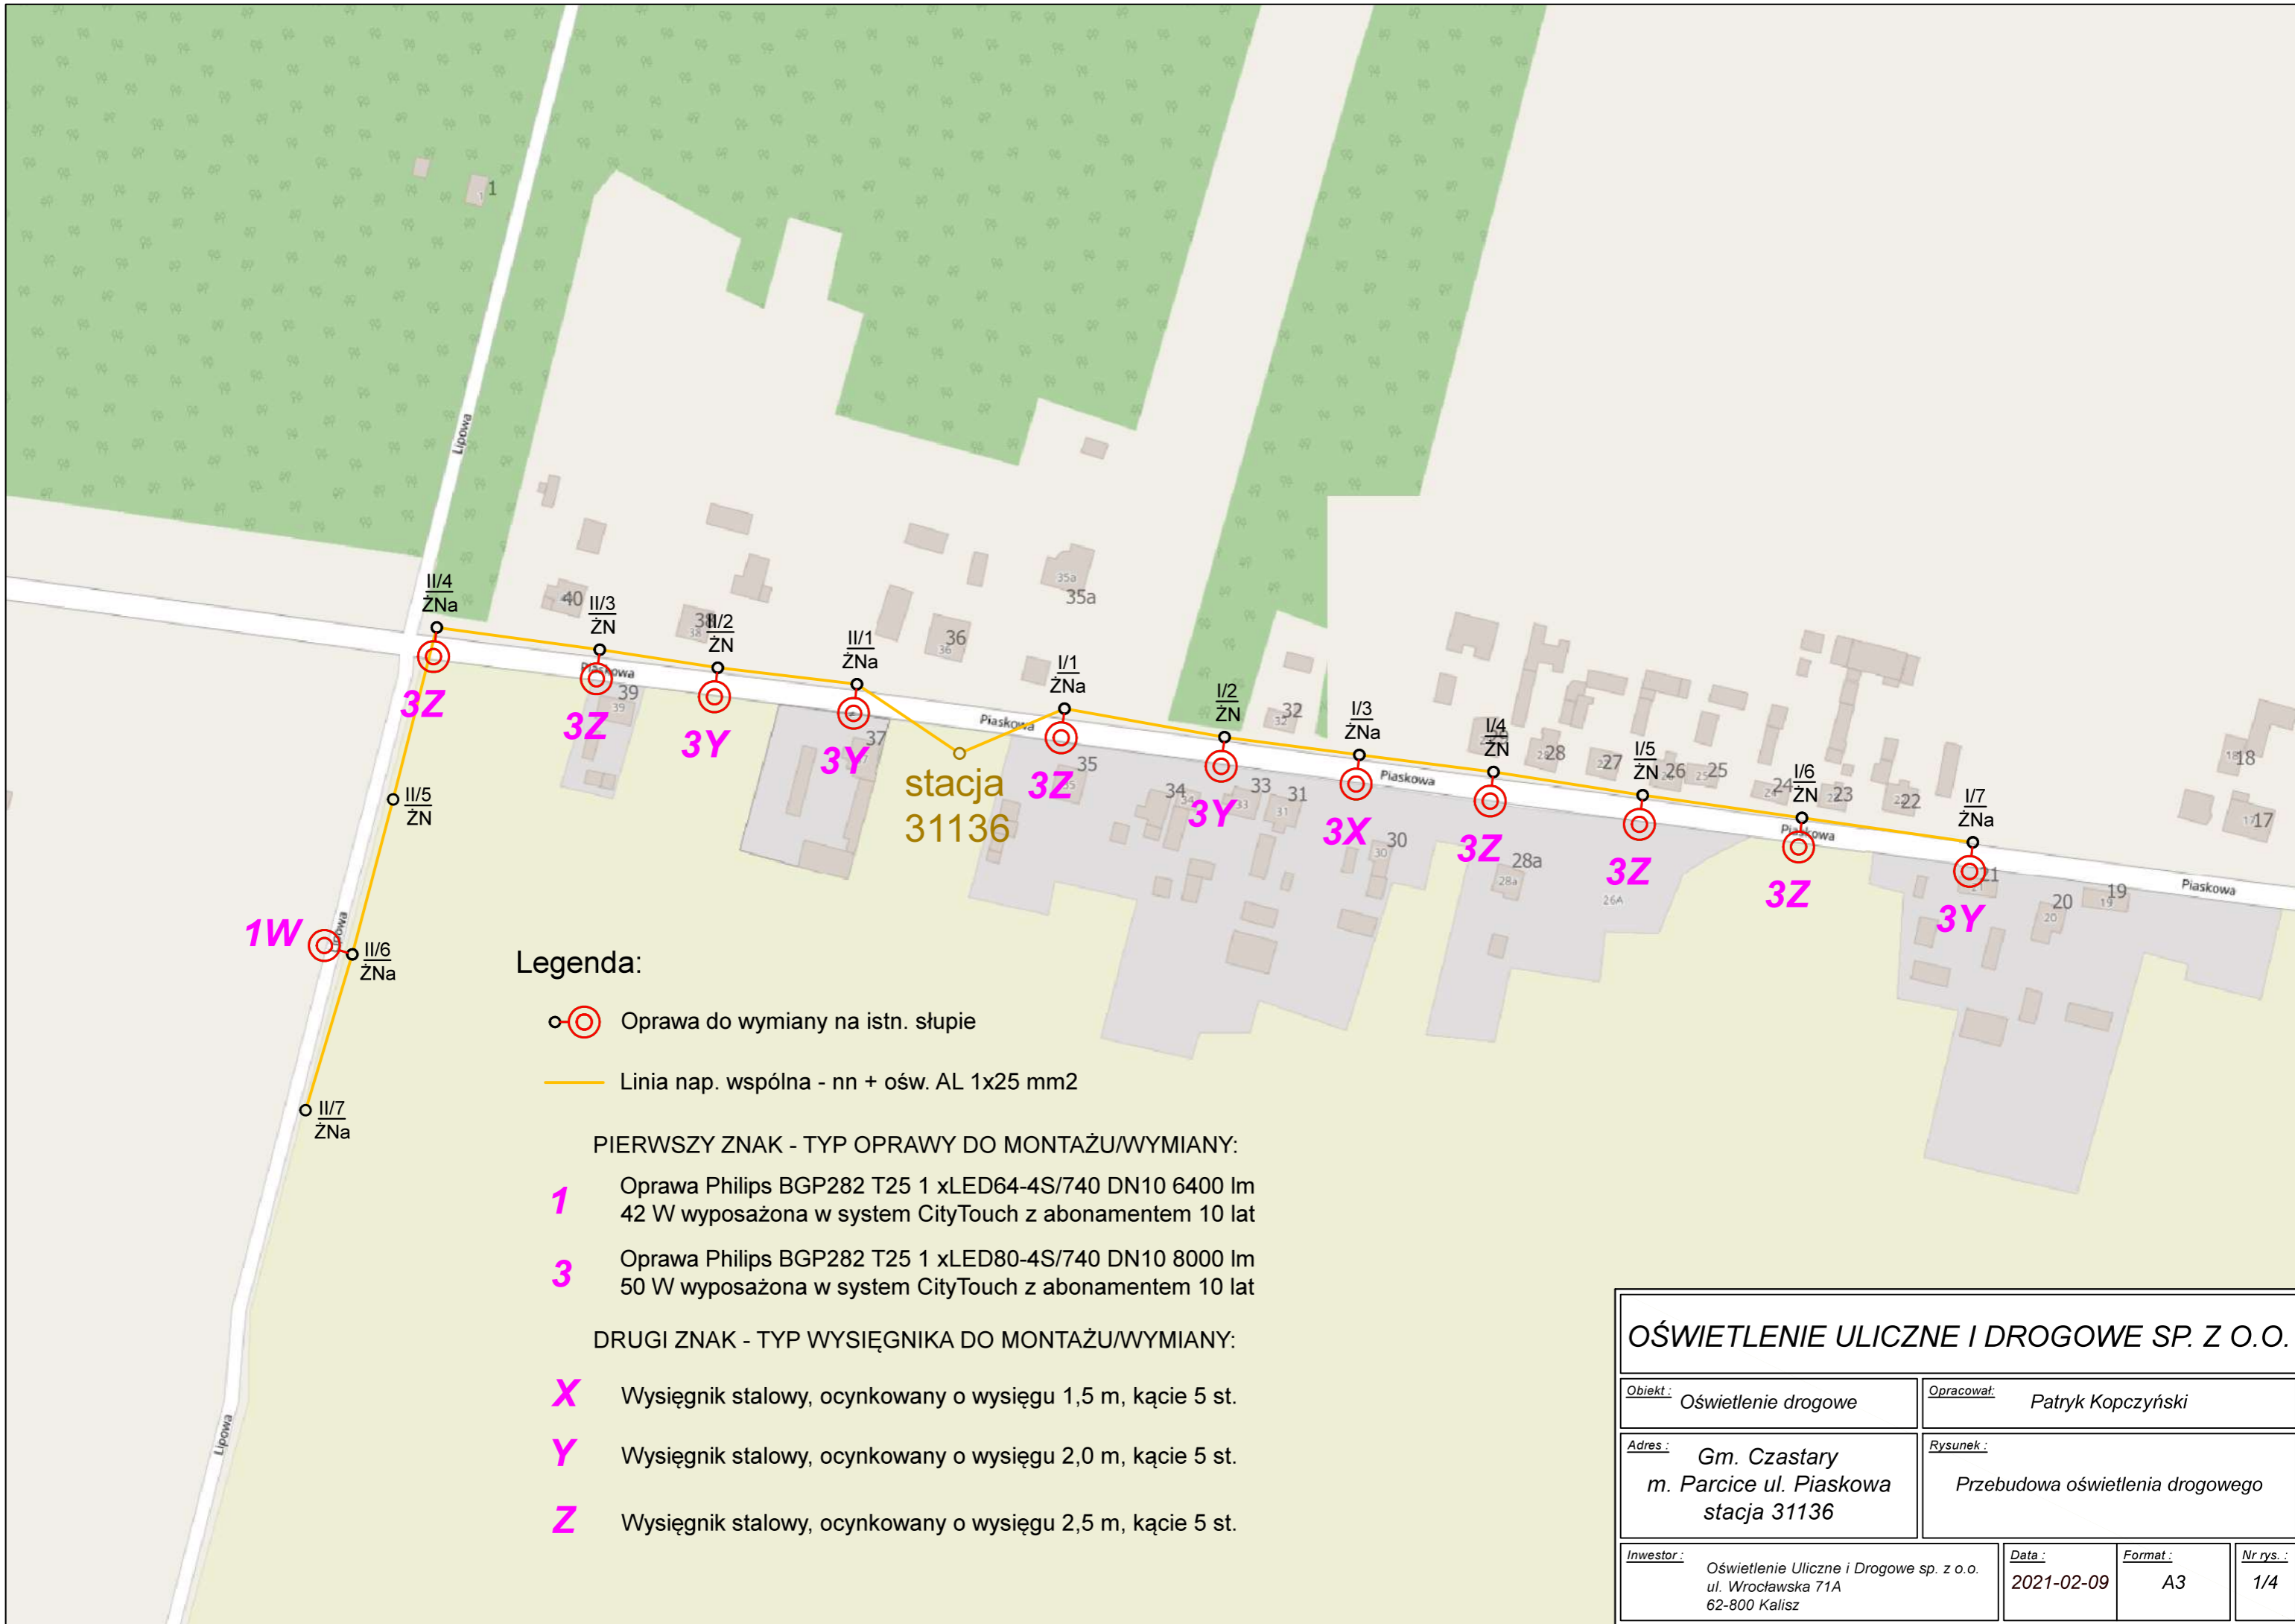
- zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,
- świadectw kwalifikacyjnych,
- orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Zastępca Dyrektora  
ds. Technicznych  
*Jacek Witezak*

Prezes Zarządu: *Maciej Witczak*

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy : 91.496.000 zł NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74124029461111000028733740



**Legenda:**

- ⊙ Oprawa do wymiany na istn. słupie
- Linia nap. wspólna - nn + ośw. AL 1x25 mm2

**PIERWSZY ZNAK - TYP OPRAWY DO MONTAŻU/WYMIANY:**






- 1** Oprawa Philips BGP282 T25 1 xLED64-4S/740 DN10 6400 lm 42 W wyposażona w system CityTouch z abonamentem 10 lat
- 3** Oprawa Philips BGP282 T25 1 xLED80-4S/740 DN10 8000 lm 50 W wyposażona w system CityTouch z abonamentem 10 lat

**DRUGI ZNAK - TYP WYSIĘGNIKA DO MONTAŻU/WYMIANY:**

- X** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 1,5 m, kącie 5 st.
- Y** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 2,0 m, kącie 5 st.
- Z** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 2,5 m, kącie 5 st.

<b>OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.</b>			
<b>Objekt:</b> Oświetlenie drogowe		<b>Opracował:</b> Patryk Kopczyński	
<b>Adres:</b> Gm. Czastary m. Parcice ul. Piaskowa stacja 31136		<b>Rysunek:</b> Przebudowa oświetlenia drogowego	
<b>Inwestor:</b> Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	<b>Data:</b> 2021-02-09	<b>Format:</b> A3	<b>Nr rys.:</b> 1/4


**Legenda:**

-  Oprawa do zamontowania na istn. słupie
-  Oprawa do wymiany na istn. słupie
-  Linia nap. wspólna - nn + ośw. AsXS<sub>n</sub> 2x25 mm<sup>2</sup>
-  Linia nap. wspólna - nn + ośw. AsXS<sub>n</sub> 1x25 mm<sup>2</sup>
-  Linia nap. wydzielona - ośw. AsXS<sub>n</sub> 2x25 mm<sup>2</sup>

**PIERWSZY ZNAK - TYP OPRAWY DO MONTAŻU/WYMIANY:**

**3** Oprawa Philips BGP282 T25 1 xLED80-4S/740 DN10 8000 lm 50 W wyposażona w system CityTouch z abonamentem 10 lat

**DRUGI ZNAK - TYP WYSIĘGNIKA DO MONTAŻU/WYMIANY:**

- Y** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 2,0 m, kącie 5 st.
- Z** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 2,5 m, kącie 5 st.
-  Istniejąca szafka oświetleniowa

**OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.**

<b>Obiekt:</b> Oświetlenie drogowe		<b>Opracował:</b> Patryk Kopczyński	
<b>Adres:</b> Gm. Czastary m. Parcice ul. Piaskowa, Dworska stacja 30851		<b>Rysunek:</b> Przebudowa oświetlenia drogowego	
<b>Inwestor:</b> Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	<b>Data:</b> 2021-02-09	<b>Format:</b> A3	<b>Nr rys.:</b> 2/4



**Legenda:**

○⊙ Oprawa do wymiany na istn. słupie

— Linia nap. wspólna - nn + ośw. AsXSnn 1x25 mm2

PIERWSZY ZNAK - TYP OPRAWY DO MONTAŻU/WYMIANY:

**3** Oprawa Philips BGP282 T25 1 xLED80-4S/740 DN10 8000 lm 50 W wyposażona w system CityTouch z abonamentem 10 lat

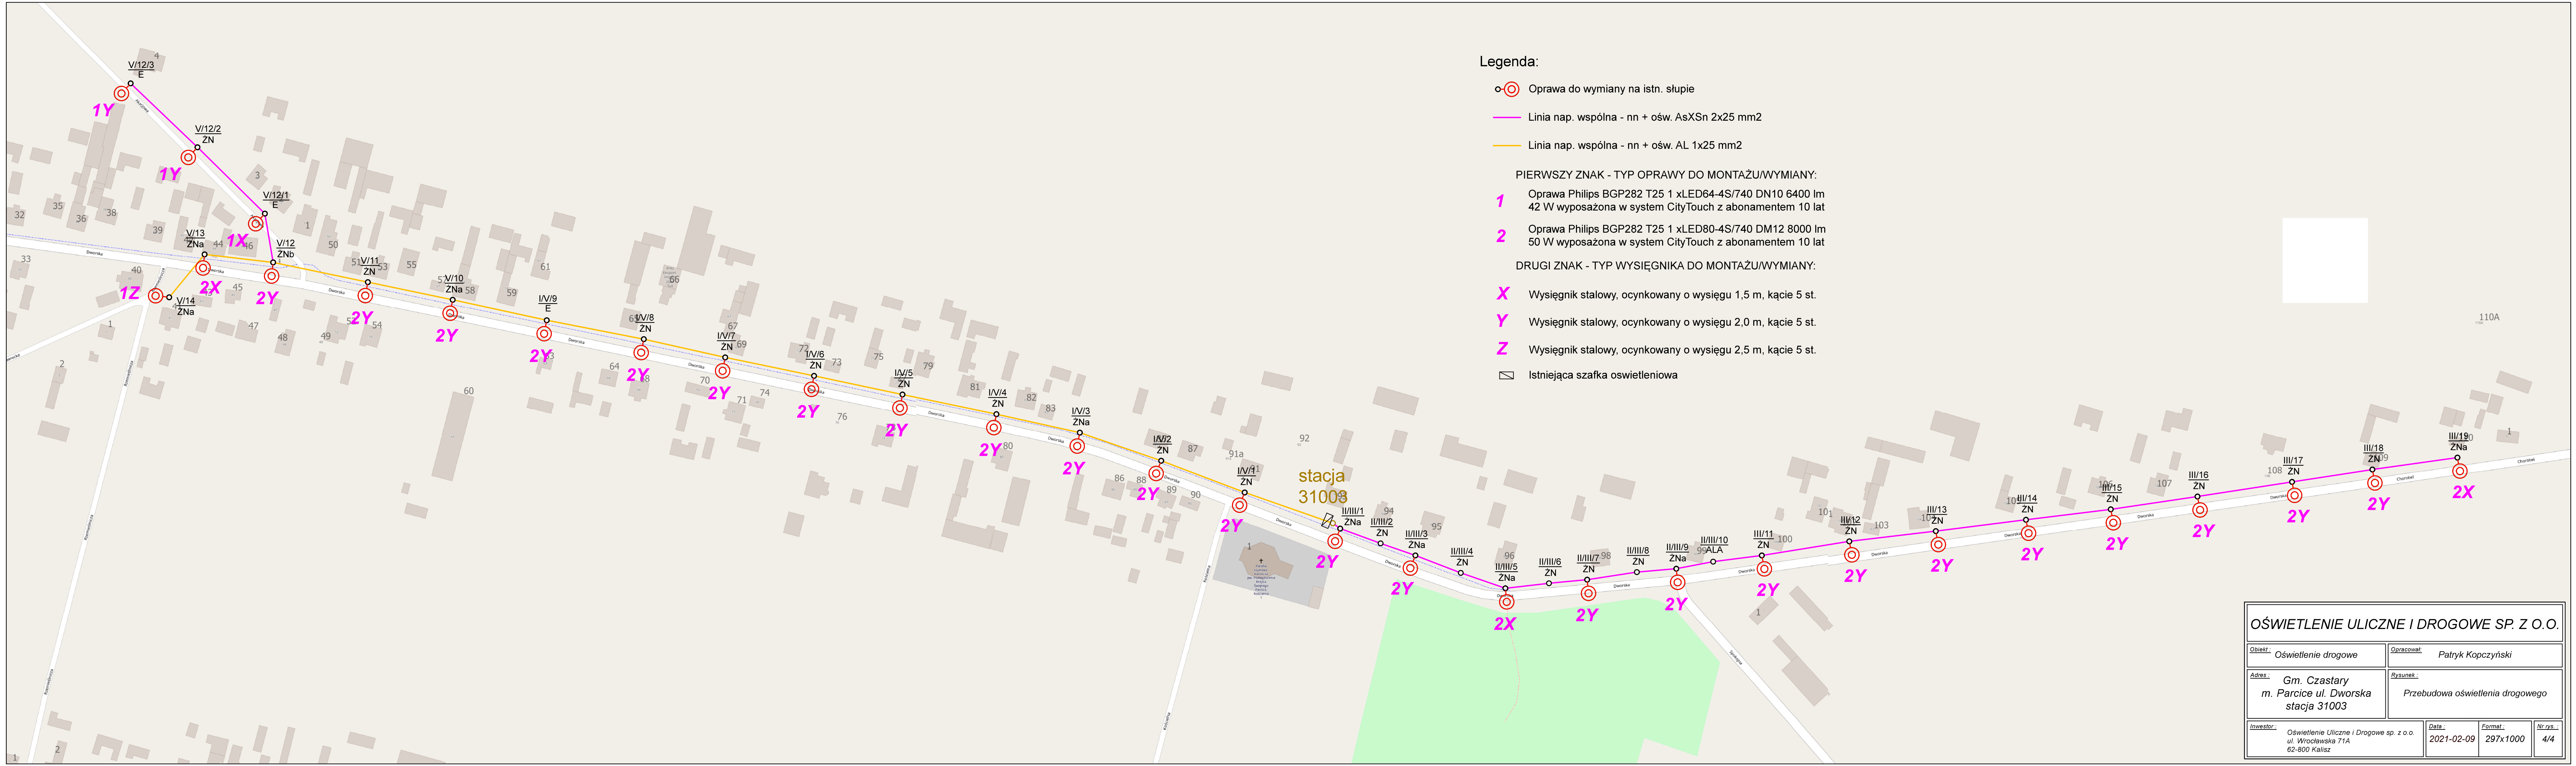
DRUGI ZNAK - TYP WYSIĘGNIKA DO MONTAŻU/WYMIANY:

**Y** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 2,0 m, kącie 5 st.

**Z** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 2,5 m, kącie 5 st.

☒ Istniejąca szafka oświetleniowa

<b>OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.</b>			
<i>Obiekt:</i> Oświetlenie drogowe		<i>Opracował:</i> Patryk Kopczyński	
<i>Adres:</i> Gm. Czastary m. Parcice ul. Dworska stacja 30859		<i>Rysunek:</i> Przebudowa oświetlenia drogowego	
<i>Inwestor:</i> Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz		<i>Data:</i> 2021-02-09	<i>Format:</i> A3
			<i>Nr rys.:</i> 3/4



Legenda:

- Oprawa do wymiany na istn. słupie
  - Linia nap. wspólna - nn + ośw. AsXSn 2x25 mm2
  - Linia nap. wspólna - nn + ośw. AL 1x25 mm2
- PIERWSZY ZNAK - TYP OPRAWY DO MONTAŻU/WYMIANY:
- 1** Oprawa Philips BGP282 T25 1 xLED64-4S/740 DN10 6400 lm 42 W wyposażona w system CityTouch z abonamentem 10 lat
  - 2** Oprawa Philips BGP282 T25 1 xLED80-4S/740 DM12 8000 lm 50 W wyposażona w system CityTouch z abonamentem 10 lat
- DRUGI ZNAK - TYP WYSIĘGNIKA DO MONTAŻU/WYMIANY:
- X** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 1,5 m, kącie 5 st.
  - Y** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 2,0 m, kącie 5 st.
  - Z** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 2,5 m, kącie 5 st.
- ▭ Istniejąca szafka oświetleniowa

<b>OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.</b>			
Obiekt:	Oświetlenie drogowe	Opracował:	Patryk Kopczyński
Adres:	Gm. Czastary m. Parcice ul. Dworska stacja 31003	Rysunek:	Przebudowa oświetlenia drogowego
Investor:	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	Data:	2021-02-09
		Format:	297x1000
		Nr rys.:	4/4

**Przebudowa oświetlenia (wymiana i montaż opraw) w m. Parcice ul. Dworska, Piaskowa  
(st. 30851, 30859, 31003, 31136) na terenie gm. Czastary**

**Zakres rzeczowy zadania:**

**1. Parcice ul. Dworska, Piaskowa, stacja 30851, sieć napowietrzna, wspólna i wydzielona (rys. 2/4)**

- a) Wymiana istn. oprawy oświetleniowej na oprawę typu BGP282 T25 1 xLED80-4S/740 DN10 prod. Philips (Signify) o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 8000 lm, wyposażoną w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat, z wysięgnikiem zgodnie ze schematem – **15 kpl.**
- b) Montaż oprawy oświetleniowej typu BGP282 T25 1 xLED80-4S/740 DN10 prod. Philips (Signify) o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 8000 lm, wyposażonej w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat, z wysięgnikiem zgodnie ze schematem – **1 kpl.**

**2. Parcice ul. Dworska, stacja 30859, sieć napowietrzna, wspólna (rys. 3/4)**

- a) Wymiana istn. oprawy oświetleniowej na oprawę typu BGP282 T25 1 xLED80-4S/740 DN10 prod. Philips (Signify) o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 8000 lm, wyposażoną w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat, z wysięgnikiem zgodnie ze schematem – **7 kpl.**

**3. Parcice ul. Dworska, stacja 31003, sieć napowietrzna, wspólna (rys. 4/4)**

- a) Wymiana istn. oprawy oświetleniowej na oprawę typu BGP282 T25 1 xLED64-4S/740 DN10 prod. Philips (Signify) o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 6400 lm, wyposażoną w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat, z wysięgnikiem zgodnie ze schematem – **4 kpl.**
- b) Wymiana istn. oprawy oświetleniowej na oprawę typu BGP282 T25 1 xLED80-4S/740 DM12 prod. Philips (Signify) o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 8000 lm, wyposażoną w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat, z wysięgnikiem zgodnie ze schematem – **27 kpl.**

**4. Parcice ul. Piaskowa, stacja 31136, sieć napowietrzna, wspólna (rys. 1/4)**

- a) Wymiana istn. oprawy oświetleniowej na oprawę typu BGP282 T25 1 xLED64-4S/740 DN10 prod. Philips (Signify) o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 6400 lm, wyposażoną w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat, z wysięgnikiem zgodnie ze schematem – **1 kpl.**
- b) Wymiana istn. oprawy oświetleniowej na oprawę typu BGP282 T25 1 xLED80-4S/740 DN10 prod. Philips (Signify) o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 8000 lm, wyposażoną w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat, z wysięgnikiem zgodnie ze schematem – **11 kpl.**

**Opis techniczny:**

W zakresie prac należy wykonać wymianę oraz montaż opraw na sieci wspólnej i wydzielonej. Wymiany i montażu nowych opraw należy dokonać w lokalizacjach zgodnych z załączonymi schematami. Oprawy montować nad linią energetyczną prostopadle do jezdni. Wysięgniki montować za pomocą śrub wysięgnika (tzw. „laski”) na słupach ŻN, a na słupach drewnianych i wirowych za pomocą uchwytów wysięgnika mocowanych taśmą stalową COT 37 i klamerkami COT 36 prod. ENSTO.

Oprawy zasilić przewodami typu YDY 2x2,5 mm<sup>2</sup> 450/750 V (okrągły), pozostawiając podwójną izolację na długości min. 10 cm po wyjściu przewodu z wysięgnika oraz wykonując zapas

pojedynczych żył o długości ok. 2 m zwijając je w postać sprężyny, w celu umożliwienia swobodnego podłączenia oprawy do linii zasilającej. Montowane oprawy zabezpieczyć bezpiecznikowymi złączami do lamp oświetlenia ulicznego montowanymi bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-03 w przypadku linii izolowanej i typu BZO-04 w przypadku linii gołej, z wkładkami bezpiecznikowymi typu Bi-Wts 4 A.

Do podłączenia żyły ochronno-neutralnej PEN przewodu zasilającego oprawę należy użyć zacisków izolowanych przebijających izolację typu SLIP 12.05, SLIP 22.1 lub SL 11.118 prod. ENSTO w przypadku linii izolowanej i zacisków typu SM 2.11 prod. ENSTO w przypadku linii gołej. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wprowadzenie przewodu zasilającego oprawę oraz jej zamknięcie, w celu zapewnienia wymaganej szczelności.

Do montażu urządzeń oświetleniowych zastosować odrębny osprzęt i konstrukcje. Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe. Za wyjątkiem punktów z zapisem o przełożeniu istniejącego osprzętu, przewodu i wysięgników, należy wszędzie zastosować nowe urządzenia.

Prace należy skoordynować z konserwatorem sieci oświetleniowej tj. ELEKTRA Agata Strzelczak ul. Paderewskiego 2-6, 63-400 Ostrów Wielkopolski, a Spółkę OUiD powiadomić pisemnie o terminie rozpoczęcia przebudowy.

Opracował:

SPECJALISTA  
ds. Eksploatacji Oświetlenia  
*Patryk Kopczyński*