

Zapytanie ofertowe

(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.: **Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Rzgów st. 80681, 80682, 80684, 80883 gm. Rzgów**, w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Waldemara Frankowskiego, tel. 062 598 64 27 lub 606 367 775

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z *Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- uregułuje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „**Formularz ofertowy – roboty budowlane**” dostępnym na stronie internetowej www.oid.pl w zakładce „DO POBRANIA”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać do dnia 21.05.2021r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „**OFERTA – dot. m. Rzgów, 80681,80682,80684,80883, gm. Rzgów, zapytanie nr TT/T III/1005.../2021**”

UWAGA: OFERTY MOGA BYĆ SKŁADANE WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB W SKRZYŃCE PODAWCZEJ PRZY WEJŚCIU DO SPÓŁKI.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie www.oid.pl.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wzór umowy znajduje się na stronie www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

WAŻNE:

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego.

Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki

należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,
- świadectw kwalifikacyjnych,
- orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych

Jacek Witczak

Prezes Zarządu: Maciej Witczak

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy: 91.496.000 zł NIP: 618-16-07-268

Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 7412402946111000028733740

**OŚWIETLENIE
ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.**
ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Tel. 62 598 52 70
Fax 62 598 52 74
e-mail: zarzad@oid.pl

www.oswietlenie.kalisz.pl

Rozbudowa i przebudowa oświetlenia na terenie m. Rzgów Gmina Rzgów st. 80681, 80682, 80684, 80883

Zakres rzeczowy:

1. Rzgów ul. Szkolna, zasilanie ze stacji 80681.
 - ul. Szkolna montaż opraw oświetleniowych typu BGP282 T25 1xLED119-4S/740 DN10 z systemem zarządzania City Touch i 10 letnim abonamentem wraz z wysięgnikami 1,5 m. 5 kpl. - zgodnie z załączoną tabelką i rys. nr 1
2. Rzgów ul. Zagórowska, zasilanie ze stacji 80684.
 - ul. Zagórowska montaż opraw oświetleniowych typu BGP282 T25 1xLED119-4S/740 DN10 z systemem zarządzania City Touch i 10 letnim abonamentem wraz z wysięgnikami 1,5 m. 13 kpl. - zgodnie z załączoną tabelką i rys. nr 2
2. Rzgów ul. Zagórowska, zasilanie ze stacji 80883.
 - ul. Zagórowska wymiana istniejących opraw na oprawy typu BGP282 T25 1xLED119-4S/740 DN10 z systemem zarządzania City Touch i 10 letnim abonamentem wraz z wysięgnikami 1,5 m. 5 kpl. - zgodnie z załączoną tabelką i rys. nr 2
 - ul. Zagórowska wymiana istniejącej oprawy na latarni na oprawę typu BGP282 T25 1xLED119-4S/740 DN10 z systemem zarządzania City Touch i 10 letnim abonamentem 1 szt.- zgodnie z załączoną tabelką i rys. nr 2
3. Rzgów Plac Stuczyńskich, Ogrodowa, Targowa, Łąkowa zasilanie ze stacji 80682.
 - Plac Stuczyńskich wymiana istniejących opraw na oprawy typu BGP282 T25 1xLED119-4S/740 DN10 z systemem zarządzania City Touch i 10 letnim abonamentem wraz z wysięgnikami 1,5 m. 10 kpl. - zgodnie z załączoną tabelką i rys. nr 3
 - ul. Targowa montaż opraw oświetleniowych typu BGP281 T25 1xLED64-4S/740 DN10 z systemem zarządzania City Touch i 10 letnim abonamentem wraz z wysięgnikami 1,5 m. 4 kpl. - zgodnie z załączoną tabelką i rys. nr 3
 - ul. Ogrodowa wymiana istniejących opraw na oprawy BGP281 T25 1xLED64-4S/740 DN10 z systemem zarządzania City Touch i 10 letnim abonamentem wraz z wysięgnikami 1,5 m. 11 kpl. - zgodnie z załączoną tabelką i rys. nr 3
 - ul. Ogrodowa montaż nowej oprawy na oprawy BGP281 T25 1xLED64-4S/740 DN10 z systemem zarządzania City Touch i 10 letnim abonamentem wraz z wysięgnikami 1,5 m. 1 kpl. - zgodnie z załączoną tabelką i rys. nr 3
 - ul. Łąkowa wymiana istniejących opraw na oprawy BGP281 T25 1xLED64-4S/740 DN10 z systemem zarządzania City Touch i 10

letnim abonamentem wraz z wysięgnikami 1,5 m. 5 kpl. - zgodnie z załączoną tabelką i rys. nr 3

TABELA MIEJSCA LOKALIZACJI OPRAW PRZEZNACZONYCH DO WYMIANY

Lp	Miejscowość	Nr: stacji	Nr: słupa	Ilość oprawy szt.	Długość wysięgnika	Uwagi
1.	Rzgów ul. Szkolna	80681	3/5/1, 3/5/2,3/5/3,3/5/4,3/5/5	5	1,5 m.	montaż nowej oprawy typu BGP282 T25 1xLED119-4S/740 DN10 z systemem zarządzania City Touch i 10 letnim abonamentem
2.	Rzgów ul. Zagórowska	80684	2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,2/6 ,2/7, 1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6	13	1,5 m.	montaż nowych oprawy typu BGP282 T25 1xLED119-4S/740 DN10 z systemem zarządzania City Touch i 10 letnim abonamentem
3.	Rzgów ul. Zagórowska	80883	1/1 (2 szt.), 1/2, 1/3, 1/4, oprawa na latarni 1 szt.	6	1,5 m.	wymiana istniejących oprawy na oprawy typu BGP282 T25 1xLED119-4S/740 DN10 z systemem zarządzania City Touch i 10 letnim abonamentem
4.	Rzgów Pl. Stuczyńskich	80682	1/6/1, 1/6,1/6/3,1/6/4,1/6/4/1 ,1/6/5(2 szt.), 1/6/6, 1/8,1/7	10	1,5 m.	wymiana istniejących oprawy na oprawy typu BGP282 T25 1xLED119-4S/740 DN10 z systemem zarządzania City Touch i 10 letnim abonamentem
5.	Rzgów ul. Targowa	80682	1/5,1/4,1/3,1/3/1,	4 szt.	1,5 m.	wymiana istniejących oprawy na oprawy typu BGP281 T25 1xLED64-4S/740 DN10 z systemem zarządzania City Touch i 10 letnim abonamentem
6.	Rzgów ul. Ogrodowa	80682	2/3,2/4,2/5,2/6,2/7,2/8 ,2/9,2/8/1,2/8/2,2/8/3, 2/8/4,2/8/5	12szt.	1,5 m.	Montaż nowych oprawy typu BGP281 T25 1xLED64-4S/740 DN10 z systemem zarządzania City Touch i 10 letnim abonamentem
7.	Rzgów ul. Łąkowa	80682	1/9,1/10,1/11,1/12,1/1 3	5 szt.	1,5 m.	Montaż nowych oprawy typu BGP281 T25 1xLED64-4S/740 DN10 z systemem zarządzania City Touch i 10 letnim abonamentem

Opis techniczny:

Na istniejących słupach linii nN (zgodnie z zakresem, rys. 1, 2 i 3 oraz załączoną tabelą) należy dokonać demontażu, oraz montażu nowych oprawy oświetleniowych wraz z wysięgnikami i zabezpieczeniami zgodnie z zakresem. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wprowadzenie przewodu zasilającego oprawy oraz na jej zamknięcie, w celu zapewnienia wymaganej szczelności. Oprawy zasilic przewodem YDY

750V 2x2,5mm², pozostawiając podwójną izolację na długości ok. 10 cm po wyjściu przewodu z wysięgnika, oraz wykonując zapas pojedynczych żył o długości ok. 2 m zwijając je w postać sprężyny w celu umożliwienia swobodnego podłączenia oprawy do linii zasilającej. Montaż wszystkich wysięgników dokonać za pomocą uchwytów typu UWP-I i UWP-II dot. słupów typu ŻN. W przypadku słupów wirowanych (E) oraz słupów drewnianych, należy zastosować uchwyty UW-10 mocowane przy użyciu taśmy COT 37, oraz klamerek COT 36 prod. ENSTO. Zastosować wysięgniki stalowe, ocynkowane o wysięgu zgodnym z tabelką i kącie gięcia 10 stopni. Montowane oprawy zabezpieczyć bezpiecznikowymi łączami do lamp oświetlenia ulicznego montowanymi bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-03 w przypadku linii izolowanej i typu BZO-04 w przypadku linii gołej, z wkładkami bezpiecznikowymi typu Bi-Wts 4A. Do podłączenia żyły ochronno-neutralnej PEN przewodu zasilającego oprawę należy użyć zacisków izolowanych przebijających izolację typu SLIP 12.05, SLIP 22.1 lub SL 11.118 prod. Ensto w przypadku linii izolowanej i zacisków typu SM 2.11 prod. Ensto w przypadku linii gołej.

Oprawy należy montować nad przewodami roboczymi. Należy zwrócić uwagę na prawidłowy kąt nachylenia oprawy względem jezdni.

Wykonanie prac w technologii PPN, zajęcie pasa drogowego, projekt organizacji ruchu, uzgodnienie z właściwym operatorem sieci oświetleniowej oraz zakup wszystkich materiałów należy do Wykonawcy. Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe.

Ze zgłoszeniem do odbioru końcowego zadania należy załączyć:- schemat powykonawczy (należy oznaczyć typy opraw i przewodów linii zasilającej wszystkich urządzeń zasilanych ze stacji wymienionej w zakresie rzeczowym zadania) odzwierciedlający uwarunkowania geograficzne (ulice, skrzyżowania, budynki użyteczności publicznej itp.),

Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe. Załączona tabelka, stanowi integralną część zadania.

Prace należy wykonywać w technologii PPN


Ze zgłoszeniem do odbioru końcowego zadania należy załączyć:

- **schemat powykonawczy (należy oznaczyć typy opraw i przewodów linii zasilającej wszystkich urządzeń zasilanych ze stacji wymienionych w zakresie rzeczowym zadania) odzwierciedlający uwarunkowania geograficzne (ulice, skrzyżowania, budynki użyteczności publicznej itp.),**
- **atesty i certyfikaty zabudowanych materiałów, dla których nie podano typu.**

KIEROWNIK SEKCJI
Obszaru III
Rafał Bednarek

Rzgow 80682

Rys nr 3

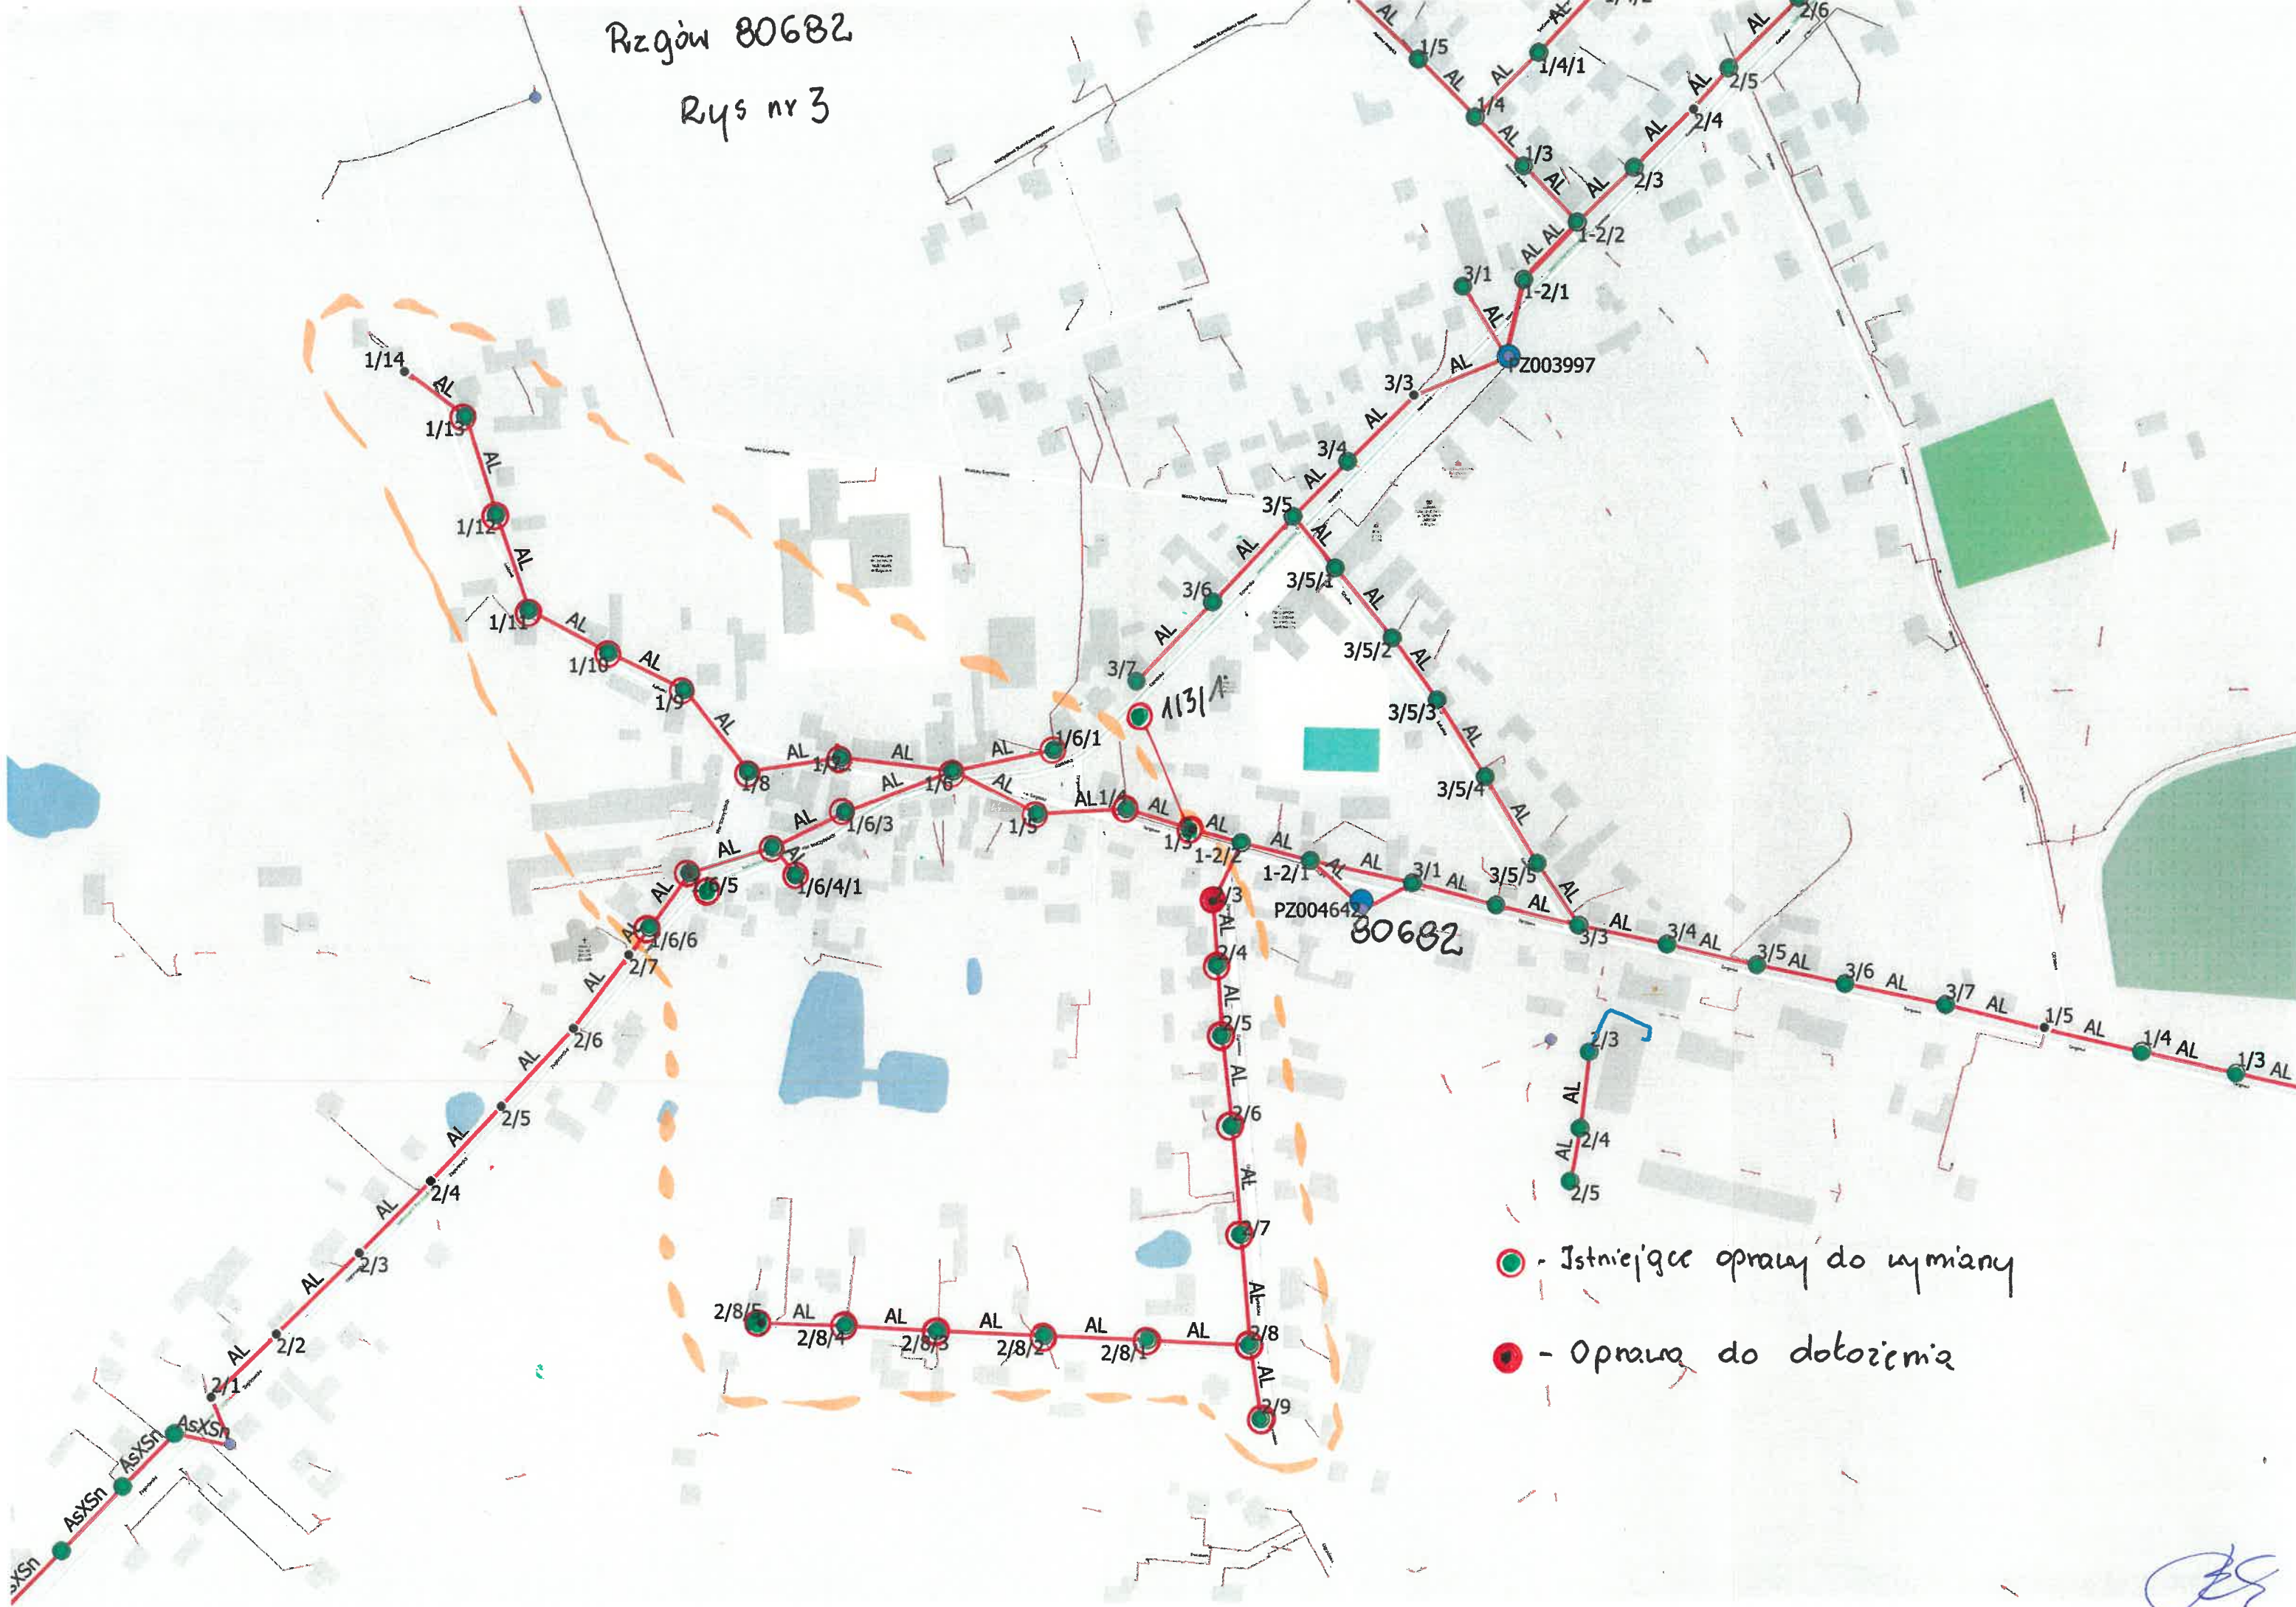


- - Istniejące oprawy do wymiany
- - Oprawy do dotworzenia


Handwritten signature or initials

Rzeczony 80684
80883
Lys nr 2

DS

- - Istniejąca oprawa do wymiany
- - Istniejąca oprawa na latarni do wymiany

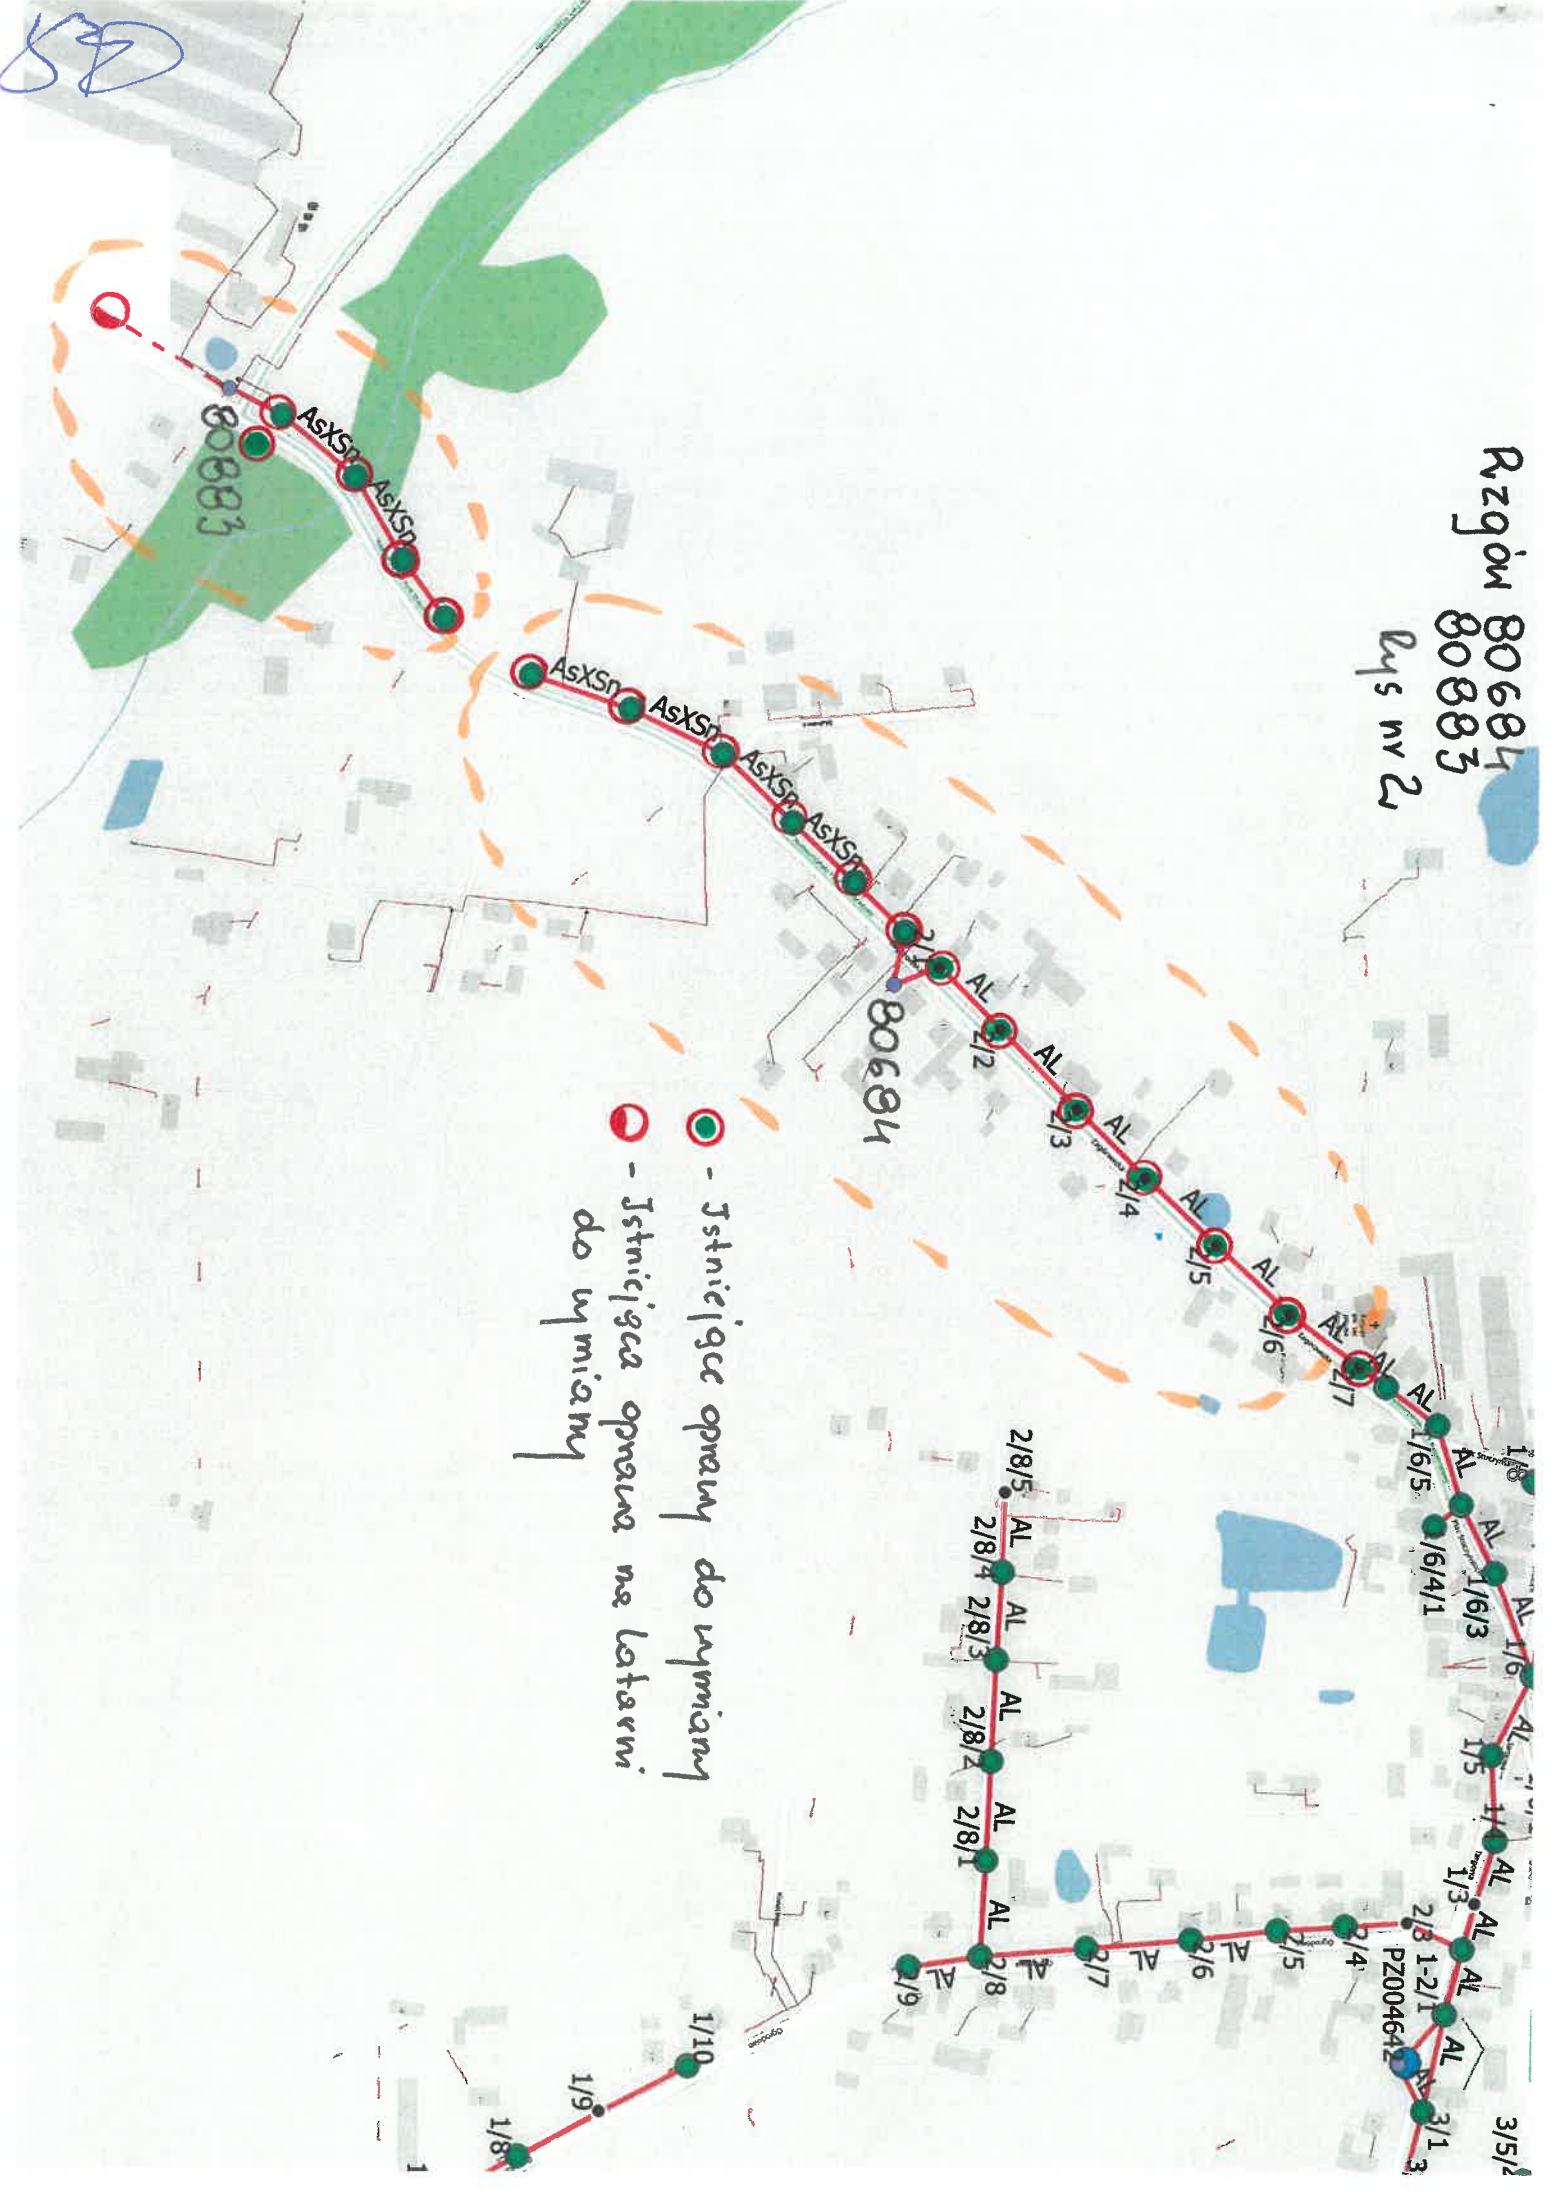

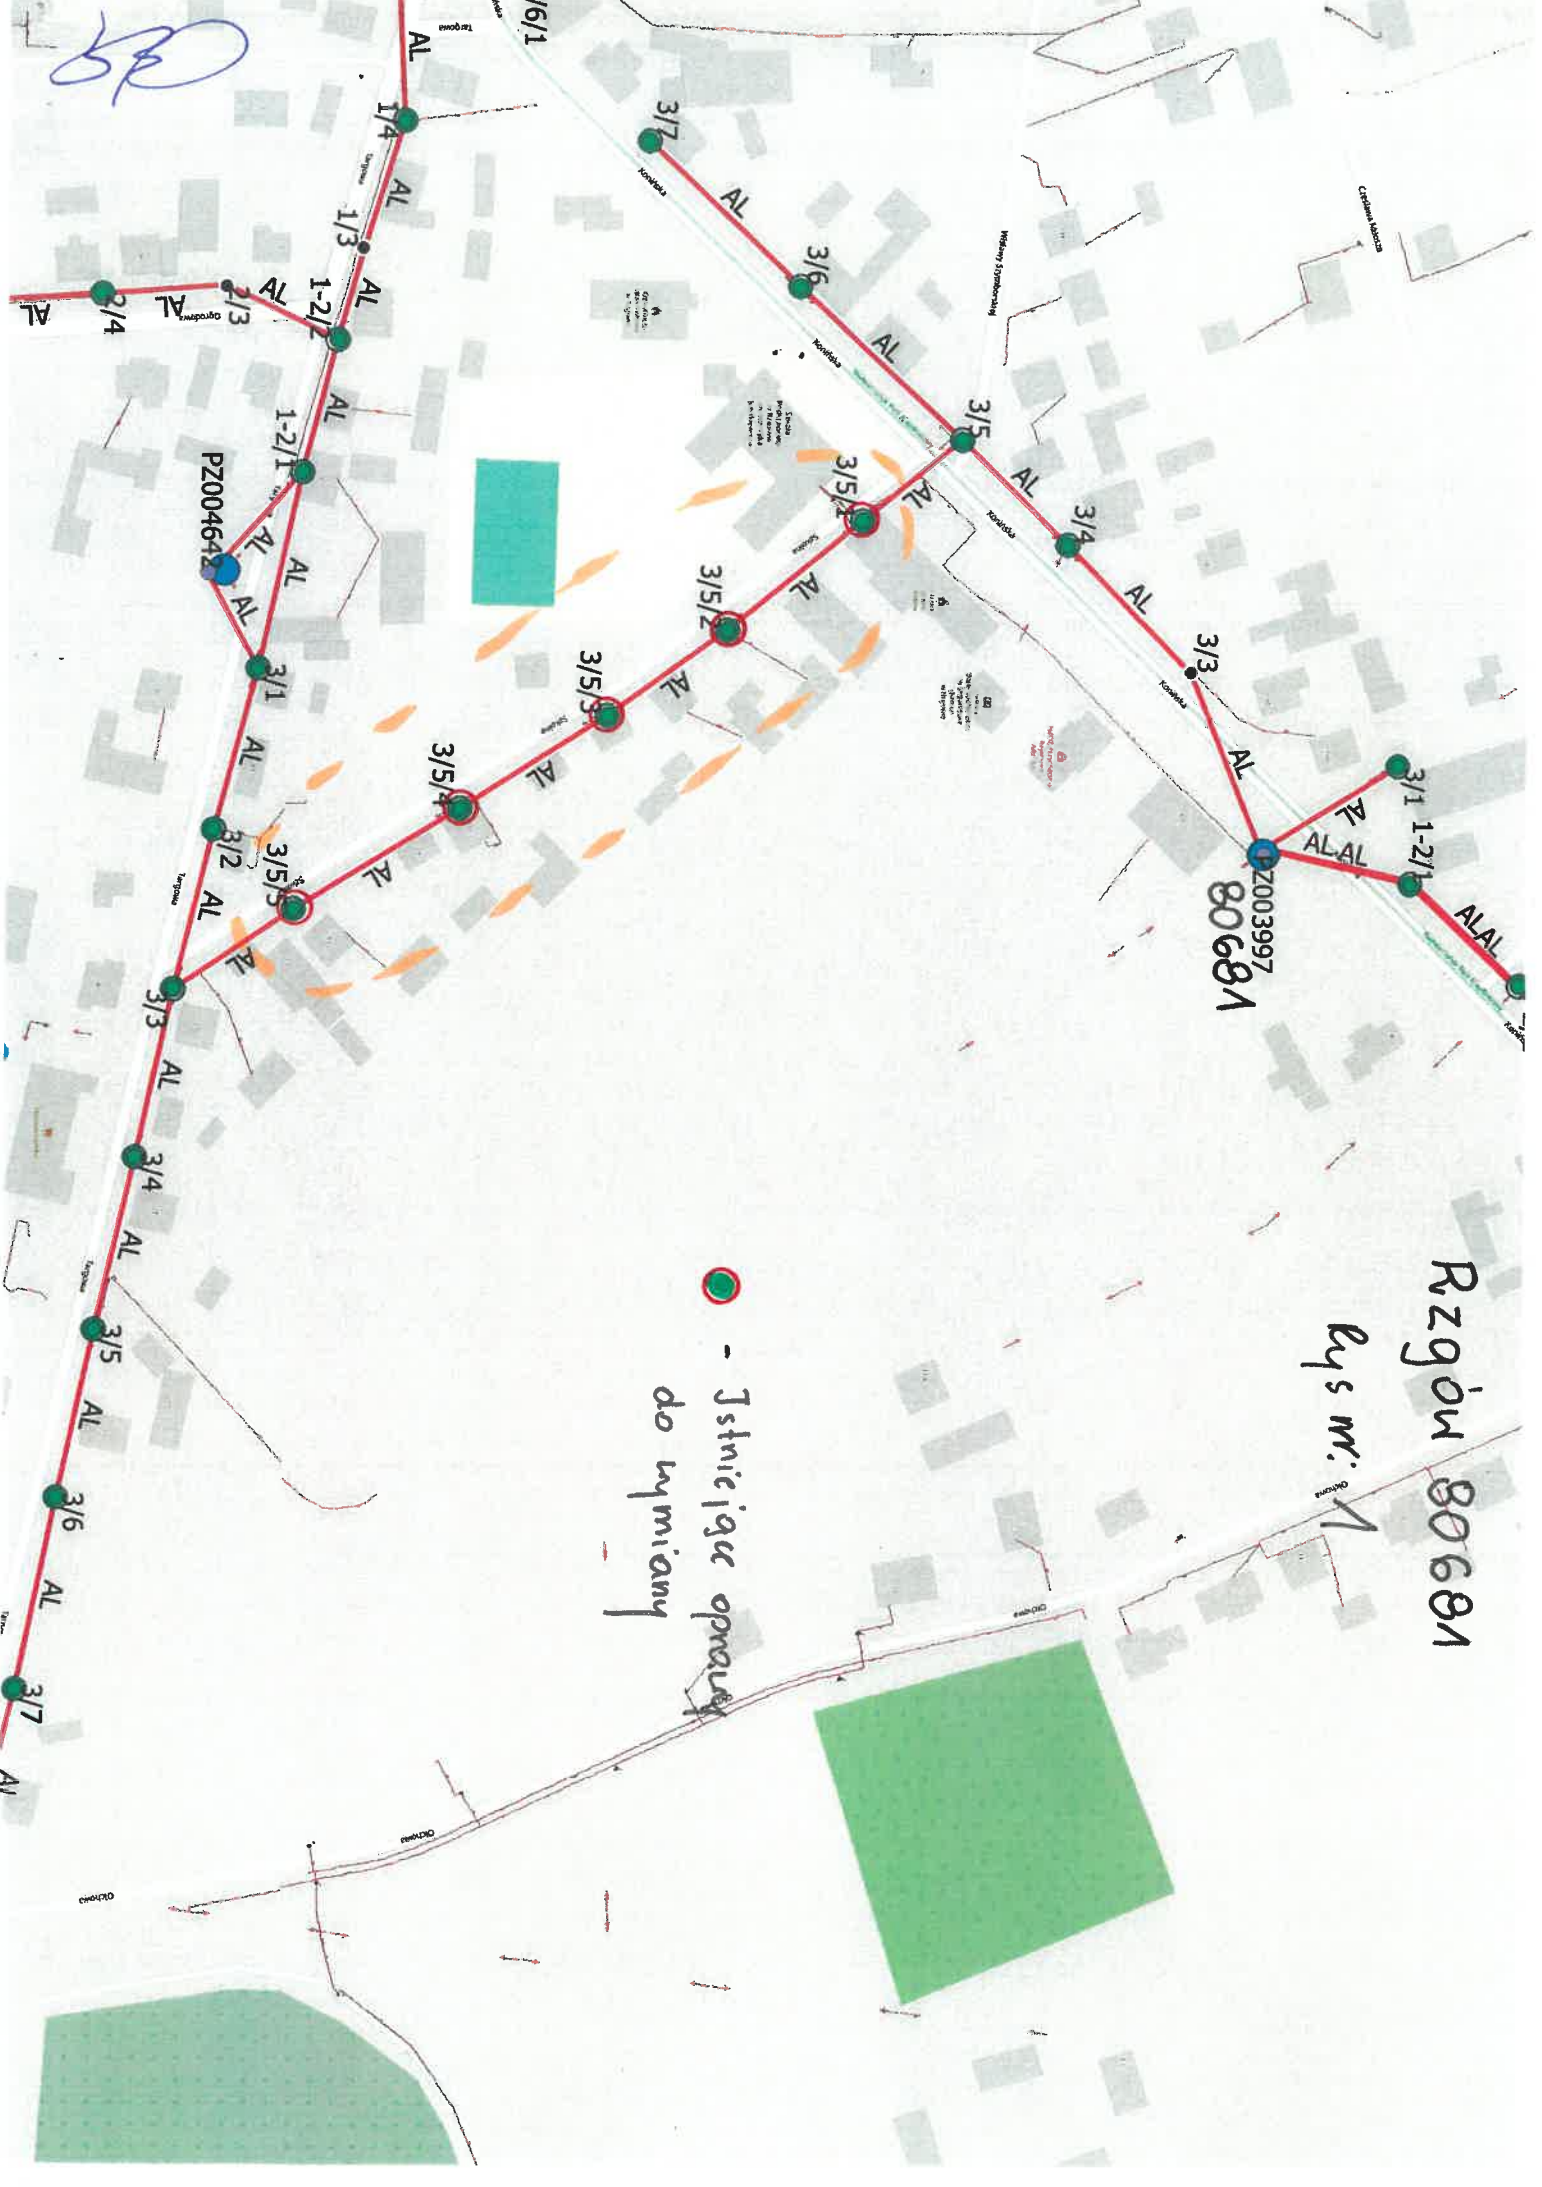

Handwritten signature

Rzgów 80681

rys nr: 1

● - Istniejące oprawy
do wymiany