

Zapytanie ofertowe

(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.: **Przebudowa oświetlenia drogowego (wymiana i montaż opraw) w m. Bigosy (st. 22533), Jelenie (st. 21001, 22612), Jeziorki (st. 22614), Mączniki (st. 22605), Renta (st. 22802) na terenie gm. Kraszewice, w zakresie zgodnym z załącznikami stanowiącymi integralną część zapytania.**

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. **Patryka Kopczyńskiego**, tel. 062 598 52 82 lub 606 130 081

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z *Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „**Formularz ofertowy – roboty budowlane**” dostępnym na stronie internetowej www.oid.pl w zakładce „DO POBRANIA”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać do dnia 22.09.2021r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:

„**OFERTA – dot. m. Bigosy (st. 22533), Jelenie (st. 21001, 22612), Jeziorki (st. 22614), Mączniki (st. 22605), Renta (st. 22802), gm. Kraszewice, zapytanie nr TT/TII/...²¹⁶¹.../2021**”

UWAGA: OFERTY MOGĄ BYĆ SKŁADANE WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB W SKRZYŃCE PODAWCZEJ PRZY WEJŚCIU DO SPÓŁKI.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie www.oid.pl.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wzór umowy znajduje się na stronie www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

WAŻNE:

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego. Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,
- świadectw kwalifikacyjnych,
- orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych
Gacek Witczak

Prezes Zarządu: Maciej Witczak

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy: 91.496.000 zł NIP: 618-16-07-268

Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74124029461111000028733740

**Przebudowa oświetlenia drogowego (wymiana i montaż opraw) w m. Bigosy (st. 22533),
Jelenie (st. 21001, 22612), Jeziorki (st. 22614), Mączniki (st. 22605), Renta (st. 22802)
na terenie gm. Kraszewice**

Zakres rzeczowy zadania:

1. Bigosy, stacja 22533, PZ 502, sieć napowietrzna, wspólna (rys. 2)

a) Wymiana istn. oprawy oświetleniowej na oprawę typu OUSc pochodzącą z demontażu (*oprawa zdemontowana ze stacji 22614 zgodnie z załącznikiem mapowym*), z wysięgnikiem zgodnie ze schematem – 3 kpl.

2. Jelenie, stacja 21001, PZ 489, sieć napowietrzna, wspólna (rys. 4)

a) Montaż oprawy oświetleniowej typu OUSc pochodzącej z demontażu (*oprawa zdemontowana ze stacji 22614 zgodnie z załącznikiem mapowym*), z wysięgnikiem zgodnie ze schematem –1 kpl.

3. Jelenie, stacja 22612, PZ 510, sieć napowietrzna, wspólna (rys. 3)

a) Wymiana istn. oprawy oświetleniowej na oprawę typu OUSc pochodzącą z demontażu (*oprawa zdemontowana ze stacji 22614 zgodnie z załącznikiem mapowym*), z wysięgnikiem zgodnie ze schematem – 1 kpl.

4. Jeziorki, stacja 22614, PZ 512, sieć napowietrzna, wspólna (rys. 1)

a) Wymiana istn. oprawy oświetleniowej na oprawę typu BGP282 T25 1 xLED64-4S/740 DN10 prod. Signify (Philips Lighting) o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 6400 lm, wyposażoną w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat, z wysięgnikiem zgodnie ze schematem – 8 kpl.

b) Wymiana istn. oprawy oświetleniowej na oprawę typu BGP282 T25 1 xLED64-4S/740 DN10 prod. Signify (Philips Lighting) o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 6400 lm, wyposażoną w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat, z wysięgnikiem zgodnie ze schematem (*zdemontowaną oprawę przenieść w inną lokalizację zgodnie z załącznikiem mapowym*) – 8 kpl.

5. Mączniki, stacja 22605, PZ 508, sieć napowietrzna, wspólna (rys. 6)

a) Wymiana istn. oprawy oświetleniowej na oprawę typu OUSc pochodzącą z demontażu (*oprawa zdemontowana ze stacji 22614 zgodnie z załącznikiem mapowym*), z wysięgnikiem zgodnie ze schematem – 1 kpl.

b) Wymiana istn. oprawy oświetleniowej na oprawę typu Frejus pochodzącą z demontażu (*oprawa zdemontowana ze stacji 22614 zgodnie z załącznikiem mapowym*), z wysięgnikiem zgodnie ze schematem – 1 kpl.

6. Renta, stacja 22802, PZ 5217, sieć napowietrzna, wspólna (rys. 5)

b) Wymiana istn. oprawy oświetleniowej na oprawę typu OUSc pochodzącą z demontażu (*oprawa zdemontowana ze stacji 22614 zgodnie z załącznikiem mapowym*), z wysięgnikiem zgodnie ze schematem – 1 kpl.

Opis techniczny:

W zakresie prac należy wykonać wymianę oraz montaż opraw na sieci wspólnej. Wymiany i montażu nowych opraw należy dokonać w lokalizacjach zgodnych z załączonymi schematami. Oprawy montować nad linią energetyczną prostopadłe do jezdni. Wysięgniki montować za pomocą śrub wysięgnika (tzw. „laski”) na słupach ŻN, a na słupach drewnianych i wirowych za pomocą uchwytów wysięgnika mocowanych taśmą stalową COT 37 i klamerkami COT 36 prod. ENSTO.

Oprawy zasilić kablem typu YKY 2x2,5 mm² 0,6/1 kV, pozostawiając podwójną izolacją

na długości min. 10 cm po wyjściu kabla z wysięgnika oraz wykonując zapas pojedynczych żył o długości ok. 2 m zwijając je w postać sprężyny, w celu umożliwienia swobodnego podłączenia oprawy do linii zasilającej. Montowane oprawy zabezpieczyć bezpiecznikowymi złączami do lamp oświetlenia ulicznego montowanymi bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-03 w przypadku linii izolowanej i typu BZO-04 w przypadku linii gołej, z wkładkami bezpiecznikowymi typu Bi-Wts 4 A.

Do podłączenia żyły ochronno-neutralnej PEN przewodu zasilającego oprawę należy użyć zacisków izolowanych przebijających izolację typu SLIP 12.05, SLIP 22.1 lub SL 11.118 prod. ENSTO w przypadku linii izolowanej i zacisków typu SM 2.11 prod. ENSTO w przypadku linii gołej. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wprowadzenie przewodu zasilającego oprawę oraz jej zamknięcie, w celu zapewnienia wymaganej szczelności.

Do montażu urządzeń oświetleniowych zastosować odrębny osprzęt i konstrukcje. Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe. Za wyjątkiem punktów z zapisem o przełożeniu istniejącego osprzętu, przewodu i wysięgników, należy wszędzie zastosować nowe urządzenia.

Prace należy skoordynować z konserwatorem sieci oświetleniowej tj. Zakład Usługowy „Elektroinstal” Marian Przybylski ul. Powstania Listopadowego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski, a Spółkę OUiD powiadomić pisemnie o terminie rozpoczęcia przebudowy.

Opracował:

SPECJALISTA
ds. Eksploatacji Oświetlenia
Patryk Koczyński

OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

Obiekt: Oświetlenie drogowe	Opracował: Patryk Kopczyński		
Adres: Gm. Kraszewice m. Jeziorki stacja 22614	Rysunek: Przebudowa oświetlenia drogowego		
Inwestor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	Data: 2021-08-24	Format: A3	Nr rys.: 1

Legenda:


- Oprawa do wymiany na istn. słupie
- Oprawa do wymiany na istn. słupie (zdemontowaną oprawę przenieść w inną lokalizację)
- Linia nap. wspólna - nn + ośw. AsXSn 2x25 mm²
- Istniejąca szafka oświetleniowa - lokalizacja na stacji

PIERWSZY ZNAK - TYP OPRAWY DO MONTAŻU/WYMIANY:

1 Oprawa Philips BGP282 T25 1 xLED64-4S/740 DN10 6400 lm 42 W wyposażona w system CityTouch z abonamentem 10 lat

DRUGI ZNAK - TYP WYSIĘGNIKA DO MONTAŻU/WYMIANY:

- W** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 1,0 m, kącie 5 st.
- X** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 1,5 m, kącie 5 st.
- Y** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 2,0 m, kącie 5 st.
- Z** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 2,5 m, kącie 5 st.

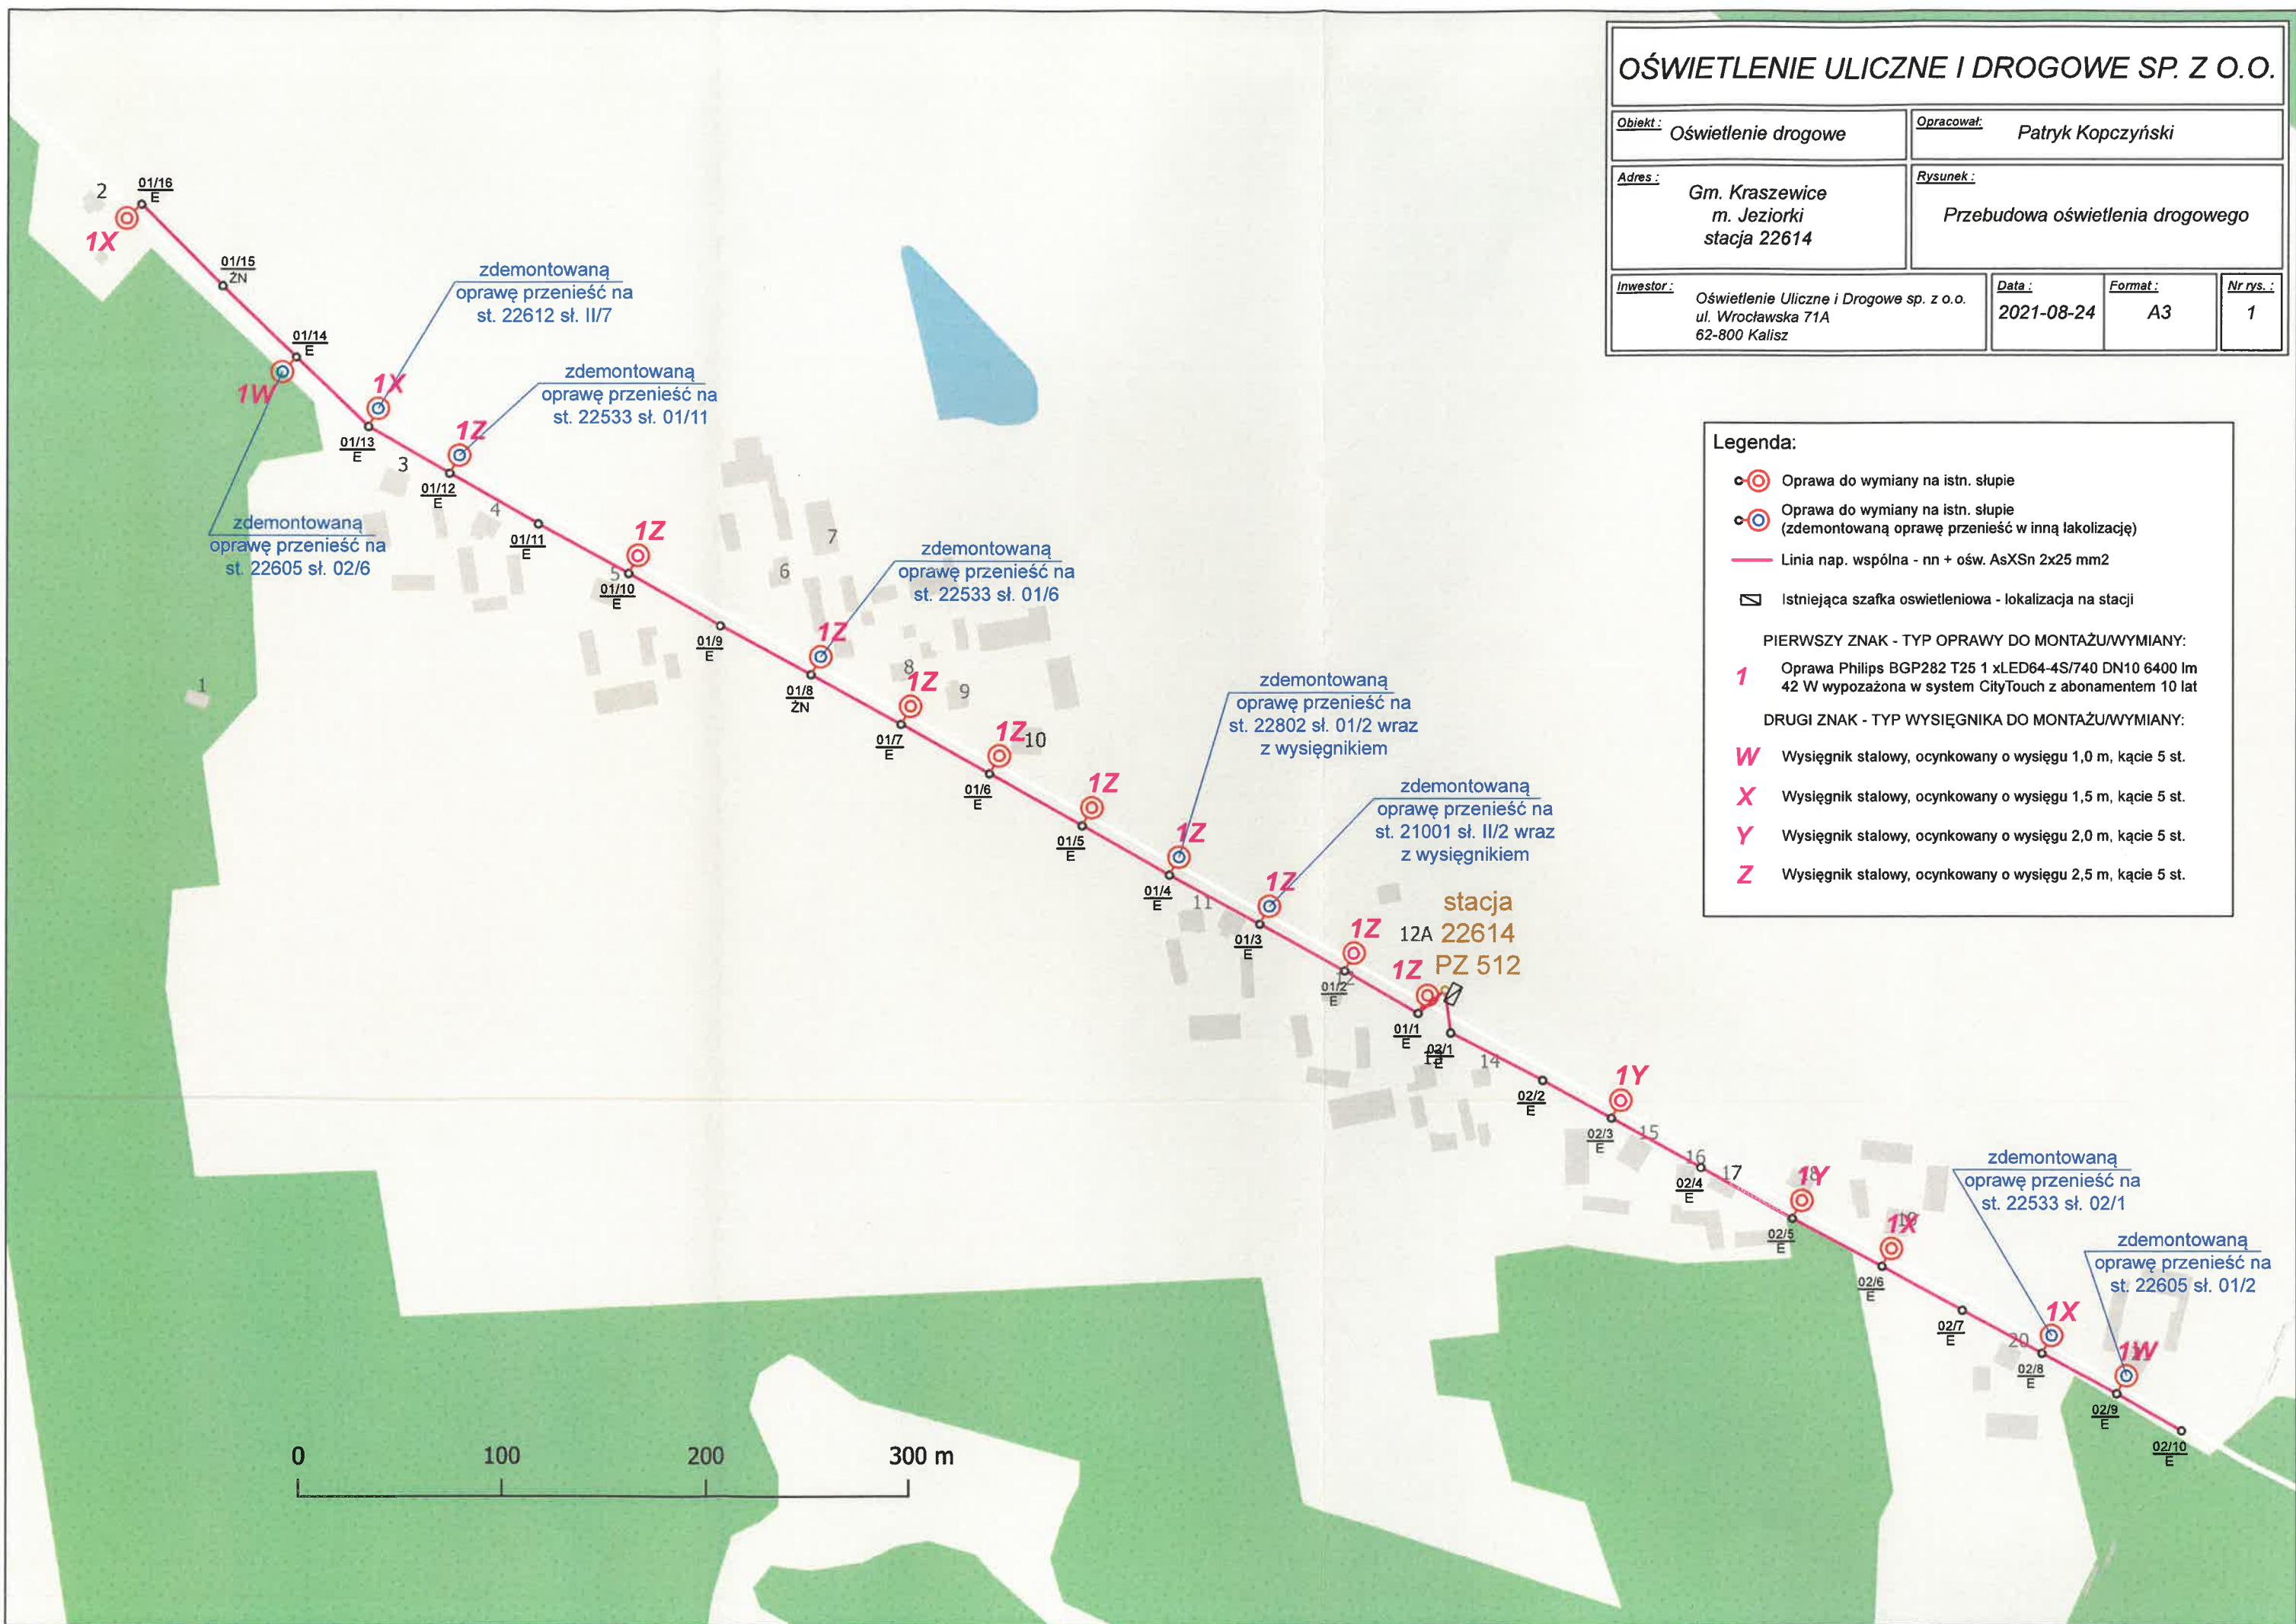

OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

Obiekt: Oświetlenie drogowe

Opracował: Patryk Kopczyński

Adres:
Gm. Kraszewice
m. Bigosy
stacja 22533


Rysunek:
Przebudowa oświetlenia drogowego

Inwestor:
Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz





Data:
2021-09-02

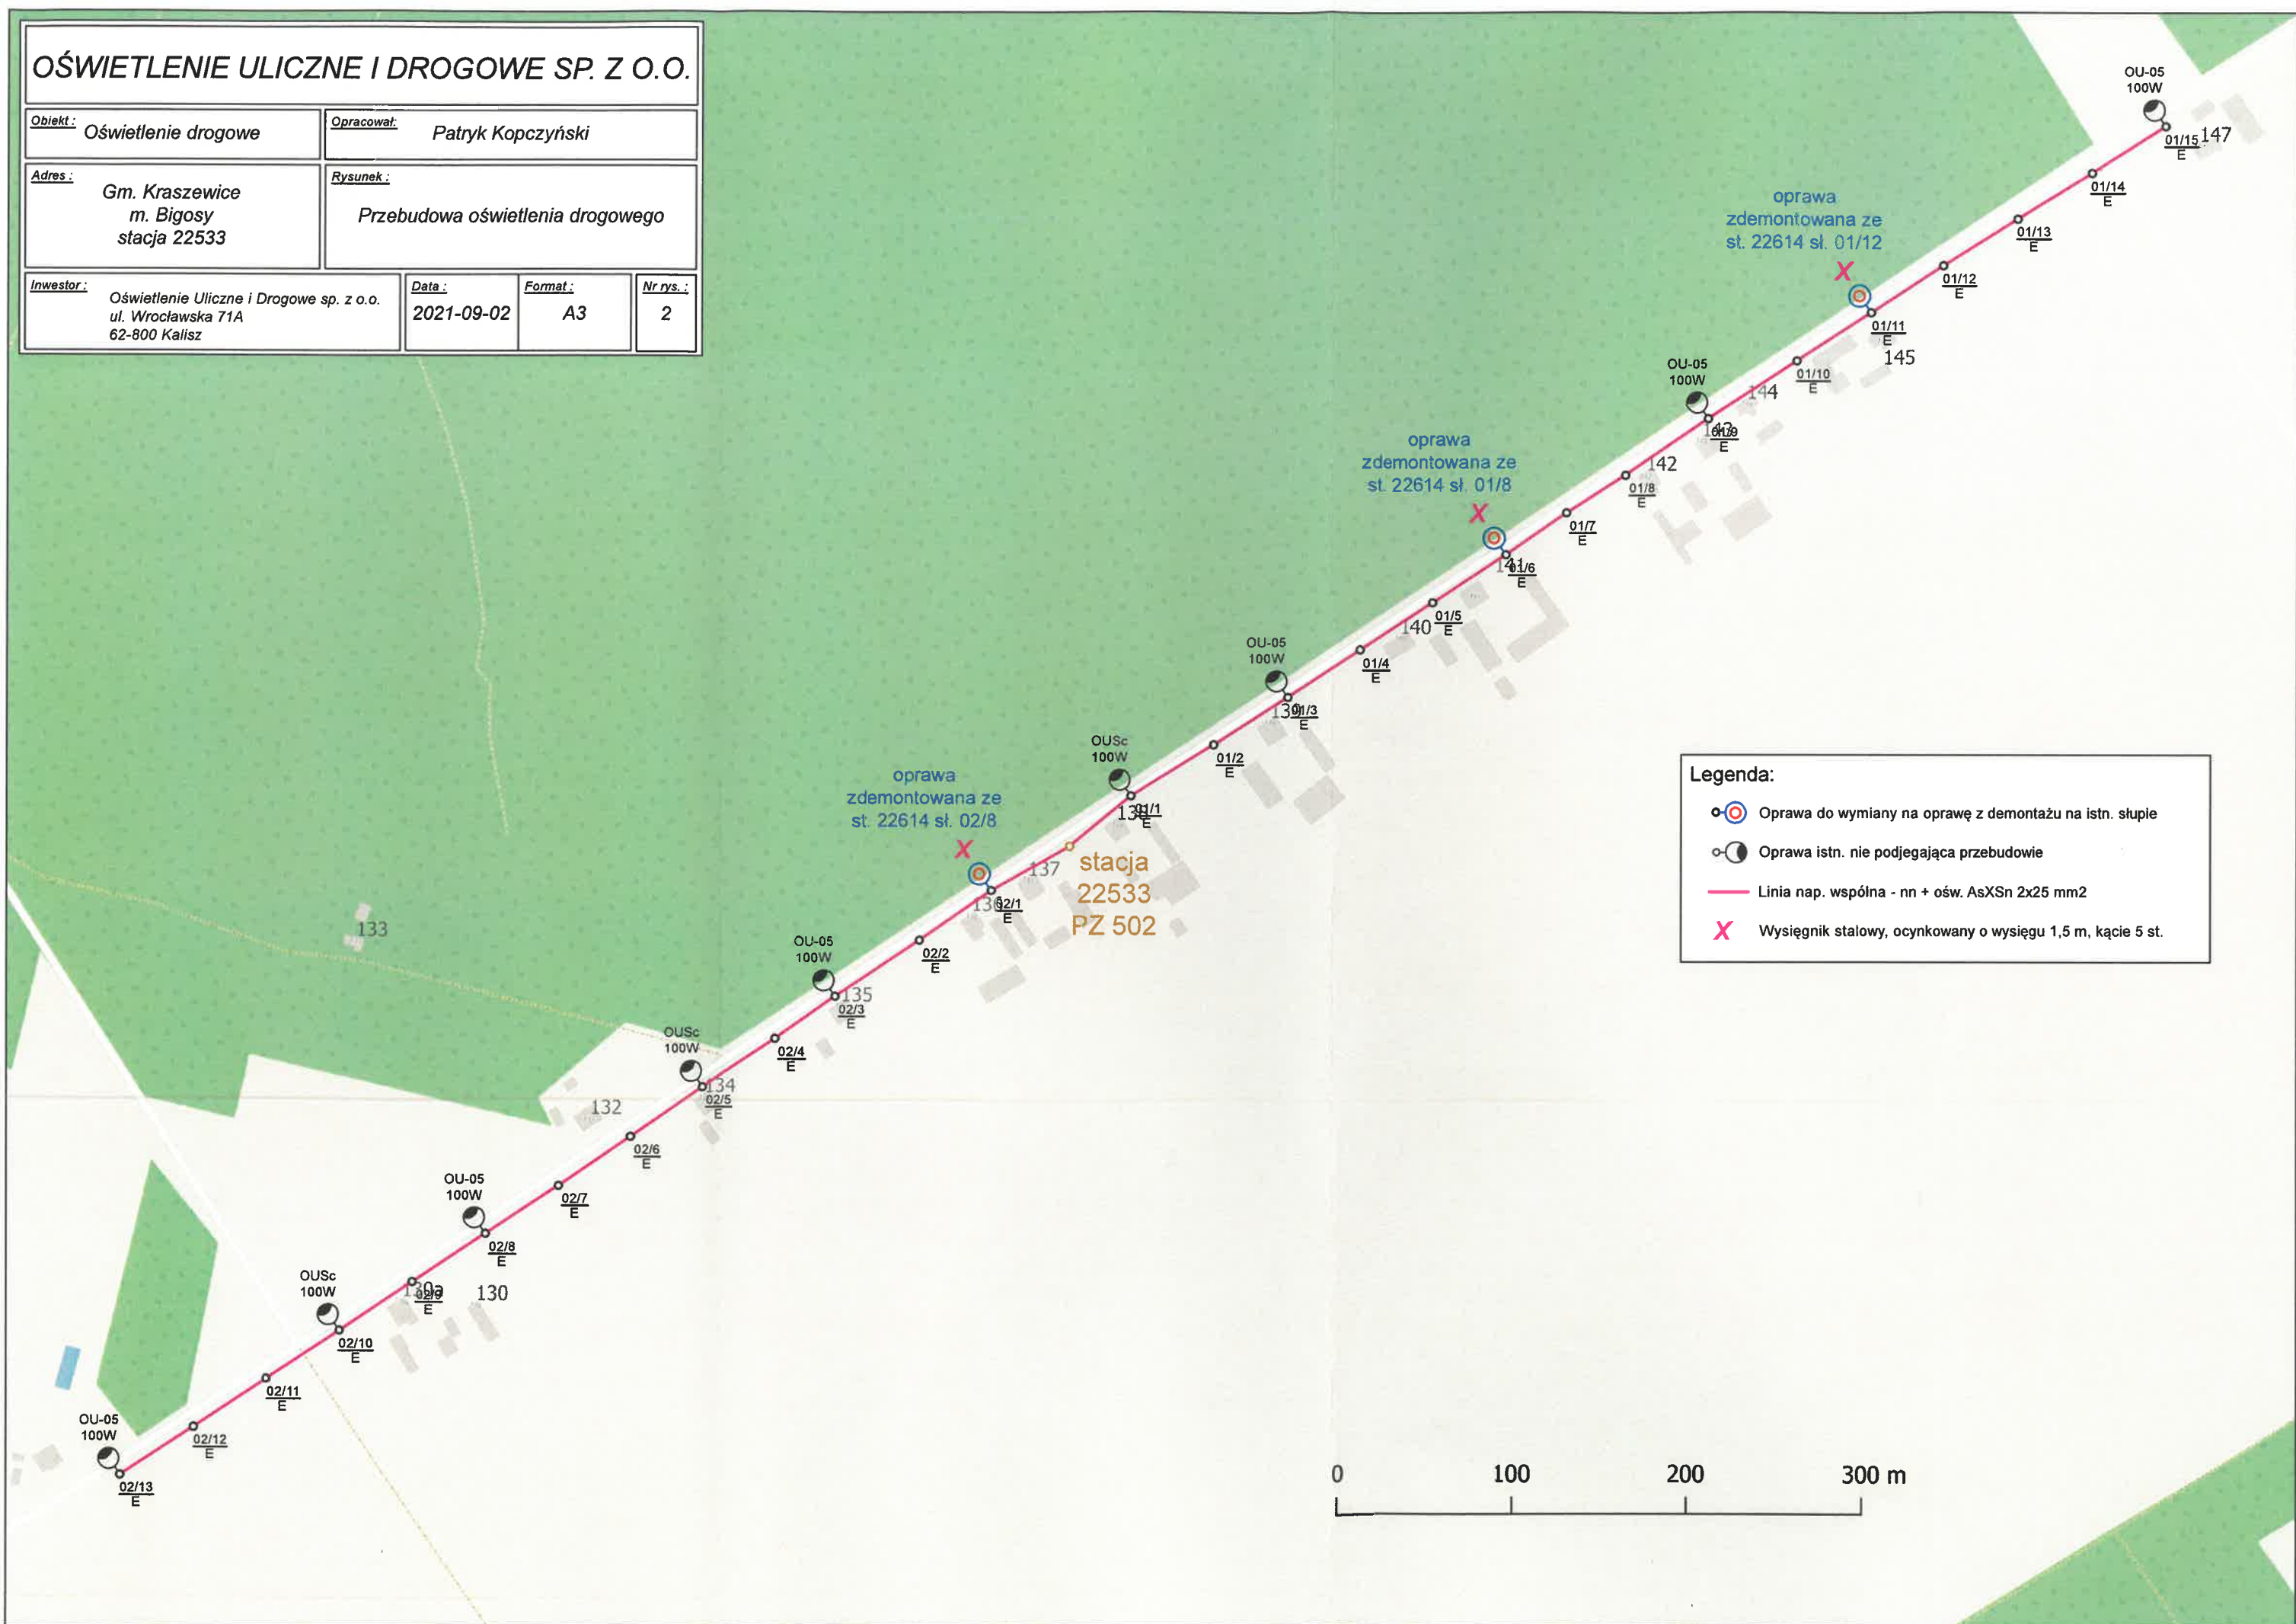Format:
A3

Nr rys.:
2



Legenda:


-  Oprawa do wymiany na oprawę z demontażu na istn. słupie
-  Oprawa istn. nie podlegająca przebudowie
-  Linia nap. wspólna - nn + ośw. AsXSn 2x25 mm2
-  Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 1,5 m, kącie 5 st.

OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

Opis: Oświetlenie drogowe	Opracował: Patryk Kopczyński		
Adres: Gm. Kraszewice m. Jelenie stacja 22612	Rysunek: Przebudowa oświetlenia drogowego		
Inwestor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	Data: 2021-09-03	Format: A3	Mr. rys.: 3

Legenda:

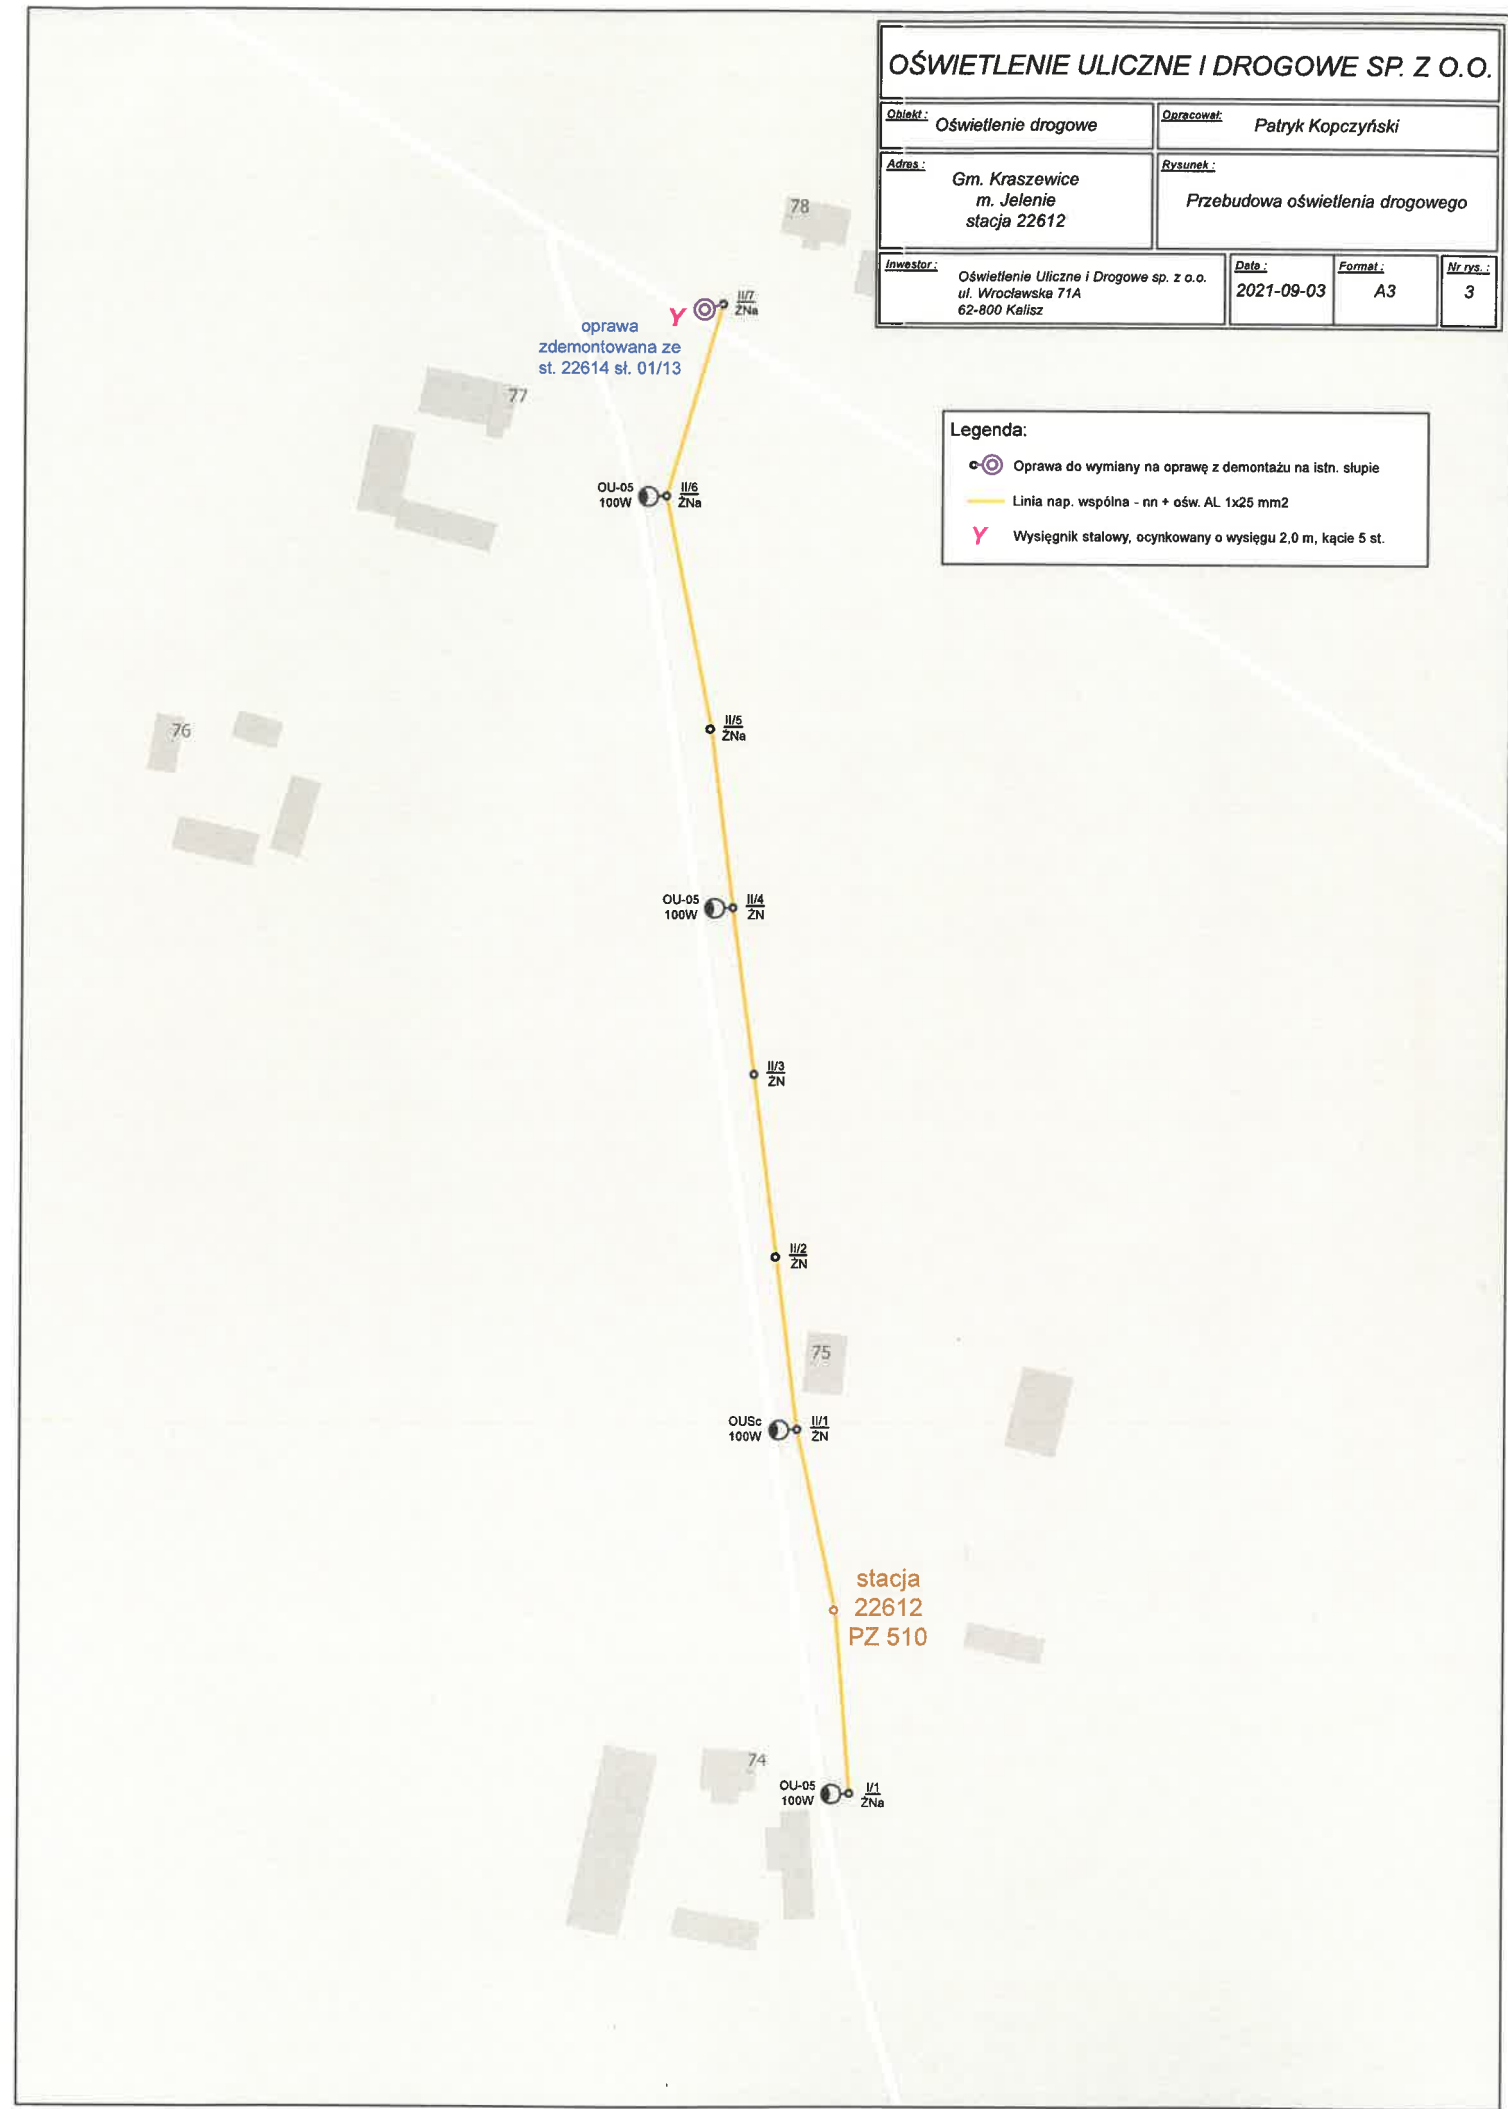

- ⊙ Oprawa do wymiany na oprawę z demontażu na istn. słupie
- Linia nap. wspólna - nn + ośw. AL 1x25 mm²
- Y Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 2,0 m, kącie 5 st.




OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

Objekt: Oświetlenie drogowe	Opracował: Patryk Kopczyński		
Adres: Gm. Kraszewice m. Jelenie 45 stacja 21001	Rysunek: Przebudowa oświetlenia drogowego		
Inwestor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	Data: 2021-09-03	Format: A3	Nr rys.: 4

Legenda:

-  Oprawa z demontażu do zamontowania na istn. słupie
-  Istniejąca szafka oświetleniowa - lokalizacja na stacji



oprawa
zdemontowana ze st.
22614 st. 01/3 wraz
z wysięgnikiem

21001
stacja
21001
PZ 489

47

45
45

46
46

44
44

21001

71

171

172

II/2
ZN

273

OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

Obiekt: Oświetlenie drogowe

Opracował: Patryk Kopczyński

Adres: Gm. Kraszewice
m. Renta 35
stacja 22802

Rysunek:
Przebudowa oświetlenia drogowego



Inwestor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz


Data:
2021-09-03

Format:
A3

Nr rys.:
5

Legenda:

-  Oprawa z demontażu do zamontowania na istn. słupie
-  Istniejąca szafka oświetleniowa - lokalizacja na stacji

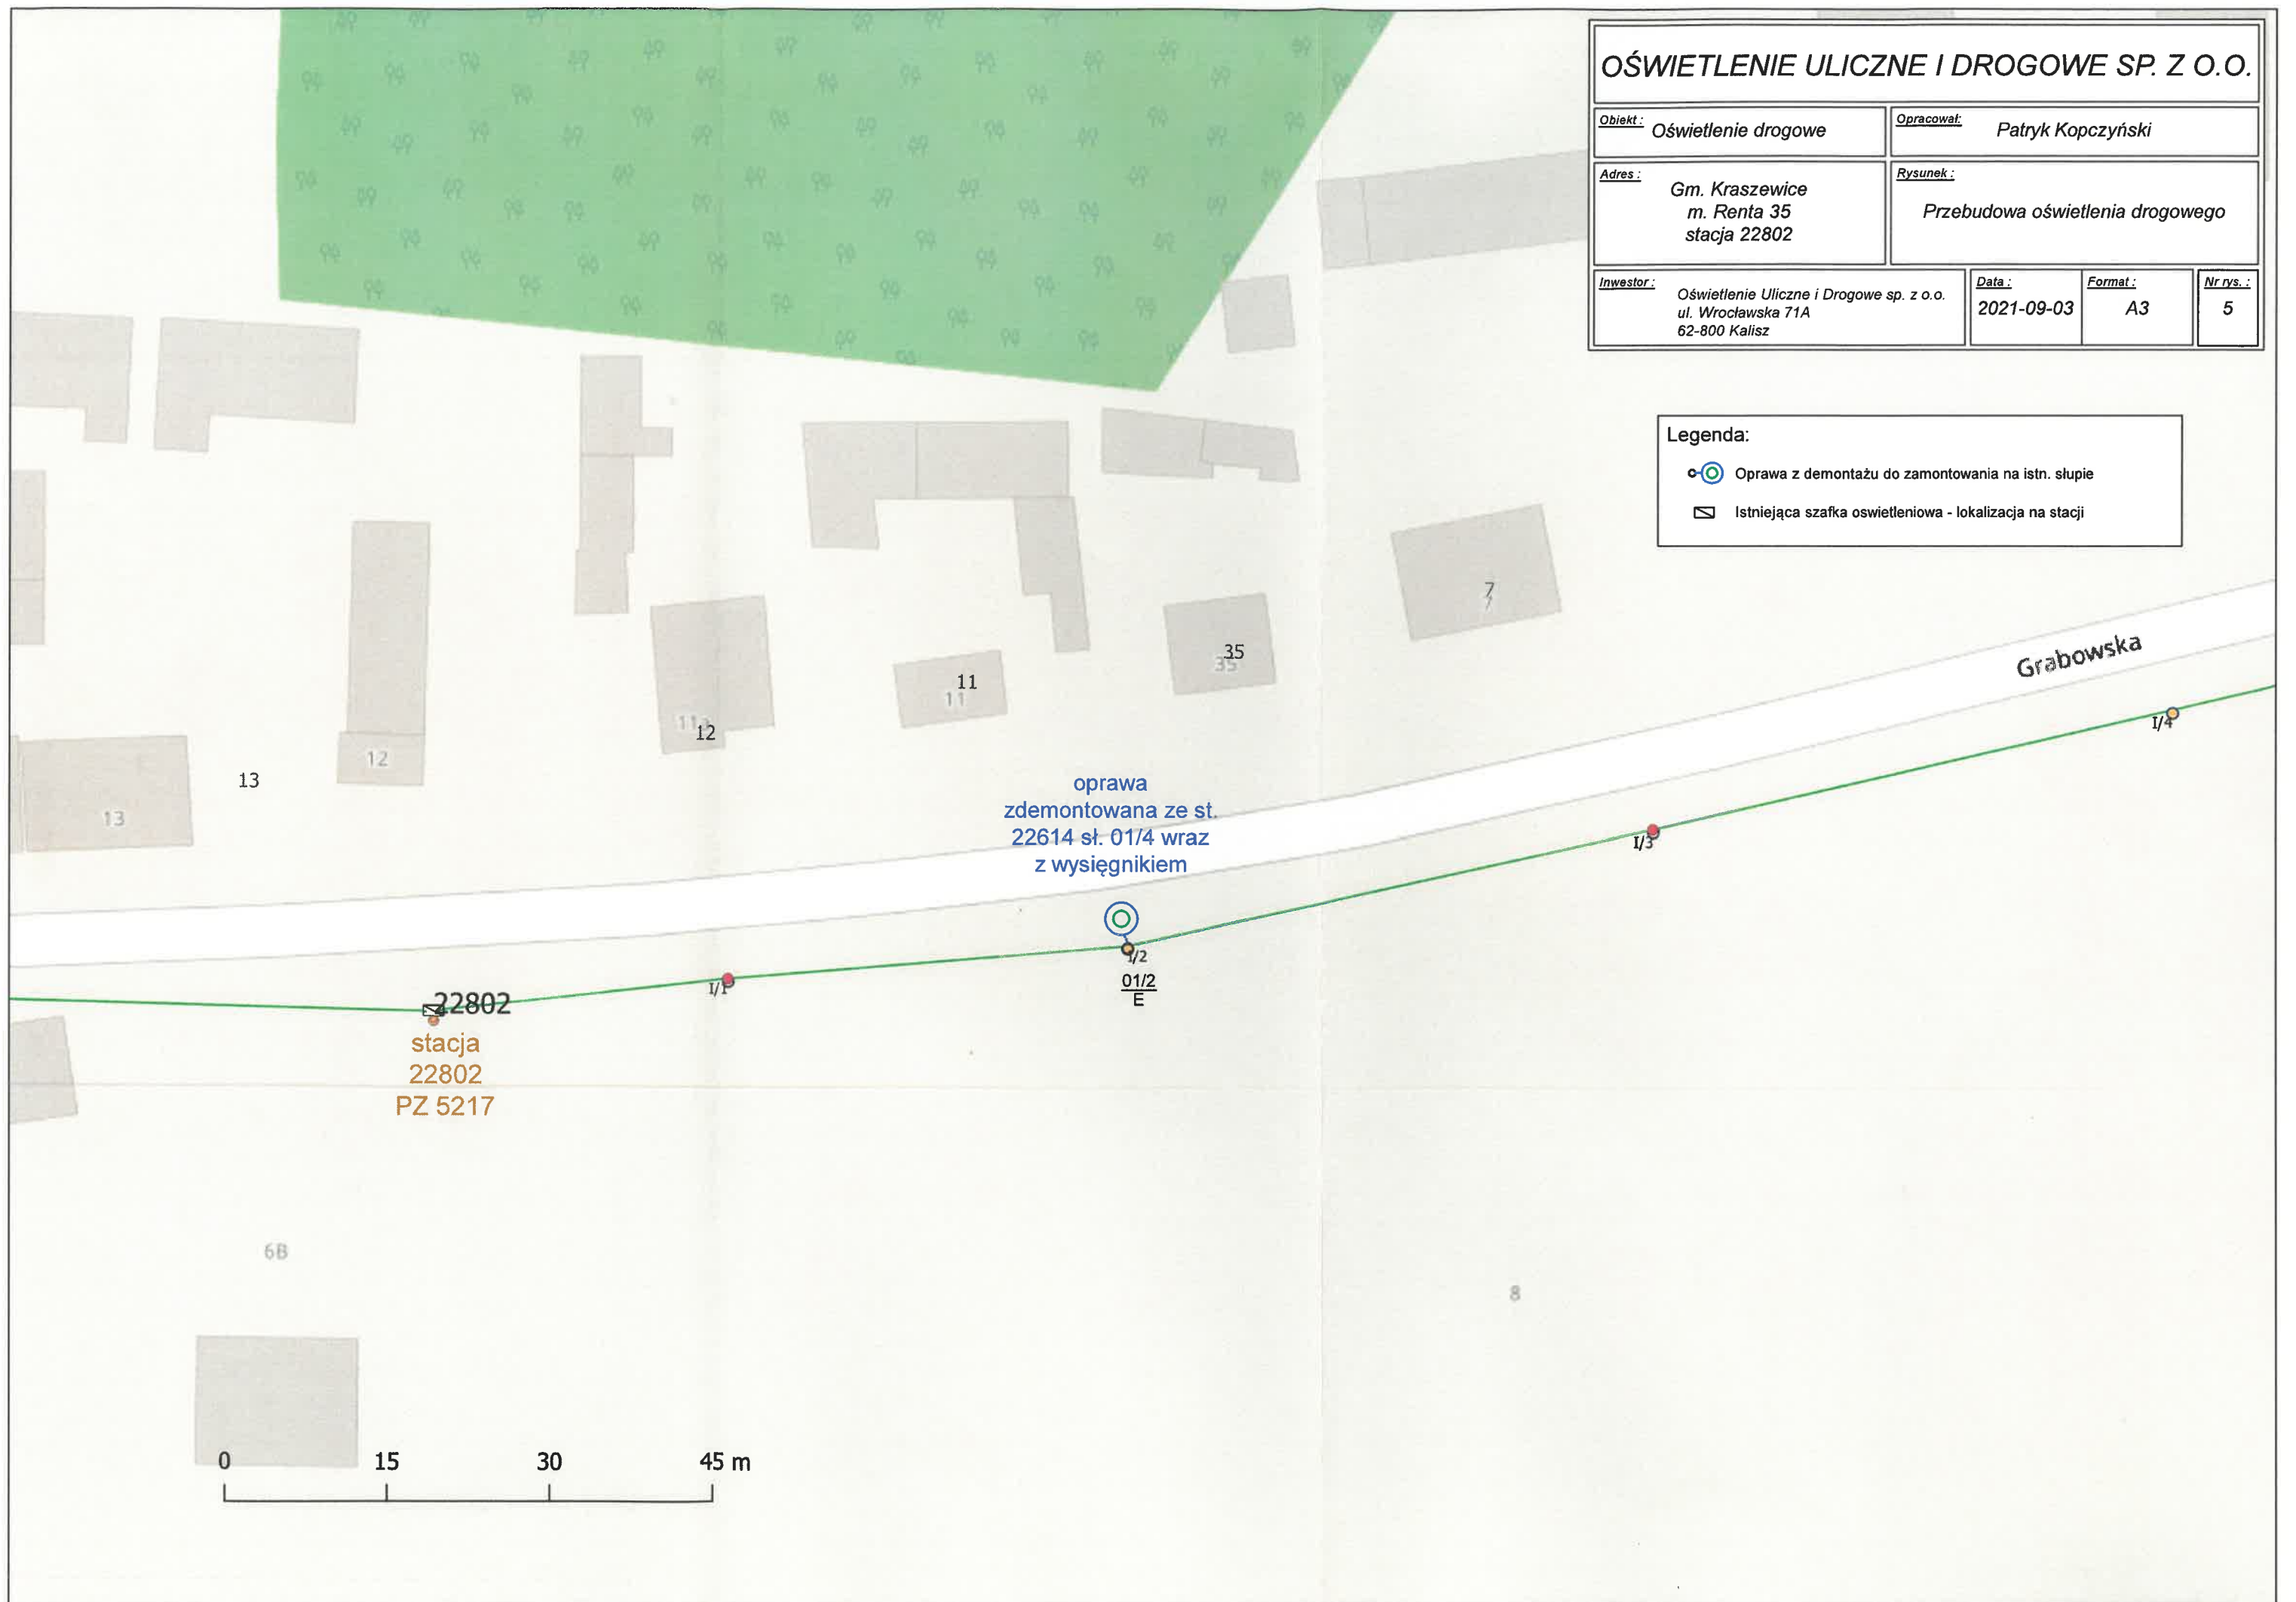

OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

Obiekt: Oświetlenie drogowe

Opracował: Patryk Kopczyński

Adres: Gm. Kraszewice
m. Mączniki
stacja 22605

Rysunek: Przebudowa oświetlenia drogowego




Inwestor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz

Data: 2021-09-07

Format: A3

Nr rys.: 6

Legenda:

-  Oprawa z demontażu do zamontowania na istn. słupie
-  Istniejąca szafka oświetleniowa - lokalizacja na stacji
-  Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 2,5 m, kącie 5 st.

