

## Zapytanie ofertowe

(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.: **Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego w m. Starogostuń, Tomaszewo, Tomaszewo Górne, 80105, 80634, 80106, 80826, gm. Ostrowite**, w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Waldemara Frankowskiego, tel. 062 598 64 27 lub 606 367 775

**Zleceniobiorca** zobowiązany będzie do:

- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na [www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na [www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na [www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

**Zleceniodawca:**

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z *Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na [www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „**Formularz ofertowy – roboty budowlane**” dostępnym na stronie internetowej [www.ouid.pl](http://www.ouid.pl) w zakładce „DO POBRANIA”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

**Oferty należy składać do dnia 08.12.2021r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:

„**OFERTA – dot. m. Starogostuń Tomaszewo, Tomaszewo Górne, 80105,80634,80106,80826, gm. Ostrowite, zapytanie nr TT/III/...../2021**”

**UWAGA: OFERTY MOGĄ BYĆ SKŁADANE WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB W SKRZYŃCE PODAWCZEJ PRZY WEJŚCIU DO SPÓŁKI.**

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie [www.ouid.pl](http://www.ouid.pl).

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wzór umowy znajduje się na stronie [www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html)

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

### WAŻNE:

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego. Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,
- świadectw kwalifikacyjnych,
- orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

DYREKTOR  
ds. Technicznych  
*Jakub Krzywicki*

Prezes Zarządu: Maciej Witczak

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy : 101.944.000 zł NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao S.A. I O /Kalisz 7412402946111000028733740

OŚWIETLENIE  
ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.  
ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Tel. 62 598 52 70  
e-mail: [zarzad@ouid.pl](mailto:zarzad@ouid.pl)

[www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl)

*M. Witczak*  
*Jakub Krzywicki*

# **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie m. Starogostuń, Tomaszewo, Tomaszewo Górne Gmina Ostrowite st. 80105,80634,80106,80826**

## **Zakres rzeczowy:**

1. Starogostuń, zasilanie ze stacji 80105.
  - wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy typu VKA 1 N CC 0054016M AMM3 SE2 A 2 SR Z PX S SO 906B z modułem zarządzania CityToutch montowanym w gnieździe Zhaga i 10 letnim abonamentem wraz z wysięgnikami i zabezpieczeniami 3 kpl. zgodnie z załączoną tabelką i rys. nr 1
  - montaż nowej oprawy oświetleniowej typu VKA 1 N CC 0054016M AMM3 SE2 A 2 SR Z PX S SO 906B z modułem zarządzania CityToutch montowanym w gnieździe Zhaga i 10 letnim abonamentem wraz z wysięgnikiem i zabezpieczeniem 1 kpl. zgodnie z załączoną tabelką i rys. nr 1
2. Starogostuń, zasilanie ze stacji 80634.
  - wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy typu VKA 1 N CC 0054016M AMM3 SE2 A 2 SR Z PX S SO 906B z modułem zarządzania CityToutch montowanym w gnieździe Zhaga i 10 letnim abonamentem wraz z wysięgnikami i zabezpieczeniami 4 kpl. zgodnie z załączoną tabelką i rys. nr 2
  - montaż nowej oprawy oświetleniowej typu z modułem zarządzania CityToutch montowanym w gnieździe Zhaga i 10 letnim abonamentem wraz z wysięgnikiem i zabezpieczeniem 1 kpl. zgodnie z załączoną tabelką i rys. nr 2
3. Tomaszewo, zasilanie ze stacji 80106.
  - wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy typu VKA 1 N CC 0054016M AMM3 SE2 A 2 SR Z PX S SO 906B z modułem zarządzania CityToutch montowanym w gnieździe Zhaga i 10 letnim abonamentem wraz z wysięgnikami i zabezpieczeniami 3 kpl. zgodnie z załączoną tabelką i rys. nr 3
4. Tomaszewo Górne zasilanie ze stacji 80826.
  - wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy typu VKA 1 N CC 0054016M AMM3 SE2 A 2 SR Z PX S SO 906B z modułem zarządzania CityToutch montowanym w gnieździe Zhaga i 10 letnim abonamentem wraz z wysięgnikami i zabezpieczeniami 5 kpl. zgodnie z załączoną tabelką i rys. nr 4

TABELA MIEJSCA LOKALIZACJI OPRAW PRZEZNACZONYCH DO WYMIANY

Lp	Miejscowość	Nr: stacji	Nr: słupa	Ilość oprawy w szt.	Długość wysięgnika	Uwagi
1.	Starogostuń	80105	2/6, 1/4	2	1,5 m.	wymiana istniejących opraw na oprawy typu VKA 1 N CC 0054016M AMM3 SE2 A 2 SR Z PX S SO 906B z modułem zarządzania City Touch montowanym w gnieździe Zhaga i 10 letnim abonamentem
2.	Starogostuń	80105	2/2	1	2,0 m.	wymiana istniejącej oprawy na oprawę typu VKA 1 N CC 0054016M AMM3 SE2 A 2 SR Z PX S SO 906B z modułem zarządzania City Touch montowanym w gnieździe Zhaga i 10 letnim abonamentem
3.	Starogostuń	80105	1/1	1	2,0 m.	montaż nowej oprawy typu VKA 1 N CC 0054016M AMM3 SE2 A 2 SR Z PX S SO 906B z modułem zarządzania City Touch montowanym w gnieździe Zhaga i 10 letnim abonamentem
4.	Starogostuń	80634	II/10	1	2,0 m.	wymiana istniejącej oprawy na oprawę typu VKA 1 N CC 0054016M AMM3 SE2 A 2 SR Z PX S SO 906B z modułem zarządzania City Touch montowanym w gnieździe Zhaga i 10 letnim abonamentem
5.	Starogostuń	80634	II/6, I/2, I/6	3	1,5 m.	wymiana istniejących opraw na oprawy typu VKA 1 N CC 0054016M AMM3 SE2 A 2 SR Z PX S SO 906B z modułem zarządzania City Touch montowanym w gnieździe Zhaga i 10 letnim abonamentem
6.	Starogostuń	80634	II/2	1	0,5 m.	montaż nowej oprawy typu VKA 1 N CC 0054016M AMM3 SE2 A 2 SR Z PX S SO 906B z modułem zarządzania City Touch montowanym w gnieździe Zhaga i 10 letnim abonamentem
7.	Tomaszewo	80106	1/1, 1/3, 1/6	3	1,5 m.	wymiana istniejących opraw na oprawy typu VKA 1 N CC 0054016M AMM3 SE2 A 2 SR Z PX S SO 906B z modułem

						zarządzania City Touch montowanym w gnieździe Zhaga i 10 letnim abonamentem
8.	Tomaszewo Górne	80826	2/6, 2/1, 1/2	3	2,0 m.	wymiana istniejących opraw na oprawy typu VKA 1 N CC 0054016M AMM3 SE2 A 2 SR Z PX S SO 906B z modułem zarządzania City Touch montowanym w gnieździe Zhaga i 10 letnim abonamentem
9.	Tomaszewo Górne	80826	1/6, 1/9	2	1,5 m.	wymiana istniejących opraw na oprawy typu VKA 1 N CC 0054016M AMM3 SE2 A 2 SR Z PX S SO 906B z modułem zarządzania City Touch montowanym w gnieździe Zhaga i 10 letnim abonamentem

### Opis techniczny:

Na istniejących słupach linii nN (zgodnie z zakresem, rys. 1,2,3,4, oraz załączoną tabelą) należy dokonać demontażu, oraz montażu nowych opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami i zabezpieczeniami zgodnie z zakresem. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wprowadzenie przewodu zasilającego oprawę oraz na jej zamknięcie, w celu zapewnienia wymaganej szczelności. Oprawy zasilć przewodem YDY 750V 2x2,5mm<sup>2</sup>, pozostawiając podwójną izolację na długości ok. 10 cm po wyjściu przewodu z wysięgnika, oraz wykonując zapas pojedynczych żył o długości ok. 2 m zwijając je w postać sprężyny w celu umożliwienia swobodnego podłączenia oprawy do linii zasilającej. Montaż wszystkich wysięgników dokonać za pomocą uchwytów typu UWP-I i UWP-II dot. słupów typu ŻN.W przypadku słupów wirowanych (E) oraz słupów drewnianych, należy zastosować uchwyty UW-10 mocowane przy użyciu taśmy COT 37, oraz klamerek COT 36 prod. ENSTO. Zastosować wysięgniki stalowe, ocynkowane o wysięgu zgodnym z tabelką i kącie gięcia 10 stopni Montowane oprawy zabezpieczyć bezpiecznikowymi złączami do lamp oświetlenia ulicznego montowanymi bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-03 w przypadku linii izolowanej i typu BZO-04 w przypadku linii gołej, z wkładkami bezpiecznikowymi typu Bi-Wts 4A. Do podłączenia żyły ochronno-neutralnej PEN przewodu zasilającego oprawę należy użyć zacisków izolowanych przebijających izolację typu SLIP 12.05, SLIP 22.1 lub SL 11.118 prod. Ensto w przypadku linii izolowanej i zacisków typu SM 2.11 prod. Ensto w przypadku linii gołej. Należy dokonać wymiany istniejących latarni oświetleniowych wraz z oprawami zgodnie z załączonymi rys. nr 1, 2 i 3 oraz zakresem. Kable w słupach należy łączyć za pomocą izolowanych złącz kablowych z wkładkami bezpiecznikowymi typu D01. W słupach latarni do zasilania opraw należy zastosować przewody YDY 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> 450/750 V.

**Oprawy należy montować nad przewodami roboczymi. Należy zwrócić uwagę na prawidłowy kąt nachylenia oprawy względem jezdni.**

Wykonanie prac w technologii PPN, zajęcie pasa drogowego, projekt organizacji ruchu, uzgodnienie z właściwym operatorem sieci oświetleniowej oraz zakup wszystkich materiałów należy do Wykonawcy. Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe.

Ze zgłoszeniem do odbioru końcowego zadania należy załączyć:- schemat powykonawczy (należy oznaczyć typy opraw i przewodów linii zasilającej wszystkich urządzeń zasilanych ze stacji wymienionej w zakresie rzeczowym zadania) odzwierciedlający uwarunkowania geograficzne (ulice, skrzyżowania, budynki użyteczności publicznej itp.),  
Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe. Załączona tabelka, stanowi integralną część zadania.

#### **Prace należy wykonywać w technologii PPN**

Ze zgłoszeniem do odbioru końcowego zadania należy załączyć:

- **schemat powykonawczy ( należy oznaczyć typy opraw i przewodów linii zasilającej wszystkich urządzeń zasilanych ze stacji wymienionych w zakresie rzeczowym zadania) odzwierciedlający uwarunkowania geograficzne (ulice, skrzyżowania, budynki użyteczności publicznej itp.),**
- **atesty i certyfikaty zabudowanych materiałów, dla których nie podano typu.**

**SPECJALISTA**  
ds. eksploatacji oświetlenia  
*Waldemar Frankowski*



Staropostvin 80105

rys. nr 1




- Projektovana oprava

- Istnijuće oprave do uymicany

Staropostvin 80634


lys nr 2.

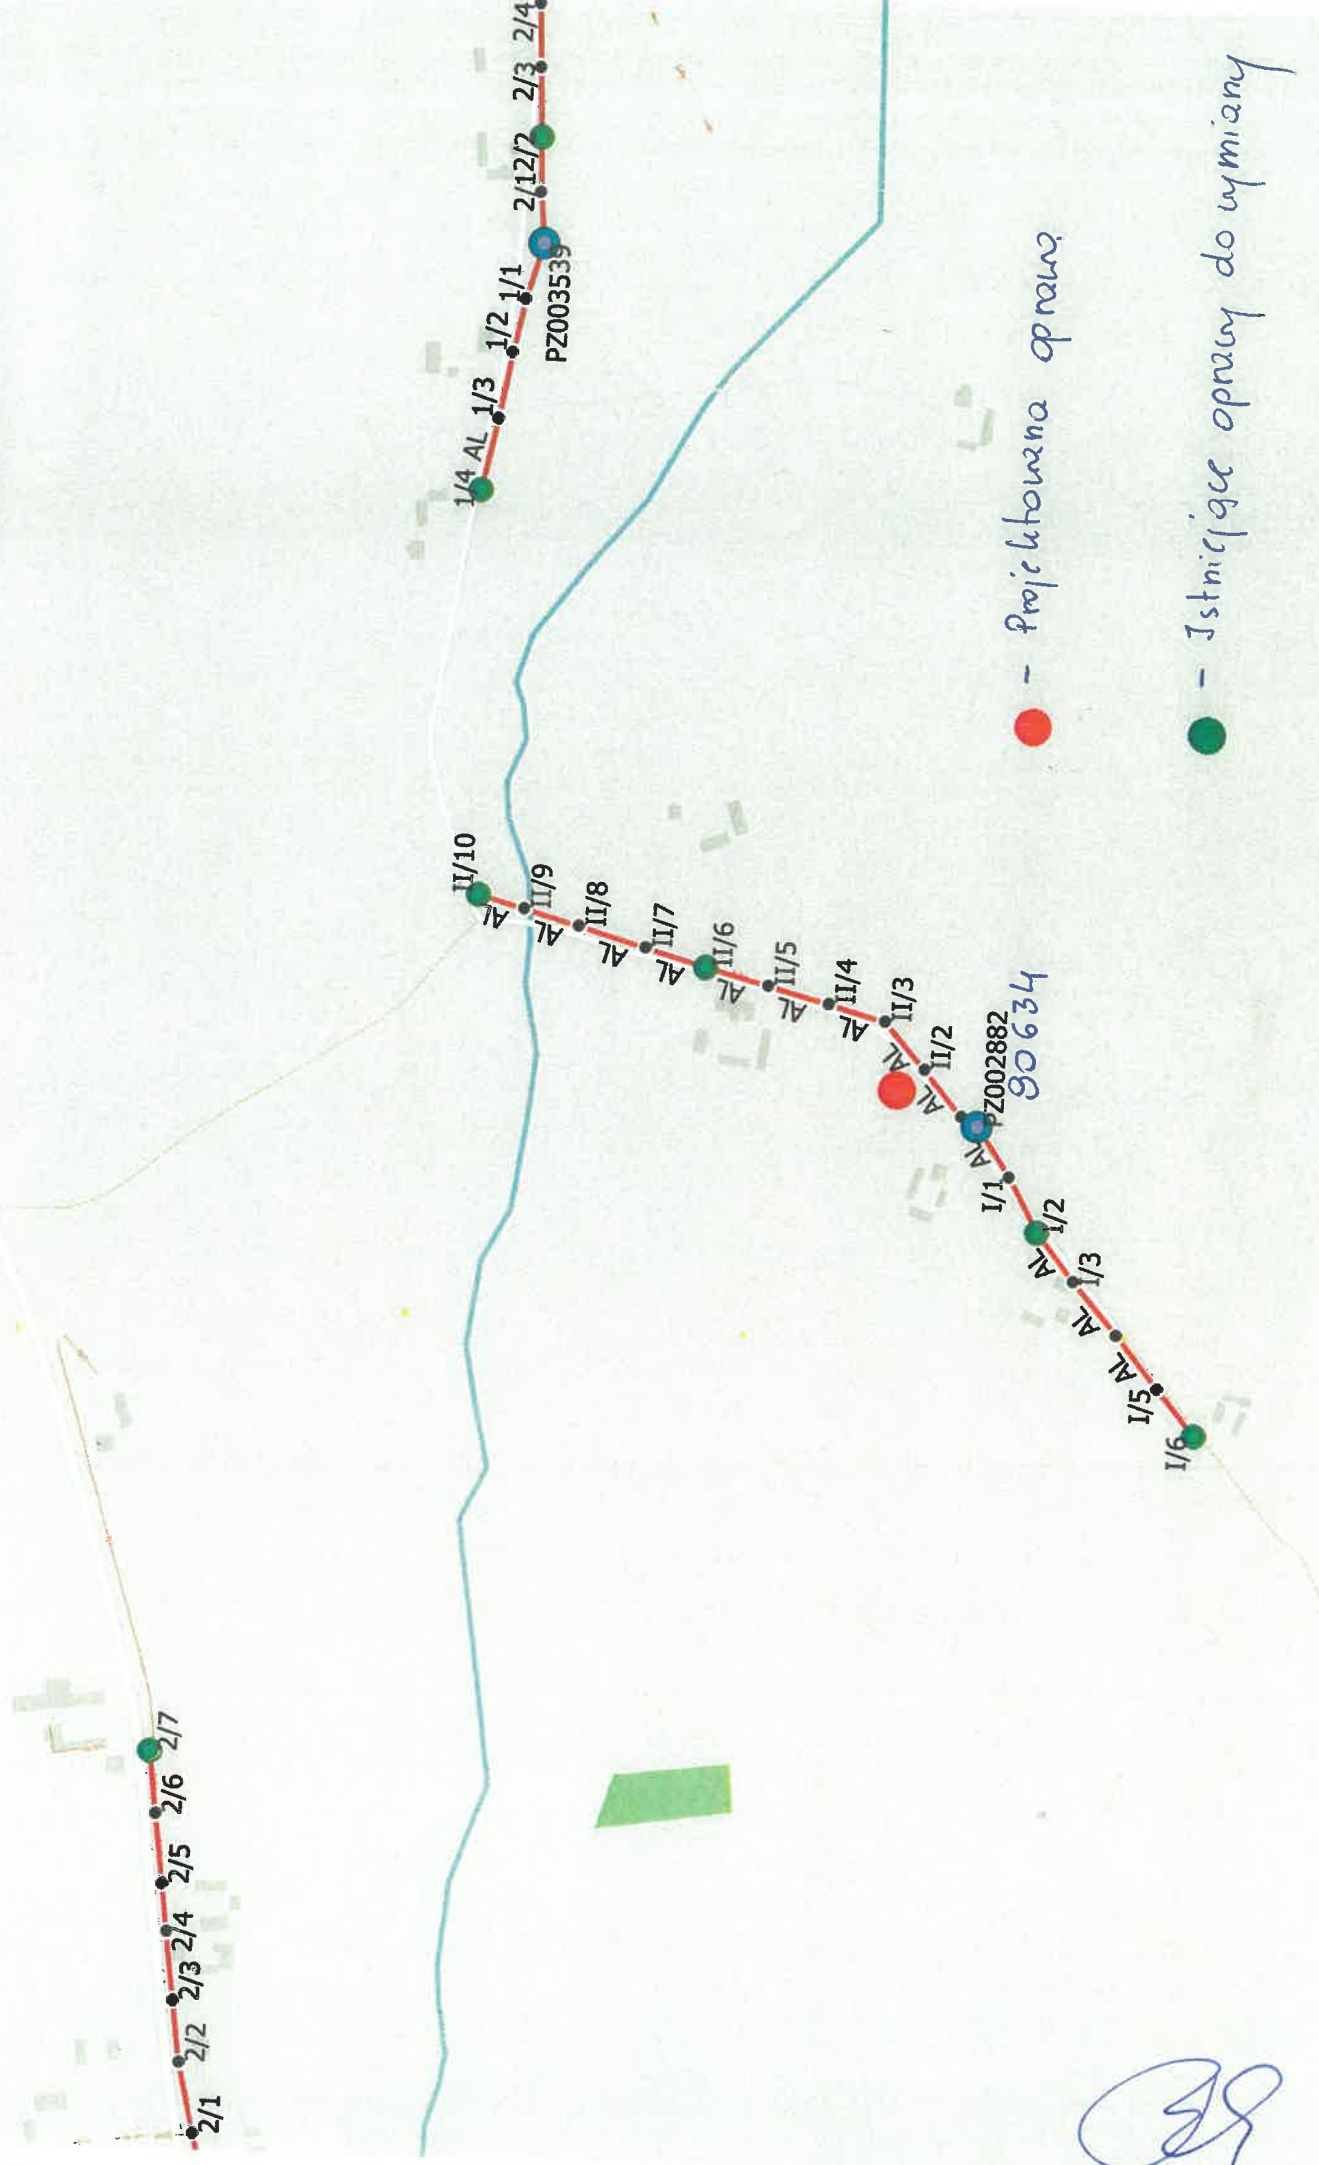

Handwritten signature

Tomaszewo 80106

rys. nr 3.

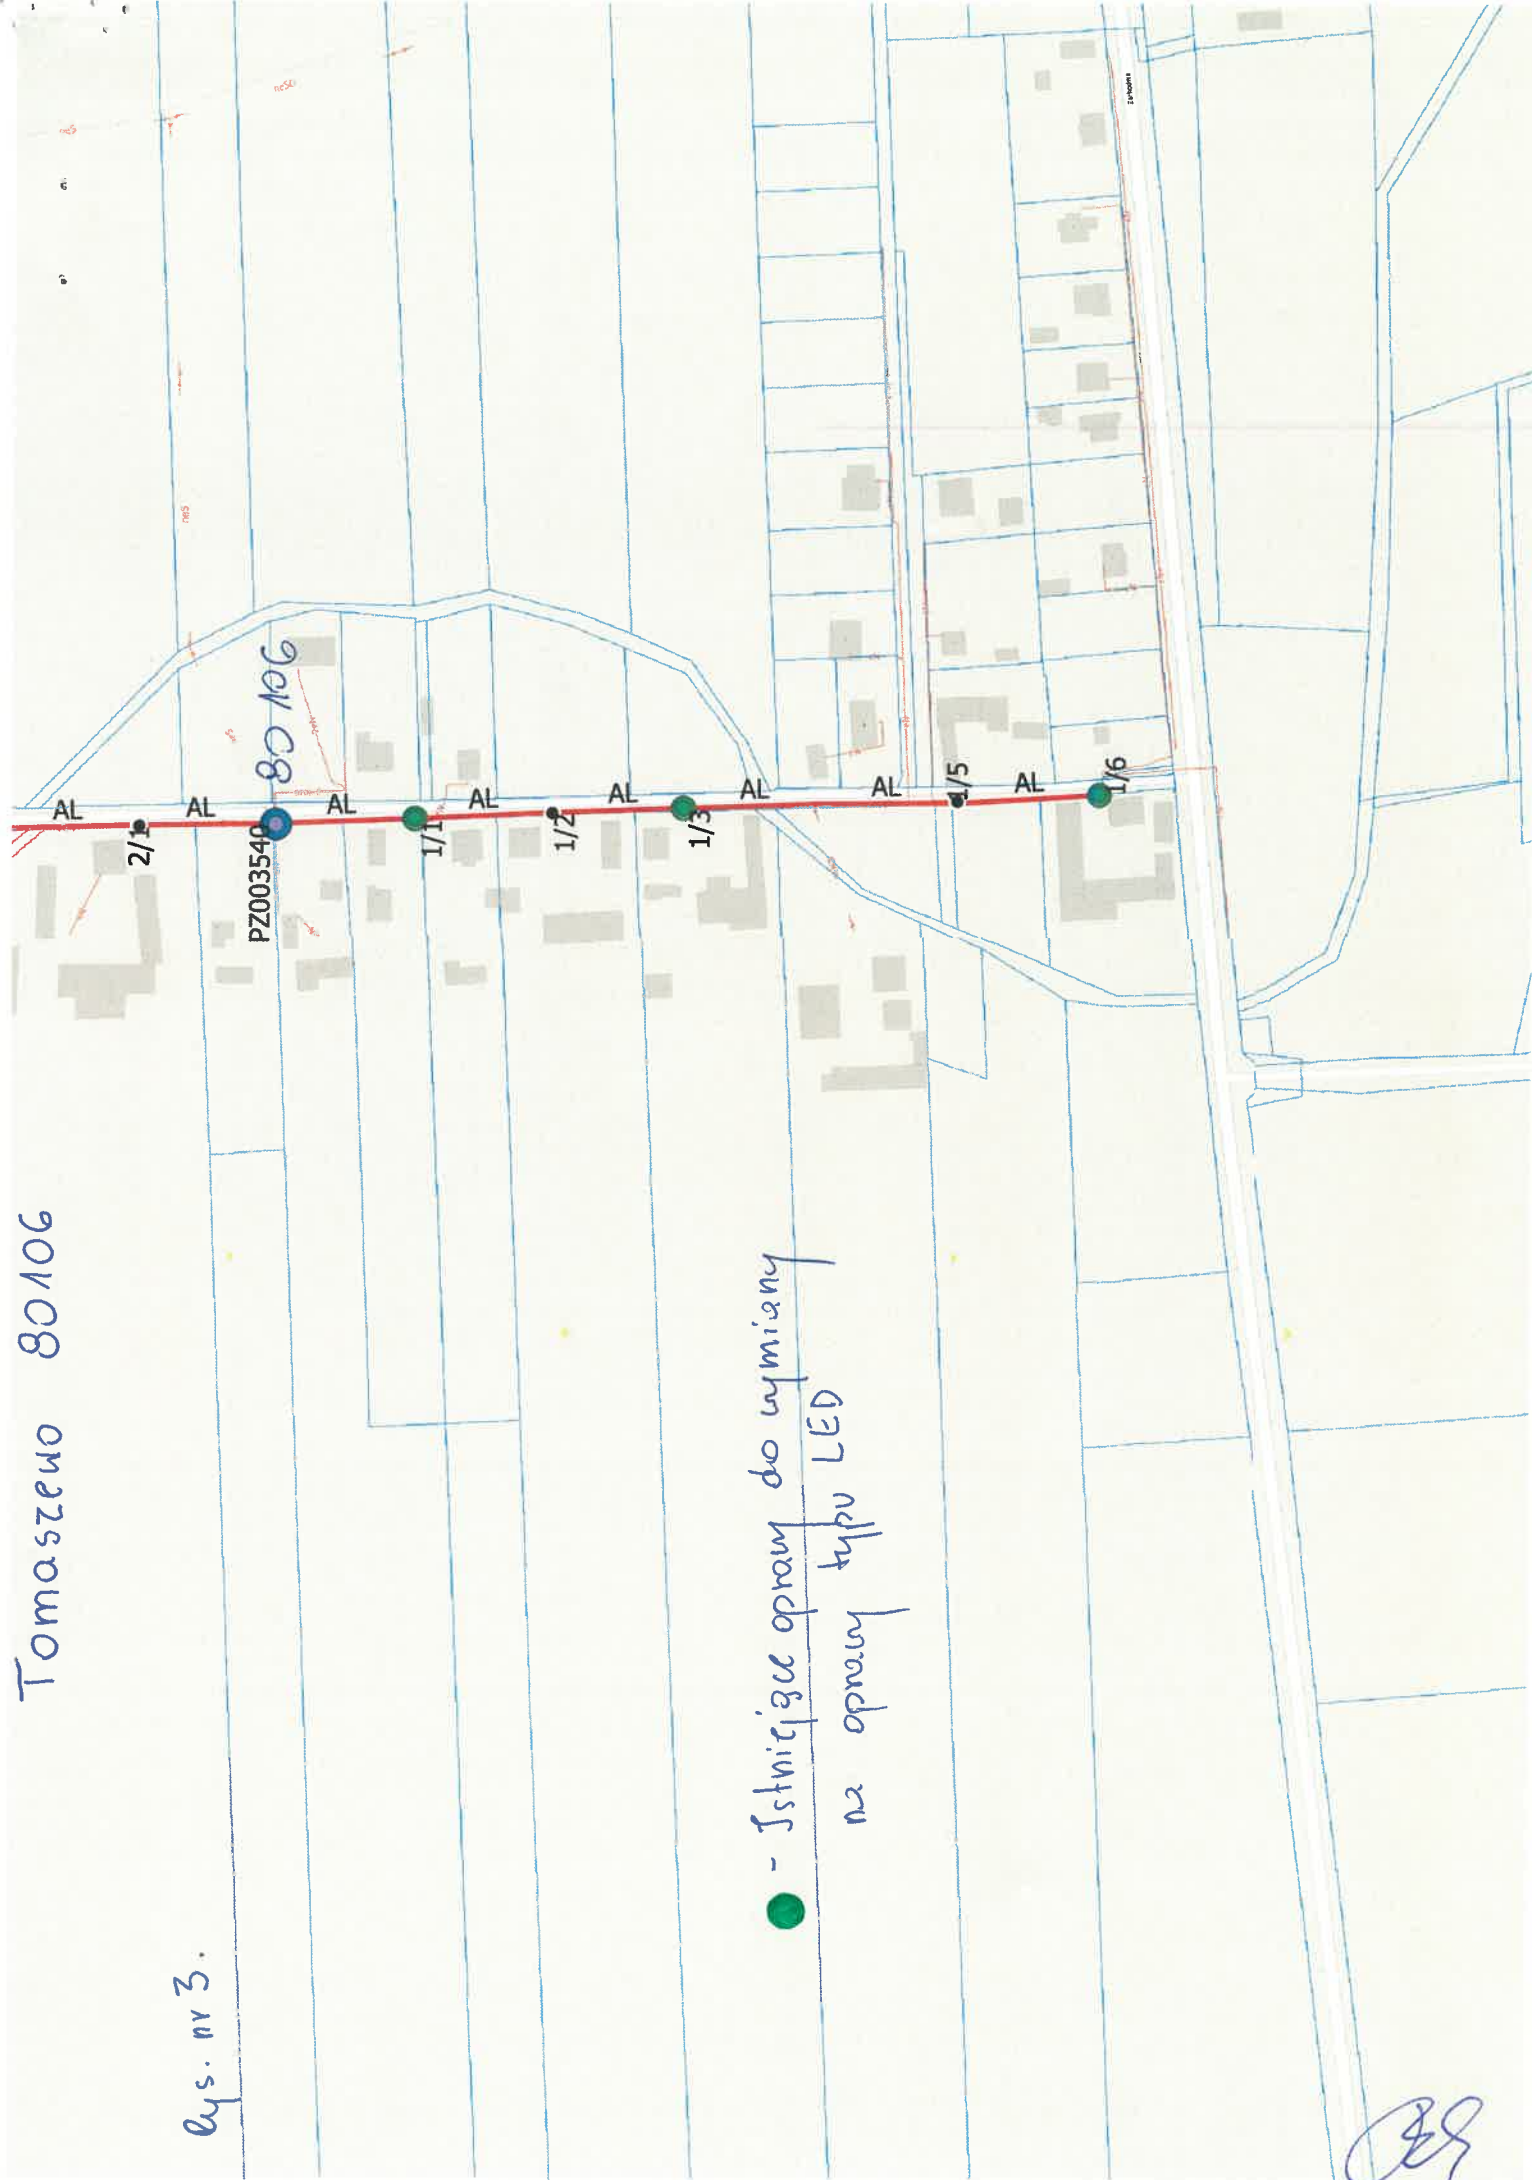

● - Istniejące oprawy do wymiany  
na oprawy typu LED

38



Tomaszewo Górne st zas. 80826

Rys. nr: 4.

