

Zapytanie ofertowe

(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.: **Przebudowa oświetlenia w m. Gronowice, Lipka, 30675, 30778, 30784 gm. Dziadowa Kłoda**, w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Mikołaja Kuncmana, tel. 062 598 64 19 lub 696 122 575

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z *Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „**Formularz ofertowy – roboty budowlane**” dostępnym na stronie internetowej www.oid.pl w zakładce „DO POBRANIA”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać do dnia 07.04.2022r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „**OFERTA – dot. m. Gronowice, Lipka, 30675, 30778, 30784, gm. Dziadowa Kłoda, zapytanie nr WT/T2/MK/.....836...../2022**”

UWAGA: OFERTY MOGĄ BYĆ SKŁADANE WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB W SKRZYNCIE PODAWCZEJ PRZY WEJŚCIU DO SPÓŁKI.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie www.oid.pl.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wzór umowy znajduje się na stronie www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

WAŻNE:

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego. Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,
- świadectw kwalifikacyjnych,
- orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych

Jacek Witczak

Prezes Zarządu: Maciej Witczak, Członek Zarządu: Dorota Kisiela-Augustyniak
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy: 101.944.000 zł NIP: 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74124029461111000028733740

**Przebudowa oświetlenia (wymiana linii oświetleniowej na izolowaną)
m. Gronowice (st. 30675, 30778), Lipka (st. 30784)
na terenie gm. Dziadowa Kłoda**

Zakres rzeczowy zadania:

1. Gronowice, st. 30675, sieć napowietrzna, wspólna (rys. 1)

1.1 Wymiana przewodu oświetleniowego 2xAL na izolowany typu AsXSn 2x25 mm² na odcinku od stacji 30675 do słupów I/3/3, I/3/5/1 oraz I/9 - zgodnie ze schematem – ok. 650 m

2. Gronowice, st. 30778, sieć napowietrzna, wspólna (rys. 2)

2.1 Wymiana przewodu oświetleniowego 1xAL na izolowany typu AsXSn 2x25 mm² na odcinku od stacji 30675 do słupów III/5 oraz I/19 - zgodnie ze schematem – ok. 900 m

3. Lipka, st. 30784, sieć napowietrzna, wspólna (rys. 3)

2.1 Wymiana przewodu oświetleniowego 2xAL na izolowany typu AsXSn 2x25 mm² na odcinku od stacji 30784 do słupa III/IV/5 - zgodnie ze schematem – ok. 180 m

Opis techniczny:

W zakresie zadania należy wykonać wymianę istniejącej linii oświetleniowej na izolowaną na sieci wspólnej.

Istniejące oprawy zabezpieczyć bezpiecznikowymi złączami do lamp oświetlenia ulicznego montowanymi bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-03 dla linii izolowanej, z wkładkami bezpiecznikowymi typu Bi-Wts 4A.

Do podłączenia żyły ochronno-neutralnej PEN przewodu zasilającego oprawę należy użyć zacisków izolowanych przebijających izolację typu SLIP 12.05, SLIP 22.1 lub SL 11.118 prod. Ensto dla linii izolowanej.

Linie montować za pomocą haków wieszakowych do słupów z otworami lub haków SOT 29 prod. Ensto, na maksymalnej wysokości, pod linią energetyczną nN. Jako uchwyty odciągowe zastosować uchwyty SO 117.225S prod. Ensto, a jako uchwyty przelotowe uchwyty SO 270, SO 130 lub SO 140 prod. Ensto. Połączenia przewodów izolowanych AsXSn 2x25 mm² należy wykonać za pomocą zacisków typu SLIP 12.05. Ograniczniki przepięć należy zamontować na końcach linii i połączyć do istniejących/montowanych uziemień, po uprzednim dokonaniu pomiarów rezystancji. Jeżeli rezystancja przekroczy wartość 10 ohm, należy dokonać poprawy parametrów uziomów.

Do montażu urządzeń oświetleniowych zastosować odrębny osprzęt i konstrukcje. Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe.

Za wyjątkiem punktów z zapisem o przełożeniu istniejącego osprzętu, przewodu i wysięgników, należy wszędzie zastosować nowe urządzenia.

Prace należy skoordynować z konserwatorem sieci oświetleniowej tj. „ELEKTRA” Agata Strzelczak, ul. Paderewskiego 2-6, 63-400 Ostrów Wielkopolski, a Spółkę OUID powiadomić pisemnie o terminie rozpoczęcia przebudowy.

Do pisma zgłaszającego gotowość do odbioru załączyć:

- schemat powykonawczy
- protokoły pomiarowe: rezystancji izolacji przewodu, rezystancji uziemień

Opracował:


Specjalista ds. eksploatacji
Nikołaj Kuncman


OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O. O.

Obiekt: Oświetlenie drogowe	Opracował: Mikołaj Kuncman
Adres: Gm. Dziadowa Kłoda m. Gronowice stacja 30675	Wykonanie: Przebudowa oświetlenia drogowego (wymiana linii ośw. na AsXSn 2x25)
Investor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	Data: 2022-03-25
Forma: A4	Nr. rys.: 1

— Przewód ośw. 2xAL do wymiany na AsXSn 2x25

○● Oprawa nie podlegająca przebudowie

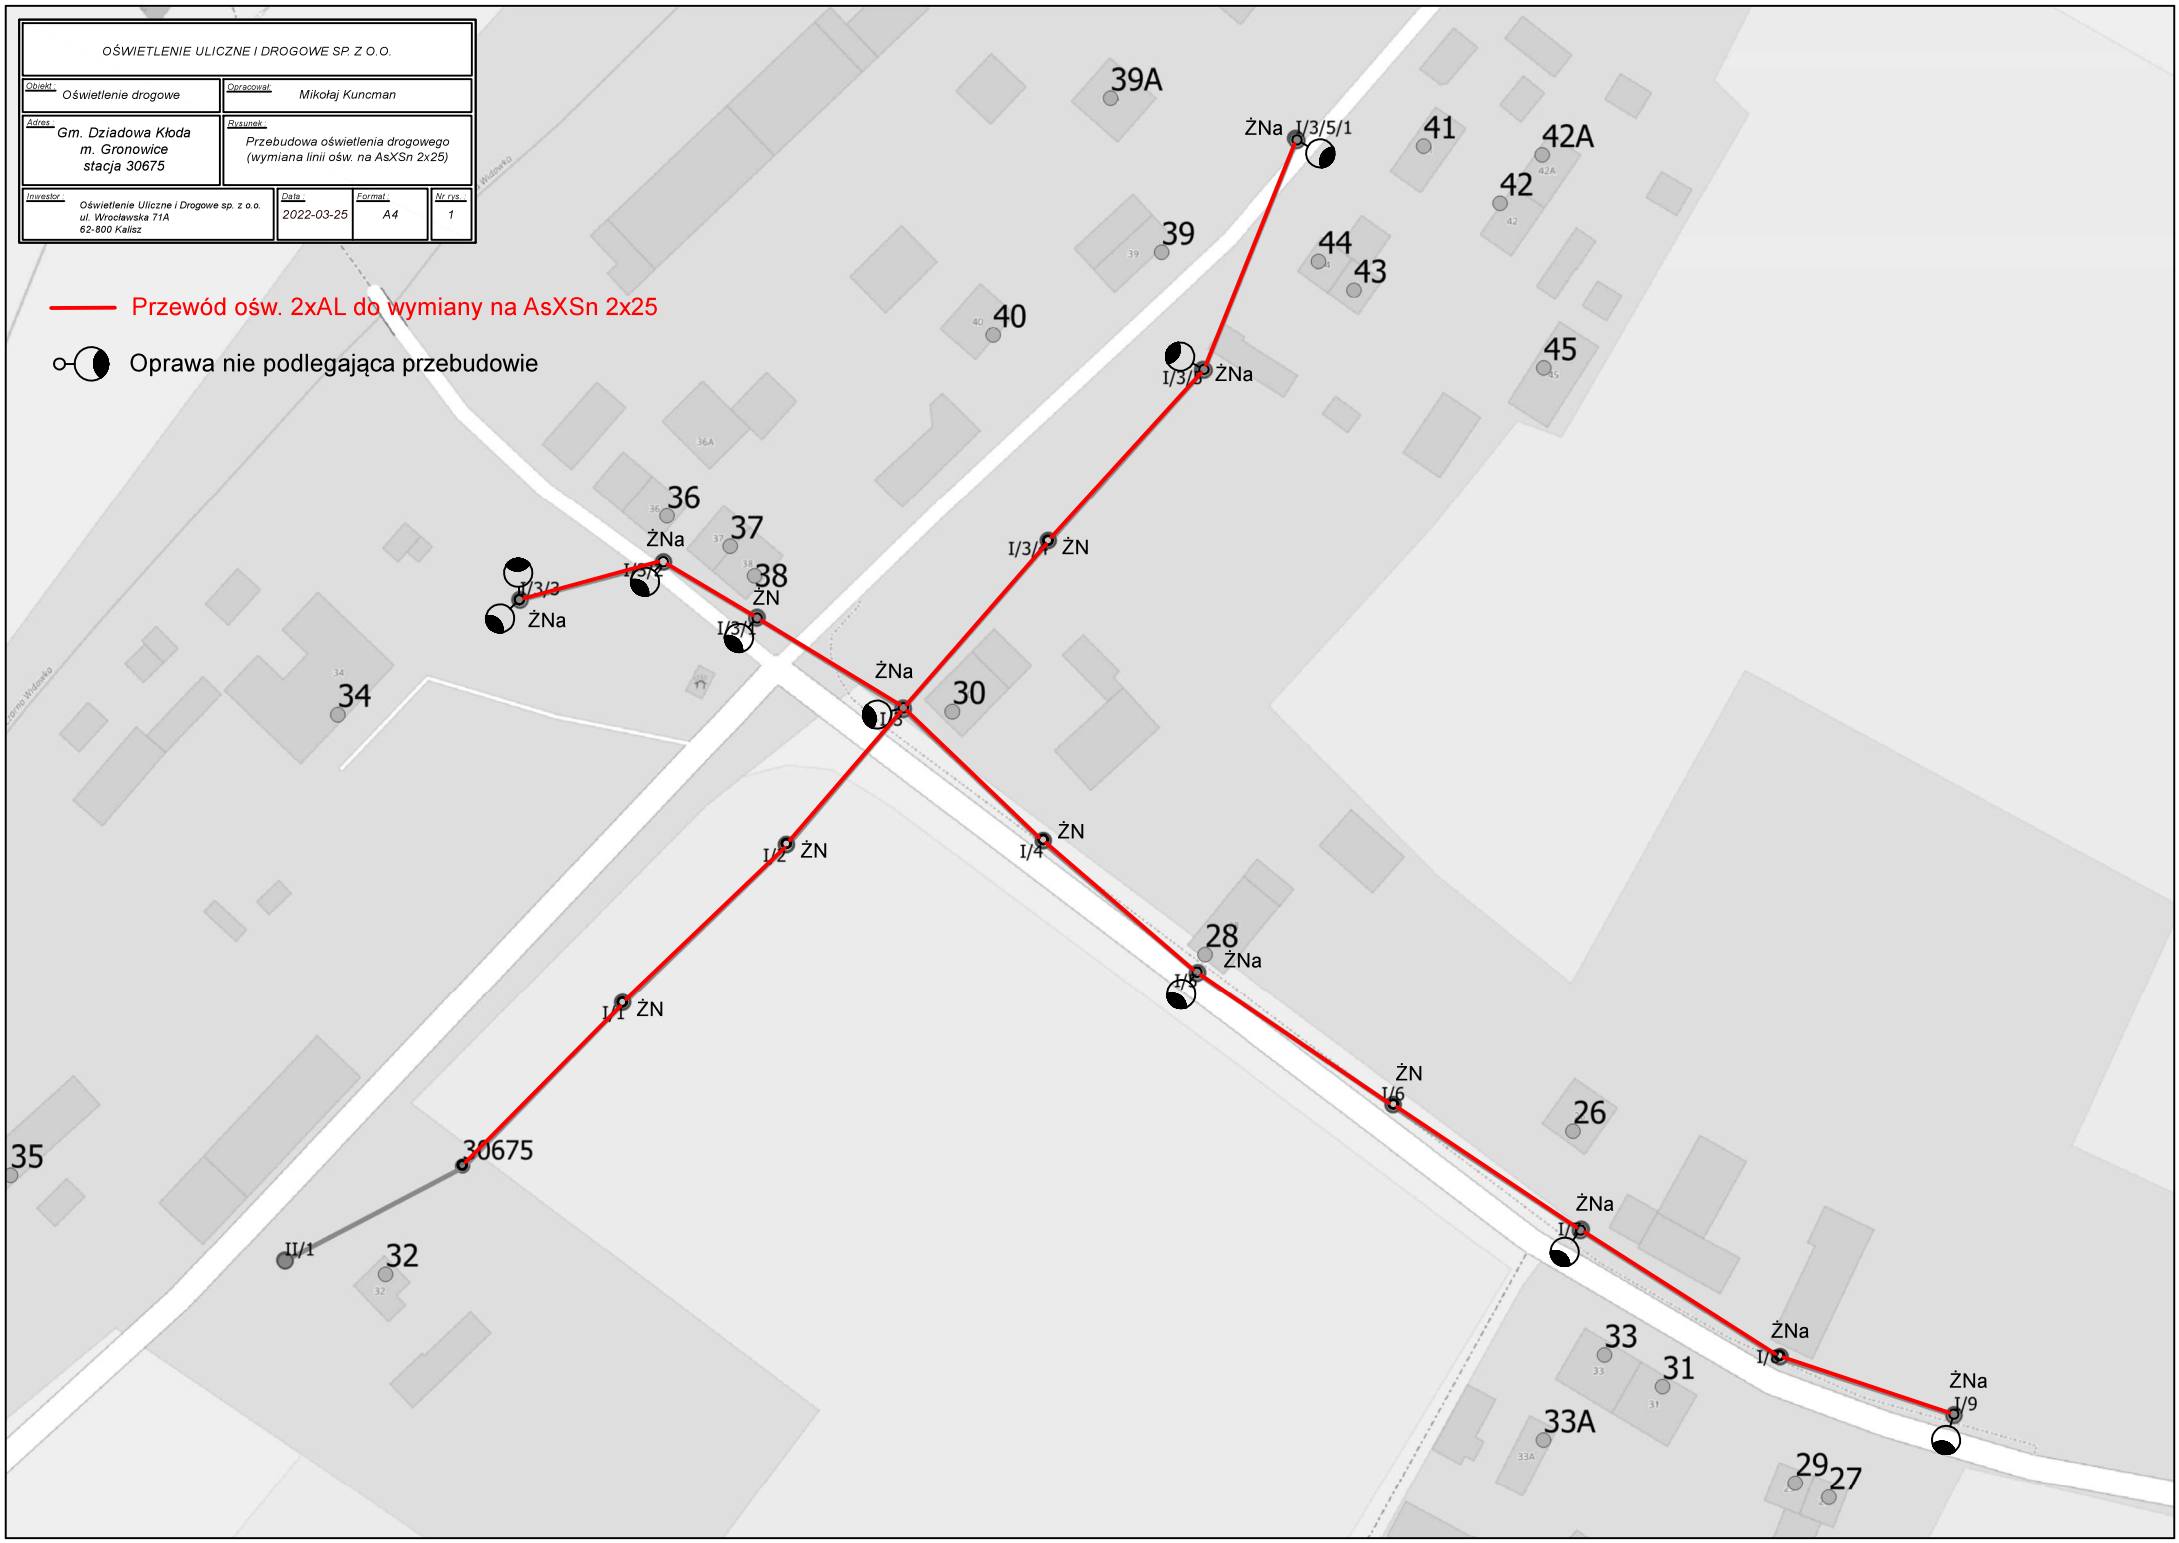

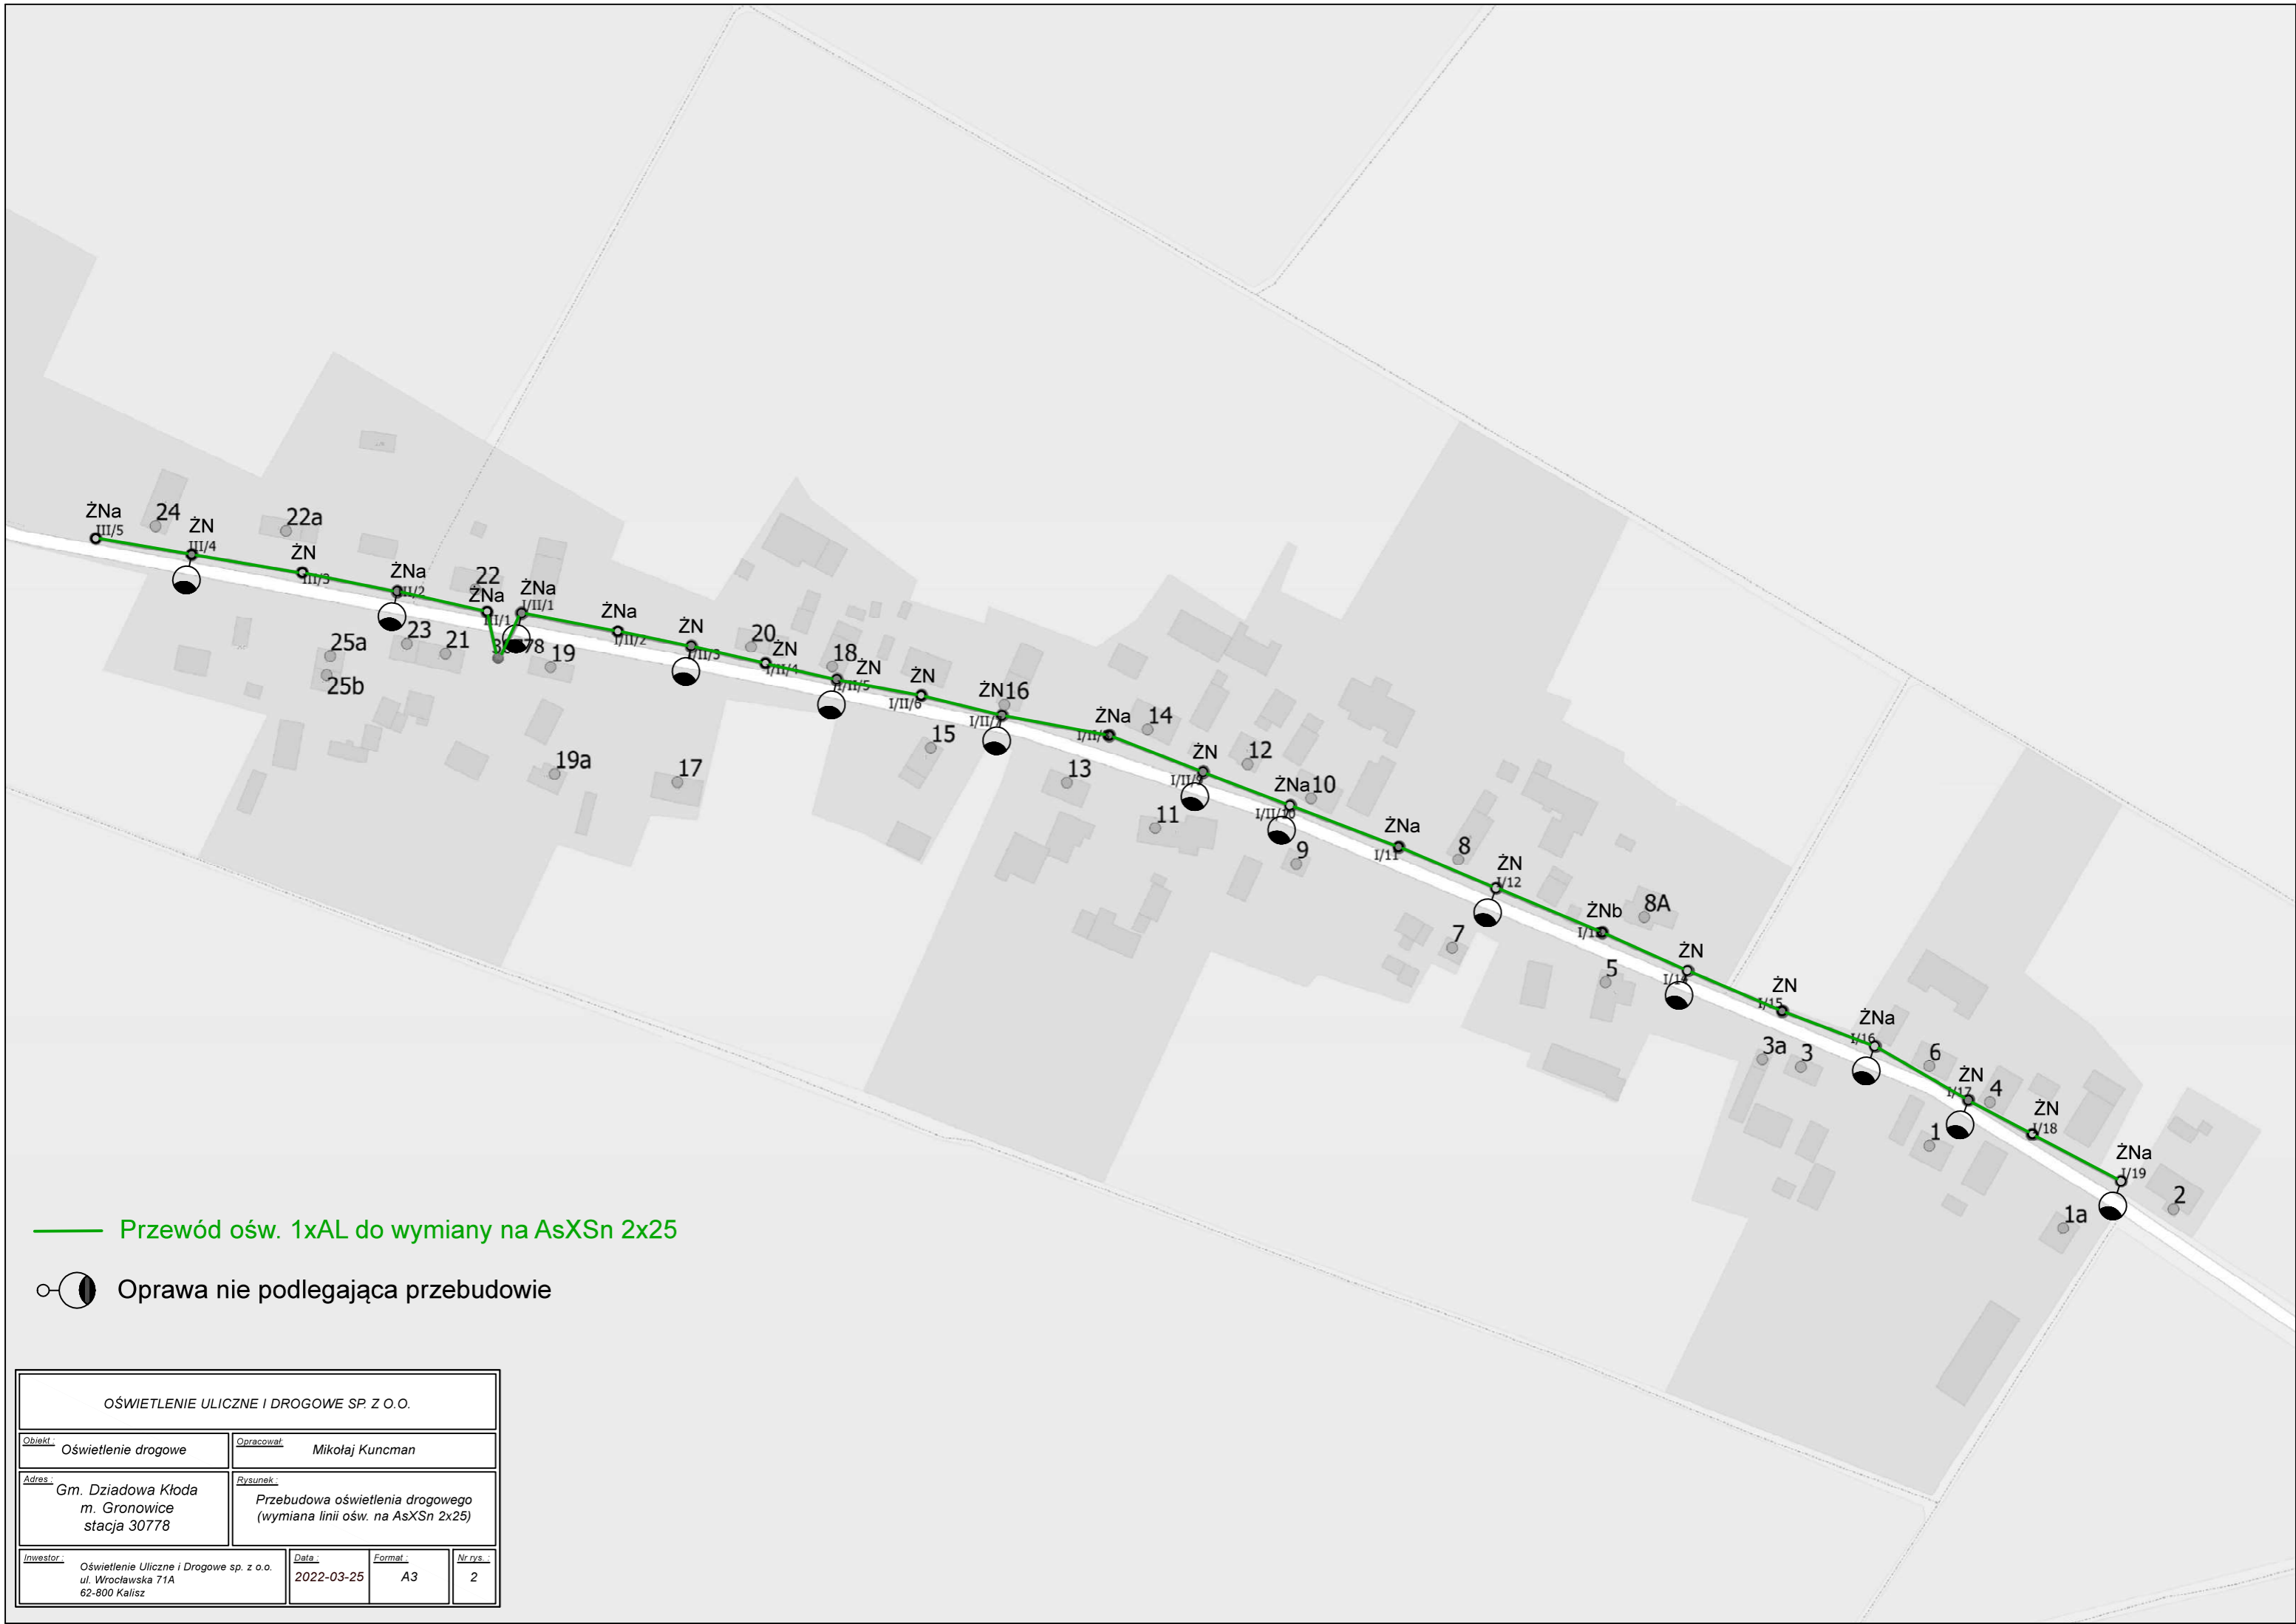

— Przewód ośw. 1xAL do wymiany na AsXS_n 2x25

○● Oprawa nie podlegająca przebudowie

OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.			
<i>Opis:</i> Oświetlenie drogowe		<i>Opracował:</i> Mikołaj Kuncman	
<i>Adres:</i> Gm. Dziadowa Kłoda m. Gronowice stacja 30778		<i>Rysunek:</i> Przebudowa oświetlenia drogowego (wymiana linii ośw. na AsXS _n 2x25)	
<i>Inwestor:</i> Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	<i>Data:</i> 2022-03-25	<i>Format:</i> A3	<i>Nr rys.:</i> 2



OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.			
Opis:	Oświetlenie drogowe	Opracował:	Mikołaj Kuncman
Adres:	Gm. Dziadowa Kłoda m. Lipka stacja 30784	Opis:	Przebudowa oświetlenia drogowego (wymiana linii ośw. na AsXSn 2x25)
Inwestor:	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	Data:	2022-03-28
		Format:	A4
		Nr rys.	3

— Przewód ośw. 2xAL do wymiany na AsXSn 2x25

○● Oprawa nie podlegająca przebudowie