

Zapytanie ofertowe

(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.: **Przebudowa i budowa oświetlenia w m. Bralin ul. Wrocławska, Kępińska, Nowa, Rzemieśnicza stacje 30010, 30193, 30215, 30289, gm. Bralin**, w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Mikołaja Kuncmana, tel. 062 598 64 19 lub 696 122 575

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z *Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- uregułuje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „**Formularz ofertowy – roboty budowlane**” dostępnym na stronie internetowej www.oid.pl w zakładce „DO POBRANIA”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać do dnia 22.04.2022r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:

„**OFERTA – dot. m. , Bralin ul. Wrocławska, Kępińska, Nowa, Rzemieśnicza, stacje 30010, 30193, 30215, 30289, gm. Bralin, zapytanie nr WT/T2/SzK/.....956...../2022**”

UWAGA: OFERTY MOGA BYĆ SKŁADANE WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB W SKRZYŃCE PODAWCZEJ PRZY WEJŚCIU DO SPÓŁKI.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie www.oid.pl.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wzór umowy znajduje się na stronie www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

WAŻNE:

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego.

Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki

należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,
- świadectw kwalifikacyjnych,
- orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych
Jacek Witczak

Prezes Zarządu: Maciej Witczak, Członek Zarządu: Dorota Kisiela-Augustyniak

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy: 101.944.000 zł NIP: 618-16-07-268

Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao S.A. | O/Kalisz 7412402946111000028733740

**Przebudowa i budowa oświetlenia w m. Bralin ul. Wrocławska, Kępińska,
Nowa, Rzemieślnicza stacja 30010, 30193, 30215, 30289
na terenie Gminy Bralin**

1. Zakres rzeczowy

a) Bralin ul. Wrocławska stacja 30010 (Rys 1)

- wymiana istniejącej oprawy na oprawę typu BGP282 T25 1xLED89-4S/740 DN10 LW10, wysięgnik istniejący (oprawa z systemem sterowania CityTouch z abonamentem na 10 lat **(4 kpl)**)
- wymiana istniejącej oprawy na oprawę typu BGP282 T25 1xLED100-4S/740 DN25 LW10, wysięgnik istniejący (oprawa z systemem sterowania CityTouch z abonamentem na 10 lat **(5 kpl)**)

b) Bralin ul. Nowa stacja 30193 (Rys 2)

- wymiana istniejącej oprawy na oprawę typu BGP282 T25 1xLED74-4S/740 DM12 LW10, wysięgnik zgodnie ze schematem (oprawa z systemem sterowania CityTouch z abonamentem na 10 lat **(8 kpl)**)
- montaż opraw typu BGP282 T25 1xLED74-4S/740 DM12 LW10, wysięgnik zgodnie ze schematem (oprawa z systemem sterowania CityTouch z abonamentem na 10 lat **(7 kpl)**)

c) Bralin ul. Nowa, Wrocławska stacja 30215 (Rys 3)

- wymiana istniejącej oprawy na oprawę typu BGP282 T25 1xLED74-4S/740 DM12 LW10, wysięgnik zgodnie ze schematem (oprawa z systemem sterowania CityTouch z abonamentem na 10 lat **(3 kpl)**)
- montaż opraw typu BGP282 T25 1xLED74-4S/740 DM12 LW10, wysięgnik zgodnie ze schematem (oprawa z systemem sterowania CityTouch z abonamentem na 10 lat **(3 kpl)**)
- wymiana istniejącej oprawy na oprawę typu BGP282 T25 1xLED100-4S/740 DN25 LW10, wysięgnik zgodnie ze schematem (oprawa z systemem sterowania CityTouch z abonamentem na 10 lat **(11 kpl)**)
- montaż oprawy typu BGP282 T25 1xLED100-4S/740 DN25 LW10, wysięgnik zgodnie ze schematem (oprawa z systemem sterowania CityTouch z abonamentem na 10 lat **(7 kpl)**)

d) Bralin ul. Kępińska, Rzemieślnicza stacja 30289 (Rys 4)


- wymiana istniejącej oprawy na oprawę typu BGP282 T25 1xLED74-4S/740 DM12, wysięgnik zgodnie ze schematem (oprawy bez systemu sterowania wyposażone w gniazdo NEMA lub Zhaga) **(5 kpl)**
- montaż opraw typu BGP282 T25 1xLED74-4S/740 DM12 LW10, wysięgnik zgodnie ze schematem (oprawy bez systemu sterowania wyposażone w gniazdo NEMA lub Zhaga) **(4 kpl)**
- wymiana istniejącej oprawy na oprawę typu BGP282 T25 1xLED100-4S/740 DN25 LW10, wysięgnik zgodnie ze schematem (oprawy bez systemu sterowania wyposażone w gniazdo NEMA lub Zhaga) **(4 kpl)**
- montaż oprawy typu BGP282 T25 1xLED100-4S/740 DN25 LW10, wysięgnik zgodnie ze schematem (oprawy bez systemu sterowania wyposażone w gniazdo NEMA lub Zhaga) **(2 kpl)**

2. Opis techniczny:

Wymiana i montaż opraw

Wymiany i montażu opraw należy dokonać w lokalizacjach zgodnych z załączonym schematem. Oprawy montować nad linią energetyczną prostopadle do jezdni. Wysięgniki montować za pomocą śrub wysięgnika (tzw. „laski”) na słupach ŻN, a na słupach drewnianych i wirowych za pomocą uchwytów wysięgnika mocowanych taśmą stalową COT 37 i klamerkami COT 36 prod. ENSTO. Oprawy zasilić kablem typu YKY 2x2,5mm², pozostawiając podwójną izolacją na długości min. 10cm po wyjściu przewodu z wysięgnika oraz wykonując zapas pojedynczych żył o długości ok. 2m zwijając je w postać sprężyny, w celu umożliwienia swobodnego podłączenia oprawy do linii zasilającej. Montowane oprawy zabezpieczyć bezpiecznikowymi złączami do lamp oświetlenia ulicznego montowanymi bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-03 w przypadku linii izolowanej i typu BZO-04 w przypadku linii gołej, z wkładkami bezpiecznikowymi typu Bi 4A. Do podłączenia żyły **ochronno-neutralnej PEN przewodu zasilającego** oprawę należy użyć zacisków izolowanych przebijających izolację typu SLIP 12.05, SLIP 22.1 lub SL 11.118 prod. Ensto w przypadku linii izolowanej i zacisków typu SM 2.11 prod. Ensto w przypadku linii gołej. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wprowadzenie przewodu zasilającego oprawę oraz jej zamknięcie, w celu zapewnienia wymaganej szczelności. Do montażu urządzeń oświetleniowych zastosować odrębny osprzęt i konstrukcje. Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe. Za wyjątkiem punktów z zapisem o przełożeniu istniejącego osprzętu, przewodu i wysięgników, należy wszędzie zastosować nowe urządzenia.

Specjalista ds. eksploatacji
Mikołaj Kuncman

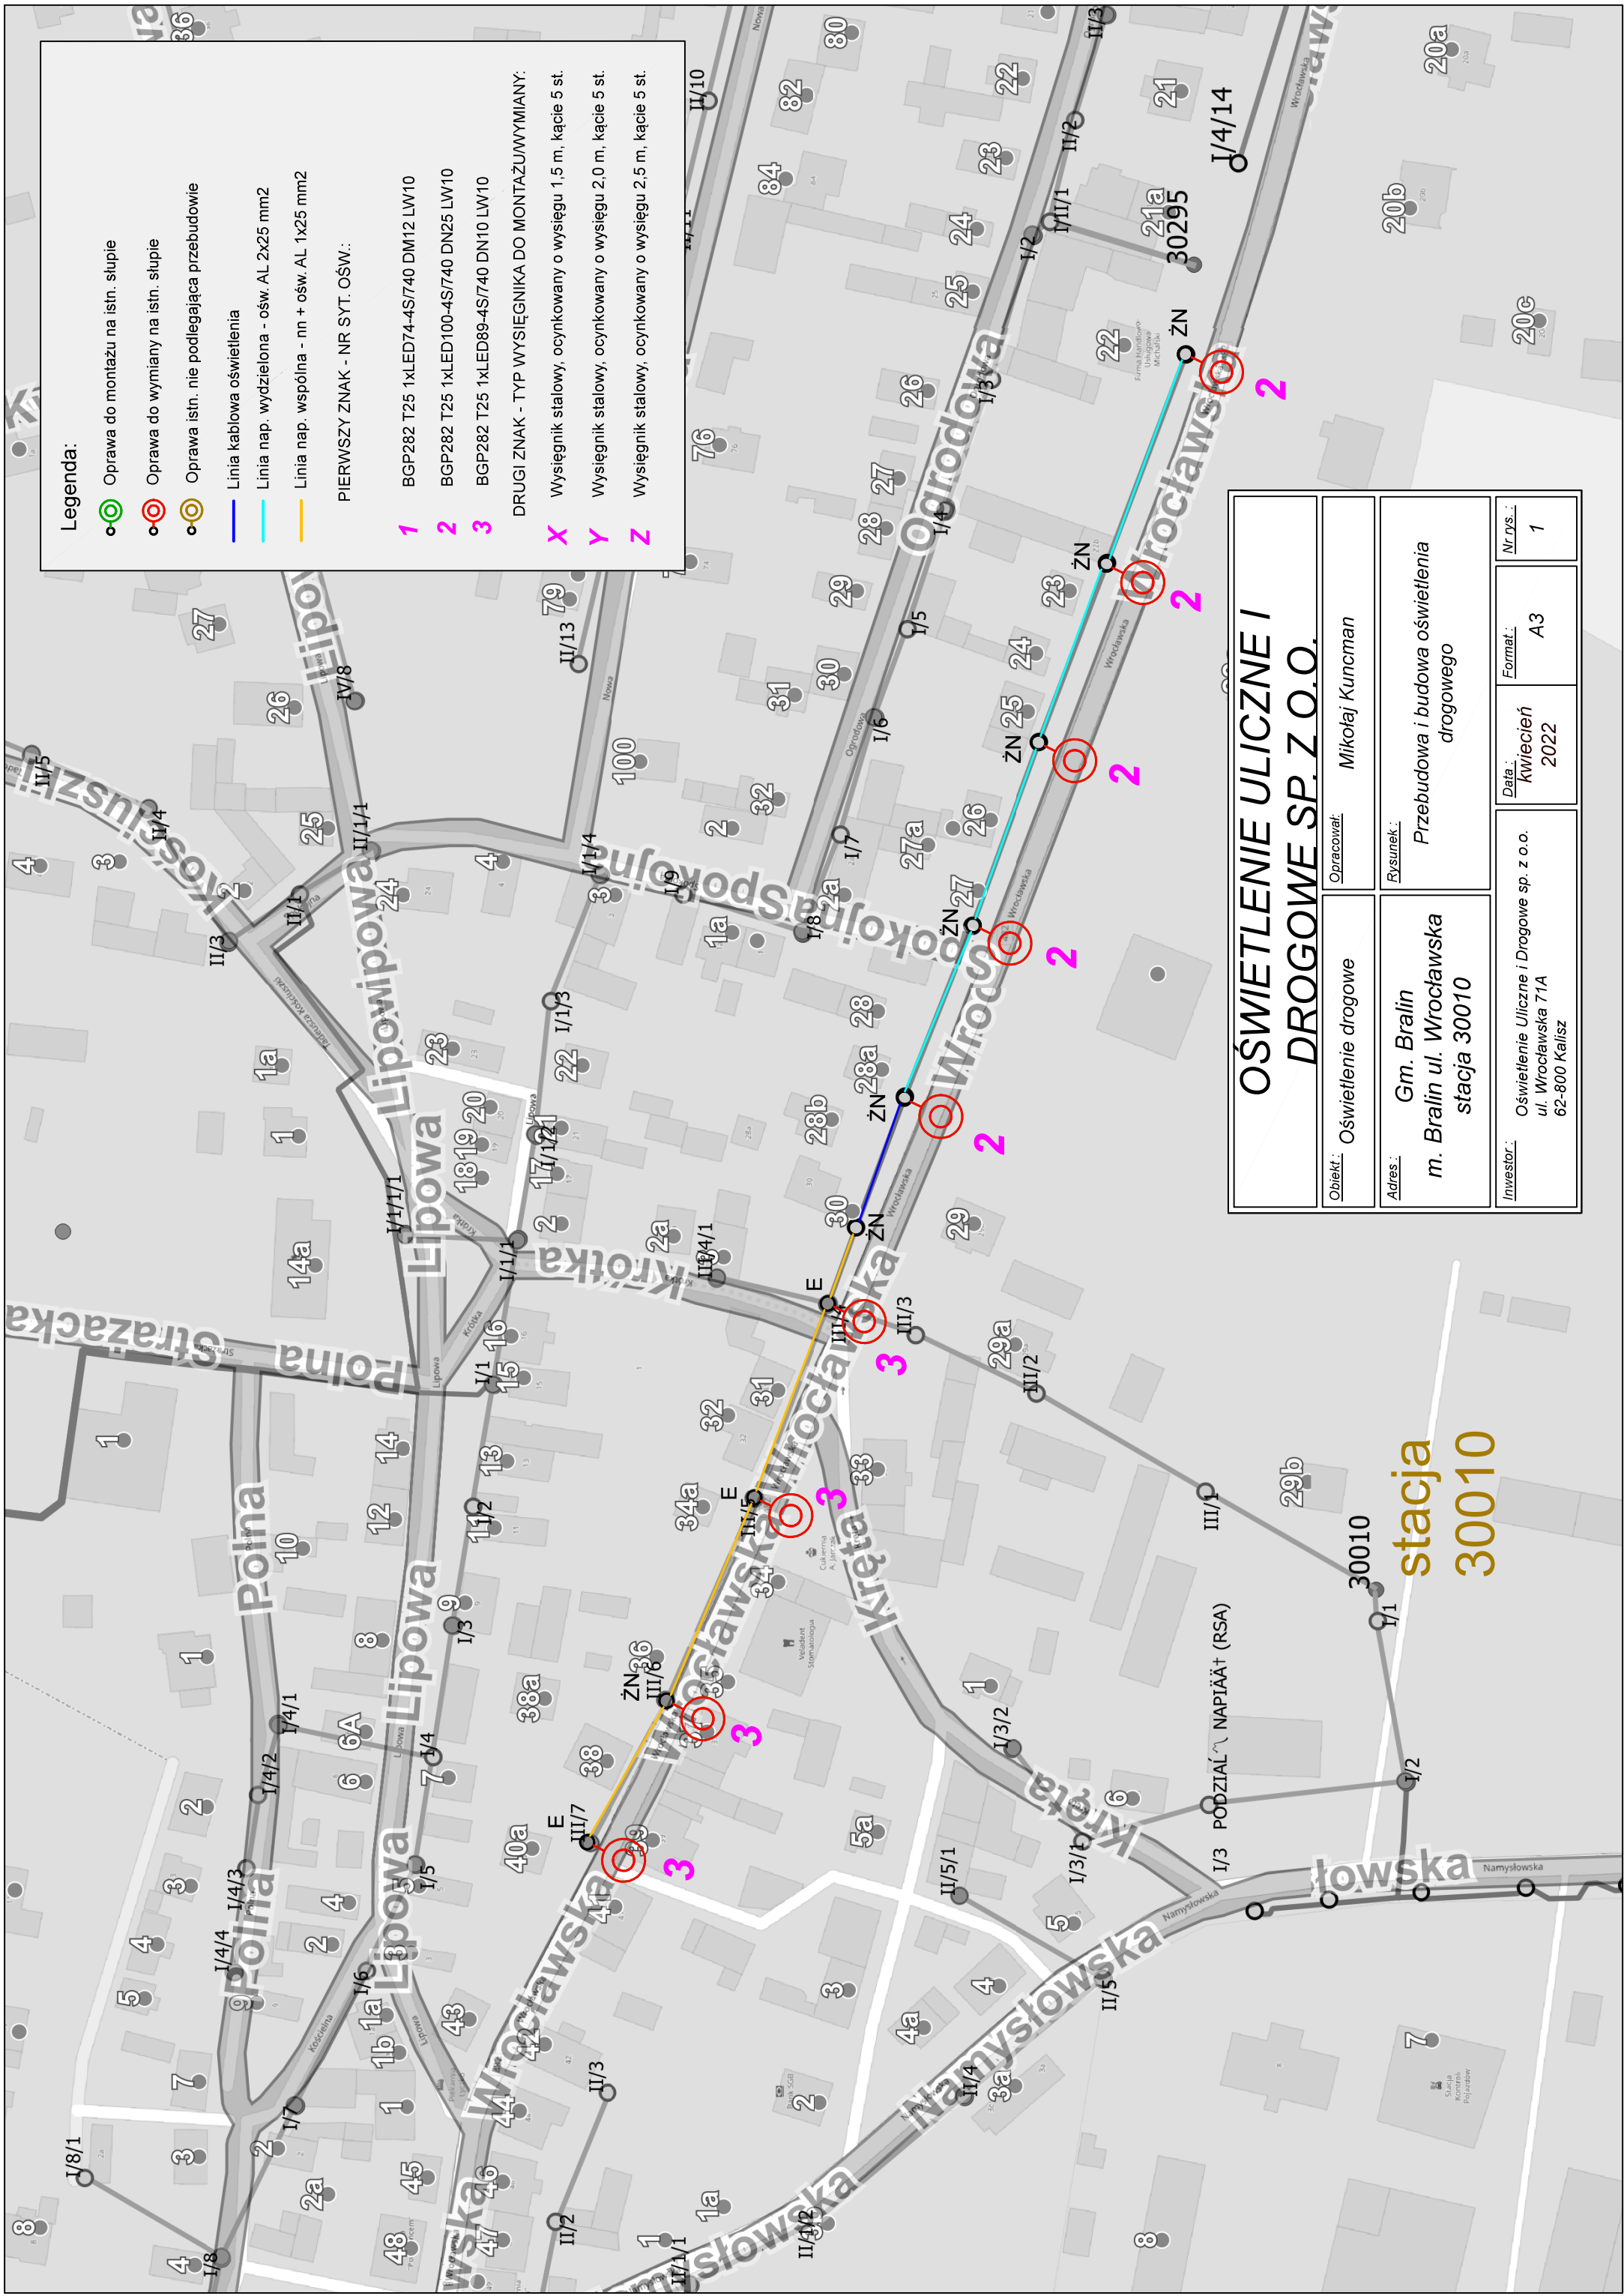

Legenda:

- Oprawa do montażu na istn. słupie
- Oprawa do wymiany na istn. słupie
- Oprawa istn. nie podlegająca przebudowie
- Linia kablowa oświetlenia
- Linia nap. wydzielona - ośw. AL 2x25 mm2
- Linia nap. wspólna - nn + ośw. AL 1x25 mm2
- PIERWSZY ZNAK - NR SYT. OŚW.:
- 1 BGP282 T25 1xLED74-4S/740 DM12 LW10
- 2 BGP282 T25 1xLED100-4S/740 DN25 LW10
- 3 BGP282 T25 1xLED89-4S/740 DN10 LW10
- X DRUGI ZNAK - TYP WYSIĘGNIKA DO MONTAŻU/WYMIANY:
- Y Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysokości 1,5 m, kącie 5 st.
- Z Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysokości 2,0 m, kącie 5 st.
- Z Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysokości 2,5 m, kącie 5 st.

OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.	
Opis: Oświetlenie drogowe	Opracował: Mikołaj Kuncman
Adres: Gm. Bralin m. Bralin ul. Wrocławska stacja 30010	Rysunek: Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego
Investor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	Data: kwiecień 2022
	Nr rys.: 1
	Format: A3

stacja 30010

OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

Obiekt: Oświetlenie drogowe

Opracował: Mikołaj Kuncman

Adres: Gm. Bralin
m. Bralin ul. Nowa
stacja 30193

Rysunek: Przebudowa i budowa oświetlenia
drogowego

Inwestor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz


Data: kwiecień
2022

Format: A3

Nr.dys.: 2

Legenda:

- Oprawa do montażu na istn. słupie
- Oprawa do wymiany na istn. słupie
- Oprawa istn. nie podlegająca przebudowie
- Linia nap. wspólna - nn + ośw. AsXSn 2x25 mm2
- Linia nap. wspólna - nn + ośw. AL 1x25 mm2
- PIERWSZY ZNAK - NR SYT. OŚW.
- 1 BGP282 T25 1xLED74-4S/740 DM12 LW10
- 2 BGP282 T25 1xLED100-4S/740 DN25 LW10
- X DRUGI ZNAK - TYP WYSIĘGNIKA DO MONTAŻU/WYMIANY:
 - Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysokości 1,5 m, kącie 5 st.
 - Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysokości 2,0 m, kącie 5 st.
 - Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysokości 2,5 m, kącie 5 st.
- Y
- Z

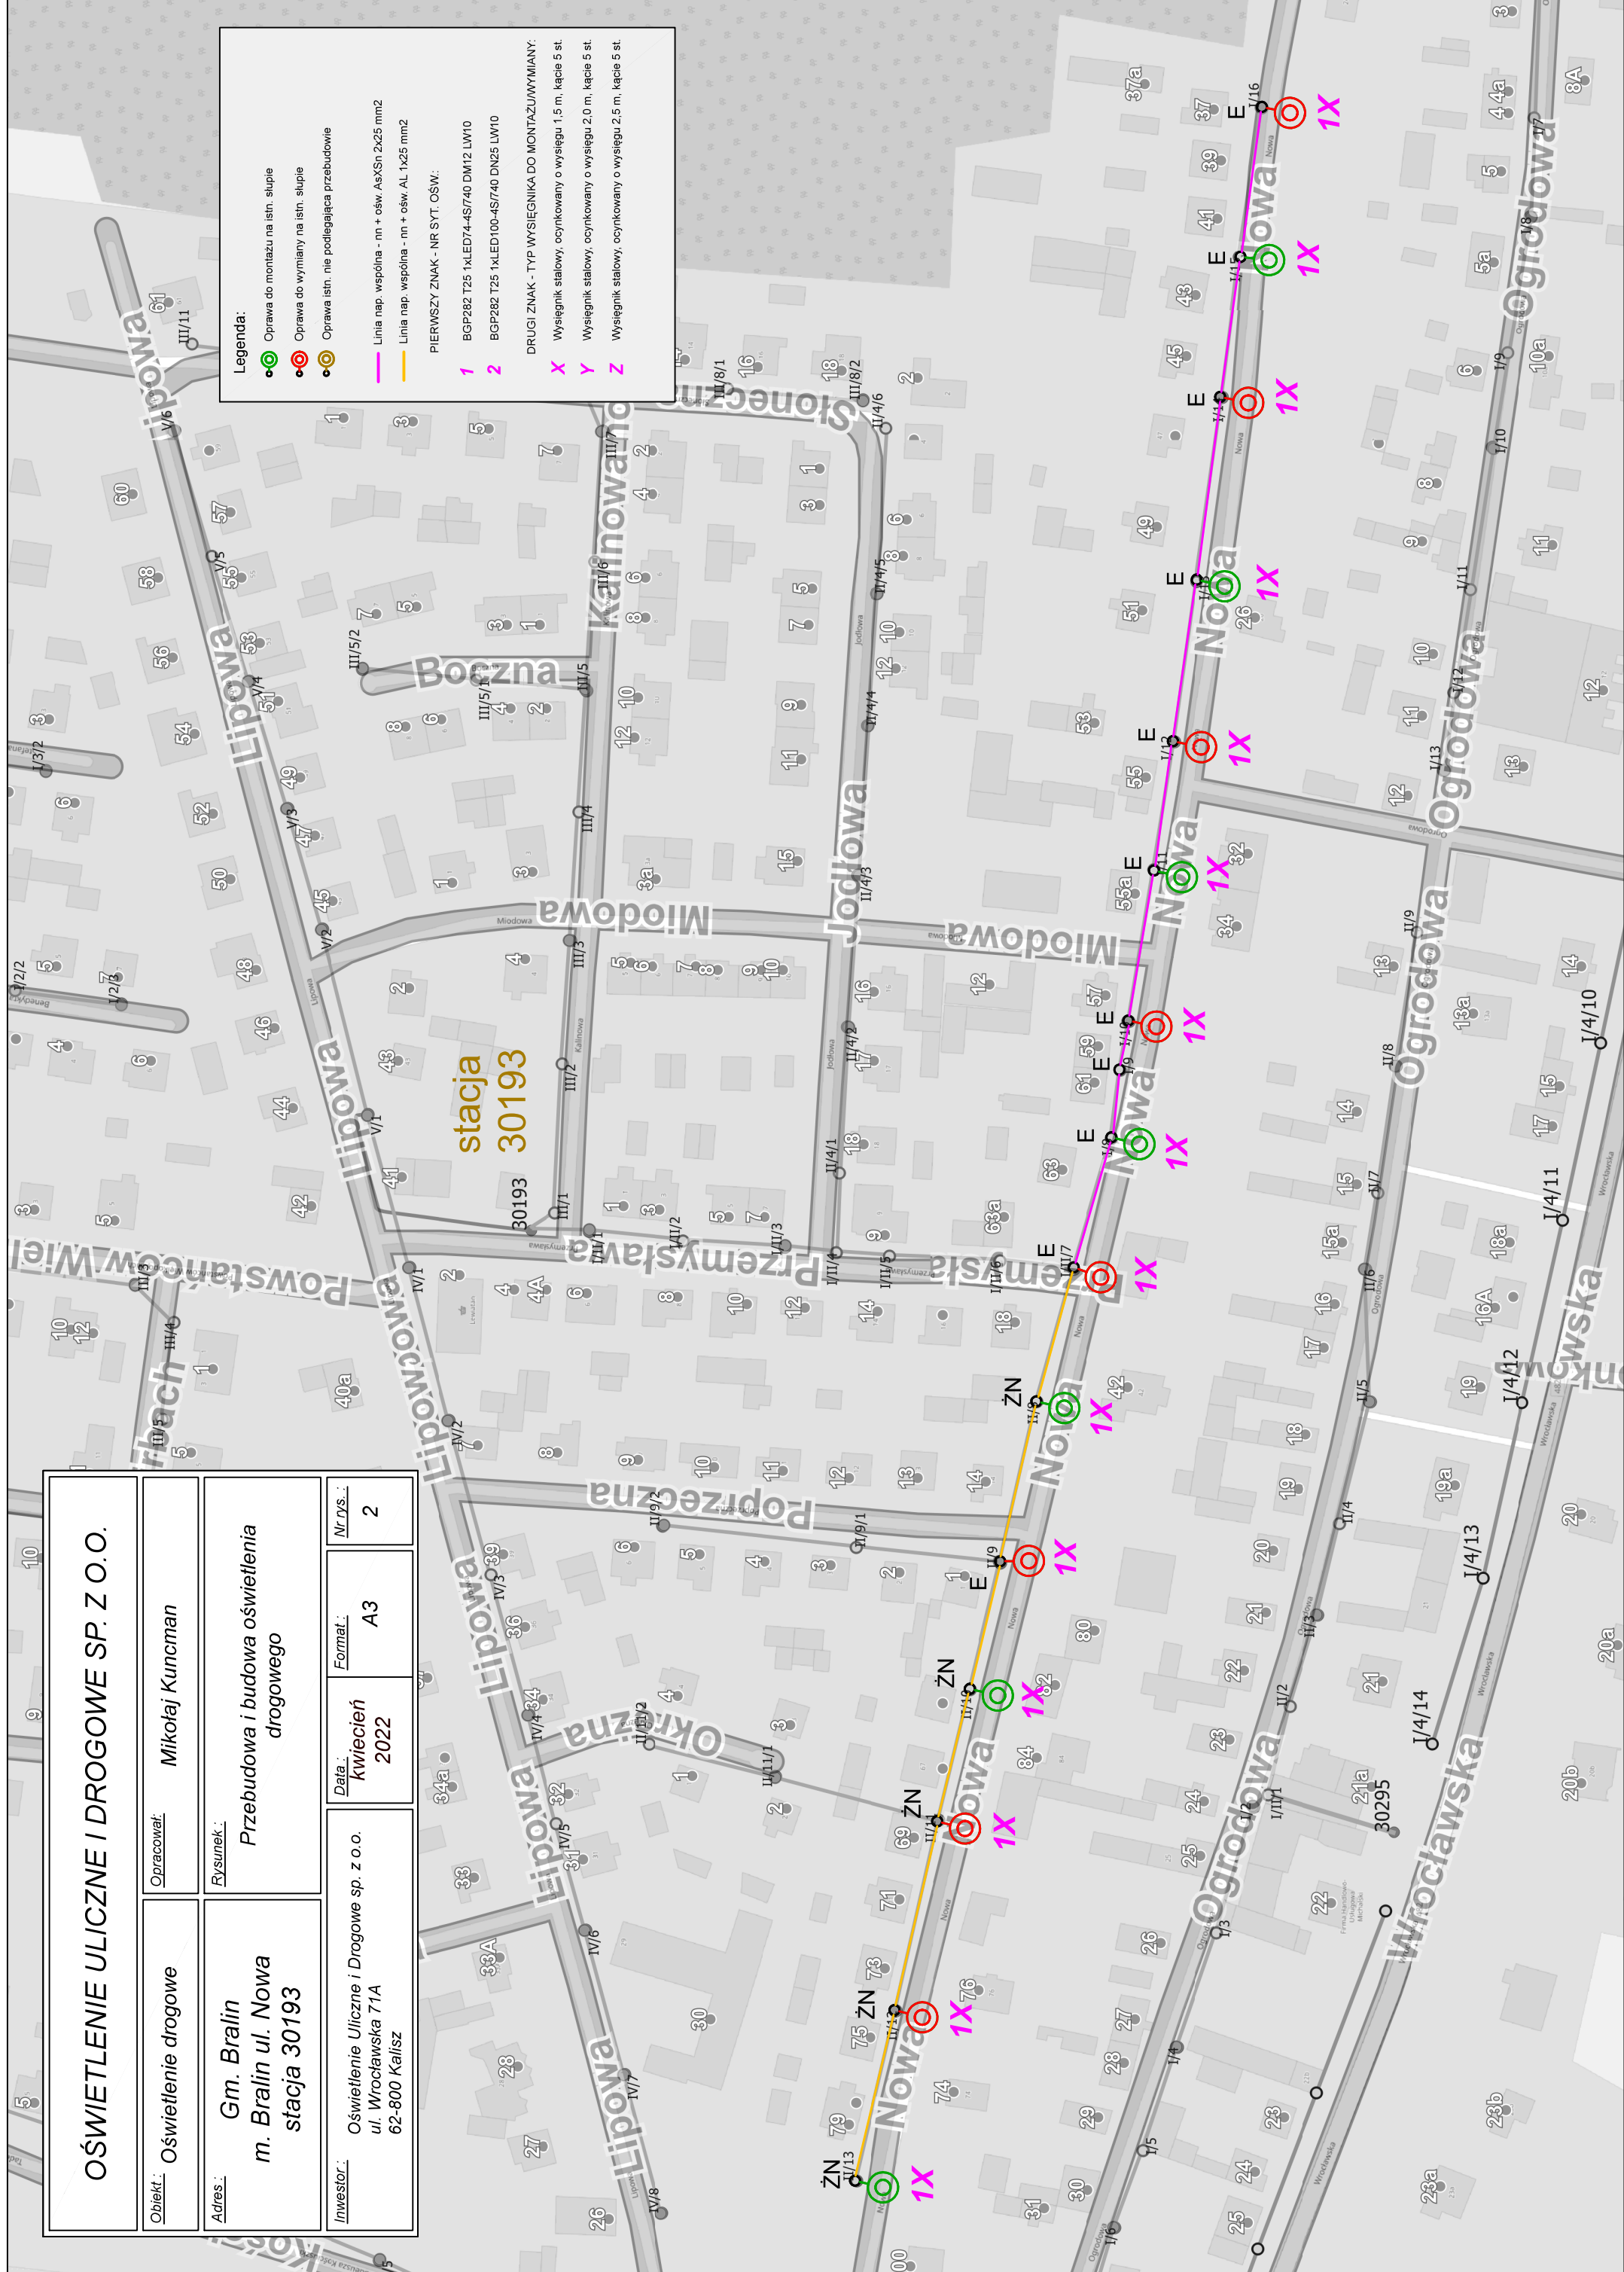



OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.	
Opis obiektu:	Oświetlenie drogowe
Wykonawca:	Mikołaj Kuncman
Adres:	Gm. Bralin m. Bralin ul. Wrocławska, Kępińska stacja 30215
Investor:	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz
Data:	Kwiecień 2022
Forma:	A3
Nr. Dps.:	3

OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

Opis: Oświetlenie drogowe

Wykonawca: Mikołaj Kuncman

Adres: Gm. Bralin
m. Bralin ul. Rzemieślnicza,
Kępińska
stacja 30289

Przebieg:

Przebudowa i budowa oświetlenia
drogowego

Investor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz

Data: Kwiecień
2022

Format: A3

Strona: 4

Legenda:

- Oprawa do montażu na istn. słupie
- Oprawa do wymiany na istn. słupie
- Oprawa istn. nie podlegająca przebudowie

Linia nap. wspólna - nn + ośw. AL 1x25 mm2

PIERWSZY ZNAK - NR SYT. OŚW.:

- 4** BGP282 T25 1XLED74-4S/740 DM12 (bez systemu sterowania wyposażone w gniazda NEMA lub Zhaga)
- 5** BGP282 T25 1XLED100-4S/740 DN25 (bez systemu sterowania wyposażone w gniazda NEMA lub Zhaga)

DRUGI ZNAK - TYP WYSIEGNIKA DO MONTAŻU/WYMIANY:

- W** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 1,0 m, kącie 5 st.
- X** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 1,5 m, kącie 5 st.
- Y** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 2,0 m, kącie 5 st.
- Z** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 2,5 m, kącie 5 st.

