

## Projekt oświetlenia ul. Bogumiła m. Koło

Projekt oświetlenia ul. Bogumiła m. Koło

## Treść

Strona tytułowa .....	1
Treść .....	2
Opis .....	3
Lista opraw .....	4


## Arkusze danych produktów

Philips - BGP282 T25 1 xLED139-4S/740 DN11 (1x LED139-4S/740) .....	5
---	---

## Ulica Bogumiła · Alternatywa 1

Opis .....	6
Podsumowanie (do EN 13201:2015) .....	7
Jezdnia 1 (M4) .....	10

Glosariusz .....	16
------------------	----

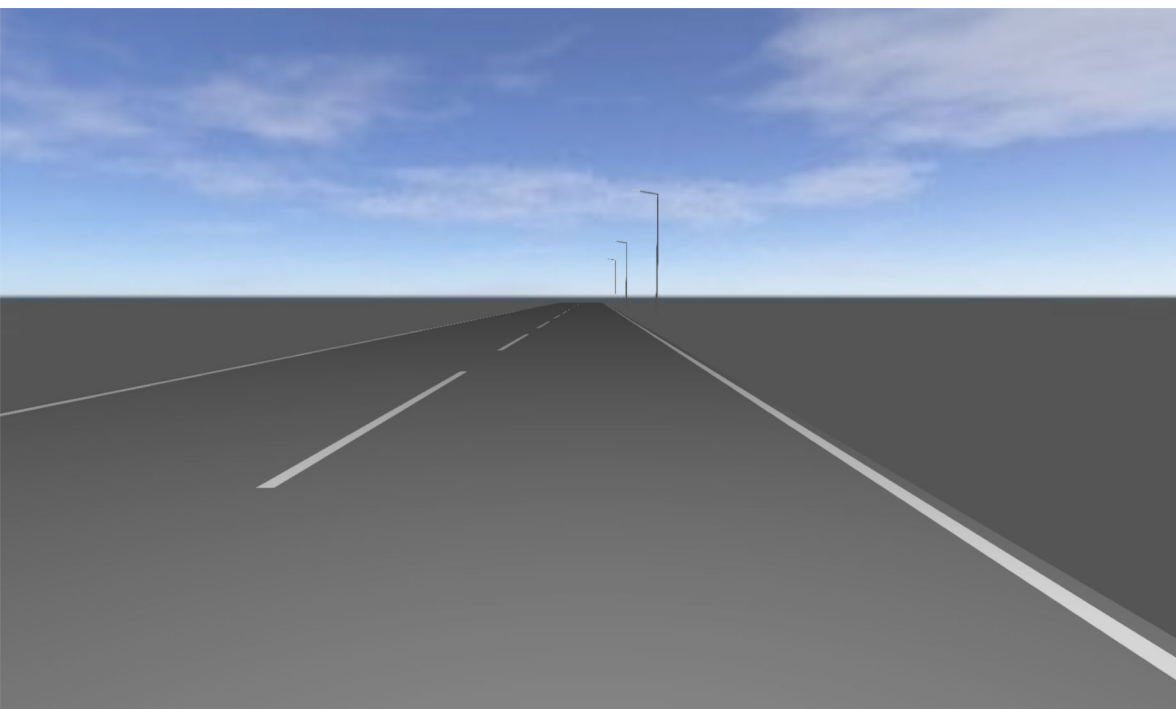

## Opis

mgr inż. Michał Adamczyk

T 795-152-847

## Lista opraw

 $\Phi_{\text{razem}}$ 

48264 lm

 $P_{\text{razem}}$ 

344.0 W

Skuteczność świetlna

140.3 lm/W


Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	$\Phi$	Skuteczność świetlna
4	Philips		BGP282 T25 1 xLED139-4S/740 DN11	86.0 W	12066 lm	140.3 lm/W

## Arkusz danych produktu

Philips - BGP282 T25 1 xLED139-4S/740 DN11




P	86.0 W
$\Phi_{\text{Lampa}}$	14000 lm
$\Phi_{\text{Oprawa}}$	12066 lm
$\eta$	86.19 %
Skuteczność świetlna	140.3 lm/W
CCT	4000 K
CRI	70

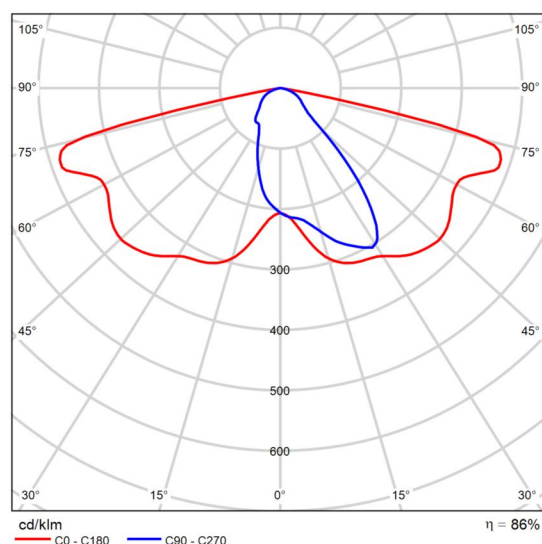

Polarny LVK

Łatwy sposób na oświetlenie dróg w technologii LED – UniStreet gen2 Oprawa UniStreet gen2 została zaprojektowana do wdrożeń technologii LED na dużą skalę i idealnie nadaje się jako zamiennik technologii oświetleniowych w miastach. Dzięki wysokiej efektywności i niskim kosztom początkowym oprawa UniStreet gen2 zapewnia szybki zwrot kosztów inwestycji oraz znaczące oszczędności zużycia energii w krótkim okresie. Philips ServiceTag zapewnia łatwość instalacji i konserwacji, a gniazdo Philips SR (System Ready) ułatwia przyszłą modernizację i zapewnia łączność z aplikacjami, takimi jak Interact City.

UniStreet gen2 jest dostępna w pakietach obejmujących zróżnicowaną optykę i strumienie świetlne, umożliwiające dalsze dostosowanie w celu spełnienia określonych wymagań projektowych. Dzięki temu stanowi bezpośredni zamiennik konwencjonalnego oświetlenia. Wykonana z materiałów wysokiej jakości kompaktowa oprawa zapewnia także łatwy demontaż i recykling po zakończeniu okresu jej eksploatacji.

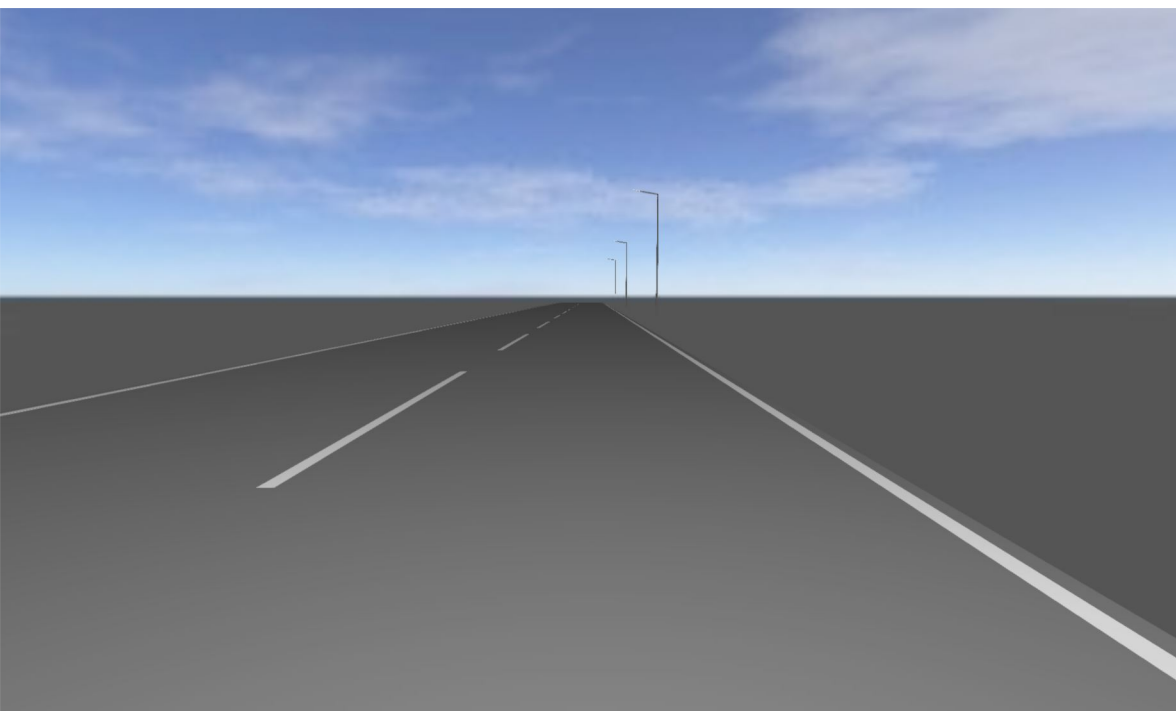


Ulica Bogumiła


## Opis

Ulica Bogumiła

**Podsumowanie (do EN 13201:2015)**

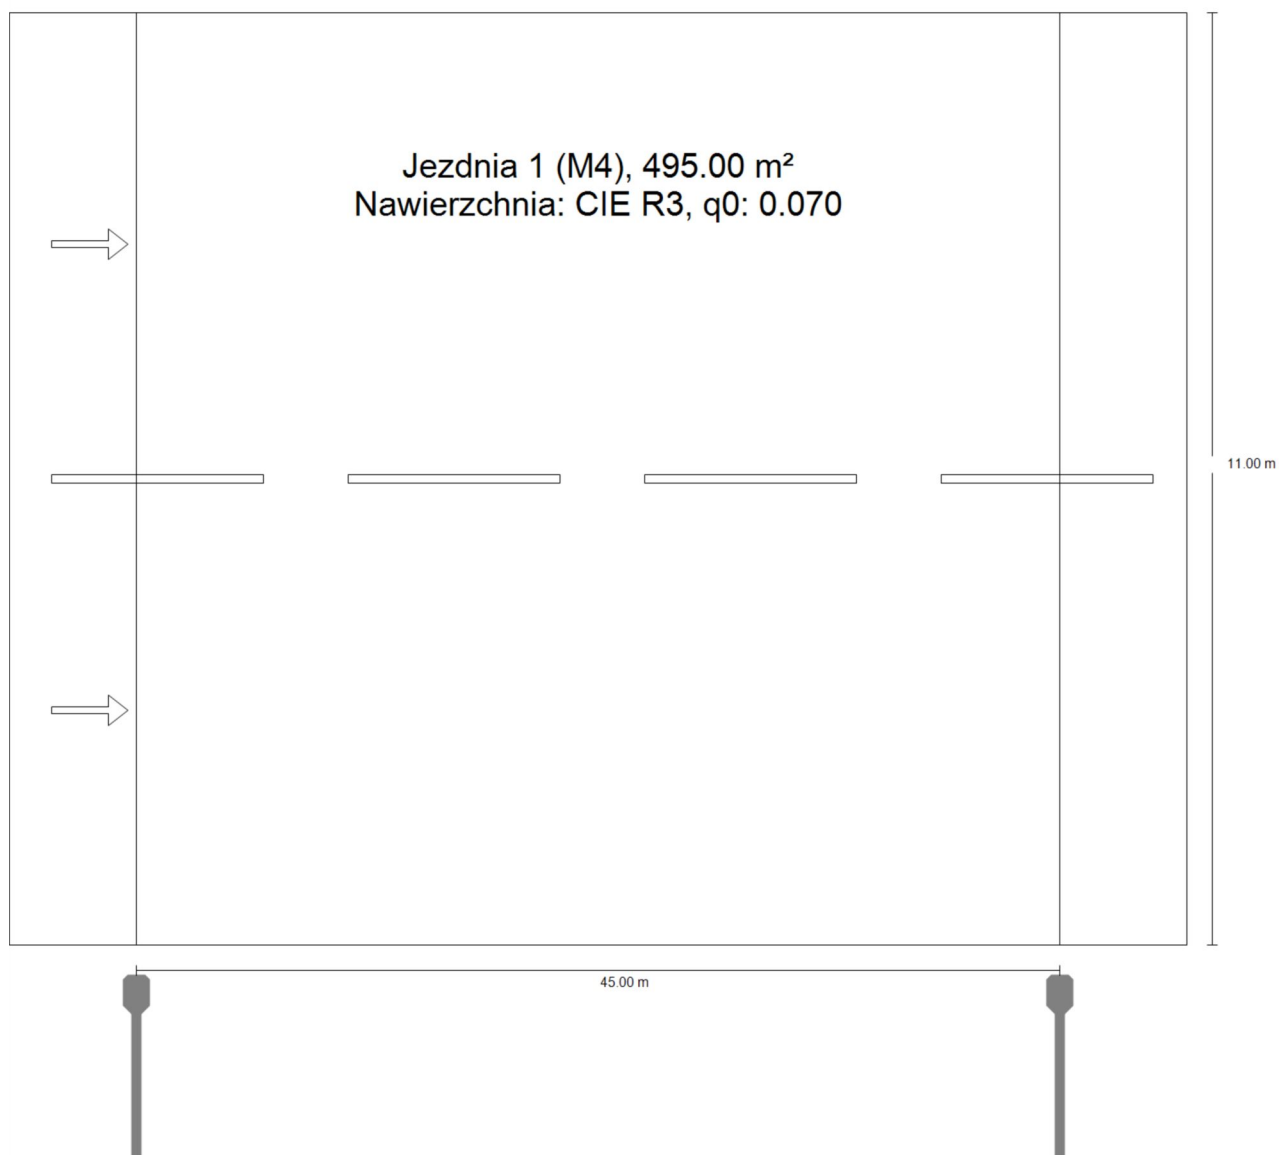


Ulica Bogumiła

**Podsumowanie (do EN 13201:2015)**

Producent	Philips	P	86.0 W
Nazwa artykułu	BGP282 T25 1 xLED139-4S/740 DN11	$\Phi_{\text{Lampa}}$	14000 lm
		$\Phi_{\text{Oprawa}}$	12066 lm
Wyposażenie	1x LED139-4S/740	$\eta$	86.19 %

BGP282 T25 1 xLED139-4S/740 DN11 (z jednej strony na dole)

Odstęp słupa	45.000 m
(1) Wysokość punktu świetlnego	10.000 m
(2) Nawis punktu świetlnego	-0.612 m
(3) Nachylenie wysięgnika	10.0°
(4) Długość wysięgnika	1.500 m
Godziny pracy w ciągu roku	4000 h: 100.0 %, 86.0 W
Zużycie	1892.0 W/km
ULR / ULOR	0.00 / 0.00
Maks. natężenia światła W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.	$\geq 70^\circ$ : 715 cd/klm $\geq 80^\circ$ : 440 cd/klm $\geq 90^\circ$ : 7.69 cd/klm
Klasa natężenia oświetlenia Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.	-
Klasa wskaźnika oślnienia	D.6

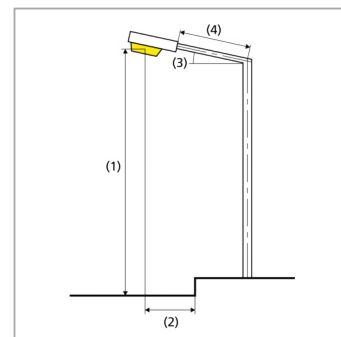



Ulica Bogumiła

**Podsumowanie (do EN 13201:2015)**

Wyniki dla pól oceny

	Rozmiar	Obliczono	Zad.	Kontrola
Jezdnia 1 (M4)	L <sub>m</sub>	0.77 cd/m <sup>2</sup>	≥ 0.75 cd/m <sup>2</sup>	✓
	U <sub>o</sub>	0.43	≥ 0.40	✓
	U <sub>l</sub>	0.73	≥ 0.60	✓
	TI	13 %	≤ 15 %	✓
	R <sub>EI</sub>	0.36	≥ 0.30	✓

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

	Rozmiar	Obliczono	Zużycie
Ulica Bogumiła	D <sub>p</sub>	0.014 W/lx*m <sup>2</sup>	-
BGP282 T25 1 xLED139-4S/740 DN11 (z jednej strony na dole)	D <sub>e</sub>	0.7 kWh/m <sup>2</sup> rok,	344.0 kWh/rok

Ulica Bogumiła

**Jezdnia 1 (M4)**


Wyniki dla pola oceny

	Rozmiar	Obliczono	Zad.	Kontrola
Jezdnia 1 (M4)	L <sub>m</sub>	0.77 cd/m <sup>2</sup>	≥ 0.75 cd/m <sup>2</sup>	✓
	U <sub>o</sub>	0.43	≥ 0.40	✓
	U <sub>l</sub>	0.73	≥ 0.60	✓
	TI	13 %	≤ 15 %	✓
	R <sub>EI</sub>	0.36	≥ 0.30	✓


Wyniki dla obserwatora

	Rozmiar	Obliczono	Zad.	Kontrola
<b>Obserwator 1</b> Pozycja: -60.000 m, 2.750 m, 1.500 m	L <sub>m</sub>	0.77 cd/m <sup>2</sup>	≥ 0.75 cd/m <sup>2</sup>	✓
	U <sub>o</sub>	0.44	≥ 0.40	✓
	U <sub>l</sub>	0.73	≥ 0.60	✓
	TI	13 %	≤ 15 %	✓
<b>Obserwator 2</b> Pozycja: -60.000 m, 8.250 m, 1.500 m	L <sub>m</sub>	0.87 cd/m <sup>2</sup>	≥ 0.75 cd/m <sup>2</sup>	✓
	U <sub>o</sub>	0.43	≥ 0.40	✓
	U <sub>l</sub>	0.75	≥ 0.60	✓
	TI	9 %	≤ 15 %	✓

Ulica Bogumiła  
**Jezdnia 1 (M4)**

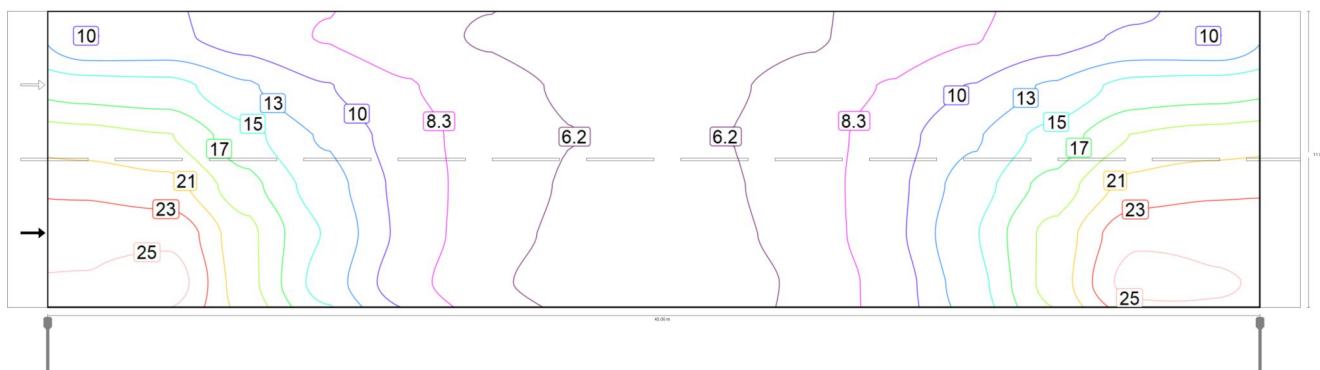

Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia [lx] (Izoluksy)

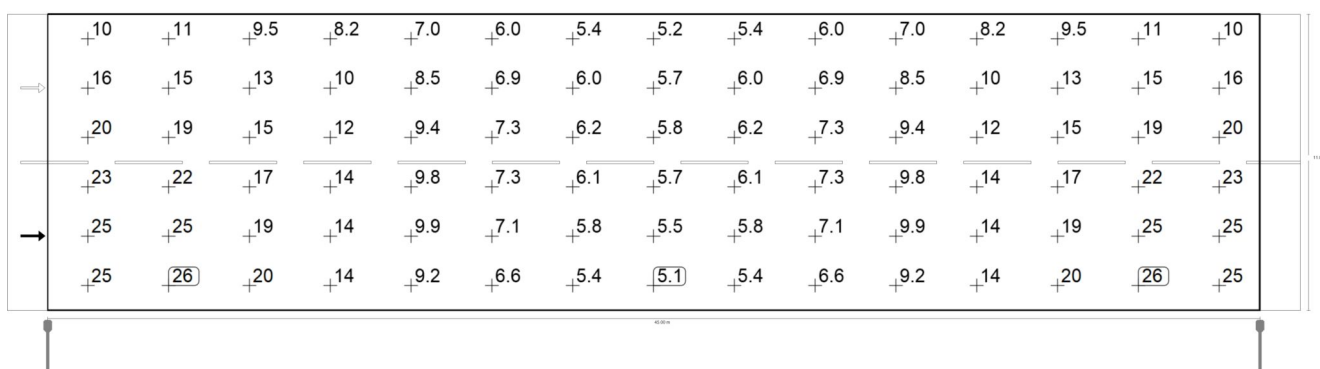


Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia [lx] (Siatka wartości)

m	1.500	4.500	7.500	10.500	13.500	16.500	19.500	22.500	25.500	28.500	31.500	34.500	37.500	40.500	43.500
10.083	10.38	10.69	9.53	8.16	6.98	5.99	5.40	5.19	5.40	5.99	6.98	8.16	9.53	10.69	10.38
8.250	15.74	15.40	12.81	10.50	8.47	6.88	6.02	5.69	6.02	6.88	8.47	10.50	12.81	15.40	15.74
6.417	19.70	18.93	15.36	12.25	9.40	7.27	6.19	5.84	6.19	7.27	9.40	12.25	15.36	18.93	19.70
4.583	22.60	21.77	17.48	13.51	9.79	7.27	6.06	5.70	6.06	7.27	9.79	13.51	17.48	21.77	22.60
2.750	24.62	24.71	19.44	14.48	9.86	7.10	5.84	5.47	5.84	7.10	9.86	14.48	19.44	24.71	24.62
0.917	25.32	26.21	19.63	13.70	9.18	6.61	5.44	5.12	5.44	6.61	9.18	13.70	19.63	26.21	25.32


Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia [lx] (Tabela wartości)

	$E_m$	$E_{min}$	$E_{max}$	$g_1$	$g_2$
Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia	12.2 lx	5.12 lx	26.2 lx	0.420	0.195

Ulica Bogumiła  
**Jezdnia 1 (M4)**

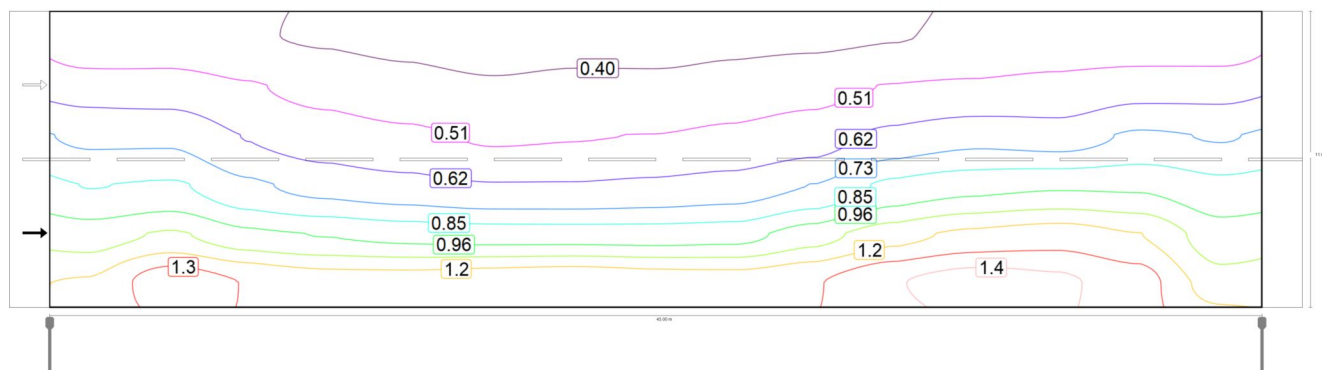

Obserwator 1: Wartości konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [ $\text{cd/m}^2$ ] (Izoluksy)

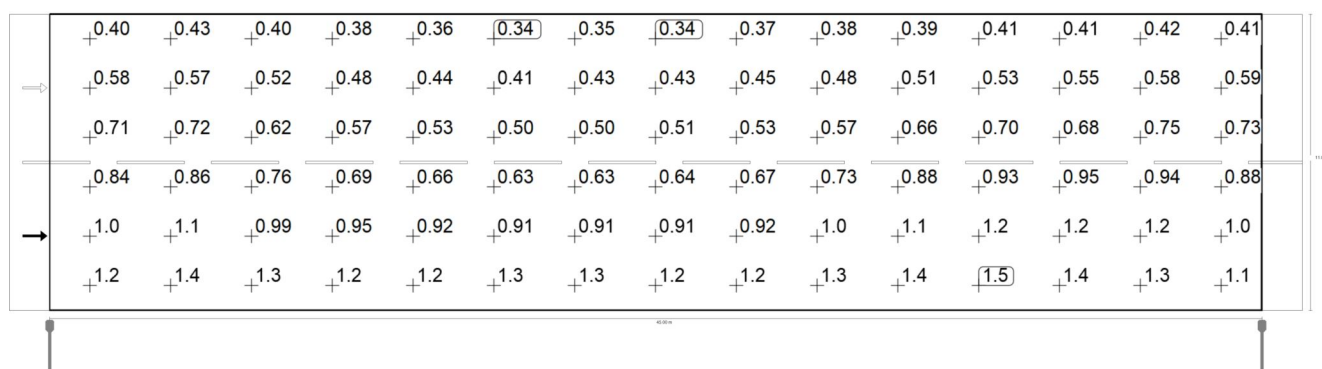


Obserwator 1: Wartości konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [ $\text{cd/m}^2$ ] (Siatka wartości)

m	1.500	4.500	7.500	10.500	13.500	16.500	19.500	22.500	25.500	28.500	31.500	34.500	37.500	40.500	43.500
10.083	0.40	0.43	0.40	0.38	0.36	0.34	0.35	0.34	0.37	0.38	0.39	0.41	0.41	0.42	0.41
8.250	0.58	0.57	0.52	0.48	0.44	0.41	0.43	0.43	0.45	0.48	0.51	0.53	0.55	0.58	0.59
6.417	0.71	0.72	0.62	0.57	0.53	0.50	0.50	0.51	0.53	0.57	0.66	0.70	0.68	0.75	0.73
4.583	0.84	0.86	0.76	0.69	0.66	0.63	0.63	0.64	0.67	0.73	0.88	0.93	0.95	0.94	0.88
2.750	1.02	1.09	0.99	0.95	0.92	0.91	0.91	0.91	0.92	1.02	1.14	1.21	1.24	1.19	1.01
0.917	1.20	1.37	1.29	1.24	1.24	1.26	1.27	1.25	1.24	1.29	1.40	1.46	1.43	1.35	1.12


Obserwator 1: Wartości konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [ $\text{cd/m}^2$ ] (Tabela wartości)

	$L_m$	$L_{min}$	$L_{max}$	$g_1$	$g_2$
Obserwator 1: Wartości konserwacji, luminacja przy suchej jezdni	0.77 $\text{cd/m}^2$	0.34 $\text{cd/m}^2$	1.46 $\text{cd/m}^2$	0.442	0.232

Ulica Bogumiła  
**Jezdnia 1 (M4)**

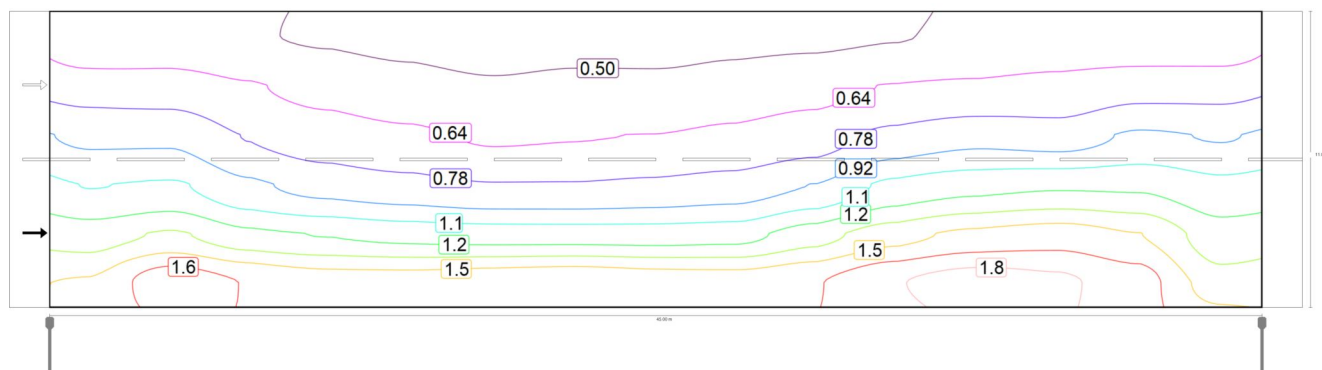

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ $\text{cd}/\text{m}^2$ ] (Izoluksy)

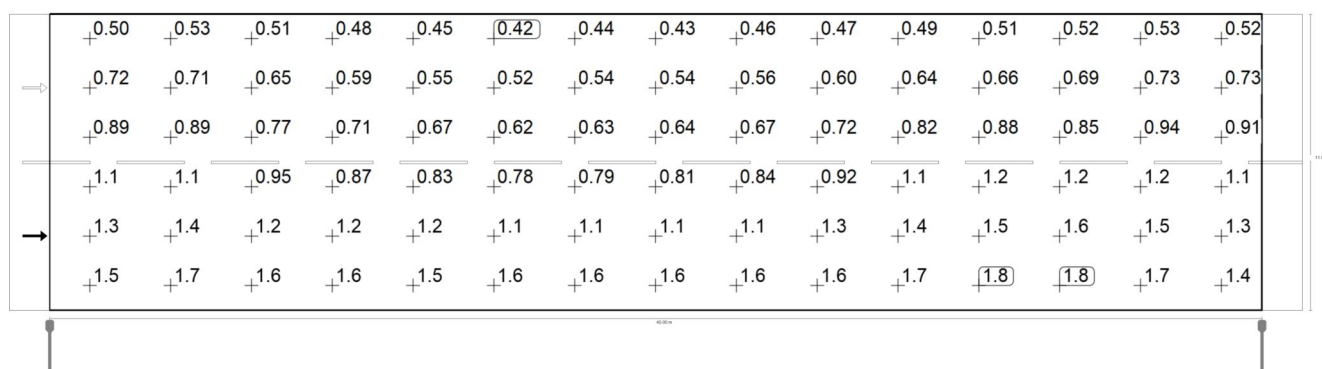


Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ $\text{cd}/\text{m}^2$ ] (Siatka wartości)

m	1.500	4.500	7.500	10.500	13.500	16.500	19.500	22.500	25.500	28.500	31.500	34.500	37.500	40.500	43.500
10.083	0.50	0.53	0.51	0.48	0.45	0.42	0.44	0.43	0.46	0.47	0.49	0.51	0.52	0.53	0.52
8.250	0.72	0.71	0.65	0.59	0.55	0.52	0.54	0.54	0.56	0.60	0.64	0.66	0.69	0.73	0.73
6.417	0.89	0.89	0.77	0.71	0.67	0.62	0.63	0.64	0.67	0.72	0.82	0.88	0.85	0.94	0.91
4.583	1.05	1.08	0.95	0.87	0.83	0.78	0.79	0.81	0.84	0.92	1.09	1.16	1.18	1.18	1.09
2.750	1.27	1.36	1.23	1.19	1.15	1.14	1.13	1.13	1.15	1.28	1.42	1.51	1.55	1.48	1.26
0.917	1.50	1.71	1.61	1.55	1.55	1.57	1.59	1.56	1.55	1.61	1.75	1.83	1.79	1.69	1.40


Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ $\text{cd}/\text{m}^2$ ] (Tabela wartości)

	$L_m$	$L_{min}$	$L_{max}$	$g_1$	$g_2$
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji	0.96 $\text{cd}/\text{m}^2$	0.42 $\text{cd}/\text{m}^2$	1.83 $\text{cd}/\text{m}^2$	0.442	0.232

Ulica Bogumiła  
**Jezdnia 1 (M4)**

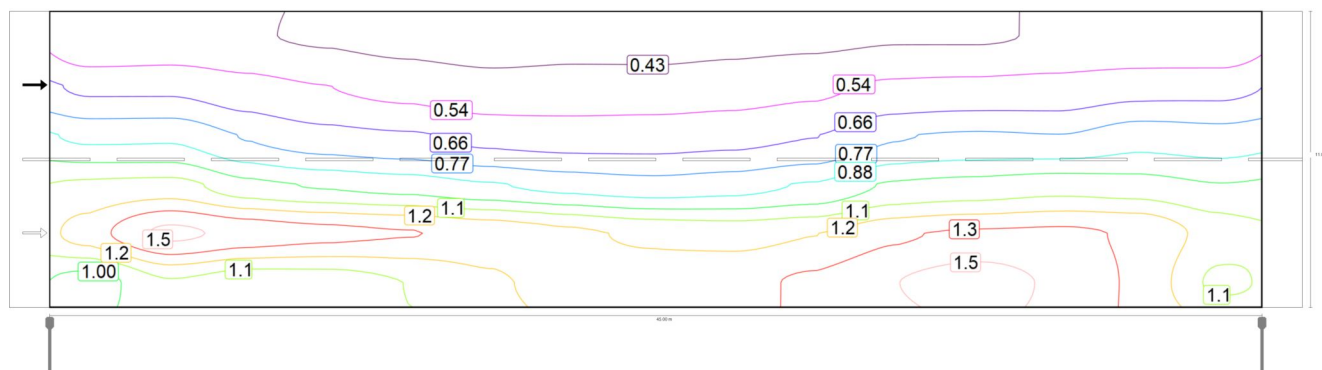

Obserwator 2: Wartości konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [ $\text{cd/m}^2$ ] (Izoluksy)

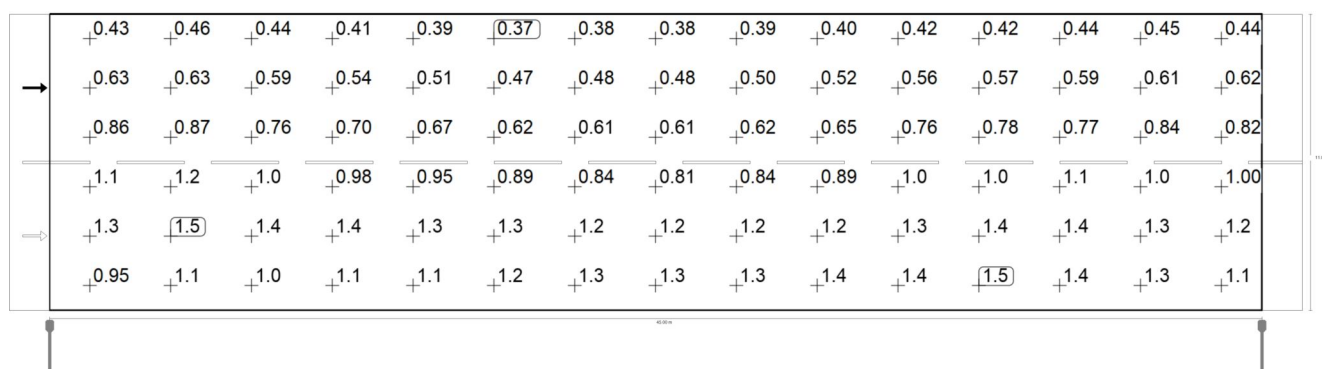


Obserwator 2: Wartości konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [ $\text{cd/m}^2$ ] (Siatka wartości)

m	1.500	4.500	7.500	10.500	13.500	16.500	19.500	22.500	25.500	28.500	31.500	34.500	37.500	40.500	43.500
10.083	0.43	0.46	0.44	0.41	0.39	0.37	0.38	0.38	0.39	0.40	0.42	0.42	0.44	0.45	0.44
8.250	0.63	0.63	0.59	0.54	0.51	0.47	0.48	0.48	0.50	0.52	0.56	0.57	0.59	0.61	0.62
6.417	0.86	0.87	0.76	0.70	0.67	0.62	0.61	0.61	0.62	0.65	0.76	0.78	0.77	0.84	0.82
4.583	1.13	1.15	1.03	0.98	0.95	0.89	0.84	0.81	0.84	0.89	1.01	1.04	1.07	1.05	1.00
2.750	1.28	1.48	1.41	1.37	1.34	1.30	1.25	1.20	1.19	1.22	1.32	1.36	1.36	1.32	1.17
0.917	0.95	1.09	1.04	1.05	1.11	1.20	1.28	1.29	1.30	1.36	1.45	1.51	1.43	1.32	1.08


Obserwator 2: Wartości konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [ $\text{cd/m}^2$ ] (Tabela wartości)

	$L_m$	$L_{min}$	$L_{max}$	$g_1$	$g_2$
Obserwator 2: Wartości konserwacji, luminacja przy suchej jezdni	0.87 $\text{cd/m}^2$	0.37 $\text{cd/m}^2$	1.51 $\text{cd/m}^2$	0.427	0.246

Ulica Bogumiła  
**Jezdnia 1 (M4)**

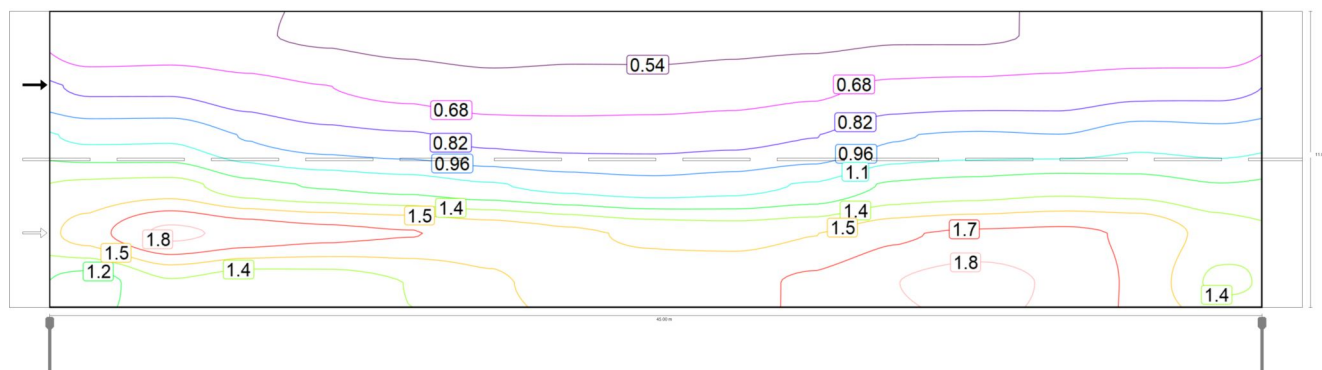

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ $\text{cd}/\text{m}^2$ ] (Izoluksy)

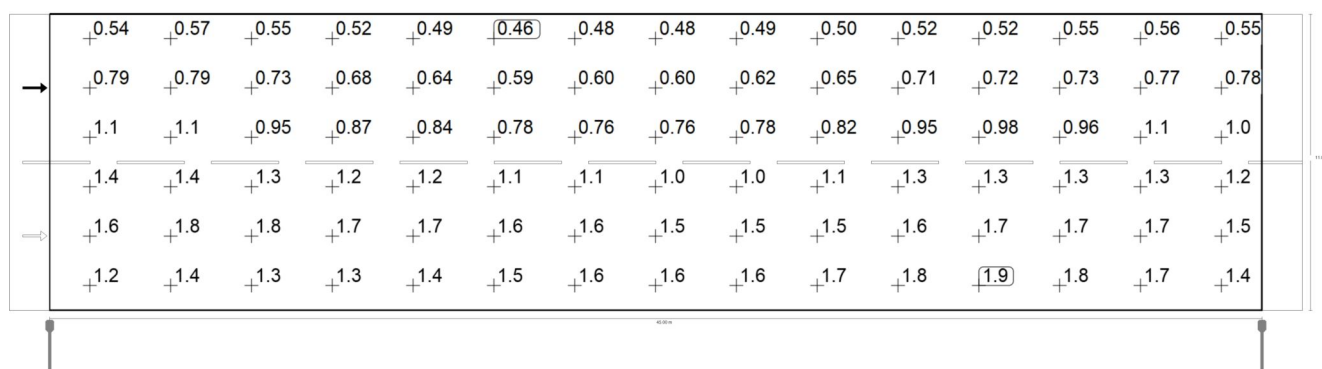

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ $\text{cd}/\text{m}^2$ ] (Siatka wartości)

m	1.500	4.500	7.500	10.500	13.500	16.500	19.500	22.500	25.500	28.500	31.500	34.500	37.500	40.500	43.500
10.083	0.54	0.57	0.55	0.52	0.49	0.46	0.48	0.48	0.49	0.50	0.52	0.52	0.55	0.56	0.55
8.250	0.79	0.79	0.73	0.68	0.64	0.59	0.60	0.60	0.62	0.65	0.71	0.72	0.73	0.77	0.78
6.417	1.07	1.08	0.95	0.87	0.84	0.78	0.76	0.76	0.78	0.82	0.95	0.98	0.96	1.05	1.02
4.583	1.41	1.44	1.29	1.23	1.19	1.12	1.05	1.02	1.05	1.12	1.27	1.30	1.34	1.31	1.25
2.750	1.60	1.85	1.77	1.71	1.68	1.62	1.56	1.51	1.49	1.53	1.65	1.70	1.70	1.65	1.47
0.917	1.18	1.37	1.30	1.32	1.39	1.50	1.60	1.61	1.63	1.70	1.81	1.89	1.79	1.65	1.35

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ $\text{cd}/\text{m}^2$ ] (Tabela wartości)

	$L_m$	$L_{min}$	$L_{max}$	$g_1$	$g_2$
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji	1.09 $\text{cd}/\text{m}^2$	0.46 $\text{cd}/\text{m}^2$	1.89 $\text{cd}/\text{m}^2$	0.427	0.246

## Glosariusz

### A

A	Symbol wzoru dla powierzchni w geometrii
---	--

### C

CCT	(ang. correlated colour temperature) Temperatura korpusu grzejnika termicznego, która służy do opisu jego koloru światła. Jednostka: Kelvin [K]. Im niższa wartość liczbową, tym bardziej czerwony, im wyższa wartość liczbową, tym kolor światła jest bardziej niebieskawy. Temperatura barwowa gazowych lamp wyładowczych i półprzewodników jest określana jako "najbardziej zbliżona temperatura barwowa", w przeciwieństwie do temperatury barwowej grzejników termicznych. Przypisanie kolorów światła do zakresów temperatur barwowych zgodnie z normą EN 12464-1: Kolor światła - temperatura barwowa [K] ciepłobiałe (ww) 5300 K
-----	--

CRI	(ang. colour rendering index) Oznaczenie wskaźnika oddawania barw oprawy oświetleniowej lub lampy zgodnie z DIN 6169: 1976 lub CIE 13.3: 1995. Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra (lub CRI) jest bezwymiarowym wskaźnikiem opisującym jakość źródła światła białego w odniesieniu do jego podobieństwa w widmach emisji określonych 8 badanych kolorów (patrz DIN 6169 lub CIE 1974) do źródła światła referencyjnego.
-----	---

### E

Eta ( $\eta$ )	(ang. light output ratio) Współczynnik sprawności działania oprawy oświetleniowej opisuje, jaki procent strumienia świetlnego swobodnie promieniującej lampy (lub modułu LED) opuszcza oprawę po jej zainstalowaniu. Jednostka: %
----------------	---

### G

$g_1$	Często również $U_o$ (ang. overall uniformity) Określa całkowitą równomierność natężenia oświetlenia na powierzchni. Jest to iloraz $E_{min}$ do $\bar{E}$ i jest wymagany m.in. w normach regulujących oświetlenie miejsc pracy.
-------	---

$g_2$	Ścisłe mówiąc, odnosi się to do "nierówności" natężenia oświetlenia na powierzchni. Jest to iloraz $E_{min}$ do $E_{max}$ i zasadniczo dotyczy tylko weryfikacji oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 1838.
-------	--

### L

LENI	(ang. lighting energy numeric indicator) Numeryczny parametr energii oświetlenia zgodnie z normą EN 15193 Jednostka: kWh/m <sup>2</sup> rok
------	---



## Glosariusz

LLMF	(ang. lamp lumen maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Współczynnik konserwacji strumienia świetlnego lampy, uwzględniający spadek strumienia świetlnego lampy lub modułu LED w czasie jej eksploatacji. Współczynnik konserwacji strumienia świetlnego lampy wyrażony jest jako liczba dziesiętna i może mieć maksymalną wartość 1 (brak spadku strumienia świetlnego).
LMF	(ang. luminaire maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Współczynnik konserwacji oprawy oświetleniowej, który uwzględnia zanieczyszczenie oprawy oświetleniowej w trakcie pracy. Współczynnik konserwacji oprawy oświetleniowej podany jest w postaci liczby dziesiętnej i może mieć maksymalną wartość 1 (brak zanieczyszczeń).
LSF	(ang. lamp survival factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Współczynnik trwałości lampy, który uwzględnia całkowitą awarię oprawy oświetleniowej w czasie jej eksploatacji. Współczynnik trwałości lampy jest podawany w postaci liczby dziesiętnej i może mieć maksymalną wartość 1 (brak awarii w rozpatrywanym czasie lub natychmiastowa wymiana po awarii).
Luminacja	Miara "wrażenia jasności", jakie ludzkie oko ma o powierzchni. Przy tym sama powierzchnia może oświetlać lub odbijać światło padające (rozmiar nadajnika). Jest to jedyna wielkość fotometryczna, którą ludzkie oko może dostrzec. Jednostka: kandela na metr kwadratowy Skróć: cd/m <sup>2</sup> Symbol: L
M	
Margines	Otoczający obszar pomiędzy poziomem użytkowym a ścianami, który nie jest uwzględniony w obliczeniach.
MF	(ang. maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Współczynnik konserwacji jako liczba dziesiętna pomiędzy od 0 do 1, która opisuje stosunek nowej wartości fotometrycznego parametru planowania (np. natężenia oświetlenia) do wartości konserwacji po określonym czasie. Współczynnik konserwacji uwzględnia zabrudzenie opraw oświetleniowych i pomieszczeń, a także spadek strumienia świetlnego i awarię źródeł światła. Współczynnik konserwacji jest uwzględniany w sposób zryczałtowany lub szczegółowo według CIE 97: 2005 został określony przy użyciu wzoru $RMF \times LMF \times LLMF \times LSF$ .
N	
Natężenie oświetlenia	Opisuje stosunek strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię do wielkości tej powierzchni ( $lm/m^2 = lx$ ). Natężenie oświetlenia nie jest związane z powierzchnią obiektu. Można go ustalić w dowolnym miejscu w pomieszczeniu (wewnątrz i na zewnątrz). Natężenie oświetlenia nie jest właściwością produktu, ponieważ jest to rozmiar odbiornika. Do pomiaru stosuje się mierniki natężenia oświetlenia. Jednostka: lux Skróć: lx Symbol: E

## Glosariusz

Natężenie oświetlenia, adaptacyjne	Aby określić średnie adaptacyjne natężenie oświetlenia na powierzchni, jest ono "adaptacyjnie" rastrowane. W przypadku dużych różnic w natężeniu oświetlenia na powierzchni, siatka jest bardziej drobno podzielona, a w przypadku małych różnic, podział jest większy.
Natężenie oświetlenia, pionowe	Natężenie oświetlenia obliczone lub zmierzone na płaszczyźnie pionowej (może to być np. przednia część półki). Pionowe natężenie oświetlenia jest zwykle identyfikowane za pomocą symbolu $E_v$ .
Natężenie oświetlenia, poziome	Natężenie oświetlenia obliczone lub zmierzone na płaszczyźnie poziomej (może to być np. powierzchnia stołu lub podłogi). Poziome natężenie oświetlenia jest zwykle identyfikowane za pomocą symbolu $E_h$ .
Natężenie oświetlenia, prostopadłe	Natężenie oświetlenia obliczone lub mierzone prostopadłe do powierzchni. Należy to uwzględnić w przypadku powierzchni nachylonych. Jeżeli powierzchnia jest pozioma lub pionowa, nie ma różnicy między oświetleniem prostopadłym a poziomym lub pionowym.
Natężenie światła	Opisuje natężenie światła w określonym kierunku (wielkość nadajnika). Natężenie światła to strumień świetlny $\Phi$ emitowany pod określonym kątem przestrzennym $\Omega$ . Charakterystyka promieniowania źródła światła jest przedstawiona graficznie na krzywej rozkładu natężenia światła (LVK). Natężenie światła jest jednostką podstawową SI. Jednostka: kandela Skrót: cd Symbol: I
O	
Obserwator UGR	Punkt obliczeniowy w pomieszczeniu, dla którego DIALux określa wartość UGR. Pozycja i wysokość punktu obliczeniowego powinna odpowiadać typowej pozycji obserwatora (pozycja i wysokość oczu użytkownika).
Obszar tła	Zgodnie z normą DIN EN 12464-1 obszar tła przylega do bezpośredniego obszaru otoczenia i rozciąga się do granic pomieszczenia. W przypadku większych pomieszczeń powierzchnia tła ma co najmniej 3 m szerokości. Znajduje się on poziomo na wysokości podłogi.
Obszar zadania wizualnego	Obszar wymagany do wykonania zadania wizualnego zgodnie z normą DIN EN 12464-1. Wysokość odpowiada wysokości, na której wykonywane jest zadanie wizualne.
P	
P	(ang. power) Zużycie energii elektrycznej Jednostka: Watt Skrót: W
Płaszczyzna pracy	Wirtualna powierzchnia pomiarowa lub obliczeniowa na wysokości zadania wizualnego, która zazwyczaj odpowiada geometrii pomieszczenia. Poziom użytkowy może być również wyposażony w strefę brzegową.

## Glosariusz

### R

RMF	(ang. room maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Współczynnik konserwacji pomieszczenia, który uwzględnia zanieczyszczenie otaczających powierzchni pomieszczenia w trakcie pracy. Współczynnik konserwacji pomieszczenia podany jest w postaci liczby dziesiętnej i może mieć maksymalną wartość 1 (brak zanieczyszczeń).
-----	---

### S

Skuteczność świetlna	Stosunek wydajności emitowanego światła $\Phi$ [lm] do pobranej mocy elektrycznej P [W] Jednostka: lm/W. Stosunek ten może być utworzony dla lampy lub modułu LED (wydajność świetlna lampy lub modułu), lampy lub modułu ze sterownikiem (wydajność świetlna układu) oraz kompletnej oprawy (wydajność świetlna oprawy).
----------------------	--

Strumień świetlny	Miara całkowitej wydajności świetlnej emitowanej przez źródło światła we wszystkich kierunkach. Jest to zatem "wielkość nadajnika", która podaje całkowitą moc nadawania. Strumień świetlny źródła światła może być określony tylko w laboratorium. Rozróżnia się pomiędzy strumieniem świetlnym lampy lub modułu LED a strumieniem świetlnym oprawy. Jednostka: lumen Skrót: lm Symbol: $\Phi$
-------------------	---

### U

UGR (max)	(ang. unified glare rating) Miara dla psychologicznego efektu olśnienia we wnętrzach. Oprócz luminancji oprawy oświetleniowej, wysokość wartości UGR zależy również od pozycji obserwatora, kierunku patrzenia i luminancji otoczenia. Norma EN 12464-1 określa między innymi maksymalne dopuszczalne wartości UGR dla różnych wewnętrznych miejsc pracy.
-----------	---

### W

Współczynniki światła dziennego - powierzchnia użytkowa	Powierzchnia obliczeniowa, w obrębie której obliczany jest współczynnik światła dziennego.
Współczynnik konserwacji	Patrz MF
Współczynnik odbicia	Współczynnik odbicia powierzchni określa, jaka część padającego światła jest z powrotem odbijana. Stopień odbicia jest określony przez kolor powierzchni.
Współczynnik światła dziennego	Stosunek natężenia oświetlenia w danym punkcie wnętrza, uzyskanego wyłącznie w wyniku działania światła dziennego, do natężenia oświetlenia poziomego na zewnątrz, pod niezasłoniętym niebem. Symbol: D (ang. daylight factor) Jednostka: %

## Glosariusz

Wysokość od podłogi do sufitu

Oznaczenie odległości pomiędzy górną krawędzią podłogi a dolną krawędzią sufitu (w gotowym stanie pomieszczenia).

---

Z

Zakres otoczenia

Otaczający obszar bezpośrednio przylega do obszaru zadania wizualnego i powinien mieć szerokość co najmniej 0,5 m, zgodnie z normą DIN EN 12464-1. Znajduje się on na tej samej wysokości co obszar zadania wizualnego.

---