

Zapytanie ofertowe

(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.: **Budowa oświetlenia drogowego w m. Drążek, 70570, gm. Kramsk**, w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Rafała Wręczyckiego, tel. 062 598 52 79 lub 604 413 932

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z *Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „**Formularz ofertowy – roboty budowlane**” dostępnym na stronie internetowej www.ouid.pl w zakładce „DO POBRANIA”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać do dnia 10.08.2022r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:

„**OFERTA – dot. m. Drążek, 70570, gm. Kramsk, zapytanie nr WT/T3/RW/1998/2022**”

UWAGA: OFERTY MOGĄ BYĆ SKŁADANE WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB W SKRZYŃCE PODAWCZEJ PRZY WEJŚCIU DO SPÓŁKI.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie www.ouid.pl.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wzór umowy znajduje się na stronie www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

WAŻNE:

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego.

Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki

należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,
- świadectw kwalifikacyjnych,
- orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych

Jacek Witczak

Prezes Zarządu: Maciej Witczak, Członek Zarządu: Dorota Kisiela-Augustyniak

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy: 110.354.000 zł NIP: 618-16-07-268

Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 7412402946111000028733740

OŚWIETLENIE

ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Tel. 62 598 52 70

e-mail: zarzad@ouid.pl

www.oswietlenie.kalisz.pl

Budowa oświetlenia na terenie gminy Kramsk

Zakres rzeczowy:

1. Drążek zasilanie ze stacji 70570 PZ4965.

- Montaż latarni CN7/3/60/W z wysięgnikiem W16/1/1/1-60/5 na istniejących zapasach kabla – 4 kpl.
- montaż opraw oświetleniowych typu BGP281 T25 1xLED64-4S/740 DN10 42W z systemem zarządzania CityTouch i 10-letnim abonamentem wraz z wysięgnikiem - 4 kpl. - zgodnie z załączoną tabelą i rysunkiem

TABELA MIEJSCA LOKALIZACJI OPRAW PRZEZNACZONYCH DO MONTAŻU

Lp.	Miejscowość	Nr stacji	Nr słupa	Ilość opraw	Długość wysięgnika	Uwagi
1.	Drążek	70570	I/8/1, I/8/3, I/8/5, I/8/7	4	1 m	montaż nowej oprawy typu BGP281 T25 1xLED64-4S/740 DN10 42W z systemem zarządzania CityTouch i 10-letnim abonamentem

Do pisma zgłaszającego gotowość do odbioru załączyć dokumentację podwykonawcą zawierającą:

- schemat jednokreskowy całego obiektu
- opis techniczny zawierający obliczenia elektryczne
- plan sytuacyjny zawierający cały obiekt zasilany z danego PZ

Tabliczka na słup ~ 12x10cm (szer x wys)

Latarnia nr 1



Latarnia nr 3

I/8/3
70570
PZ 4965

Latarnia nr 5


I/8/5
70570
PZ 4965

Latarnia nr 7

I/8/7
70570
PZ 4965

LEGENDA

- Projektowany kabel ośw. YAKXS 4x25mm² - 461m.
W pobliżu sieci uzbrojenia terenu prace wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności
- - Projektowany słup CN7/3/60/W z wysięgnikiem W16/1/1/1-60/5 i oprawą LED BGP281 LW 10 LED64-4S/740 II DN10 DDF2 D18 CTGO:
 - a) etap 1-latarnie nr 2, 4, 8 - 3kpl.,
 - b) etap 2 latarnie nr 6 - 1kpl.,
 - c) etap 3-latarnie nr 1, 3, 5, 7 - 4kpl.,
- + - Projektowane uziemienie (R<30 Ohm)
- 47/71 - -odległość między latarniami/długość kabla z zapasami
- - Istniejące słupy nN
- - Istniejąca linia wspólna 4xAl. 50mm²+ośw. 1xAl. 25mm²
- ⊙ - Istniejąca oprawa sodowa

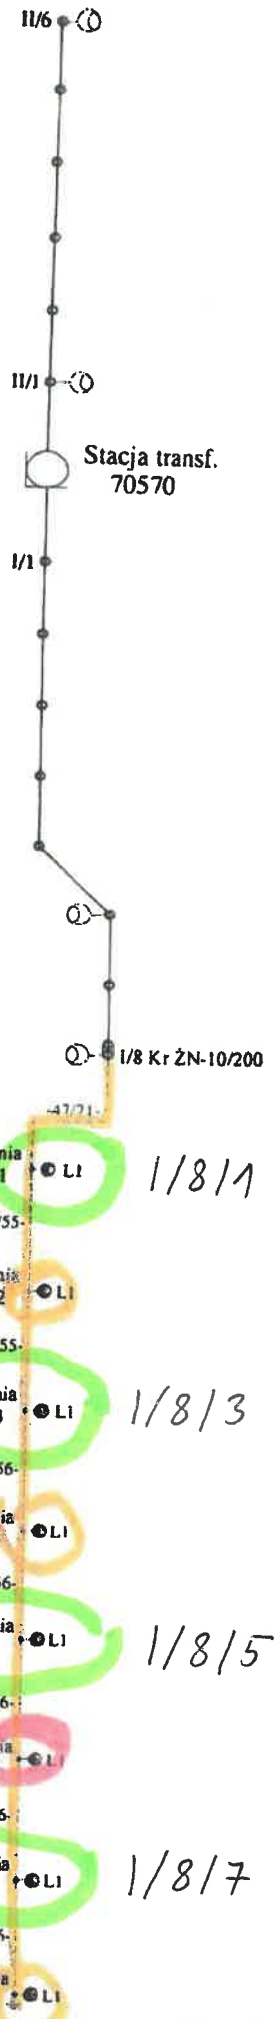

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

Etap 1

~~Firma RNF - EI
ul. Zachodnia 12 62-500 Konin
NIP 665-232-55-34, REGON 300671370~~

PROJEKTANT: Andrzej Bobrowski Uprawnienia proj. GP 7342/186/94		INWESTOR: Gmina Kramsk ul. Chopina 12 62-511 Kramsk
ASYSTENT: Rafał Bobrowski		
OBIEKT: Budowa oświetlenia drogowego w m. Drążek, gm. Kramsk (stacja transf. 70570)		
TREŚĆ: Schemat jednokreskowy		
DATA: grudzień 2020		NR RYS.: 3

Bobrowski

