


PROJEKT TECHNICZNY

	Branża	Numer umowy/ warunków technicznych		
	Elektryczna	48/T III/2021/P WTS 58/III/2021		
Nazwa zamierzenia budowlanego:	Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Jabłków, 50353, gm. Kramsk			
Kategoria obiektu budowlanego:	Kategoria obiektu budowlanego XXVI			
Obiekt:	sieć elektroenergetyczna nN 0.4 kV w zakresie oświetlenia			
Adres obiektu budowlanego:	gmina: Kramsk obręb: Jabłków działki: 157/2, 57/2, 59/1, 185/1, 194/1, 196/3			
Inwestor:	OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O. Ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz			
AUTOR:	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIENÍ BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	PODPIS
Projektant:	mgr inż. Michał Adamczyk	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr uprawnień WKP/0175/POOE/20 z dnia 20.10.2020r.	Branża elektryczna	
miejsce i data opracowania: Słupca, styczeń 2022 r.				

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



spis treści

1	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	3
2	UPRAWNIENIA BUDOWLANE.....	4
3	ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANYCH SIECI I URZĄDZEŃ	6
4	WYKAZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.....	6
5	WYKAZ POWIERZCHNI ZAJMOWANEJ PRZEZ URZĄDZENIE ELEKTROENERGETYCZNE W DROGACH PUBLICZNYCH.	6
6	PODSTAWA OPRACOWANIA.....	7
7	ZAKRES OPRACOWANIA	7
8	STAN ISTNIEJĄCY.....	7
9	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- OPIS	7
10	OPINIA GEOTECHNICZNA	7
11	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI	8
12	STAN PROJEKTOWANY.....	8
13	OCHRONA OD PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM W SIECI NN	10
14	UKŁADANIE KABLA W ZIEMI.....	10
15	LINIA NN (NAPOWIETRZNA/ KABŁOWA).....	11
16	LINIA SN (NAPOWIETRZNA/ KABŁOWA).....	11
17	STACJA TRANSFORMATOROWA SN/ NN	11
18	PRZYLĄCZA SN (NAPOWIETRZNA/ KABŁOWA)	11
19	OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA.....	12
20	OCHRONA OD PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM W LINII NAPOWIETRZNEJ SN.....	12
21	OCHRONA OD PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM W STACJI TRAFO SN/NN	12
22	OŚWIETLENIE ULICZNE	12
23	KOLIZJE, SKRZYŻOWANIA.....	12
24	INGERENCJE W ZIELEŃ WYSOKĄ	12
25	OCHRONA KONSERWATORSKA.....	12
26	ROZBIÓRKI	12
27	OBLICZENIA TECHNICZNE	13
•	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.....	15
28	CZĘŚĆ RYSUNKOWA.....	16

Słupca dn. 30.01.2022 r.

Michał Adamczyk
Sienkiewicza 10
62-400 Słupca

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykułu 34 ust. 3 pkt.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami oświadczam, że projekt budowlany:

Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Jabłków, 50353, gm. Kramsk
(nazwa projektu budowlanego)

OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.
Ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz
(inwestor)

gmina: Kramsk obręb: Jabłków działki: 157/2, 57/2, 59/1, 185/1, 194/1, 196/3
(adres inwestycji)

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projekt techniczny opracowany został zgodnie z prawem budowlanym

Projekt sporządzony został zgodnie ze Standardami w sieci Dystrybucyjnej

Oświadczam, że zostały uzyskane niezbędne zgody właścicieli działki, na których projektuję się budowę urządzeń elektroenergetycznych, prawo własności zostało sprawdzone z danymi w księgach wieczystych.

Projektant:	mgr inż. Michał Adamczyk Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr uprawnień WKP/0175/POOE/20 z dnia 20.10.2020r.	
-------------	---	--



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1SY-WYU-ZQH *

Pan Michał Adamczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0015/21
adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 20, 62-400 Słupca
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



WIELKOPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIB-OKK-EP-0054-168/2020

Poznań, dnia 20 października 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 2, 3, 4, 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Michał Adamczyk

magister inżynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 10 lutego 1991r. Słupca
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewidencyjny WKP/0175/POOE/20

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zwanej dalej „K.p.a.” odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwołanie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB

prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski

3 Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń

	TYP	ILOŚĆ/ OBWÓD/ DŁ.TRASY
Stacja trafo SN/ nn	-	-
Transformator	-	-
Linia napowietrzna nn	-	-
Przylącze napowietrzne	-	-
Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy	-	-
Linia kablowa nn	YAKXS 4x25mm2	468 m
Szafa oświetlenia pomiarowo sterująca	-	-
Oprawa oświetlenia	BGP	10 szt.
Przewód zasilania oprawy	YKY 2x2.5 mm2	100m
Wysięgnik do słupa	-	-
Słup do oświetlenia	CN8/3/60/W	10 szt.
Przecisk	-	-
Złącza IZK	IZK Sintur	10 kpl.
Ograniczniki przepięć	-	-
Linia napowietrzna SN	-	-

4 Wykaz właścicieli nieruchomości

I.p.	Imię i nazwisko	Adres zamieszkania	nr działki
1.	Gmina Kramsk	Chopina 12, 62-511 Kramsk	157/2
2.	Powiat Koniński Zarząd dróg powiatowych	Świętojańska 20d, 62-500 Konin	57/2, 59/1, 185/1, 194/1, 196/3

5 Wykaz powierzchni zajmowanej przez urządzenia elektroenergetyczne w drogach publicznych.

I.p.	Lokalizacja urządzenia, miejscowość, ulica, nr działki	Rodzaj urządzenia	Typ urządzenia	Długość [mb]
1.	Droga Gminna dz. 157/2	Linia kablowa	YAKXS 4x25mm2	4
	Ilość [szt.]	Powierzchnia zajęta przez urządzenia [m2]	Powierzchnia nawierzchni do odtworzenia [m2]	Uwagi
2.	1	0.08	-	-

I.p.	Lokalizacja urządzenia, miejscowość, ulica, nr działki	Rodzaj urządzenia	Typ urządzenia	Długość [mb]
1.	Powiat Koniński Zarząd dróg powiatowych dz. 57/2, 59/1, 185/1, 194/1, 196/3	Linia kablowa	YAKXS 4x25mm2	412
	Ilość [szt.]	Powierzchnia zajęta przez urządzenia [m2]	Powierzchnia nawierzchni do odtworzenia [m2]	Uwagi
2.	1	8.24	-	-

6 Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,
- Wizja lokalna,
- Uzgodnienia z inwestorem,
- Warunki techniczne,
- Przepisy techniczno budowlane i normy,
- Zasady wiedzy technicznej,
- Standardy techniczne,

7 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt przebudowy drogi w zakresie budowy linii kablowej elektroenergetycznej nN 0.4 kV z istniejącego słupa oświetleniowego linii kablowej wspólnej w związku budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Jabłków. Działki na których zlokalizowana jest droga stanowią własność Gminy Kramsk oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. Oświetlenie planuje się zabudować na słupach stalowych ocynkowanych **CN8/3/60/W prod. Elmonter** oraz na oprawach typu LED BGP. Przyjęto projektowaną klasę oświetlenia na poziomie M5.

8 Stan istniejący

Istniejący słup linii kablowej oświetlenia ulicznego na stanowisku **II6** umieszczony jest przy drodze na **działce nr 157/2** i zasilany jest ze stacji numer **50353** nr projektowanego PZ **6784**. Usytuowanie słupa względem drogi widoczne jest na projekcie zagospodarowania terenu. Ze stacji transformatorowej 15/0.4 kV nr **50353** wyprowadzona jest istniejąca linia kablowa typu **YAKY4x25mm2 własność OUiD**. W kierunku istniejącego słupa linii oświetleniowej kablowej na stanowisku **II6**. Istniejąca ulica nie jest na tę chwilę oświetlona. Lokalizacja istniejącego słupa pozwala na wykorzystanie go do zabudowania i przyłączenia projektowanej linii kablowej nN 0.4 kV służącej do zasilania oświetlenia ulicznego. Stan istniejącej sieci i sytuacji projektowej udokumentowany został również na fotografiach.

9 Projekt zagospodarowania terenu- opis

Przebieg projektowanej sieci przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. Opisy działek zawarte są w protokole z przeprowadzonego badania księgi. Budowa projektowanego obiektu nie zmieni istniejącego zagospodarowania terenu. Nie spowoduje trwałych ograniczeń w wykorzystaniu terenu. Ograniczenia chwilowe wystąpią tylko w trakcie trwania prac budowlanych. Teren objęty opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej. Nie jest to również teren górniczy. Skrzyżowania z infrastrukturą podziemną wykonywać w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego zgodnie z wydanymi warunkami, decyzjami i zasadami wiedzy technicznej.

10 Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zakres robót budowlanych w odniesieniu do budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0.4 kV, należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. Grunt tam występujący jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie.

Projektowany wykop wykonywany będzie na głębokości 0.8m, szerokości 0.4m. wykonanie podsypki z piasku, ułożenie kabla Nn 0,4kV, wykonanie nasypki z piasku i nasypki z ziemi rodzimej, ułożenie folii oznaczeniowej i następnie całkowite zasypanie rowu kablowego ziemią rodzimą wraz z ubiciem. Montaż złącza kablowego polegać będzie na wykonaniu wykopu o głębokości 1m w celu posadowienia fundamentu, do którego zostanie zamocowana obudowa złącza.

Na podstawie przytoczonego Rozporządzenia §4 punkt 2 ust. 1 warunki gruntowe opisane powyżej należy zakwalifikować jako proste. Projektowane zamierzenie budowlane objęte niniejszym projektem może być zrealizowane w istniejącym gruncie i nie będzie powodowało znacznego oddziaływania na środowisko zgodnie z §7.1. Rozporządzenia określonego w punkcie 1. Zamierzenie budowlane objęte niniejszym projektem nie wymaga opracowania dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego jak również dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.

11 Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawo Budowlane i paragraf 13 a pkt. 1 oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wpływa negatywnie na działki sąsiednie i nie wykracza poza obszar działek w projektowym obszarze i obrębie. Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje się na terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze i tym samym obszar ten nie jest narażony na szkodliwe wpływy robót górniczych zakładu górniczego, w tym na osuwanie się mas ziemnych.


12 Stan projektowany

Zgodnie z warunkami technicznymi dot. Wykonania sieci z zakresu oświetlenia o numerze **WTS 58/III/2021 z dnia 16.11.2021r.** projektowana linia kablowa elektroenergetyczna niskiego napięcia 0.4 kV zasilana będzie z istniejącego słupa **I/6** typu **SX6/3/60** prod. **Elmonter** z oprawą oświetleniową wyladowczą położonego na działce nr **1557/2**. Linię kablową wykonać należy jako typu **YAKXS 4x25mm²** jako obwód od istniejącego słupa z którego zasilic należy kolejne oprawy oświetlenia drogowego zabudowanych na słupach typu **CN8/3/60/W** prod. **Elmonter**. Oprawy oświetleniowe typu **BGP** zasilac należy kablem typu **YKY 2x2.5mm²** oraz za pomocą złącz **IZK**. Linię kablową należy prowadzić po trasie wyznaczonej na projekcie zagospodarowania terenu.

Dane produktu

Kod rodziny	BGP281
Dane mechaniczne	
Materiał obudowy	Wysokociśnieniowy odlew aluminium
Materiał mocowania	Aluminium
Stopień ochrony	IP66
Stopień odporności na uderzenia	IK08
Odporność na korozję	Zgodnie z testem SST 500h
Certyfikacja	
CE	CE
ENEC	ENEC plus mark
RoHS	-
WEEE	-
Klasa ochronności elektrycznej	II
Dane serwisowe	
Okres gwarancji	5 lata
Klasa serwisowości	Oprawa oświetleniowa klasy A z dostępną listą części zamiennych
Wymiennność źródła światła	tak
Zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia	-40 do +50°C
Temperatura otoczenia odniesieniowa	25 °C
Wskaźnik trwałościowy L	L96
Trwałość	100000 h
Ochrona przeciwprzepięciowa	6kV w standardzie, 10kV z dodatkowym ochronnikiem typu SPD


Rysunek z wymiarami

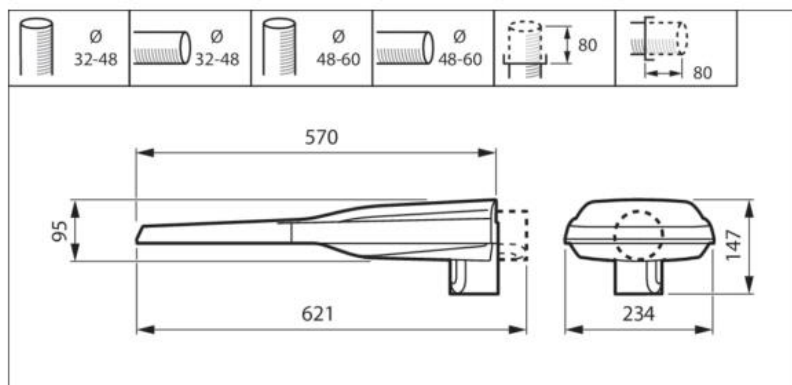

Karta katalogowa oprawy

1
2
3
4

Karta wyrobu: Słup oświetleniowy CN 3÷10/3/60/W

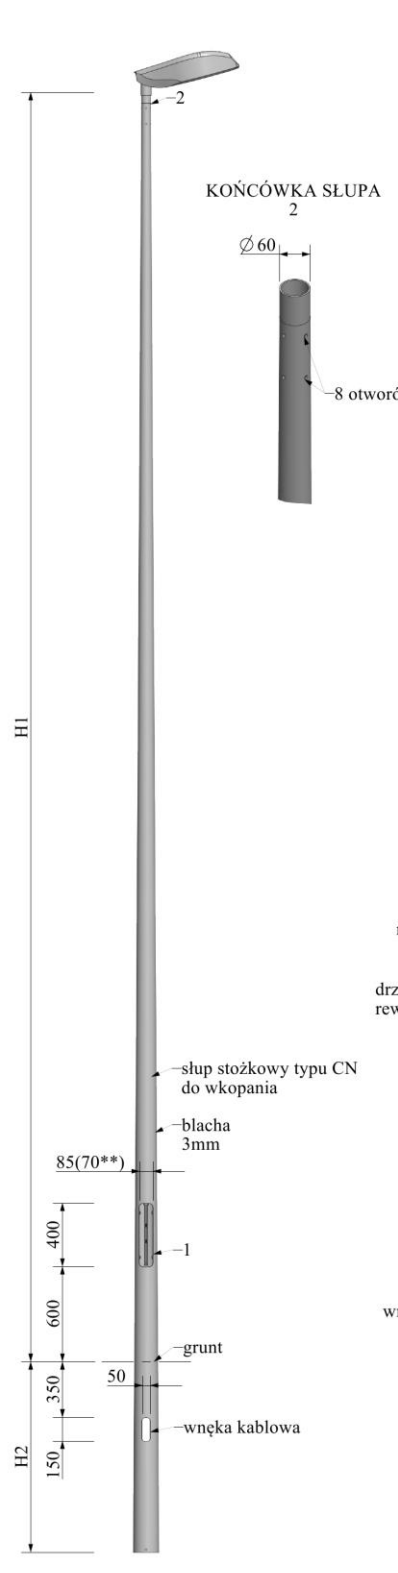

KOŃCÓWKA SŁUPA
2

Ø 60

8 otworów M10

H1

85(70**)

400

600

350

50

H2

150

grunt

wnęka kablowa

słup stożkowy typu CN do wkopania

blacha 3mm

drzwiczki rewizyjne

wnęka rewizyjna

WNĘKA REWIZYJNA
I

wnęka rewizyjna

uchwyt uziemienia M8

nakrętki przesuwne M6

wnęka kablowa - przelotowa

nazwa	wysokość H1 [m]	głębokość wkopania H2 [mm]	waga [kg]
CN 3/3/60/W	3	600	22
CN 4/3/60/W	4	800	32
CN 5/3/60/W	5	800	42
CN 6/3/60/W	6	1000	54
CN 7/3/60/W	7	1200	68
CN 8/3/60/W	8	1200	80
CN 9/3/60/W	9	1500	97
CN 10/3/60/W	10	1500	111

nazwa słupa	waga oprawy [kg]	max. powierzchnia wiatrowa oprawy [m ²]		
		strefa wiatrowa		
		I [22 m/s] do 300m n.p.m.	II [26 m/s]	III [24 m/s] do 450m n.p.m.
CN 3/3/60/W	40	1,00	0,69	0,82
CN 4/3/60/W	40	0,84	0,63	0,77
CN 5/3/60/W	40	0,68	0,43	0,54
CN 6/3/60/W	40	0,63	0,39	0,49
CN 7/3/60/W	40	0,59	0,35	0,45
CN 8/3/60/W	40	0,54	0,30	0,40
CN 9/3/60/W	40	0,49	0,27	0,36
CN 10/3/60/W	40	0,45	0,23	0,32

- Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy B
 - Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
 - Materiał: stal S235 wg PN-EN 10025
 - Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2
 - Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
 - Możliwość malowania wg palety kolorów RAL
 - Przedstawiona oprawa Murena nie jest częścią produktu
 - Dane oprawy dostępne w katalogu "Oprawy oświetleniowe" firmy "Elmonter"
 - Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
 - Wyrób budowlany oznakowany znakiem **CE**

*Wszelkie prawa autorskie do rysunku/projektu są zastrzeżone i należą do firmy Elmonter-Oświetlenie. Ten rysunek/projekt jest własnością firmy Elmonter-Oświetlenie i nie może być udostępniany, rozpowszechniany lub powielany w całości bądź w części bez pisemnej zgody właściciela. Zabrania się także dokonywania jakichkolwiek zmian na rysunku / w projekcie bez pisemnej zgody właściciela. Otrzymanie lub zakup rysunku/projektu nie jest jednoznaczny z przeniesieniem praw autorskich.

1
2
3
4



ELMONTER
 ul. Przemysłowa 1 62-410 Zagórów
 tel. +48 63 274 30 30
 info@elmonter.pl
 www.elmonter.pl


 Wydanie 2/2020 CN 3÷10/3/60/W/02
 * Oprawa montowana bezpośrednio na słupie
 **Słup CN 3/3/60/W/02, CN 4/3/60/W/02

13 Ochrona od porażenia prądem elektrycznym w sieci nN

Istniejąca sieć niskiego napięcia pracuje w układzie sieciowym TN-C. Zgodnie z opracowaniem SEP E-001 należy wykonać uziemienie ochronno-robocze. Projektowane uziemienie realizowane jest w postaci bednarki uziemiającej i prętów ocynkowanych. Jako podstawową ochronę od porażen prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Jako ochronę przeciwporażeniową przy uszkodzeniu dla projektowanego przyłącza należy zastosować samoczynne wyłączanie zasilania realizowane za pomocą bezpieczników topikowych oraz wyłączników nadmiarowo prądowych. Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również uziemienie słupa i złącza. . Urządzenie ochronne powinno samoczynnie odłączyć zasilanie obwodu lub urządzenia w taki sposób, aby w następstwie zwarcia między częścią czynną i częścią przewodzącą dostępną lub przewodem ochronnym tego obwodu, spodziewane napięcie dotykowe przekraczające 50V wartości prądu przemienne, powinno być wyłączone na tyle szybko, by nie spowodować wystąpienia niebezpiecznych i nieodwracalnych skutków zdrowotnych u człowieka. Uziemienie ochronno-robocze zgodnie z zarządzeniem ENERGA nie powinno przekroczyć wartości rezystancji 30 Ω . Należy wykonać właściwe badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla wszystkich urządzeń elektrycznych. Eksploatację urządzeń elektroenergetycznych powierzyć osobom przeszkolonym, posiadającym właściwe kwalifikacje uprawniające do obsługi tych urządzeń. Całość robót musi być wykonana zgodnie z Polskimi Normami i polskimi przepisami oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną.

14 Układanie kabla w ziemi

Głębokość ułożenia kabla w ziemi do zewnętrznej górnej powierzchni kabla powinna wynosić co najmniej 70cm. Kabel nN 0,4kV układać w wykonanym rowie kablowym na warstwie piasku o grubości 10cm i zasypać warstwą piasku grubości 10cm. Następnie kabel przysypać warstwą gruntu rodzimego o grubości 15cm oraz przykryć folią koloru niebieskiego. Grubość folii powinna wynosić co najmniej 0,3mm a krawędzie folii powinny wystawać przynajmniej 50mm poza zewnętrzne krawędzie ułożonego kabla. Odległość pionowa folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm i nie więcej niż 35cm. Na folię w wykopie kablowym należy nasypać ziemię rodzimą ubijając ją warstwowo. Na trasie kabli należy założyć przewidziane normą oznaczniki kablowe (wg N SEP-E-004). Kabel w wykopie układać linią falistą z zapasem 4% długości wykopu. Przy wprowadzaniu kabli do słupa z kamerą przewidzieć normatywy zapas kabla. W przypadku skrzyżowania z drogami należy stosować rury ochronne sztywne DVK50 ułożone na głębokości 0,8m. Przy skrzyżowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi należy stosować postanowienia norm i obowiązujących przepisów. Odległość pionowa między projektowanymi kablami niskiego napięcia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociągami podziemnymi powinna wynosić odpowiednio 0,25–0,50m. W przypadku braku możliwości zachowania powyższych odległości, kable w miejscach skrzyżowań należy prowadzić w osłonach rurowych DVK50 ułożonych na całej długości skrzyżowania z zapasem co najmniej po 0,5m po obu stronach. Zaleca się prowadzenie kabla elektrycznego powyżej innych instalacji uzbrojenia terenu.

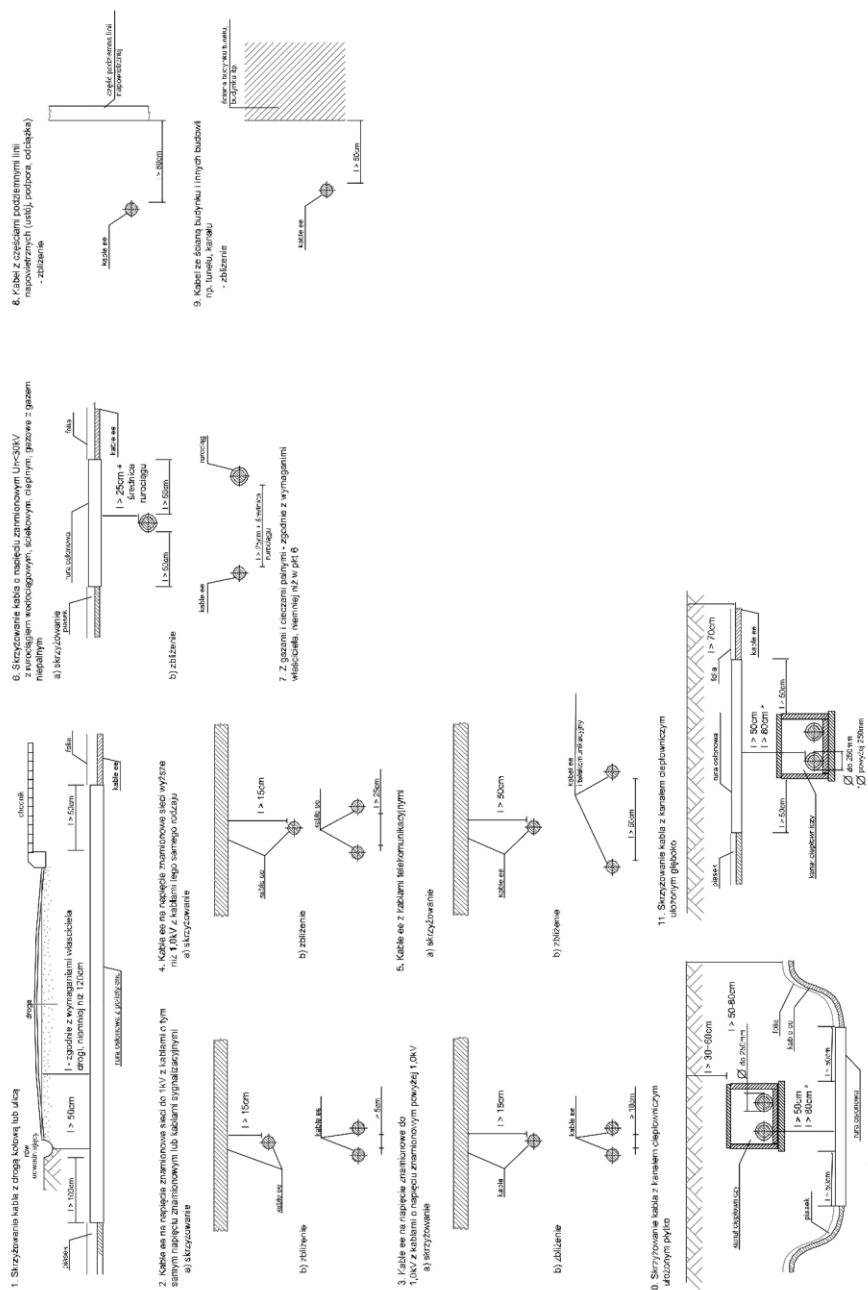

15 Linia nn (napowietrzna/ kablowa)

Nie dotyczy

16 Linia SN (napowietrzna/ kablowa)

Nie dotyczy

17 Stacja transformatorowa SN/ nn

Nie dotyczy

18 Przyłącza SN (napowietrzna/ kablowa)

Nie dotyczy

19 Ochrona przeciwprzepięciowa

Nie dotyczy

20 Ochrona od porażenia prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN

Nie dotyczy

21 Ochrona od porażenia prądem elektrycznym w stacji trafo SN/nn

Nie dotyczy

22 Oświetlenie uliczne

Zgodnie z warunkami technicznymi dot. Wykonania sieci z zakresu oświetlenia o numerze **WTS 58/III/2021 z dnia 16.11.2021r.** projektowana linia kablowa elektroenergetyczna niskiego napięcia 0.4 kV zasilana będzie z istniejącego słupa **I/6** typu **SX6/3/60** prod. **Elmonter** z oprawą oświetleniową wyladowczą położonego na działce nr **1557/2**. Linie kablową wykonać należy jako typu **YAKXS 4x25mm²** jako obwód od istniejącego słupa z którego zasilic należy kolejne oprawy oświetlenia drogowego zabudowanych na słupach typu **CN8/3/60/W prod. Elmonter**. Oprawy oświetleniowe typu **BGP** zasilac należy kablem typu **YKY 2x2.5mm²** oraz za pomoca złącz **IZK**. Linie kablową należy prowadzić po trasie wyznaczonej na projekcie zagospodarowania terenu.

23 Kolizje, skrzyżowania

Nie dotyczy

24 Ingerencje w zielen wysoką

Nie dotyczy

25 Ochrona konserwatorska

Nie dotyczy

26 Rozbiórki

Nie dotycz

Dobór zabezpieczenia głównego obwodu linii oświetleniaDo obliczeń przyjęto:- ze względu na charakter przyszłych odbiorników energii elektrycznej $\cos\varphi=0.93$,

$$I_b = \frac{P}{U_f \cdot \cos\varphi} = \frac{(150 \cdot 6) + (10 \cdot 32) W}{U_f \cdot \cos\varphi}$$

$$I_b = \frac{1220}{230 \cdot 0,90} = 5.90 \text{ A}$$

Gdzie: I_b - prąd obliczeniowy odbiorników,**WARUNEK 1**

$$I_b < I_n < I_z$$

$$5.90 \text{ A} < 16 \text{ A} < 82 \text{ A}$$

Zaprojektowano zabezpieczenie główne w złączu typu **WT I gG 16A 500V**,Dobrano kabel **YAKXS 4x25mm²** o $I_{dd}=82 \text{ A}$ **WARUNEK 2**

$$I_2 \leq 1.45 I_z$$

$$30.4 \text{ A} \leq 118.9 \text{ A}$$

WARUNEK ΔU

OBWÓD TRÓJFAZOWY		
moc P[W]	1220	W
długość przewodu L[m]	1118	m
aluminium	34	m/Ω*mm²
przekrój poprzeczny s [mm ²]	25	mm²
napięcie międzyfazowe U_n [V]	400	V
$\Delta U_{\%} =$	1,00	%

-	Element sieci	L [km]	RjL [Ω /km]	XjL [Ω /km]
transformator 50353	100 kVA	-	0,0282	0,0663
trafo- słup I/6	YAKY(XS) 4x25	0,650	1,200	0,100
słup I/6- proj. słup I/6/10	YAKY(XS) 4x25	0,648	1,200	0,100
zabezpieczenie	WT/ gF 20	Ia=	49	
		k=	2,45	
Rezystancja pętli zwarcia R_{zw}=	3,143	I_{zw}=	58,223	
Reaktancja pętli zwarcia X_{zw}=	0,326	Ia=	49	
Impedancja pętli zwarcia Z_s=	3,160	I_{zw}>	I_o	
I_a×Z_s=	154,852	warunek 1: Ia x Zs> Uo	warunek spełniony	
Uo	230	warunek 2: Izv>Io	warunek spełniony	

UWAGI

- Projekt wykonany został zgodnie ze Standardami technicznymi projektowania i budowy sieci Sn i Nn
- Przed rozpoczęciem prac należy szczegółowo zapoznać się z treścią niniejszego opracowania oraz treścią poszczególnych uzgodnień,
- Projektowane urządzenie elektroenergetyczne podlega specyfikacji technicznej opracowania technicznego
- Projektowaną linię kablową ułożyć należy bezpośrednio zgodnie z opracowaniem N SEP-E-004,
- Niniejsza dokumentacja nie obejmuje sposobu wykonania instalacji w budynkach i liniach rozdzielczych,
- Pracę na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych wykonywać pod nadzorem i po dopuszczeniu przez upoważnionego pracownika
- Na etapie wykonawstwa pracę należy wykonać tak, aby uniknąć zniszczeń i szkód. Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY SZCZEGÓŁOWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z OPINIĄ Z POSIEDZIENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ ORAZ POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ UZGODNIEŃ.

Zakres robót:

Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Jabłków, 50353, gm. Kramsk

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji:

- Wykonanie linii kablowej Nn 0.4 kV z istniejącego słupa I/4,
- Zabudowa opraw do oświetlenia drogowego na projektowanych słupach stalowych ocynkowanych,
- Wykopy ziemne dla ułożeniu kabla Nn 0,4kV

Kolejność realizacji prac na działkach.,

- wykonanie wykopów pod kabel nn230V,
- ułożenie kabla Nn,
- wykonanie projektowanych uziemień,
- posadowienie słupów,
- zasypanie wykopów kablowych

- wykonanie pomiarów i prób i podanie napięcia,

Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- wykopy o głębokości 1.2m poniżej poziomu gruntu itp.,
- droga wraz z uzbrojeniem, ruch kołowy na drodze,
- sieci kablowe niskiego napięcia 0,4KV ,

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

- Wykonanie wykopu - pracownik może doznać urazu mechanicznego podczas pracy koparki,
- Rozwijanie kabla z bębna, pracownik może zostać przygnieciony ciężarem, istnieje możliwość otarcia naskórka,
- Montaż osprzętu na wysokościach,
- Prace podłączeniowe przed załączeniem zasilania, a w szczególności po załączeniu,
- Droga, pracownik może doznać urazu mechanicznego podczas pracy i ruchu pojazdów po drodze.

Sposób prowadzenia instruktazu pracowników:

- Zapoznanie pracowników zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczeństwa przy poszczególnych fazach prac budowlanych bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania zakresu robót,
- W przypadku wystąpienia zagrożenia informować kierownika budowy lub osobę wyznaczoną przez kierownika do prowadzenia działań w przypadku wystąpienia zagrożeń. W przypadku porażenia prądem elektrycznym zastosować się do przepisów BHP i wezwać odpowiednie służby ratownictwa medycznego,
- Stosować odzież ochronną, kamizelki odblaskowe oraz rękawice i buty ochronne. Również obowiązkiem podczas przebywania na budowie jest noszenie okrycia głowy w formie kasku.

Środki zapobiegające niebezpieczeństwu wynikające z wykonywania robót budowlanych:

Szczegółowy wykaz środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom, które mogą wystąpić podczas realizacji w/w inwestycji określi Kierownik Budowy w sporządzonej przez siebie instrukcji z uwzględnieniem przykładowych niżej wymienionych środków :

- wyposażenie pracowników w odpowiednie środki techniczno-ochronne,
- zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób niezatrudnionych,
- zabezpieczenie placu budowy w niezbędne środki łączności,
- wyposażenie budowy w podstawowe środki pierwszej pomocy,
- składowanie materiałów budowlanych w odpowiednich miejscach, aby nie tarasowały utrudniały dojazdu i dojścia,
- wyposażenie placu budowy w niezbędne środki ppoż.
- Środki używane w przypadku zagrożenia życia powinny znajdować się w miejscu do tego wyznaczonym np. w barakowozie. Powinny znajdować się w pełni wyposażona apteczka, koc gaśniczy i inne niezbędne materiały określone w przepisach BHP.

