

## Zapytanie ofertowe

(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.: **Przebudowa oświetlenia drogowego (wymiana i montaż opraw oraz wymiana latarni) w m. Dobrydział (st. 31053), Kuźnica Skakawska (st. 31054, 31178), Wyszaków ul. Mikorska (st. 30894), Wieruszów os. Fabryczna (st. 31109) na terenie gm. Wieruszów**, w zakresie zgodnym z załącznikami stanowiącymi integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Patryka Kopczyńskiego, tel. 062 598 52 82 lub 606 130 081

**Zleceniobiorca** zobowiązany będzie do:

- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na [www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na [www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na [www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

**Zleceniodawca:**

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na [www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html),
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „**Formularz ofertowy – roboty budowlane**” dostępnym na stronie internetowej [www.oid.pl](http://www.oid.pl) w zakładce „DO POBRANIA”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

**Oferty należy składać do dnia 07.11.2022r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:

„**OFERTA – dot. m. Dobrydział (st. 31053), Kuźnica Skakawska (st. 31054, 31178), Wyszaków (st. 30894), Wieruszów (st. 31109), gm. Wieruszów, zapytanie nr WT/T2/PK/...../2022**”

**UWAGA: OFERTY MOGĄ BYĆ SKŁADANE WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB W SKRZYŃCE PODAWCZEJ PRZY WEJŚCIU DO SPÓŁKI.**

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie [www.oid.pl](http://www.oid.pl).

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wzór umowy znajduje się na stronie [www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html](http://www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html)

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

### WAŻNE:

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego.

Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki

należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

– zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,

– świadectw kwalifikacyjnych,

– orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Prezes Zarządu: Maciej Witzak, Członek Zarządu: Dorota Kisiela-Augustyniak

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy: 110.354.000 zł NIP: 618-16-07-268

Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 7412402946111000028733740

**Przebudowa oświetlenia drogowego (wymiana i montaż opraw oraz wymiana latarni) w m. Dobrydział (st. 31053), Kuźnica Skakawska (st. 31054, 31178), Wyszaków ul. Mikorska (st. 30894), Wieruszów os. Fabryczna (st. 31109) na terenie gm. Wieruszów**

**Zakres rzeczowy zadania:**

**1. Dobrydział, stacja 31053, PZ 6931, sieć napowietrzna, wspólna (rys. 2)**

- a) Montaż oprawy typu BGP282 T25 1 xLED89-4S/740 DN10 w kolorze ciemnoszarym prod. Signify (Philips Lighting) o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 8900 lm, wyposażoną w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat, z wysięgnikiem zgodnie ze schematem – **1 kpl.**

**2. Kuźnica Skakawska, stacja 31054, PZ 5042, sieć napowietrzna, wspólna (rys. 3)**

- a) Wymiana istn. oprawy oświetleniowej na oprawę typu BGP282 T25 1 xLED56-4S/740 DN10 w kolorze ciemnoszarym prod. Signify (Philips Lighting) o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 5600 lm, wyposażoną w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat, z wysięgnikiem zgodnie ze schematem – **1 kpl.**

**3. Kuźnica Skakawska ul. Św. Rocha, stacja 31178, sieć napowietrzna, wspólna (rys. 1)**

- a) Wymiana istn. oprawy oświetleniowej na oprawę typu BGP282 T25 1 xLED80-4S/740 DM11 w kolorze ciemnoszarym prod. Signify (Philips Lighting) o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 8000 lm, wyposażoną w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat, z wysięgnikiem zgodnie ze schematem – **3 kpl.**
- b) Wymiana istn. oprawy oświetleniowej na oprawę typu BGP282 T25 1 xLED80-4S/740 DX50 w kolorze ciemnoszarym prod. Signify (Philips Lighting) o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 8000 lm, wyposażoną w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat, z wysięgnikiem zgodnie ze schematem – **1 kpl.**

**4. Wyszaków ul. Mikorska, stacja 30894, PZ 7019, sieć napowietrzna, wspólna (rys. 4)**

- a) Montaż oprawy typu BGP281 T25 1 xLED56-4S/740 DN10 w kolorze ciemnoszarym prod. Signify (Philips Lighting) o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 5600 lm, wyposażoną w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat, z wysięgnikiem zgodnie ze schematem – **1 kpl.**

**5. Wieruszów os. Fabryczna, stacja 31109, linia kablowa (rys. 5)**

- a) Wymiana istn. słupa latarni na słup SAL-80Kdz wersja do wkopu, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa (słup anodowany na kolor oliwkowy C-33) – **2 kpl.**
- b) Wymiana istn. oprawy oświetleniowej na oprawę typu BGP281 T25 1 xLED80-4S/740 DN10 w kolorze ciemnoszarym prod. Signify (Philips Lighting) o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 5600 lm, wyposażoną w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat, z wysięgnikiem zgodnie ze schematem – **2 kpl.**

**Opis techniczny:**

W zakresie prac należy wykonać wymianę i montaż opraw wymianę słupów latarni zgodnie z zakresem rzeczowym. Wymiany i montażu nowych opraw należy dokonać w lokalizacjach zgodnych z załączonym schematem. Oprawy montować nad linią energetyczną prostopadle do jezdni. Wysięgniki montować za pomocą śrub wysięgnika (tzw. „laski”) na słupach ŻN, a na słupach

drewnianych i wirowych za pomocą uchwytów wysięgnika mocowanych taśmą stalową COT 37 i klamerkami COT 36 prod. ENSTO.

W przypadku zbyt krótkich kabli zasilających latarnię (tabliczka słupowa IZK), należy zmufować kabel i wykonać zapas kabla minimum 1,5m. Po wykonaniu zapasu kabla, prace zanikające podlegają odbiorowi przez pracownika Spółki. Nawierzchnię należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Oprawy zasilić kablem typu YKY 2x2,5 mm<sup>2</sup> 0,6/1 kV, pozostawiając podwójną izolacją na długości min. 10 cm po wyjściu kabla z wysięgnika oraz wykonując zapas pojedynczych żył o długości ok. 2 m zwijając je w postać sprężyny, w celu umożliwienia swobodnego podłączenia oprawy do linii zasilającej. Montowane oprawy zabezpieczyć bezpiecznikowymi złączami do lamp oświetlenia ulicznego montowanymi bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-03 w przypadku linii izolowanej i typu BZO-04 w przypadku linii gołej, z wkładkami bezpiecznikowymi typu Bi-Wts 4 A.

Do podłączenia żyły ochronno-neutralnej PEN przewodu zasilającego oprawę należy użyć zacisków izolowanych przebijających izolację typu SLIP 12.05, SLIP 22.1 lub SL 11.118 prod. ENSTO w przypadku linii izolowanej i zacisków typu SM 2.11 prod. ENSTO w przypadku linii gołej. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wprowadzenie przewodu zasilającego oprawę oraz jej zamknięcie, w celu zapewnienia wymaganej szczelności.

Do montażu urządzeń oświetleniowych zastosować odrębny osprzęt i konstrukcje. Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe. Za wyjątkiem punktów z zapisem o przełożeniu istniejącego osprzętu, przewodu i wysięgników, należy wszędzie zastosować nowe urządzenia.

Prace należy skoordynować z konserwatorem sieci oświetleniowej tj. ELEKTRA Agata Strzelczak ul. Paderewskiego 2-6, 63-400 Ostrów Wielkopolski, a Spółkę OUIID powiadomić pisemnie o terminie rozpoczęcia przebudowy.

Ze zgłoszeniem do odbioru należy dostarczyć następujące dokumenty:

- protokoły z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
- protokoły z pomiarów rezystancji izolacji kabli jeżeli zostały przedłużone
- potwierdzenia opłaty za abonament CityTouch od dostawcy systemu z podaniem okresu na jaki został wykupiony

Wzory protokołów dostępne na stronie internetowej Spółki

Opracował:

SPECJALISTA  
ds. Eksploatacji Oświetlenia

*Patryk Wópczyński*

Tabliczka na słupy Wieruszów os. Fabryczna st. 31109

~ 120x70 mm (szer x wys)

**PZ 29**

**III/1**

**PZ 29**

**III/2**

# OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

<b>Opis:</b> Oświetlenie drogowe	<b>Obrazek:</b> Patryk Koczyński
<b>Adres:</b> Gm. Wieruszów m. Kuźnica Skąwaska ul. Św. Rocha stacja 31178	<b>Przebieg:</b> Przebudowa i rozbudowa oświetlenia drogowego
<b>Investor:</b> Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	<b>Data:</b> 2022-09-28 <b>Format:</b> A3 <b>M.rys.:</b> 1

**Legenda:**


- Oprawa do wymiany na istn. słupie
- Linia nap. wspólna - nm + ośw. AL 1x25 mm2

**PIERWSZY ZNAK - TYP OPRAWY DO MONTAŻU/WYMIANY:**

- 1** Oprawa Philips BGP282 T25 1xLED80-4S/740 DM11 8000 lm 49 W wyposażona w system CityTouch z abonamentem 10 lat
- 2** Oprawa Philips BGP282 T25 1xLED80-4S/740 DX50 8000 lm 49 W wyposażona w system CityTouch z abonamentem 10 lat

**DRUGI ZNAK - TYP WYSIĘGNIKA DO MONTAŻU/WYMIANY:**

- X** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysokości 1,5 m, kącie 5 st.
- Z** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysokości 2,5 m, kącie 5 st.

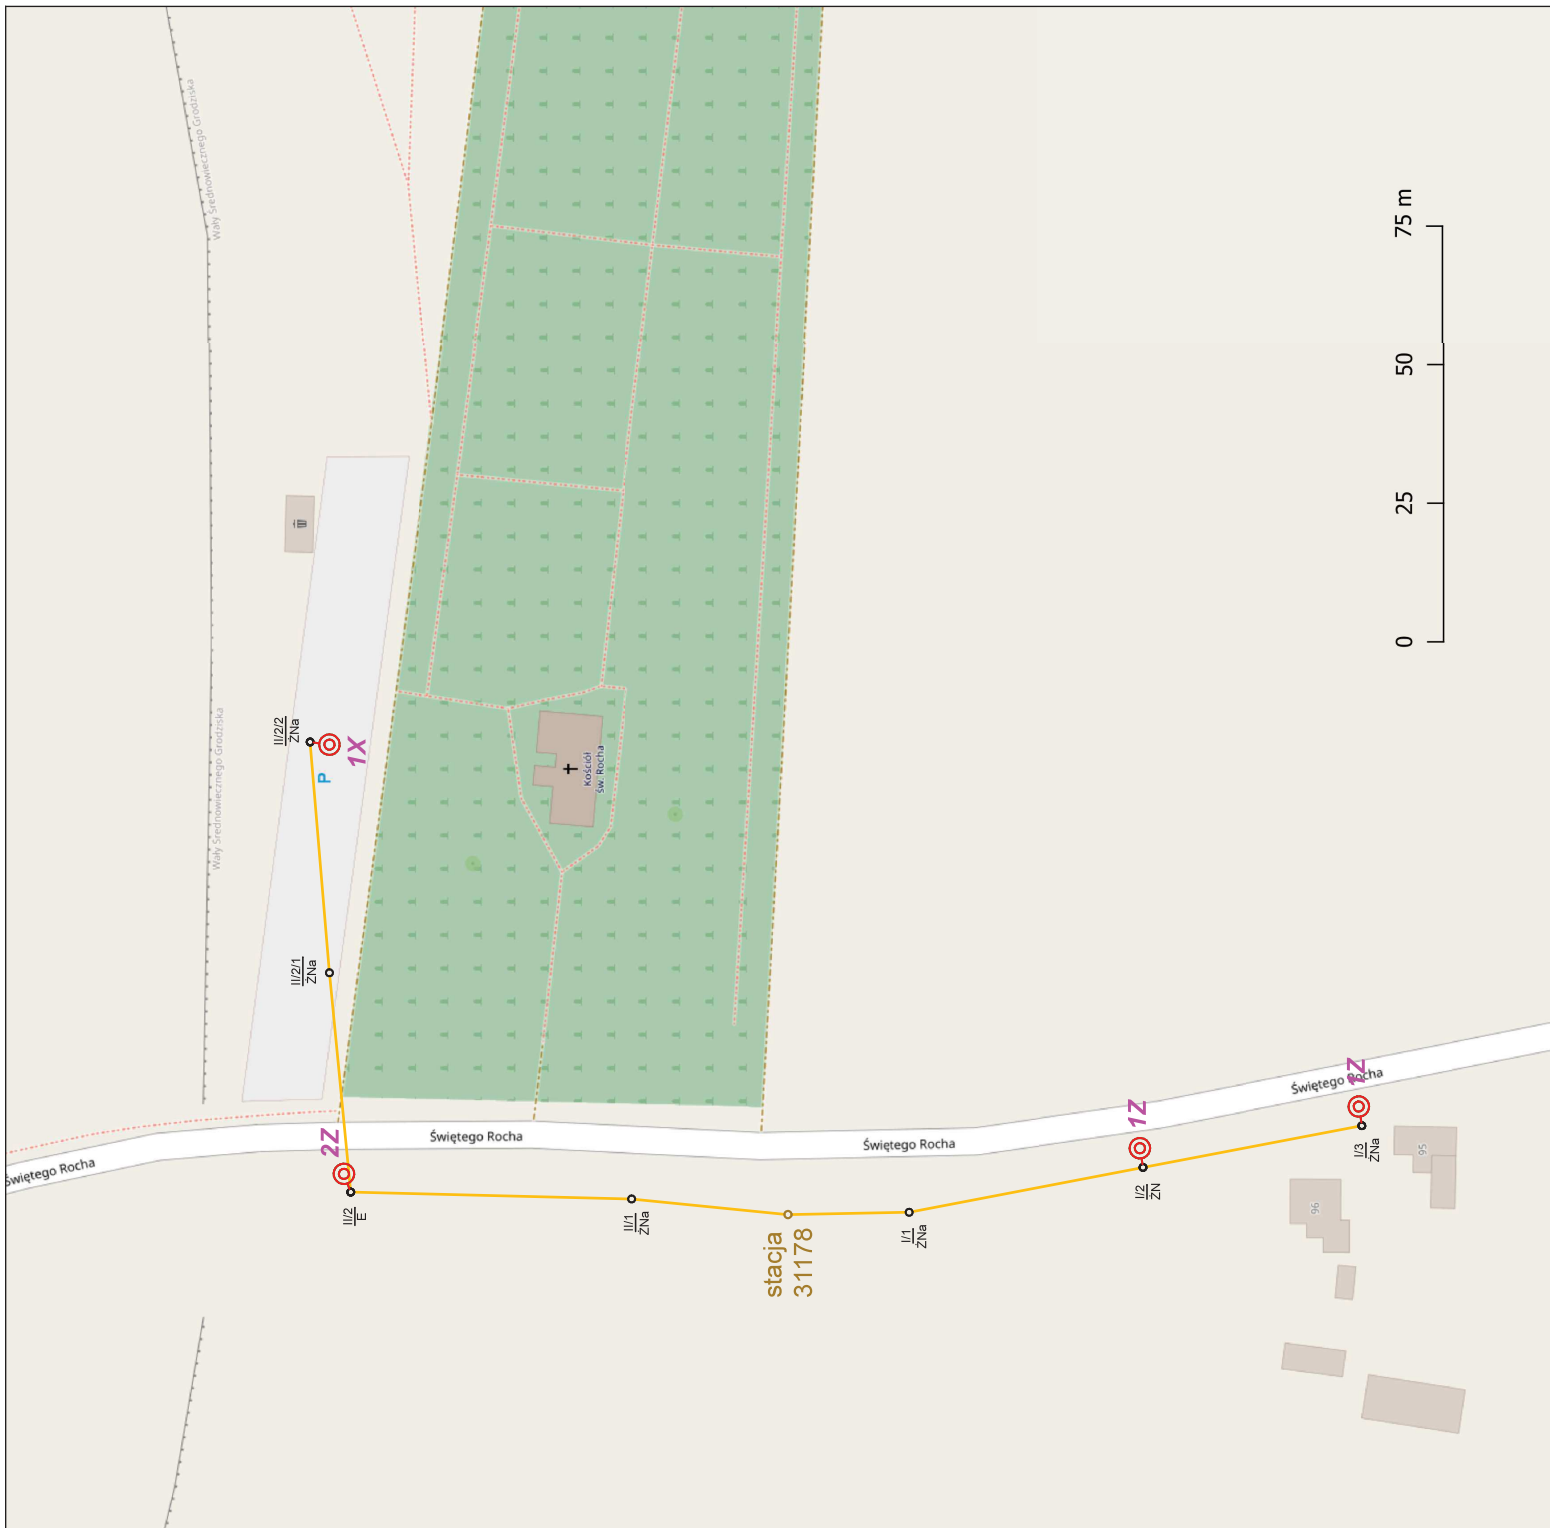




# OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

<b>Opis:</b> Oświetlenie drogowe	<b>Obrazek:</b> Patryk Koczyński
<b>Adres:</b> Gm. Wieruszów m. Dobrydział stacja 31053	<b>Przebieg:</b> Przebudowa i rozbudowa oświetlenia drogowego
<b>Investor:</b> Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	<b>Data:</b> 2022-09-28
	<b>Format:</b> A3
	<b>M.cys.:</b> 2

## Legenda:

-  Oprawa do zamontowania na istn. słupie
- 3** PIERWSZY ZNAK - TYP OPRAWY DO MONTAŻU/WYMIANY:  
Oprawa Philips BGP282 T25 1xLED89-4S/740 DN10 8900 lm  
56 W wyposażona w system CityTouch z abonamentem 10 lat
- Y** DRUGI ZNAK - TYP WYSIĘGNIKA DO MONTAŻU/WYMIANY:  
Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 2.0 m, kącie 5 st.




# OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

<b>Opis:</b> Oświetlenie drogowe	<b>Obrazunek:</b> Patryk Koczyński
<b>Adres:</b> Gm. Wieruszów m. Kuźnica Skakawska stacja 31054	<b>Przebieg:</b> Przebudowa i rozbudowa oświetlenia drogowego
<b>Investor:</b> Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	<b>Data:</b> 2022-09-28
	<b>Format:</b> A3
	<b>Mkrys:</b> 3

## Legenda:

●● Oprawa do wymiany na istn. słupie

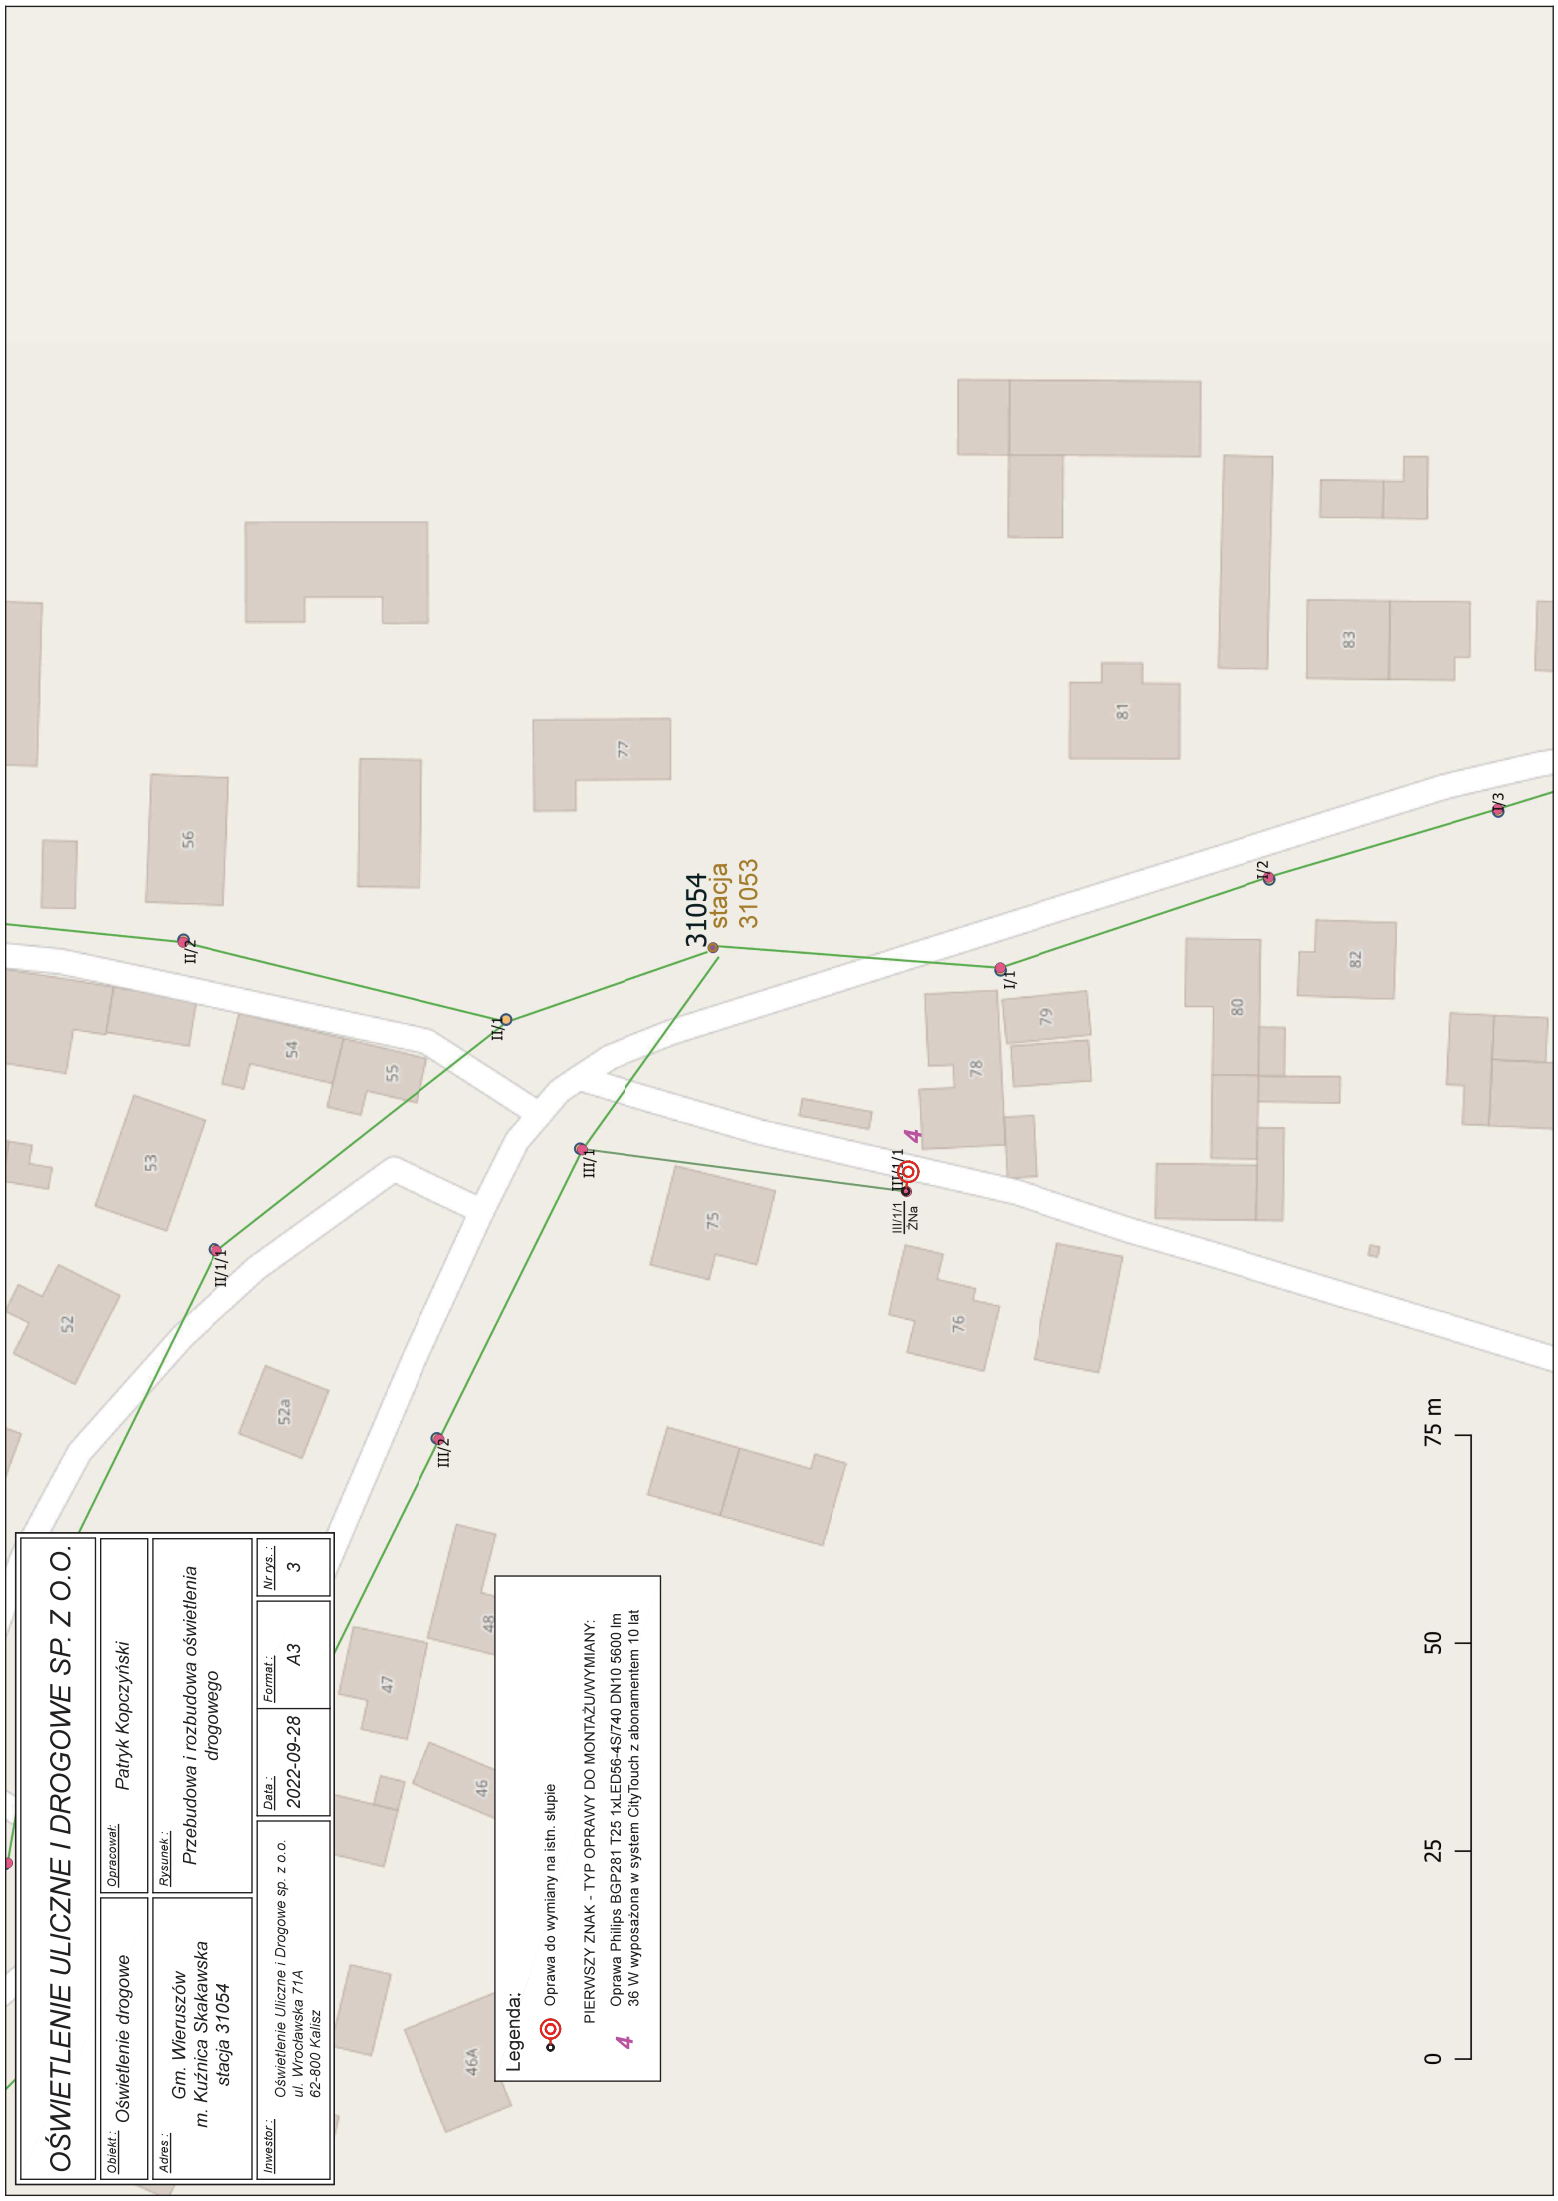

4 PIERWSZY ZNAK - TYP OPRAWY DO MONTAŻU/WYMIANY:  
Oprawa Philips BGP281 T25 1xLED66-4S/740 DN10 5600 lm  
36 W wyposażona w system CityTouch z abonamentem 10 lat



# OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

<b>Opis:</b> Oświetlenie drogowe	<b>Opis:</b> Patryk Kopczyński
<b>Adres:</b> Gm. Wieruszów m. Wyszanów ul. Mikorska stacja 30894	<b>Przebieg:</b> Przebudowa i rozbudowa oświetlenia drogowego
<b>Investor:</b> Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	<b>Data:</b> 2022-09-28 <b>Format:</b> A3 <b>M.rys.:</b> 4

## Legenda:


-  Oprawa do zamontowania na istn. słupie
-  Oprawa LED nie podlegająca przebudowie
- PIERWSZY ZNAK - TYP OPRAWY DO MONTAZU WYMAGANY:**  
**4** Oprawa Philips BGP281 T25 1xLED56-4S/740 DN10 5600 lm  
36 W wyposażona w system CityTouch z abonamentem 10 lat
- DRUGI ZNAK - TYP WYSIĘGNIKA DO MONTAZU WYMAGANY:**  
**W** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 1,0 m, kącie 5 st.





# OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

<b>Opis:</b> Oświetlenie drogowe	<b>Opis:</b> Patryk Kopczyński
<b>Adres:</b> Gm. Wieruszów m. Wieruszów os. Fabryczna stacja 31109	<b>Przebieg:</b> Przebudowa i rozbudowa oświetlenia drogowego
<b>Investor:</b> Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	<b>Data:</b> 2022-09-28
	<b>Format:</b> A3
	<b>M.rys.:</b> 5

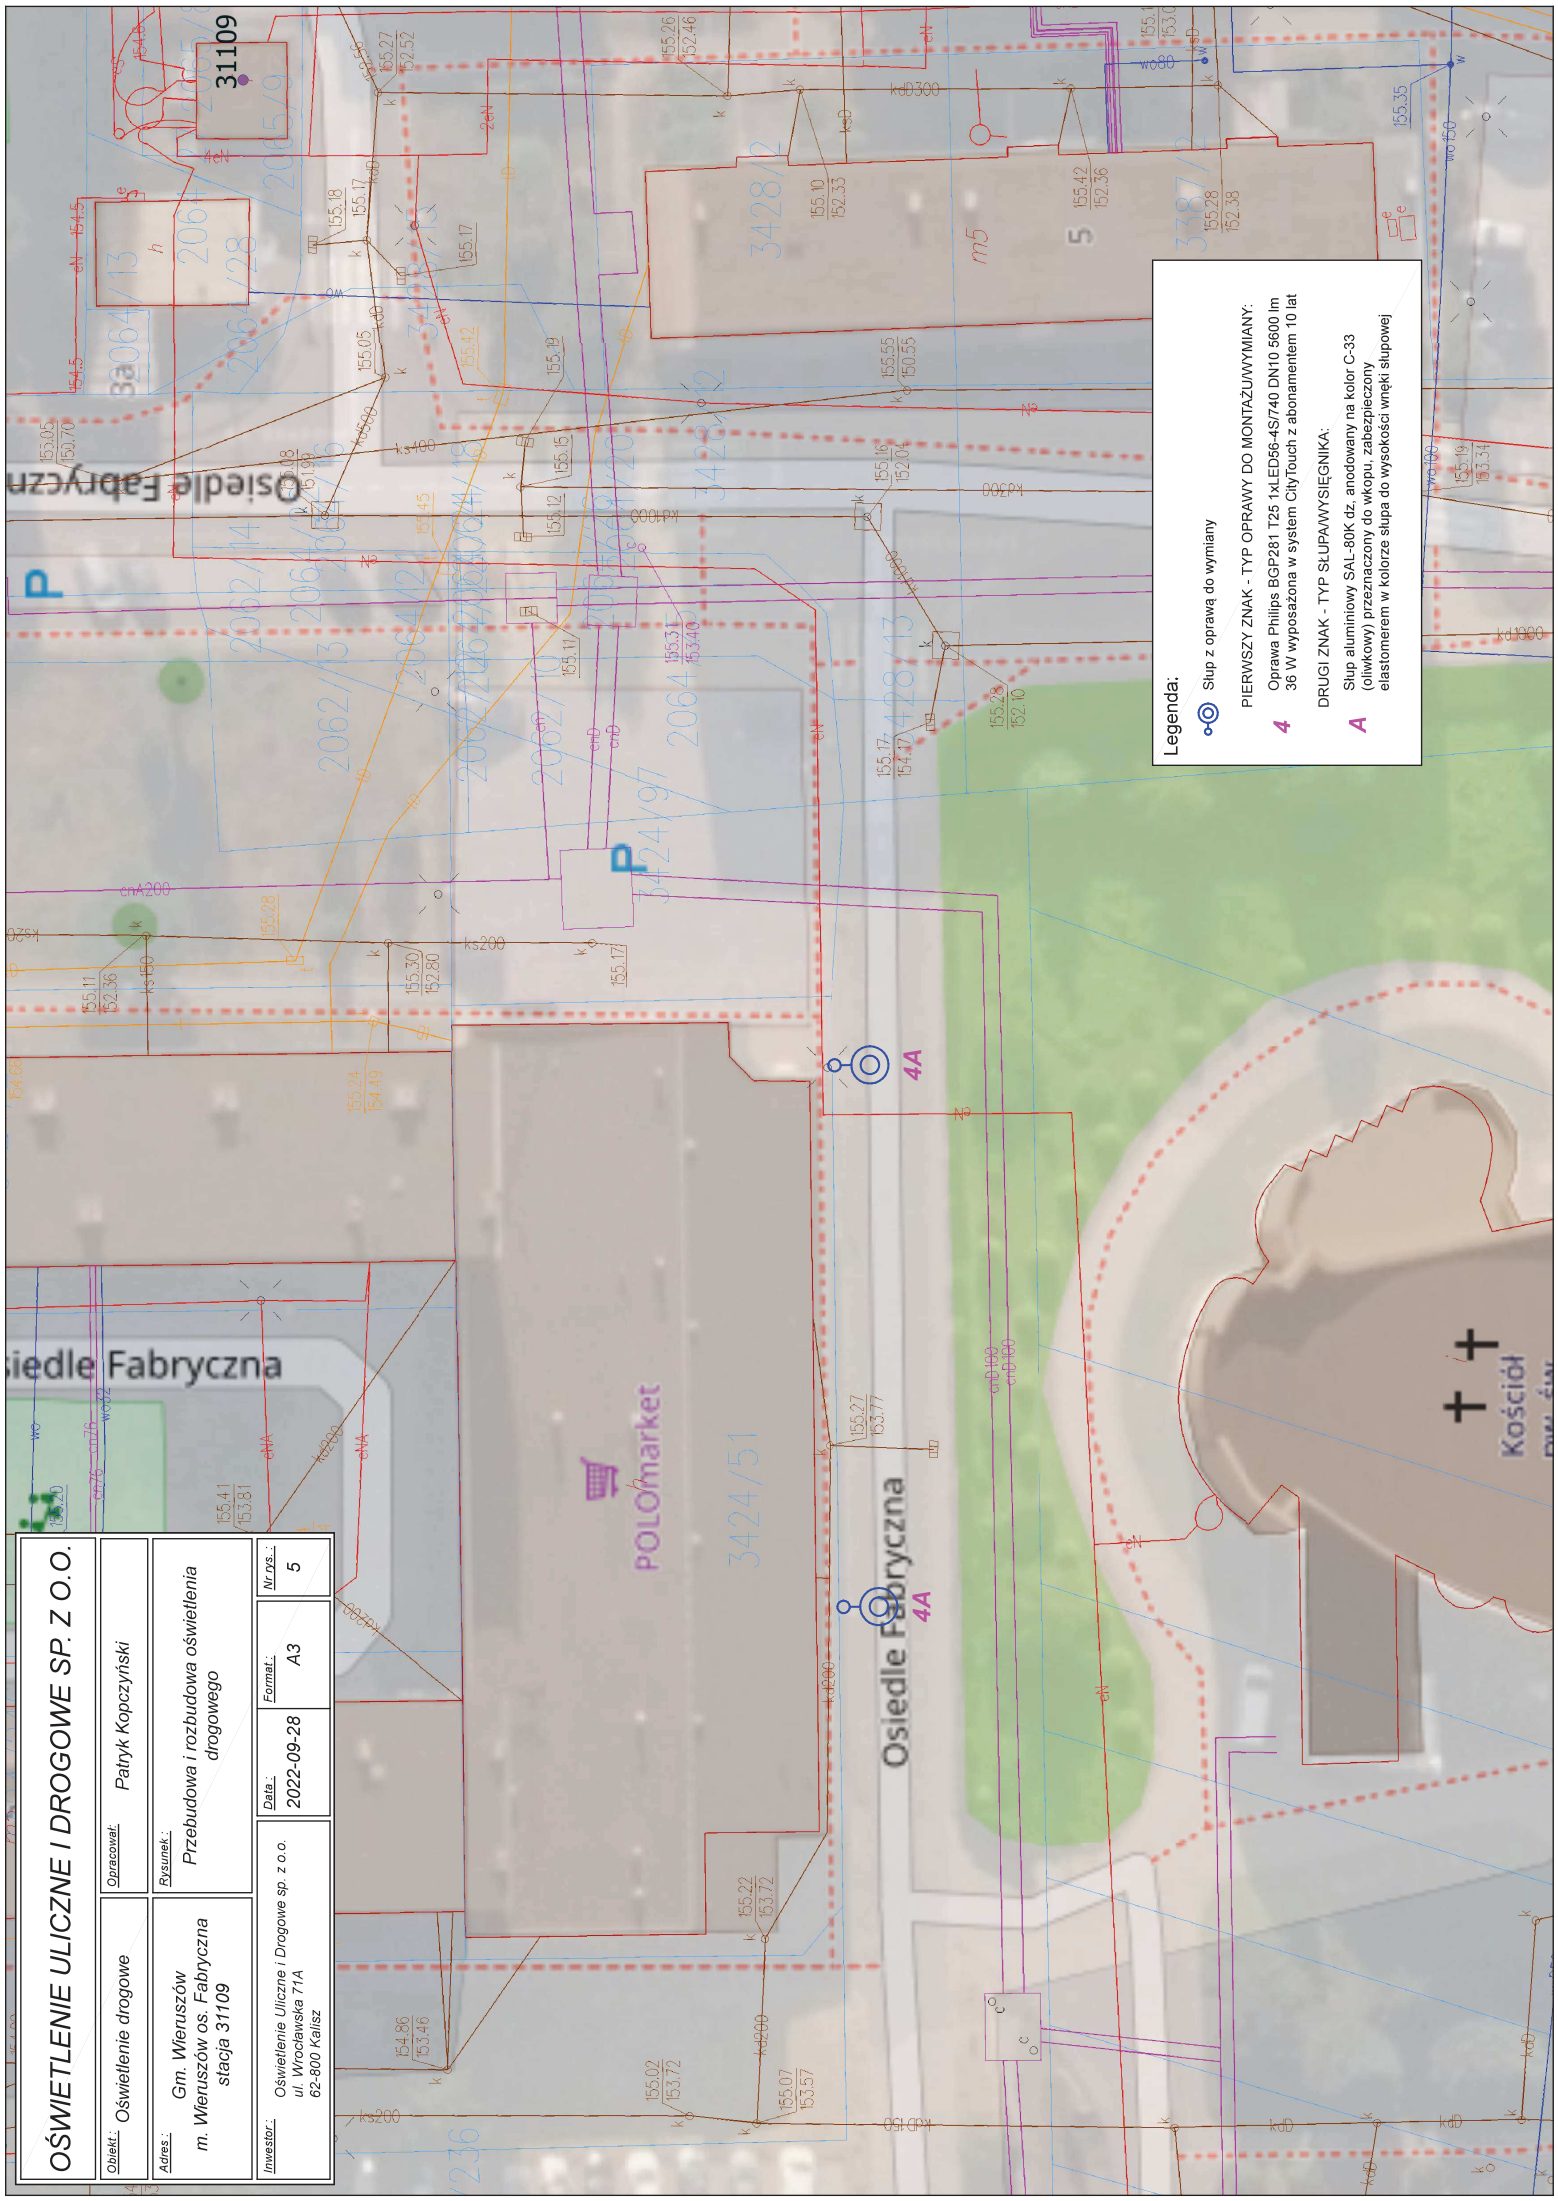

**Legenda:**

- Słup z oprawą do wymiany
- PIERWSZY ZNAK - TYP OPRAWY DO MONTAŻU/WYMIANY:**
  - 4** Oprawa Philips BGF281 T25 1xLED56-4S/740 DN10 5600 lm  
36 W wyposażona w system CityTouch z abonamentem 10 lat
  - A** DRUGI ZNAK - TYP SŁUPAWYSIĘGNIKA:  
Słup aluminiowy SAL-80K dz. anodowany na kolor C-33  
(elitykwy) przeznaczony do wkopu, zabezpieczony  
elastomerem w kolorze słupa do wysokości wienki słupowej