




1. Skrzyżowanie kabla z drogą kołową lub ulicą

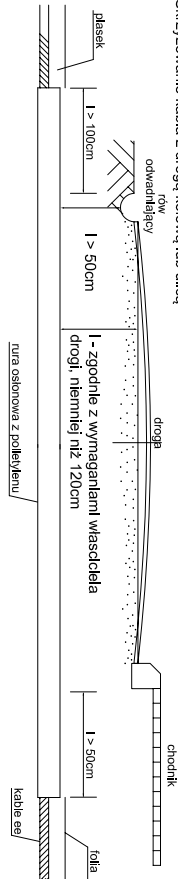


2. Kable ee na napięcie znamionowe sjeć do 1kV z kablami o tym samym napięciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
a) skrzyżowanie

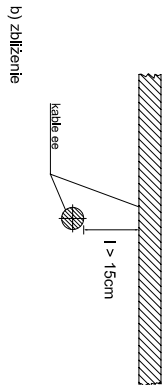


3. Kable ee na napięcie znamionowe do 1,0kV z kablami o napięciu znamionowym powyżej 1,0kV
a) skrzyżowanie

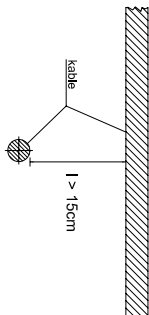


b) zbliżenie




10. Skrzyżowanie kabla z kanałem depolnizycznym ułożonym płytko

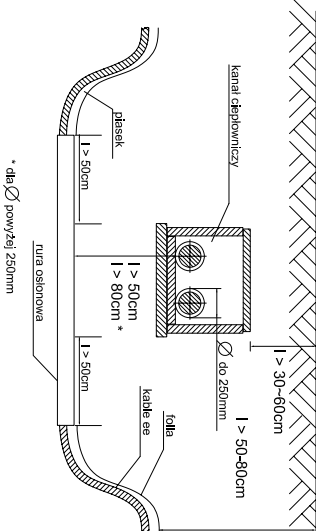


4. Kable ee na napięcie znamionowe sjeć wyższe niż 1,0kV z kablami tego samego rodzaju
a) skrzyżowanie

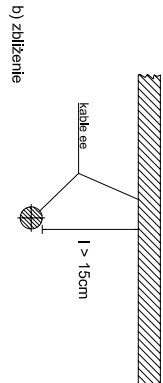


5. Kable ee z kablami telekomunikacyjnymi
a) skrzyżowanie

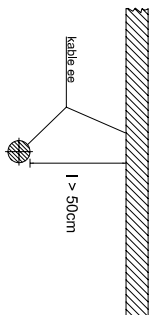


b) zbliżenie




11. Skrzyżowanie kabla z kanałem depolnizycznym ułożonym głęboko

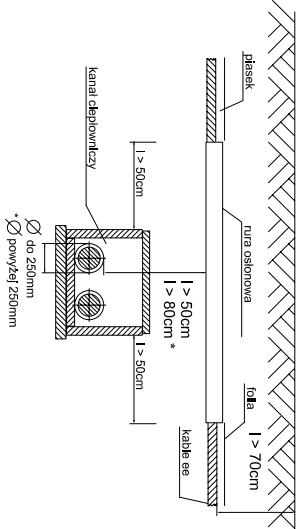


6. Skrzyżowanie kabla o napięciu znamionowym Un-30kV z rurociągiem wodociagowym, ściekowym, ciepłym, gazowym z gazem niepalnym
a) skrzyżowanie

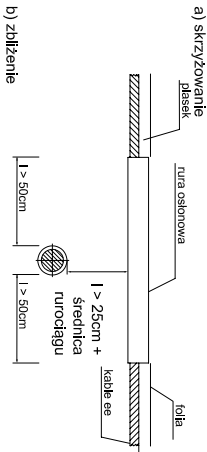


b) zbliżenie



7. Z gazami i cieczami palnymi - zgodnie z wymaganiami właściciela, niemniej niż w pkt 6

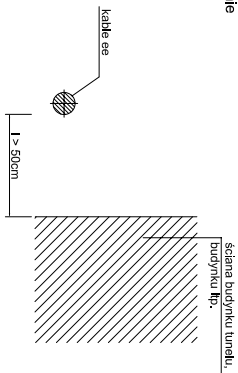

8. Kabel z częściami podziemnymi linii napowietrznych (ustój, podpora, oddążka) - zbliżenie

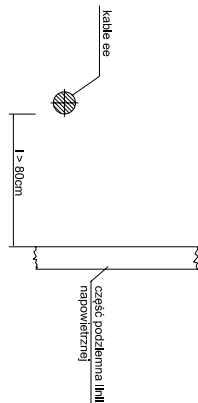

9. Kabel ze ścianą budynku i innych budowli np. tunelu, kanału - zbliżenie

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY				64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61			
"WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA				TEL. 065 529-90-93			
Obiekt				TEL.KOM. 601-763-997			
Adres				e-mail: iurek@wis.net.pl			
Inwestor				Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Podgórz, st. 50319, gm. Kramsk, zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS 60/III/2021 z dnia 18.11.2021r.			
Treść rysunku				m. Podgórz, gm. Kramsk, pow. koniński, woj. wielkopolskie, dz. nr ew. 96, 104/4, 106, 107, 108 ob. ew. 301005, 2.0024 Podgórz.			
Branża				OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o. o.			
Projektant				Szczegóły zbliżeń i skrzyżowań			
Asystent:				Data			
Sprawdzający				Skala			
				Nr. rysunku			
				4			