

## Przebudowa oświetlenia w m. Kalisz ul. Złota

(od ul. Bażanciej w kierunku ogródków działkowych) zasilanie stacja 10286 (PZ4735), na terenie Miasta Kalisza

### 1. Zakres rzeczowy m. Kalisz ul. Złota zasilanie stacja 10286 (PZ6512)

- demontaż istniejących opraw i słupów latarni (8szt.)
- wymiana istniejącej linii kablowej na YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> z odtworzeniem nawierzchni chodnika - 200 m
- wymiana istniejących opraw na oprawy LED BGP282 T25 1xLED130-4S/740 DM11 z systemem sterowania City Touch z abonamentem na 10 lat (5 szt.)
- wymiana istniejących słupów latarni na słupy SAL10dz Wł1-2,5-4,7-5 zabezpieczone elastomerem, anodowane w kolorze CI-63W (5 szt.)

**Uwaga:** Słupy należy oznaczyć tabliczkami wg wzoru.

### 2. Opis techniczny:

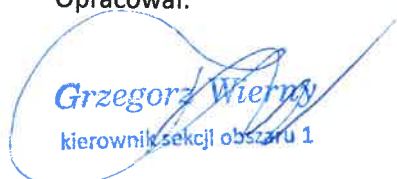
Wykonać prace zgodnie z zakresem rzeczowym. Nawierzchnię należy przywrócić do stanu pierwotnego. Zakup wszystkich materiałów należy do Wykonawcy. Instalowana aparatura, osprzęt, przewody winny posiadać atesty dopuszczające do zastosowania na terenie kraju. W przypadku zbyt krótkich kabli zasilających latarnię (tabliczka słupowa IZK), należy zmufować kabel i wykonać zapas kabla minimum 1,5m. Po wykonaniu zapasu kabla, prace zanikające podlegają odbiorowi przez pracownika Spółki.

Ze zgłoszeniem do odbioru należy dostarczyć następujące dokumenty:

- protokoły z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
- protokoły z pomiarów rezystancji izolacji kabli jeżeli zostały przedłużone/ wymienione
- świadcstwo potwierdzające zakup abonamentu CityTouch na 10 lat
- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

Wzory protokołów dostępne na stronie internetowej Spółki;

Opracował:

  
Grzegorz Wierny  
kierownik sekcji obszaru 1