

Zapytanie ofertowe

(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.: **Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Sulmierzyce ul. Starokościelna, Rynek, Odolanowska, stacje 22623, 22622 i 21239 na terenie m. Sulmierzyce**, w zakresie zgodnym z dokumentacją stanowiącą integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Bartosz Żyźniewski, tel. 062 598 64 24 lub 606 130 082

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „**Formularz ofertowy – roboty budowlane**” dostępnym na stronie internetowej www.oid.pl w zakładce „DO POBRANIA”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać do dnia 07.04.2023r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:

„**OFERTA – dot. m. Sulmierzyce ul. Starokościelna, Rynek, Odolanowska, 22623, 22622 i 21239, m. Sulmierzyce, zapytanie nr WT/T 2/BZ/801/2023**”

UWAGA: OFERTY MOGA BYĆ SKŁADANE WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB W SKRZYŃCE PODAWCZEJ PRZY WEJŚCIU DO SPÓŁKI.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie www.oid.pl.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wzór umowy znajduje się na stronie www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

WAŻNE:

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego.

Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki

należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

– zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,

– świadectw kwalifikacyjnych,

– orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych
Jacek Witczak

Prezes Zarządu: Maciej Witczak, Członek Zarządu: Dorota Kisiela-Augustyniak

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004, REGON: 250680024, Kapitał zakładowy: 110.354.000 zł, NIP: 618-16-07-268

Konta bankowe: Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001

Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie 17 2490 0005 0000 4530 6002 0466

OŚWIETLENIE

ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Tel. 62 598 52 70

E-mail: poczta@oid.pl

www.oswietlenie.kalisz.pl

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Sulmierzyce ul. Starokościelna, Rynek, Odolanowska st. 22623, 22622 i 21239 m. Sulmierzyce

Zakres rzeczowy zadania:

Sulmierzyce st. 22623 ul. Starokościelna, Rynek – linia kablowa i napowietrzna

2Z - Wymiana istniejących słupów i opraw oświetleniowych na słupy SAL-8,5 dz prod. ROSA, wysięgnik WŁ-1-1,5-3,2-5, C-35 (kolor czarny), słup w dolnej części zabezpieczony elastomerem do wysokości wnęki słupowej, oprawy koloru ciemnoszarego typu BGP282 T25 1xLED85-4S/740 DN10 produkcji Philips o strumieniu świetlnym 8600lm, wyposażonej w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat zgodnie z załączonym rys. nr 1 – 4 kpl.

3X - Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy koloru ciemnoszarego typu BGP282 T25 1 xLED64-4S/740 DN10 produkcji Philips o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 6400 lm, wyposażone w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat wraz z wysięgnikiem o wysięgu 1,0 m i kącie gięcia 5 stopni zgodnie z załączonym rys. nr 1 – 2 szt.

2X - Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy koloru ciemnoszarego typu BGP282 T25 1 xLED85-4S/740 DN10 produkcji Philips o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 8600 lm, wyposażone w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat wraz z wysięgnikiem o wysięgu 1,0 m i kącie gięcia 5 stopni zgodnie z załączonym rys. nr 1 – 8 szt.

Sulmierzyce st. 22623 ul. Odolanowska – linia napowietrzna

1V - Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy koloru ciemnoszarego typu BGP282 T25 1 xLED100-4S/740 DM11 produkcji Philips o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 10000 lm, wyposażone w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat wraz z wysięgnikiem o wysięgu 2,5 m i kącie gięcia 5 stopni zgodnie z załączonym rys. nr 2 – 11 szt.

Sulmierzyce st. 21239 ul. Odolanowska – linia napowietrzna

1V - Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy koloru ciemnoszarego typu BGP282 T25 1 xLED100-4S/740 DM11 produkcji Philips o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 10000 lm, wyposażone w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat wraz z wysięgnikiem o wysięgu 2,5 m i kącie gięcia 5 stopni zgodnie z załączonym rys. nr 2 – 11 szt.

OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

Obiekt: Oświetlenie drogowe	Opracował: Bartosz Żyźniewski
Adres: Sulmierzyce st. 21239	Rysunek: Rozbudowa oświetlenia drogowego
Investor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	Data: 2023-03-22
	Skala: -
	Nr. os.: 3
	Format: A3



LEGENDA:

- **1** Oprawa do wymiany na istn. skłapie
- **2** Oprawa do zamontowania na istn. słupie
- **3** Oprawa istniejąca nie podlegająca przebudowie
- **4** Istniejąca latarnia wraz z oprawą do wymiany
- Linia nap. wspólna - nn = ośw.
- Linia nap. rozdzielna - ośw.

PIERWSZY ZNAK - NR SYT. OŚW.:


- 1** Philips BGP282 T25 1 xLED100-4S/740 DM11 o strumieniu świetlnym 10000lm. Wyposażona w system Citytouch z abonamentem na 10 lat (kolor ciemnoszary)
- 2** Philips BGP282 T25 1 xLED85-4S/740 DN10 o strumieniu świetlnym 8800lm. Wyposażona w system Citytouch z abonamentem na 10 lat (kolor ciemnoszary)
- 3** Philips BGP282 T25 1 xLED64-4S/740 DN10 o strumieniu świetlnym 6400lm. Wyposażona w system Citytouch z abonamentem na 10 lat (kolor ciemnoszary)

DRUGI ZNAK - TYP SŁUPAWYSIĘGNIKA:

- X** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 1,0m, kępie 5 st.
- Y** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 1,5m, kępie 5 st.
- Z** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 2,0m, kępie 5 st.
- V** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 2,5m, kępie 5 st.
- Z** Słup SAL-8.5 uz. proc. ROSA, Wysięgnik Wc-1-1.5-3-2.5-C-35 (kolor czarny), w dolnej części zabezpieczony elastomerem do wysokości wnętrza słupowej

OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

Obiekt: Oświetlenie drogowe	Opracował: Bartosz Żyżniewski
Adres: Sulmierzyce st. 22622	Rysunek: Rozbudowa oświetlenia drogowego
Investor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	Data: 2023-03-22
	Skala: -
	Nr Dvs.: 2
	Format: A3

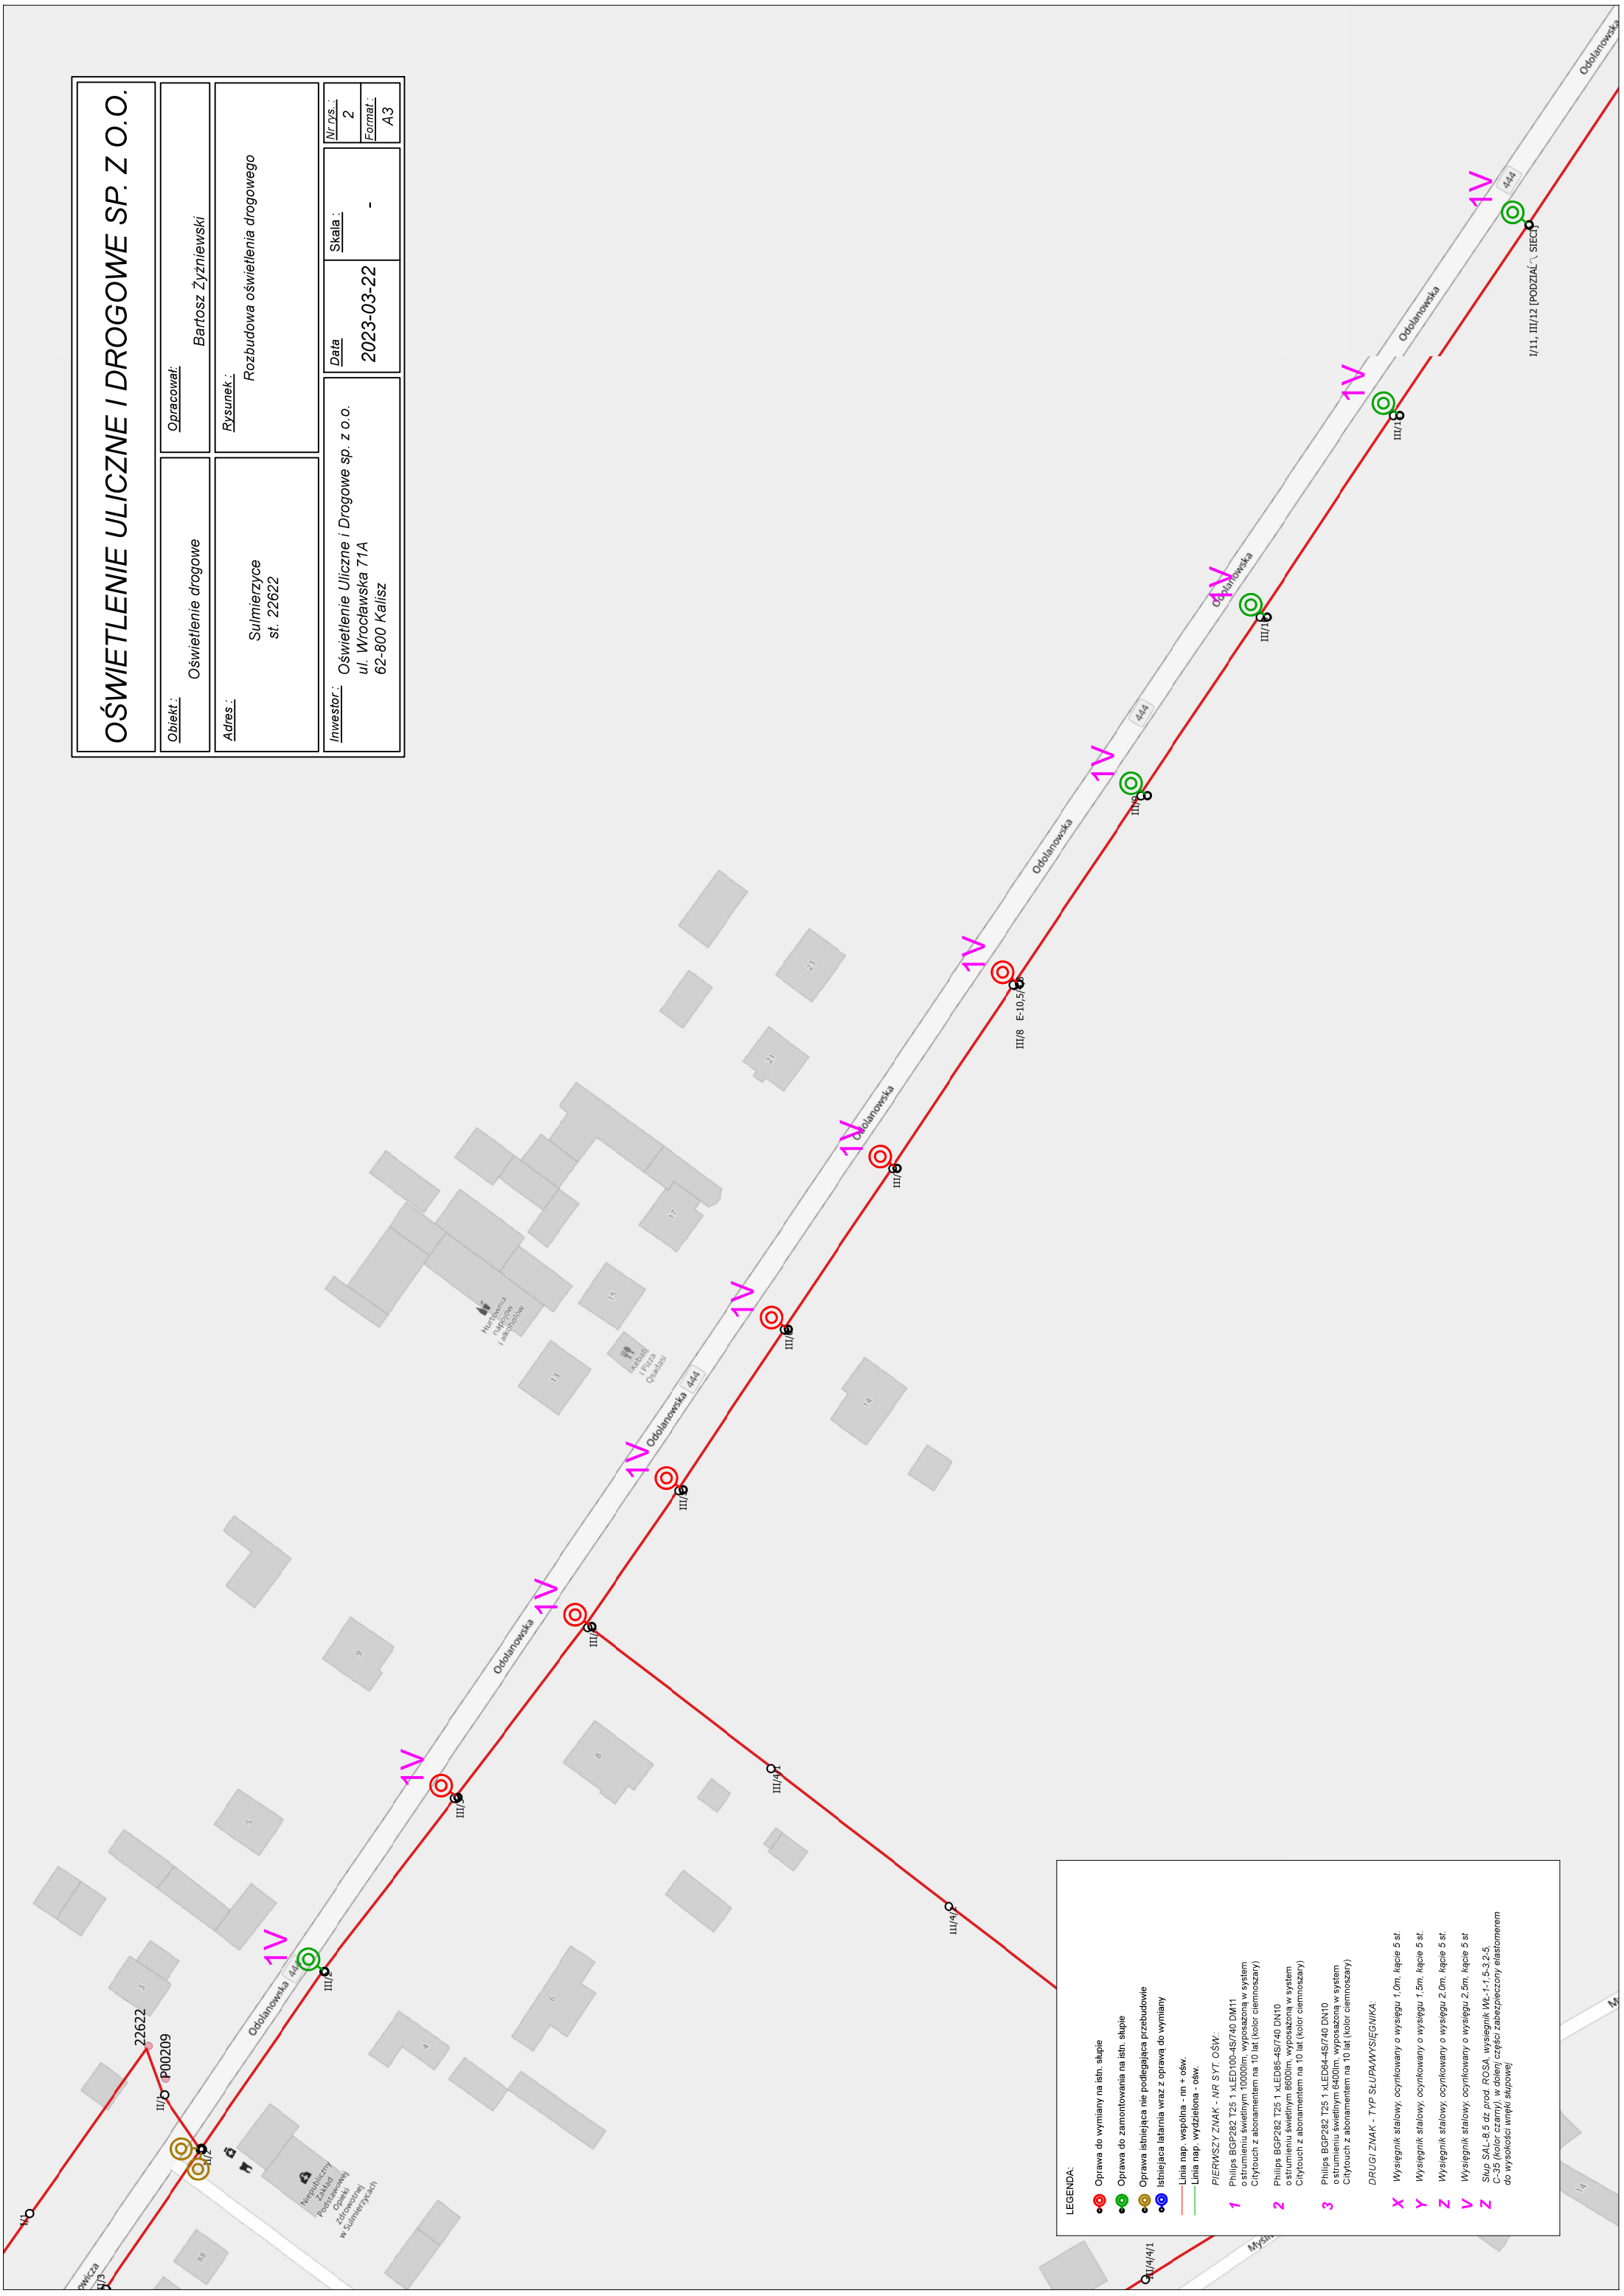

LEGENDA:

- Oprawa do wymiany na istn. skupie
- Oprawa do zamontowania na istn. skupie
- Oprawa istniejąca nie podlegająca przebudowie
- Istniejąca latarnia wraz z oprawą do wymiany
- Linia nap. wspólna - nn + ośw.
- Linia nap. rozdzielna - ośw.

PIERWSZY ZNAK - NR SYT. OŚW.:

- 1 Philips BCP282 T25 1 xLED100-4S/740 DM11 o strumieniu świetlnym 10000lm, wyposażona w system Citytouch z abonamentem na 10 lat (kolor ciemnoszary)
- 2 Philips BCP282 T25 1 xLED95-4S/740 DM10 o strumieniu świetlnym 8500lm, wyposażona w system Citytouch z abonamentem na 10 lat (kolor ciemnoszary)
- 3 Philips BCP282 T25 1 xLED94-4S/740 DM10 o strumieniu świetlnym 8400lm, wyposażona w system Citytouch z abonamentem na 10 lat (kolor ciemnoszary)

DRUGI ZNAK - TYP SŁUPAWYSIĘGNIKA:

- X Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 1,0m, kącie 5 st.
- Y Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 1,5m, kącie 5 st.
- Z Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 2,0m, kącie 5 st.
- V Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 2,5m, kącie 5 st.
- Z Skup SAL-8.5 dz prod. ROSA, wysięgnik Wz-1-1.5-3.2.5, C-35 (kolor czarny), w dolnej części zabezpieczony elastomerem do wysokości wnętrza słupowej

OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

Obiekt: Oświetlenie drogowe

Opracował: Bartosz Żyźniewski

Adres: Sulmierzyce
st. 22623

Rysunek: Rozbudowa oświetlenia drogowego

Inwestor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz

Data: 2023-03-22

Skala: -

Nr Dvs.: 1

Formal.: A3

- LEGENDA:**
- Oprawa do wymiany na istn. słupie
 - Oprawa do zamontowania na istn. słupie
 - Oprawa istniejąca nie podlegająca przebudowie
 - Istniejąca latarnia wraz z oprawą do wymiany
 - Linia nap. wspólna - m + ośw.
 - Linia nap. rozdzielna - ośw.
 - 1 PIERWSZY ZNAK - NR SYT. OŚW.:
 - Philips BGP282 T25 1 xLED100-4S/740 DM11 o strumieniu świetlnym 10000lm, wyposażona w system CityTouch z abonamentem na 10 lat (kolor ciemnoszary)
 - 2 Philips BGP282 T25 1 xLED86-4S/740 DN10 o strumieniu świetlnym 8600lm, wyposażona w system CityTouch z abonamentem na 10 lat (kolor ciemnoszary)
 - 3 Philips BGP282 T25 1 xLED64-4S/740 DN10 o strumieniu świetlnym 6400lm, wyposażona w system CityTouch z abonamentem na 10 lat (kolor ciemnoszary)
 - DRUGI ZNAK - TYP SŁUPAWYŚCIGNIKA:
 - X Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysokości 1,0m, kępite 5 st.
 - Y Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysokości 1,5m, kępite 5 st.
 - Z Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysokości 2,0m, kępite 5 st.
 - V Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysokości 2,5m, kępite 5 st.
 - Z Słup SAL-8.5 dz. prod. ROSA, wysięgnik WŁ-1-1.5-3-2-5, C-35 (kolor czarny), w dolnej części zabezpieczony elastomerem do wysokości wręki słupowej

