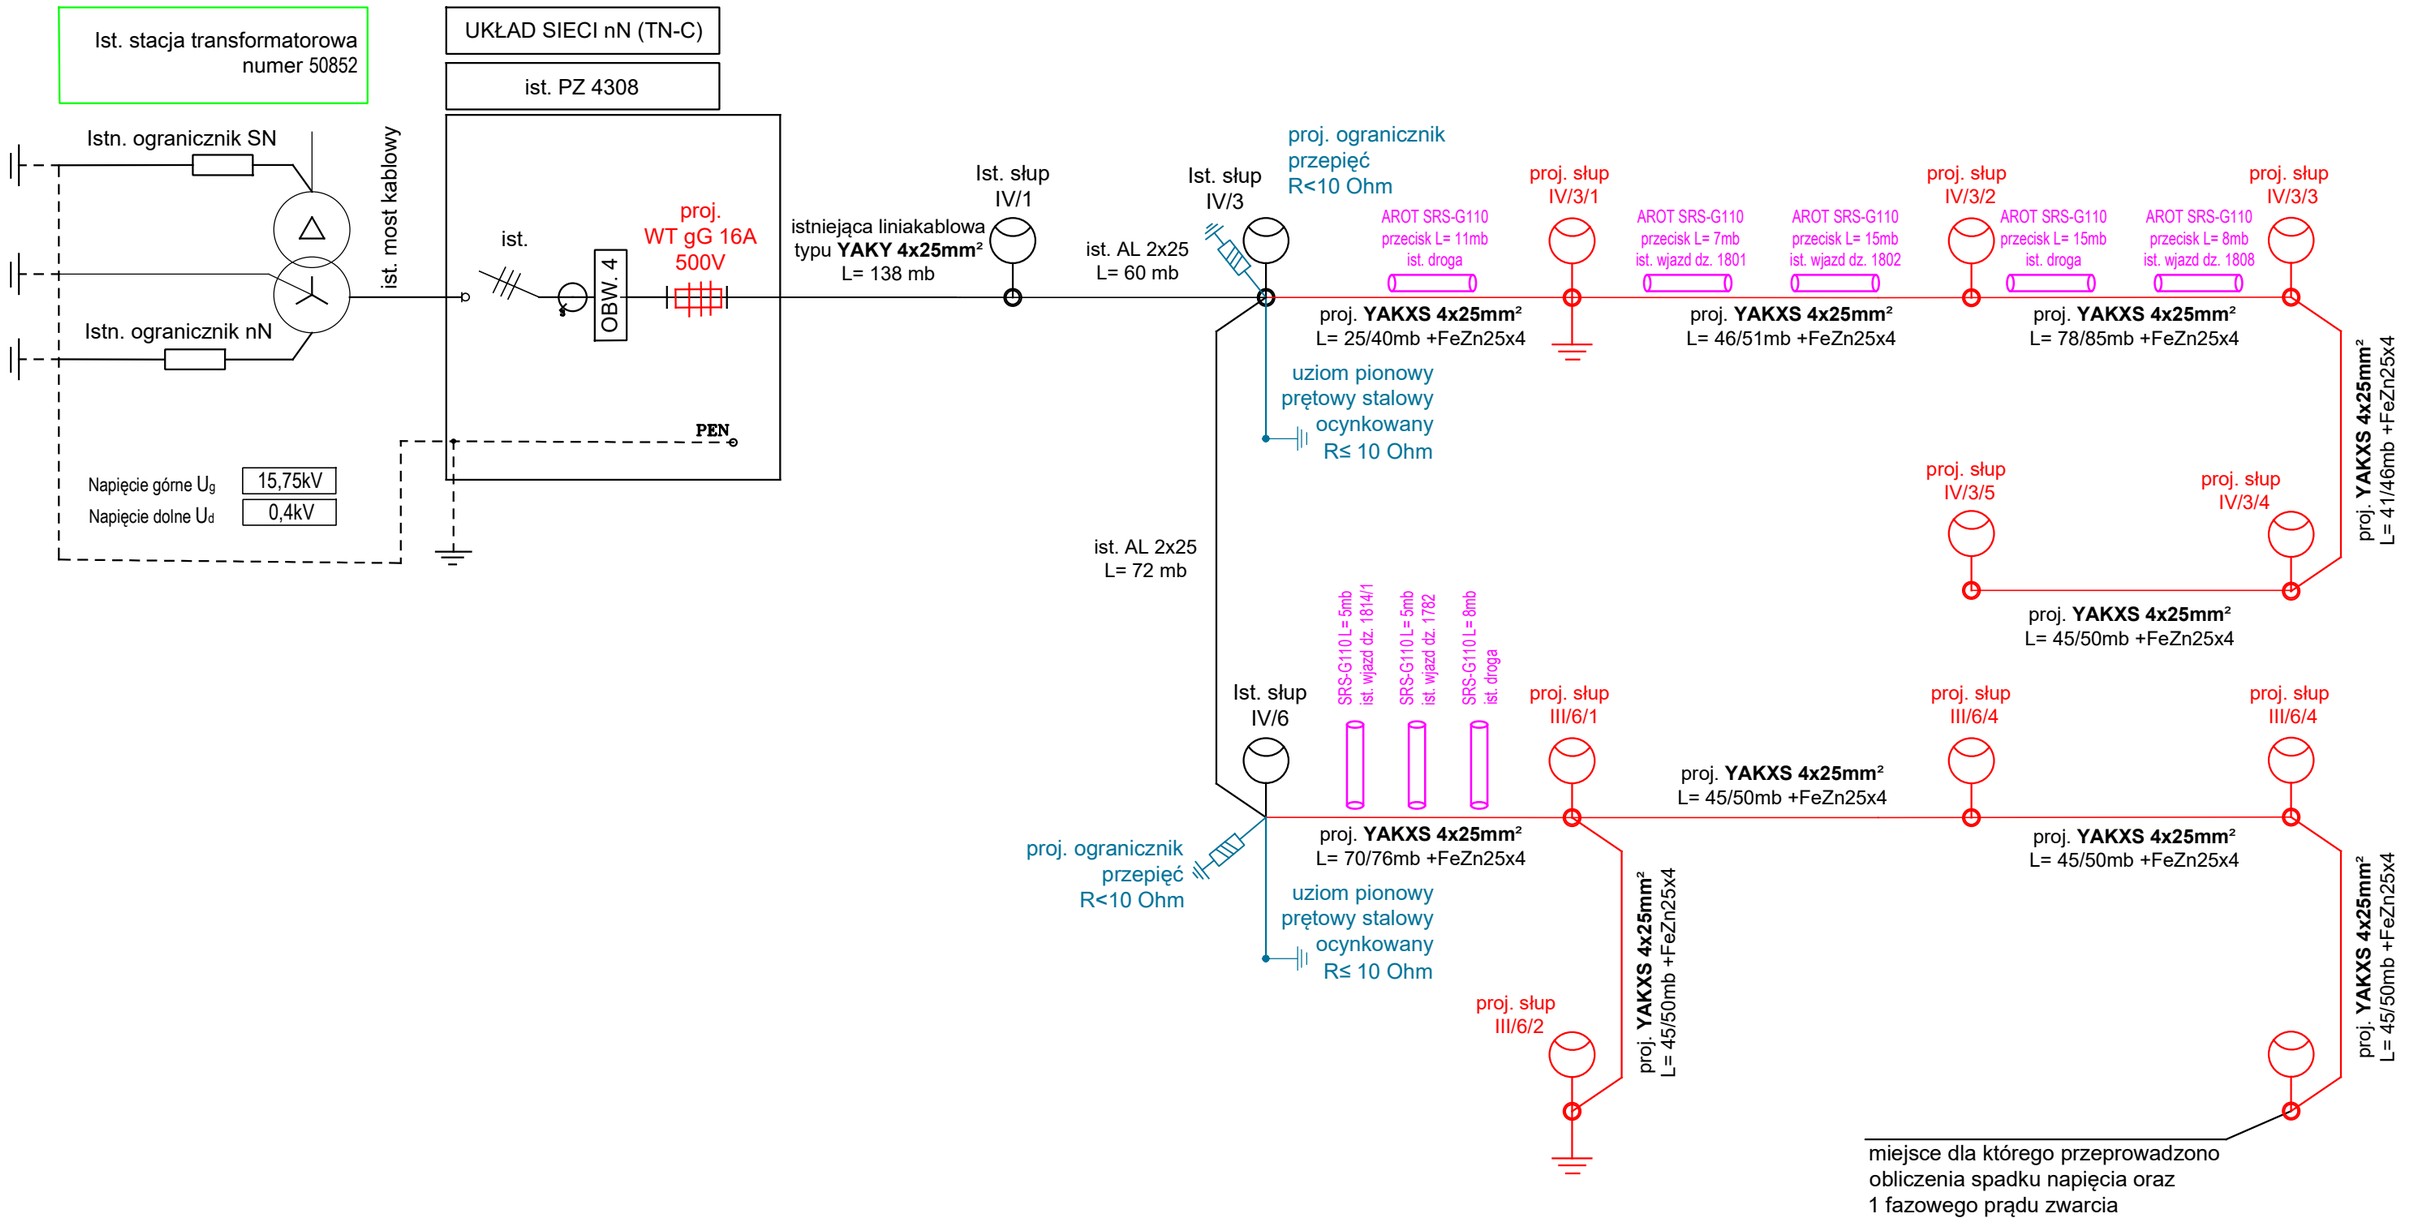

wartość obliczonego spadku napięcia	$\Delta U\% \leq \Delta Udop$ 1.86% < 5.0% warunek spełniony
wartość obliczonego prądu 1-faz zwarcia	$Izw \geq Io$ $Io = Ib \times k$ $Io = 16A * 6$ $Io = 96A$ 138.32 > 96 A warunek spełniony
obliczenia dla projektowanej sieci oświetlenia drogowego	

Inwestor	OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.		
Adres	ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz		
Zamierzenie budowlane	Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Golina ul. Leśna, Jasna, 50852, gm. Golina,		
Branża	Instalacje elektryczne	Nr rysunku: E-03	Data: 09.2022
Temat rysunku	**SCHEMAT ZASADNICZY ZASILANIA**		
Projektant Instalacje elektryczne	mgr inż. Michał Adamczyk Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr uprawnień WKP/0175/POOE/20 z dnia 20.10.2020r.		Podpis

BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
MGR INŻ MICHAŁ ADAMCZYK CENTRUM USŁUGOWO HANDLOWE
795-152-847 BIURO.PROJEKTOWE.ADAMCZYK@WP.PL **SŁUPCA SIENKIEWICZA 10,**