


**POZWOLENIA, OPINIE, UZGODNIENIA,
I INNE DOKUMENTY**

	Branża	Numer umowy/ warunków technicznych		
	Elektryczna	Umowa 25/T3/2022/P z dn. 18.11.2022 WTS 38/T3/2022 z dn. 16.08.2022		
Nazwa zamierzenia budowlanego:	Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. m. Kramsk-Łęgi, 50336, gm. Kramsk,			
Kategoria obiektu budowlanego:	Kategoria obiektu budowlanego XXV			
Obiekt:	Drogi i kolejowe drogi szynowe			
Adres obiektu budowlanego:	gmina: Kramsk, obręb: Kramsk Łęgi działki: 364/3.			
Inwestor:	OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O. Ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz			
AUTOR:	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIENI BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	PODPIS
Projektant:	mgr inż. Michał Adamczyk	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr uprawnień WKP/0175/POOe/20 z dnia 20.10.2020r.	Branża elektryczna	
miejsce i data opracowania: Słupca, styczeń 2023r.				

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
mgr inż. Michał Adamczyk Centrum Usługowo-Handlowe
795-152-847 biuro.projektowe.adamczyk@wp.pl Słupca ul. Sienkiewicza 10
www.projekty-adamczyk.pl

1. Spis treści

1. Spis treści.....	2
2. Warunki techniczne przyłączenia	3
3. Wykaz właścicieli gruntów	7
4. Pozwolenia, opinie, uzgodnienia i inne dokumenty	8
5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	18

2. Warunki techniczne przyłączenia



WTS 38/T3/2022

Kalisz, 2022-08-16

Warunki techniczne

dot. wykonania projektu budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV
w zakresie oświetlenia zewnętrznego

1. Adres inwestycji:
gmina: Kramsk
miejscowość: Kramsk-Lęgi
nazwa ulicy: brak
2. Rodzaj projektowanej linii: kablowa.
 - a) typ przewodu/kabla zasilającego: kabel typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami lecz nie mniejszym niż 4x25mm².
 - b) dodatkowe parametry linii zasilającej: nie dotyczy.
 - c) w przypadku linii kablowej na projektowanych kablach należy umieścić oznaczniki zawierające: „Oświetlenie, typ kabla, nr stacji zasilającej, trasa kabla (początek – koniec danego odcinka), rok budowy”.
3. Orientacyjna długość projektowanej linii kablowej 150 m, linii napowietrznej wydzielonej 0 m, linii napowietrznej wspólnej 0 m.
4. Nr stacji zasilającej: 50336, nr istniejącego PZ 4435
5. Miejsce zasilania: stanowisko II/7.
6. Rodzaj zasilania: jednofazowe
7. Parametry szafy oświetleniowej:
 - a) istniejąca szafa,
 - b) rodzaj projektowanej szafy: nie dotyczy,
 - c) materiał obudowy: nie dotyczy,
 - d) barwa obudowy: nie dotyczy
 - e) minimalny stopień szczelności: IP nie dotyczy
 - f) minimalna odporność na udary: IK nie dotyczy
 - g) miejsce montażu: nie dotyczy,
 - h) rodzaj sterowania: nie dotyczy,
 - i) rodzaj zabezpieczenia przedlicznikowego: nie dotyczy,
 - j) rodzaj zabezpieczeń obwodowych: nie dotyczy,
 - k) ilość obwodów szafy oświetleniowej: nie dotyczy,
 - l) w przypadku projektowanej szafy, winna ona posiadać możliwość zamontowania zamka/wkładki w systemie Master-Key,
 - m) w przypadku istniejącej szafy oświetleniowej, w razie potrzeby należy dostosować ją do zmiany mocy zainstalowanej.
8. Parametry projektowanych słupów:
 - a) materiał: stal ocynkowana,
 - b) wysokość montażu oprawy w metrach: 8,
 - c) sposób montażu w gruncie: do wkopania,
 - d) kolor: nie dotyczy
 - e) inne parametry: zabezpieczenie dolnej części słupa elastomerem
 - f) typ słupa: CN7/3/60/W z wysięgnikiem W16/1/1/... - 60/10 Elmonter lub równoważny
 - g) w przypadku projektowanych słupów, kable w słupach należy łączyć za pomocą izolowanych złącz kablowych z wkładkami bezpiecznikowymi typu D01.

Prezes Zarządu: Maciej Witczak, Członek Zarządu: Dorota Kisiela-Augustyniak
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy: 110.354.000 zł NIP: 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polska SA: 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao SA I O/Kalisz: 7412402946111000028733740

OŚWIETLENIE
ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.
ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz


Tel. 62 598 52 70
E-mail: zarzad@ouid.pl


www.oswietlenie.kalisz.pl

- h) projektowane słupy należy oznakować aluminiowymi, żółtymi tabliczkami z tłoczonymi, czarnymi napisami firmy Multi-tab. Treść tabliczek ustalić z Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. Tabliczki należy zamontować na słupach od strony drogi na wysokości od 2 do 2,5m taśmą stalową, nierdzewną.
9. Parametry wysięgników dla linii napowietrznej:
- a) materiał: nie dotyczy
 - b) inne: nie dotyczy,
 - c) wysięgniki montować w taki sposób aby oprawy znajdowały się nad przewodami linii nn.
10. Parametry opraw:
- a) rodzaj źródła światła: LED, temperatura barwowa 4000 K,
 - b) stopień ochrony przeciwporażeniowej: II,
 - c) klasa szczelności dla całej oprawy: IP 66,
 - d) minimalna odporność na udary: IK 09
 - e) materiał: aluminium,
 - f) typ oprawy: BGP 28...,
 - g) system zarządzania: CityTouch z abonamentem na 10 lat,
 - h) inne uwagi: brak.
11. Parametry przewodów zasilających oprawy w słupach/wysięgnikach: YKY 0,6/1kV 2x2,5mm².
12. Rodzaj zabezpieczeń bezpiecznikowych dla opraw: izolowane złącza kablowe IZK z wkładkami D01.
13. Ochrona przeciwprzepięciowa: nie dotyczy.
14. Układ zasilania: TN-C.
15. Do obliczeń fotometrycznych należy przyjąć klasę oświetleniową dla drogi: M5, dla chodników: nie dotyczy oraz współczynnik konserwacji równy: 0,8.
16. W przypadku projektowania urządzeń oświetleniowych na konstrukcjach wsporczych (słupach) będących własnością ENERGA-OPERATOR SA, dokumentację należy bezwzględnie uzgodnić z właściwym terytorialnie Rejonowym Zakładem Dystrybucji.
17. Projektowane linie oświetleniowe, kablowe lub napowietrzne, wydzielone w miarę możliwości projektować w pasie drogowym lub na innych terenach publicznych.
18. Należy stosować wyłącznie urządzenia i materiały dopuszczone do stosowania na terenie kraju.
19. Demontaże: nie dotyczy.
20. Pozostałe uwagi: brak
21. Dla linii kablowych oraz linii napowietrznych, wydzielonych dokumentacja projektowa podlega następującym sprawdzeniom przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu:
- a) wstępnemu, gdzie do uzgodnienia na początku prac projektowych należy przedłożyć:
 - w wersji papierowej w 1 egz.: wykonane obliczenia oświetleniowe, mapę z lokalizacją latarni, wykaz właścicieli działek objętych inwestycją,
 - w wersji elektronicznej: plik w formacie EVO wykonanych obliczeń oświetleniowych,
 - b) końcowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych, należy przedłożyć w wersji papierowej 2 egz. kompletnego w rozumieniu Prawa Budowlanego projektu budowlano-wykonawczego oraz kosztorys inwestorski.
22. Dla linii napowietrznych, wspólnej dokumentacja projektowa podlega sprawdzeniu przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu w zakresie:
- dokumentów określonych w piśmie nr: EOP-45MMD-000151-2022/DG,
 - opisu technicznego, zawierającego obliczenia elektryczne,
 - planu sytuacyjnego zawierającego cały obiekt zasilany z danego PZ,
 - schematu jednokreskowego,
 - obliczeń fotometrycznych.
23. Załączniki: pismo EOP, plan sytuacyjny.
- Opracował: Rafał Wręczycki.

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych
Jacek Witczak

50336(50681) Kramsk-Łęgi gm. Kramsk

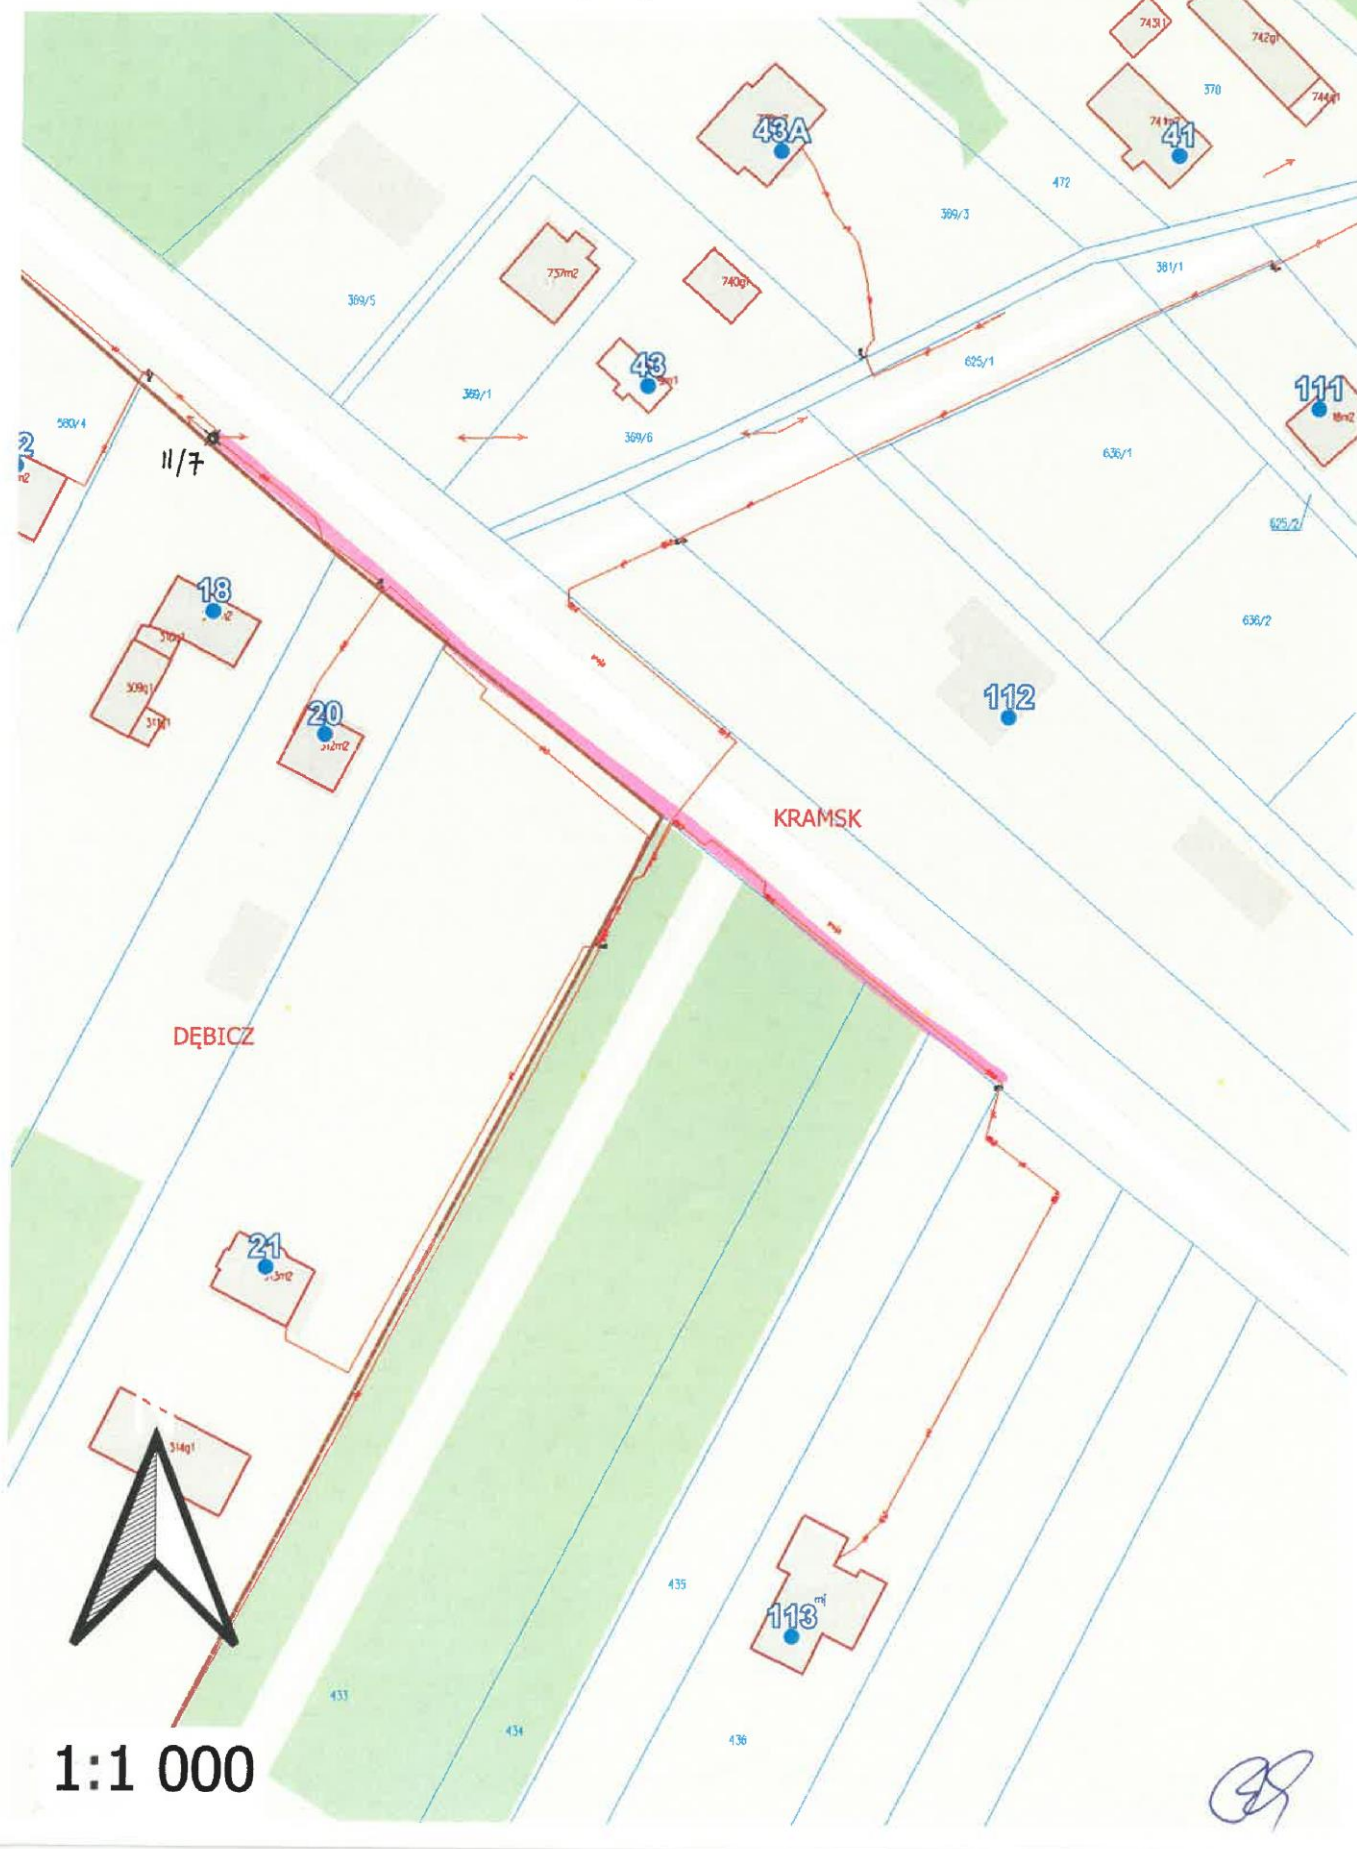

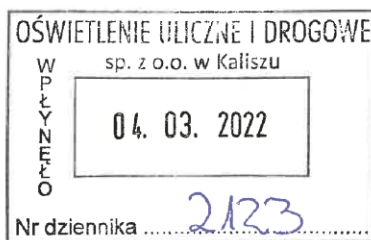

**OŚWIETLENIE ULICZNE
i DROGOWE Sp. Zo.o.**
Ul. Wrocławska 71 A
62- 800 Kalisz

Konin, 01 marca 2022 roku

Znak: EOP-45MMD-000151-2022/DG

Dot. Uzgodnienie montażu urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Księży Ostrów, Kramsk-Lęgi
Rudzica, gm. Kramsk

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.02.2022r. nr WT/T 3/ RW / 433 / 2022 (data wpływu: 21.02.2022r.) w sprawie uzgodnienia montażu urządzeń oświetlenia ulicznego na stanowiskach słupowych należących do ENERGA-OPERATOR SA informujemy, że **wyrażamy zgodę** na poniższe:

- a. Księży Ostrów, stacja transformatorowa nr 50287:
 - montaż oprawy oświetleniowej, szafki oświetleniowej i kabla w rurze osłonowej z linii napowietrznej na doziemną na stanowisku słupowym nr I/14/9,
- b. Kramsk-Lęgi, stacja transformatorowa nr 50681:
 - montaż kabla w rurze osłonowej z linii napowietrznej na doziemną na stanowisku nr II/7,
- c. Rudzica ul. Parcelowa/Rolnicza, stacja transformatorowa nr 50300:
 - montaż oprawy oświetleniowej na stanowisku słupowym nr VI/9.

Powyższą zgodę wyrażamy pod warunkiem zachowania przez Inwestora postanowień zamieszczonych w Umowie Najmu nr KJ007188/2019 z dnia 06.12.2019 roku.

Informujemy, że podczas wykonywania montażu należy postępować zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENERGA – OPERATOR SA.

Zwracamy uwagę, że przedmiotowa zgoda nie jest równoznaczna z wydaniem warunków przyłączenia do sieci.

Z poważaniem

Kierownik Działu
Dokumentacji Energetycznej
Anna Dziukowska
Anna Dziukowska

k/o:

1. Adresat,
2. 4MMD,
3. a/a 45MMD

T +48 62 500 22 10
F +48 62 500 22 00

Regon 190275904-00043
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Oddział w Kaliszu
al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
operator.kalisz@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł



3. Wykaz właścicieli gruntów

I.p.	Imię i nazwisko	Adres zamieszkania	nr działki
1.	<ul style="list-style-type: none">• POWIAT KONIŃSKI• Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie	<ul style="list-style-type: none">• ALEJE 1 MAJA 9; 62-510 KONIN• Świętojańska 20d, 62-500 Konin	364/3

4. Pozwolenia, opinie, uzgodnienia i inne dokumenty

STAROSTA KONIŃSKI

Konin, 2023-01-05

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORYNACYJNEJ NR 1/2023

przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie za pomocą środków komunikacji elektronicznej
zakończonych w dniu **2023-01-05**, numer sprawy **MN.405.706.2022**

Podstawa prawna wydania odpisu:

Art. 7d pkt 2 oraz art.28b ust 1 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Jednolity tekst - Dz.U. 2021 poz. 1990)

Przedmiot uzgodnienia : **Sieć elektroenergetyczna**

Zlokalizowanego : **gm. Kramsk; obr. ewid. KRAMSK; dz. ewid. nr 364/3**

Zlecniodawca **Centrum Elektrotechniczne A.Z.Adamczyk**

Przewodniczący narady koordynacyjnej: **Geodeta Powiatowy w Koninie – Danuta Studzińska**

Data wpływu wniosku: **2022-12-22**

wasz znak:

Stanowiska uczestników narady zawarte zostały w załączniku do protokołu.

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie koordynacyjnej wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwagi Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Punkty osnovy geodezyjnej znajdujące się w zakresie opracowania projektu podlegają ochronie zgodnie z art.15.1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity ze zm. Dz.U. 2021 poz. 1990)

Zmiana ustalonej lokalizacji obiektów będących przedmiotem narady koordynacyjnej wymaga ponownego przedłożenia projektu na naradę koordynacyjną.

Integralną częścią odpisu z protokołu narady koordynacyjnej jest podpisana przez Przewodniczącego narady koordynacyjnej dokumentacja projektowa.

Lista zawiadomionych branż o naradzie koordynacyjnej:

AVRIO MEDIA Sp. z o.o.; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koninie; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Słupcy; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Kole; Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie; Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu; ORANGE Polska S.A.; Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. Wysogotowo; INEA S.A. Wysogotowo; Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu; Hawe Telekom Sp. z o.o.; PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. w Kleczewie; Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie; Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie; Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim; Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku; Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sompólnie; Gminne

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kramsku; Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rychwale; Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ślesinie; Gmina Golina; Gmina Grodziec; Gmina Kazimierz Biskupi; Gmina Kleczew; Gmina Kramsk; Gmina Krzymów; Gmina Rychwał; Gmina Rzgów; Gmina Skulsk; Gmina Sompolno; Gmina Stare Miasto; Gmina Ślesin; Gmina Wierzbinek; Gmina Wilczyn;

Lista obecności oraz stanowiska uczestników narady zostały przedstawione w załączniku do protokołu z narady koordynacyjnej.

Protokolant: Piotr Rolski

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez DANUTA
STUDZIŃSKA; Starostwo Powiatowe w
Koninie

Data: 2023.01.09 14:54:56 GMT+01:00

Znak sprawy: **MN.405.706.2022****ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU**

narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Koninie zakończonej w dniu **2023-01-05**

Wnioskodawca: Centrum Elektrotechniczne A.Z.Adamczyk

Inwestor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp z o.o

Lokalizacja: gm. Kramsk; obr. ewid. KRAMSK; dz. ewid. nr 364/3

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: Geodeta Powiatowy w Koninie - Danuta Studzińska

Opis przedmiotu narady:

- 1 Sieć elektroenergetyczna

Uwaga: Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie koordynacyjnej wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu	Henryk Wrąbel ENERGA 2022-12-23 08:12:11	brak uwag
2	AVRIO MEDIA Sp. z o.o.	AVRIO MEDIA Sp. z o.o. 2022-12-23 09:25:16	brak uwag
3	Oświetleni Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	Rafał Wręczycki 2022-12-28 11:33:24	brak uwag
4	PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. Dział Mierniczo-Geologiczny - TMG	Bernarda Skoczeń-Sieńkowska 2022-12-28 12:17:48	brak uwag

5	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.	Anna Korytkowska 2022-12-30 09:19:51	brak uwag
6	Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji	Łukasz Schlichting HAWA TELEKOM 2023-01-02 09:05:43	brak uwag

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez DANUTA
STUDZIŃSKA; Starostwo Powiatowe w Koninie
Data: 2023.01.09 13:53:47 GMT+01:00

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

w Koninie

62-500 Konin, ul. Świętojańska 20 d

tel./fax 63 243 02 80

Regon 311060783, NIP 665-23-98-856

ZDP.ZD.4020.6.2023

Konin, dnia 11 stycznia 2023 r.

DECYZJA NR 6/2023

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 2022.08.12) i art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 t.j. z dnia 2022.09.27), po rozpatrzeniu wniosku złożonego do Urzędu Gminy w Kramsku oraz przekazanego według właściwości do Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie w dniu: 09.01.2023 r. przez pełnomocnika Pana Michała Adamczyka – Biuro Projektowe Instalacji Elektrycznych mgr inż. Michał Adamczyk Centrum Usługowo Handlowe, ul. Sienkiewicza 10, 62-400 Sępólno, działającego w imieniu i na rzecz Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz.

ZEZWALAM

na lokalizację projektowanej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3215P relacji: Kramsk – Wysokie – Barce (działka ewid. nr **364/3** obręb Kramsk, gmina Kramsk), przy zachowaniu następujących warunków:

- projektowaną linię kablową nN 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi należy zlokalizować min. 2,50 m od istniejącej krawędzi jezdni, bez naruszenia istniejącej infrastruktury drogi oraz bez wpływu na prowadzony na niej ruch drogowy,
- prowadzone prace związane z budową infrastruktury oświetleniowej nie będą ograniczały zadań związanych z zarządzaniem tą drogą,
- słupy oświetlenia powinny być tak usytuowane, aby nie powodowały zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i nie ograniczały widoczności,
- światło oświetlenia nie może zmieniać barwy znaków drogowych,
- przejście poprzeczne pod drogą oraz elementami zagospodarowania pasa drogowego (zjazdami) należy wykonać pod kątem 90° metodą przecisku lub przewiertu sterowanego w rurze osłonowej o długości równej całej szerokości pasa drogowego i na głębokości min. 1,0 m licząc od najniższej rzędnej elementu drogi (krawędzi jezdni lub dna rowu) do górnej krawędzi rury osłonowej,
- komory przewiertowe należy zlokalizować w odległości min. 1,0 m od krawędzi jezdni,
- zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych; w miejscu kolizji prace należy prowadzić ręcznie.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Wykonawca projektowanej infrastruktury oświetleniowej zobowiązany jest przywrócić pas drogowy drogi powiatowej do istniejącego stanu.

W przypadku gdy:

- nawierzchnia jezdni zostanie uszkodzona podczas prowadzonych robót, Wykonawca przed przystąpieniem do odtworzenia nawierzchni, zobowiązany jest

przedłożyć do uzgodnienia, do Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, projekt odtworzenia nawierzchni jezdni.

Niniejsze zezwolenie nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót Inwestor powinien:

1. Uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
2. Wystąpić z wnioskiem do tutejszego Zarządu o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz na umieszczenie obiektów w pasie drogowym w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2004 nr 140 poz. 1481).
3. Do w/w wniosku dołączyć:
 - oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
 - zatwierdzony projekt organizacji ruchu opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. nr 177 poz. 1729 z późn. zm.).
 - szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem powierzchni zajęcia pasa drogowego oraz oznaczeniem numerów i granic działek drogi powiatowej, szczegółowych wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (długość, szerokość, powierzchnia) oraz podaniem wymiarów zewnętrznych rzutu poziomego lokalizacji infrastruktury w pasie drogowym.

Niniejsza decyzja stanowi zgodę na dysponowanie nieruchomością działki ewid. **364/3** obręb Kramsk, gmina Kramsk na cele budowlane.

W przypadku konieczności przebudowy lub przełożenia infrastruktury oświetlenia drogowego zlokalizowanej w pasie drogowym podczas przebudowy lub remontu drogi, koszty przebudowy lub przełożenia infrastruktury oświetlenia drogowego ponosi właściciel infrastruktury lub prawny jego następca.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni, od dnia jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje zrzeczenie się prawa do odwołania poprzez złożenie oświadczenia do organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia wyżej wymienionego oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Biuro Projektowe Instalacji Elektrycznych
mgr inż. Michał Adamczyk Centrum Usługowo Handlowe
ul. Sienkiewicza 10, 62-400 Sępca,
a/a (D.M)
- 2.

Z up. Zarządu Powiatu
mgr inż. Sylwia Cichońska
Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie

Od niniejszej decyzji nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie załącznika cz. III, poz. 44, kol. 4, pkt 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r., poz. 1000 z późn. zm.).

**PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA KSIĘGI WIECZYTEJ**

Nr księgi wieczystej	KN1N/00088180/9	
Położenie	Wielkopolska Powiat: koniński Obręb: Kramsk	
Działki	364/3	Dział I
Sposób korzystania	dr	
Obszar	1.7000 ha	
Właściciel	POWIAT KONIŃSKI ALEJE 1 MAJA 9; 62-510 KONIN	
Wieczysty użytkownik	-	
Podstawa wpisu	<p>9 DECYZJA, SN-VI.7532.2.73.2014.2, 2014-03-03, WOJEWODA WIELKOPOLSKI, POZNAŃ; 27 (przedmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./KN1N/00001859/15/001, 2015-02-27 12:17:55, 2015-05-15-15.42.48.473147, NIE, 25-26 (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)</p> <p>10 DECYZJA, SN-VI.7532.2.74.2014.2, 2014-03-03, WOJEWODA WIELKOPOLSKI, POZNAŃ; 29-30 (przedmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./KN1N/00001859/15/001, 2015-02-27 12:17:55, 2015-05-15-15.42.48.473147, NIE, 25-26 (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)</p> <p>11 DECYZJA, SN-VI.7532.2.75.2014.2, 2014-03-03, WOJEWODA WIELKOPOLSKI, POZNAŃ; 32 (przedmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./KN1N/00001859/15/001, 2015-02-27 12:17:55, 2015-05-15-15.42.48.473147, NIE, 25-26 (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)</p> <p>12 DECYZJA, SN-VI.7532.2.76.2014.2, 2014-04-09, WOJEWODA WIELKOPOLSKI, POZNAŃ; 34-35 (przedmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./KN1N/00001859/15/001, 2015-02-27 12:17:55, 2015-05-15-15.42.48.473147, NIE, 25-26 (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)</p> <p>13 DECYZJA, SN-VI.7532.2.315.2014.12, 2014-08-22, WOJEWODA WIELKOPOLSKI, POZNAŃ; 37-38 (przedmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./KN1N/00001859/15/001, 2015-02-27 12:17:55, 2015-05-15-15.42.48.473147, NIE, 25-26 (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)</p> <p>14 DECYZJA, SN-VI.7532.2.316.2014.12, 2014-08-22, WOJEWODA WIELKOPOLSKI, POZNAŃ; 40 (przedmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./KN1N/00001859/15/001, 2015-02-27 12:17:55, 2015-05-15-15.42.48.473147, NIE, 25-26 (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)</p> <p>15 DECYZJA, SN-VI.7532.2.310.2014.12, 2014-09-15, WOJEWODA WIELKOPOLSKI, POZNAŃ; 42-43 (przedmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./KN1N/00001859/15/001, 2015-02-27 12:17:55, 2015-05-15-15.42.48.473147, NIE, 25-26 (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)</p> <p>26 DECYZJA, SN-VI.7532.2.81.2014.2, 2014-02-27, WOJEWODA WIELKOPOLSKI, POZNAŃ; 82-84 (przedmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./KN1N/00001352/19/001, 2019-02-06 09:13:00, 2019-07-03-09.01.06.861680, NIE, 67-68 (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)</p> <p>27 DECYZJA, SN-VI.7532.2.80.2014.2, 2014-02-28, WOJEWODA WIELKOPOLSKI, POZNAŃ; 80-81 (przedmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./KN1N/00001352/19/001, 2019-02-06 09:13:00, 2019-07-03-09.01.06.861680, NIE, 67-68 (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)</p>	Dział II

	<p>28 DECYZJA, SN-VI.7532.2.79.2014.2, 2014-03-03, WOJEWODA WIELKOPOLSKI, POZNAŃ; 77-79 (przedmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./KN1N/00001352/19/001, 2019-02-06 09:13:00, 2019-07-03-09.01.06.861680, NIE, 67-68 (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)</p> <p>29 DECYZJA, SN-VI.7532.2.78.2014.2, 2014-03-03, WOJEWODA WIELKOPOLSKI, POZNAŃ; 74-76 (przedmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./KN1N/00001352/19/001, 2019-02-06 09:13:00, 2019-07-03-09.01.06.861680, NIE, 67-68 (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)</p> <p>30 DECYZJA, SN-VI.7532.2.77.2014.2, 2014-03-03, WOJEWODA WIELKOPOLSKI, POZNAŃ; 72-73 (przedmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./KN1N/00001352/19/001, 2019-02-06 09:13:00, 2019-07-03-09.01.06.861680, NIE, 67-68 (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)</p> <p>31 DECYZJA, SN-VI.7532.2.76.2014.2, 2014-04-09, WOJEWODA WIELKOPOLSKI, POZNAŃ; 69-71 (przedmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./KN1N/00001352/19/001, 2019-02-06 09:13:00, 2019-07-03-09.01.06.861680, NIE, 67-68 (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)</p> <p>38 DECYZJA, SN-VI.7532.2.73.2014.2, 2014-03-03, WOJEWODA WIELKOPOLSKI, POZNAŃ; 27 (przedmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./KN1N/00001352/19/001, 2019-02-06 09:13:00, 2019-07-03-09.01.06.861680, NIE, 67-68 (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)</p> <p>39 DECYZJA, SN-VI.7532.2.74.2014.2, 2014-03-03, WOJEWODA WIELKOPOLSKI, POZNAŃ; 29-30 (przedmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./KN1N/00001352/19/001, 2019-02-06 09:13:00, 2019-07-03-09.01.06.861680, NIE, 67-68 (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)</p> <p>40 DECYZJA, SN-VI.7532.2.75.2014.2, 2014-03-03, WOJEWODA WIELKOPOLSKI, POZNAŃ; 32 (przedmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./KN1N/00001352/19/001, 2019-02-06 09:13:00, 2019-07-03-09.01.06.861680, NIE, 67-68 (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)</p> <p>41 DECYZJA, SN-VI.7532.2.76.2014.2, 2014-04-09, WOJEWODA WIELKOPOLSKI, POZNAŃ; 34-35 (przedmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./KN1N/00001352/19/001, 2019-02-06 09:13:00, 2019-07-03-09.01.06.861680, NIE, 67-68 (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)</p> <p>42 DECYZJA, SN-VI.7532.2.315.2014.12, 2014-08-22, WOJEWODA WIELKOPOLSKI, POZNAŃ; 37-38 (przedmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./KN1N/00001352/19/001, 2019-02-06 09:13:00, 2019-07-03-09.01.06.861680, NIE, 67-68 (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)</p> <p>43 DECYZJA, SN-VI.7532.2.316.2014.12, 2014-08-22, WOJEWODA WIELKOPOLSKI, POZNAŃ; 40 (przedmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./KN1N/00001352/19/001, 2019-02-06 09:13:00, 2019-07-03-09.01.06.861680, NIE, 67-68 (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)</p> <p>44 DECYZJA, SN-VI.7532.2.310.2014.12, 2014-09-15, WOJEWODA WIELKOPOLSKI, POZNAŃ; 42-43 (przedmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt) DZ. KW./KN1N/00001352/19/001, 2019-02-06 09:13:00, 2019-07-03-09.01.06.861680, NIE, 67-68 (rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)</p>	
-	-	Dział III
-	-	Dział IV

mgr inż. Michał Adamczyk

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr uprawnień WKP/0175/POOE/20 z dnia 20.10.2020r.

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zakres robót:

Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. m. Kramsk-Lęgi, 50336, gm. Kramsk,

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji:

- Wykonanie linii kablowej nN 0.4 kV z linii napowietrznej do ziemi po słupie z ochronnikiem przepięciowym,
- Zabudowa opraw do oświetlenia drogowego na projektowanych słupach z wysięgnikami,
- Wykopy ziemne dla ułożeniu kabla nN 0,4kV

Kolejność realizacji prac na działkach.,

- wykonanie wykopów pod kabel nn230V,
- ułożenie kabla nN,
- wykonanie projektowanych uziemień,
- posadowienie słupów,
- zasypanie wykopów kablowych

- wykonanie pomiarów i prób i podanie napięcia,

Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- wykopy o głębokości 1.2m poniżej poziomu gruntu itp.,
- droga wraz z uzbrojeniem, ruch kołowy na drodze,
- sieci kablowe niskiego napięcia 0,4KV ,

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

- Wykonanie wykopu - pracownik może doznać urazu mechanicznego podczas pracy koparki,
- Rozwijanie kabla z bębna, pracownik może zostać przygnieciony ciężarem, istnieje możliwość otarcia naskórka,
- Montaż osprzętu na wysokościach,
- Prace podłączeniowe przed załączeniem zasilania, a w szczególności po załączeniu,
- Droga, pracownik może doznać urazu mechanicznego podczas pracy i ruchu pojazdów po drodze.

Sposób prowadzenia instruktazu pracowników:

- Zapoznanie pracowników zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczeństwa przy poszczególnych fazach prac budowlanych bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania zakresu robót,
- W przypadku wystąpienia zagrożenia informować kierownika budowy lub osobę wyznaczoną przez kierownika do prowadzenia działań w przypadku wystąpienia zagrożeń. W przypadku porażenia prądem elektrycznym zastosować się do przepisów BHP i wezwać odpowiednie służby ratownictwa medycznego,
- Stosować odzież ochronną, kamizelki odblaskowe oraz rękawice i buty ochronne. Również obowiązkiem podczas przebywania na budowie jest noszenie okrycia głowy w formie kasku.

Środki zapobiegające niebezpieczeństwu wynikające z wykonywania robót budowlanych:

Szczegółowy wykaz środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom, które mogą wystąpić podczas realizacji w/w inwestycji określi Kierownik Budowy w sporządzonej przez siebie instrukcji z uwzględnieniem przykładowych niżej wymienionych środków :

- wyposażenie pracowników w odpowiednie środki techniczno-ochronne,
- zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób niezatrudnionych,
- zabezpieczenie placu budowy w niezbędne środki łączności,
- wyposażenie budowy w podstawowe środki pierwszej pomocy,
- składowanie materiałów budowlanych w odpowiednich miejscach, aby nie tarasowały utrudniały dojazdu i dojścia,
- wyposażenie placu budowy w niezbędne środki ppoż.
- Środki używane w przypadku zagrożenia życia powinny znajdować się w miejscu do tego wyznaczonym np. w barakowozie. Powinny znajdować się w pełni wyposażona apteczka, koc gaśniczy i inne niezbędne materiały określone w przepisach BHP.