

Zapytanie ofertowe

(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.: **Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Kaniew, stacja 42226 na terenie Gm. Koźmin Wlkp.**, w zakresie zgodnym z dokumentacją stanowiącą integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Bartosz Żyźniewski, tel. 062 598 64 24 lub 606 130 082

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z *Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.* zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „**Formularz ofertowy – roboty budowlane**” dostępnym na stronie internetowej www.oid.pl w zakładce „DO POBRANIA”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać do dnia 04.08.2023r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „**OFERTA – dot. m. Kaniew, 42226, gm. Koźmin Wlkp., zapytanie nr WT/T 2/BZ/.....1917...../2023**”

UWAGA: OFERTY MOGĄ BYĆ SKŁADANE WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB W SKRZYŃCE PODAWCZEJ PRZY WEJŚCIU DO SPÓŁKI.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie www.oid.pl.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wzór umowy znajduje się na stronie www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

WAŻNE:

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego. Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,
- świadectw kwalifikacyjnych,
- orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
Prezes Zarządu

Maciej Witczak

Prezes Zarządu: Maciej Witczak, Członek Zarządu: Dorota Kisiela-Augustyniak
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004, REGON: 250680024, Kapitał zakładowy: 128.244.000 zł, NIP 618-16-07-268
Konta bankowe: Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001
Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie 17 2490 0005 0000 4530 6002 0466

Zakres rzeczowy zadania

Kaniew st. 42226 gm. Koźmin Wlkp. - sieć napowietrzna, wspólna

- wymiana przewodu oświetleniowego AL na AsXSn 2x25mm² zgodnie z załączonym schematem nr 1 (kolor zielony) – około 950 m
- wymiana przewodu oświetleniowego AL na AsXSn 4x25mm² zgodnie z załączonym schematem nr 1 (kolor różowy) – około 110 m

Opis techniczny:


Linie montować za pomocą haków wieszakowych do słupów z otworami lub haków SOT 29 prod. Ensto, na maksymalnej wysokości, pod linią energetyczną nN. Jako uchwyty odciągowe zastosować uchwyty SO 117.225S prod. Ensto, a jako uchwyty przelotowe uchwyty SO 270, SO 130 lub SO 140 prod. Ensto. Połączenia przewodów izolowanych AsXSn 2x25mm² należy wykonać za pomocą zacisków typu SLIP 12.05. Ograniczniki przepięć należy podłączyć do montowanych uziemień, po uprzednim dokonaniu pomiarów rezystancji. Jeżeli rezystancja przekroczy wartość 10 ohm, należy dokonać poprawy parametrów uziomów.

Do pisma zgłaszającego gotowość do odbioru załączyć:

- schemat powykonawczy z zaznaczeniem montowanego przewodu

Opracował:

SPECJALISTA
ds. Eksploatacji Oświetlenia
AS
Bartosz Żyźniewski

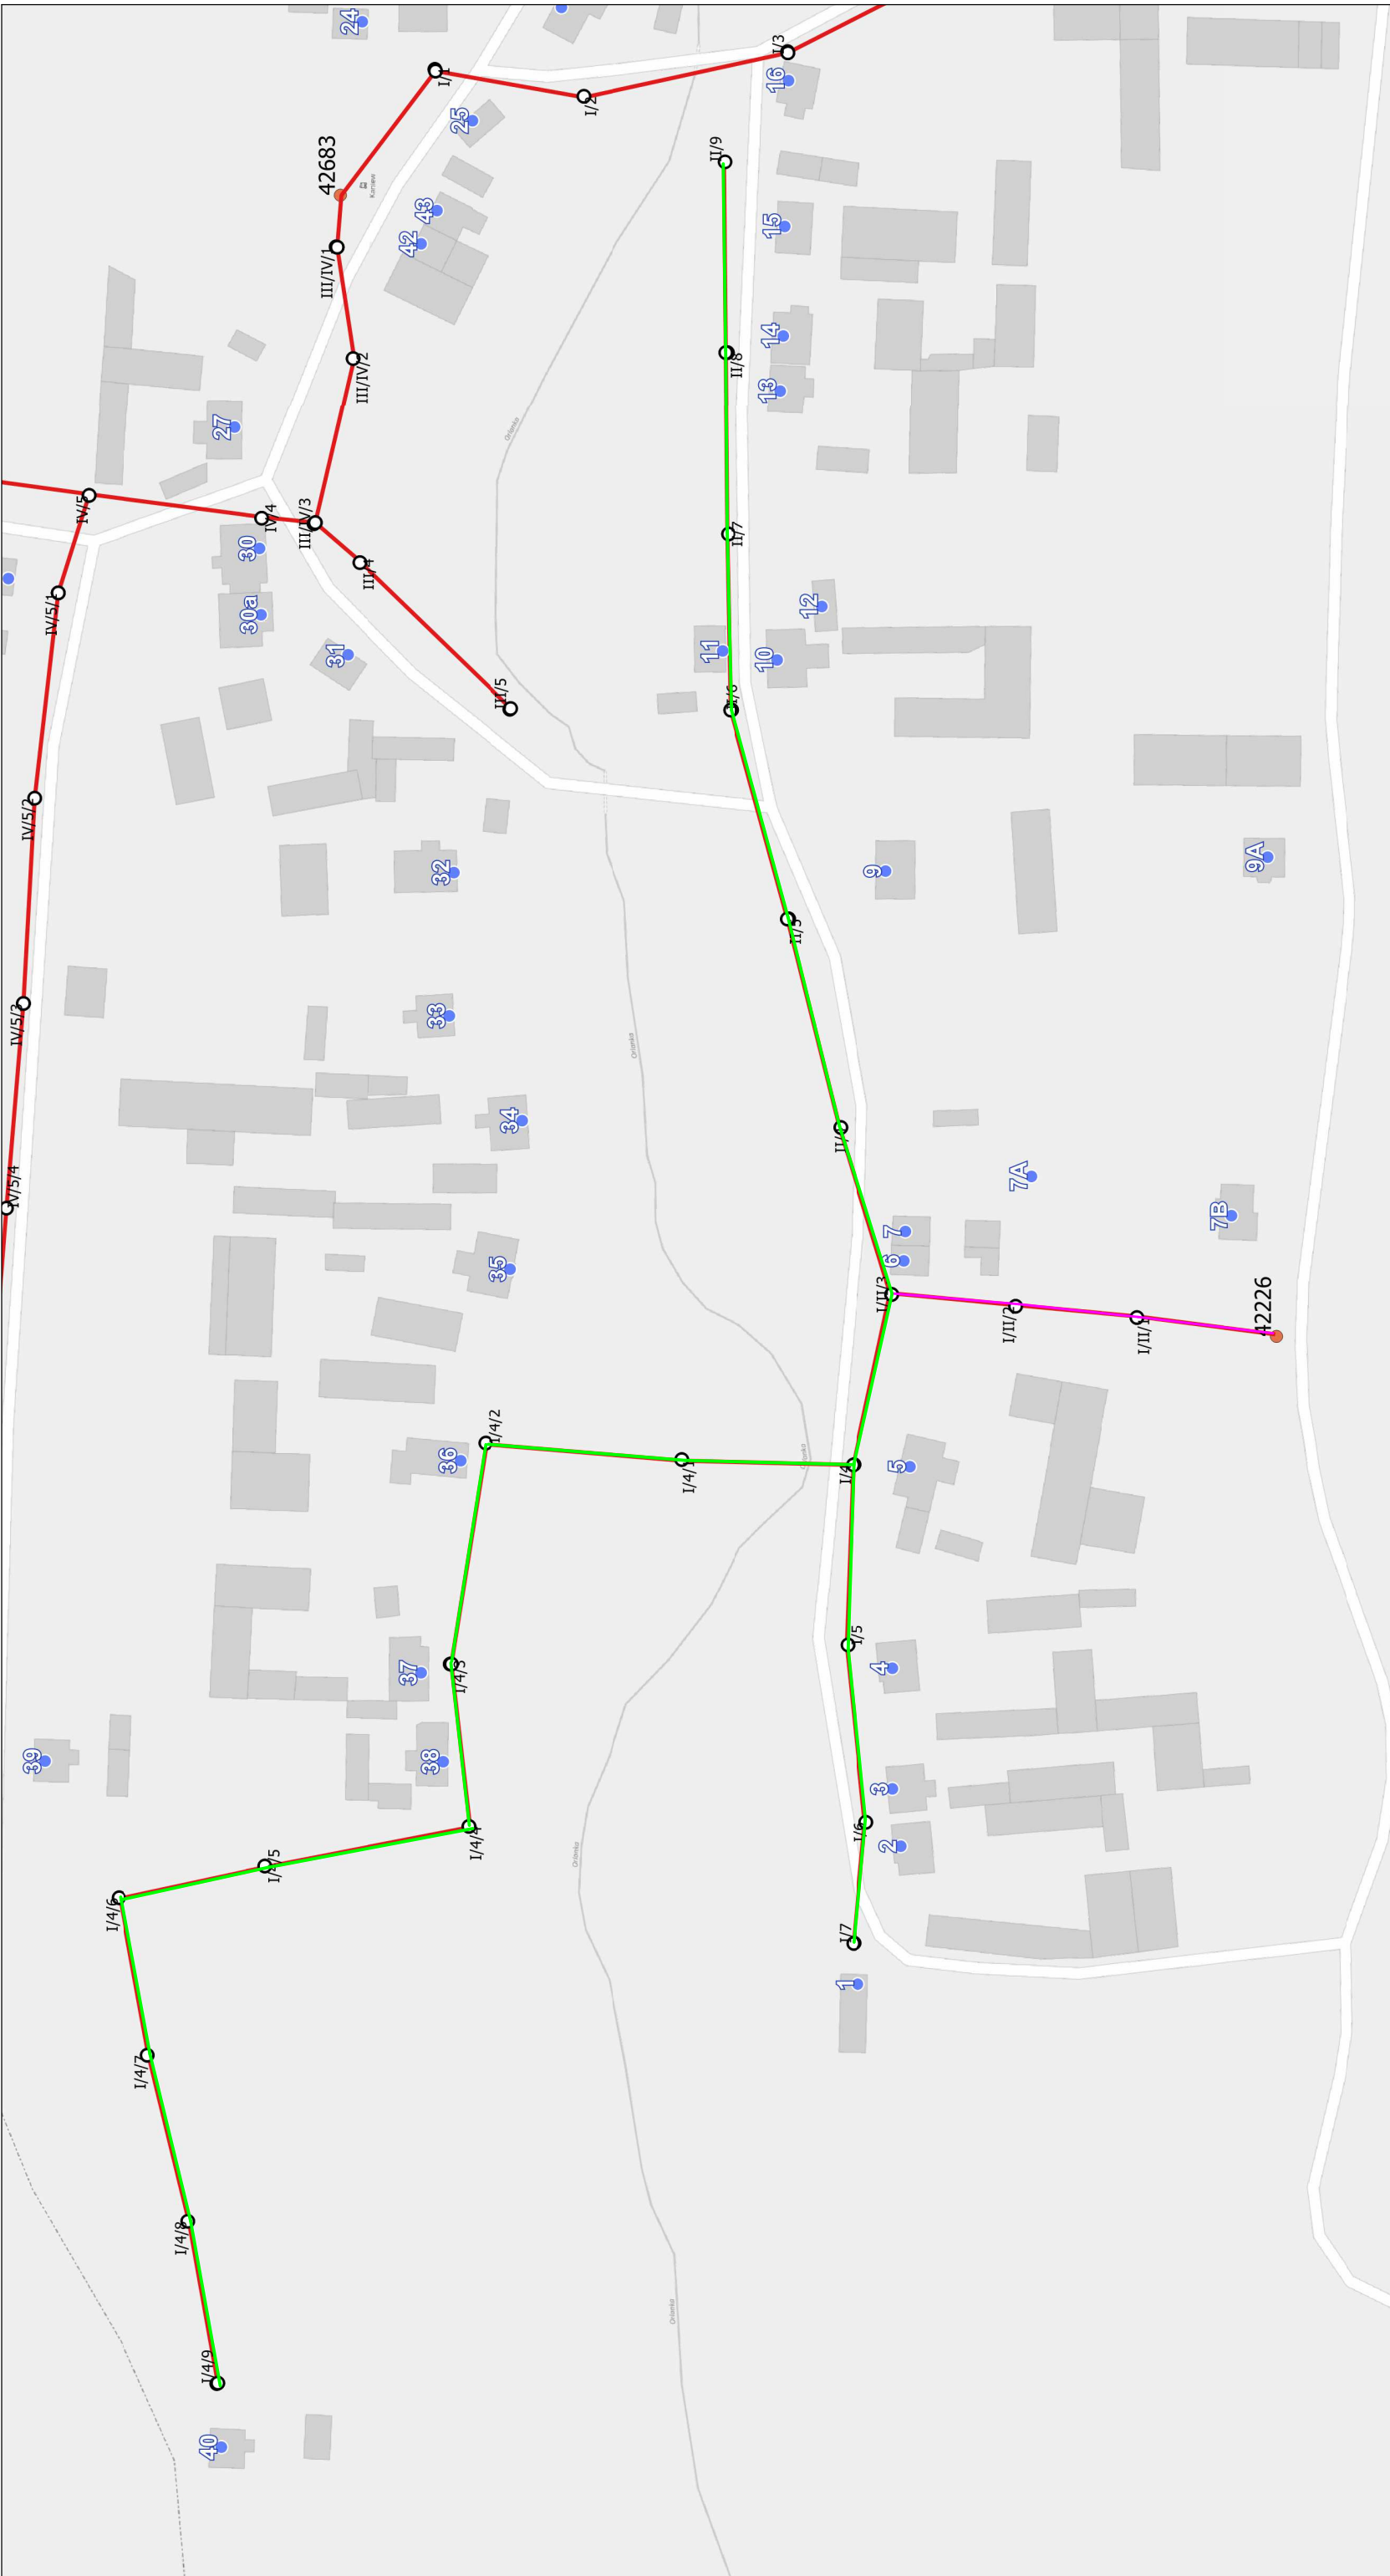


Legenda:

Wymiana istniejącego przewodu AL na przewód AsXSn 2 x 25 mm2 o długości około 950 m.

Wymiana istniejącego przewodu AL na przewód AsXSn 4 x 25 mm2 o długości około 110 m.

OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

Obiekt: Oświetlenie drogowe	Opracował: Bartosz Żyzniewski
Adres: gm. Kozmin Wielkopolski, m. Karlewo, stacja 42226	Rysunek: Przebudowa oświetlenia drogowego
Investor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	Data 2023-06-26
	Skala: -
	Formal.: A3
	Wzys.: 1

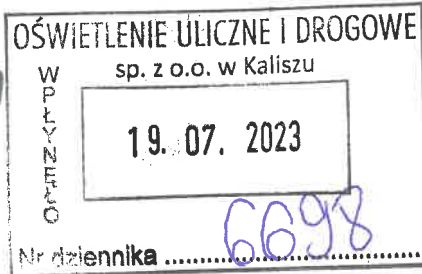

Od ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Kaliszu
al. Wolności 8, 62-800 Kalisz

Do Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
Ulica Wroclawska 71A
62 - 800 Kalisz

Znak EOP/KD/4/2023/07/00171
Dot. Udostępnienie konstrukcji wsporczych
linii nn

Jarocin, 17.07.2023 r.

W odpowiedzi na pismo dotyczące uzgodnienia projektu dotyczącego montażu urządzeń oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem istniejących słupów jako konstrukcji wsporczych Energa Operator SA.

Lokalizacja w miejscowości::

- Kaniew gmina Koźmin Wielkopolski – obwód niskiego napięcia 01 i 02 ze stacji 42-226.

Montaż przewodów izolowanych ASXSn 4 x 25 mm² od słupa 01/02/1 do słupa 01/02/3.

Montaż przewodów izolowanych ASXSn 2 x 25 mm² od słupa 01/3 do słupa 01/7 oraz od słupa 01/4 do słupa 01/4/9.

Montaż przewodów izolowanych ASXSn 2 x 25 mm² od słupa 02/3 do słupa 02/9.

Nie występuje kolizja projektowanych elementów oświetlenia ulicznego z istniejącą siecią elektroenergetyczną niskiego napięcia udostępnioną do montażu elementów oświetlenia ulicznego


Warunki techniczne montażu elementów oświetlenia ulicznego:

- przewody izolowane oświetlenia ulicznego zamontować poniżej przewodów roboczych linii napowietrznej niskiego napięcia,

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca winien przedstawić plan sytuacyjny (szkic) z planowanym zakresem robót i wystąpić do RD Jarocin celem uzyskania stosownych wyłączeń linii niskiego napięcia.

Po wykonaniu prac należy dokonać wspólnie z RD Jarocin odbioru technicznego jakości wykonanych prac oraz ilości zabudowanych urządzeń. Do odbioru technicznego należy dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z zapisem w umowie najmu.

Opracował:
Hoffa Jan

Z poważaniem
Kierownik
Działu Dokumentacji Energetycznej

Paweł Zietziński