


Zasilanie ze słupa 2/6 nr PZ 007133, nr stacji 15948

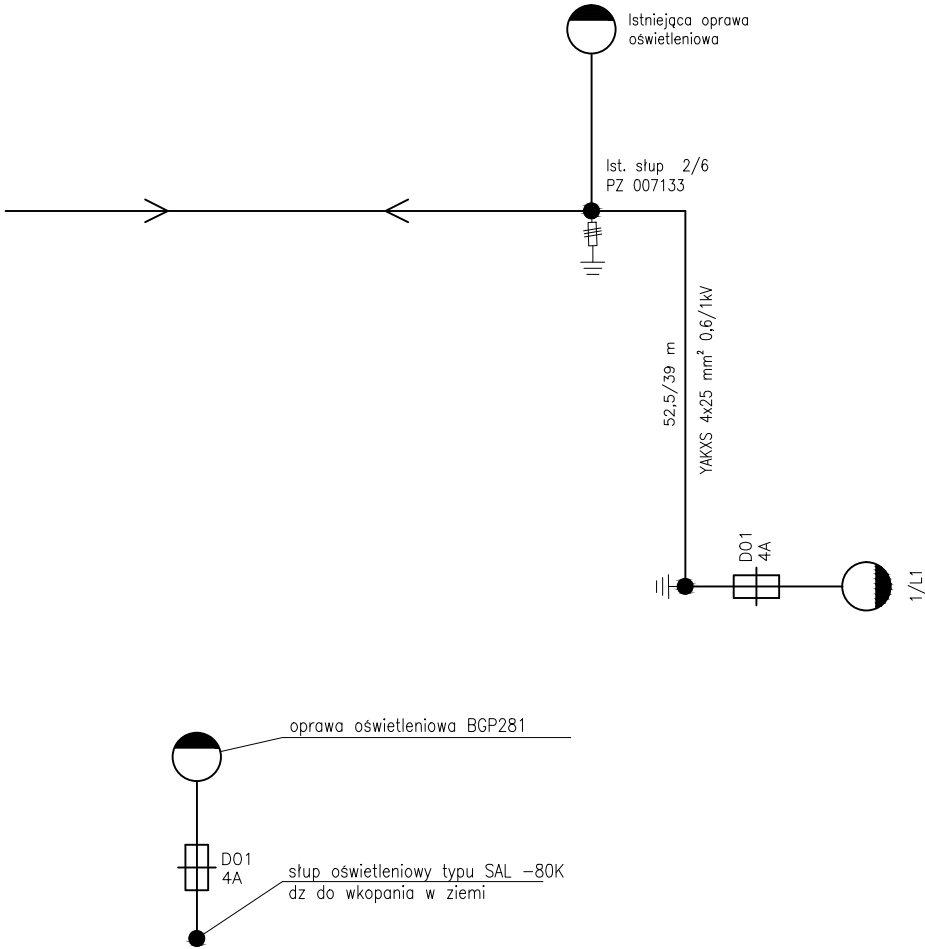

Długość kabla YAKXS 4x25 mm<sup>2</sup> 0,6/1kV 52,5m  
Długość linii oświetleniowej 39m

Ochrona dodatkowa szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C

Jednostka projektowa	CONSOLIS Biuro Usług Projektowych Tomasz Michalczak Grodzisko 36, 63 - 300 Pleszew		
Inwestor	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A, 62 - 800 Kalisz	Data	02.2023 r.
Obiekt	Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia w m. Ceków - Kolonia	Skala	-
Lokalizacja obiektu	Dz. nr 165, 170/12 obręb Ceków - Kolonia, m. Ceków - Kolonia	Nr rysunku	E 1
Treść rysunku	Schemat zasilania		
Projektant	tech. Andrzej Kopejkin UAN-8386/109/90		
Asystent projektanta	mgr inż. Tomasz Michalczak		